ENGINEERING
TOMORROW

Каталог 2019

Гидравлические регуляторы
температуры, давления и расхода

(Полная номенклатура)



8 %

экономии энергии от стабилизации параметров давлений, расхода и температуры на узлах ввода объектов теплопотребления

www.danfoss.ru

Гидравлические регуляторы температуры, давления и расхода

Каталог
(полная версия)

- **Регуляторы температуры**
- **Регуляторы перепада давлений**
- **Регуляторы давления «до себя» и «после себя»**
- **Регуляторы — ограничители расхода**

Москва
ООО «Данфосс»
2019

Настоящий каталог «Гидравлические регуляторы температуры, давления и расхода» RC.08.H14.50 (электронная версия) выпущен взамен одноименного каталога RC.08.H13.50.

В новый каталог внесены последние изменения технических характеристик регуляторов, а также исправлены замеченные ошибки и опечатки.

(Печатное издание каталога RC.08.H14.50 содержит сокращенную номенклатуру изделий, поддерживаемую на складах ООО «Данфосс» в России).

Каталог предназначен для проектных, монтажно-наладочных и эксплуатирующих организаций, а также фирм, осуществляющих комплектацию оборудованием объектов строительства и торговые функции.

Каталог составлен инженерами ООО «Данфосс» И. Григорьевым и А. Мельниковым.

Замечания и предложения будут приняты с благодарностью. Просим направлять их по факсу +7 (495) 792-57-59, или по электронной почте: grigorev@danfoss.com и amelnikov@danfoss.ru.

Содержание

Введение. 5

1. Регуляторы температуры прямого действия

Регулятор температуры RAVK/RAV8 (VMT8, VMA, VMV) 11
Регулятор температуры RAVI/RAV8 (VMT8, VMA). 19
Клапан — регулятор температуры AVTB 27
Регуляторы температуры AVT/VG, AVT/VGF (PN 25). 35
Регулятор температуры для пара AVT/VGS (PN 25) 43
Клапан — регулятор температуры нормально закрытый AVT/VGU, AVT/VGUF (PN 25) 51
Клапан — регулятор температуры с коррекцией по расходу AVTQ (DN 15) 59
Клапан — регулятор температуры с коррекцией по расходу AVTQ (DN 20) 67
Клапан — регулятор температуры обратного теплоносителя FJV. 75
Термостатические элементы AFT 06, AFT 17 79
Регулирующие клапаны VFG2 (33), VFGS2 — для пара и VFU2 83

2. Регуляторы давления и расхода прямого действия

Клапан — регулятор давления «до себя» AVDO 91
Клапан — регулятор перепада давления DPR (PN 16) 95
Клапан — регулятор перепада давления AVP-F (PN 16) 105
Клапан — регулятор перепада давления DPR (PN 25) 115
Клапан — регулятор перепуска AVPA (PN 16 и PN 25) 125
Клапан — регулятор давления «до себя» AVA (PN 25) 131
Клапаны — регуляторы давления «после себя» AVD — для воды, AVDS — для пара (PN 25) 137

Клапаны — регуляторы перепада давлений с ручным ограничением расхода AVPB, AVPB-F (PN 16) 145
Клапаны — регуляторы перепада давлений с ручным ограничением расхода (PN 25). 155
Клапан — регулятор перепада давлений с автоматическим ограничением расхода AVPQ (PN 16) 165
Клапаны — регуляторы перепада давления с автоматическим ограничением расхода AVPQ и AVPQ 4 (PN 25) 175
Клапан — ограничитель расхода AVQ (PN 16) 185
Клапан — ограничитель расхода AVQ (PN 25) 193
Регулятор перепада давлений AFP/VFG2. 201
Регулятор перепада давлений AFP 2/VFG 22(221) (PN 16, 25, 40). 213
Регулятор перепада давлений с ручным ограничением расхода AFPB(-F)/VFQ2 (PN 16, 25, 40) 221
Регуляторы перепада давлений с автоматическим ограничением расхода AFPQ/VFQ2 и AFPQ 4/VFQ2 227
Регулятор — ограничитель расхода AFQ/VFQ2 235
Регулятор «перепуска» AFPA/VFG2 241
Регулятор давления «до себя» AFA/VFG2 251
Регуляторы давления «после себя» AFD/VFG2, AFD/VFGS2 (для пара) 263
Запорно-регулирующая рукоятка для клапанов VFG(S)2 и VFQ2 277
Регуляторы давления и расхода с пилотным управлением серии PCV 279

Введение

Каталог «Гидравлические регуляторы температуры, давления и расхода» содежит перечень регуляторов прямого действия, предназначенных для применения преимущественно в системах тепло- и холодоснабжения зданий. Некоторые регуляторы могут устанавливаться на трубопроводных сетях холодного, горячего и противопожарного водопровода, а также в системах водоснабжения технологических установок.

По технологическому назначению регуляторы прямого действия подразделяются:

- на регуляторы температуры и термостатические клапаны;
- на регуляторы давления и перепада давлений;
- на регуляторы — ограничители расхода.

В зависимости от области применения, конструктивных особенностей и технических характеристик эти устройства могут быть объединены в группы:

- регуляторы малой серии (AVTB, AVDO), предназначенные, как правило, для установки в небольших зданиях, например в коттеджах;
- регуляторы средней серии (AVT/VG(F), AVT/VGS, AVT/VGU(F), AVTQ, FJV, DPR, AVPB, AVPQ, AVA, AVPA, AVD, AVDS, AVQ). Эти устройства разработаны в основном на базе резьбовых регулирующих клапанов условным проходом до 50 мм, рассчитанны на ограниченные параметры регулируемой среды. Регуляторы средней серии, кроме регуляторов AVT/VG(F), AVT/VGS и AVT/VGU(F), выполнены в виде моноблока;
- регуляторы большой серии. Представляют собой составную конструкцию из фланцевого регулирующего клапана (VFG2, VFU2, VFGS2 или VFQ2) условным проходом до 250 мм, способного выдерживать высокие параметры регулируемой среды (температуру до 300 °C и давление до 40 бар), и отдельно заказываемого регулирующего блока (AFT, AFP, AFPB, AFPQ, AFA, AFPA AFQ, AFD).

На базе гидравлических регуляторов температуры и давления серий AV и AF могут быть выполнены комбинированные регуляторы, имеющие одновременно несколько функций, например регуляторы температуры горячей воды с ограничением температуры греющего теплоносителя, возвращаемого в тепловую сеть системы централизованного теплоснабжения.

Особое место в производственной программе компании «Данфосс» занимают пилотные регулирующие клапаны давления и расхода серии PCV. Эти регуляторы выполнены на базе универсальных регулирующих клапанов серии VFG(S) DN = 150–250 мм с увеличенной пропускной способностью, на которые установлен мембранный регулирующий блок, приводимый в действие давлением регулируемой среды, преобразованным с помощью управляющих (пилотных) регуляторов. В качестве управляющих регуляторов использованы регуляторы давления или расхода средней серии.

Пилотные регуляторы, в зависимости от типа примененных управляющих устройств, могут быть:

- давления «после себя» PCVD(-S) (для воды или пара);
- давления «до себя» PCVA;
- перепада давлений PCVP.

Пилотные регуляторы обеспечивают более точное и стабильное поддержание регулируемых параметров в расширенных диапазонах при значительных расходах регулируемой среды.

При комплектации и заказе регуляторов необходимо иметь в виду следующее:

- Регуляторы на базе резьбовых клапанов с наружной резьбой поставляются без присоединительных фитингов, которые необходимо заказывать дополнительно.
- Внешние импульсные трубки регуляторов давления и перепада давлений не входят в комплект поставки и заказываются дополнительно.
- Для регуляторов перепада давлений с автоматическим ограничением расхода и регуляторов — ограничителей расхода большой серии следует отдельно заказывать комплект импульсных трубок между клапаном и регулирующим блоком. При этом кодовый номер комплекта выбирается в зависимости от условного прохода клапана.
- Клапаны регуляторов температуры, давления и расхода большой серии не имеют в своей конструкции уплотнителя штока. Уплотнитель штока находится в герметично соединяемом с клапаном регулирующем блоке. Поэтому эксплуатация клапанов большой серии при снятом регулирующем блоке, как правило, не допускается, так как при этом из клапана будет выходить регулируемая среда и возможны несчастные случаи. Временное использование этих клапанов без регулирующего блока допускается только при установке на них запорно-регулирующей рукоятки, исключающей выход регулируемой среды из клапана.
- Термостатические элементы регуляторов температуры средней и большой серий типа AFT 06 поставляются в комплекте с бронзовой или латунной защитной гильзой температурного датчика. При необходимости может быть отдельно заказана защитная гильза из нержавеющей стали, которая используется взамен штатной.
- Для регуляторов давления и расхода большой серии при теплоносителе вода с температурой свыше 150 °C на импульсных трубках отбора давлений необходимо предусматривать охладители импульса, которые заказываются дополнительно. Охладитель также устанавливается на импульсной трубке регуляторов давления AVDS и AFD/VFGS2 при теплоносителе пар вне зависимости от его параметров.
- Для регуляторов температуры AFT и регуляторов давления «после себя» AFD с клапанами VFGS2 DN = 15–125 мм при теплоносителе паре с температурой свыше 200 °C следует предусматривать установку удлинителя штока ZF4 между клапаном и термостатическим элементом. Удлинитель штока заказывается дополнительно.

Выбор диаметра клапанов регуляторов температуры, давления и расхода производится по значению расчетной пропускной способности K_V, для определения которой в разделе настоящего каталога приведены вспомогательные номограммы (рис. 1, 2).

Пропускная способность определяется по расчетному расходу регулируемой среды в $м^3$/ч (для воды) или кг/ч (для пара) при заданных параметрах (температуре и давлении) и перепаду давлений на регулирующем клапане в бар.

Перепад давлений на клапане при регулировании расхода воды допускается принимать не менее 50 % от располагаемого перепада на регулируемом участке.

При подборе необходимо дополнительно производить проверку на отсутствие кавитации, которую можно выполнить по номограмме (рис. 3). Кавитация будет отсутствовать, если заданный перепад давлений на клапане меньше предельно допустимого значения.

При определении пропускной способности клапана для дросселирования пара перепад давлений на нем (в полностью открытом положении) может быть менее или равен критическому значению, которое составляет примерно 40 % от абсолютного давления пара перед клапаном. Дальнейшее снижение давления пара при необходимости происходит в результате перемещения золотника клапана.

При выборе диаметра клапана рекомендуется, чтобы его каталожная пропускная способность была больше расчетной на 20 %.

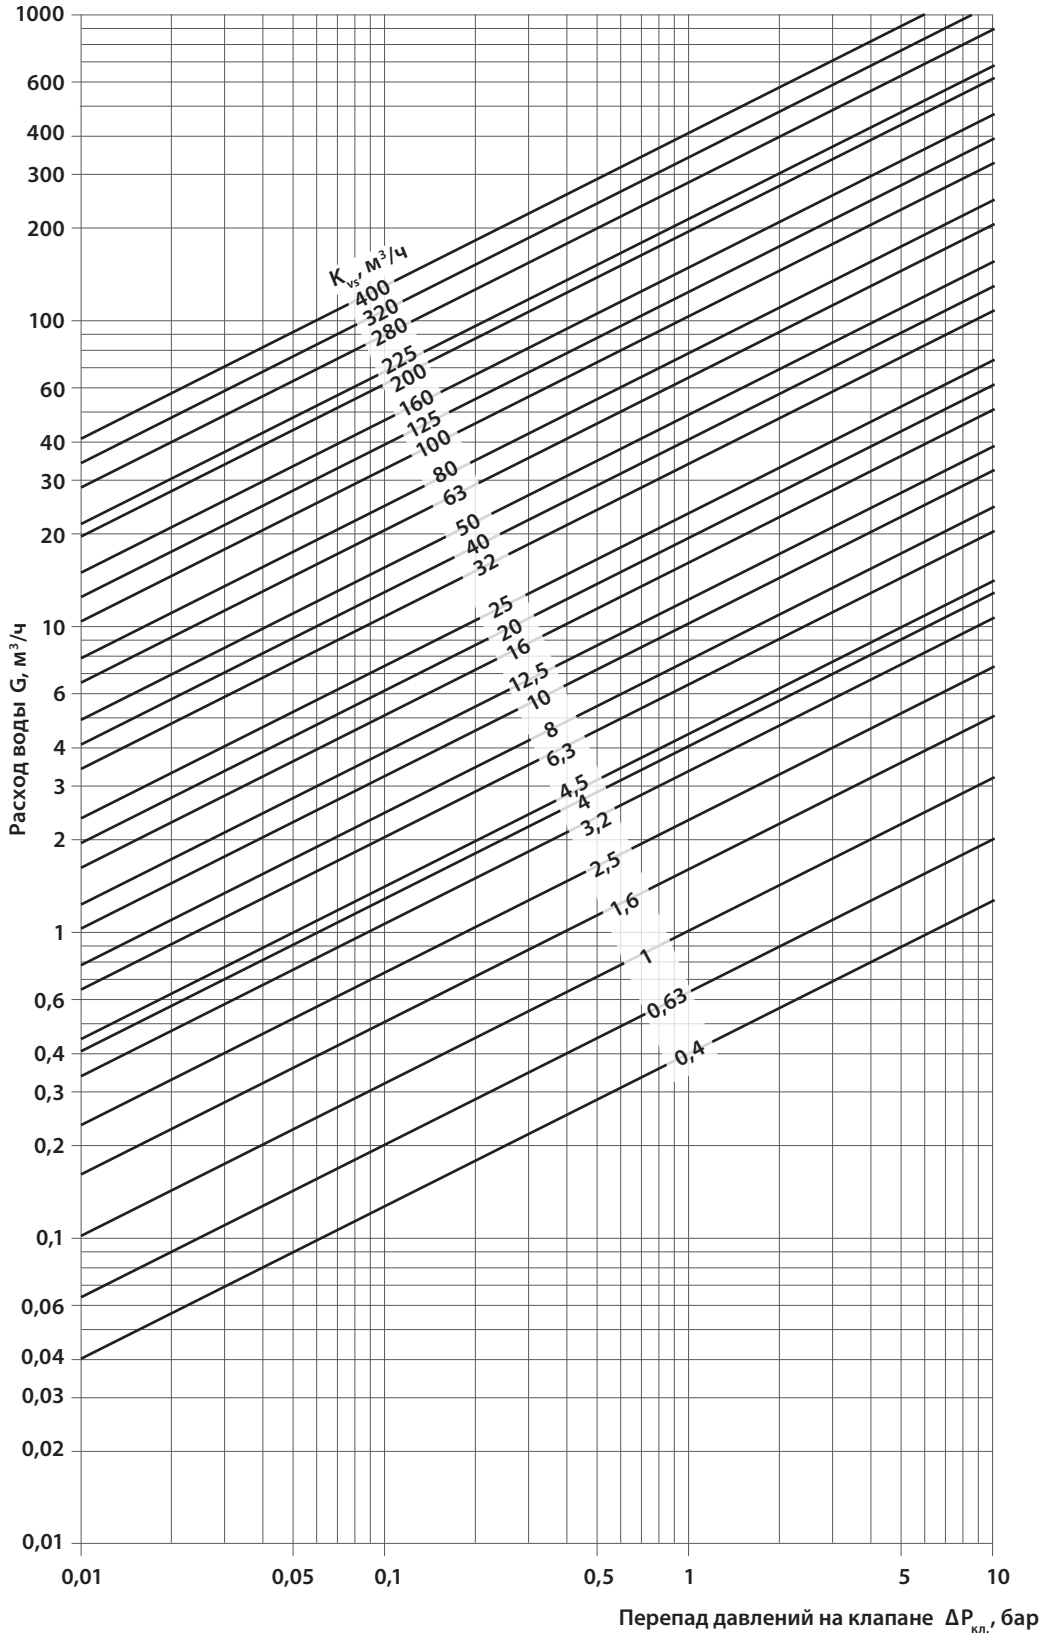


Рис. 1. Номограмма для выбора регулирующих клапанов при теплоносителе вода

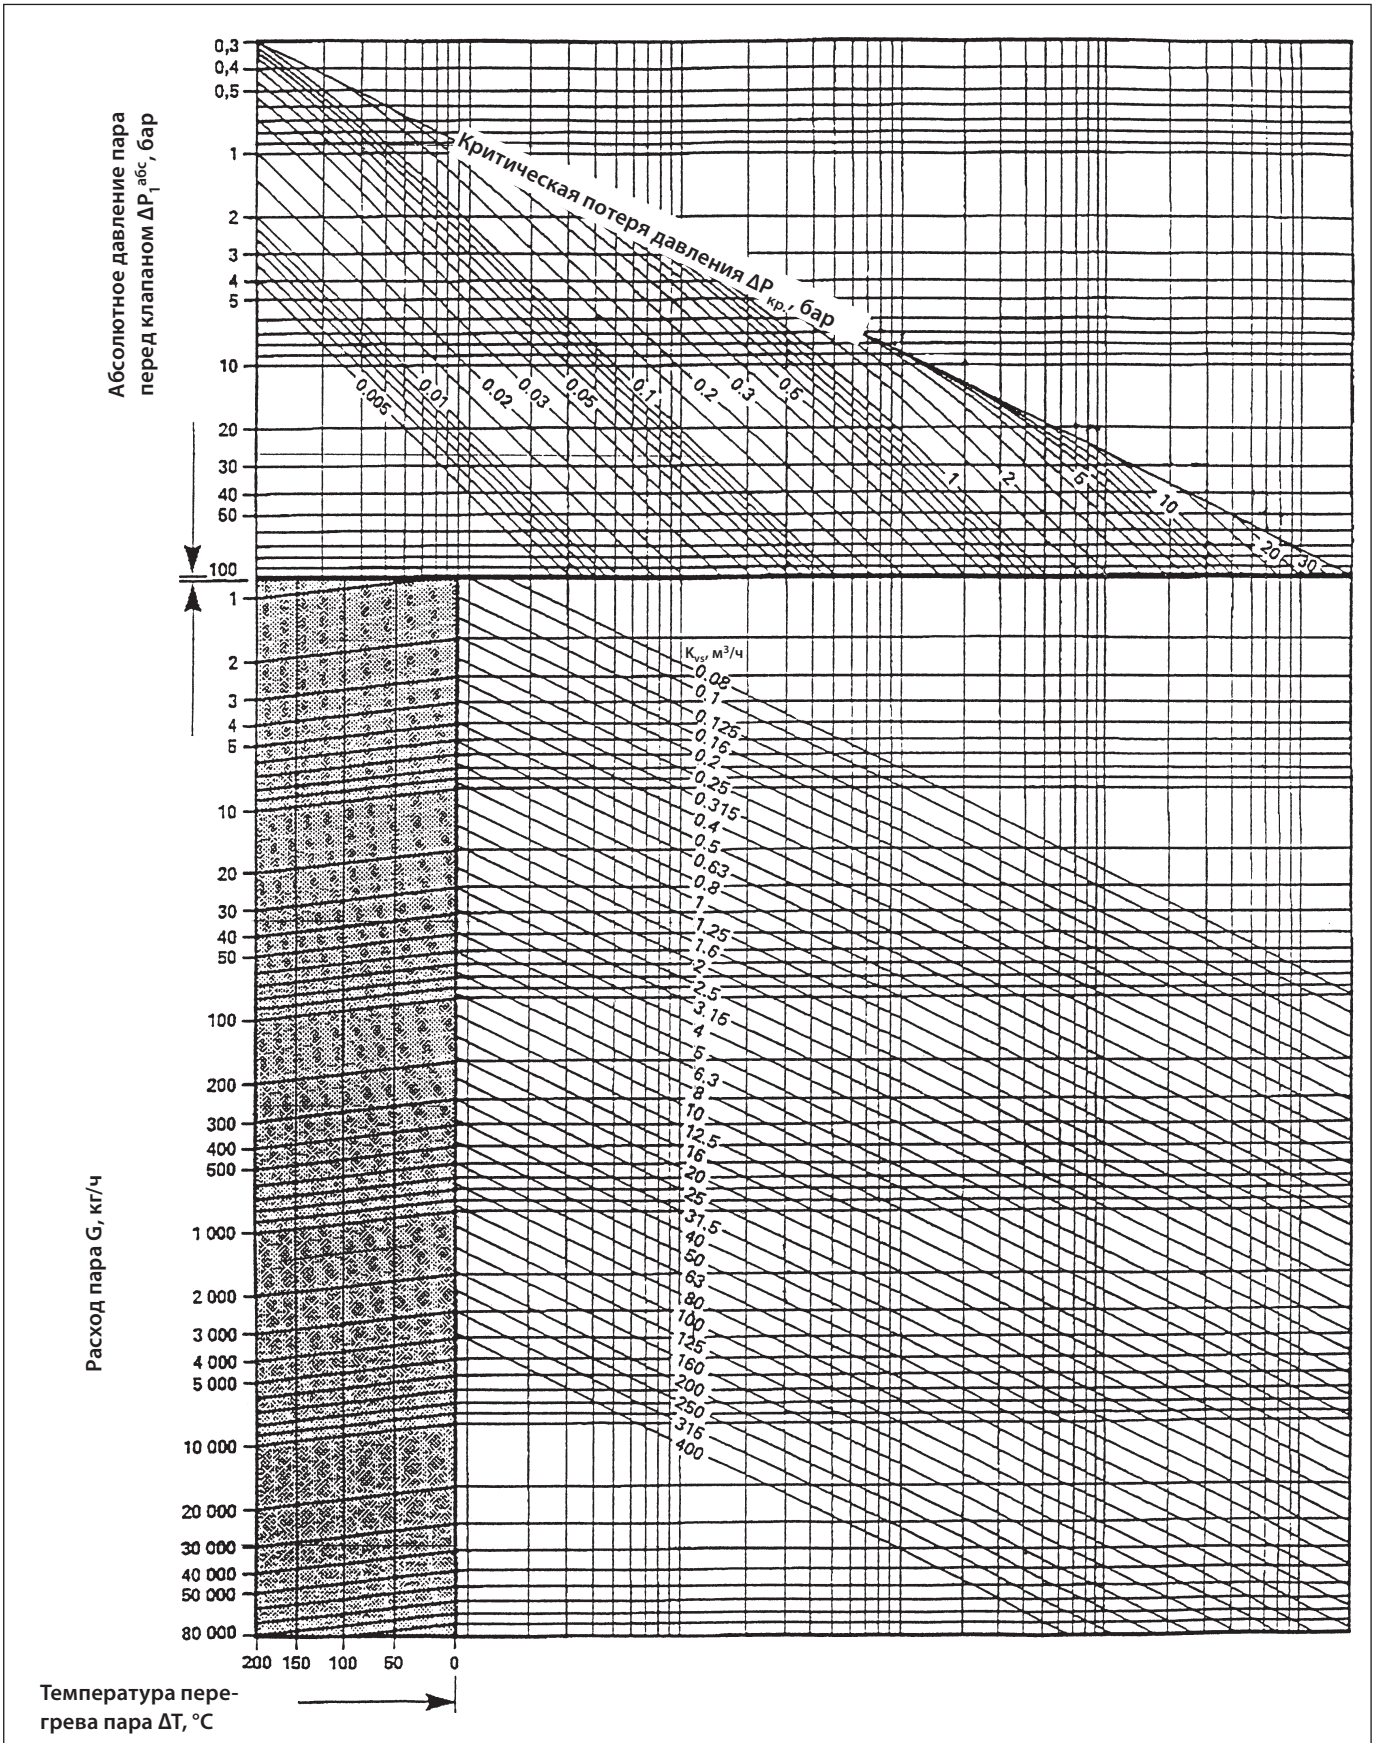


Рис. 2. Номограмма для выбора регулирующих клапанов при теплоносителе пар

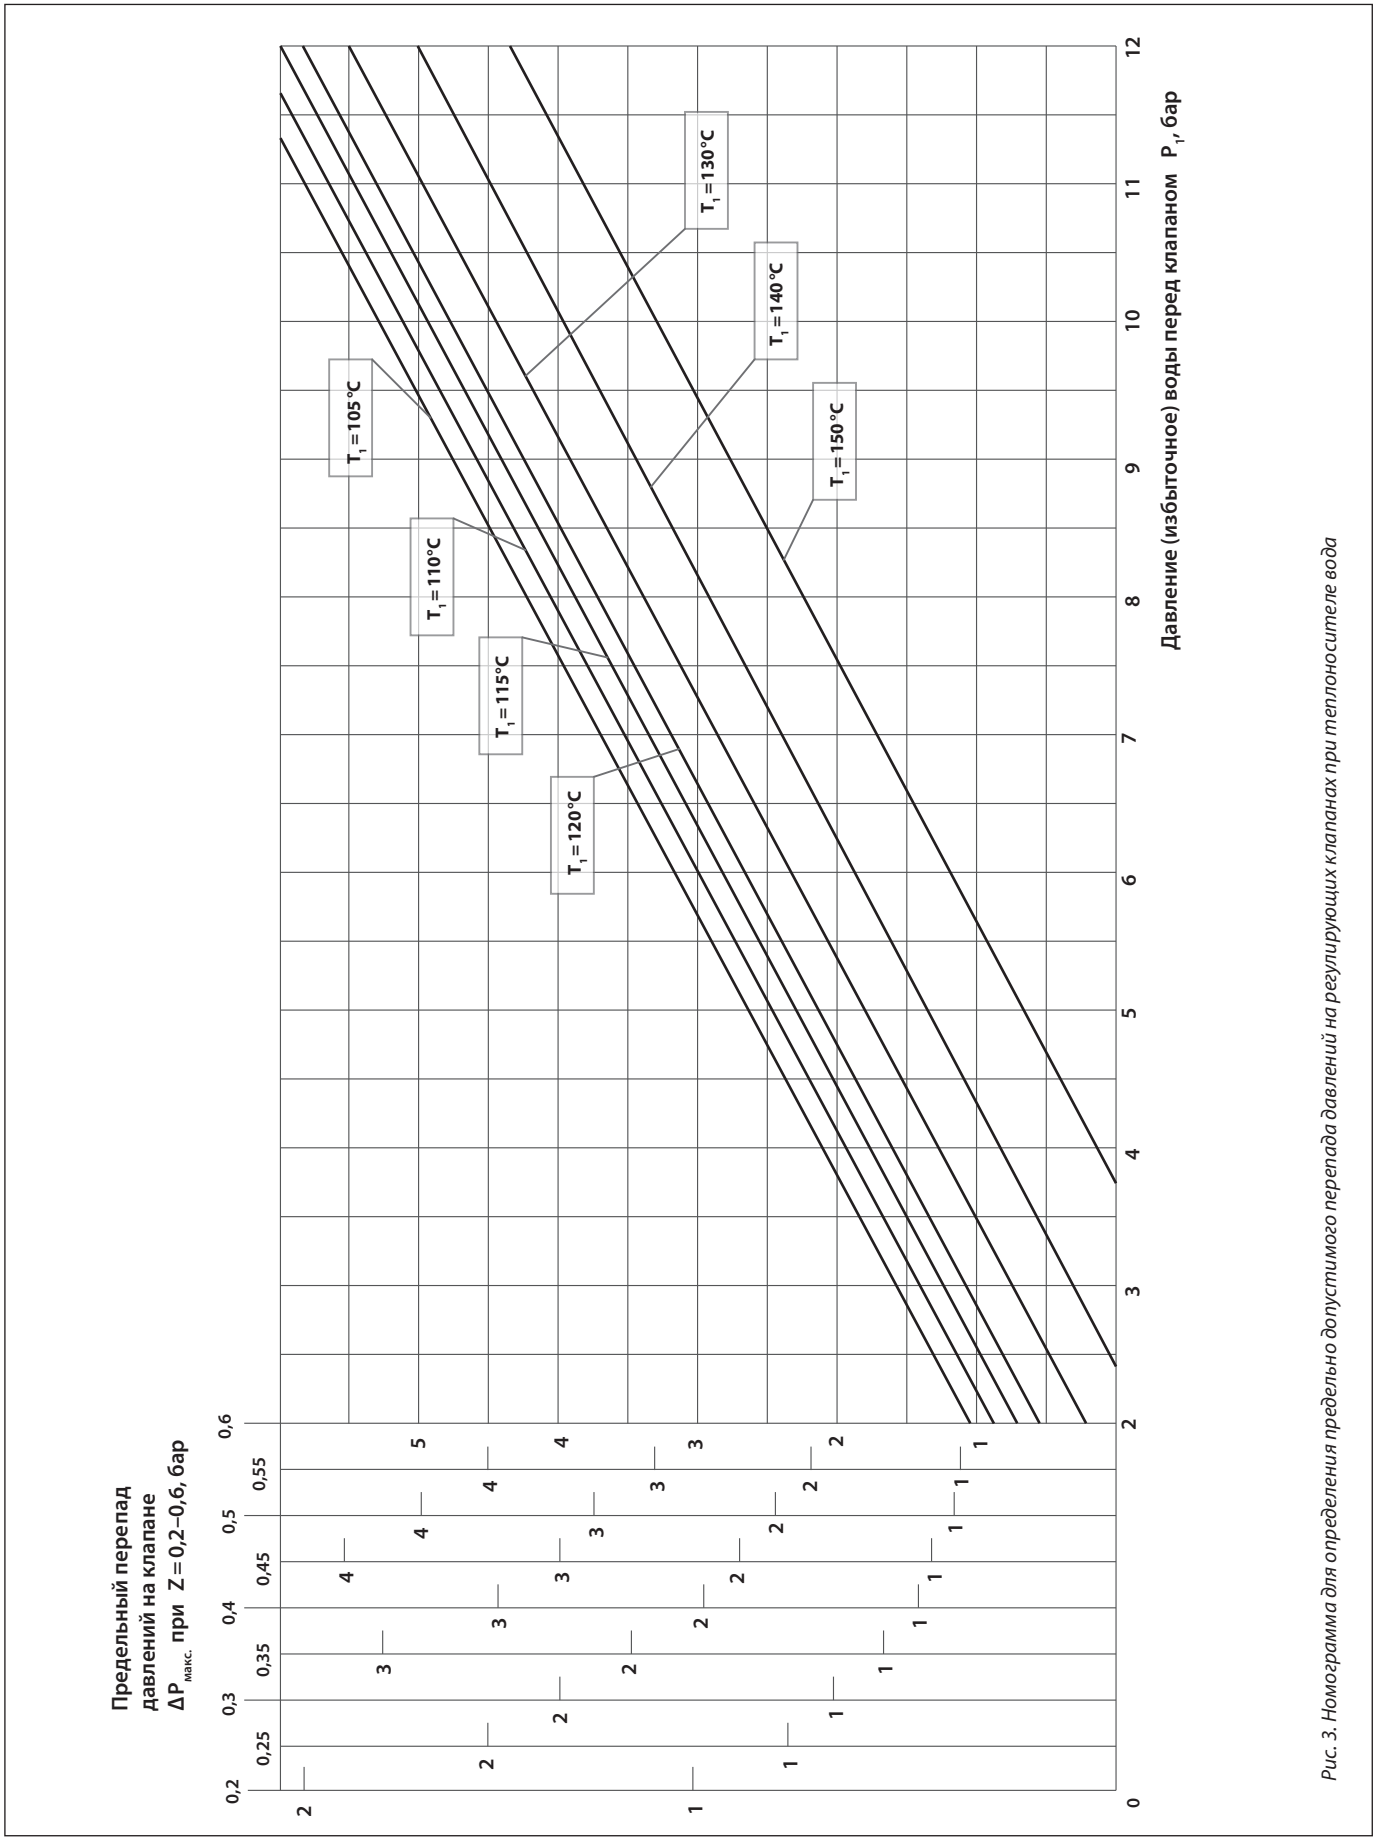


Рис. 3. Номограмма для определения предельно допустимого перепада давлений на регулирующих клапанах при теплоносителе вода

1. Регуляторы температуры прямого действия

Техническое описание

Регулятор температуры RAVK/RAV8 (VMT8, VMA, VMV)

Описание и область применения



RAVK — регулятор температуры прямого действия — предназначен для использования в системах горячего водоснабжения небольших зданий (коттеджей), как правило, с емкостным водоподогревателем или в системах отопления с постоянными параметрами теплоносителя. Регулятор может устанавливаться на проходных (двухходовых) регулирующих клапанах RAV 8, VMT 8, VMA или трехходовых клапанах VMV 15, VMV 20.

Основные характеристики

- DN = 10–25 мм.
- PN = 10 бар (с RAV8, VMT8) и PN =16 бар (с VMA, VMV).
- K_v = 0,25–4 м^3/ч.
- Диапазоны температурной настройки: 25...45 °C (с VMV), 25...65 °C (с RAV8, VMT8, VMA).
- Температура регулируемой среды (воды или 30 % водного раствора гликоля): 2...120 °C (с RAV8, VMT8, VMV), 2...130 °C (с VMA).
- Присоединение к трубопроводу резьбовое (наружная или внутренняя резьба в зависимости от типа клапана).

Клапаны регулятора закрываются при превышении температуры регулируемой среды сверх заданного значения.

Предназначен для установки на подающем или обратном трубопроводе системы теплоснабжения.

Номенклатура и кодовые номера для заказа

Пример заказа


Регулятор температуры RAVK с проходным клапаном DN = 15 мм, K_v = 1,6 м^3/ч, PN = 16 бар; наружная резьба; диапазон настройки 25–65 °C, $T_{макс.}$ = 130 °C:

*• термостатический элемент RAVK, 25–65 °C, кодовый номер **013U8063** — 1 шт.;*

*• клапан VMA, DN = 15 мм, кодовый номер **065F2034** — 1 шт.;*

*• приварные фитинги, кодовый номер **003H6908** — 1 компл.*

Термостатический элемент RAVK

Эскиз	Диапазон температурной настройки $T_{рег.}$, °C	Длина капиллярной трубки, м	Макс. температура в месте установки датчика, °C	Кодовый номер[1)]
	25–65	2	120	**013U8063**[2)]
	25–45			**013U8072**[3)]

[1)] Поставляется в комплекте с сальниковым уплотнением R_p ½" для капилляра.
[2)] Комбинируется с RAV8, VMT8, VMA.
[3)] Комбинируется с VMV DN = 15 и 20 мм.

Номенклатура и кодовые номера для заказа *(продолжение)*

Регулирующие клапаны

Эскиз	Тип	Исполнение	DN, мм	K_{vs}, м³/ч[1]	PN, бар	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Кодовый номер
						вход	выход	
–	RAV 10/8	Проходной	10	1,2	10	R_p ⅜	R_p ⅜	**013U0012**
	RAV 15/8		15	1,5		R_p ½	R_p ½	**013U0017**
	RAV 20/8		20	2,3		R_p ¾	R_p ¾	**013U0022**
	RAV 25/8		25	3,1		R_p 1	R_p 1	**013U0027**
	VMT 15/8[2]		15	1,5		G ¾ A		**065F0115**
	VMT 20/8[2]		20	2,3		G 1 A		**065F0120**
	VMT 25/8[2]		25	3,1		G 1¼ A		**065F0125**
	VMA 15[3]		15	0,25	16	G ¾ A		**065F2030**
				0,4				**065F2031**
				0,63				**065F2032**
				1,0				**065F2033**
				1,6				**065F2034**
				2,5				**065F2035**
	VMV 15	Трехходовой	15	2,5		R_p ½	R_p ½	**065F0015**
	VMV 20		20	4,0		R_p ¾	R_p ¾	**065F0020**

[1] K_{vs} приведена для клапанов без термоэлемента.
[2] Уплотнительные присоединительные фитинги для медных труб — см. Дополнительные принадлежности.
[3] Уплотнительные присоединительные фитинги с наружной резьбой — см. Дополнительные принадлежности.

Дополнительные принадлежности для термостатического элемента

Эскиз	Наименование	Описание	Кодовый номер
–	Сальник капиллярной трубки	R ½×M14×1 мм, уплотнение EPDM, Ø12,6×4×6 мм	**013U8102**[1]

[1] Сальник состоит из корпуса, уплотнения и нажимной гайки.

Дополнительные принадлежности для клапанов

Эскиз	Наименование	Для клапана	Размер трубы, мм		Кодовый номер
–	Уплотнительные фитинги[1], [2], [3]	VMT 15	Ø 15×1		**013G4125**
			Ø 16×1		**013G4126**
			Ø 18×1		**013G4128**
		VMT 20	Ø 18×1		**013U0134**
			Ø 22×1		**013U0135**
		VMT 25	Ø 28×1		**013U0140**
	Приварные фитинги	VMA 15	—		**003H6908**
	Фитинги с наружной резьбой		Коническая наружная трубная резьба по EN 10226-1, дюймы	R ½	**003H6902**
	Сальник клапана[3]	RAV, VMT, VMA, VMV			**065F0006**


[1] Уплотнительный фитинг состоит из уплотнительного кольца и гайки.
[2] Для медных труб.
[3] Поставляются только в коробке по 10 шт.

Технические характеристики


Тип клапана	K_v, м³/ч, при X_p в °C					Давление, бар			Макс. температура среды, °C	Макс. температура датчика, °C
	2	4	6	8	10	PN	$\Delta P_{кл.}$	испытательное		
RAV/VMT 10/8	0,35	0,65	0,85	1,0	1,1	10	0,8	16	120	120
RAV/VMT 15/8	0,5	0,75	0,95	1,1	1,2					
RAV/VMT 20/8	0,55	1,1	1,6	2,0	2,2					
RAV/VMT 25/8	0,6	1,2	1,8	2,2	2,3					
VMA 15 (K_{vs} = 0,25 м³/ч)	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	16	3,0	25	130	120
VMA 15 (K_{vs} = 0,4 м³/ч)	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3		3,0			
VMA 15 (K_{vs} = 0,63 м³/ч)	0,2	0,5	0,6	0,6	0,6		1,5			
VMA 15 (K_{vs} = 1,0 м³/ч)	0,2	0,5	0,7	0,7	0,7		1,5			
VMA 15 (K_{vs} = 1,6 м³/ч)	0,2	0,6	0,8	0,8	0,8		1,5			
VMA 15 (K_{vs} = 2,5 м³/ч)	0,4	0,9	1,3	1,3	1,3		0,5			
VMV 15 (K_{vs} = 2,5 м³/ч)	0,45	0,9	1,3	1,75	2,2	16	0,2	25	120	120
VMV 20 (K_{vs} = 4,0 м³/ч)	0,7	1,4	2,1	2,8	3,6					

Материал	RAV, VMT	VMA	VMV
Корпус клапана	Латунь	Латунь DZR	Красная бронза Rg5
Золотник клапана	Резина NRB	EPDM	EPDM
Шток		DZR	Нерж. сталь
Температурный датчик	Медь		
Капиллярная трубка	Медь		

Примеры применения

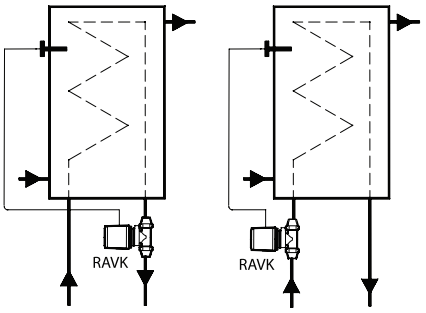

Водоподогреватель системы ГВС

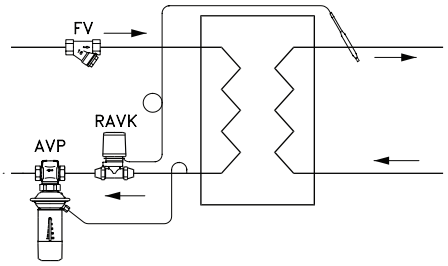

Водоподогреватель системы отопления


Монтажные положения

Регулирующий клапан


Клапан регулятора может быть установлен на подающем или обратном трубопроводе системы теплоснабжения так, чтобы направление стрелки на его корпусе совпадало с направлением движения теплоносителя.

Термостатический элемент

Термостатический элемент может располагаться в любом положении.

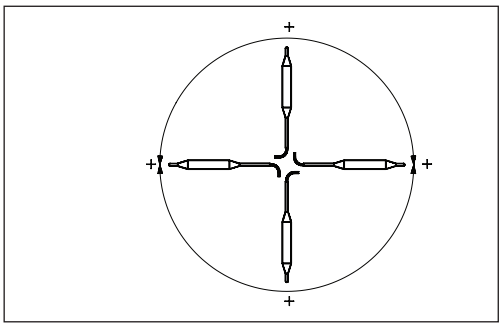

Номограмма для выбора регулятора

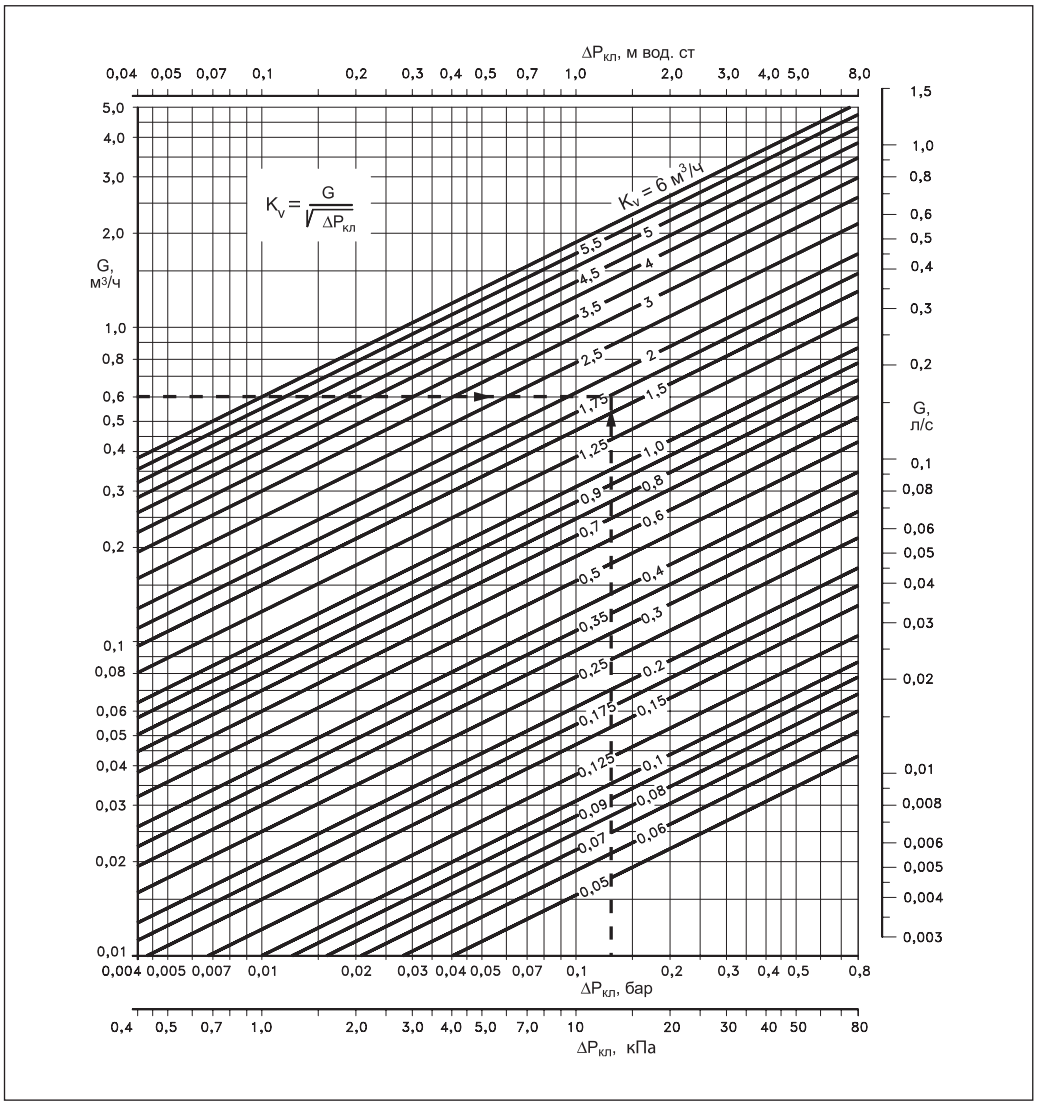

Пример выбора регулятора

Выбрать регулятор температуры RAVK для системы ГВС при приведенных ниже условиях.

Исходные данные

Тепловая нагрузка: Q = 14 кВт.
Перепад температур: ΔT = 20 °C.
Перепад давлений на клапане регулятора: $\Delta P_{кл.}$ = 0,12 бар.

Решение:


1. Расчетный расход теплоносителя:

$$G = \frac{0{,}86 \cdot Q}{\Delta T} = \frac{0{,}86 \cdot 14}{20} = 0{,}6 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

2. По номограмме при G = 0,6 м³/ч и $\Delta P_{кл.}$ = 0,12 бар находим K_v = 1,75 м³/ч.
3. Из таблицы на стр. *13* для X_p = 6 °C выбираем клапан RAV 25/8 или VMT 25/8 с K_{vs} = 1,8 м³/ч.

Устройство

1 — настроечная рукоятка;
2 — настроечная пружина;
3 — сильфон;
4 — сальник клапана;
5 — вставка клапана;
6 — корпус клапана;
7 — золотник клапана;
8 — дистанционный датчик;
9 — сальник капиллярной трубки;
10 — корпус сальника;
11 — уплотнение сальника;
12 — нажимная гайка сальника.

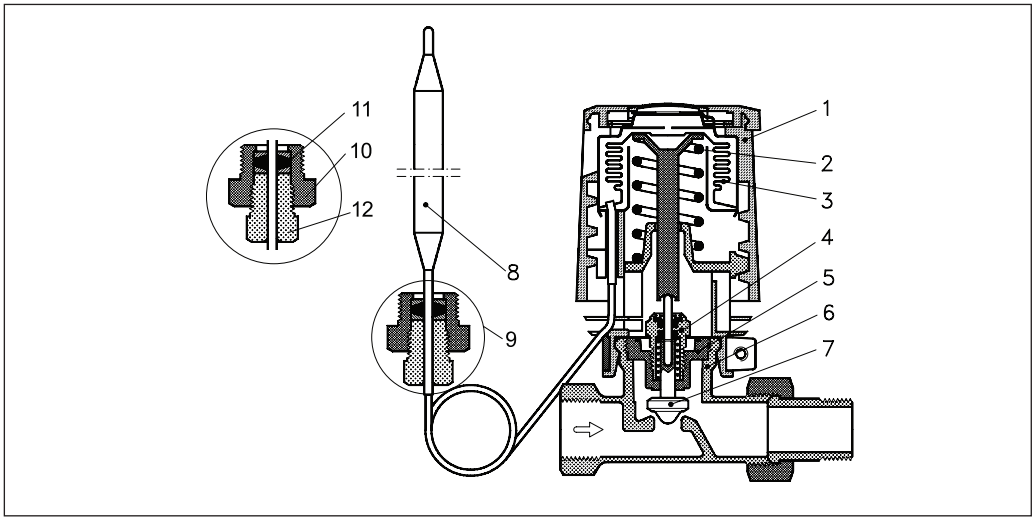

Настройка

Приведенная ниже шкала отражает примерное соотношение значений на шкале термостатического элемента RAVK и температуры воды. Действительную температуру воды следует определять по термометру.


RAVK, 25–65 °C, с RAV, VMT, VMA

Мин.	1	2	3	4	5	Макс.
25	35	45	55	65	°C	

RAVK, 25–45 °C, с VMV


Мин.	1	2	3	4	5	Макс.
25	30	35	40	45	°C	

Габаритные и присоединительные размеры

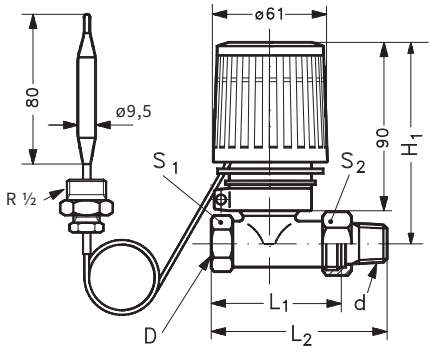


RAVK-RAV

Тип	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм			Размер гайки под ключ, мм	
	вход D	выход d	L_1	L_2	H_1	S_1	S_2
RAVK-RAV 10/8	R_p ⅜	R ⅜	59	85	103	22	27
RAVK-RAV 15/8	R_p ½	R ½	66	95	103	27	30
RAVK-RAV 20/8	R_p ¾	R ¾	74	106	103	32	37
RAVK-RAV 25/8	R_p 1	R 1	90	125	116	41	46

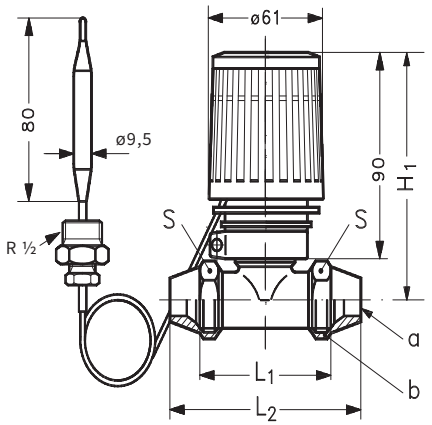

RAVK-VMT


Тип	Диаметр трубы a, мм	Размер резьбы клапана b, дюймы	Размеры, мм			Размер гайки под ключ S, мм
			L_1	L_2	H_1	
RAVK-VMT 15/8	Ø 15/Ø 16/Ø 18	G ¾ A	66	90	103	30
RAVK-VMT 20/8	Ø 18/Ø 22	G 1 A	74	101	103	37
RAVK-VMT 25/8	Ø 28	G 1¼ A	90	120	116	45

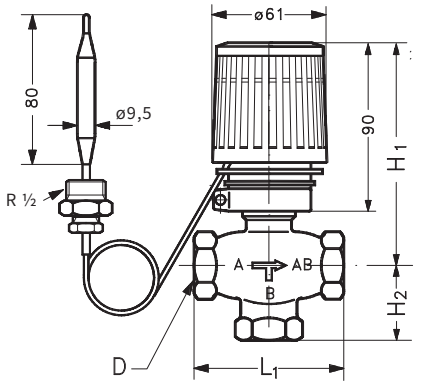

RAVK-VMV


Тип	Размеры, мм			Размер присоединительной резьбы D, дюймы
	L_1	H_1	H_2	
VMV 15	70	100	35	R_p ½
VMV 15	80	100	40	R_p ¾

Габаритные и присоединительные размеры *(продолжение)*

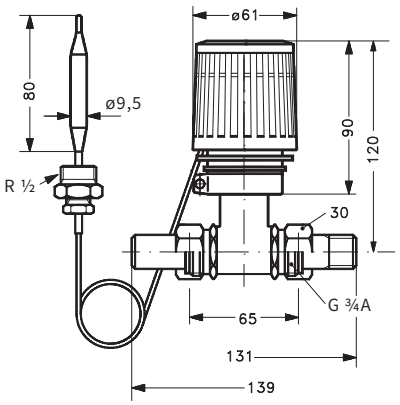


RAVK-VMA

Фитинги под приварку



DN, мм	Ød, мм	L, мм	Масса, кг
15	15	35	0,18

Фитинги резьбовые



DN, мм	R, дюймы	L, мм	Масса, кг
15	½	25,5	0,17

Центральный офис • ООО «Данфосс»
Россия, 143581 Московская обл., Истринский р-н, д. Лешково, 217.
Телефон +7(495) 792-57-57, факс +7(495) 792-57-59. E-mail: he@danfoss.ru www.danfoss.ru

Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс», логотип «Danfoss» являются торговыми марками компании ООО «Данфосс». Все права защищены.

Техническое описание

Регулятор температуры RAVI/RAV8 (VMT8, VMA)

Описание и область применения



Термостатический элемент RAVI в сочетании с регулирующими клапанами RAV8, VMT8, VMA, VMV является регулятором температуры прямого действия и предназначен для применения в системах горячего водоснабжения небольших зданий (коттеджей), как правило, с емкостным водоподогревателем.

Основные характеристики

- PN= 10 бар (с RAV8, VMT8);
  PN = 16 бар (с VMA).
- Температура регулируемой среды (вода или 30 % водный раствор гликоля):
  2...120 °C (с RAV8, VMT8), 2...130 °C (с VMA).

Клапан регулятора закрывается при превышении температуры регулируемой среды сверх заданного значения.

Предназначен для установки на обратном трубопроводе системы теплоснабжения.


Номенклатура и кодовые номера для заказа

Пример заказа

Регулятор температуры RAVI с проходным клапаном DN = 15 мм, K_v = 1,6 м³/ч, PN = 10 бар, наружная резьба, диапазон настройки 43–65 °C, $T_{макс.}$ = 130 °C:

- *термостатический элемент RAVI, 43–65 °C, кодовый номер **013U8008** — 1 шт.;*
- *клапан VMA DN = 15 мм, кодовый номер **065F2034** — 1 шт.;*
- *латунная защитная гильза, кодовый номер **013U0290** — 1 шт.;*
- *приварные фитинги, кодовый номер **003H6908** — 1 компл.*

Термостатический элемент RAVI

Эскиз	Тип	Диапазон температурной настройки $T_{рег}$, °C	Длина капиллярной трубки, м	Макс. температура в месте установки датчика, °C	Кодовый номер
	RAVI	43–65	2	70	**013U8008**[1)]

[1)] Поставляется в комплекте с сальниковым уплотнением R_p ½" для капилляра.

Номенклатура и кодовые номера для заказа *(продолжение)*

Регулирующие клапаны

Эскиз	Тип	Исполнение	DN, мм	K_{vs}, м³/ч[1]	PN, мм	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Кодовый номер
						вход	выход	
–	RAV 10/8	Проходной, прямой	10	1,2	10	R_p ⅜	R ⅜	**013U0012**
	RAV 15/8		15	1,3		R_p ½	R ½	**013U0017**
	RAV 20/8		20	2,4		R_p ¾	R ¾	**013U0022**
	RAV 25/8		25	2,6		R_p 1	R 1	**013U0027**
	VMT 15/8 [2]		15	1,3		R_p ¾ A		**065F0115**
	VMT 20/8 [2]		20	2,4		R_p 1 A		**065F0120**
	VMT 25/8 [2]		25	2,6		R_p 1¼ A		**065F0125**
	VMA 15 [3]		15	0,25	16	G ¾ A		**065F2030**
				0,4				**065F2031**
				0,63				**065F2032**
				1,0				**065F2033**
				1,4				**065F2034**
				2,2				**065F2035**

[1] K_{vs} приведена при X_p = 6 °C. При других X_p — см. Технические характеристики.
[2] Уплотнительные присоединительные фитинги — см. Дополнительные принадлежности.
[3] Резьбовые присоединительные фитинги — кодовый номер ***003H6902***.

Дополнительные принадлежности для термостатического элемента

Эскиз	Наименование	Описание	Кодовый номер
–	Защитная гильза для датчика	R ½×M14×1 мм, латунь, L = 182 мм, с сальником	**013U0290**
	Сальник капиллярной трубки	R ½×M14×1 мм, уплотнение EPDM, Ø 12,6×4×6 мм	**013U8102**[1]

[1] Сальник состоит из корпуса, уплотнения и нажимной гайки.

Дополнительные принадлежности для клапанов

Эскиз	Наименование	Для клапана	Размер трубы, мм		Кодовый номер
–	Уплотнительные фитинги[1, 2, 3]	VMT 15	Ø 15×1		**013G4125**
			Ø 16×1		**013G4126**
			Ø 18×1		**013G4128**
		VMT 20	Ø 18×1		**013U0134**
			Ø 22×1		**013U0135**
		VMT 25	Ø 28×1		**013U0140**
	Приварные фитинги	VMA 15	–—		**003H6908**
	Фитинги с наружной резьбой		Коническая наружная трубная резьба по EN 10226-1, дюймы	R ½	**003H6902**
	Сальник клапана[3]	RAV, VMT, VMA			**065F0006**

[1] Уплотнительный фитинг состоит из уплотнительного кольца и гайки.
[2] Для медных труб.
[3] Поставляются только в коробке по 10 шт.


Технические характеристики

Тип клапана	K_v, м³/ч, при X_p в °C			Давление, бар			Макс. температура среды, °C	Макс. температура датчика, °C
	2	4	6	PN	$\Delta P_{кл.}$	испытательное		
RAV 10/8	0,70	1,00	1,20	10	0,8	16	120	70
RAV или VMT 15/8	0,70	1,10	1,30					
RAV или VMT 20/8	1,00	1,80	2,40					
RAV или VMT 25/8	1,20	2,00	2,60					
VMA 15 (K_{vs}= 0,25 м³/ч)	0,23	0,24	0,25	16	5	25	130	
VMA 15 (K_{vs}= 0,4 м³/ч)	0,35	0,38	0,40		5			
VMA 15 (K_{vs}= 0,6 м³/ч)	0,53	0,63	0,63		2			
VMA 15 (K_{vs}= 1,0 м³/ч)	0,60	0,85	1,00		2			
VMA 15 (K_{vs}= 1,6 м³/ч)	0,64	1,20	1,40		2			
VMA 15 (K_{vs}= 2,5 м³/ч)	1,00	1,55	2,20		1			


[1] При повышенных требованиях к уровню шума перепад давлений на клапане не должен превышать 1 бар.

Материал	RAV, VMT	VMA	VMV
Корпус клапана	Латунь	Латунь DZR	Красная бронза Rg 5
Золотник клапана	Резина NRB	EPDM	EPDM
Шток	–	Латунь DZR	Нержав. сталь
Температурный датчик	Медь		
Защитная гильза	Латунь или нержав. сталь		
Капиллярная трубка	Медь		

Пример применения

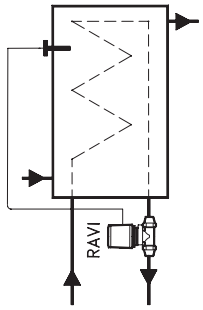

Водоподогреватель

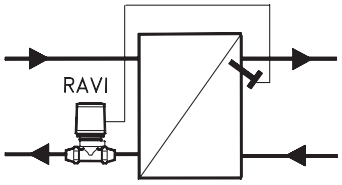

Воздухонагреватель


Монтажные положения

Регулирующий клапан


Клапан регулятора может быть установлен только на обратном трубопроводе системы теплоснабжения так, чтобы направление стрелки на его корпусе совпадало с направлением движения теплоносителя.

Термостатический элемент

Датчик всегда должен размещаться в месте, где температура выше, чем температура теплоносителя, проходящего через клапан. Термостат может быть установлен в любом положении. Для лучшей эффективности рекомендуется размещать его концом вверх.

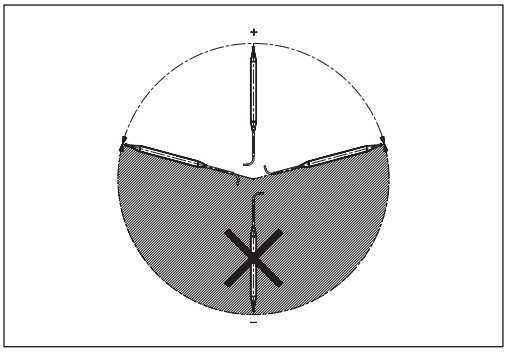

Номограмма для выбора регулятора

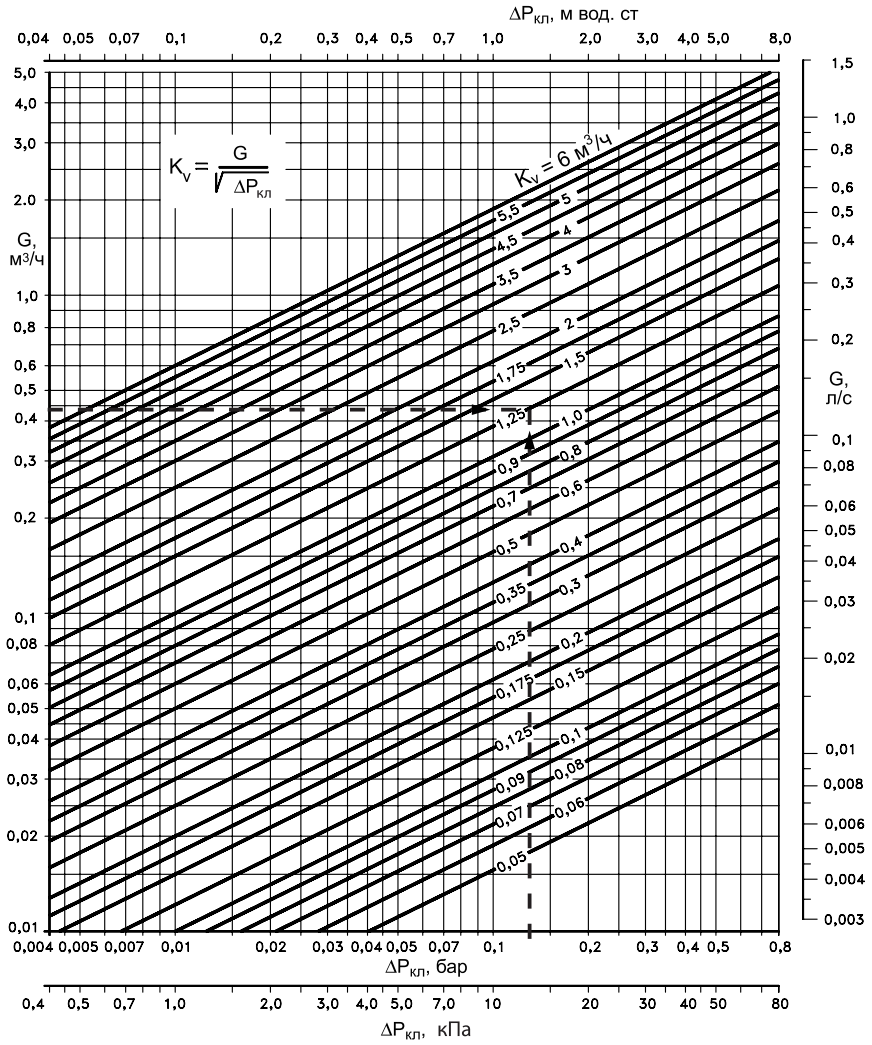

Пример выбора регулятора

Выбрать регулятор температуры RAVI для системы ГВС при следующих условиях.

Исходные данные

Тепловая нагрузка: Q = 10 кВт.
Перепад температур: ΔT = 20 °C.
Перепад давлений на клапане регулятора: $\Delta P_{кл.}$ = 0,12 бар.

Решение:

1. Расчетный расход теплоносителя:


$$G = \frac{0{,}86 \cdot Q}{\Delta T} = \frac{0{,}86 \cdot 10}{20} = 0{,}43 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

2. По номограмме при G = 0,43 м³/ч и $\Delta P_{кл.}$ = 0,12 бар находим K_v = 1,3 м³/ч.

3. Из таблицы на стр. *21* для X_p = 6 °C выбираем клапан RAV 15/8 или VMT 15/8 с K_{vs} = 1,3 м³/ч.

Устройство

1 — настроечная рукоятка;
2 — настроечная пружина;
3 — сильфон;
4 — сальник клапана;
5 — вставка клапана;
6 — корпус клапана;
7 — золотник клапана;
8 — температурный датчик;
9 — сальник капиллярной трубки;
10 — корпус сальника;
11 — уплотнение сальника;
12 — нажимная гайка сальника.

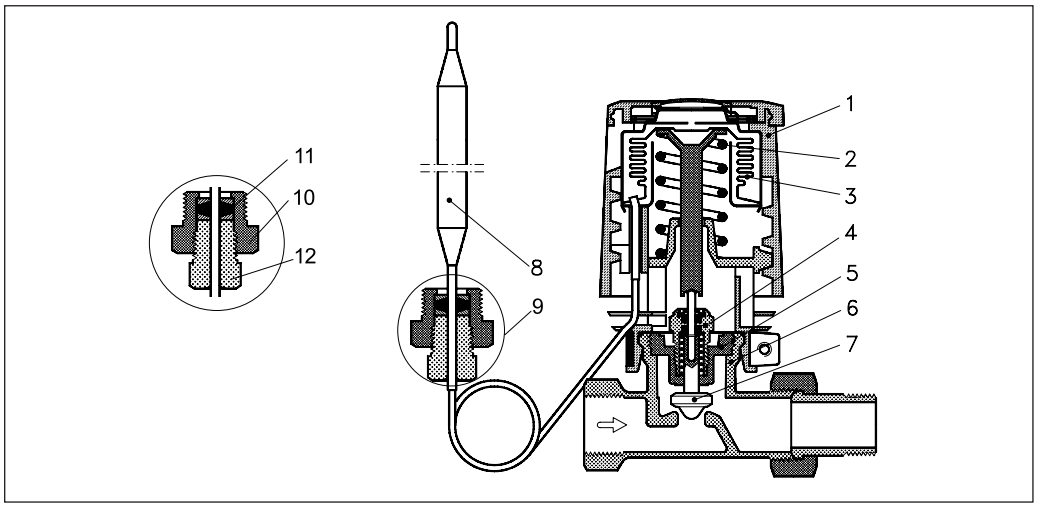


Настройка

Приведенная ниже шкала отражает примерное соотношение индексов на шкале термостатического элемента RAVI и температуры воды. Действительную температуру воды следует определять по термометру.


Мин.	1	2	3	4	5	Макс.
(43–65 °C)	50	53	56	59	62	°C

Габаритные и присоединительные размеры

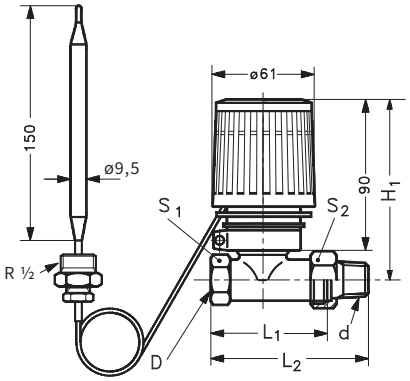

RAVI-RAV


Тип	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм			Размер гайки под ключ, мм	
	вход D	выход d	L_1	L_2	H_1	S_1	S_2
RAVI-RAV 10/8	R_p ⅜	R ⅜	59	85	103	22	27
RAVI-RAV 15/8	R_p ½	R ½	66	95	103	27	30
RAVI-RAV 20/8	R_p ¾	R ¾	74	106	103	32	37
RAVI-RAV 25/8	R_p 1	R 1	90	125	116	41	46

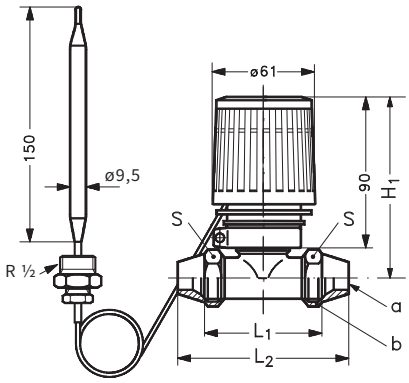


RAVI-VMT

Тип	Диаметр трубы a, мм	Размер резьбы клапана b, дюймы	Размеры, мм			Размер гайки под ключ S, мм
			L_1	L_2	H_1	
RAVI-VMT 15/8	Ø15/Ø16/Ø18	G ¾ A	66	90	103	30
RAVI-VMT 20/8	Ø18/Ø22	G 1 A	74	101	103	37
RAVI-VMT 25/8	Ø28	G 1¼ A	90	120	116	45

Габаритные и присоединительные размеры *(продолжение)*

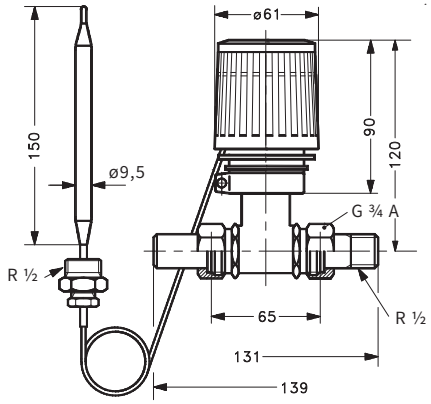


RAVI-VMA

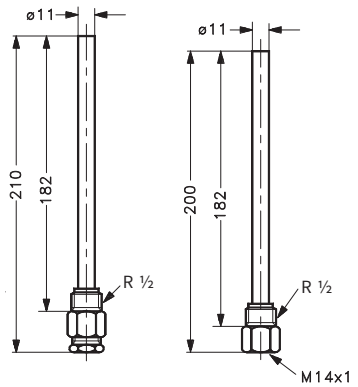


Защитная гильза

Фитинги под приварку



DN, мм	Ø d, мм	L, мм	Масса, кг
15	15	35	0,18

Фитинги резьбовые



DN, мм	R, дюймы	L, мм	Масса, кг
15	½	25,5	0,17

ENGINEERING
TOMORROW

Центральный офис • ООО «Данфосс»
Россия, 143581 Московская обл., Истринский р-н, д. Лешково, 217.
Телефон +7(495) 792-57-57, факс +7(495) 792-57-59. E-mail: he@danfoss.ru www.danfoss.ru

Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс», логотип «Danfoss» являются торговыми марками компании ООО «Данфосс». Все права защищены.

Техническое описание

Клапан — регулятор температуры AVTB

Описание и область применения



AVTB — регулятор температуры прямого действия, предназначенный для применения, как правило, в системах горячего водоснабжения. Клапан регулятора закрывается при превышении установленной величины температуры.

Основные характеристики

- DN = 15, 20, 25 мм.
- PN = 16 бар.
- K_{vs} = 1,9; 3,4; 5,5 м³/ч.
- Диапазон настройки температуры: 0–30, 20–60, 30–100 °C.
- Регулируемая среда: вода или 30 % водный раствор гликоля.
- T = 2...130 °C.
- Присоединение к трубопроводу:
  - резьбовое (внутренняя резьба);
  - резьбовое (наружная резьба) — через резьбовые или приварные фитинги.
- Устанавливается как на подающем, так и на обратном трубопроводе.

AVTB с диапазоном настройки 0–30 и 20–60 °C рекомендуется применять при нагреве воды в скоростных подогревателях, а с диапазоном 30–100 °C — в емкостных.


Номенклатура и кодовые номера для заказа

Пример заказа

Регулятор температуры AVTB, DN = 15 мм, K_{vs} = 1,9 м³/ч, PN = 16 бар, $T_{рег.}$ = 30–100 °C, $T_{макс.}$ = 130 °C, под приварку:

- *регулятор AVTB DN = 15 мм, кодовый номер **003N5141** — 1 шт.;*
- *защитная гильза датчика, кодовый номер **013U0290** — 1 шт.;*
- *присоединительные фитинги под приварку, кодовый номер **003H6908** — 1 компл.*

Клапан — регулятор температуры AVTB (для установки на подающем или обратном трубопроводе)

Эскиз	Тип	Диапазон настройки $T_{рег.}$, °C	K_v, м³/ч	Макс. темп. датчика, °C	Внутренняя резьба		Наружная резьба	
					по ISO 7/1, дюймы	кодовый номер[1]	по ISO 228/1, дюймы	кодовый номер[1]
	AVTB 15	0...30	1,9	55	R_p ½	**003N2232**[4]	G ¾ A	**003N5101**[4]
		20...60		90		**003N8229**[2]		**003N5114**[2]
		30...100		130		**003N8141**[3]		**003N5141**[3]
	AVTB 20	0...30	3,4	55	R_p ¾	**003N3232**[4]	G 1 A	**003N5102**[4]
		20...60		90		**003N8230**[2]		**003N5115**[2]
		30...100		130		**003N8142**[3]		**003N5142**[3]
	AVTB 25	0...30	5,5	55	R_p 1	**003N4232**[4]	G 1¼ A	**003N5103**[4]
		20...60		90		**003N8253**[2]		**003N5116**[2]
		30...100		130		**003N8143**[3]		**003N5143**[3]

[1] Полный комплект, включая сальник капиллярной трубки. Защитная гильза для датчика и изоляционная пластина в комплект не входят и являются дополнительными принадлежностями.

[2] Включая датчик ø9,5×180 мм и предустановленную изоляционную пластину.

[3] Включая малый датчик ø9,5×150 мм. Длина капиллярной трубки 2,3 м. Длина капиллярной трубки у регуляторов с диапазоном настройки 0–30 и 20–60 °C составляет 2 м.

[4] Включая датчик ø18×210 мм.

Номенклатура и кодовые номера для заказа *(продолжение)*

Дополнительные принадлежности

Эскиз	Наименование	DN, мм	Присоединение		Кодовый номер
	Присоединительные фитинги под приварку	15	—		**003H6908**
		20			**003H6909**
		25			**003H6910**
	Резьбовые присоединительные фитинги (с наружной резьбой)	15	Коническая наружная трубная резьба по EN 10266-1, дюймы	R ½	**003H6902**
		20		R ¾	**003H6903**
		25		R 1	**003H6904**
	Защитная гильза для датчика	R_p ½×M14×1 мм, латунь, L = 182 мм, без сальника капилляра			**013U0290**
		R_p ½×M18×1,5 мм, нержав. сталь, L = 182 мм, с сальником капилляра			**003N0196**
		R_p ¾ ×M22×1 мм, латунь, L = 220 мм, с сальником капилляра			**003N0050**
		R_p ¾×M22×1 мм, нержав. сталь, L = 220 мм, с сальником капилляра			**003N0192**
	Изоляционная пластина*				**003N4022**

* См. монтажные положения.

Запасные детали

Описание	Для DN, мм	Кодовый номер
Ремонтный комплект (2 диафрагмы, 2 уплотнительных кольца, резиновый уплотнитель золотника, тюбик с консистентной смазкой, 8 винтов для крышки клапана)	15	**003N4006**
	20	**003N4007**
	25	**003N4008**
Термостатический элемент с диапазоном настройки 0–30 °C, датчиком ø18×210 мм и капилляром 2 м		**003N0075**
Термостатический элемент с диапазоном настройки 20–60 °C, датчиком ø9,5×180 мм и капилляром 2 м		**003N0130**
Термостатический элемент с диапазоном настройки 30–100 °C, датчиком ø9,5×150 мм и капилляром 2,3 м		**003N0131**
Сальник в сборе: R ½×M14×1 мм, уплотнение из EPDM ø12,5×4×6 мм		**013U8102**[1)]


[1)] Для регуляторов с диапазоном настройки 20–60 и 30–100 °C.

Технические характеристики

AVTB

Условный проход DN		мм	15	20	25
Пропускная способность K_{vs}		$м^3$/ч	1,9	3,4	5,5
Коэффициент начала кавитации Z			0,4		
Условное давление PN		бар	16		
Макс. перепад давлений на клапане $\Delta P_{кл.}$		бар	10		
Регулируемая среда			Вода или 30 % водный раствор гликоля		
pH регулируемой среды			7–10		
Температура регулируемой среды T		°C	2...130		
Тип соединения		клапан	Внутренняя или наружная резьба		
		фитинги	Резьбовые (с наружной резьбой) или приварные		
Материал					
Корпус клапана	с внутренней резьбой		Латунь горячей штамповки Ms 58, DIN 17660, W. № 2.0401, CuZn40Pb3		
	с наружной резьбой		Необесцинковывающаяся латунь, BS 2872/CZ132		
Седло клапана			Нержавеющая сталь, DIN 17440, W. № 1.4301		
Золотник клапана			NBR		
Шток			Необесцинковывающаяся латунь, BS 2872/CZ132		
Диафрагма и уплотнительные кольца			EPDM		
Температурный датчик			Медь		
Заполнение термосистемы			0–30 °C — R152 ($C_2H_4F_2$)		
			20–60 °C — бутан R600 (C_4H_{10})		
			30–100 °C — углекислый газ (CO_2)		

Пример применения

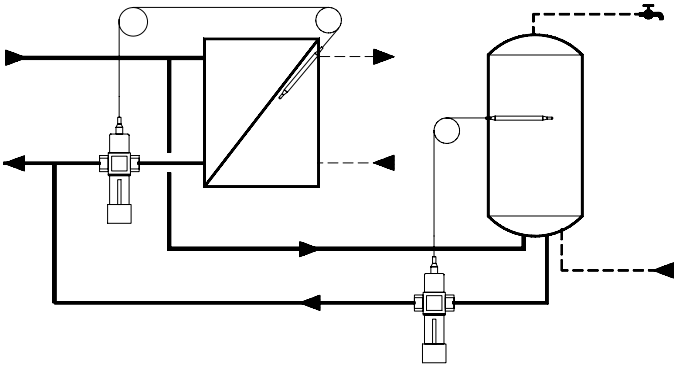

Для емкостного подогревателя рекомендуется диапазон настройки 30–100 °C, для скоростного подогревателя — 0–30 или 20–60 °C.

Монтажные положения

Регулятор температуры


Клапан — регулятор температуры может быть установлен в любом положении при совпадении направления движения воды и стрелки на корпусе клапана.

Регулятор AVTB с диапазоном настройки 20–60 ˚C может быть установлен только на обратном трубопроводе (температура среды в месте установки датчика должна быть выше температуры среды, проходящей через клапан).


Если по какой-либо причине температура среды в месте установки клапана AVTB 20–60 ˚C будет равна температуре среды в месте установки датчика температуры, необходимо использовать версию регулятора AVTB 20–60 ˚C с предустановленной изоляционной пластиной. Данная пластина устанавливается в регулятор при производстве на заводе.

Регуляторы AVTB с диапазонами настройки 0–30 и 30–100 ˚C могут быть установлены как на подающем, так и на обратном трубопроводе.

Если регулятор AVTB с диапазоном 30–100 ˚C планируется к установке в месте, где температура среды будет изменяться в диапазоне более 20 ˚C , необходимо использовать версию регулятора AVTB 30–100 ˚C совместно с изоляционной пластиной **(003N4022)**, которая заказывается отдельно и устанавливается между чувствительным элементом и корпусом клапана.

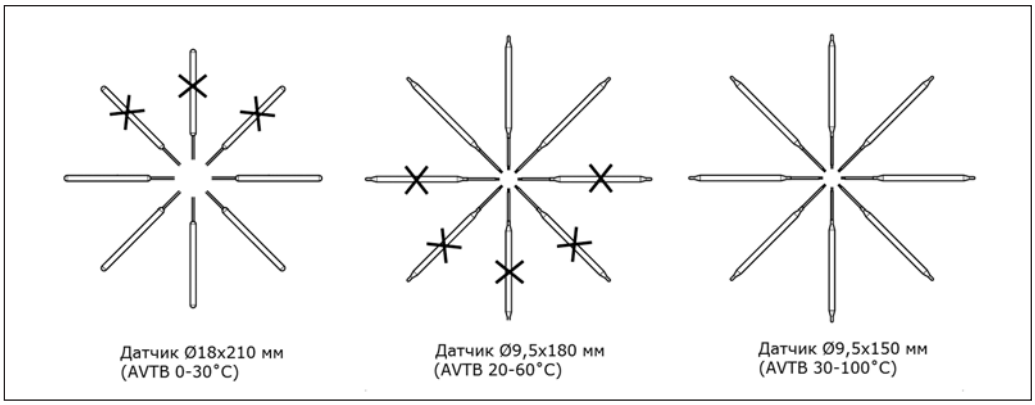

Номограмма для выбора регулятора

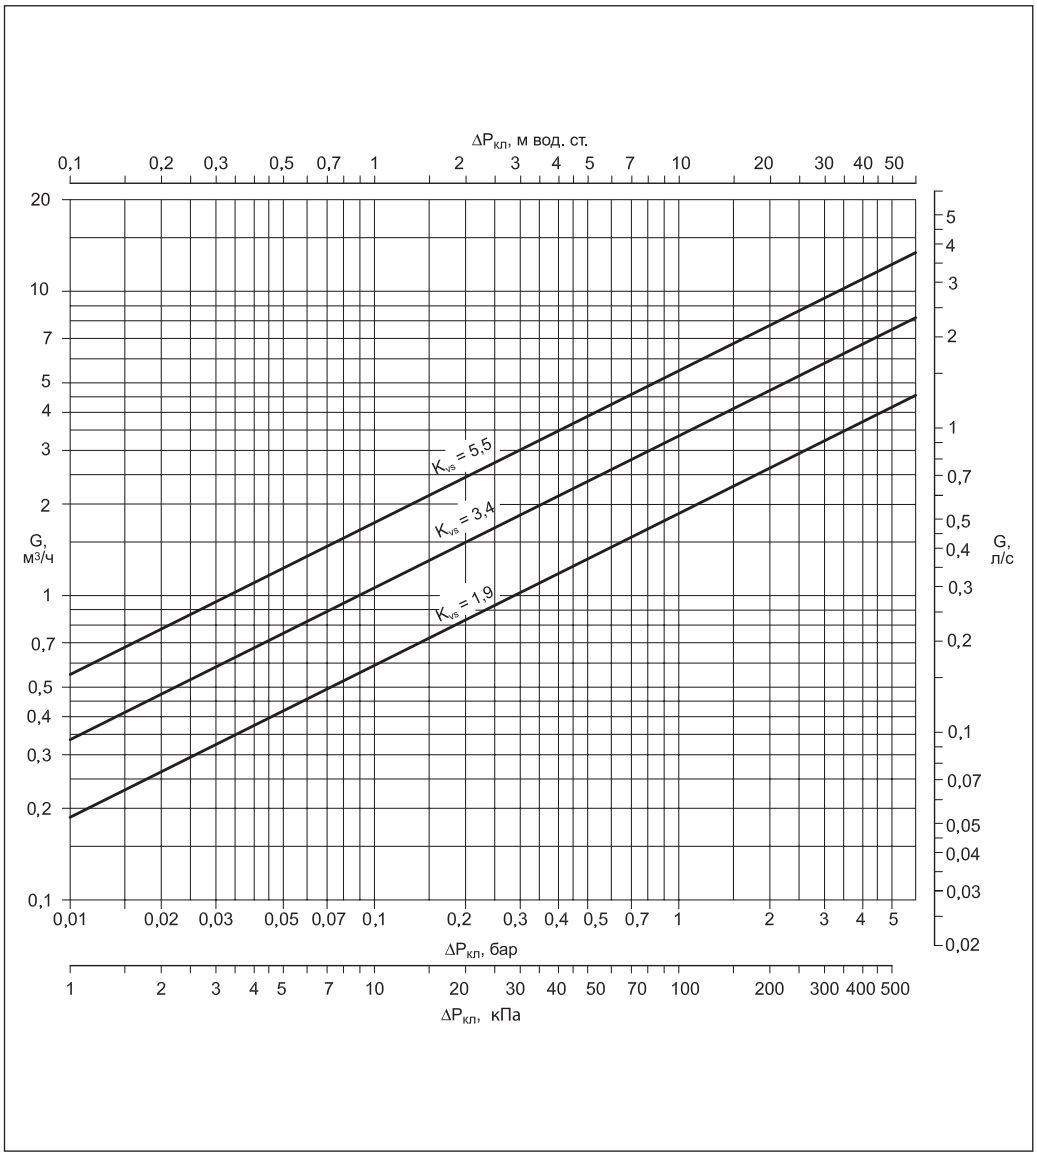

Выбор регулятора

Пример

Необходимо выбрать регулятор для емкостного водоподогревателя системы ГВС.

Исходные данные

Тепловая нагрузка Q: 31 кВт.
Перепад температур греющего теплоносителя на теплообменнике ΔT: 20 °C.
Потери давления на клапане $\Delta P_{кл.}$: 1,7 бар.
Макс. температура горячей воды $T_{макс.}$: 55 °C.

Решение:

1. Расход теплоносителя:

$$G = \frac{0{,}86 \cdot Q}{\Delta T} = \frac{0{,}86 \cdot 31}{20} = 1{,}3 \text{ м}^3/\text{ч}.$$


2. Требуемая пропускная способность:

$$K_v = \frac{G}{\sqrt{\Delta P}} = \frac{1{,}3}{\sqrt{1{,}7}} = 1{,}0 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

Температурный диапазон регулятора и X_p могут быть выбраны по номограмме.

Для этого из точки требуемой пропускной способности K_v на левой шкале проводится горизонтальная линия до пересечения с вертикальной шкалой X_p для клапана AVTB DN = 15 мм с диапазоном настройки 30–100 °C. При заданных условиях X_p = 9 °C. Таким образом, клапан регулятора будет полностью закрыт при заданной температуре 55 °C и открыт при температуре: $T_г - X_p = 55 - 9 = 46$ °C.

Если выбрать регулятор с диапазоном настройки 20–60 °C, то X_p для него составит 4,5 °C и клапан откроется полностью при температуре горячей воды: 55 – 4,5 = 50,5 °C. В этом случае регулирование будет менее стабильным.

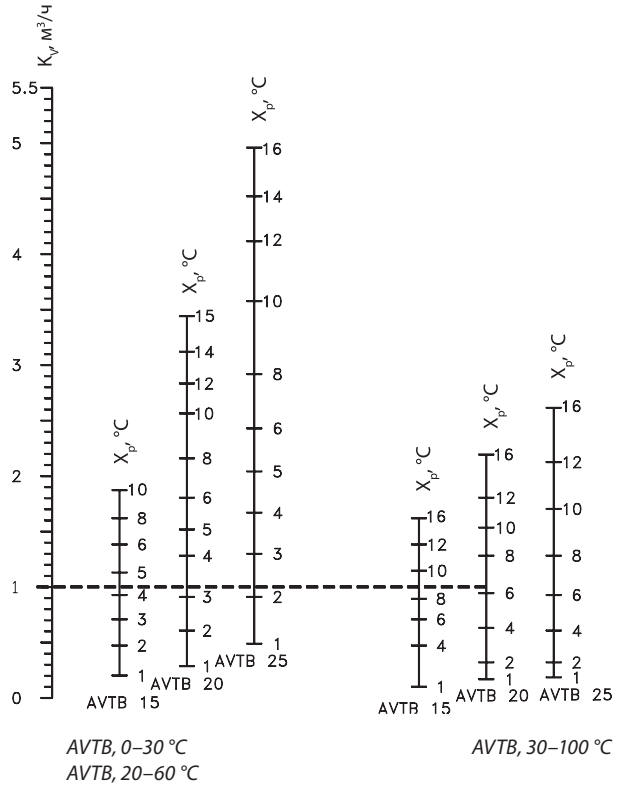


*Номограмма для выбора клапана AVTB с различными диапазонами температурной настройки и зоной пропорциональности X_p**

* Приведенные значения являются приблизительными.

Устройство

1 — настроечная рукоятка;
2 — кожух настроечной пружины;
3 — настроечная пружина;
4 — кольцевое уплотнение;
5 — диафрагма;
6 — шток;
7 — корпус клапана;
8 — золотник клапана;
9 — сильфонный узел;
10 — стопор сильфона;
11 — шток сильфонного узла;
12 — датчик (термобаллон);
13 — сальник капиллярной трубки;
14 — корпус сальника;
15 — сальниковое уплотнение;
16 — нажимная гайка сальника.

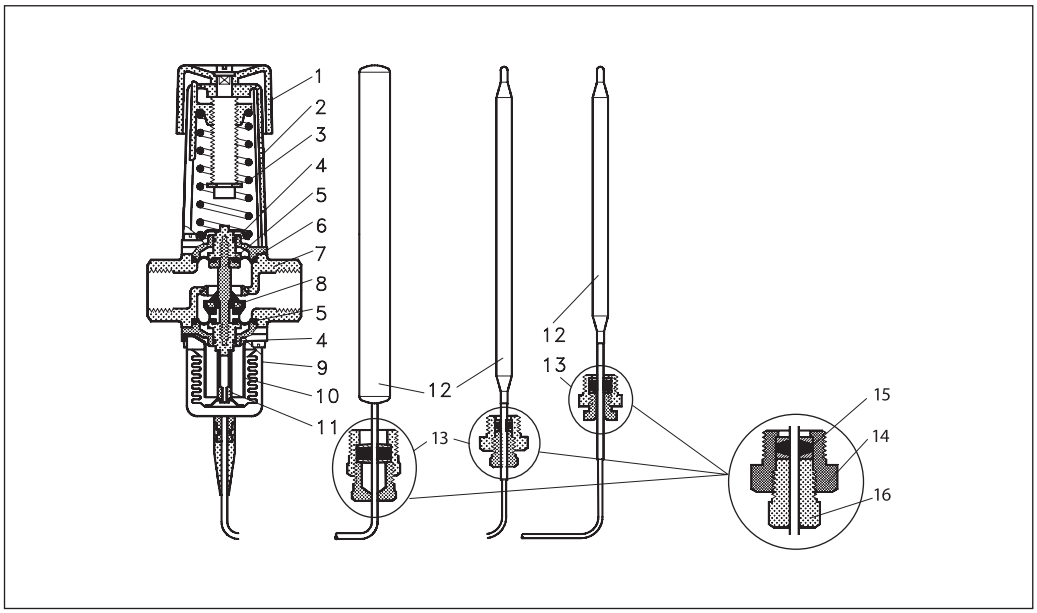

Настройка регулятора

Температурная настройка

Шкала AVTB имеет относительные индексы температуры.

Приблизительное соотношение между индексами на шкале и температурой теплоносителя показано на рисунке.


Деления шкалы 1 2 3 4 5

Температура закрытия клапана, °C:


0–30		0	3	15	23	30
20–60		20	35	50	60	70
30–100	30	35	55	75	95	120

Габаритные и присоединительные размеры


Клапан AVTB с внутренней резьбой

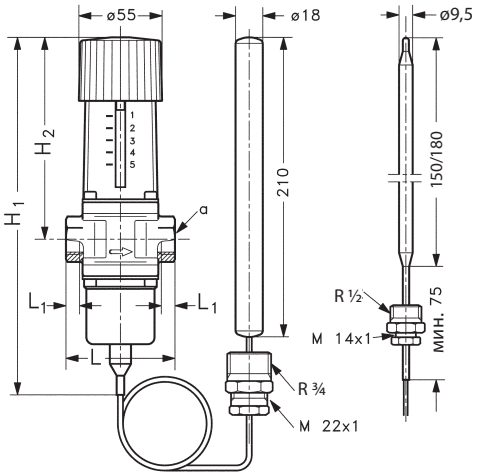


Клапан AVTB с наружной резьбой

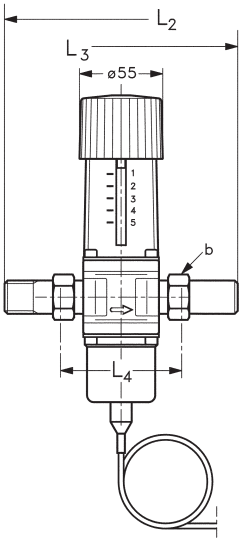


Тип	H_1, мм	H_2, мм	L, мм	L_1, мм	L_2, мм	L_3, мм	L_4, мм	Размер присоединительной резьбы a, дюйм	Размер присоединительной резьбы b, дюйм
AVTB 15	217	133	72	14	141	149	75	R_p ½	G ¾ A
AVTB 20	217	133	90	16	154	164	80	R_p ¾	G 1 A
AVTB 25	227	138	95	19	168	167	83	R_p 1	G 1¼ A

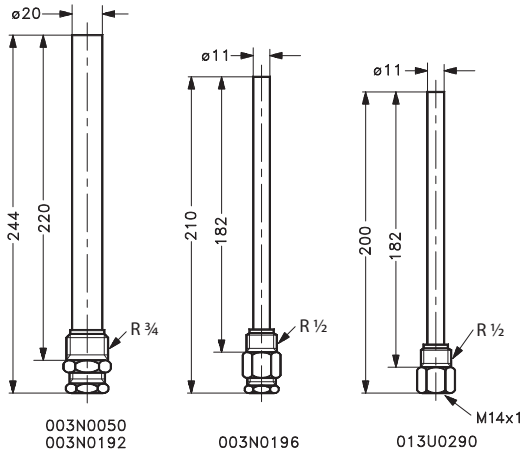

Защитная гильза




Сальник капиллярной трубки



Фитинги под приварку

DN, мм	Ød, мм	L, мм	Вес, кг
15	15	35	0,18
20	20	40	0,26
25	27	40	0,38



Фитинги резьбовые

DN, мм	R, дюйм	L, мм	Вес, кг
15	½	25,5	0,17
20	¾	27,5	0,27
25	1	32,5	0,45

ENGINEERING
TOMORROW

Центральный офис • ООО «Данфосс»
Россия, 143581 Московская обл., Истринский р-н, д. Лешково, 217.
Телефон +7(495) 792-57-57, факс +7(495) 792-57-59. E-mail: he@danfoss.ru www.danfoss.ru

Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс», логотип «Danfoss» являются торговыми марками компании ООО «Данфосс». Все права защищены.

Техническое описание

Регуляторы температуры AVT/VG, AVT/VGF (PN 25)

Описание и область применения



Термостатический элемент AVT в сочетании с регулирующими клапанами VG и VGF является регулятором температуры прямого действия и предназначается для применения преимущественно в системах горячего водоснабжения (ГВС):

- со скоростными и емкостными водонагревателями;
- с баками-аккумуляторами.

Он также может использоваться в смесительных узлах систем напольного отопления.

Термоэлемент закрывает клапан, когда температура превышает установленное значение.

Установка регулятора возможна как на подающем, так и на обратном трубопроводе тепловой сети.

Основные характеристики

- DN = 15–50 мм.
- PN = 25 бар.
- K_{vs} = 0,4–25 м³/ч.
- диапазоны температурной настройки:
  – 10–40, 20–70, 40–90, 60–110 °C,
  – 10–45, 35–70, 60–100, 85–125 °C.
- температура регулируемой среды (вода или 30 % водный раствора гликоля) T: 2–150 °C;
- присоединение к трубопроводу:
  – резьбовое (наружная резьба) — через резьбовые, приварные или фланцевые фитинги;
  – фланцевое.



Номенклатура и кодовые номера для заказа

Пример заказа

Регулятор температуры с диапазоном температурной настройки T = 40–90 °C, с клапаном DN = 15 мм, K_{vs} = 4 м³/ч, PN = 25 бар, $T_{макс.}$ = 150° C, с приварными присоединительными фитингами:

- *клапан VG DN = 15 мм, кодовый номер **065B0772** — 1 шт.;*
- *термоэлемент AVT, кодовый номер **0650598** — 1 шт.;*
- *приварные фитинги, кодовый номер **003H6908** — 1 компл.*


Клапаны VG, VGF

Эскиз	DN, мм	K_{vs}, м³/ч	PN, бар	$T_{макс.}$, °C	Присоединение		Кодовый номер
	15	0,4	25	150	Цилиндрическая наружная трубная резьба по ISO 228/1, дюймы	G ¾ A	065B0770
		1,0					065B0771
		1,6					065B0772
		2,5					065B0773
		4,0					065B0774
	20	6,3				G 1 A	065B0775
	25	8,0				G 1¼ A	065B0776
	32	12,5				G 1¾ A	065B0777
	40	16				G 2 A	065B0778
	50	20				G 2½ A	065B0779
	15	4,0			Фланцы, PN 25, по EN 1092-2		065B0780
	20	6,3					065B0781
	25	8,0					065B0782
	32	12,5					065B0783
	40	20					065B0784
	50	25					065B0785

В комплект поставки термоэлемента AVT, в зависимости от кодового номера, может входить латунная защитная гильза датчика. Резьбовой клапан терморегулятора VG поставляется без присоединительных фитингов, которые следует заказывать дополнительно.


Номенклатура и кодовые номера для заказа *(продолжение)*

Термостатический элемент AVT

Эскиз	Для клапанов DN, мм	Диапазон температурной настройки T, °C	Длина температурного датчика с латунной защитной гильзой L, мм, и присоединительная резьба в дюймах	Кодовый номер
	15–50	10–45	255, R ¾ (для обвязки скоростных подогревателей)[1), 2)]	065-0604
		35–70		065-0605
		60–100		065-0606
		85–125		065-0607
	15–25	–10–40	170, R ½ (для обвязки емкостных подогревателей)[1)]	065-0596
		20–70		065-0597
		40–90		065-0598
		60–110		065-0599
	32–50	–10–40	210, R ¾ (для обвязки емкостных подогревателей)[1)]	065-0600
		20–70		065-0601
		40–90		065-0602
		60–110		065-0603

[1)] Коническая наружная трубная резьба по EN 10226.
[2)] Без защитной гильзы.

Дополнительные принадлежности для клапана

Эскиз	Наименование	DN, мм	Присоединение		Кодовый номер
	Приварные присоединительные фитинги	15	—		003H6908
		20			003H6909
		25			003H6910
		32			003H6911
		40			003H6912
		50			003H6913
	Резьбовые присоединительные фитинги (с наружной резьбой)	15	Коническая наружная трубная резьба по EN 10266-1, дюймы	R ½	003H6902
		20		R ¾	003H6903
		25		R 1	003H6904
		32		R 1¼	003H6905
		40		R 1½	065B2004
		50		R 2	065B2005
	Фланцевые присоединительные фитинги	15	Фланцы, PN 25, по EN 1092-2		003H6915
		20			003H6916
		25			003H6917

Дополнительные принадлежности для термостатического элемента

Эскиз	Наименование	Для клапанов DN, мм	Материал	Кодовый номер
	Защитная гильза	15–25	Латунь	065-4414*
			Нержавеющая сталь, мат. № 1.4571	065-4415*
		32–50	Латунь	065-4416*
			Нержавеющая сталь, мат. № 1.4435	065-4417*
	Соединительная деталь K2 (для 2 термоэлементов)			003H6855
	Соединительная деталь K3 (для 3 термоэлементов)			003H6856

[*] Не используется с регуляторами с кодовыми номерами 065-0604, 065-0605, 065-0606, 065-0607.

Запасные детали

Эскиз	Наименование	DN, мм	K_{vs}, м³/ч	Кодовый номер
	Вставка клапана	15	0,4	003H6869
			1,0	003H6870
			1,6	003H6871
			2,5	003H6872
			4,0	003H6873
		20	6,3	003H6874
		25	8,0	003H6875
		32/40/50	12,5/16/20/25	003H6876
	Сальниковое уплотнение датчика		Тип регулятора	
			AVT R ½	065-4420
			AVT R ¾	065-4421

Технические характеристики

Клапан

Условный проход DN		мм	15					20	25	32	40	50
Пропускная способность K_{vs}		$м^3/ч$	0,4	1,0	1,6	2,5	4,0	6,3	8,0	12,5	16/20*	20/25*
Коэффициент начала кавитации Z			≥0,6						≥0,55		≥0,5	
Условное давление PN		бар	25									
Макс. перепад давлений на клапане $\Delta P_{кл.}$		бар	20							16		
Регулируемая среда			Вода или 30 % водный раствор гликоля									
pH регулируемой среды			7–10									
Протечка, % от K_{vs}			≤0,02							≤0,05		
Температура регулируемой среды T		°C	2–150									
Присоединение	клапан		С наружной резьбой или фланцами									
	фитинги		Приварные и фланцевые							Приварные		
			Резьбовые (с наружной резьбой)							—		
Материал												
Корпус клапана	резьбовой		Красная бронза CuSn5ZnPb (Rg5)							Высокопрочный чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)		
	фланцевый		Высокопрочный чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)									
Седло клапана			Нержавеющая сталь, мат. № 1.4571									
Золотник клапана			Необесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As									
Уплотнения			EPDM									


* Для фланцевой версии клапана.

Термоэлемент

Диапазоны температурной настройки T		°C	–10–40/20–70/40–90/60–110 10–45/35–70/60–100/85–125
Постоянная времени по EN 14597		с	50 (для L = 170 и 210 мм), 30 (для L = 255 мм)
Перемещение штока при изменении темпер. на 1 °C		мм/°C	0,2 (для L = 170 мм), 0,3 (для L = 210 мм), 0,7 (для L = 255 мм)
Макс. температура для датчика			На 50 °C больше значения макс. температурной настройки
Температура транспортировки и хранения		°C	0–70
Условное давление PN		бар	25
Длина капиллярной трубки		м	5 (для L = 170 и 210 мм), 4 (для L = 255 мм)
Материал			
Температурный датчик			Медь
Защитная гильза*	из цветного металла		Никелированная латунь
	из нержав. стали		Мат. № 1.4571 (для L = 170 мм), мат. № 1.4435 (для L = 210 мм)
Рукоятка для температурной настройки			Полиамид, армированный стекловолокном
Корпус блока настройки			Полиамид

* Для датчиков L = 170 и 210 мм.


Примеры применения

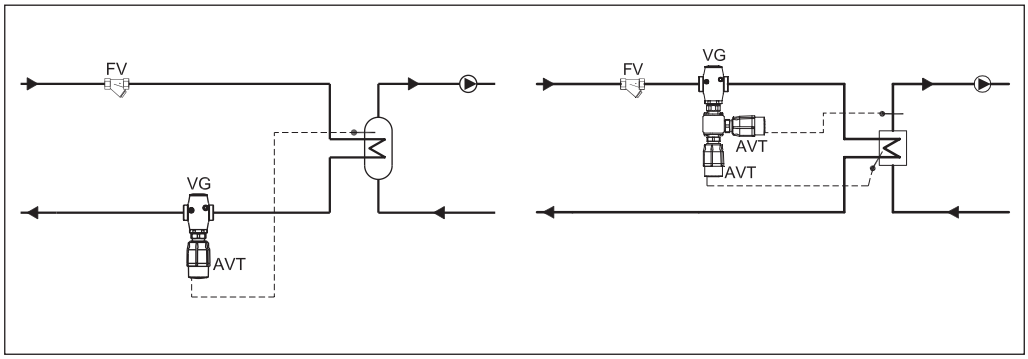


Пример заказа комбинированного регулятора

Регулятор температуры с диапазоном настройки 40–90 °C (возможна комбинация из нескольких регуляторов температуры и одного клапана при использовании соеденительной детали) и клапаном DN = 15 мм, K_{vs} = 1,6 м³/ч, PN = 25 бар, $T_{макс.}$ = 150 °C, с приварными присоединительными фитингами:

- *клапан VG DN = 15 мм, кодовый номер **065B0772** — 1 шт.;*
- *термоэлемент AVT, кодовый номер **0650598** — 1(2) шт.;*
- *соединительная деталь K2, кодовый номер **003H6855** — 1 шт.;*
- *приварные фитинги, кодовый номер **003H6908** — 1 компл.*




AVT/VG — регулятор температуры

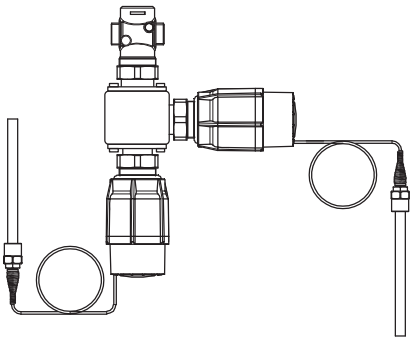

AVT/AVT/VG — 2 регулятора температуры

Монтажные положения

Регулятор температуры AVT/VG(F) может быть установлен в любом положении.

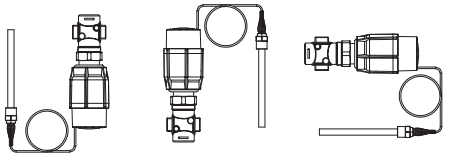


Температурный датчик

Датчик должен быть полностью погружен в измеряемую среду, и место его установки необходимо выбрать таким образом, чтобы он отражал температуру без запоздания.


Температурный датчик L = 170 и 210 мм может быть установлен в любом положении.

Температурный датчик L = 255 мм должен располагаться горизонтально или может быть направлен вниз, как показано на рисунке.

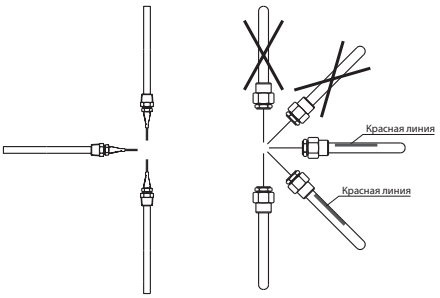


L = 170 и 210 мм *L = 255 мм*

Условия применения

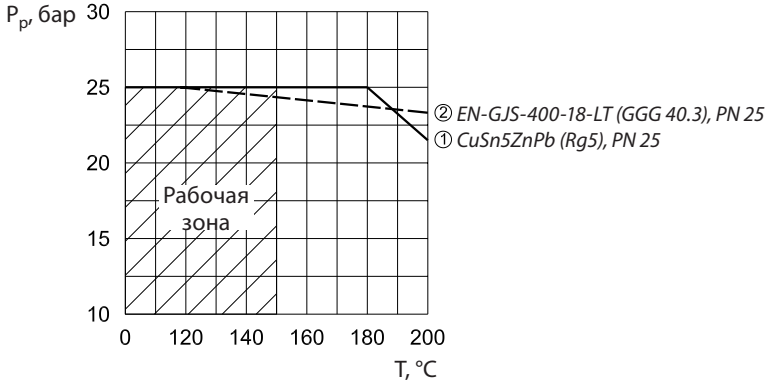

Зависимость рабочего давления от температуры регулируемой среды в соответствии с EN 1092-3

Номограмма для выбора клапана регуляторов

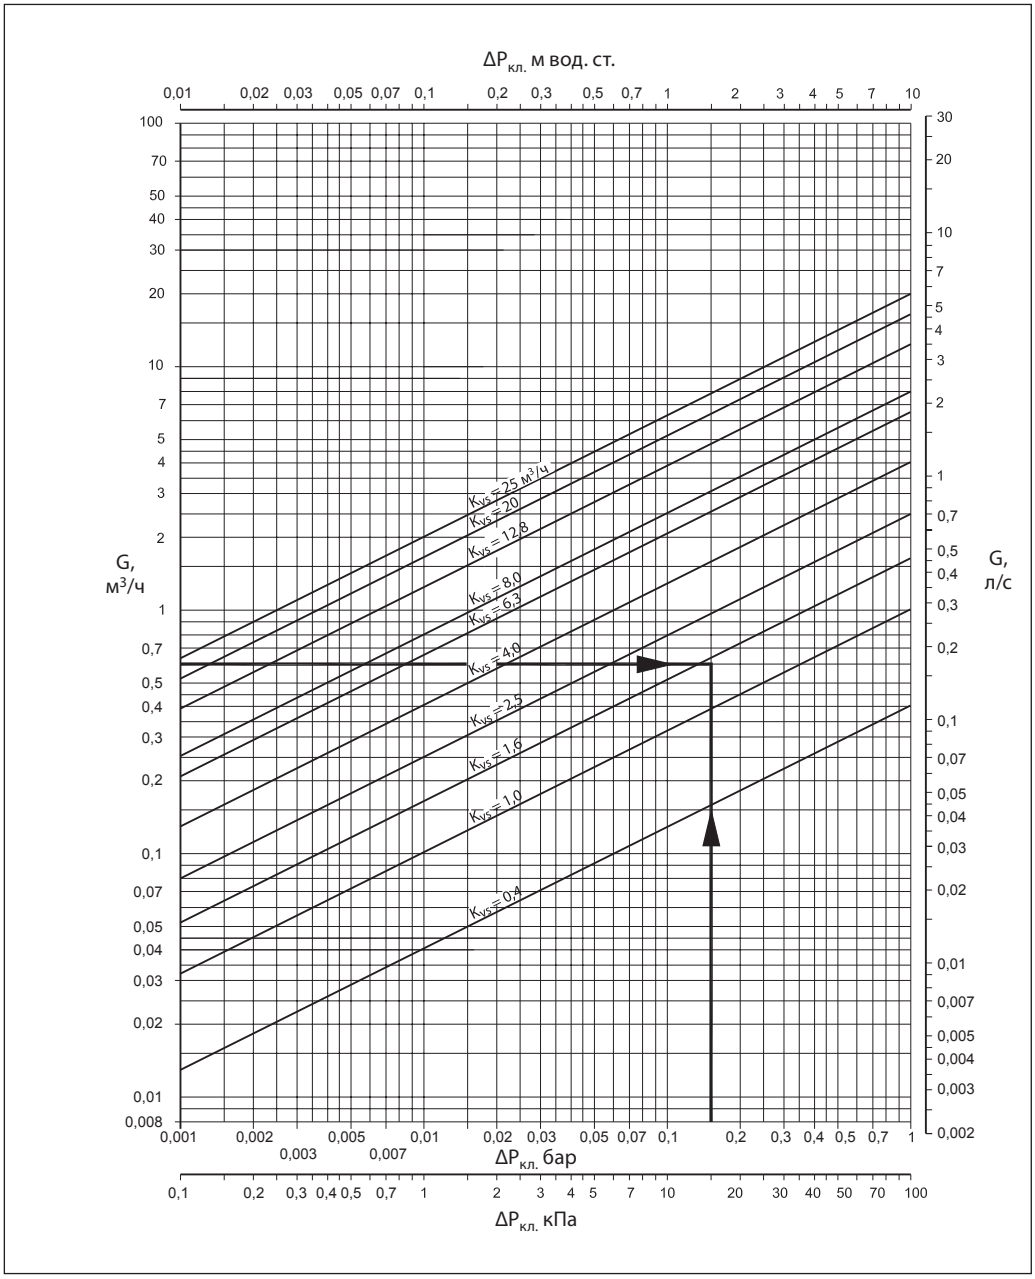

Пример выбора клапана регулятора

Требуется выбрать клапан — регулятор температуры для нижеперечисленных условий.

Исходные данные

Тепловая нагрузка Q: 14 кВт.
Перепад температур теплоносителя ΔT: 20 °C.
Перепад давлений на клапане $\Delta P_{кл.}$: 0,15 бар.

Решение:

1. Расход теплоносителя через клапан:

$$G = \frac{Q \cdot 0{,}86}{\Delta T} = \frac{14 \cdot 0{,}86}{20} = 0{,}6 \text{ м3/ч.}$$

2.

$$K_V = \frac{G}{\sqrt{\Delta P_{кл}}} = \frac{0{,}6}{\sqrt{0{,}15}} = 1{,}55 \text{ м}^3\text{/ч}$$

или определяется по номограмме (см. выше) на пересечении G = 0,6 м³/ч и $\Delta P_{кл.}$ = 0,15 бар.


3. Рекомендуется принимать к установке регулятор, у которого:

$$K_{vs} \geq 1{,}2 \cdot K_v = 1{,}2 \cdot 1{,}55 = 1{,}86 \text{ м}^3\text{/ч.}$$

Из таблицы (стр. *35*) выбираем клапан VG DN = 15 мм, K_{vs} = 2,5 м³/ч.

Устройство

1 — клапан VG(F);
2 — вставка клапана;
3 — разгруженный по давлению золотник клапана;
4 — шток клапана;
5 — соединительная гайка;
6 — термостатический элемент AVT;
7 — шток термостатического элемента;
8 — сильфон;
9 — настроечная пружина;
10 — рукоятка для температурной настройки (с возможностью пломбирования);
11 — шкала настройки;
12 — капиллярная трубка;
13 — защитная оплетка капиллярной трубки (только для датчика L = 255 мм);
14 — температурный датчик;
15 — защитная гильза;
16 — сальник капиллярной трубки;
17 — корпус сальника импульсной трубки.

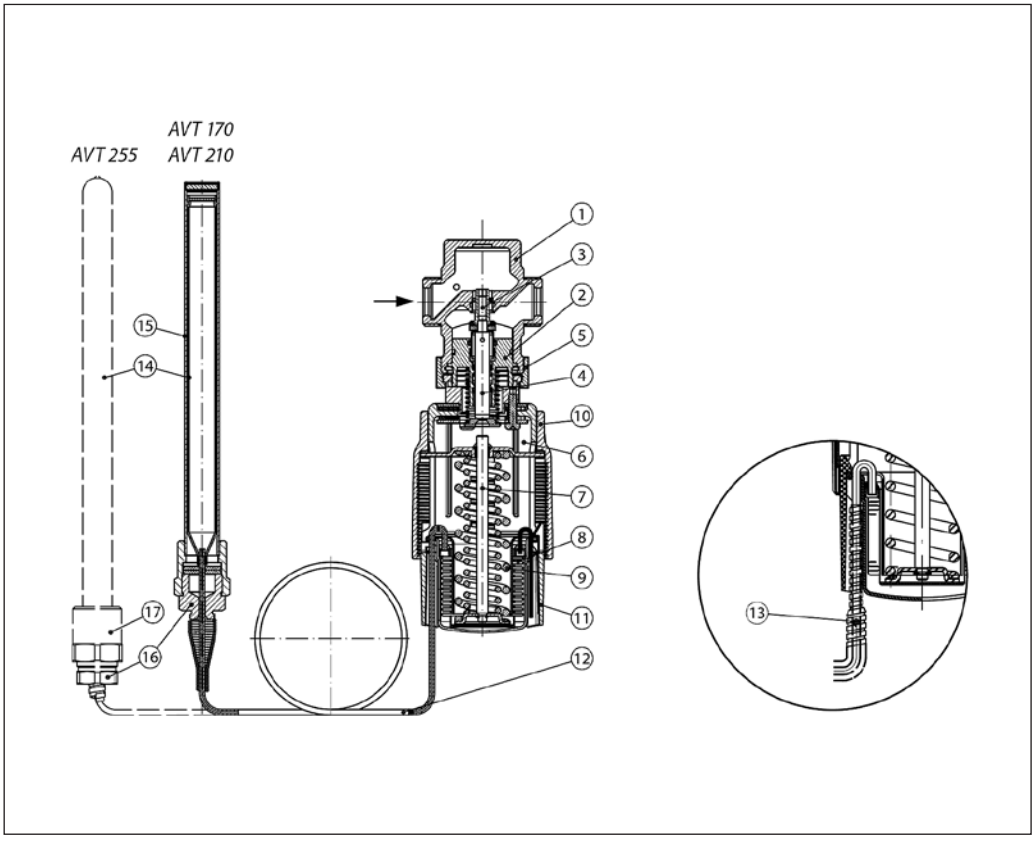

Принцип действия

Изменение температуры рабочей среды внутри датчика вызывает увеличение или уменьшение ее объема и давления, которые передаются по капиллярной трубке на сильфон термоэлемента. Сильфон, сжимаясь или растягиваясь, перемещает связанный с ним золотник клапана.

При увеличении температуры регулируемой среды клапан закрывается, при уменьшении — открывается.

Положение настроечной рукоятки может быть опломбировано.

Настройка

Температурная настройка термоэлемента регулятора производится по термометру путем изменения силы сжатия настроечной пружины вращением настроечной рукоятки.

Ниже представлена зависимость между значениями на шкале настроечной рукоятки и фактической температурой среды.

AVT с диапазоном настройки -10…40, 20…70, 40…90, 60…110°C


I	II	III	IIII	IIIII	
-10	3	15	28	40	°C
20	33	45	58	70	
40	53	65	78	90	
60	73	85	98	110	

AVT с диапазоном настройки 10…45, 35…70, 60…100, 82…125°C


I	II	III	IIII	IIIII	
10	19	28	36	45	°C
35	44	53	61	70	
60	70	80	90	100	
85	95	105	115	125	

Примечание. Указанные значения являются приблизительными.

Габаритные и присоединительные размеры

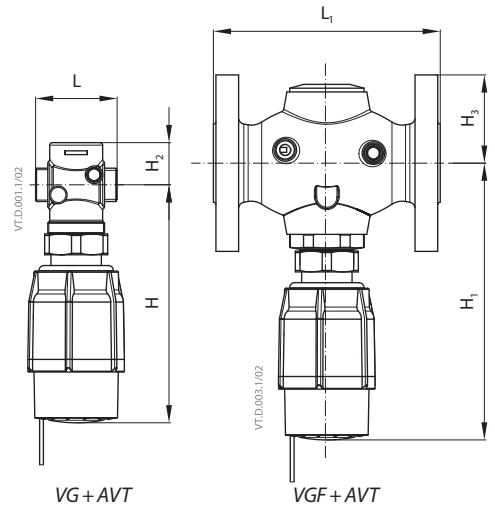


VG + AVT VGF + AVT

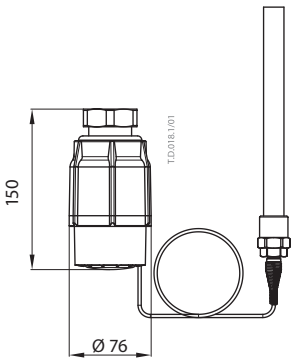


AVT

DN, мм	L	L_1	H	H_1	H_2	H_3
	мм					
15	65	130	180	229	34	47
20	70	150	180	229	34	52
25	75	160	180	229	37	57
32	100	180	221	221	62	70
40	110	200	221	221	62	75
50	130	230	221	221	62	82


Тип датчика	Вес, кг
Длина 170 мм	1,3
Длина 210 мм	1,5
Длина 255 мм	1,6




VG DN 15–25



VG DN 32–50



VGF DN 15–25

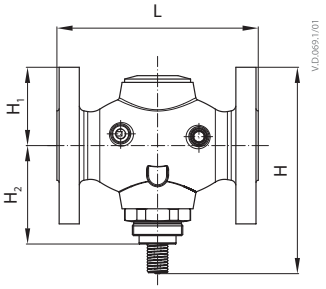

VGF DN 32–50


VG

DN, мм	L	H	H_1	H_2	Вес, кг
	мм				
15	65	80	34	46	0,7
20	70	80	34	46	0,8
25	75	83	37	46	0,9
32	100	151	63	88	3,0
40	110	151	63	88	3,1
50	130	151	63	88	3,8

VGF


DN, мм	L	H	H_1	H_2	Вес, кг
	мм				
15	130	144	48	96	3,3
20	150	149	53	96	4,1
25	160	154	58	96	4,7
32	180	158	70	88	7,5
40	200	163	75	88	9,0
50	230	171	83	88	11,1

Габаритные и присоединительные размеры *(продолжение)*

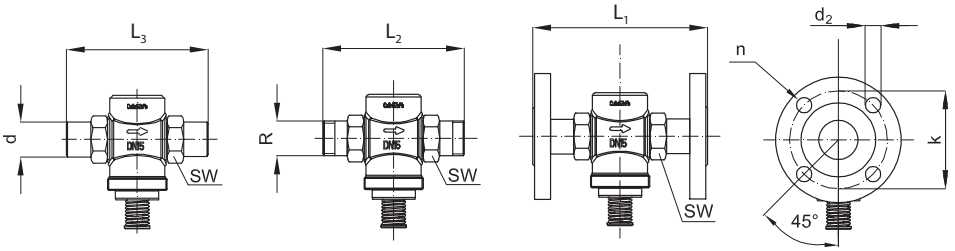

DN, мм	R[1)]	SW	d	L_1[2)]	L_2	L_3	k	d_2	n
		мм							
15	½	32 (G ¾A)	21	130	131	139	65	14	4
20	¾	41 (G 1A)	26	150	144	154	75	14	4
25	1	50 (G 1¼A)	33	160	160	159	85	14	4
32	1¼	63 (G 1¾A)	42	–	177	184	100	18	4
40	1½	70 (G2A)	47	–	195	204	110	18	4
50	2	82 (G 2½A)	60	–	252	234	125	18	4

[1)] Наружная коническая трубная резьба по EN 10266-1, дюймы.
[2)] Фланцы PN 25 по EN 1092-2.

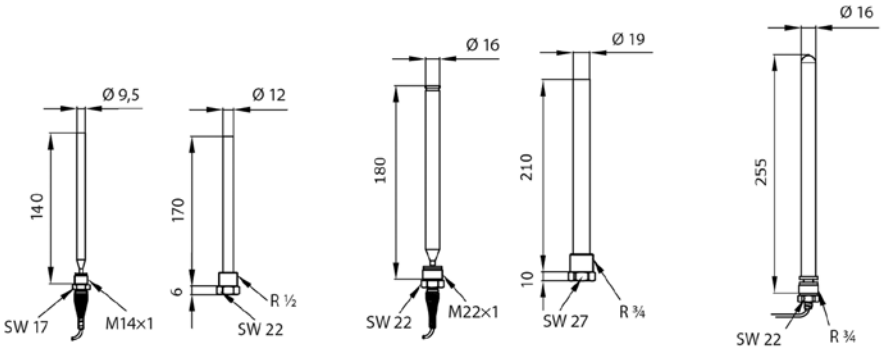

AVT 170 | *AVT 170 защитная гильза* | *AVT 210* | *AVT 210 защитная гильза* | *AVT 255*



Корпус сальника капиллярной трубки | *Соединительная деталь K2* | *Соединительная деталь K3*

Центральный офис • ООО «Данфосс»
Россия, 143581 Московская обл., Истринский р-н, д. Лешково, 217.
Телефон +7(495) 792-57-57, факс +7(495) 792-57-59. E-mail: he@danfoss.ru www.danfoss.ru

Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс», логотип «Danfoss» являются торговыми марками компании ООО «Данфосс». Все права защищены.

Техническое описание

Регулятор температуры для пара AVT/VGS (PN 25)

Описание и область применения



Термостатический элемент в сочетании с регулирующим клапаном VGS является регулятором температуры прямого действия, предназначенным преимущественно для применения в системах, где теплоносителем является водяной пар.

Клапан регулятора закрывается, когда температура датчика превышает установленное значение.

Установка регулятора возможна как на подающем, так и на обратном трубопроводе тепловой сети.

Основные характеристики

- DN = 15–25 мм.
- PN = 25 бар.
- K_{VS} = 1,0–6,3 м³/ч.
- диапазоны температурной настройки:
  –10–40, 20–70, 40–90, 60–110 °C,
  –10–45, 35–70, 60–100, 85–125 °C.
- температура регулируемой среды T:
  - водяного пара — до 200 °C,
  - воды или 30 % водного раствора гликоля — 2–150 °C.
- присоединение к трубопроводу:
  - резьбовое (наружная резьба),
  - через резьбовые, приварные или фланцевые фитинги.

Номенклатура и кодовые номера для заказа

Пример заказа


Регулятор температуры для пара с диапазоном температурной настройки T = 40–90 °C, клапаном DN = 15 мм, K_{VS} = 1,6 м³/ч, PN = 25 бар, $T_{макс.}$ = 200 °C, приварными присоединительными фитингами:

*- клапан VGS DN = 15 мм, кодовый номер **065B0787** — 1 шт.;*
*- термоэлемент AVT, кодовый номер **065-0602** — 1 шт.;*
*- приварные фитинги, кодовый номер **003H6908** — 1 компл.*

В комплект поставки клапана VGS входит адаптер M34×M45 для соединения с термостатическим элементом AVT, а в комплект термоэлемента AVT, в зависимости от кодового номера, может входить латунная защитная гильза датчика.


Клапан терморегулятора VGS поставляется без присоединительных фитингов, которые следует заказывать дополнительно.

*Клапаны VGS**

Эскиз	DN, мм	K_{VS}, м³/ч	$T_{макс.}$, °C	PN, бар	Присоединение		Кодовый номер
	15	1,0	200	25	Цилиндрическая наружная трубная резьба по ISO 228/1, дюймы	G ¾ A	065B0786
		1,6					065B0787
		3,2					065B0788
	20	4,5				G 1 A	065B0789
	25	6,3				G 1¼ A	065B0790

* Клапан поставляется в комплекте с адаптером M34 x M45 для соединения с термостатическим элементом AVT.


Термостатический элемент AVT

Эскиз	Для клапанов DN, мм	Диапазон температурной настройки T, °C	Длина температурного датчика с латунной защитной гильзой L, мм, и присоединительная резьба в дюймах	Кодовый номер
	15–25	–10–40	210, R ¾[1)]	065-0600
		20–70		065-0601
		40–90		065-0602
		60–110		065-0603
		10–45	255, R ¾[1), 2)]	065-0604
		35–70		065-0605
		60–100		065-0606
		85–125		065-0607

[1)] Коническая наружная трубная резьба по EN 10226.
[2)] Без защитной гильзы.

Номенклатура и кодовые номера для заказа *(продолжение)*

Дополнительные принадлежности для клапана

Эскиз	Наименование	DN, мм	Присоединение		Кодовый номер
	Приварные присоединительные фитинги	15	—		**003H6908**
		20			**003H6909**
		25			**003H6910**
	Резьбовые присоединительные фитинги (с наружной резьбой)	15	Коническая наружная трубная резьба по EN 10266-1, дюймы	R ½	**003H6902**
		20		R ¾	**003H6903**
		25		R 1	**003H6904**
	Фланцевые присоединительные фитинги	15	Фланцы, PN 25, по EN 1092-2		**003H6915**
		20			**003H6916**
		25			**003H6917**

Дополнительные принадлежности для термостатического элемента

Эскиз	Наименование	Материал	Кодовый номер
—	Защитная гильза	Латунь	065-4414[1)]
		Нержавеющая сталь, мат. № 1.4435	065-4415[1)]
	Адаптер M34×1,5/M45×1,5 [2)]		**003H6927**
	Соединительная деталь K2 (для двух термоэлементов)		**003H6855**
	Соединительная деталь K3 (для трех термоэлементов)		**003H6856**

[1)] Не применяется с регуляторами 065-0604, 065-0605, 065-0606, 065-0607.

[2)] Адаптер предназначен для монтажа термоэлемента AVT на клапан VGS. Входит в комплект поставки клапана VGS.

Запасные детали

Эскиз	Наименование	Для клапанов DN, мм/ K_{vs}, м³/ч	Кодовый номер
—	Вставка клапана	15/3,2; 20/4,5; 25/6,3	**003H6877**
	Сальниковое уплотнение датчика	Тип регулятора	
		AVT R ¾"	065-4421

Технические характеристики

Клапан

Условный проход DN		мм	15			20	25
Пропускная способность K_{vs}		м³/ч	1,0	1,6	3,2	4,5	6,3
Коэффициент начала кавитации Z			≥0,6				≥0,55
Протечка через закрытый клапан, % от K_{vs}			0,05				
Динамический диапазон регулирования			>1:50				
Характеристика регулирования			Линейная				
Условное давление PN		бар	25				
Макс. перепад давлений на клапане $\Delta P_{кл.}$		бар	10				
Регулируемая среда			Водяной пар, вода или 30 % водный раствор гликоля				
pH регулируемой среды			7–10				
Температура регулируемой среды T		°C	2–150 (вода), 2–200 (пар)				
Присоединение	клапан		С наружной резьбой				
	фитинги		Приварные, резьбовые (с наружной резьбой) и фланцевые				
Материал							
Корпус клапана			Красная бронза CuSn5ZnPb (Rg5)				
Седло клапана			Нержавеющая сталь, мат. № 1.4571				
Золотник клапана			Нержавеющая сталь, мат. № 1.4122				


Технические характеристики *(продолжение)*

Термостатический элемент

Диапазоны температурной настройки T		°C	–10–40, 20–70, 40–90, 60–110; 10–45, 35–70, 60–100, 85–125
Постоянная времени по DIN 3440		с	50 (для L = 210 мм), 30 (для L = 255 мм)
Перемещение штока при изменении температуры на 1 °C		мм/°C	0,3 (для L = 2 10 мм), 0,7 (для L = 255 мм)
Макс. температура для датчика		°C	На 50 выше значения макс. температурной настройки
Температура транспортировки и хранения		°C	0–70
Условное давление PN		бар	25
Длина капиллярной трубки L		м	5 (для L = 210 мм), 4 (для L = 255 мм)
Материалы			
Температурный датчик			Медь
Защитная гильза*	из цветного металла		Никелированная латунь
	из нержавеющей стали		Мат. № 1.4435 (для L = 210 мм)
Рукоятка для температурной настройки			Полиамид, армированный стекловолокном
Корпус блока настройки			Полиамид

* Для датчиков L = 210 мм.


Примеры применения

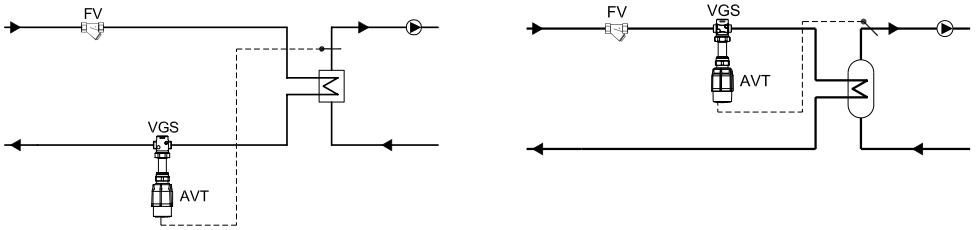


Пример заказа комбинированного регулятора

Регулятор температуры с диапазоном настройки 40–90 °C (возможна комбинация из нескольких регуляторов температуры и одного клапана при использовании соединительной детали) и клапаном DN = 15 мм, K_{vs} = 1,6 м³/ч, PN = 25 бар, $T_{макс.}$ = 200 °C, с приварными присоединительными фитингами:

- *клапан VGS DN = 15 мм, кодовый номер **065B0787** — 1 шт.;*
- *термостатический блок AVT, кодовый номер **065-0602** — 1(2) шт.;*
- *соединительная деталь K2, кодовый номер **003H6855** — 1 шт.;*
- *приварные фитинги, кодовый номер **003H6908** — 1 компл.*



AVT/VGS — регулятор температуры

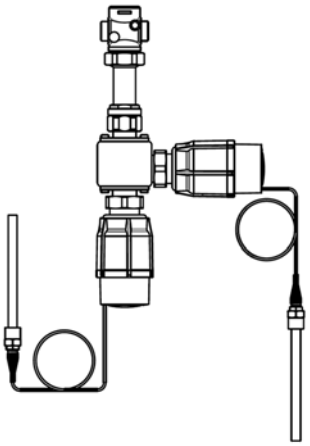


AVT/AVT/VGS — 2 регулятора температуры


Монтажные положения

Регулятор температуры

При температуре теплоносителя до 160 °C регулятор AVT/VGS может быть установлен в любом положении.

При более высоких температурах регулятор должен быть установлен в позициях, указанных на рисунке.

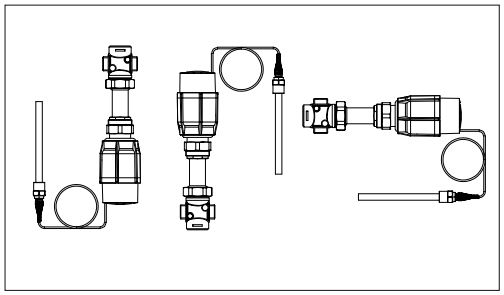

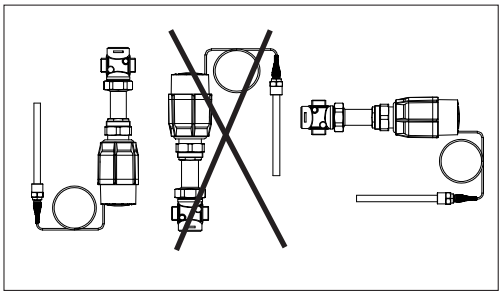



Температурный датчик

Датчик должен быть полностью погружен в измеряемую среду, и место его установки выбрать таким образом, чтобы он отражал температуру без запоздания.


Температурный датчик L = 210 мм может быть установлен в любом положении.

Температурный датчик L = 255 мм должен быть размещен горизонтально или направлен вниз, как показано на рисунке.

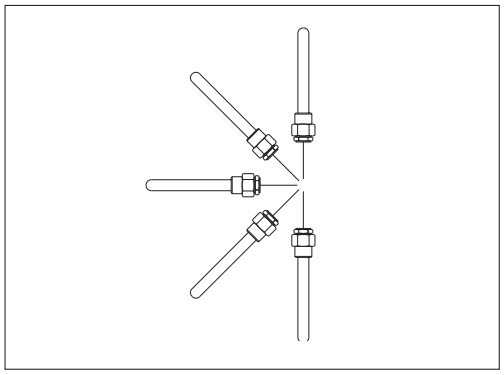

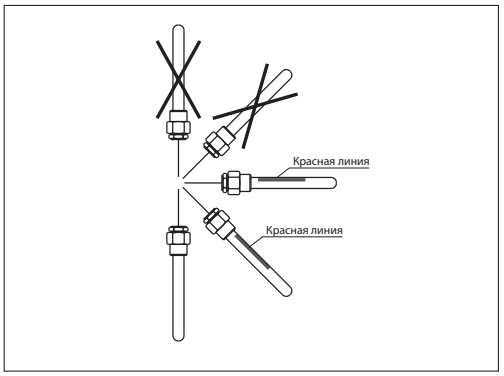


Условия применения

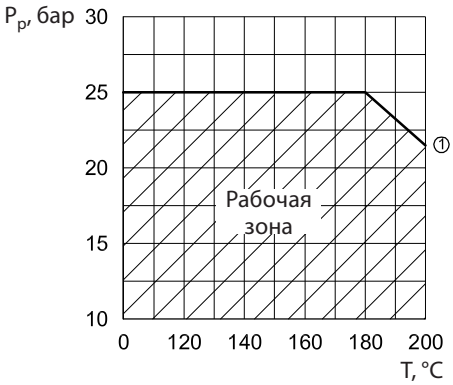

Зависимость рабочего давления от температуры регулируемой среды (в соответствии с EN 1092-3)

Номограмма для выбора клапана-регулятора

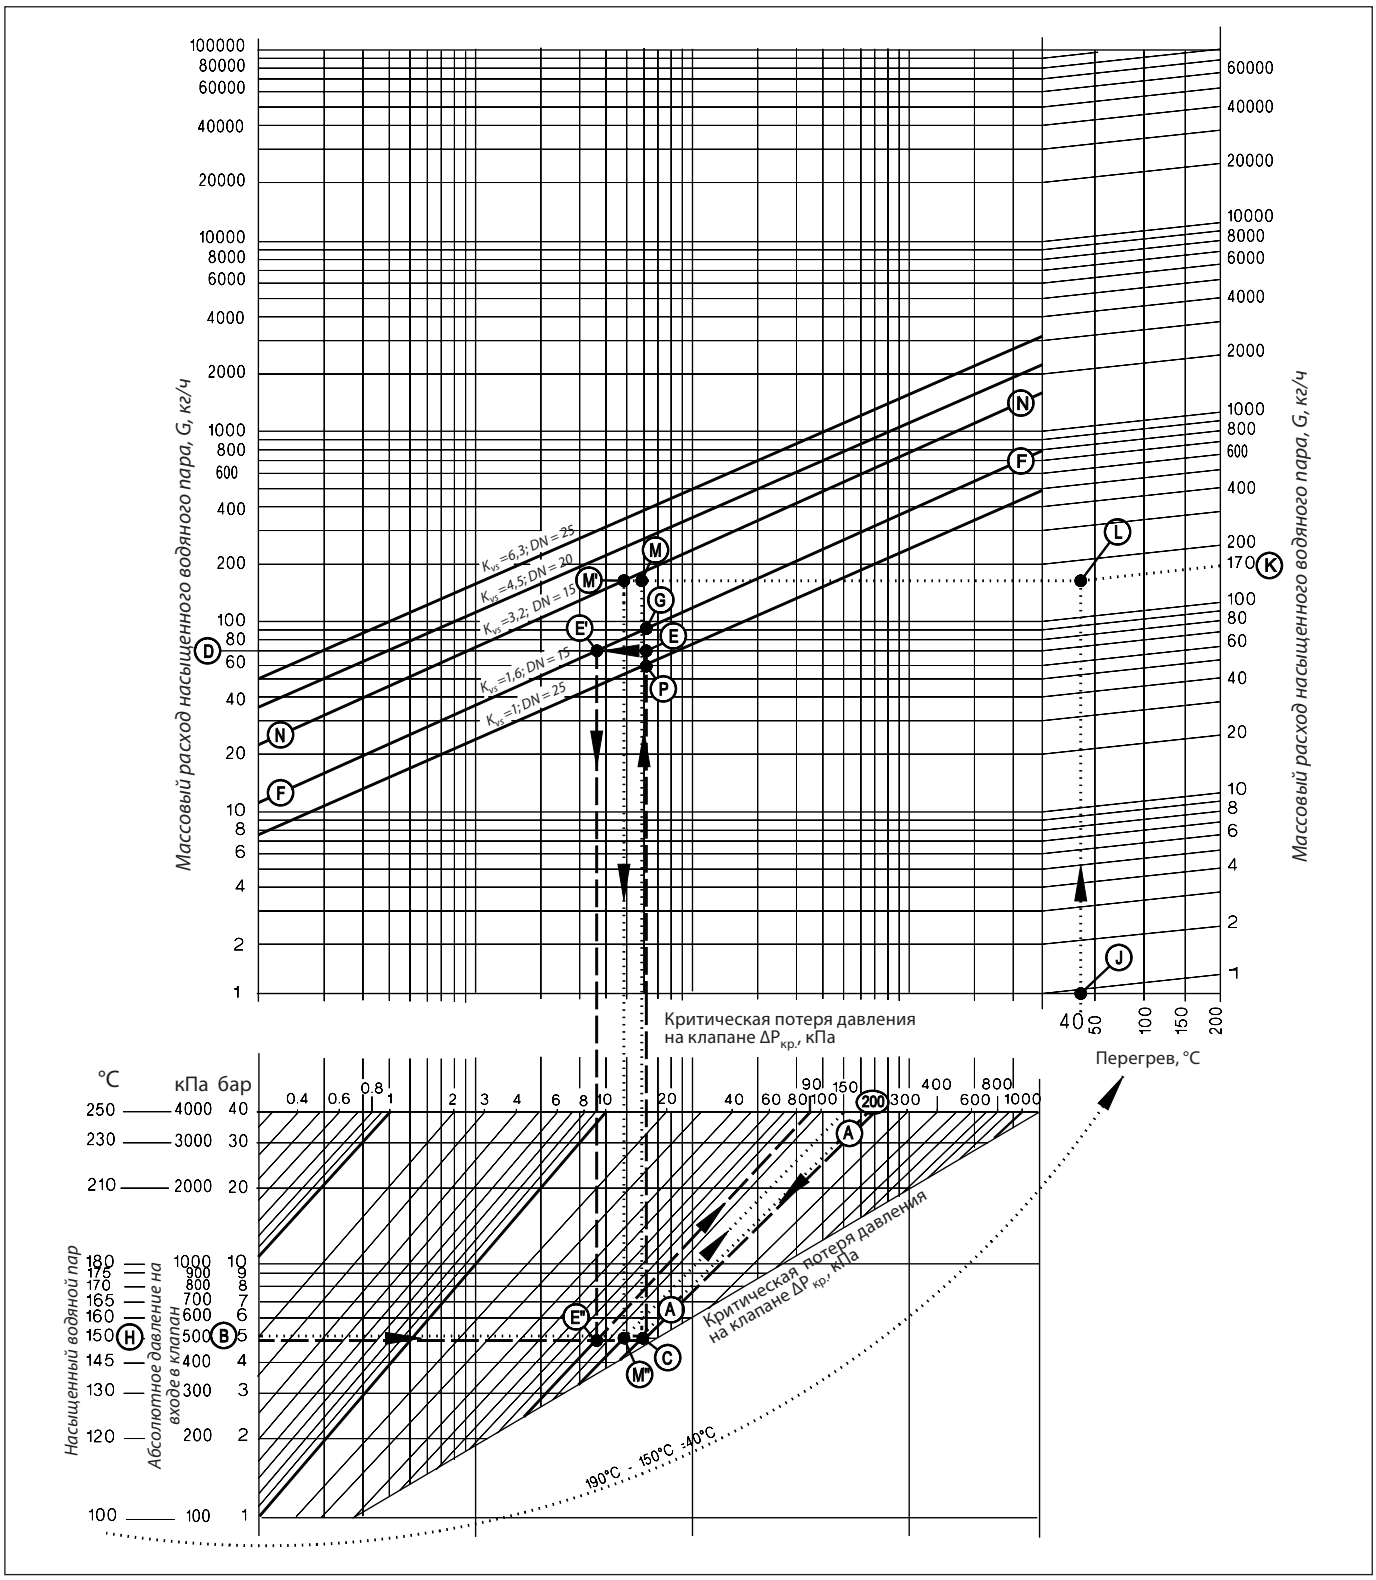

Подбор клапана-регулятора по номограмме производится при условии, что потеря давления пара в полностью открытом клапане не должна превышать 40 % абсолютного давления на его входе. В таком случае пар сначала дросселируется до приближения его скорости к критическому значению (около 300 м/с), а дальнейшее дросселирование будет происходить за счет перемещения штока клапана.

Если в полностью открытом клапане пар дросселируется на меньшую величину, то в начале хода штока клапана будет увеличиваться только скорость пара без снижения его расхода.

Примеры выбора клапана регулятора

Пример 1 (для насыщенного пара)

Исходные данные
Расход насыщенного пара: G = 70 кг/ч.
Абсолютное давление на входе в клапан:
P_1 = 5 бар (500 кПа).

Решение:
Примечание. Для данного примера решение на номограмме (стр. 47) показано пунктиром.

Абсолютное давление пара на входе в клапан: P_1 = 500 кПа. Критическая потеря давления в клапане: $\Delta P_{кр.}$ = 200 кПа (40 % от 500 кПа). Этому значению критической потери давления соответствует наклонная линия A–A. От значения абсолютного давления P_1 = 500 кПа на левой шкале нижней части номограммы проводится горизонтальная линия до пересечения с линией $\Delta P_{кр.}$ = 200 кПа, где находится точка C. Далее из этой точки проводится вертикальная линия до пересечения с горизонтальной линией на верхней части номограммы, которая соответствует расходу пара G = 70 кг/ч (левая шкала). Найденная точка, обозначенная буквой E, определяет требуемую пропускную способность клапана K_v. Пропускная способность выбираемого клапана K_{vs} должна быть равна или больше требуемой. По данным примера к установке принимается клапан с K_{vs} = 1,6 м^3/ч.

При этом потеря давления в полностью открытом клапане $\Delta P_{кл.}$ определяется наклонной линией в точке E'' на пересечении горизонтальной линии, соответствующей P_1 = 500 кПа, и вертикальной линии из точки E', лежащей на пересечении линии расчетного расхода пара и линии K_{vs} клапана (F–F), и оказывается равной 90 кПа. Эта величина составляет только 18 % от требуемой потери давления на клапане.

Таким образом, для дросселирования всего перепада давлений клапан должен быть почти закрыт и работать в неоптимальном режиме. В открытом же положении он обеспечит слишком большой расход (90 кг/ч), соответствующий точке G на пересечении продолжения линии C–E вверх с линией K_{vs} = 1,6 м^3/ч. Однако этот выбор является единственным, так как если принять к установке клапан с K_{vs} = 1 м^3/ч, то он при заданных условиях сможет пропустить пар в количестве максимум 60 кг/ч (точка P).

Пример 2 (для перегретого пара)

Исходные данные
Расход перегретого пара: G = 170 кг/ч.
Абсолютное давление на входе в клапан:
P_1 = 5 бар (500 кПа).
Температура пара: T = 190 °C.

Решение:
Примечание. Для данного примера решение на номограмме (стр. 47) показано точками.


Принципы подбора клапанов для насыщенного и перегретого пара почти одинаковые. Отличие заключается в использовании разных шкал расхода пара. Для перегретого пара шкалы расхода выбираются в зависимости от температуры его перегрева. Как и в первом примере, критическая потеря давления в клапане принимается в размере 40 % от P_1 = 500 кПа ($\Delta P_{кр.}$ = 200 кПа). Температура насыщенного пара при давлении P_1 = 500 кПа равна 150 °C (точка H на левой нижней шкале номограммы). Таким образом, перегрев пара при заданной его начальной температуре 190 °C составит: $T_{пер.}$ = 190 – 150 = 40 °C.

Расчетный расход пара определяется в точке L на пересечении вертикальной линии от значения температуры перегрева пара (точка J на горизонтальной шкале в правой верхней части номограммы) с наклонной линией от точки K, соответствующей расходу перегретого пара G = 170 кг/ч. Далее, как и в первом примере, точка M соответствует требуемой K_v клапана. Она находится на пересечении горизонтальной линии расчетного расхода перегретого пара и вертикальной линии от точки C, соответствующей P_1 = 500 кПа и $\Delta P_{кр.}$ = 200 кПа. К установке принимается клапан с K_{vs} = 3,2 м^3/ч (точка M').

В полностью открытом клапане при расчетном расходе потеря давления $\Delta P_{кл.}$ составит 150 кПа (наклонная линия, соответствующая точке M'', лежащей на пересечении линии P_1 = 500 кПа и вертикальной линии из точки M'). Эта величина $\Delta P_{кл.}$ соответствует 30 % требуемого перепада давлений на клапане, что близко к рекомендуемому значению (40 %), при котором обеспечивается качественное регулирование.

Устройство

1 — клапан VGS;
2 — вставка клапана;
3 — разгруженный по давлению золотник клапана;
4 — шток клапана;
5 — удлинитель штока клапана;
6 — соединительная гайка;
7 — термостатический элемент AVT;
8 — шток термостатического элемента;
9 — сильфон;
10 — настроечная пружина;
11 — рукоятка для температурной настройки (с возможностью пломбирования);
12 — шкала настройки;
13 — капиллярная трубка;
14 — защитная оплетка капилляра (только для AVT 255 мм);
15 — температурный датчик;
16 — защитная гильза;
17 — сальник капиллярной трубки;
18 — корпус сальника капиллярной трубки.

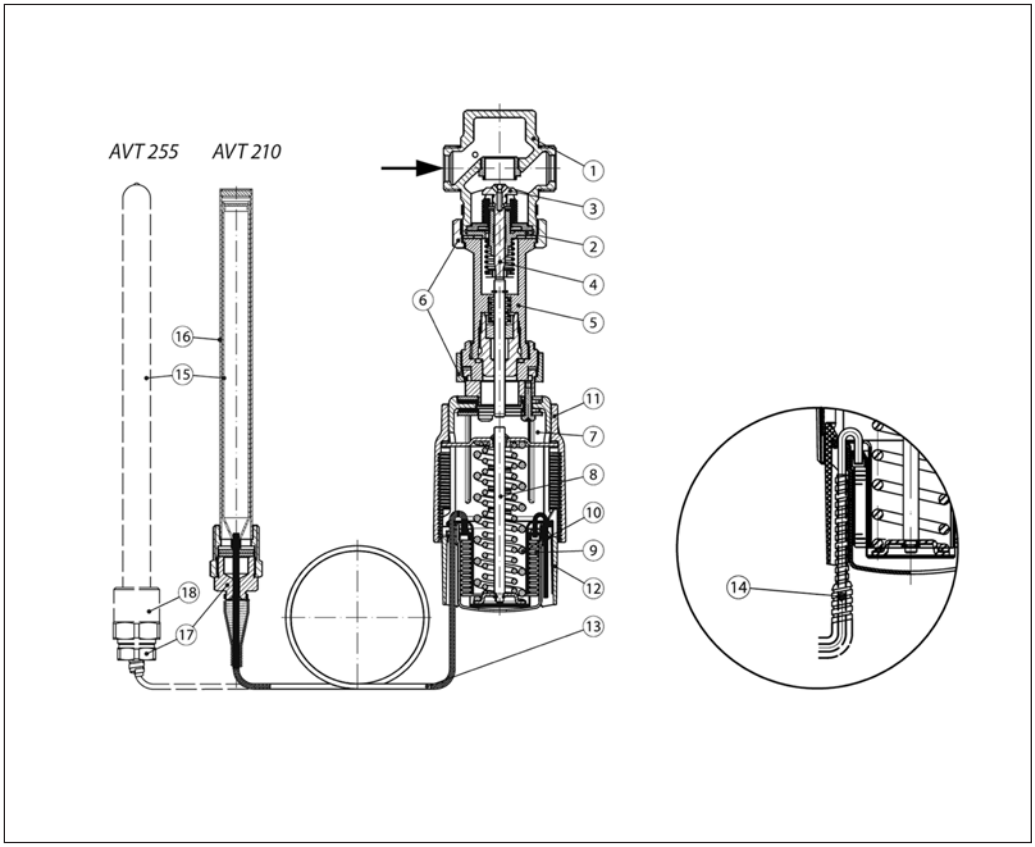

Принцип действия

Изменение температуры рабочей среды внутри датчика обусловливает увеличение или уменьшение ее объема и давления, которое передается по капиллярной трубке на сильфон термоэлемента. Сильфон, сжимаясь или растягиваясь, перемещает связанный с ним золотник клапана.

При увеличении температуры регулируемой среды клапан закрывается, при уменьшении — открывается.

Положение настроечной рукоятки может быть опломбировано.

Настройка

Температурная настройка термоэлемента регулятора производится по термометру путем изменения силы сжатия настроечной пружины вращением настроечной рукоятки.

Ниже представлена зависимость между значениями на шкале настроечной рукоятки и фактической температурой среды.

AVT с диапазоном настройки -10…40, 20…70, 40…90, 60…110°C


I	II	III	IIII	IIIII	
-10	3	15	28	40	°C
20	33	45	58	70	
40	53	65	78	90	
60	73	85	98	110	


AVT с диапазоном настройки 10…45, 35…70, 60…100, 82…125°C


I	II	III	IIII	IIIII	
10	19	28	36	45	°C
35	44	53	61	70	
60	70	80	90	100	
85	95	105	115	125	

Примечание. Указанные значения являются приблизительными.

Габаритные и присоединительные размеры

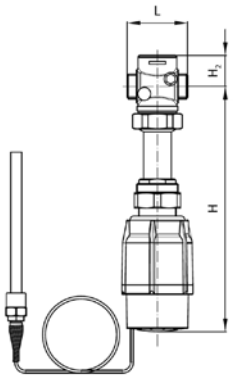





AVT/VGS


DN, мм	L, мм	H, мм	H_2, мм
15	65	257	34
20	70	257	34
25	75	257	37

VGS


DN, мм	H, мм	Вес, кг
15	178	1,3
20	178	1,4
25	178	1,6

AVT


Тип датчика	Вес, кг
Длина 210 мм	1,5
Длина 255 мм	1,6

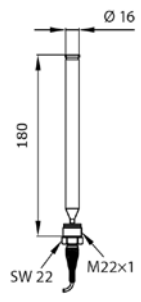


AVT 210



Защитная гильза для AVT 210

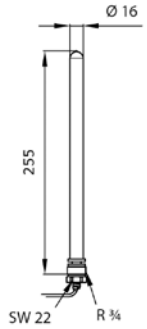


AVT 255

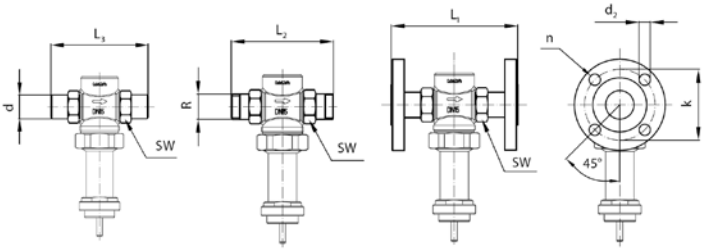


DN, мм	R[1]	SW	d	L_1[2]	L_2	L_3	k	d_2	n
		мм							
15	½	32 (G ¾ A)	21	130	131	139	65	14	4
20	¾	41 (G 1 A)	26	150	144	154	75	14	4
25	1	50 (G 1¼ A)	33	160	160	159	85	14	4


[1] Наружная коническая трубная резьба по EN 10266-1, дюймы.
[2] Фланцы PN 25 по EN 1092-2.




Корпус сальника капиллярной тубки



Соединительная деталь K2



Соединительная деталь K3



Адаптер M34x1,5 мм / M45x1,5 мм

Центральный офис • ООО «Данфосс»
Россия, 143581 Московская обл., Истринский р-н, д. Лешково, 217.
Телефон +7(495) 792-57-57, факс +7(495) 792-57-59. E-mail: he@danfoss.ru www.danfoss.ru

Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс», логотип «Danfoss» являются торговыми марками компании ООО «Данфосс». Все права защищены.

Техническое описание

Клапан — регулятор температуры нормально закрытый AVT/VGU, AVT/VGUF (PN 25)

Описание и область применения



Термостатический элемент AVT в сочетании с нормально закрытыми клапанами VGU

и VGUF является регулятором температуры прямого действия и предназначен для применения преимущественно в системах холодоснабжения.

Клапан регулятора открывается, когда температура датчика превышает установленное значение.

Установка регулятора возможна как на подающем, так и на обратном трубопроводе.

Основные характеристики

- DN = 15–50 мм.
- PN = 25 бар.
- K_{vs} = 4,0–25 м³/ч.
- Диапазоны температурной настройки: –10–40, 20–70, 40–90, 60–110 °C.
- Температура регулируемой среды (вода или 30 % водный раствор гликоля) T: 2–150 °C.
- Присоединение к трубопроводу:
  - резьбовое (наружная резьба) — через резьбовые, приварные или фланцевые фитинги,
  - фланцевое.

Номенклатура и кодовые номера для заказа

Пример заказа

Регулятор температуры для системы холодоснабжения с диапазоном температурной настройки T = –10–40 °C, с клапаном DN = 15 мм, K_{vs} = 4 м³/ч, PN = 25 бар, $T_{макс.}$ = 150 °C, с приварными присоединительными фитингами:

- *клапан VGU DN = 15 мм, кодовый номер **065B0791** — 1 шт.;*
- *регулятор температуры AVT, кодовый номер **065-0596** — 1 шт.;*
- *приварные фитинги, кодовый номер **003H6908** — 1 компл.*


В комплект поставки термоэлемента AVT, в зависимости от кодового номера, может входить латунная защитная гильза датчика.
Резьбовой клапан регулятора температуры VGU поставляется без присоединительных фитингов, которые следует заказывать дополнительно.

Клапаны VGU, VGUF

Эскиз	DN, мм	K_{vs}, м³/ч	PN, бар	$T_{макс.}$, °C	Присоединение		Кодовый номер
	15	4,0	25	150	Цилиндрическая наружная трубная резьба по ISO 228/1, дюймы	G ¾ A	**065B0791**
	20	6,3				G 1 A	**065B0792**
	25	8,0				G 1¼ A	**065B0793**
	32	12,5				G 1¾ A	**065B0794**
	40	16				G 2 A	**065B0795**
	50	20				G 2½ A	**065B0796**
	32	12,5			Фланцы, PN = 25 бар, по EN 1092-2		**065B0797**
	40	20					**065B0798**
	50	25					**065B0799**


Номенклатура и кодовые номера для заказа (продолжение)

Термостатический элемент AVT

Эскиз	Для клапанов DN, мм	Диапазон температурной настройки T, °C	Длина температурного датчика с латунной защитной гильзой L, мм, и присоединительная резьба в дюймах	Кодовый номер
	15–50	10–45	255, R ¾ (для обвязки скоростных подогревателей)[1), 2)]	**065-0604**
		35–70		**065-0605**
		60–100		**065-0606**
		85–125		**065-0607**
	15–25	–10–40	170, R ½ (для обвязки емкостных подогревателей)[1)]	**065-0596**
		20–70		**065-0597**
		40–90		**065-0598**
		60–110		**065-0599**
	32–50	–10–40	210, R ¾ (для обвязки емкостных подогревателей)[1)]	**065-0600**
		20–70		**065-0601**
		40–90		**065-0602**
		60–110		**065-0603**

[1)] Коническая наружная трубная резьба по EN 10226.
[2)] Без защитной гильзы.

Дополнительные принадлежности для клапанов

Эскиз	Наименование	DN, мм	Присоединение		Кодовый номер
	Приварные присоединительные фитинги	15	–		**003H6908**
		20			**003H6909**
		25			**003H6910**
		32			**003H6911**
		40			**003H6912**
		50			**003H6913**
	Резьбовые присоединительные фитинги (с наружной резьбой)	15	Коническая наружная трубная резьба по EN 10266-1, дюймы	R ½	**003H6902**
		20		R ¾	**003H6903**
		25		R 1	**003H6904**
		32		R 1¼	**003H6905**
		40		R 1½	**065B2004**
		50		R 2	**065B2005**
	Фланцевые присоединительные фитинги	15	Фланцы, PN 25, по EN 1092-2		**003H6915**
		20			**003H6916**
		25			**003H6917**

Дополнительные принадлежности для термостатического элемента

Эскиз	Наименование	Для клапанов DN, мм	Материал	Кодовый номер
	Защитная гильза	15–25	Латунь	**065-4414[1)]**
			Нержавеющая сталь, мат. № 1.4571	**065-4415[1)]**
		32–50	Латунь	**065-4416[1)]**
			Нержавеющая сталь, мат. № 1.4435	**065-4417[1)]**

[1)] Не применяется с регуляторами 065-0604, 065-0605, 065-0606, 065-0607.

Запасные детали

Эскиз	Наименование	Размер резьбы датчика, дюймы	Кодовый номер
	Сальниковое уплотнение датчика	AVT R ½	**065-4420**
		AVT R ¾	**065-4421**

Технические характеристики

Клапаны


Условный проход DN		мм	15	20	25	32	40	50
Пропускная способность K_{vs}		$м^3$/ч	4,0	6,3	8,0	12,5	20	25
Коэффициент начала кавитации Z			≥0,6		≥0,55		≥0,5	
Ход штока			5					
Динамический диапазон регулирования			>1:50					
Характеристика регулирования			Линейная					
Протечка через закрытый клапан, % от K_{vs}			0,02			0,05		
Условное давление PN		бар	25					
Макс. перепад давлений на клапане $\Delta P_{кл.}$		бар	20			16		
Регулируемая среда			Вода или 30 % водный раствор гликоля					
pH регулируемой среды			7–10					
Температура регулируемой среды T		°C	2–150					
Присоединение	клапан		С наружной резьбой			С наружной резьбой и с фланцами		
	фитинги		Приварные, резьбовые (с наружной резьбой) и фланцевые			Приварные, резьбовые (с наружной резьбой)		
Материал								
Корпус клапана			Красная бронза CuSn5ZnPb (Rg5)			Высокопрочный чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3		
Седло клапана			Нержавеющая сталь, мат. № 1.4571					
Золотник клапана			Необесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As					
Уплотнения			EPDM					

Термоэлемент

Диапазоны температурной настройки T		°C	–10–40, 20–70, 40–90, 60–110, 10–45, 35–70, 60–100, 85–125
Постоянная времени по DIN 3440		с	50 (для L = 170 и 210 мм), 30 (для L = 255 мм)
Перемещение штока при изменении температуры на 1 °C		мм/°C	0,2 (для L = 170 мм), 0,3 (для L = 210 мм), 0,7 (для L = 255 мм)
Макс. температура для датчика		°C	На 50 выше значения макс. температурной настройки
Температура транспортировки и хранения		°C	0–70
Условное давление PN		бар	25
Длина капиллярной трубки		м	5 (для L = 170 и 210 мм), 4 (для L = 255 мм)
Материал			
Температурный датчик			Медь
Защитная гильза*	из цветного металла		Никелированная латунь
	из нерж. стали		Мат. № 1.4571 (для L = 170 мм), мат. № 1.4435 (для L = 210 мм)
Рукоятка для температурной настройки			Полиамид, армированный стекловолокном
Корпус блока настройки			Полиамид

* Для датчиков L = 170 и 210 мм.


Примеры применения

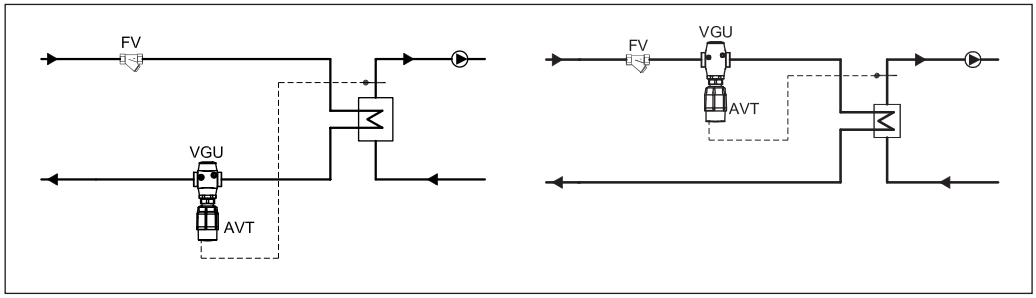

Монтажные положения

Регулятор температуры

Регулятор температуры AVT/VGU(F) может быть установлен в любом положении.

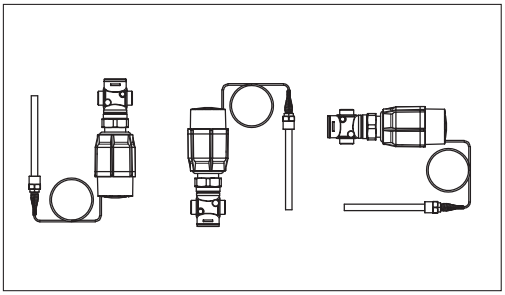



Температурный датчик

Датчик должен быть полностью погружен в измеряемую среду, и место его установки необходимо выбрать таким образом, чтобы он отражал температуру без запоздания.


Температурный датчик L = 170 и 210 мм может быть установлен в любом положении.

Температурный датчик L = 255 мм должен располагаться горизонтально или может быть развернут вниз, как показано на рисунке.

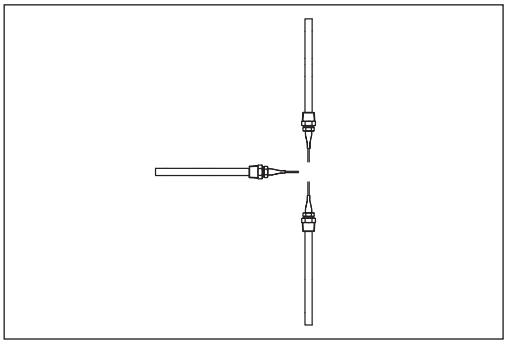

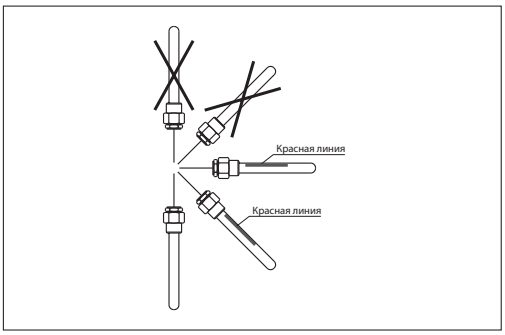


Условия применения

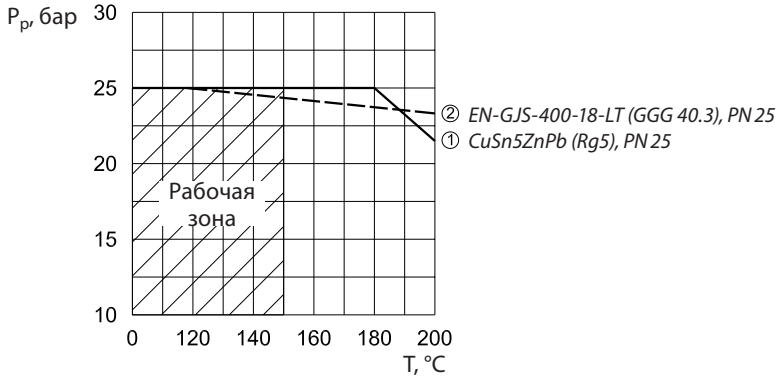

Зависимость рабочего давления от температуры регулируемой среды (в соответствии с EN 1092-3)

Номограмма для выбора клапана регулятора

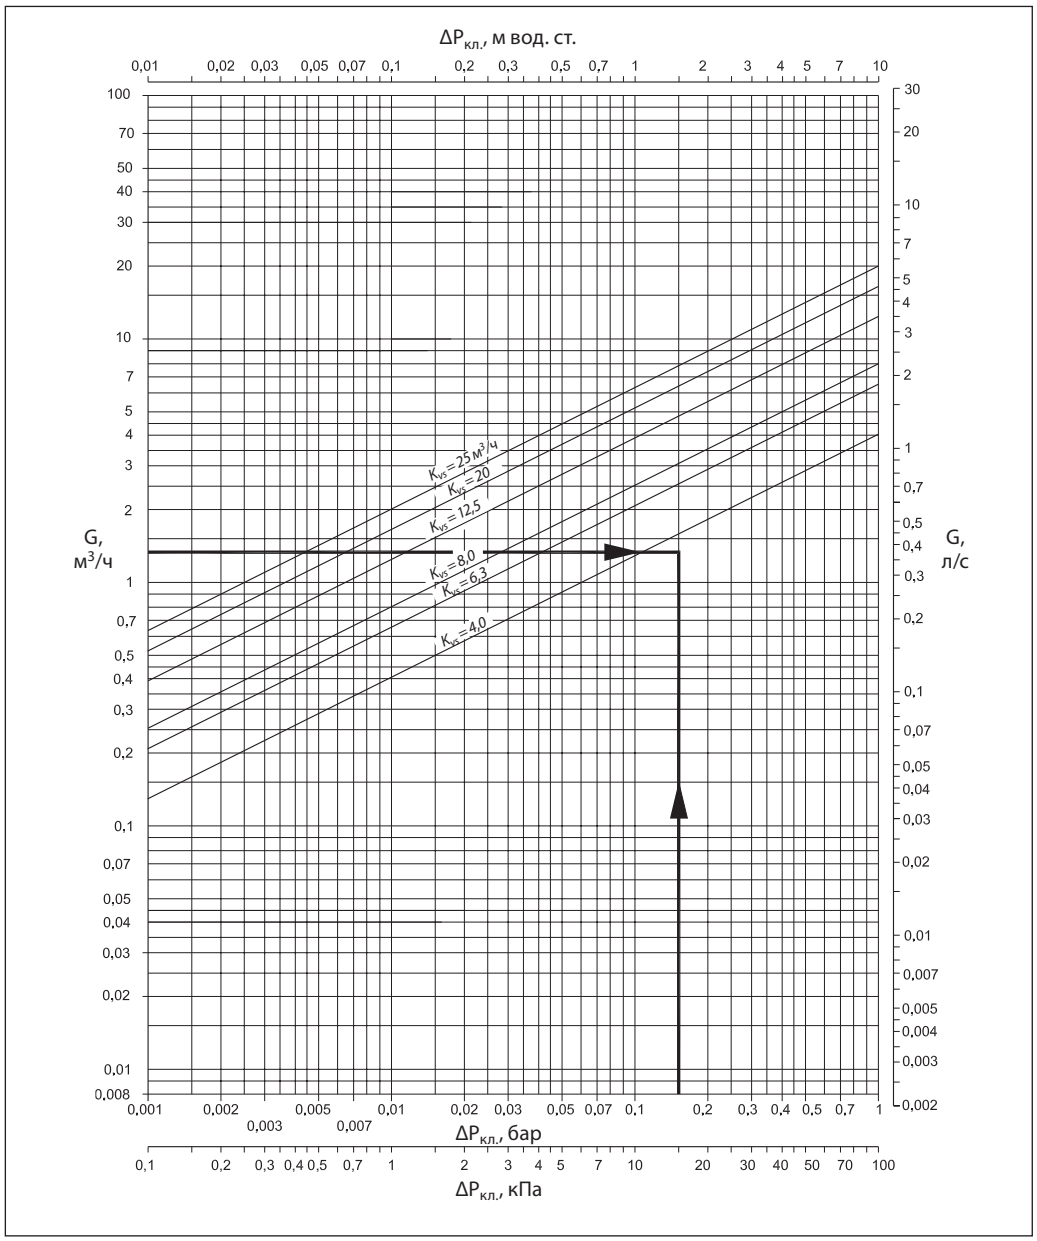

Пример выбора клапана регулятора

Требуется выбрать клапан — регулятор температуры для системы охлаждения при следующих условиях.

Исходные данные

Холодопроизводительность: Q = 10 кВт.
Перепад температур холодоносителя: ΔT = 6 °C.
Перепад давлений на клапане: $\Delta P_{кл.}$ = 0,15 бар.

Решение:

1. Расход холодоносителя через клапан:

$$G = \frac{Q \cdot 0{,}86}{T} = \frac{10 \cdot 0{,}86}{6} = 1{,}43 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

2.

$$K_v = \frac{G}{\sqrt{\Delta P_{кл}}} = \frac{1{,}43}{\sqrt{0{,}15}} = 3{,}7 \text{ м}^3/\text{ч}$$

или определяется по приведенной выше номограмме на пересечении G = 1,43 м³/ч и $\Delta P_{кл.}$ = 0,15 бар.


3. Рекомендуется принимать к установке регулятор, у которого:

$$K_{vs} \geq 1{,}2 \cdot K_v = 1{,}2 \cdot 3{,}7 = 4{,}44 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

Из таблицы (стр. *53*) выбирается клапан VGU DN = 20 мм, K_{vs} = 6,3 м³/ч.

Устройство

1 — клапан VGU(F);
2 — вставка клапана;
3 — разгруженный по давлению золотник клапана;
4 — шток клапана;
5 — промежуточное кольцо;
6 — соединительная гайка;
7 — термостатический элемент AVT;
8 — шток термостатического элемента;
9 — сильфон;
10 — настроечная пружина;
11 — рукоятка для температурной настройки (с возможностью пломбирования);
12 — шкала настройки;
13 — капиллярная трубка;
14 — температурный датчик;
15 — защитная гильза;
16 — сальник капиллярной трубки;
17 — корпус сальника импульсной трубки.

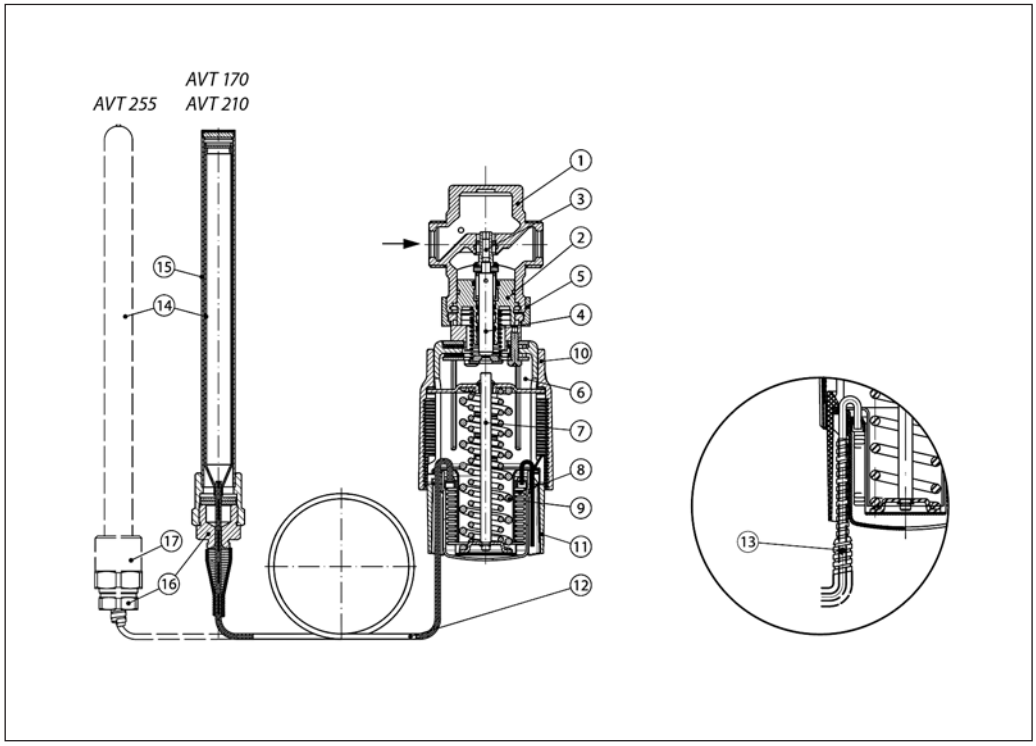

Принцип действия

Изменение температуры рабочей среды внутри датчика вызывает увеличение или уменьшение ее объема и давления, которые передаются по капиллярной трубке на сильфон термоэлемента. Сильфон, сжимаясь или растягиваясь, перемещает связанный с ним золотник клапана.

При увеличении температуры регулируемой среды клапан открывается, при уменьшении — закрывается.

Положение настроечной рукоятки может быть опломбировано.

Настройка

Температурная настройка термоэлемента регулятора производится по термометру путем изменения силы сжатия настроечной пружины вращением настроечной рукоятки.

Ниже представлена зависимость между значениями на шкале настроечной рукоятки и фактической температурой среды

AVT с диапазоном настройки -10…40, 20…70, 40…90, 60…110°C


I	II	III	IIII	IIIII	
-10	3	15	28	40	°C
20	33	45	58	70	
40	53	65	78	90	
60	73	85	98	110	

AVT с диапазоном настройки 10…45, 35…70, 60…100, 82…125°C


I	II	III	IIII	IIIII	
10	19	28	36	45	°C
35	44	53	61	70	
60	70	80	90	100	
85	95	105	115	125	

Примечание. Указанные значения являются приблизительными.

Габаритные и присоединительные размеры

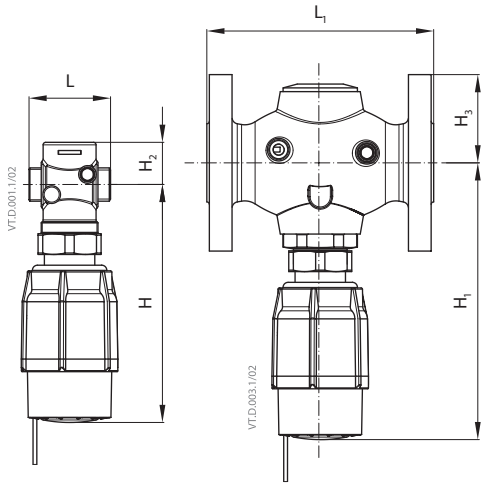


VGU + AVT *VGUF + AVT*

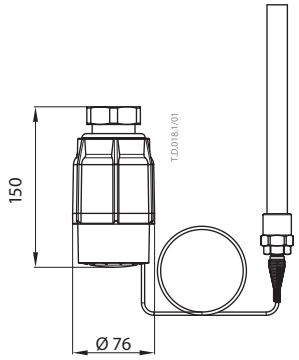


AVT

DN, мм	L	L_1	H	H_1	H_2	H_3
	мм					
15	65	–	180	–	34	–
20	70	–	180	–	34	–
25	75	–	180	–	37	–
32	–	180	–	221	–	70
40	–	200	–	221	–	75
50	–	230	–	221	–	82

Тип датчика	Вес, кг
Длина 170 мм	1,3
Длина 210 мм	1,5
Длина 255 мм	1,6



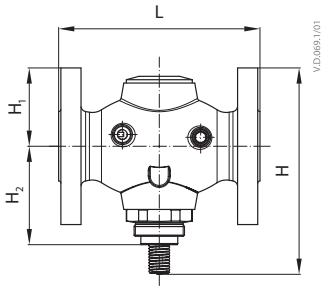


VGU

DN, мм	L	H	H_1	H_2	Вес, кг
	мм				
15	65	102	34	46	0,7
20	70	102	34	46	0,8
25	75	106	37	46	0,9

VGUF


DN, мм	L	H	H_1	H_2	Вес, кг
	мм				
32	180	185	70	88	7,5
40	200	190	75	88	9,0
50	230	197	83	88	11,1

Габаритные и присоединительные размеры *(продолжение)*

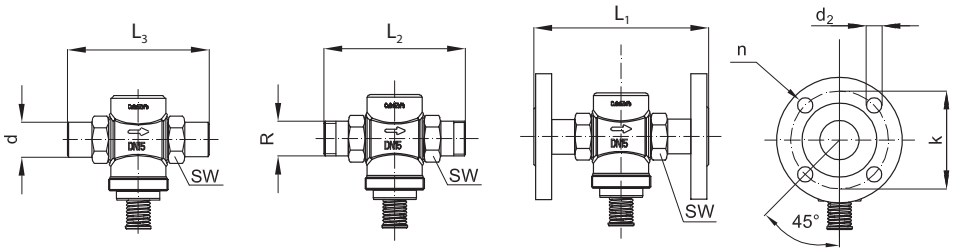


DN, мм	R, дюйм[1]	SW	d	L_1[2]	L_2	L_3	k	d_2	n
		мм							
15	½	32 (G ¾ A)	21	130	131	139	65	14	4
20	¾	41 (G 1 A)	26	150	144	154	75	14	4
25	1	50 (G 1¼ A)	33	160	160	159	85	14	4
32	–	–	–	–	–	–	100	18	4
40	–	–	–	–	–	–	110	18	4
50	–	–	–	–	–	–	125	18	4

[1] Наружная коническая трубная резьба по EN 10266-1.
[2] Фланцы PN 25 по EN 1092-2.

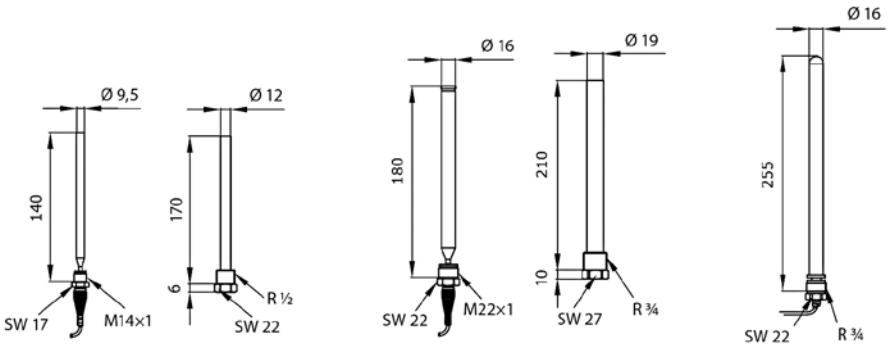

AVT 170 | *AVT 170 Защитная гильза* | *AVT 210* | *AVT 210 Защитная гильза* | *AVT 255*



Корпус сальника капиллярной трубки

Центральный офис • ООО «Данфосс»
Россия, 143581 Московская обл., Истринский р-н, д. Лешково, 217.
Телефон +7(495) 792-57-57, факс +7(495) 792-57-59. E-mail: he@danfoss.ru www.danfoss.ru

Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс», логотип «Danfoss» являются торговыми марками компании ООО «Данфосс». Все права защищены.

Техническое описание

Клапан — регулятор температуры с коррекцией по расходу AVTQ (DN 15)

Описание и область применения



AVTQ — регулятор прямого действия с устройством для коррекции его работы в зависимости от расхода нагреваемой воды. Регулятор AVTQ предназначен для установки на скоростных водоподогревателях (как правило, пластинчатых) в системах горячего водоснабжения (ГВС) при отсутствии контура циркуляции.

AVTQ предотвращает повышение температуры внутри водоподогревателя выше 40 °C в случае резкого сокращения водоразбора в системе ГВС.

AVTQ состоит из регулирующего клапана и установленного на нем термостатического элемента. Клапан терморегулятора монтируется на обратном трубопроводе греющего теплоносителя. Термостатический элемент связан импульсными трубками с датчиком расхода AVDO, который устанавливается на трубопроводе холодной (водопроводной) воды.

Основные характеристики


- DN = 15 мм.
- PN = 16 бар (клапан регулятора температуры), PN = 10 бар (пилотный клапан и диафрагменный элемент).
- K_{VS} = 1,6 м³/ч.
- Диапазон настройки температуры горячей воды: 45–60 °C.
- Температура регулируемой среды (вода или 30 % водный раствор гликоля): 2–100 °C.
- Температура теплоносителя в теплообменнике при отсутствии водоразбора: примерно 40 °C.
- Присоединение к трубопроводу резьбовое (наружная резьба) — через резьбовые или приварные фитинги.
- Монтаж на обратном трубопроводе.

Номенклатура и кодовые номера для заказа

Пример заказа


Регулятор температуры AVTQ DN = 15 мм, PN = 16 бар, $T_{рег}$ = 45–60 °C, $T_{макс.}$ = 100 °C, под приварку:
- AVTQ, 45–60 °C, кодовый номер ***003L7015*** *— 1 шт.;*
- присоединительные фитинги под приварку, кодовый номер ***003H6908*** *— 1 компл.*

Клапан AVTQ

Эскиз	Тип	DN, мм	Размер присоединительной резьбы по ISO 228/1, дюймы		K_v, м³/ч	Кодовый номер
			клапана AVTQ	датчика расхода AVDO		
	AVTQ 15	15	G ¾ A	G 1 A (DN 20)	1,6	**003L7015***

* В комплект входит сальник термодатчика и фитинги для импульсных трубок Ø6×0,8 мм. (Трубки в комплект не входят.)

Дополнительные принадлежности

Эскиз	Наименование	DN, мм	Присоединение		Кодовый номер
	Присоединительные фитинги под приварку	15	—		**003H6908**
	Резьбовые присоединительные фитинги (с наружной резьбой)		Коническая наружная трубная резьба по EN 10266-1, дюймы	R ½	**003H6902**

Номенклатура и кодовые номера для заказа *(продолжение)*

Запасные детали

Наименование	Кодовый номер
Уплотнительные фитинги для Ø6 мм медной трубки (4 обжимных кольца, 4 гайки)	**003L7101**
Прокладка под корпус диафрагмы	**003L3154**
Сальник термодатчика	**003L7120**
Регулирующий клапан с уплотнительными фитингами	**003L7109**
Диафрагменный элемент с уплотнительными фитингами	**003L7111**
Термостатический элемент с сальником термодатчика	**003L7100**
Корпус датчика расхода с клапанной вставкой	**003L7108**

Технические характеристики


Условный проход DN	мм	15
Пропускная способность K_{vs}	$м^3/ч$	1,6
Динамический диапазон регулирования		100:1
Коэффициент начала кавитации Z		≥0,6
Протечка через закрытый клапан, % от K_{vs}		<0,05[4]
Условное давление PN	бар	16[1]
		10[2]
Макс. перепад давлений на клапане $\Delta P_{кл.}$	бар	6
		12
Регулируемая среда		Вода или 30 % водный раствор гликоля[1]
		Водопроводная вода (содержание хлора не более 200 ppm)[2]
pH регулируемой среды		Мин. 7, макс. 10[1, 2, 3]
Температура регулируемой среды T	°C	2–100[1]
		2–90[2]
Тип соединения	клапан	Наружная резьба
	фитинги	Резьбовые (с наружной резьбой) или приварные
Диапазон температурной настройки	°C	45–60
Постоянная времени по EN 14597	с	4
Макс. температура среды для датчика температуры	°C	130
Макс. скорость нагреваемой воды вокруг датчика температуры	м/с	1,5
Длина капиллярной трубки температурного датчика	м	1

[1] Для первичного контура (клапан регулятора).
[2] Для вторичного контура (пилотный клапан и диафрагменный элемент).
[3] В случае если pH нагреваемой воды меньше 7, то ее показатель жесткости должен быть больше 1.
[4] При T = 10 °C.

Материал		
Регулятор температуры	Корпус клапана	Красная бронза (Rg5)
	Вставка и золотник клапана	Необесцинковывающаяся латунь BS 2874
	Седло клапана и цилиндр разгрузки давления	Хромоникелевая сталь
	Шток клапана	Хромоникелевая сталь
	Кольцевые уплотнения и диафрагма	EPDM
	Корпус диафрагмы	Хромоникелевая сталь
	Тарелка диафрагмы	Хромоникелевая сталь
	Шток диафрагмы	Необесцинковывающаяся латунь BS 2874
Сальник корпуса диафрагменного элемента	Корпус	Необесцинковывающаяся латунь BS 2874
	Шток	Хромоникелевая сталь
Температурный датчик	Датчик	Медь
	Сальник датчика	Необесцинковывающаяся латунь BS 2874
	Уплотнение сальника	EPDM
	Заполнение	Двуокись углерода (CO_2)
Датчик расхода (пилотный клапан)	Корпус клапана	Необесцинковывающаяся латунь BS 2874
	Крышка клапана	Необесцинковывающаяся латунь BS 2874
	Шток клапана	Хромоникелевая сталь
	Настроечная пружина	Хромоникелевая сталь
	Золотник	PPS-пластик
	Кольцевое уплотнение	EPDM

Пример применения и принцип действия

Регулятор AVTQ должен устанавливаться только на обратном трубопроводе.

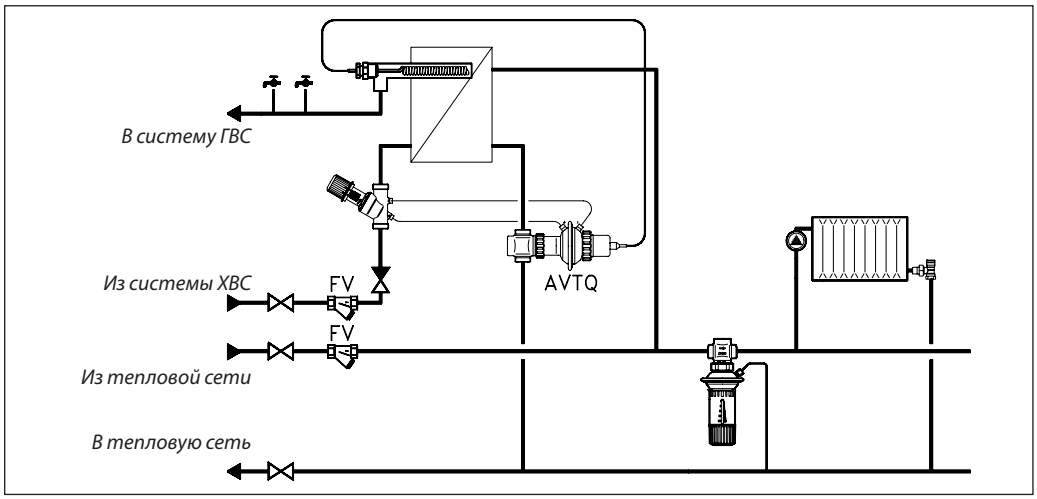


Когда водоразборные краны в системе ГВС открываются, возникает перепад давлений на датчике расхода. Этот перепад передается на диафрагму AVTQ. При этом происходит как бы мгновенная перенастройка термостатического элемента, то есть к усилию рабочей пружины прибавляется величина перепада давлений. Клапан AVTQ приоткрывается, расход греющего теплоносителя увеличивается и температура нагреваемой воды быстро возрастает до требуемой рабочей температуры, значение которой зависит от настройки датчика расхода.

При повышении заданного значения температуры нагреваемой воды давление рабочего вещества в сильфоне термоэлемента преодолевает усилие рабочей пружины и диафрагмы, и клапан закрывается.

Устройство

1 — термодатчик с сальником;
2 — нажимной шток;
3 — сальник;
4 — гайка;
5 — корпус диафрагменного элемента;
6 — шток диафрагмы;
7 — регулирующая диафрагма;
8 — штуцер для импульсной трубки;
9 — промежуточное кольцо;
10 — шильдик с информацией;
11 — рабочая пружина;
12 — уплотнитель с тефлоновым кольцом;
13 — шток клапана;
14 — вставка клапана;
15 — цилиндр разгрузки давления;
16 — корпус клапана;
17 — настроечная рукоятка;
18 — шток;
19 — база клапана;
20 — упор пружины;
21 — настроечная пружина;
22 — отверстие для уравнивания давлений;
23 — золотник клапана;
24 — корпус пилотного клапана;
25 — штуцер для импульсной трубки;
26 — сальник термодатчика;
27 — уплотнитель сальника;
28 — ниппель для сальника термодатчика.

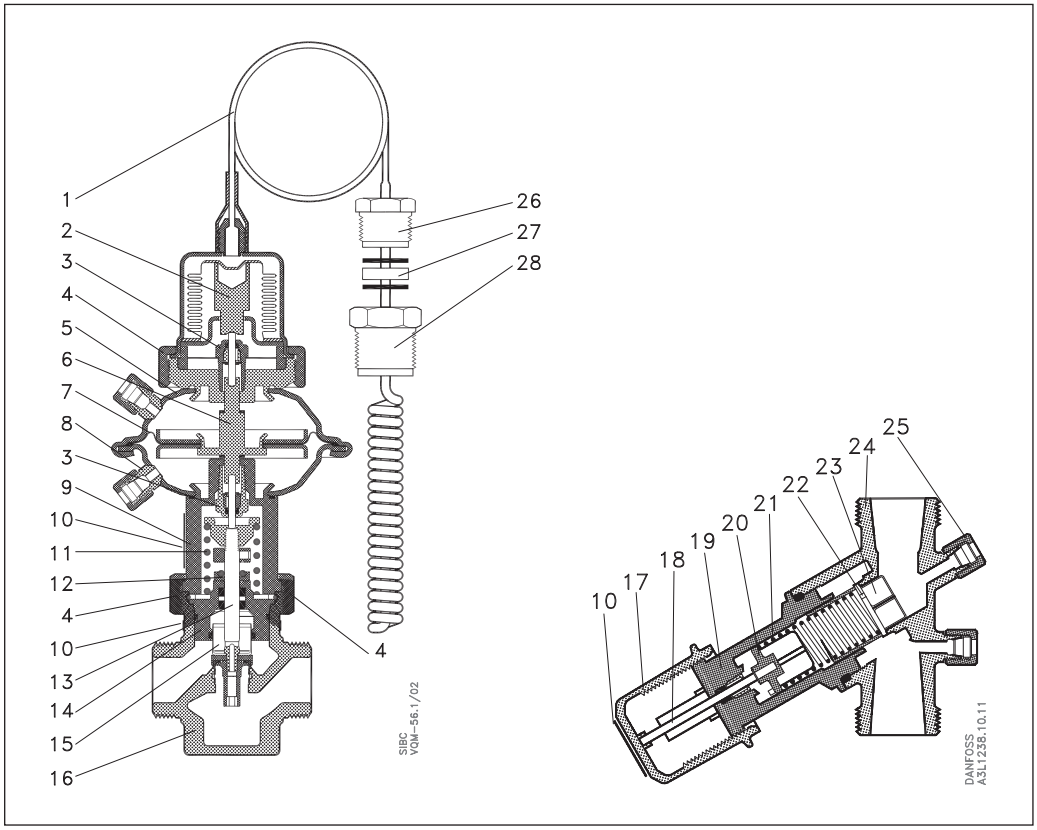

Монтаж

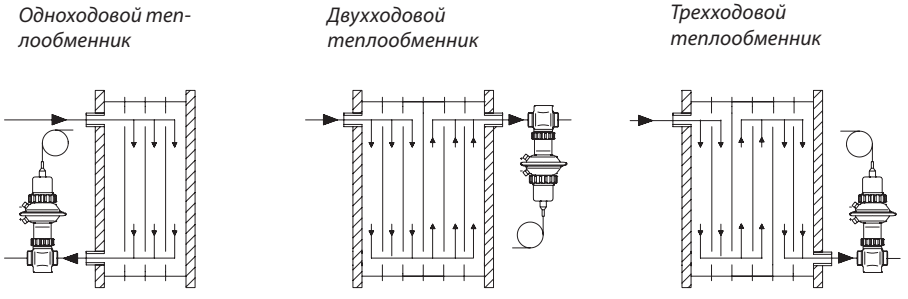


Рис. 1

Регулятор AVTQ может быть использован с большинством типов пластинчатых водоподогревателей.

Система регулирования функционирует лучше, если температурный датчик установлен непосредственно внутри коллектора подогревателя (рис. 1). При этом датчик должен быть заведен в подогреватель как можно глубже, но в то же время так, чтобы он не упирался в разделяющую пластину (для двухходового водоподогревателя) или опорную плиту, то есть не доходил до них примерно на 5 мм. В противном случае датчик будет измерять не среднюю температуру воды, а температуру пластины.

Примечание. Скорость воды вокруг температурного датчика не должна превышать величины, указанной в таблице технических характеристик.

Терморегулятор AVTQ должен быть размещен на обратном трубопроводе греющего теплоносителя вблизи от водоподогревателя.

Термостатический элемент AVTQ может быть установлен в любом положении (рис. 2), а диафрагменная секция повернута в позицию вокруг своей оси относительно корпуса клапана так, чтобы было удобно проложить импульсные трубки к датчику расхода AVDO.

Датчик расхода не следует размещать ниппелями вниз, чтобы уменьшить риск засорения импульсных трубок (рис. 3).

До монтажа AVTQ и присоединения импульсных трубок водоподогреватель и трубопроводы необходимо промыть. При заполнении системы водой следует выпустить ее из импульсных трубок и диафрагменного элемента регулятора, ослабив компрессионные фитинги.

Рекомендуется на трубопроводах холодной воды и греющего теплоносителя предусмотреть сетчатые фильтры с размером ячейки сетки не более 0,6 мм.

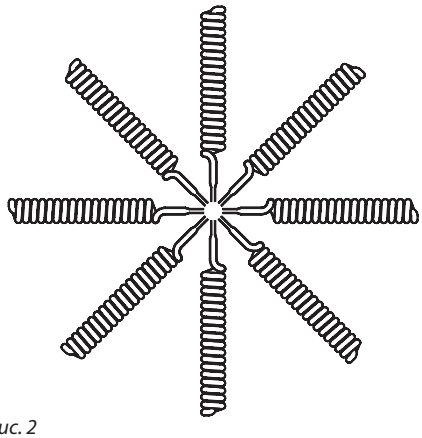


Рис. 2

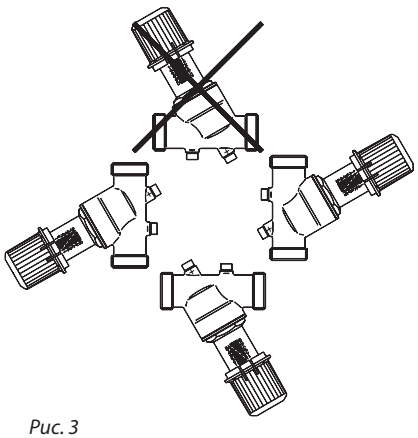


Рис. 3

Пример выбора регулятора

Определить значение настройки датчика расхода AVDO для поддержания требуемой температуры горячей воды в системе ГВС (рис. 4) при следующих условиях.

Исходные данные
Максимальный расход горячей воды:
$G_г = 900$ л/ч.
Температура горячей воды: $T_г = 50$ °C.
Температура холодной (нагреваемой) воды:
$T_x = 10$ °C.
Температура греющего теплоносителя:
$T_{C1} = 65$ °C.
Перепад давлений на клапане AVTQ:
$\Delta P_{рег.} = 0{,}5$ бар.

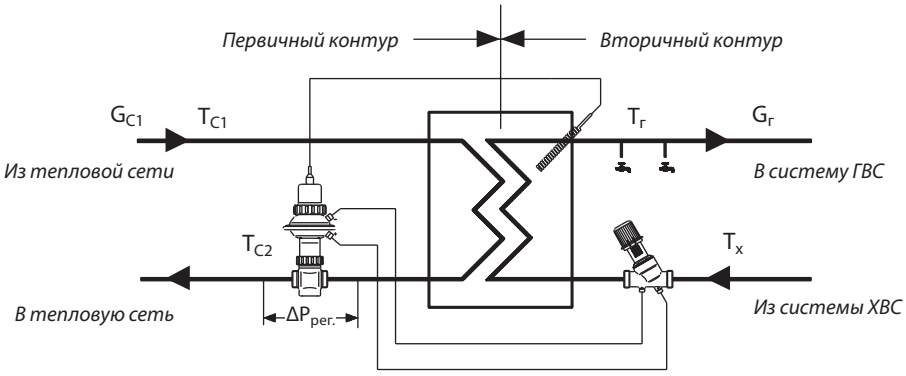


Рис. 4

Решение:
1. Тепловая мощность водоподогревателя:

$$Q = 1{,}16 \cdot G_г \cdot (T_г - T_x) = 1{,}16 \cdot 900 \cdot (50 - 10) = 4200 \text{ Вт (42 кВт).}$$

2. При изменении расхода горячей воды от 300 до 900 л/ч перепад температур греющего теплоносителя ΔT_C изменится с 43 до 39 °C.

3. Расход греющего теплоносителя:

$$G_{C1} = 0{,}86 \cdot Q/\Delta T_C = 0{,}86 \cdot 42000/39 = 925 \text{ л/ч (0,925 м}^3\text{/ч).}$$

4. Подбирается водоподогреватель по данным завода-изготовителя с уточнением расхода теплоносителя и перепада его температур.

5. По расходу греющего теплоносителя и перепаду давлений на клапане AVTQ рассчитывается его пропускная способность:

$$K_v = G_{C1}/\Delta P_{рег.}^{0,5} = 0{,}925/0{,}5^{0,5} = 1{,}31 \text{ м}^3\text{/ч.}$$

6. Для подобранного водоподогревателя при расходах горячей воды (300 и 600 л/ч) рассчитываются эти же параметры (см. приведенную ниже таблицу).

Расход нагреваемой воды $G_г$, л/ч	Тепловая нагрузка на водоподогреватель Q, кВт	Расход греющего теплоносителя G_{C1}, л/ч	K_v клапана AVTQ, м³/ч	Перепад температур греющего теплоносителя ΔT_C, °C
300	14	280	0,39	43
600	28	600	0,85	40
900	42	925	1,31	39

Если нужно рассчитать потери давления в датчике расхода AVDO, то они могут быть найдены по номограмме, представленной на рис. 5 (стр. *64*).

Пример выбора регулятора
(продолжение)

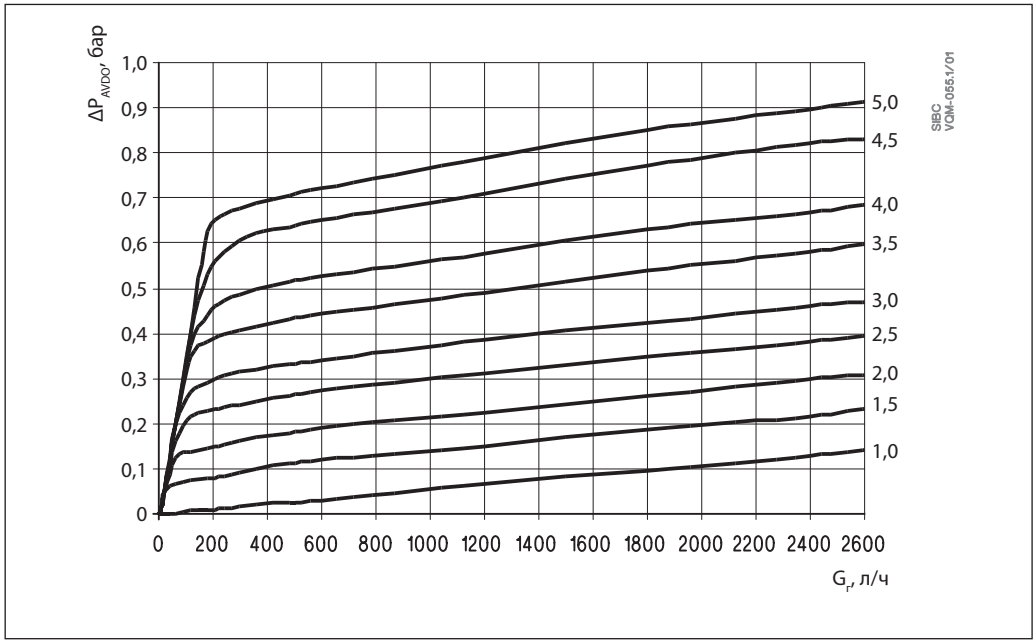


Рис. 5. Потери давления в датчике расхода AVDO в зависимости от его настройки и расхода

Настройка

Регулятор AVTQ может использоваться с пластинчатыми водоподогревателями тепловой мощностью до 75 кВт. Согласно принципу регулирования с коррекцией по расходу температура горячей воды будет колебаться в зависимости от ее текущего расхода. Температура горячей воды будет поддерживаться регулятором на требуемом уровне при ее расходе, равном 75 % от максимальной величины.

При больших или меньших расходах температура воды несколько меняется. Так, например, если регулятор настроен на 50 °С, то при изменении расхода от 120 до 900 л/ч температура воды будет варьироваться в пределах 4 °С.

Настройки регулятора при предельных параметрах

При минимальных параметрах

Наименование величин	Значения величин	Настройка датчика расхода
Температура греющего теплоносителя T_{C1}, °С	65	3,0
Перепад давлений на клапане AVTQ $\Delta P_{рег.}$, бар	0,5	
Температура горячей воды в системе ГВС $T_г$, °С	50	
Температура водопроводной воды $T_х$, °С	10	
Расход горячей воды в системе ГВС $G_г$, л/ч	750	

При максимальных параметрах


Наименование величин	Значения величин	Настройка датчика расхода
Температура греющего теплоносителя T_{C1}, °С	100	2,0
Перепад давлений на клапане AVTQ $\Delta P_{рег.}$, бар	6,0	
Температура горячей воды в системе ГВС $T_г$, °С	50	
Температура водопроводной воды $T_х$, °С	10	
Расход горячей воды в системе ГВС $G_г$, л/ч	750	


Настраивается AVTQ выставлением датчика расхода AVDO на значение, соответствующее требуемой температуре при конкретных параметрах системы.


Настройка регулятора при промежуточных параметрах (температура горячей воды — 50 °С, расход горячей воды — 750 л/ч)

Температура греющего теплоносителя T_{C1}, °С	Настройки AVDO при перепаде давлений на клапане AVTQ, бар			
	0,5	1,0	3,0	6,0
65	3,0	2,5	2,5	2,5
80	2,75	2,5	2,25	2,25
100	2,5	2,5	2,25	2,0

Габаритные и присоединительные размеры

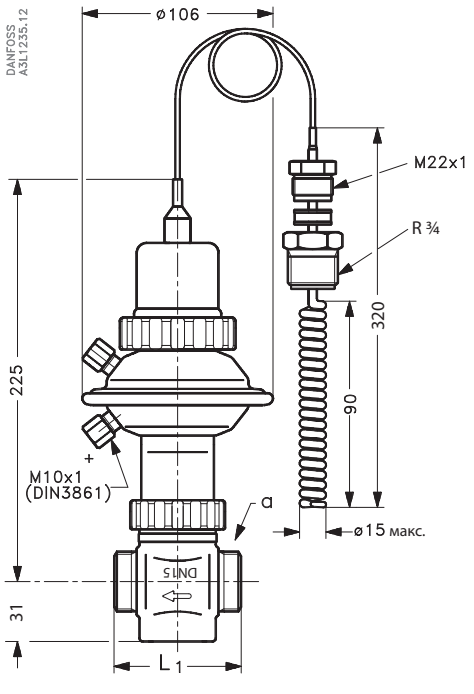

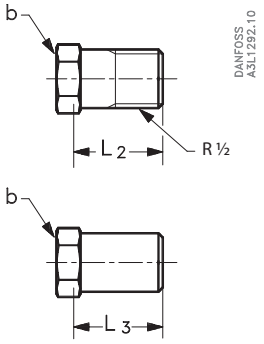

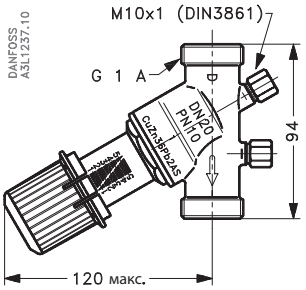

DN, мм	Размеры, мм			Размеры присоединительной резьбы по ISO 228/1, дюймы		Вес, кг
	L_1	L_2	L_3	a	b	
15	65	25,5	35	G ¾ A	G ¾ A	3,57


Центральный офис • ООО «Данфосс»
Россия, 143581 Московская обл., Истринский р-н, д. Лешково, 217.
Телефон +7(495) 792-57-57, факс +7(495) 792-57-59. E-mail: he@danfoss.ru www.danfoss.ru

Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс», логотип «Danfoss» являются торговыми марками компании ООО «Данфосс». Все права защищены.

Техническое описание

Клапан — регулятор температуры с коррекцией по расходу AVTQ (DN 20)

Описание и область применения

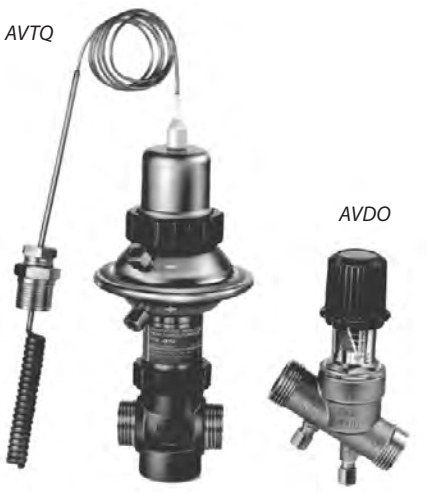

AVTQ — регулятор прямого действия с устройством для коррекции его работы в зависимости от расхода нагреваемой воды.

Регулятор AVTQ предназначен для установки на скоростных водоподогревателях (как правило, пластинчатых) в системах горячего водоснабжения (ГВС) при отсутствии контура циркуляции.

AVTQ предупреждает повышение температуры внутри водоподогревателя сверх 35 °C в случае резкого сокращения водоразбора в системе ГВС.

AVTQ состоит из регулирующего клапана и установленного на нем термостатического элемента. Клапан терморегулятора монтируется на обратном трубопроводе греющего теплоносителя. Термостатический элемент связан импульсными трубками с датчиком расхода AVDO, который устанавливается на трубопроводе холодной (водопроводной) воды.


Основные характеристики

- DN = 20 мм.
- PN = 16 бар (клапан регулятора температуры), PN = 10 бар (пилотный клапан и диафрагменный элемент).
- K_{vs} = 3,2 м³/ч.
- Диапазон настройки температуры горячей воды: 45–60 °C.
- Температура регулируемой среды (вода или 30 % водный раствор гликоля): 2–100 °C.
- Температура теплоносителя в теплообменнике при отсутствии водоразбора примерно 35 °C.
- Присоединение к трубопроводу резьбовое (наружная резьба) — через резьбовые или приварные фитинги.
- Монтаж на обратном трубопроводе.

Номенклатура и кодовые номера для заказа


Пример заказа
Регулятор температуры AVTQ, DN = 20 мм, PN = 16 бар, $T_{рег.}$ = 45–60 °C, $T_{макс.}$ =100 °C, под приварку:
- AVTQ 45–60 °C, кодовый номер ***003L7020*** *— 1 шт.;*
- присоединительные фитинги под приварку, кодовый номер ***003H6909*** *—1 комп.*

Клапан AVTQ

Эскиз	Тип	DN, мм	Размер присоединительной резьбы по ISO 228/1		K_v, м³/ч	Кодовый номер
			клапана AVTQ	датчика расхода AVDO		
	AVTQ 20	20	G 1 A	G 1 A	3,2	**003L7020**[1)]

[1)] В комплект входит сальник термодатчика и фитинги для импульсных трубок Ø6×0,8 мм. (Трубки в комплект не входят.)

Дополнительные принадлежности

Эскиз	Наименование	DN, мм	Присоединение		Кодовый номер
	Присоединительные фитинги под приварку	20	—		**003H6909**
	Резьбовые присоединительные фитинги (с наружной резьбой)		Коническая наружная трубная резьба по EN 10266-1	R ¾"	**003H6903**

Номенклатура и кодовые номера для заказа *(продолжение)*

Запасные детали

Тип	Кодовый номер
Уплотнительные фитинги для Ø6 мм медной трубки (4 обжимных кольца, 4 гайки)	**003L7101**
Прокладка под корпус диафрагмы	**003L3154**
Сальник термодатчика	**003L7120**
Регулирующий клапан с уплотнительными фитингами	**003L7107**
Диафрагменный элемент с уплотнительными фитингами	**003L7111**
Термостатический элемент с сальником термодатчика	**003L7100**
Корпус датчика расхода с клапанной вставкой	**003L7108**

Технические характеристики


Условный проход DN	мм	20
Пропускная способность K_{vs}	$м^3/ч$	3,2
Динамический диапазон регулирования		100:1
Коэффициент начала кавитации Z		≥0,6
Протечка через закрытый клапан, % от K_{vs}		<0,05[4]
Условное давление PN	бар	16[1]
		10[2]
Макс. перепад давлений на клапане $\Delta P_{кл.}$	бар	4
		0,2
Макс. закрывающее клапан давление		12
Мин. расход нагреваемой воды	л/ч	200
Регулируемая среда		Вода или 30 % водный раствор гликоля[1]
		Водопроводная вода (содержание хлора не более 200 ppm)[2]
pH регулируемой среды		Мин. 7, макс. 10 [1][2][3]
Температура регулируемой среды T	°C	2–100[1]
		2–90[2]
Тип соединения	клапан	Наружная резьба
	фитинги	Резьбовые (с наружной резьбой) или приварные
Диапазон температурной настройки	°C	45–60
Постоянная времени по EN 14597	с	4
Макс. температура среды для датчика температуры	°C	130
Макс. скорость нагреваемой воды вокруг датчика температуры	м/с	1,5
Длина капиллярной трубки температурного датчика	м	1

[1] Для первичного контура (клапан регулятора).
[2] Для вторичного контура (пилотный клапан и диафрагменный элемент).
[3] В случае, если pH нагреваемой воды меньше 7, то ее показатель жесткости должен быть больше 1.
[4] При T = 10 °C.

Материал		
Регулятор температуры	Корпус клапана	Красная бронза (Rg5)
	Вставка и золотник клапана	Необесцинковывающаяся латунь BS 2874
	Седло клапана и цилиндр разгрузки давления	Хромоникелевая сталь
	Шток клапана	Хромоникелевая сталь
	Кольцевые уплотнения и диафрагма	EPDM
	Корпус диафрагмы	Хромоникелевая сталь
	Тарелка диафрагмы	Хромоникелевая сталь
	Шток диафрагмы	Необесцинковывающаяся латунь BS 2874
Сальник корпуса диафрагменного элемента	Корпус	Необесцинковывающаяся латунь BS 2874
	Шток	Хромоникелевая сталь
Температурный датчик	Датчик	Медь
	Сальник датчика	Необесцинковывающаяся латунь BS 2874
	Уплотнение сальника	EPDM
	Заполнение	Двуокись углерода (CO_2)
Датчик расхода (пилотный клапан)	Корпус клапана	Необесцинковывающаяся латунь BS 2874
	Крышка клапана	Необесцинковывающаяся латунь BS 2874
	Шток клапана	Хромоникелевая сталь
	Настроечная пружина	Хромоникелевая сталь
	Золотник	PPS-пластик
	Кольцевое уплотнение	EPDM

Пример применения


Регулятор AVTQ должен устанавливаться только на обратном трубопроводе.

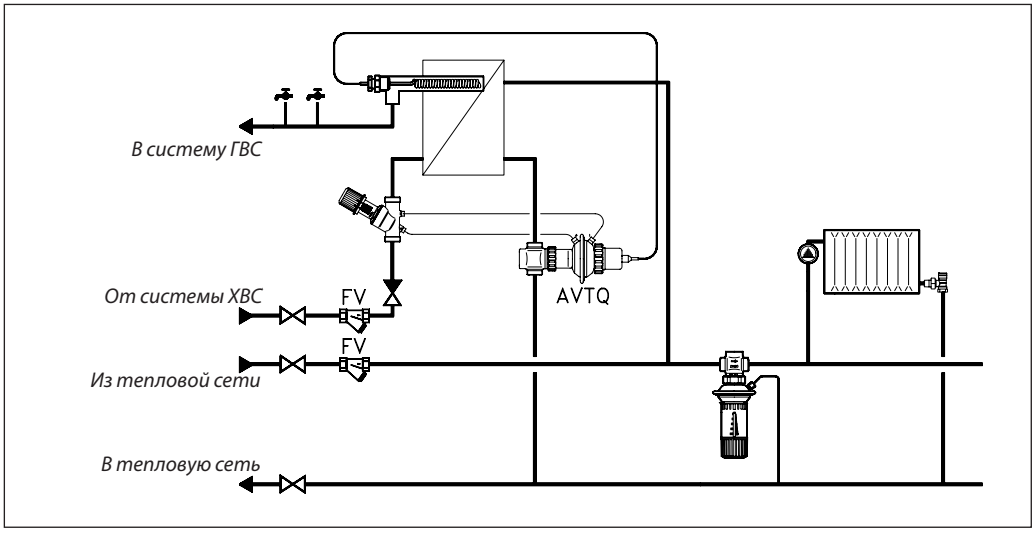

AVTQ состоит из регулирующего клапана и установленного на нем термостатического элемента. Клапан терморегулятора монтируется на обратном трубопроводе греющего теплоносителя. Термостатический элемент связан импульсными трубками с датчиком расхода AVDO, который устанавливается на трубопроводе холодной (водопроводной) воды.

Устройство

1 — термодатчик с сальником;
2 — нажимной шток;
3 — сальник;
4 — гайка;
5 — корпус диафрагменного элемента;
6 — шток диафрагмы;
7 — регулирующая диафрагма;
8 — штуцер для импульсной трубки;
9 — промежуточное кольцо;
10 — идентификационная табличка;
11 — рабочая пружина;
12 — уплотнитель с тефлоновым кольцом;
13 — шток клапана;
14 — вставка клапана;
15 — цилиндр разгрузки давления;
16 — корпус клапана;
17 — настроечная рукоятка;
18 — шток;
19 — база клапана;
20 — упор пружины;
21 — настроечная пружина;
22 — отверстие для уравнивания давлений;
23 — золотник клапана;
24 — корпус пилотного клапана;
25 — штуцер для импульсной трубки;
26 — сальник термодатчика;
27 — уплотнитель сальника;
28 — ниппель для сальника термодатчика.

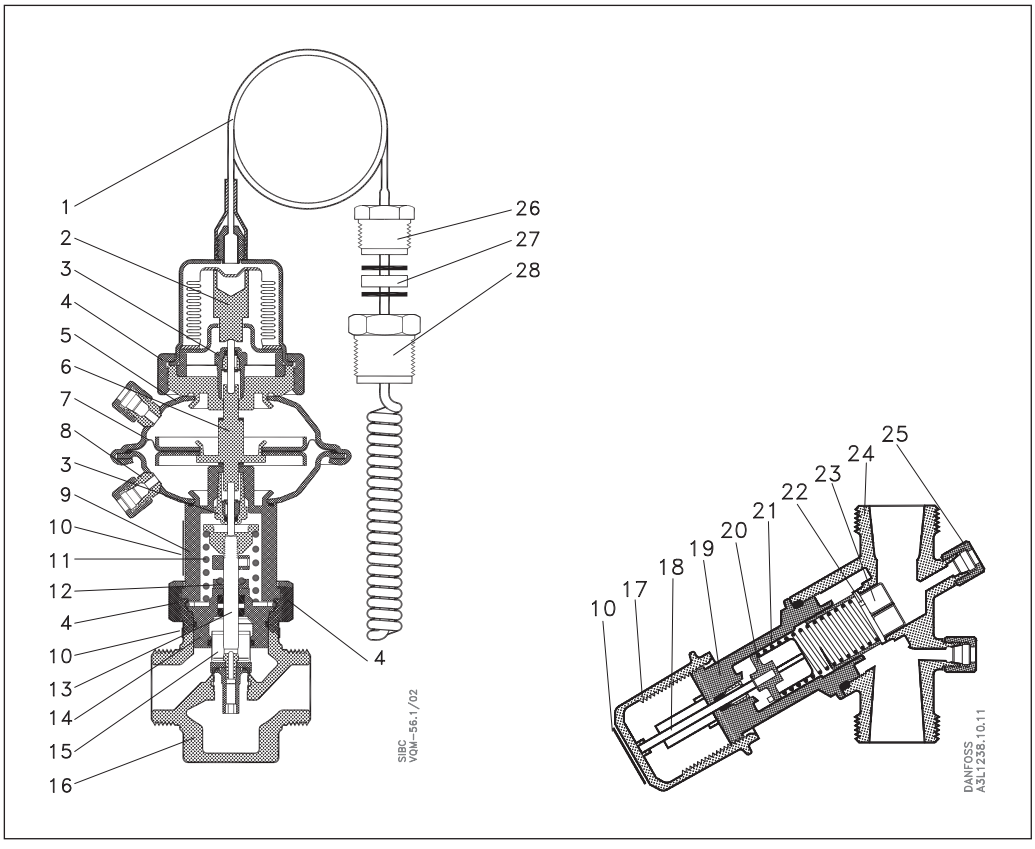

Монтаж

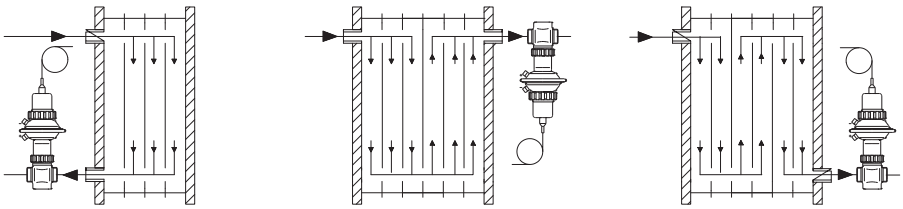


Рис. 1.

Регулятор AVTQ может быть использован с большинством типов пластинчатых водоподогревателей.

Система регулирования функционирует лучше, если температурный датчик установлен непосредственно внутри коллектора подогревателя (рис. 1). При этом датчик должен быть заведен в подогреватель как можно глубже, но в то же время так, чтобы он не упирался в разделяющую пластину (для двухходового водоподогревателя) или опорную плиту, то есть не доходил до них примерно на 5 мм. В противном случае датчик будет измерять не среднюю температуру воды, а температуру пластины.

Примечание. Скорость воды вокруг температурного датчика не должна превышать величины, указанной в таблице технических характеристик.

Терморегулятор AVTQ должен быть размещен на обратном трубопроводе греющего теплоносителя вблизи от водоподогревателя.

Термостатический элемент AVTQ может быть установлен в любом положении (рис. 2), а диафрагменная секция повернута в позицию вокруг своей оси относительно корпуса клапана так, чтобы было удобно проложить импульсные трубки к датчику расхода AVDO. Датчик расхода не следует размещать ниппелями вниз, чтобы уменьшить риск засорения импульсных трубок (рис. 3).

До монтажа AVTQ и присоединения импульсных трубок водоподогреватель и трубопроводы необходимо промыть. При заполнении системы водой следует выпустить ее из импульсных трубок и диафрагменного элемента регулятора, ослабив компрессионные фитинги.

Рекомендуется на трубопроводах холодной воды и греющего теплоносителя предусмотреть сетчатые фильтры с размером ячейки сетки не более 0,6 мм.

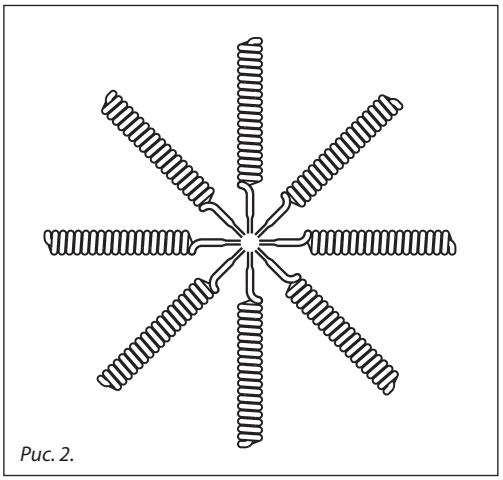


Рис. 2.

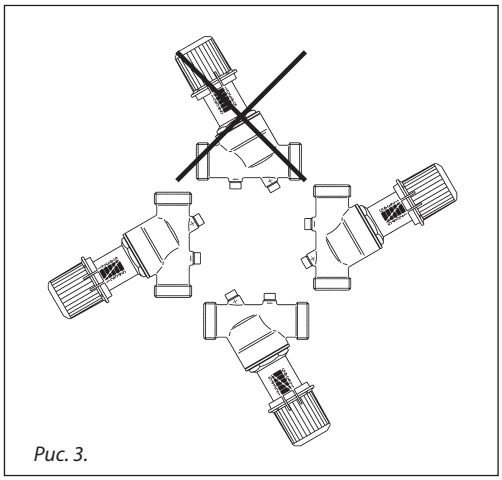


Рис. 3.

Пример выбора регулятора

Определить значение настройки датчика расхода AVDO для поддержания требуемой температуры горячей воды в системе ГВС (рис. 4) при следующих условиях.

Исходные данные
Максимальный расход горячей воды:
$G_г$ = 900 л/ч.
Температура горячей воды: $T_г$ = 50 °C.
Температура холодной (нагреваемой) воды:
T_x = 10 °C.
Температура греющего теплоносителя:
T_{C1} = 65 °C.
Перепад давлений на клапане AVTQ:
$\Delta P_{per.}$ = 0,2 бар.

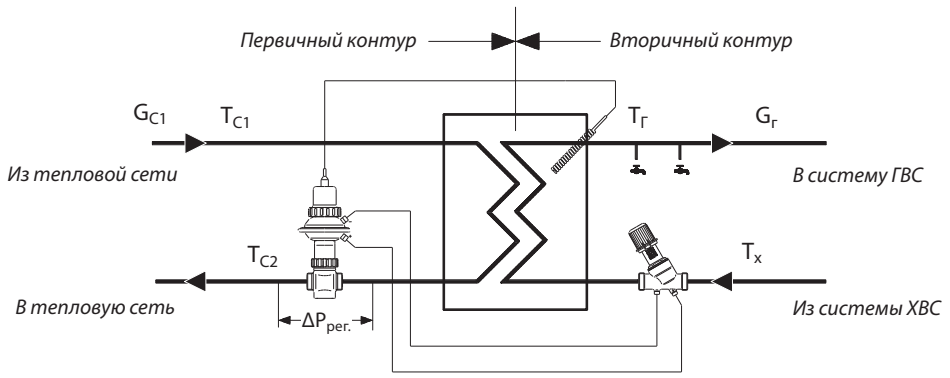


Рис. 4

Решение:
1. Тепловая мощность водоподогревателя:

$$Q = 1{,}16 \cdot G_г \cdot (T_г - T_x) = 1{,}16 \cdot 900 \cdot (50 - 10) = 4200 \text{ Вт (42 кВт).}$$

2. При изменении расхода горячей воды от 300 до 900 л/ч перепад температур греющего теплоносителя ΔT_C изменится с 43 до 39 °C.

3. Расход греющего теплоносителя:

$$G_{C1} = 0{,}86 \cdot Q/\Delta T_C = 0{,}86 \cdot 42000/39 = 925 \text{ л/ч (0,925 м}^3\text{/ч).}$$

4. Подбирается водоподогреватель по данным завода-изготовителя с уточнением расхода теплоносителя и перепада его температур.

5. По расходу греющего теплоносителя и перепаду давлений на клапане AVTQ рассчитывается его пропускная способность:

$$K_v = G_{C1}/\Delta P_{per.}^{0,5} = 0{,}925/0{,}2^{0,5} = 2{,}07 \text{ м}^3\text{/ч.}$$

6. Для подобранного водоподогревателя при расходах горячей воды (300 и 600 л/ч) рассчитываются эти же параметры (см. нижеприведенную таблицу).

Расход нагреваемой воды $G_г$, л/ч	Тепловая нагрузка на водоподогреватель Q, кВт	Расход греющего теплоносителя G_{C1}, л/ч	K_v клапана AVTQ, м³/ч	Перепад температур греющего теплоносителя ΔT_C, °C
300	14	280	0,63	43
600	28	600	1,34	40
900	42	925	2,07	39

Пример выбора регулятора *(продолжение)*

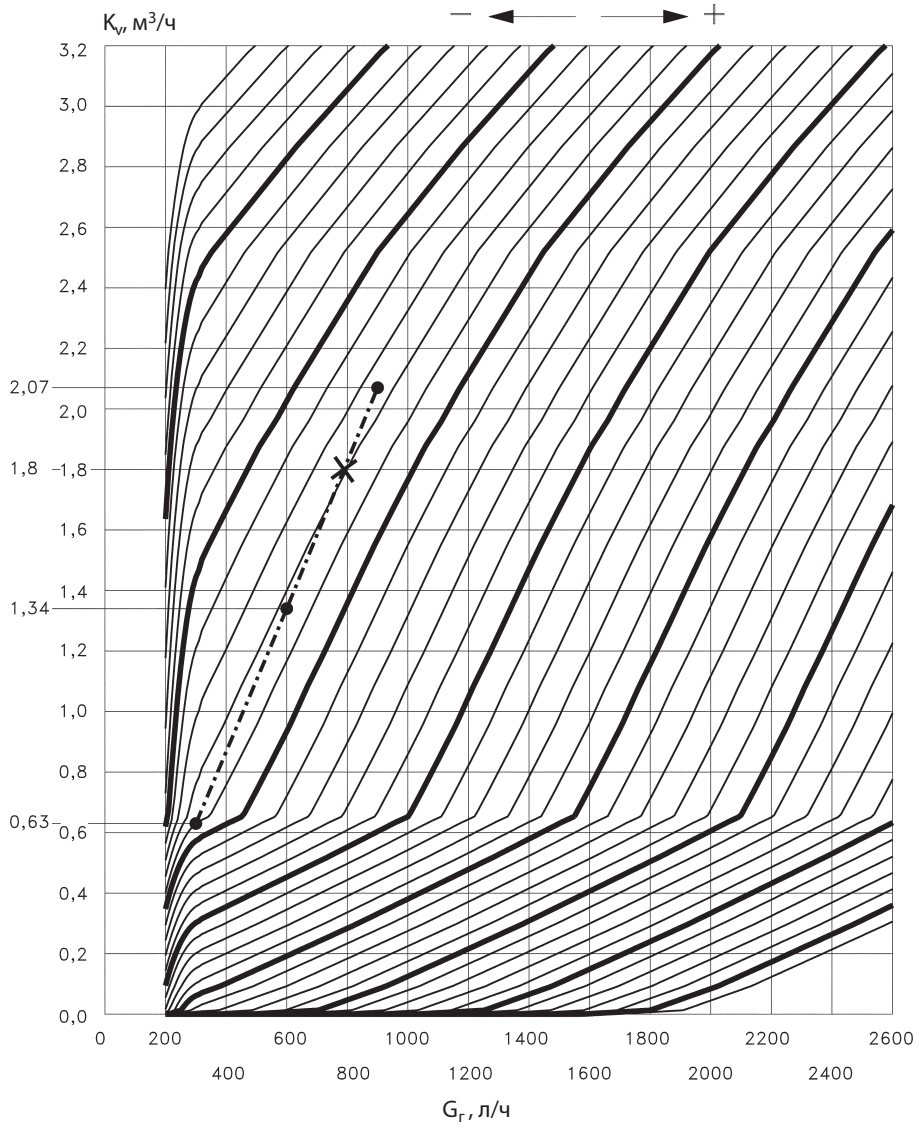


Рис. 5.

При перемещении по диаграмме точки пересечения K_v и $G_г$ вправо на один интервал между наклонными линиями температура горячей воды возрастает на 2 °С, а при перемещении влево — снижается на 2 °С.

Из примера на номограмме (рис. 5) видно, что температура горячей воды будет падать на 2 °С при увеличении расхода от 300 до 600 л/ч и далее опускаться еще на 2 °С при дальнейшем увеличении расхода от 600 до 900 л/ч.

Потери давления в датчике расхода AVDO, могут быть найдены по номограмме (рис. 6, стр. *73*).

Пример выбора регулятора *(продолжение)*

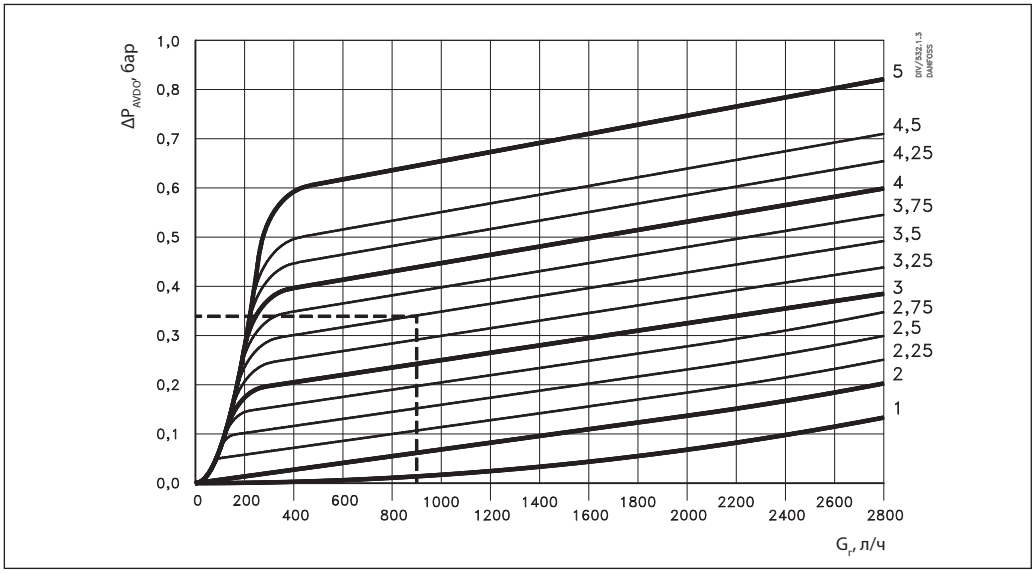


Рис. 6. Потери давления в датчике расхода AVDO в зависимости от его настройки и расхода

Настройка

Регулятор AVTQ может использоваться с пластинчатыми водоподогревателями тепловой мощностью до 150 кВт. В результате принципа регулирования с коррекцией по расходу температура горячей воды будет колебаться в зависимости от ее текущего расхода. Температура горячей воды будет поддерживаться регулятором на требуемом уровне при ее расходе, равном 75 % от максимальной величины.

При больших или меньших расходах температура воды несколько меняется. Так, например, если регулятор настроен на 50 °C, то при изменении расхода от 300 до 900 л/ч температура воды будет варьироваться в пределах 4 °C.

Настройки регулятора при предельных параметрах

При минимальных параметрах

Наименование величин	Значения величин	Настройка датчика расхода
Температура греющего теплоносителя T_{C1}, °C	65	4,0
Перепад давлений на клапане AVTQ $\Delta P_{per.}$, бар	0,2	
Температура горячей воды в системе ГВС $T_г$, °C	50	
Температура водопроводной воды $T_х$, °C	10	
Расход горячей воды в системе ГВС $G_г$, л/ч	800	

При максимальных параметрах


Наименование величин	Значения величин	Настройка датчика расхода
Температура греющего теплоносителя T_{C1}, °C	100	2,5
Перепад давлений на клапане AVTQ $\Delta P_{per.}$, бар	4,0	
Температура горячей воды в системе ГВС $T_г$, °C	50	
Температура водопроводной воды $T_х$, °C	10	
Расход горячей воды в системе ГВС $G_г$, л/ч	800	


Настраивается AVTQ выставлением датчика расхода AVDO на индекс, соответствующий требуемой температуре при конкретных параметрах системы.


Настройка регулятора при промежуточных параметрах (температура горячей воды — 50 °C, расход горячей воды — 800 л/ч)

Температура греющего теплоносителя T_{C1}, °C	Настройки AVDO при перепаде давлений на клапане AVTQ, бар			
	0,5	1,0	3,0	6,0
65	3,0	2,5	2,5	2,5
80	2,75	2,5	2,25	2,25
100	2,5	2,5	2,25	2,0

Габаритные и присоединительные размеры

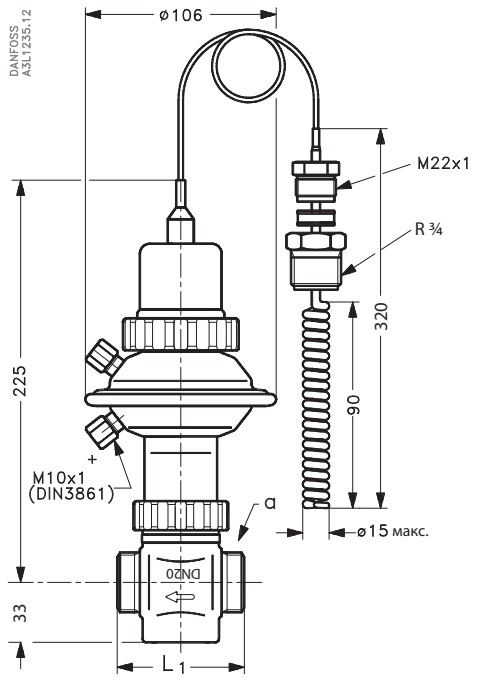



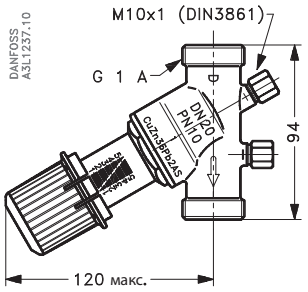

DN, мм	Размеры, мм			Размеры присоединительной резьбы по ISO 228/1, дюймы		Вес, кг
	L_1	L_2	L_3	a	b	
20	70	27,5	40	G 1 A	G 1 A	3,59

Центральный офис • ООО «Данфосс»
Россия, 143581 Московская обл., Истринский р-н, д. Лешково, 217.
Телефон +7(495) 792-57-57, факс +7(495) 792-57-59. E-mail: he@danfoss.ru www.danfoss.ru

Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс», логотип «Danfoss» являются торговыми марками компании ООО «Данфосс». Все права защищены.

Техническое описание

Клапан — регулятор температуры обратного теплоносителя FJV

Описание и область применения



FJV — регулятор температуры прямого действия, предназначенный для ограничения температуры теплоносителя, возвращаемого в систему централизованного теплоснабжения после теплоиспользующих аппаратов.

Клапан регулятора закрывается при превышении установленной величины температуры.

Основные характеристики

- DN = 15, 20, 25 мм.
- PN = 16 бар.
- K_{vs} = 1,9; 3,4; 5,5 м³/ч.
- Диапазон настройки температуры: 20–60 °C.
- Температура регулируемой среды (вода или 30 % водный раствор гликоля): 2–130 °C.
- Присоединение к трубопроводу:
  - резьбовое (внутренняя резьба);
  - резьбовое (наружная резьба) через резьбовые или приварные фитинги.

Номенклатура и кодовые номера для заказа


Пример заказа

Клапан — ограничитель температуры FJV, DN = 15 мм, K_{vs} = 1,9 м³/ч, PN = 16 бар, $T_{рег.}$ = 20–60 °C, $T_{макс.}$ = 130 °C, под приварку:

*- клапан FJV DN = 15 мм, кодовый номер **003N5117** — 1 шт.;*

*- присоединительные фитинги под приварку, кодовый номер **003H6908** — 1 компл.*

Клапан FJV

Эскиз	Тип	Диапазон настройки, °C	K_{vs}, м³/ч	Внутренняя резьба		Наружная резьба	
				по ISO 7/1, дюймы	кодовый номер	по ISO 7/1, дюймы	кодовый номер
	FJV 15	20–60	1,9	R ½	**003N2250**	G ¾ A	**003N5117**
	FJV 20		3,4	R ¾	**003N3250**	G 1 A	**003N5118**
	FJV 25		5,5	R 1	**003N4250**	G 1¼ A	**003N5119**

Дополнительные принадлежности

Эскиз	Наименование	DN, мм	Присоединение		Кодовый номер
	Присоединительные фитинги под приварку	15	—		**003H6908**
		20			**003H6909**
		25			**003H6910**
	Резьбовые присоединительные фитинги (с наружной резьбой)	15	Коническая наружная трубная резьба по EN 10266-1, дюймы	R ½	**003H6902**
		20		R ¾	**003H6903**
		25		R 1	**003H6904**


Запасные детали

Эскиз	Для клапана	Наименование	Кодовый номер
	FJV 15, 20, 25	Термостатический элемент	**003N0084**
	FJV 15	Ремонтный комплект (2 диафрагмы, 2 уплотнительных кольца, уплотнение золотника, тюбик с консистентной смазкой, 8 винтов для крепления крышки клапана)	**003N4006**
	FJV 20		**003N4007**
	FJV 25		**003N4008**

Технические характеристики

Условный проход DN		мм	15	20	25
Пропускная способность K_{vs}		$м^3/ч$	1,9	3,4	5,5
Условное давление PN		бар	16		
Макс. перепад давлений на клапане $\Delta P_{кл.}$		бар	10		
Регулируемая среда			Вода или 30 % водный раствор гликоля		
pH регулируемой среды			7–10		
Температура регулируемой среды T		°C	2–130		
Материал					
Корпус клапана	с внутренней резьбой		Латунь горячей штамповки Ms 58, DIN 17660, W. № 2.0401, CuZn40Pb3		
	с наружной резьбой		Необесцинковывающаяся латунь, BS 2872/CZ132		
Седло клапана			Нержавеющая сталь, DIN 17440, W. № 1.4301		
Золотник клапана			Резина NBR		
Шток			Необесцинковывающаяся латунь, BS 2872/CZ132		
Диафрагма и уплотнительные кольца			Резина EPDM		


Пример применения

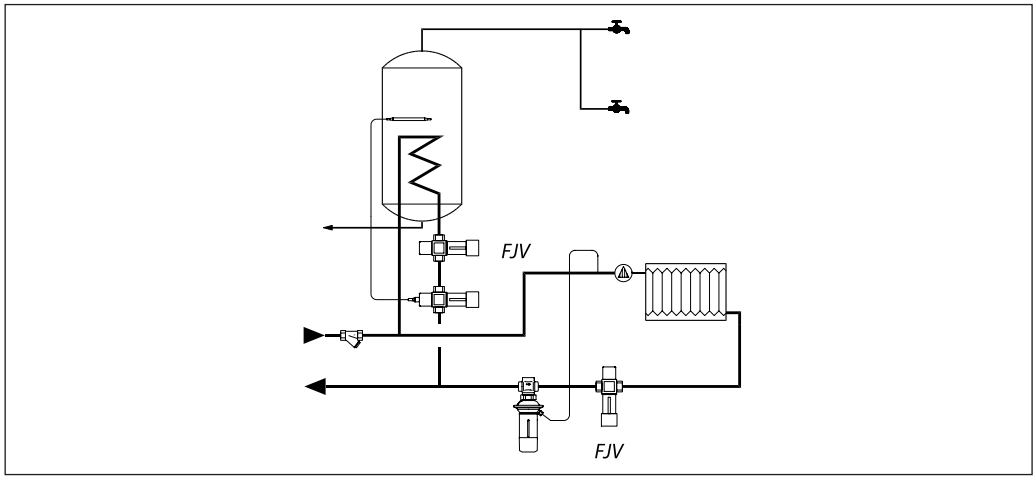

Монтажные положения

1. Клапан FJV всегда должен устанавливаться сразу после водоподогревателя.
2. При необходимости регулирования температуры теплоносителя, возвращаемого в тепловую сеть из системы отопления, клапан FJV должен быть установлен так, чтобы температура теплоносителя после водоподогревателя системы ГВС не оказывала влияния на его термоэлемент регулятора.
3. Клапан FJV размещается на обратном трубопроводе, как показано в примере применения. Он может быть установлен в любом положении, однако направление движения теплоносителя должно совпадать с направлением стрелки на корпусе клапана.
4. Запрещается укрывать регулятор FJV теплоизоляцией при проведении изоляционных работ на трубопроводах.

Монтаж и обслуживание клапана FJV подробно описаны в прилагаемой к каждому клапану инструкции.

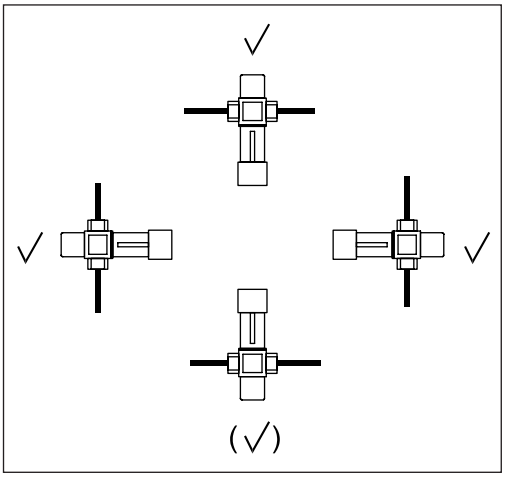

Выбор клапана-ограничителя

Пример 1

Расчетный расход воды: 1 м³/ч.
Перепад давлений: 0,05 бар.
Выбирается клапан по K_v = 4,5;
FJV 25 с K_{vs} = 5,5.


Пример 2

Расчетный расход воды: 0,5 м³/ч.
Перепад давлений: 0,15 бар.
Выбирается клапан по K_v = 1,3;
FJV 15 с K_{vs} = 1,9.

Пример 3


Расчетный расход воды: 0,6 м³/ч.
Перепад давлений: 0,04 бар.
Выбирается клапан по K_v = 3;
FJV 25 с K_{vs} = 3,5.

График для подбора клапана — регулятора температуры FJV при X_p = 16 °C

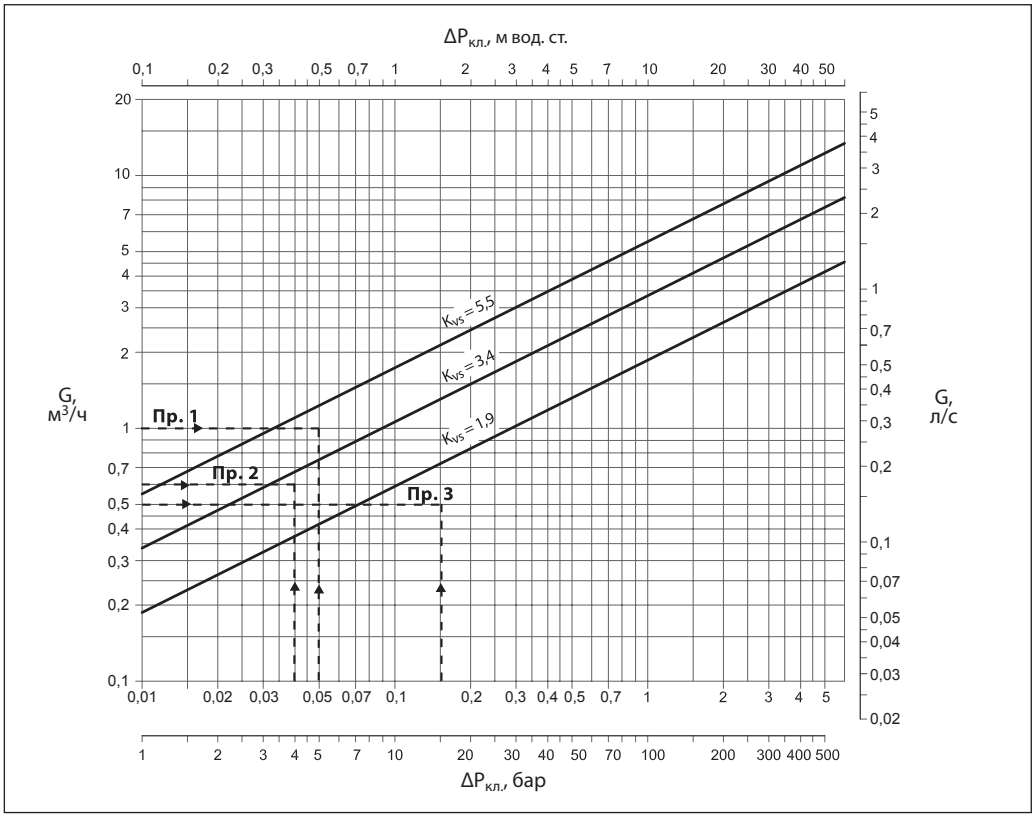


Устройство

1 — настроечная рукоятка;
2 — кожух настроечной пружины;
3 — настроечная пружина;
4 — направляющая штока;
5 — кольцевое уплотнение;
6 — крышка клапана;
7 — диафрагма;
8 — золотник клапана;
9 — упор сильфона;
10 — термоэлемент;
11 — сильфон.

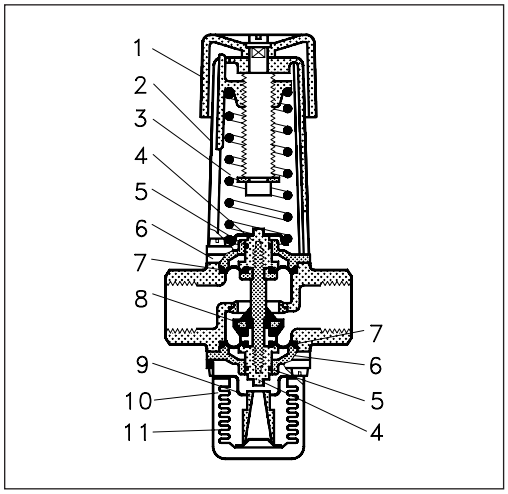


Настройка

Клапан-регулятор FJV имеет шкалу с относительными значениями температур. Соотношение между делениями шкалы и регулируемой температурой теплоносителя в обратном трубопроводе показано на схеме. Приведенные значения являются приблизительными.

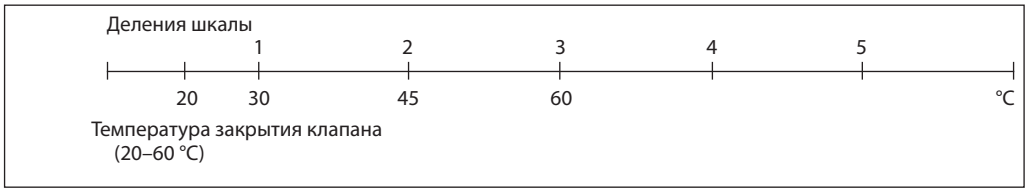


Габаритные и присоединительные размеры

Клапан FJV с внутренней резьбой

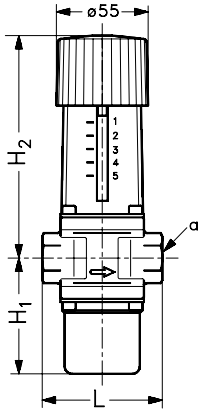

Тип	Размер, мм			Присоединительная резьба a по ISO 7/1, дюймы
	H_1	H_2	L	
FJV 15	71	133	72	R_p ½
FJV 20	71	133	90	R_p ¾
FJV 25	76	138	95	R_p 1

Клапан FJV с наружной резьбой

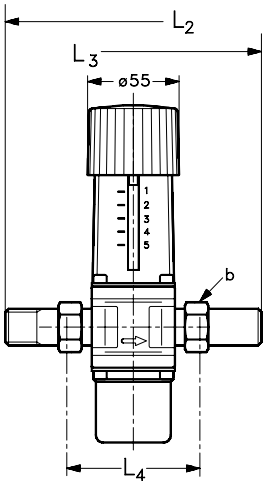

Тип	Размер, мм					Присоединительная резьба b по ISO 228/1, дюймы
	H_1	H_2	L_2,	L_3	L_4	
FJV 15	71	133	141	149	75	G ¾ A
FJV 20	71	133	154	164	80	G 1 A
FJV 25	76	138	168	167	83	G 1¼ A


Центральный офис • ООО «Данфосс»
Россия, 143581 Московская обл., Истринский р-н, д. Лешково, 217.
Телефон +7(495) 792-57-57, факс +7(495) 792-57-59. E-mail: he@danfoss.ru www.danfoss.ru

Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс», логотип «Danfoss» являются торговыми марками компании ООО «Данфосс». Все права защищены.

Техническое описание

Термостатические элементы AFT 06, AFT 17

Описание и область применения

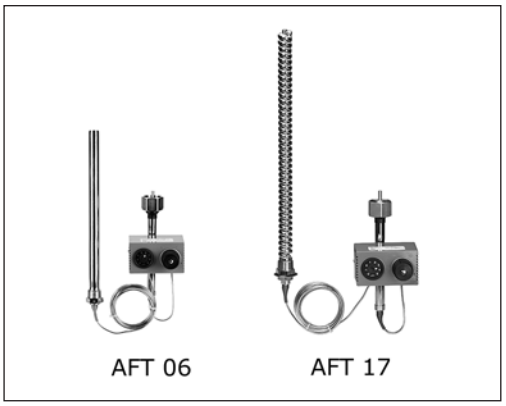

Термостатические элементы серии AFT являются составной частью регуляторов температуры прямого действия и работают по принципу расширения жидкости. Конструкцией термоэлементов AFT06, AFT17 предусматривается встроенный настроечный узел в присоединительный элемент. Имеются две модификации датчика температуры с различными постоянными времени.

Термостатические элементы предназначены для работы с клапанами VFG2, VFGS2, VFU2 и VFG33 (см. стр. 83–88).


Регулирование температуры воды в системах ГВС и ограничение температуры теплоносителя в обратном трубопроводе систем централизованного теплоснабжения — основные области применения данных термоэлементов.

Возможны различные комбинации регуляторов температуры, например с термостатом ограничения температуры обратного теплоносителя. *(Информация предоставляется по индивидуальному запросу.)*

Основные характеристики (термоэлементы, клапаны)

- DN = 15–125 мм.
- PN = 16, 25, 40 бар.
- Соединение с трубопроводом: фланцевое.
- Перемещаемая среда: вода, 30 % водный раствор гликоля, пар.
- Диапазон температур: 2–350 °C.
- Монтаж на подающем и обратном трубопроводах.

Примеры применения

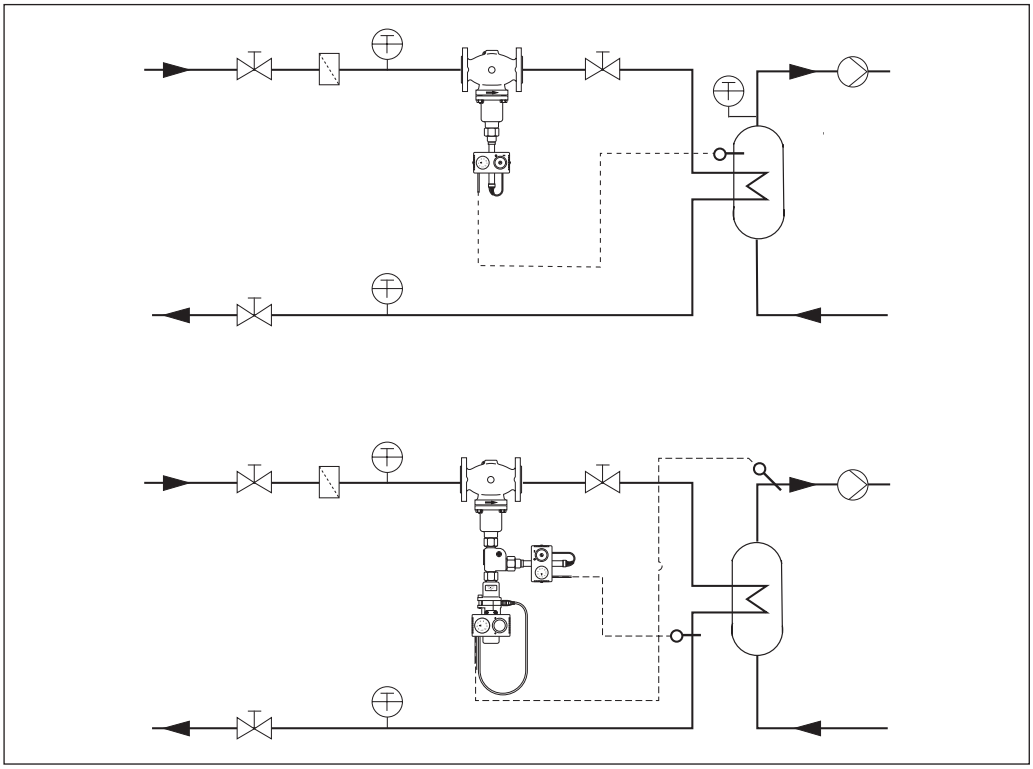

Номенклатура и кодовые номера для заказа

Термоэлемент AFT

Эскиз	Тип	Диапазон настройки, °C	Датчик/пост. времени	Модификация	Кодовый номер
	AFT06	–20–50	Датчик с бронзовой погружной гильзой/120 с	Настроечный узел на присоединительном элементе	**065-4390**
		20–90			**065-4391**
		40–110			**065-4392**
		60–130			**065-4393**
		110–180			**065-4394**
	AFT17	–20–50	Спиральный датчик без погружной гильзы/20 с	Настроечный узел на присоединительном элементе	**065-4400**
		20–90			**065-4401**
		40–110			**065-4402**
		60–130			**065-4403**

Дополнительные принадлежности

Эскиз	Наименование	Тип термоэлемента	Материал	Кодовый номер
	Погружная гильза	AFT 06	Нерж. сталь, мат. № 1.4571	**003G1412**
			Бронза	**003G1399**
	Соединительная деталь KF2			**003G1440**


Технические характеристики

Тип термоэлемента	AFT06	AFT17
Диапазон настройки температатуры, °C	–20–50, 20–90, 40–110, 60–130, 60–130	
Постоянная времени T, с	120 (с погружной гильзой)	20
Ход штока при изменении температуры , мм/°C	0,8	
Макс. допустимая температура на датчике, °C	На 100 °C выше значения настройки	
Допустимая температура окружающей среды для термоэлемента, °C	0–70	
Условное давление PN, бар, датчик, погружная гильза	40	
Датчик температуры	Гладкий датчик Ø22×380 мм	Спиральный датчик Ø30×500 мм
Заполнение датчика	Силиконовое масло	
Длина капилляра датчика, м	5	
Материал датчика	Латунь, бронза	Медная никелир. спираль
Материал погружной гильзы	Бронза, покрытая никелем Нерж. сталь, мат. № 1.4571	Без погружной гильзы
Масса, кг	3,0	3,5


Устройство

1 — корпус клапана;
2 — седло клапана;
3 — золотник;
4 — крышка;
5 — датчик;
6 — настроечный узел.

AFT06/VFG2

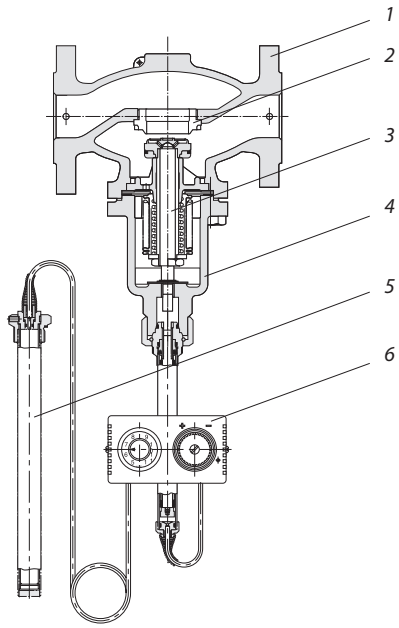


Комбинации клапанов и термоэлементов

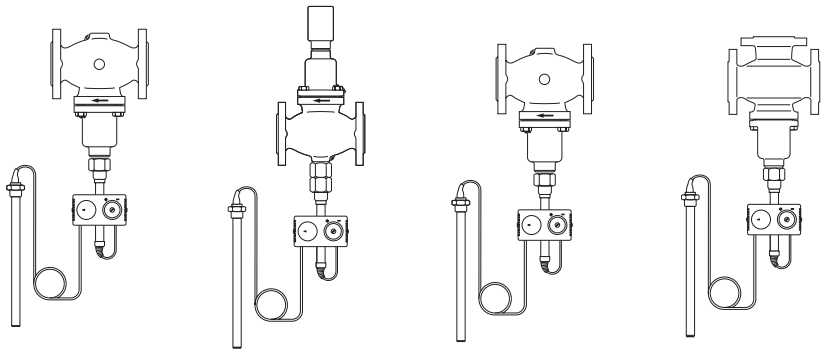


Тип клапана	VFG2	VFU2	VFGS2	VFG33
DN, мм	15–125	15–125	15–125	25–125
Перемещаемая среда	Вода		Пар	Вода
Макс. температура среды, °C	200	200	200 (350 с ZF4)	200
PN, бар	16, 25, 40			25
Примечание	Клапан нормально открытый	Клапан нормально закрытый	Паровой клапан	Трехходовые смесительные и разделительные клапаны

Комбинированные регуляторы

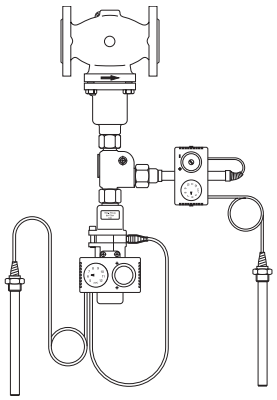

AFT.../AFT/VFG2

Габаритные и присоединительные размеры

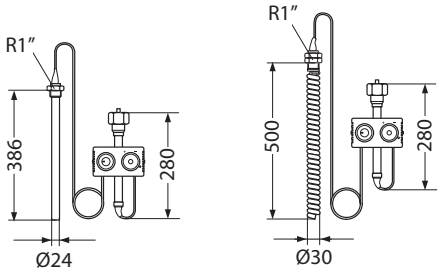

AFT 06 *AFT 17* *Защитная гильза для датчика AFT 06*

Примечание. R 1″ — коническая наружная резьба по DIN 2999.

Центральный офис • ООО «Данфосс»
Россия, 143581 Московская обл., Истринский р-н, д. Лешково, 217.
Телефон +7(495) 792-57-57, факс +7(495) 792-57-59. E-mail: he@danfoss.ru www.danfoss.ru


Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс», логотип «Danfoss» являются торговыми марками компании ООО «Данфосс». Все права защищены.

Техническое описание

Регулирующие клапаны VFG2 (33), VFGS2 — для пара и VFU2 (нормально закрытый) для комплектации регуляторов температуры с термостатическими элементами AFT


Описание и область применения

VFG2




Основные характеристики
- DN = 15–125 мм.
- $T_{макс.}$ = 200 °C.
- Металлическое уплотнение затвора.
- Регулируемая среда: вода.
- Разгруженные по давлению.

VFGS2




Основные характеристики
- DN = 15–125 мм.
- $T_{макс.}$ = 350 °C.
- Проходные (нормально открытые).
- С металлическим уплотнением затвора.
- Регулируемая среда: пар.
- Разгруженные по давлению.

VFU2



Основные характеристики
- DN = 15–125 мм.
- $T_{макс.}$ = 200 °C.
- Проходные (нормально закрытые).
- С металлическим уплотнением затвора.
- Регулируемая среда: вода.
- Разгруженные по давлению.

VFG33




Основные характеристики
- DN = 15–125 мм.
- $T_{макс.}$ = 200 °C.
- Регулируемая среда: вода.
- VFG33 трехходовой смесительный клапан.

Примечание. Регулирующие клапаны VFG2 и VFGS2 расширенной по диаметрам номенклатуры, а также клапаны типа VFQ2 (в данном техническом описании не представлены) применяются в качестве комплектующего элемента составных регуляторов давления и расхода.
Клапаны VFG2, VFGS2, VFU2, VGF33 могут использоваться совместно с электрическими приводами в системах автоматического регулирования и управления (см. каталог «Регулирующие клапаны и электрические приводы»).


Номенклатура и кодовые номера для заказа

Клапан VFG2 проходной, нормально открытый, разгруженный по давлению

Эскиз	DN, мм	K_{vs}, м³ /ч	$T_{макс.}$, °C	Кодовый номер		
				PN 16	PN 25	PN 40
	15	4,0	150*/200**	**065B2388**	**065B2401**	**065B2411**
	20	6,3	150*/200**	**065B2389**	**065B2402**	**065B2412**
	25	8,0	150*/200**	**065B2390**	**065B2403**	**065B2413**
	32	16	150*/200**	**065B2391**	**065B2404**	**065B2414**
	40	20	150*/200**	**065B2392**	**065B2405**	**065B2415**
	50	32	150*/200**	**065B2393**	**065B2406**	**065B2416**
	65	50	150*/200**	**065B2394**	**065B2407**	**065B2417**
	80	80	150*/200**	**065B2395**	**065B2408**	**065B2418**
	100	125	150*/200**	**065B2396**	**065B2409**	**065B2419**
	125	160	150*/200**	**065B2397**	**065B2410**	**065B2420**


* Для клапанов PN = 16 бар.
** Для клапанов PN = 25, 40 бар.

Клапан VFGS2 проходной, нормально открытый, разгруженный по давлению для пара

Эскиз	DN, мм	K_{vs}*, м³ /ч	$T_{макс.}$, °C	Кодовый номер	
				PN 25	PN 40
	15	4,0 (2,5)	200/350**	**065B2443**	**065B2453**
	20	6,3 (4,0)		**065B2444**	**065B2454**
	25	8,0 (6,3)		**065B2445**	**065B2455**
	32	16 (10)		**065B2446**	**065B2456**
	40	20 (16)		**065B2447**	**065B2457**
	50	32 (25)		**065B2448**	**065B2458**
	65	50 (40)		**065B2449**	**065B2459**
	80	80 (63)		**065B2450**	**065B2460**
	100	125 (100)		**065B2451**	**065B2461**
	125	160 (125)		**065B2452**	**065B2462**


* В скобках приведено значение K_{vs} — для клапанов с сепаратором, который применяется в целях снижения шума.
** 200 °C — для клапана без удлинителя штока, 350 °C для клапана с удлинителем штока ZF4.

Клапан VFU2 проходной, нормально закрытый, разгруженный по давлению

Эскиз	DN, мм	K_{vs}, м³ /ч	$T_{макс.}$, °C	Кодовый номер
				PN 16
	15	4,0	150	**065B2738**
	20	6,3	150	**065B2739**
	25	8,0	150	**065B2740**
	32	16	150	**065B2741**
	40	20	150	**065B2742**
	50	32	150	**065B2743**
	65	50	150	**065B2744**
	80	80	150	**065B2745**
	100	125	150	**065B2746**
	125	160	150	**065B2747**

Примечание. Соотношение рабочего давления и температуры приведено по DIN 2401.

Клапан VFG33 трехходовой, смесительный, разгруженный по давлению

Эскиз	DN, мм	K_{vs}, м³/ч	$T_{макс.}$, °C	Кодовый номер	
				PN 16	PN 25
	25	8,0	150*/200**	**065B2598**	**065B2606**
	32	12,5	150*/200**	**065B2599**	**065B2607**
	40	20	150*/200**	**065B2600**	**065B2608**
	50	32	150*/200**	**065B2601**	**065B2609**
	65	50	150*/200**	**065B2602**	**065B2610**
	80	80	150*/200**	**065B2603**	**065B2611**
	100	125	150*/200**	**065B2604**	**065B2612**
	125	160	150*/200**	**065B2605**	**065B2613**

* Для клапанов PN = 16 бар.
** Для клапанов PN = 25 бар.


Технические характеристики

Клапан VFG2 проходной, нормально открытый, разгруженный по давлению

Условный проход DN, мм			15	20	25	32	40	50	65	80	100	125
Пропускная способность K_{vs}, м³/ч			4	6,3	8	16	20	32	50	80	125	160
Коэффициент начала кавитации Z по VDMA 24 422			0,6	0,6	0,6	0,55	0,55	0,5	0,5	0,45	0,4	0,35
	Макс. перепад давления на клапане с AFT $\Delta P_{макс}$*, бар	PN = 16 бар	16	16	16	16	16	16	16	16	15	15
		PN = 25, 40 бар	20	20	20	20	20	20	20	20	15	15
Условное давление PN, бар			16, 25 или 40 бар, фланцы по DIN 2501									
Перемещаемая среда			Вода или 30 % водный раствор гликоля; T = 2–150/200 °C									
Протечка через закрытый клапан, % от K_{vs}			0,03									
Устройство разгрузки давления			Сильфон из нерж. стали, мат. № 1.4571									
Материал												
Корпус клапана		PN = 16 бар	Серый чугун EN-GJL-250 (GG-25)									
		PN = 25 бар	Высокопрочный чугун EN-GJS-400 (GGG-40.3)									
		PN = 40 бар	Сталь GP240GH (GS-C 25)									
Затвор			Нерж. сталь, мат. № 1.4404									
Седло			Нерж. сталь, мат. № 1.4021									

* Свыше 14 бар необходимо использовать удлинитель штока ZF4, ZF6 или соединительную деталь KF 2.

Клапан VFGS2 проходной, нормально открытый, разгруженный по давлению для пара

Условный проход DN, мм			15	20	25	32	40	50	65	80	100	125
Пропускная способность K_{vs}, м³/ч			4,0 (2,5)	6,3 (4,0)	8,0 (6,3)	16 (10)	20 (16)	32 (25)	50 (40)	80 (63)	125 (100)	160 (125)
Коэффициент начала кавитации Z по VDMA 24 422			0,6	0,6	0,6	0,55	0,55	0,5	0,5	0,45	0,4	0,35
	Макс. перепад давления на клапане с AFT $\Delta P_{макс}$*, бар	PN = 25, 40 бар	20	20	20	20	20	20	20	20	15	15
Условное давление PN, бар			25 или 40 бар, фланцы по DIN 2501									
Перемещаемая среда			Пар									
Протечка через закрытый клапан, % от K_{vs}			0,03									
Устройство разгрузки давления			Сильфон из нерж. стали, мат. № 1.4571									
Материал												
Корпус клапана		PN = 25 бар	Высокопрочный чугун EN-GJS-400 (GGG-40.3)									
		PN = 40 бар	Сталь GP240GH (GS-C 25)									
Затвор			Нерж. сталь, мат. № 1.4404									
Седло			Нерж. сталь, мат. № 1.4021									

* Свыше 14 бар необходимо использовать удлинитель штока ZF4, ZF6 или соединительную деталь KF 2.


Клапан VFU2 проходной, нормально закрытый, разгруженный по давлению

Условный проход DN, мм			15	20	25	32	40	50	65	80	100	125
Пропускная способность K_{vs}, м³/ч			4	6,3	8	16	20	32	50	80	125	160
Коэффициент начала кавитации Z по VDMA 24 422			0,6	0,6	0,6	0,55	0,55	0,5	0,5	0,45	0,4	0,35
	Макс. перепад давления на клапане с AFT, $\Delta P_{макс}$* бар	PN = 16 бар	10								8	
Условное давление PN, бар			16 бар, фланцы по DIN 2501									
Перемещаемая среда			Вода или 30 % водный раствор гликоля; T = 2–150 °C									
Протечка через закрытый клапан, % от K_{vs}			0,03									
Устройство разгрузки давления			Сильфон из нерж. стали, мат. № 1.4571									
Материал												
Корпус клапана		PN = 16 бар	Серый чугун EN-GJL-250 (GG-25)									
Затвор			Нерж. сталь, мат. № 1.4404									
Седло			Нерж. сталь, мат. № 1.4021									

* Свыше 14 бар необходимо использовать удлинитель штока ZF4, ZF6 или соединительную деталь KF 2.


Технические характеристики

Клапан VFG33 трехходовой, смесительный, разгруженный по давлению

Условный проход DN, мм			25	32	40	50	65	80	100	125
Пропускная способность K_{vs}, м³/ч			8	12,5	20	32	50	80	125	160
	Макс. перепад давления на клапане с AFT, $\Delta P_{макс}$* бар	PN = 16 бар	16	16	16	14	12	10	10	10
		PN = 25 бар	16	16	16	14	12	10	10	10
Условное давление PN, бар			16 или 25 бар, фланцы по DIN 2501							
Перемещаемая среда			Вода или 30 % водный раствор гликоля; T = 2–200 °C (с ZF4 — 350 °C)							
Протечка через закрытый клапан, % от K_{vs}			0,05							
Материал										
Корпус клапана PN = 16, 25 бар			Высокопрочный чугун EN-GJS-400 (GGG-40.3)							
Затвор			Нерж. сталь, мат. № 1.4404							
Седло			Нерж. сталь, мат. № 1.4021							

* Свыше 14 бар необходимо использовать удлинитель штока ZF4, ZF6 или соединительную деталь KF 2.

Пример применения

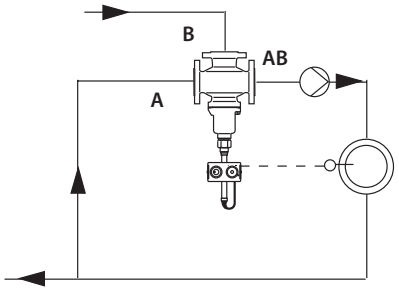


Монтаж на подающем трубопроводе

Устройство VFG2

1 — корпус клапана;
2 — седло клапана;
3 — сильфон;
4 — золотник;
5 — крышка.


VFG2 DN = 15–125 мм

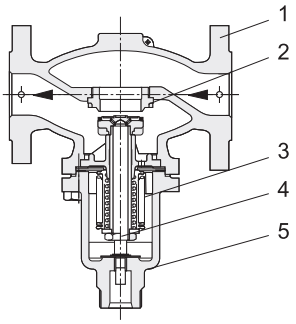

Устройство VFGS2


1 — корпус клапана;
2 — седло клапана;
3 — сильфон;
4 — золотник;
5 — крышка.

VFGS2 DN = 15–125 мм

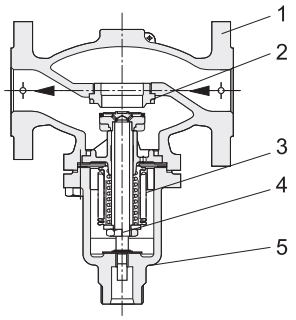


Устройство VFU2

1 — корпус клапана;
2 — седло клапана;
3 — золотник;
4 — крышка.

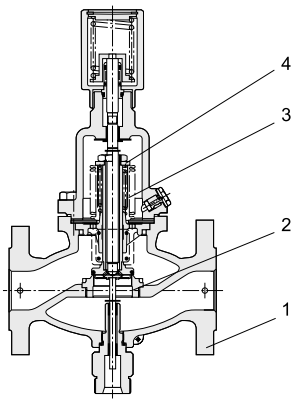


Устройство VFG33

1 — корпус клапана;
2 — седло клапана;
3 — сильфон;
4 — золотник;
5 — крышка.

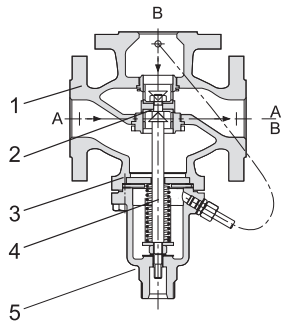


Принадлежности


Эскиз	Наименование	Примечание	Кол-во	Кодовый номер
	Соединительная деталь KF2	В комбинации с термоэлементами и клапанами DN = 15–125 мм (для температур до 200 °C)	1	**003G1440**
	Удлинитель штока клапана ZF4	Только для клапанов DN = 15–125 мм (при температуре свыше 200 °C)	1	**003G1394**
	Удлинитель штока клапана ZF6 с индикатором положения	Только для клапанов DN = 15–125 мм (при температуре свыше 200 °C)	1	**003G1393**
	Сепаратор для VFGS2 (устанавливается в клапан для снижения шума)	Для DN = 15, 20 мм	1	**065B2775**
		Для DN = 25, 32 мм	1	**065B2776**
		Для DN = 40, 50 мм	1	**065B2777**
		Для DN = 65, 80 мм	1	**065B2778**
		Для DN = 100, 125 мм	1	**065B2779**

Примечание. Для комбинации клапанов с термоэлементами AFT при давлении перемещаемой среды более 14 бар следует использовать удлинитель штока ZF4, ZF6 или соединительную деталь KF 2.


Габаритные и присоединительные размеры



VFG2, VFGS2
DN = 15–125 мм

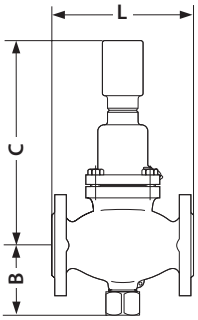


VFU2
DN = 15–125 мм




VFG33
DN = 25–125 мм


DN, мм	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125
VFG2, VFGS2										
L, мм	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400
B, мм	212	212	238	238	240	240	275	275	380	380
Масса, кг	6,2	6,7	9,7	13	14	17	29	33	60	70
VFU2										
L, мм	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400
B, мм	95	95	106	106	123	123	135	135	165	165
C, мм	306	306	332	332	334	334	369	369	474	474
Масса, кг	7,0	9,0	10	13	17	22	33	41	70	79
VFG33										
L, мм	–	–	160	180	200	230	290	310	350	400
B, мм	–	–	238	238	240	240	275	275	380	380
Масса, кг	–	–	10,5	12	17	21	35	41	75	93



Соединительная деталь KF2



Удлинитель штока клапана ZF4



Удлинитель штока клапана ZF 6

Центральный офис • ООО «Данфосс»
Россия, 143581 Московская обл., Истринский р-н, д. Лешково, 217.
Телефон +7(495) 792-57-57, факс +7(495) 792-57-59. E-mail: he@danfoss.ru www.danfoss.ru

Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс», логотип «Danfoss» являются торговыми марками компании ООО «Данфосс». Все права защищены.

2. Регуляторы давления и расхода прямого действия

Техническое описание

Клапан — регулятор давления «до себя» AVDO

Описание и область применения




AVDO — клапан-регулятор прямого действия для поддержания постоянного давления перед ним (по ходу движения теплоносителя). Регулятор применяется с целью обеспечения неизменного расхода теплоносителя через индивидуальные котлы и поддержания постоянного перепада давлений в системах отопления. В номенклатуре присутствуют клапаны прямые и угловые, с внутренней и наружной резьбой для соединения со стальными, а также с медными трубами (клапаны с наружной резьбой) — через компрессионные фитинги.


Основные характеристики

- DN = 15–25 мм.
- PN = 10 бар.
- Макс. температура регулируемой среды: 120 °C.
- Диапазон настройки давления: $P_{рег.}$ = 0,05–0,5 бар.
- Открывается при превышении давления перед ним сверх заданной величины.
- Регулятор функционирует без импульсных трубок.

Примеры применения

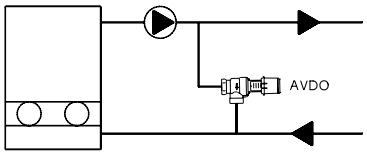




Регулятор обеспечивает минимально необходимый расход теплоносителя через индивидуальный котел

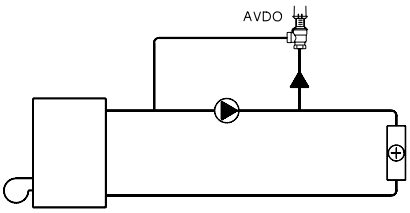

Регулятор поддерживает постоянный перепад давления в системе отопления

Номенклатура и кодовые номера для заказа

Клапан-регулятор AVDO

Тип	DN, мм	Диапазон настройки $P_{рег}$, бар	Исполнение	Эскиз	Присоединительная резьба, дюймы	Кодовый номер
AVDO 15	15	0,05–0,5	Угловой с внутренней резьбой		R_p ½	**003L6002**
AVDO 20	20				R_p ¾	**003L6007**
AVDO 25	25				R_p 1	**003L6012**
AVDO 15	15		Угловой с внутренней и наружной резьбой		R ½	**003L6003**
AVDO 20	20				R ¾	**003L6008**
AVDO 25	25				R_p 1	**003L6013**
AVDO 15	15		Прямой с наружной резьбой		G ¾ A	**003L6020**
AVDO 20	20				G 1 A	**003L6025**
AVDO 25	25				G 1¼ A	**003L6030**
AVDO 15	15		Прямой с внутренней и наружной резьбой		R ½	**003L6018**
AVDO 20	20				R ¾	**003L6023**
AVDO 25	25				R 1	**003L6028**

Номенклатура и кодовые номера для заказа *(продолжение)*

Дополнительные принадлежности (по 10 шт. в коробке)


Тип	Диаметр и толщина стенки трубы, мм	Кодовый номер
AVDO 15	16×1	**013G4126**
	18×1	**013G4128**
AVDO 20	18×1	**013U0134**
	22×1	**013U0135**
AVDO 25	28×1	**013U0140**

Технические характеристики


Диапазон настройки давления, бар: 0,05–0,5.
Макс. перепад давлений на клапане, бар: 0,5.
Условное давление PN, бар: 10.
Макс. температура теплоносителя, °C: 120.
Макс. протечка через закрытый клапан, л/ч: 50.

Пропускная способность


A — настройка давления
ΔP — потеря давления в клапане
––– — линия, ограничивающая зону применения регулятора в соответствии с ISO 3743

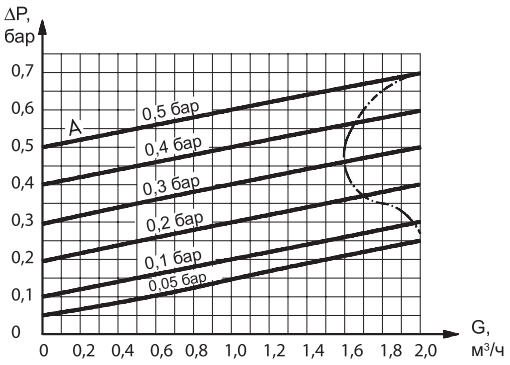

AVDO 15

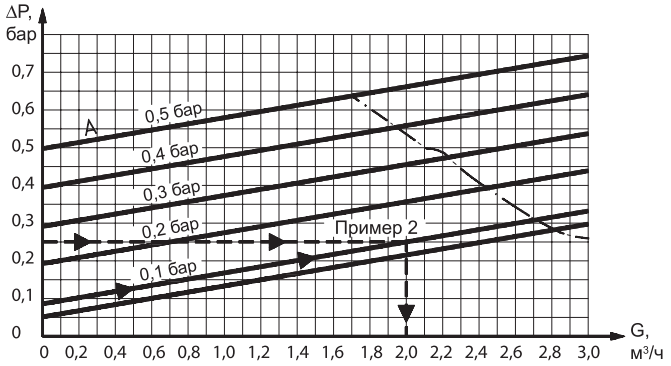


AVDO 20

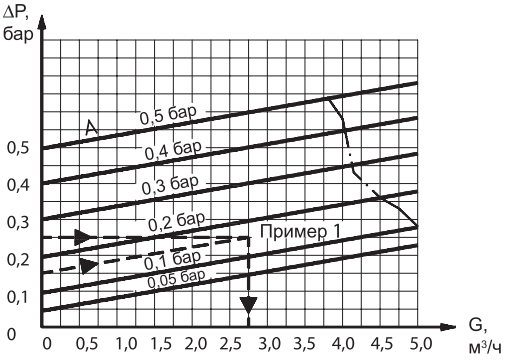


AVDO 25

Устройство

1 — настроечная рукоятка (пластик);
2 — база регулятора (латунь Ms 58);
3 — направляющая штока (PPS-пластик);
4 — пружина (нержавеющая сталь);
5 — золотник клапана (PPS-пластик);
6 — корпус клапана (латунь Ms 58 горячего прессования);
7 — настроечный шпиндель (нержавеющая сталь).

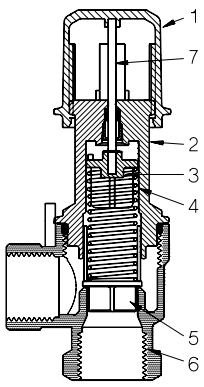

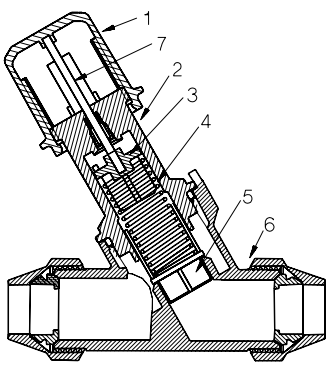

Монтаж

Клапан-регулятор может быть установлен в любом положении, но так, чтобы направление потока совпадало с направлением стрелки на корпусе клапана.

Настройка

AVDO настраивается путем вращения настроечной рукоятки, под которой имеется шкала давления в бар или в м вод. ст. Значения на шкале соответствуют перепаду давлений на клапане регулятора в момент начала его открытия.

Выбор регулирующего клапана

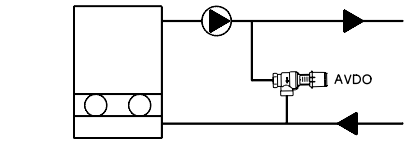


Рис. 1.

Пример 1

Требуется выбрать клапан-регулятор AVDO на байпасной линии между подающим и обратным трубопроводами системы отопления для обеспечения минимального постоянного расхода теплоносителя через котел.

Исходные данные

Схема системы (рис. 1).
Потери давления в трубопроводах и котле не учитываются.
Характеристика насоса дана на рис. 2.
Потеря давления в системе при расчетной нагрузке (давление начала открытия клапана AVDO): 0,15 бар.
Требуемый минимальный расход теплоносителя через котел: 2 м^3/ч.

Решение:

При закрытых терморегуляторах AVDO должен пропустить 2 м^3/ч теплоносителя. При этом расходе потеря давления на клапане составляет 0,25 бар (рис. 2). По диаграмме (стр. *92*) выбираем AVDO DN 25, который при потере давления в открытом состоянии 0,25 бар и настройке на 0,15 бар пропускает 2,75 м^3/ч.

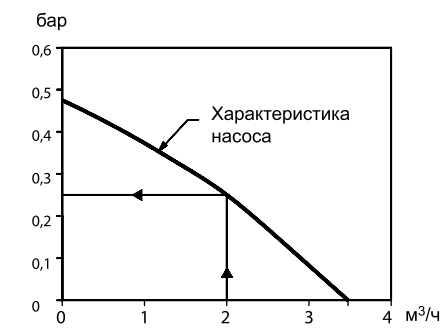


Рис. 2.

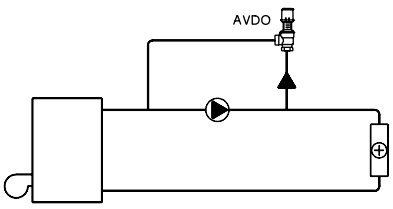


Рис. 3.

Пример 2

Требуется выбрать клапан-регулятор AVDO на байпасной линии вокруг насоса для обеспечения его постоянной подачи при закрытых терморегуляторах в системе отопления.

Исходные данные

Схема системы (рис. 3).
Характеристика насоса дана на рис. 4.
Давление начала открытия клапана: 0,1 бар.
Максимальный перепад давлений в системе отопления при закрытых терморегуляторах: 0,25 бар.

Решение:

При напоре (перепаде давлений в системе) 0,25 бар подача насоса составляет 1,8 м^3/ч (рис. 4). По диаграмме (стр. *92*) выбираем AVDO DN 20, который при потере давления в открытом состоянии 0,25 бар и настройке на 0,1 бар обеспечивает расход 2 м^3/ч.



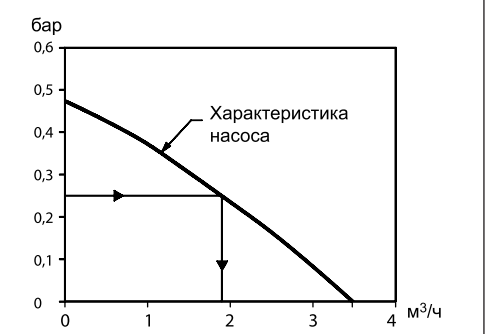


Рис. 4.


Габаритные и присоединительные размеры

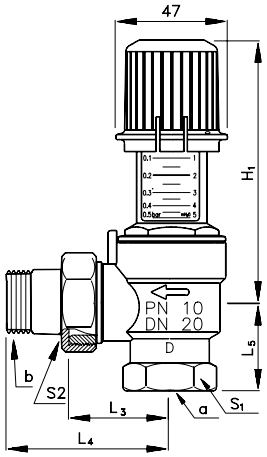


DN, мм	Тип	Присоед. резьба, дюймы		Размеры, мм						
		a[1]	b[2]	L_3	L_4	L_5	H_1 мин.	H_1 макс.	гайки под ключ	
									S_1	S_2
15	AVDO 15	R_p ½	R ½	40	69	33	83	112	28	30
20	AVDO 20	R_p ¾	R ¾	42	74	37	83	112	34	37
25	AVDO 25	R_p 1	R 1	46	81	46	85	114	43	40

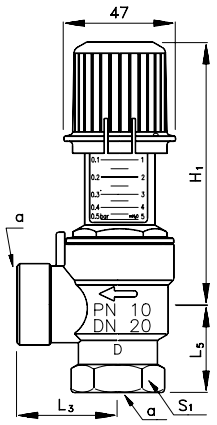

DN, мм	Тип	Присоед. резьба a[1], дюймы	Размеры, мм				
			L_3	L_5	H_1 мин.	H_1 макс.	гайки под ключ S_1
15	AVDO 15	R_p ½	40	33	83	112	28
20	AVDO 20	R_p ¾	42	37	83	112	34
25	AVDO 25	R_p 1	46	46	85	114	43

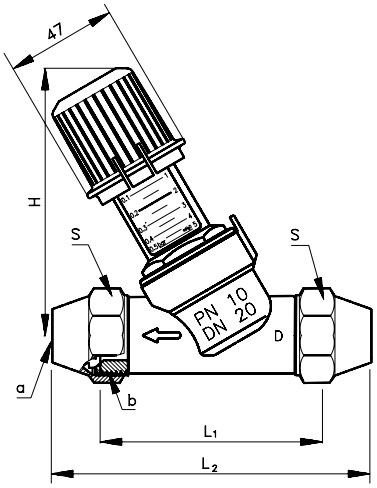

DN, мм	Тип	Присоед. резьба b[2], дюймы	Размеры, мм					
			отверстие под трубу a	L_1	L_2	H мин.	H макс.	гайки под ключ S
15	AVDO 15	G ¾ A	Ø15/Ø16/Ø18	87	111	89	113	30
20	AVDO 20	G 1 A	Ø18/Ø22	93	120	90	114	37
25	AVDO 25	G 1 ¼ A	Ø28	106	136	95	119	45

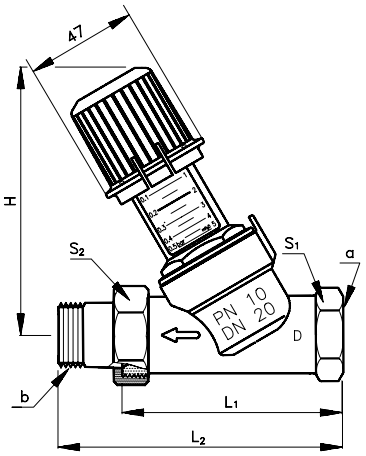

DN, мм	Тип	Присоед. резьба, дюймы		Размеры, мм					
		a[1]	b[2]	L_1	L_2	H мин.	H макс.	гайки под ключ	
								S_1	S_2
15	AVDO 15	R_p ½	R ½	87	116	89	113	28	30
20	AVDO 20	R_p ¾	R ¾	93	125	90	114	34	37
25	AVDO 25	R_p 1	R 1	106	141	95	119	43	40

[1] В соответствии с ISO 7/1.
[2] В соответствии с ISO 228/1.

Центральный офис • ООО «Данфосс»
Россия, 143581 Московская обл., Истринский р-н, д. Лешково, 217.
Телефон +7(495) 792-57-57, факс +7(495) 792-57-59. E-mail: he@danfoss.ru www.danfoss.ru

Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс», логотип «Danfoss» являются торговыми марками компании ООО «Данфосс». Все права защищены.

Техническое описание

Клапан — регулятор перепада давления DPR (PN 16)
с переменной настройкой для подающего и обратного трубопроводов

Описание и область применения



DPR является моноблочным регулятором прямого действия для поддержания постоянного перепада давления и предназначен преимущественно для применения в системах централизованного теплоснабжения.

Регулятор состоит из регулирующего клапана и регулирующего блока с одной регулирующей диафрагмой и рукояткой для установки — в версии регулятора с фиксированной настройкой.

Клапан регулятора закрывается при превышении установленной величины перепада давлений.

Основные характеристики

- DN = 15–32 мм.
- PN = 16 бар.
- K_{vs}= 1,6–10 м³/ч.
- Диапазоны настройки перепада давлений: $\Delta P_{рег}$ = 0,05–0,5; 0,2–1,0; 0,8–1,6 бар.
- Температура регулируемой среды (вода или 30 % водный раствор гликоля): 2–150 °C.
- Присоединение к трубопроводу резьбовое (наружная резьба) — через резьбовые, приварные или фланцевые фитинги.

Номенклатура и кодовые номера для заказа

Клапан-регулятор DPR для обратного трубопровода

Эскиз	DN, мм	K_{vs}, м³/ч	Присоединение		Диапазон настройки $\Delta P_{рег}$, бар	Кодовый номер	Диапазон настройки $\Delta P_{рег}$, бар	Кодовый номер	Диапазон настройки $\Delta P_{рег}$, бар	Кодовый номер
	15	1,6	Цилиндрическая наружная трубная резьба по ISO 228/1, дюймы	G ¾ A	0,05–0,5	**003H6144**	0,2–1,0	**003H6150**	0,8–1,6	**003H6156**
		2,5				**003H6145**		**003H6151**		**003H6157**
		4,0				**003H6146**		**003H6152**		**003H6158**
	20	6,3		G 1 A		**003H6147**		**003H6153**		**003H6159**
	25	8,0		G 1¼ A		**003H6148**		**003H6154**		**003H6160**
	32	10		G 1¾ A		**003H6149**		**003H6155**		**003H6161**

Примечание. Другие версии регулятора поставляются по спецзаказу.

Пример заказа

Клапан — регулятор перепада давления для обратного трубопровода: DN = 15 мм, K_{vs} = 1,6 м³/ч, PN = 16 бар, $\Delta P_{рег.}$ = 0,2–1 бар, $T_{макс.}$ = 150 °C, с приварными присоединительными фитингами:

– клапан-регулятор DPR DN = 15 мм, кодовый номер **003H6150** *— 1 шт;*
– внешняя импульсная трубка AV R ½, кодовый номер **003H6854** *— 1 компл. (Второй импульс давления передается по внутреннему каналу в штоке регулятора.);*
– приварные фитинги, кодовый номер **003H6908** *— 1 компл.*

Клапаны-регуляторы DPR поставляются в виде моноблока, включая встроенную импульсную трубку между клапаном и диафрагменным элементом (у регулятора для подающего трубопровода).
В комплект поставки регуляторов не входят внешняя импульсная трубка AV и присоединительные фитинги, которые следует заказывать дополнительно.


Номенклатура и кодовые номера для заказа *(продолжение)*

Клапан-регулятор DPR для подающего трубопровода

Эскиз	DN, мм	K_{vs}, м³/ч	Присоединение		Диапазон настройки $\Delta P_{рег.}$, бар	Кодовый номер	Диапазон настройки $\Delta P_{рег.}$, бар	Кодовый номер
	15	1,6	Цилиндрическая наружная трубная резьба по ISO 228/1, дюймы	G ¾ A	0,05–0,5	**003H6162**	0,2–1,0	**003H6168**
		2,5				**003H6163**		**003H6169**
		4,0				**003H6164**		**003H6170**
	20	6,3		G 1 A		**003H6165**		**003H6171**
	25	8,0		G 1¼ A		**003H6166**		**003H6172**
	32	10		G 1¾ A		**003H6167**		**003H6173**

Примечание. Другие версии регулятора поставляются по спецзаказу.

Дополнительные принадлежности

Эскиз	Наименование	DN, мм	Присоединение		Кодовый номер
	Приварные присоединительные фитинги	15	—		**003H6908**
		20			**003H6909**
		25			**003H6910**
		32			**003H6911**
	Резьбовые присоединительные фитинги (с наружной резьбой)	15	Коническая наружная трубная резьба по EN 10266-1, дюймы	R ½	**003H6902**
		20		R ¾	**003H6903**
		25		R 1	**003H6904**
		32		R 1¼	**003H6905**
	Фланцевые присоединительные фитинги	15	Фланцы, PN 25, по EN 1092-2		**003H6915**
		20			**003H6916**
		25			**003H6917**
	Комплект импульсной трубки AV	Состав комплекта: - медная импульсная трубка Ø6×1 мм, L = 1500 мм — 1 шт.; - компрессионный фитинг для присоединения импульсной трубки Ø6×1 мм к трубопроводу* — 1 шт.		R ⅜	**003H6853**
				R ½	**003H6854**
—	10 компрессионных фитингов с ниппелем R ⅛ для присоединения импульсной трубки Ø6×1 мм к трубопроводу*				**003H6857**
	10 компрессионных фитингов с ниппелем R ⅜ для присоединения импульсной трубкиØ6×1 мм к трубопроводу *				**003H6858**
	10 компрессионных фитингов с ниппелем R ½ для присоединения импульсной трубки Ø6×1 мм к трубопроводу *				**003H6859**
	10 компрессионных фитингов для присоединения импульсной трубки Ø6×1 к штуцеру диафрагменного элемента G ⅛*				**003H6931**
	Запорный кран DN = 6 мм для отключения импульса давления				**003H0276**

* Компрессионный фитинг состоит из ниппеля, уплотнительного кольца и накидной гайки.

Запасные детали

Эскиз	Наименование	DN, мм	K_{vs}, м³/ч	Кодовый номер	
				DPR для обратн. трубопр.	DPR для подающ. трубопр.
	Вставка клапана	15	1,6	**003H6863**	**003H6871**
			2,5	**003H6864**	**003H6872**
			4,0	**003H6865**	**003H6873**
		20	6,3	**003H6866**	**003H6874**
		25	8,0	**003H6867**	**003H6875**
		32	10		

Эскиз	Наименование	Диапазон (величина) настройки $\Delta P_{рег.}$, бар	Кодовый номер	
			DPR обратн. трубопр.	DPR подающ. трубопр.
	Регулирующий блок с настроечной рукояткой (DPR)	0,05–0,5	**003H6821**	**003H6823**
		0,2–1,0	**003H6822**	**003H6824**
		0,8–1,6		

Технические характеристики

Клапан


Условный проход, DN		мм	15			20	25	32
Пропускная способность K_{vs}		м³/ч	1,6	2,5	4,0	6,3	8,0	10
Коэффициент начала кавитации Z			≥0,6				≥0,55	
Условное давление PN		бар	16					
Макс. перепад давлений на клапане $\Delta P_{кл.}$		бар	12					
Регулируемая среда			Вода или 30 % водный раствор гликоля					
pH регулируемой среды			7–10					
Протечка через закрытый клапан, % от K_{vs}			≤0,02				≤0,05	
Температура регулируемой среды T		°C	2–150					
Присоединение	клапан		С наружной резьбой					
	фитинги		Приварные или резьбовые (с наружной резьбой)					
			Фланцевые					—
Материал								
Корпус клапана			Красная бронза CuSn5ZnPb (Rg5)					
Седло клапана			Нержавеющая сталь, мат. № 1.4571					
Золотник клапана			Необесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As					
Уплотнения			EPDM					

Регулирующий блок


Тип		DPR		
Площадь диафрагмы	см²	39		
Условное давление PN	бар	16		
Диапазон (величина) настройки перепада давлений $\Delta P_{per.}$ и цвет настроечной пружины	бар	0,05–0,5	0,2–1,0	0,8–1,6
		Серый	Черный	
Материал				
Корпус регулирующей диафрагмы		Оцинкованная сталь по DIN 1624, № 1.0338		
Диафрагма		EPDM		
Импульсная трубка		Медная трубка Ø6×1 мм		

Примеры применения

Установка регулятора на обратном трубопроводе

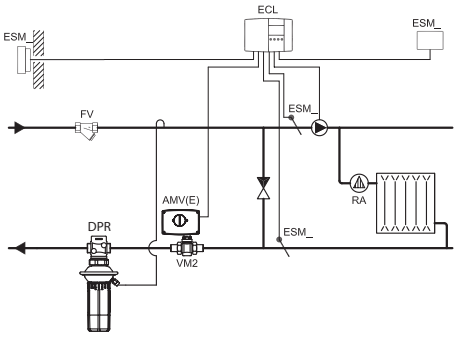


Зависимое присоединение системы отопления к тепловой сети

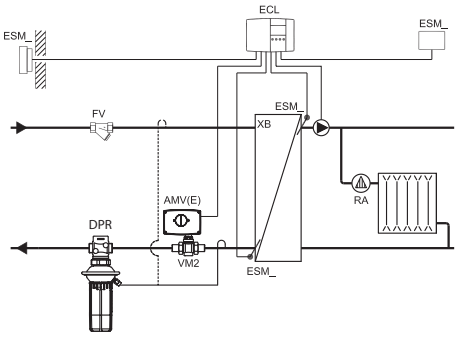


Независимое присоединение системы отопления к тепловой сети

Установка регулятора на подающем трубопроводе

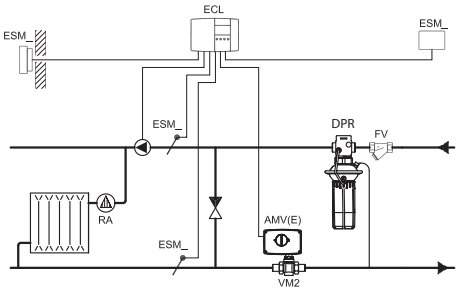

Зависимое присоединение системы отопления к тепловой сети

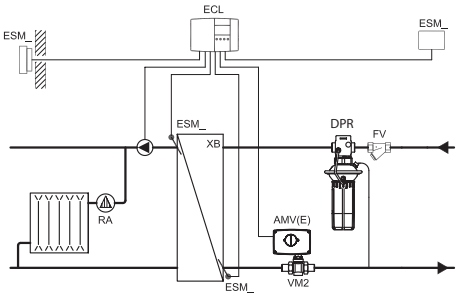



Независимое присоединение системы отопления к тепловой сети

Монтажные положения


При температуре регулируемой среды до 100 °C регуляторы могут быть установлены в любом положении.

При более высокой температуре среды регуляторы следует устанавливать только на горизонтальном трубопроводе регулирующим блоком вниз.

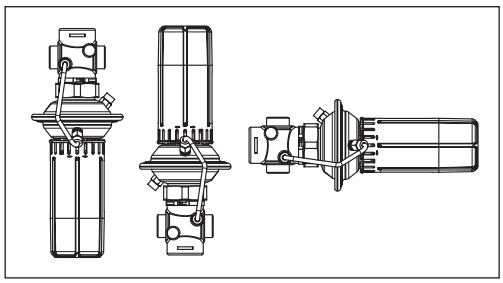

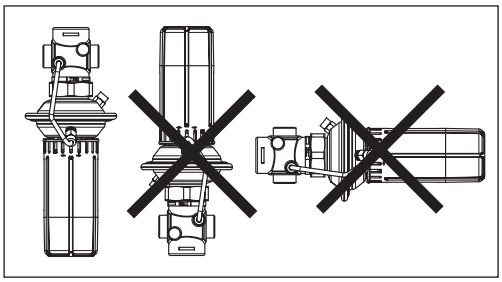

Условия применения

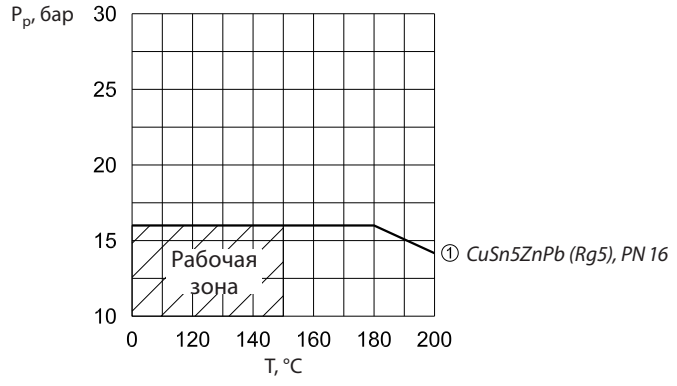

Зависимость рабочего давления от температуры регулируемой среды (в соответствии с EN 1092-3)

Примеры выбора регуляторов

Для зависимо-присоединенной к тепловой сети системы отопления

Пример 1

Требуется выбрать клапан-регулятор DPR для обеспечения постоянного перепада давлений на моторном клапане $\Delta P_{кл.} = 0{,}2$ бар (20 кПа) в узле регулирования зависимо-присоединенной к тепловой сети системы отопления *(см. нижеприведенные рисунки).*

Исходные данные

$G_{тс} = 1{,}3$ м³/ч.
$\Delta P_{тс} = 0{,}7$ бар (70 кПа).
$\Delta P_{кл.} = 0{,}2$ бар (20 кПа).
$\Delta P_{со} = 0{,}1$ бар (10 кПа).

Примечание.

1. $\Delta P_{со}$ компенсируется напором насоса и не влияет на выбор регулятора перепада давлений.
2. Потери давления в трубопроводах, арматуре и др. в данном примере не учитываются.

Решение:

1. $\Delta P_{рег.} = \Delta P_{кл.} = 0{,}2$ бар (20 кПа).
2. $\Delta P_{DPR} = \Delta P_{тс} - \Delta P_{кл.} = 0{,}7 - 0{,}2 = 0{,}5$ бар (50 кПа).
3. $K_v = \frac{G_{TC}}{\sqrt{\Delta P_{DPR}}} = \frac{1{,}3}{\sqrt{0{,}5}} = 1{,}8$ м³/ч


или определяется по номограмме (стр. *101*) на пересечении $G_{тс} = 1{,}3$ м³/ч и $\Delta P_{DPR} = 0{,}5$ бар.


4. Рекомендуется принимать к установке регулятор, у которого:

$$K_{vs} \geq 1{,}2 \cdot K_v = 1{,}2 \cdot 1{,}8 = 2{,}16 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

Из таблицы (стр. *95–96*) выбирается регулятор DPR DN = 15 мм, $K_{vs} = 2{,}5$ м³/ч и $\Delta P_{рег} = 0{,}05–0{,}5$ бар.

5. По номограмме (стр. *101*) определяется зона пропорциональности $X_p = 0{,}04$ бар для выбранного клапана при $K_v = 1{,}8$ м³/ч. Это означает, что данный регулятор при настройке его на 0,2 бар будет поддерживать на моторном клапане перепад давлений в диапазоне от 0,2 бар (полностью открытый моторный клапан) до: 0,2 + 0,04 = 0,24 бар (закрытый клапан).

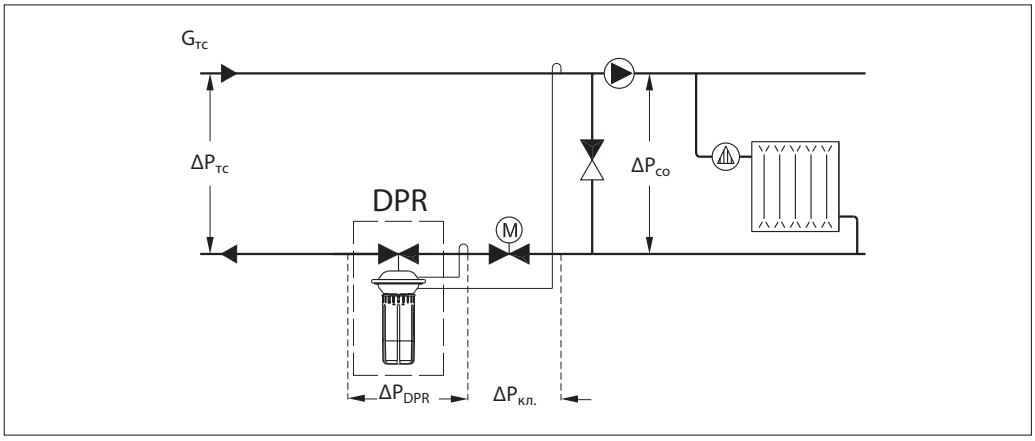

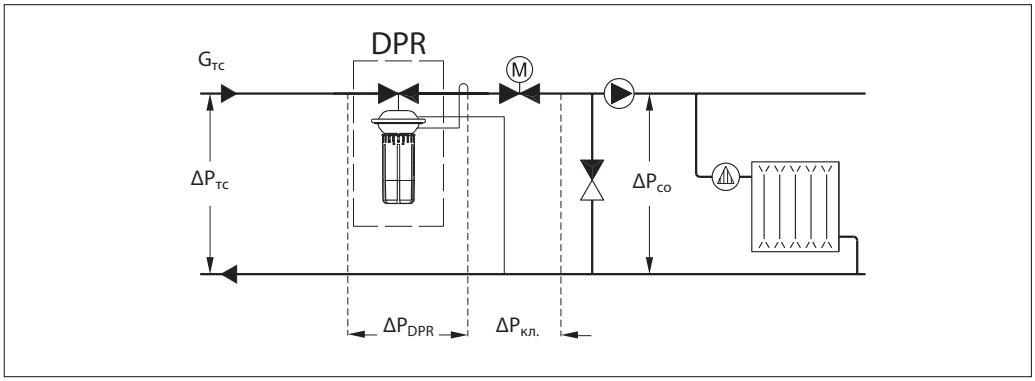

Примеры выбора регуляторов *(продолжение)*

Для независимо-присоединенной к тепловой сети системы отопления

Пример 2

Требуется выбрать клапан-регулятор DPR для обеспечения постоянного перепада давлений на моторном клапане $\Delta P_{кл.} = 0{,}3$ бар (30 кПа) в узле регулирования независимо-присоединенной к тепловой сети системы отопления (см. приведенные ниже рисунки).

Исходные данные

$G_{тс} = 0{,}8$ м³/ч.
$\Delta P_{тс} = 0{,}8$ бар (80 кПа).
$\Delta P_{то} = 0{,}05$ бар (5 кПа).
$\Delta P_{кл.} = 0{,}3$ бар (30 кПа).

Примечание.
Потери давления в трубопроводах, арматуре и др. в данном примере не учитываются.

Решение

1. $\Delta P_{рег.} = \Delta P_{то} + \Delta P_{кл.} = 0{,}05 + 0{,}3 = 0{,}35$ бар (5 кПа).

2. $\Delta P_{DPR} = \Delta P_{тс} - \Delta P_{то} - \Delta P_{кл.} = 0{,}8 - 0{,}05 - 0{,}3 =$ $= 0{,}45$ бар (45 кПа).

3. $$K_v = \frac{G_{тс}}{\sqrt{\Delta P_{DPR}}} = \frac{0{,}8}{\sqrt{0{,}45}} = 1{,}2 \text{ м}^3/\text{ч}$$


или определяется по номограмме (стр. *101*) на пересечении $G_{тс} = 0{,}8$ м³/ч и $\Delta P_{DPR} = 0{,}45$ бар.


4. Рекомендуется принимать к установке регулятор, у которого:

$$K_{vs} \geq 1{,}2 \cdot K_v = 1{,}2 \cdot 1{,}2 = 1{,}44 \text{ м}^3/\text{ч}.$$


Из таблицы (стр. *95–96*) выбирается регулятор DPR DN = 15 мм, $K_{vs} = 1{,}6$ м³/ч и $\Delta P_{рег} = 0{,}05–0{,}5$ бар.

5. По номограмме (стр. *101*) определяется зона пропорциональности $X_p = 0{,}04$ бар для выбранного клапана при $K_v = 1{,}2$ м³/ч. Это означает, что данный регулятор при настройке его на 0,35 бар будет поддерживать на моторном клапане и в теплообменнике перепад давлений в диапазоне от 0,35 бар (полностью открытый моторный клапан) до: 0,35 + 0,04 = = 0,39 бар (закрытый клапан).

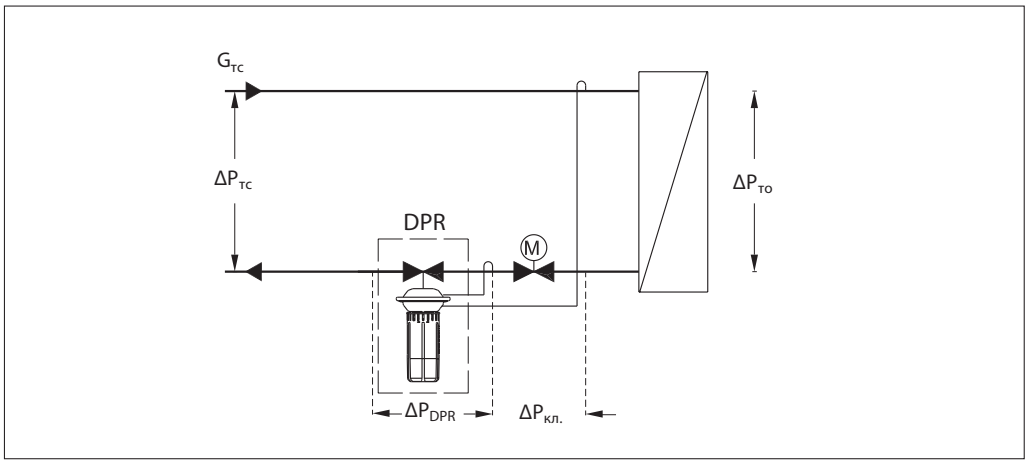

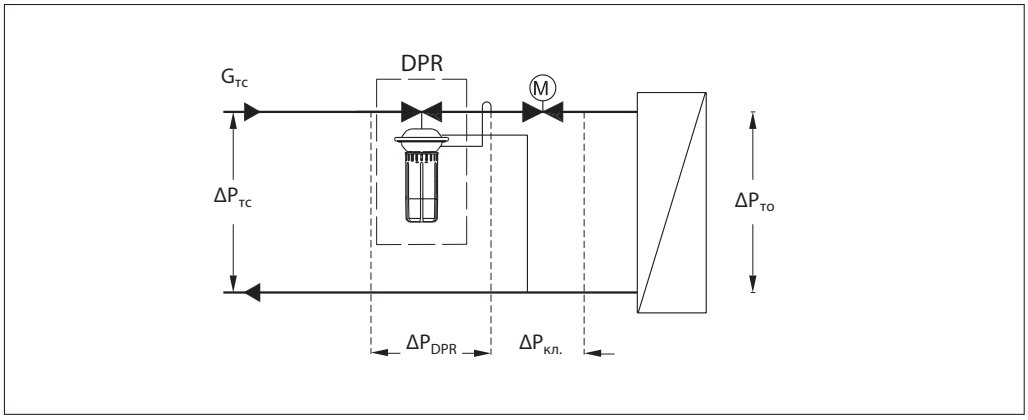


Номограмма для выбора регуляторов

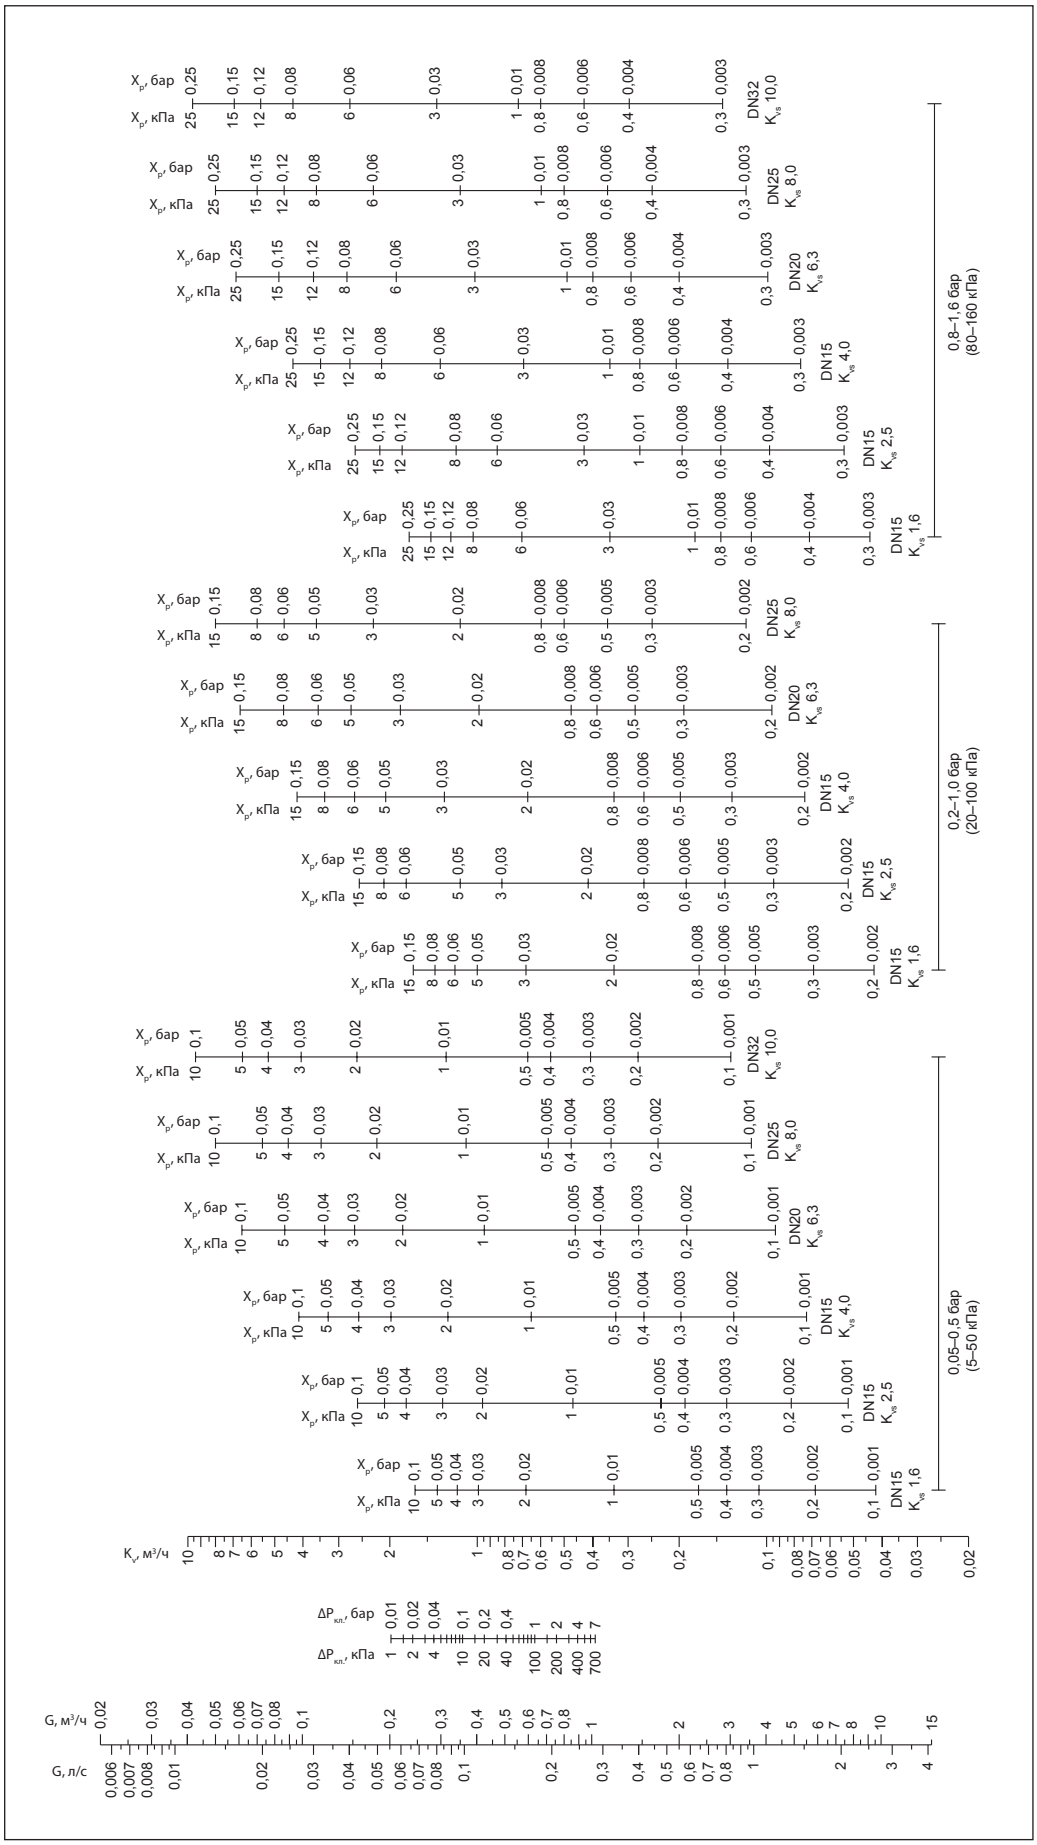

Устройство

1 — корпус клапана;
2 — вставка клапана;
3 — разгруженный по давлению золотник клапана;
4 — шток клапана;
5 — канал импульса давления;
6 — корпус регулирующей диафрагмы;
7 — регулирующая диафрагма;
8 — настроечная пружина;
9 — настроечная рукоятка (с возможностью пломбирования);
10 — соединительная гайка;
11 — компрессионный фитинг для импульсной трубки;
12 — предохранительный клапан.

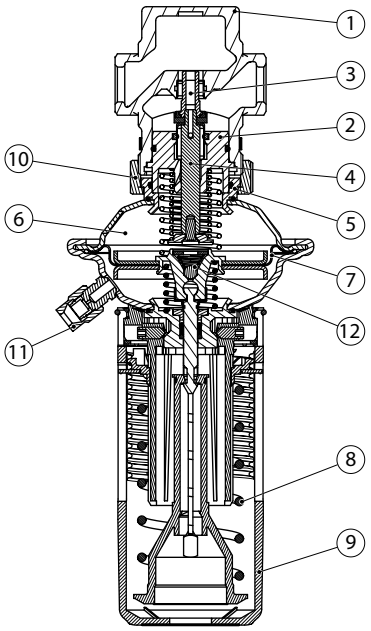

DPR

Принцип действия


Импульсы давлений передаются в полости диафрагменного элемента по импульсным трубкам или по внешней импульсной трубке и каналу в штоке регулятора. Разность давлений воздействует на регулирующую диафрагму, которая, прогибаясь, перемещает золотник клапана. Клапан закрывается при увеличении разности давлений и открывается при ее снижении, поддерживая тем самым перепад на постоянном уровне.

Регулятор снабжен предохранительным клапаном, который защищает регулирующую диафрагму от слишком большого перепада давлений (свыше 2,5–3 бар).


Настройка

Настройка регулятора на требуемый перепад давлений осуществляется путем сжатия настроечной пружины. Настройка выполняется с использованием диаграмм настройки или манометров.

Зависимость между значениями настройки и фактическими перепадами давлений. Указанные значения являются приблизительными.

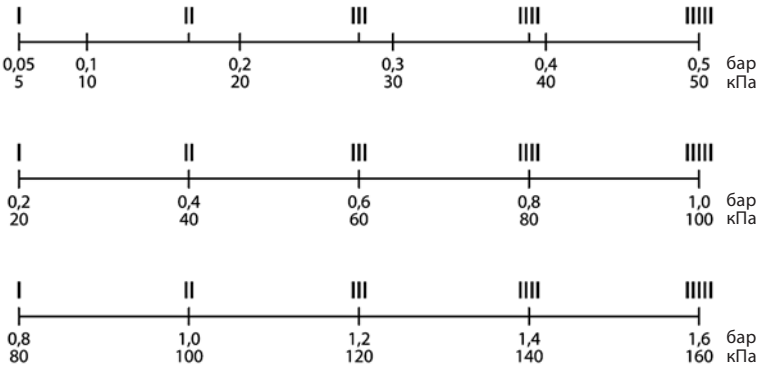


Габаритные и присоединительные размеры

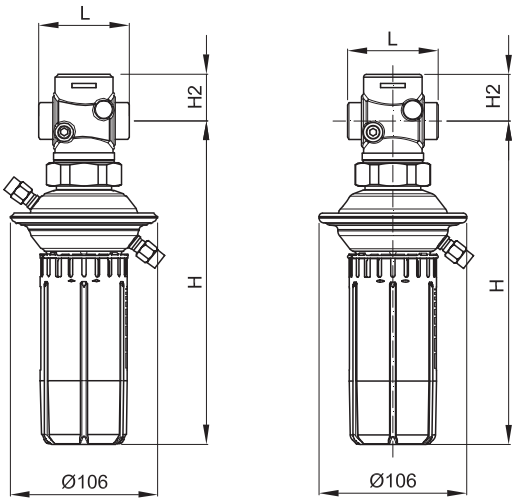

DPR *(подача, обратка)*


DN, мм	L	H	H2	Вес, кг
	мм			
15	65	232	34	1,7
20	70	232	34	1,8
25	75	232	38	1,9
32	100	232	38	2,2

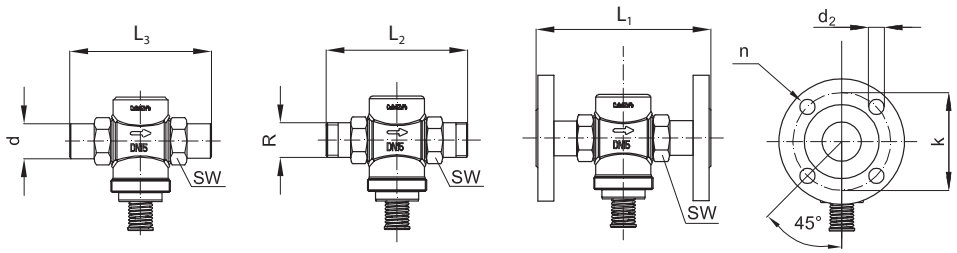

DN, мм	R[1]	SW	d	L1[2]	L2	L3	k	d2	n
		мм							
15	½	32 (G ¾ A)	21	130	131	139	65	14	4
20	¾	41 (G 1 A)	26	150	144	154	75	14	4
25	1	50 (G 1¼ A)	33	160	160	159	85	14	4
32	1¼	63 (G 1¾ A)	42	–	177	184	–	–	–

[1] Наружная коническая трубная резьба по EN 10266-1, дюймы.
[2] Фланцы PN 25 по EN 1092-2.

Компрессионные фитинги

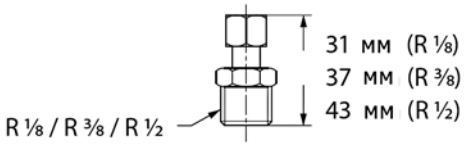


Центральный офис • ООО «Данфосс»
Россия, 143581 Московская обл., Истринский р-н, д. Лешково, 217.
Телефон +7(495) 792-57-57, факс +7(495) 792-57-59. E-mail: he@danfoss.ru www.danfoss.ru

Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс», логотип «Danfoss» являются торговыми марками компании ООО «Данфосс». Все права защищены.

Техническое описание

Клапан — регулятор перепада давления AVP-F (PN 16) с фиксированной настройкой для обратного трубопровода

Описание и область применения

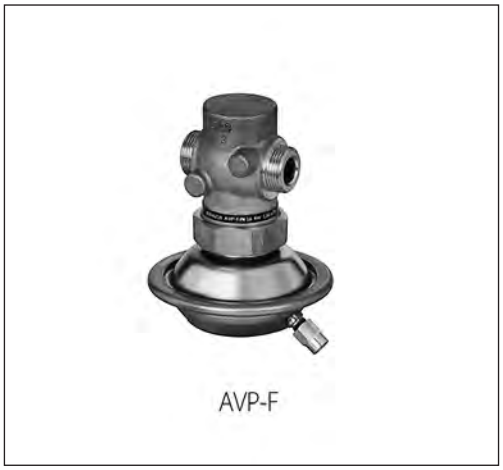

AVP-F является моноблочным регулятором прямого действия для поддержания постоянного перепада давлений и предназначен преимущественно для применения в системах централизованного теплоснабжения.

Регулятор состоит из регулирующего клапана и регулирующего блока с одной регулирующей диафрагмой и рукояткой для установки — в версии регулятора с фиксированной настройкой.


Клапан регулятора закрывается при превышении установленной величины перепада давлений.

Основные характеристики

- DN = 15–32 мм.
- PN = 16 бар.
- K_{vs}= 1,6–10 м³/ч.
- Величина фиксированной настройки перепада давлений для AVP-F: $\Delta P_{рег}$ = 0,2; 0,3; 0,5 бар.
- Температура регулируемой среды (вода или 30 % водный раствор гликоля): 2–150 °C.
- Присоединение к трубопроводу: резьбовое (наружная резьба) — через резьбовые, приварные или фланцевые фитинги.

Номенклатура и кодовые номера для заказа

Клапан — регулятор AVP-F для обратного трубопровода

Эскиз	DN, мм	K_{vs}, м³/ч	Присоединение		Величина настройки $\Delta P_{рег.}$, бар	Кодовый номер	Величина настройки $\Delta P_{рег.}$, бар	Кодовый номер	Величина настройки $\Delta P_{рег.}$, бар	Кодовый номер
	15	1,6	Цилиндрическая наружная трубная резьба по ISO 228/1, дюймы	G ¾ A	0,2	**003H6218**	0,3	**003H6224**	0,5	**003H6230**
		2,5				**003H6219**		**003H6225**		**003H6231**
		4,0				**003H6220**		**003H6226**		**003H6232**
	20	6,3		G 1 A		**003H6221**		**003H6227**		**003H6233**
	25	8,0		G 1¼ A		**003H6222**		**003H6228**		**003H6234**
	32	10		G 1¾ A		**003H6223**		–		**003H6235**

Примечание. Другие версии регулятора поставляются по спецзаказу.

Пример заказа

Клапан — регулятор перепада давлений для обратного трубопровода: DN = 15 мм, K_{vs} = 1,6 м³/ч, PN = 16 бар, $\Delta P_{рег.}$ = 0,2–1 бар, $T_{макс.}$ = 150 °C, с приварными присоединительными фитингами:

*– клапан-регулятор AVP-F DN = 15 мм, кодовый номер **003H6218** — 1 шт;*


*– внешняя импульсная трубка AV R ½, кодовый номер **003H6854** — 1 компл. (Второй импульс давления передается по внутреннему каналу в штоке регулятора.);*

*– приварные фитинги, кодовый номер **003H6908** — 1 компл.*

Клапаны-регуляторы DPR и AVP-F поставляются в виде моноблока, включая встроенную импульсную трубку между клапаном и диафрагменным элементом (у регулятора для подающего трубопровода).
В комплект поставки регуляторов не входят внешняя импульсная трубка AV и присоединительные фитинги, которые следует заказывать дополнительно.

Номенклатура и кодовые номера для заказа *(продолжение)*

Дополнительные принадлежности

Эскиз	Наименование	DN, мм	Присоединение		Кодовый номер
	Приварные присоединительные фитинги	15	—		003H6908
		20			003H6909
		25			003H6910
		32			003H6911
	Резьбовые присоединительные фитинги (с наружной резьбой)	15	Коническая наружная трубная резьба по EN 10266-1, дюймы	R ½	003H6902
		20		R ¾	003H6903
		25		R 1″	003H6904
		32		R 1¼	003H6905
	Фланцевые присоединительные фитинги	15	Фланцы, PN 25, по EN 1092-2		003H6915
		20			003H6916
		25			003H6917
	Комплект импульсной трубки AV	Состав комплекта: - медная импульсная трубка ø6×1 мм, L = 1500 мм — 1 шт.; - компрессионный фитинг для присоединения импульсной трубки ø6×1 мм к трубопроводу*		R ⅜	003H6853
				R ½	003H6854
—	10 компрессионных фитингов с ниппелем R ⅛ для присоединения импульсной трубки ø6×1 мм к трубопроводу*				003H6857
	10 компрессионных фитингов с ниппелем R ⅜ для присоединения импульсной трубки ø6×1 мм к трубопроводу *				003H6858
	10 компрессионных фитингов с ниппелем R ½ для присоединения импульсной трубки ø6×1 мм к трубопроводу *				003H6859
	10 компрессионных фитингов для присоединения импульсной трубки ø6×1 мм к штуцеру диафрагменного элемента G ⅛*				003H6931
	Запорный кран DN = 6 мм для отключения импульса давления				003H0276

* Компрессионный фитинг состоит из ниппеля, уплотнительного кольца и накидной гайки.

Запасные детали

Эскиз	Наименование	DN, мм	K_{vs}, м³/ч	Кодовый номер	
				AVP(-F) для обратн. трубопр.	AVP(-F) для подающ. трубопр.
	Вставка клапана	15	1,6	003H6863	003H6871
			2,5	003H6864	003H6872
			4,0	003H6865	003H6873
		20	6,3	003H6866	003H6874
		25	8,0	003H6867	003H6875
		32	10		

Эскиз	Наименование	Диапазон (величина) настройки $\Delta P_{рег.}$, бар	Кодовый номер	
			AVP(-F) обратн. трубопр.	AVP(-F) подающ. трубопр.
	Регулирующий блок без настроечной рукоятки (AVP-F)	0,2	003H6825	—
		0,3		
		0,5		

Технические характеристики

Клапан


Условный проход, DN		мм	15			20	25	32
Пропускная способность K_{vs}		м³/ч	1,6	2,5	4,0	6,3	8,0	10
Коэффициент начала кавитации Z			≥0,6				≥0,55	
Условное давление PN		бар	16					
Макс. перепад давлений на клапане $\Delta P_{кл.}$		бар	12					
Регулируемая среда			Вода или 30 % водный раствор гликоля					
pH регулируемой среды			7–10					
Протечка через закрытый клапан, % от K_{vs}			≤0,02				≤0,05	
Температура регулируемой среды T		°C	2–150					
Присоединение	клапан		С наружной резьбой					
	фитинги		Приварные или резьбовые (с наружной резьбой)					
			Фланцевые					—
Материал								
Корпус клапана			Красная бронза CuSn5ZnPb (Rg5)					
Седло клапана			Нержавеющая сталь, мат. № 1.4571					
Золотник клапана			Необесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As					
Уплотнения			EPDM					

Регулирующий блок


Тип		AVP-F		
Площадь диафрагмы	см²	39		
Условное давление PN	бар	16		
Диапазон (величина)настройки перепада давлений $\Delta P_{рег.}$ и цвет настроечной пружины	бар	0,2	0,3	0,5
		Фиксированная настройка		
Материал				
Корпус регулирующей диафрагмы		Оцинкованная сталь по DIN 1624, № 1.0338		
Диафрагма		EPDM		
Импульсная трубка		Медная трубка ø6×1 мм		

Примеры применения

Установка регулятора на обратном трубопроводе

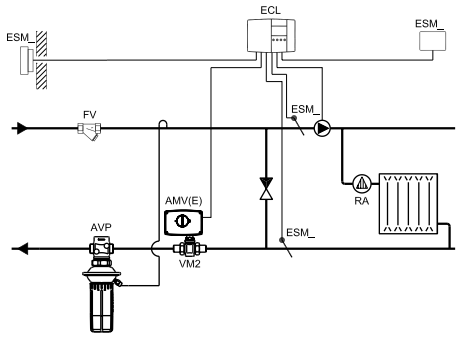


Зависимое присоединение системы отопления к тепловой сети

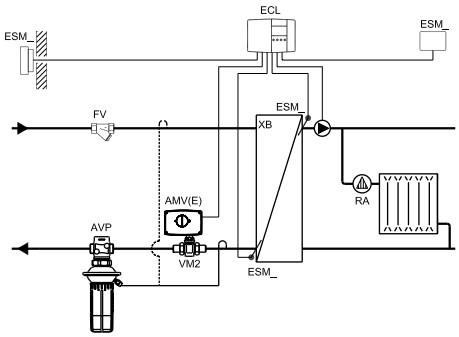


Независимое присоединение системы отопления к тепловой сети

Установка регулятора на подающем трубопроводе

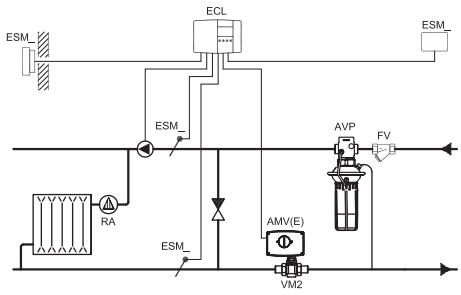

Зависимое присоединение системы отопления к тепловой сети

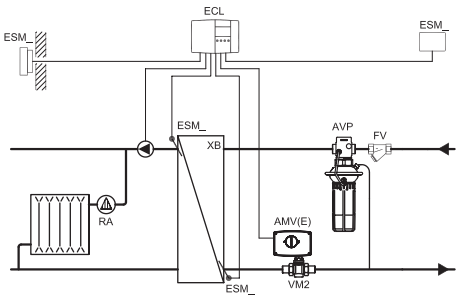



Независимое присоединение системы отопления к тепловой сети

Монтажные положения


При температуре регулируемой среды до 100 °C регуляторы могут быть установлены в любом положении.

При более высокой температуре среды регуляторы следует устанавливать только на горизонтальном трубопроводе регулирующим блоком вниз.

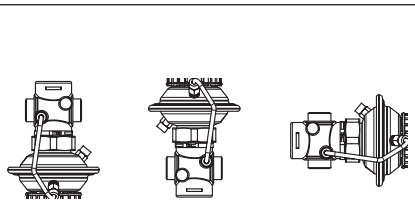

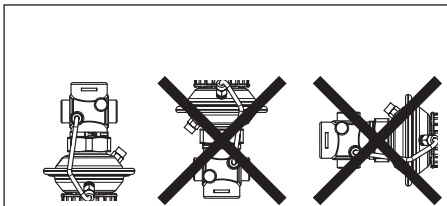

Условия применения

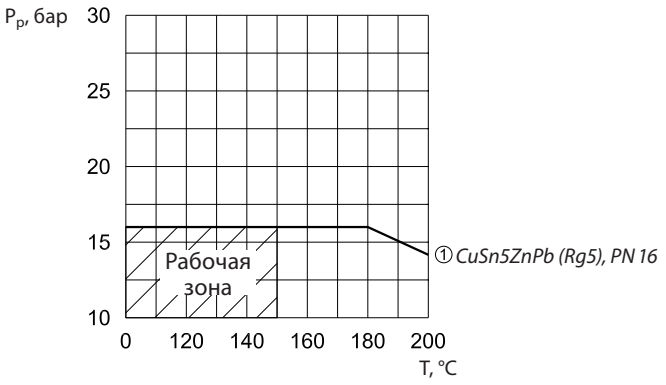

Зависимость рабочего давления от температуры регулируемой среды (в соответствии с EN 1092-3)

Примеры выбора регуляторов

Для зависимо-присоединенной к тепловой сети системы отопления

Пример 1

Требуется выбрать клапан-регулятор AVP-F для обеспечения постоянного перепада давлений на моторном клапане $\Delta P_{кл.} = 0{,}2$ бар (20 кПа) в узле регулирования зависимо-присоединенной к тепловой сети системы отопления *(см. нижеприведенные рисунки).*

Исходные данные

$G_{тс} = 1{,}3$ м³/ч.
$\Delta P_{тс} = 0{,}7$ бар (70 кПа).
$\Delta P_{кл.} = 0{,}2$ бар (20 кПа).
$\Delta P_{со} = 0{,}1$ бар (10 кПа).

Примечание.

1. $\Delta P_{со}$ компенсируется напором насоса и не влияет на выбор регулятора перепада давлений.
2. Потери давления в трубопроводах, арматуре и др. в данном примере не учитываются.

Решение:

1. $\Delta P_{рег.} = \Delta P_{кл.} = 0{,}2$ бар (20 кПа).

2. $\Delta P_{AVP} = \Delta P_{тс} - \Delta P_{кл.} = 0{,}7 - 0{,}2 = 0{,}5$ бар (50 кПа).

3. $K_v = \frac{G_{TC}}{\sqrt{\Delta P_{AVP}}} = \frac{1{,}3}{\sqrt{0{,}5}} = 1{,}8$ м³/ч


или определяется по номограмме (стр. *111*) на пересечении $G_{тс} = 1{,}3$ м³/ч и $\Delta P_{AVP} = 0{,}5$ бар.


4. Рекомендуется принимать к установке регулятор, у которого:

$$K_{vs} \geq 1{,}2 \cdot K_v = 1{,}2 \cdot 1{,}8 = 2{,}16 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

Из таблицы (стр. *105*) выбирается регулятор AVP DN = 15 мм, $K_{vs} = 2{,}5$ м³/ч и $\Delta P_{рег.} = 0{,}05–0{,}5$ бар.

5. По номограмме (стр. *111*) определяется зона пропорциональности $X_p = 0{,}04$ бар для выбранного клапана при $K_v = 1{,}8$ м³/ч. Это означает, что данный регулятор при настройке его на 0,2 бар будет поддерживать на моторном клапане перепад давлений в диапазоне от 0,2 бар (полностью открытый моторный клапан) до: 0,2 + 0,04 = 0,24 бар (закрытый клапан).

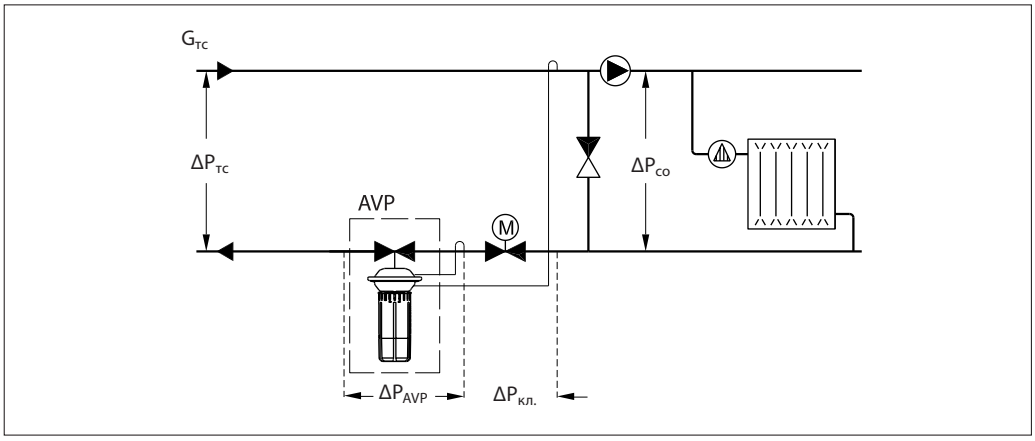

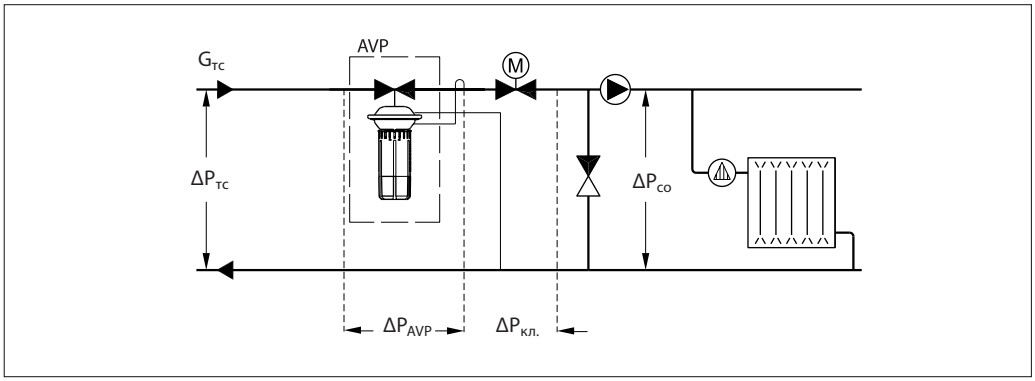

Примеры выбора регуляторов *(продолжение)*

Для независимо-присоединенной к тепловой сети системы отопления

Пример 2

Требуется выбрать клапан-регулятор AVP-F для обеспечения постоянного перепада давлений на моторном клапане $\Delta P_{кл.} = 0{,}3$ бар (30 кПа) в узле регулирования независимо-присоединенной к тепловой сети системы отопления (см. нижеприведенные рисунки).

Исходные данные

$G_{тс} = 0{,}8$ м³/ч.
$\Delta P_{тс} = 0{,}8$ бар (80 кПа).
$\Delta P_{то} = 0{,}05$ бар (5 кПа).
$\Delta P_{кл.} = 0{,}3$ бар (30 кПа).

Примечание.

Потери давления в трубопроводах, арматуре и др. в данном примере не учитываются.

Решение:

1. $\Delta P_{рег.} = \Delta P_{то} + \Delta P_{кл.} = 0{,}05 + 0{,}3 = 0{,}35$ бар (5 кПа).

2. $\Delta P_{AVP} = \Delta P_{тс} - \Delta P_{то} - \Delta P_{кл.} = 0{,}8 - 0{,}05 - 0{,}3 = 0{,}45$ бар (45 кПа).

3. $K_v = \frac{G_{тс}}{\sqrt{\Delta P_{AVP}}} = \frac{0{,}8}{\sqrt{0{,}45}} = 1{,}2$ м³/ч


или определяется по номограмме (стр. *111*) на пересечении $G_{тс} = 0{,}8$ м³/ч и $\Delta P_{AVP} = 0{,}45$ бар.


4. Рекомендуется принимать к установке регулятор, у которого:

$$K_{vs} \geq 1{,}2 \cdot K_v = 1{,}2 \cdot 1{,}2 = 1{,}44 \text{ м}^3/\text{ч}.$$


Из таблицы (стр. *105*) выбирается регулятор AVP DN = 15 мм, $K_{vs} = 1{,}6$ м³/ч и $\Delta P_{рег.} = 0{,}05–0{,}5$ бар.

5. По номограмме (стр. *111*) определяется зона пропорциональности $X_p = 0{,}04$ бар для выбранного клапана при $K_v = 1{,}2$ м³/ч. Это означает, что данный регулятор при настройке его на 0,35 бар будет поддерживать на моторном клапане и в теплообменнике перепад давлений в диапазоне от 0,35 бар (полностью открытый моторный клапан) до: 0,35 + 0,04 = 0,39 бар (закрытый клапан).

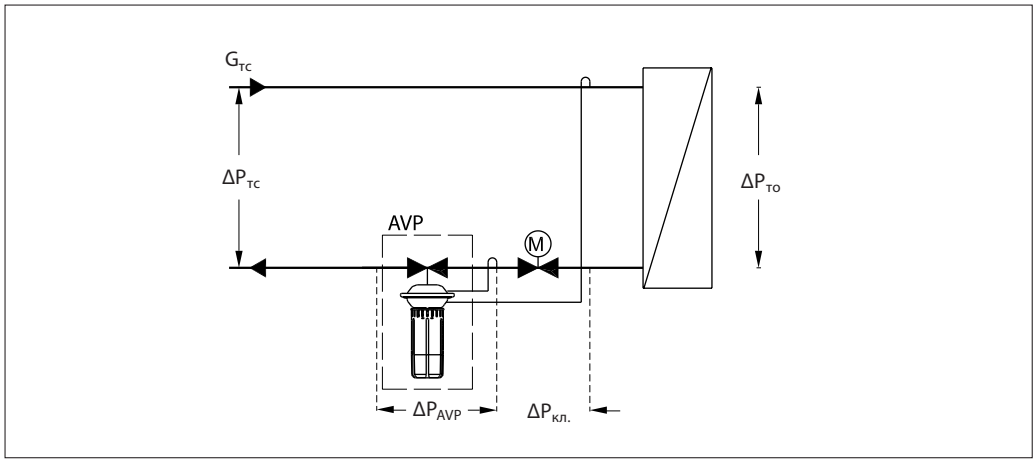

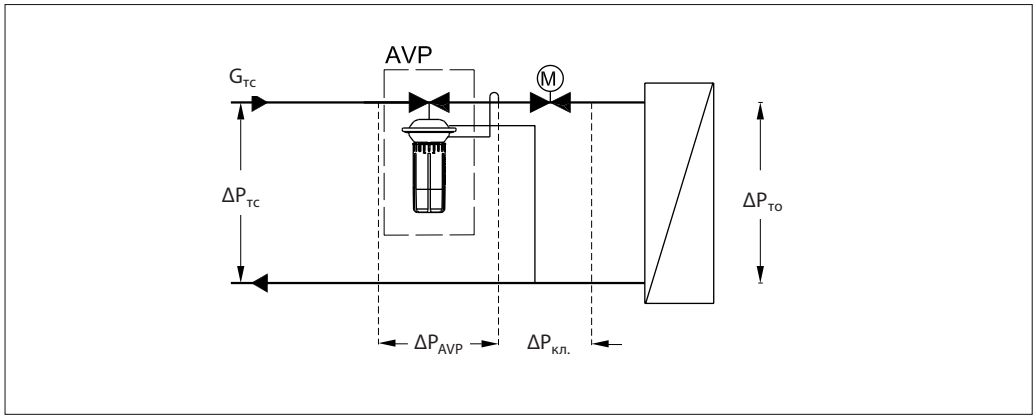


Номограмма для выбора регуляторов

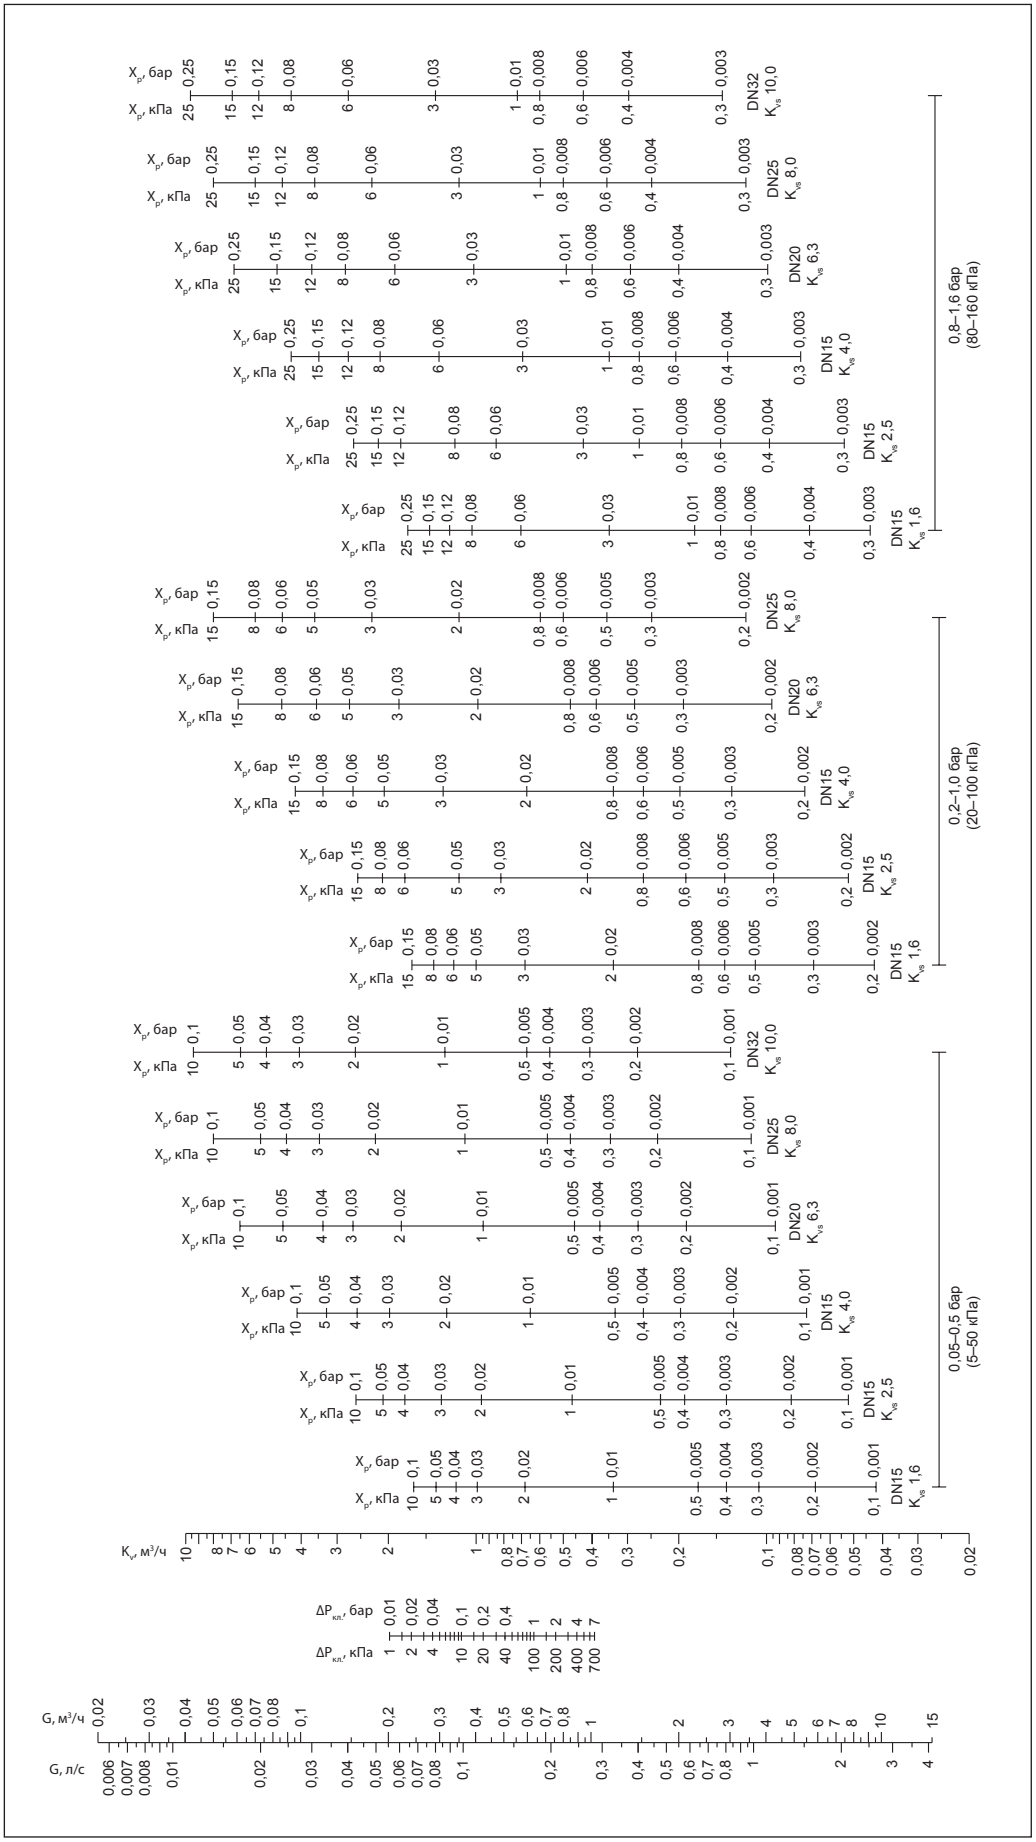

Устройство

1 — корпус клапана;
2 — вставка клапана;
3 — разгруженный по давлению золотник клапана;
4 — шток клапана;
5 — канал импульса давления;
6 — корпус регулирующей диафрагмы;
7 — регулирующая диафрагма;
10 — соединительная гайка;
11 — компрессионный фитинг для импульсной трубки;
12 — предохранительный клапан.

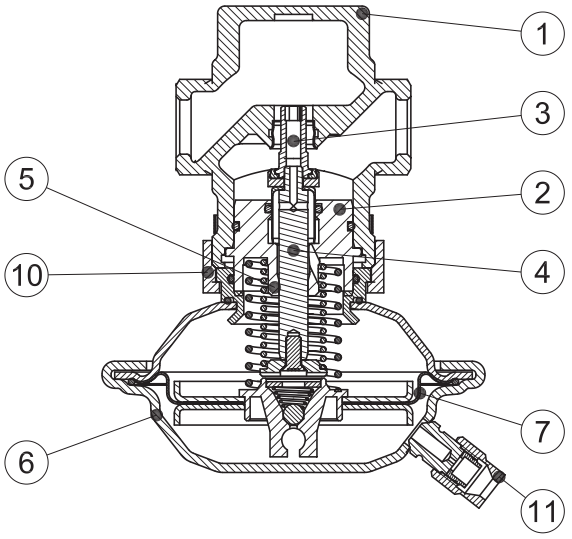


AVP-F

Принцип действия

Импульсы давлений передаются в полости диафрагменного элемента по импульсным трубкам или по внешней импульсной трубке и каналу в штоке регулятора. Разность давлений воздействует на регулирующую диафрагму, которая, прогибаясь, перемещает золотник клапана. Клапан закрывается при увеличении разности давлений и открывается при ее снижении, поддерживая тем самым перепад на постоянном уровне.


Регулятор снабжен предохранительным клапаном, который защищает регулирующую диафрагму от слишком большого перепада давлений (свыше 2,5–3 бар).

Габаритные и присоединительные размеры

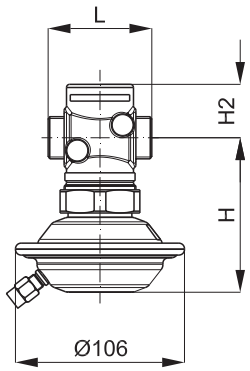

AVP-F *(обратка)*


DN, мм	L	H	H2	Вес, кг
	мм			
15	65	97	34	1,3
20	70	97	34	1,4
25	75	97	38	1,5
32	100	97	38	1,8

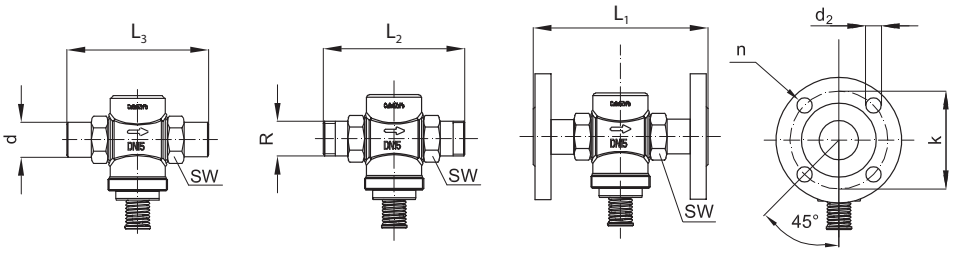

DN, мм	R[1]	SW	d	L_1[2]	L_2	L_3	k	d_2	n
		мм							
15	½	32 (G ¾ A)	21	130	131	139	65	14	4
20	¾	41 (G 1 A)	26	150	144	154	75	14	4
25	1	50 (G 1¼ A)	33	160	160	159	85	14	4
32	1¼	63 (G 1¾ A)	42	–	177	184	–	–	–

[1] Наружная коническая трубная резьба по EN 10266-1, дюймы.
[2] Фланцы PN 25 по EN 1092-2.

Компрессионные фитинги

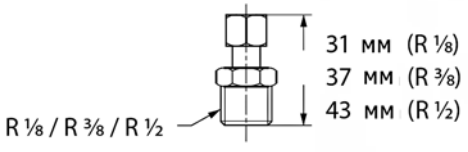

Центральный офис • ООО «Данфосс»
Россия, 143581 Московская обл., Истринский р-н, д. Лешково, 217.
Телефон +7(495) 792-57-57, факс +7(495) 792-57-59. E-mail: he@danfoss.ru www.danfoss.ru

Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс», логотип «Danfoss» являются торговыми марками компании ООО «Данфосс». Все права защищены.

Техническое описание

Клапан — регулятор перепада давления DPR (PN 25)
с переменной настройкой для подающего и обратного трубопроводов

Описание и область применения



Регулятор DPR — моноблочный регулятор прямого действия для поддержания постоянного перепада давлений, применяется преимущественно в системах централизованного теплоснабжения.

Регулятор состоит из регулирующего клапана и регулирующего блока с одной регулирующей диафрагмой и рукояткой для установки требуемого перепада давлений.

Клапан регулятора закрывается при превышении установленной величины перепада давлений.

Основные характеристики


- DN = 15–50 мм.
- PN = 25 бар.
- K_{vs} = 0,4–25 м³/ч.
- Диапазоны настройки перепада давлений для регулятора DPR: $\Delta P_{per.}$ = 0,2–1, 0,3–2 бар.
- Температура регулируемой среды (вода или 30 % водный раствор гликоля): 2–150 °C.
- Присоединение к трубопроводу:
  – резьбовое (наружная резьба) — через резьбовые, приварные или фланцевые фитинги;
  – фланцевое.

Номенклатура и коды для оформления заказа

Пример заказа 1

Клапан — регулятор перепада давлений для обратного трубопровода DN = 15 мм, K_{vs} = 1,6 м³/ч, PN = 25 бар, $\Delta P_{рег.}$ = 0,2–1 бар, $T_{макс.}$ = 150 °C с приварными присоединительными фитингами:
*– клапан-регулятор DPR DN = 15 мм, кодовый номер **003H6122** — 1 шт.;*
*– импульсная трубка AV R ½", кодовый номер **003H6854** — 1 компл. (второй импульс давления передается по встроенной в регуляторе импульсной трубке);*
*– приварные фитинги, кодовый номер **003H6908** — 1 компл.*

Клапан-регулятор DPR для обратного трубопровода

Эскиз	DN, мм	K_{vs}, м³/ч	Присоединение		Диапазон настройки $\Delta P_{рег}$, бар	Кодовый номер	Диапазон настройки $\Delta P_{рег}$, бар	Кодовый номер
	15	0,4	Цилиндрическая наружная трубная резьба по ISO 228/1	G ¾ A	0,2–1,0	003H6174	0,3–2,0	003H6184
		1,0				003H6175		003H6185
		1,6				003H6122		003H6133
		2,5				003H6123		003H6134
		4,0				003H6124		003H6135
	20	6,3		G 1 A		003H6125		003H6136
	25	8,0		G 1¼ A		003H6126		003H6137
	15	4,0	Фланцы, PN 25, по EN 1092-2			003H6127		003H6138
	20	6,3				003H6128		003H6139
	25	8,0				003H6129		003H6140
	32	12,5				003H6130		003H6141
	40	20				003H6131		003H6142
	50	25				003H6132		003H6143

Примечание. Другие версии регулятора поставляются по спецзаказу.

Клапаны–регуляторы DPR поставляются в виде моноблока, включая встроенную импульсную трубку между клапаном и диафрагменным элементом (у регуляторов для подающего трубопровода с фланцевым клапаном DN = 15–25 мм — без встроенной трубки).
В комплект поставки регуляторов не входят внешние импульсные трубки AV и присоединительные фитинги (для регуляторов с резьбовым клапаном), которые следует заказывать дополнительно.



Номенклатура и коды для оформления заказа *(продолжение)*

Пример заказа 2

Регулятор перепада давления для подающего трубопровода
DN = 15 мм, K_{vs} = 4 м³/ч,
PN = 25 бар, $\Delta P_{рег.}$ = 0,2–1 бар,
$T_{макс.}$ = 150 °C с фланцевыми фитингами:

– *клапан-регулятор DPR DN = 15 мм, кодовый номер* ***003H6102*** *— 1 шт.;*
– *импульсная трубка AV R ⅛", кодовый номер* ***003H6852*** *— 2 компл.*


Клапан-регулятор DPR для подающего трубопровода

Эскиз	DN, мм	K_{vs}, м³/ч	Присоединение		Диапазон настройки $\Delta P_{рег.}$, бар	Кодовый номер	Диапазон настройки $\Delta P_{рег.}$, бар	Кодовый номер
	15	0,4	Цилиндрическая наружная трубная резьба по ISO 228/1	G ¾ A	0,2–1,0	**003H6192**	0,3–2,0	**003H6194**
		1,0				**003H6193**		**003H6195**
		1,6				**003H6100**		**003H6111**
		2,5				**003H6101**		**003H6112**
		4,0				**003H6102**		**003H6113**
	20	6,3		G 1 A		**003H6103**		**003H6114**
	25	8,0		G 1¼ A		**003H6104**		**003H6115**
	15	4,0	Фланцы, PN 25, по EN 1092-2			**003H6105***		**003H6116***
	20	6,3				**003H6106***		**003H6117***
	25	8,0				**003H6107***		**003H6118***
	32	12,5				**003H6108**		**003H6119**
	40	20				**003H6109**		**003H6120**
	50	25				**003H6110**		**003H6121**

* Без встроенной импульсной трубки (см. пример заказа 2).

Примечание. Другие версии регулятора поставляются по спецзаказу.

Дополнительные принадлежности

Эскиз	Наименование	DN, мм	Присоединение		Кодовый номер
	Приварные присоединительные фитинги	15	—		**003H6908**
		20			**003H6909**
		25			**003H6910**
	Резьбовые присоединительные фитинги (с наружной резьбой)	15	Коническая наружная трубная резьба по EN 10266-1	R ½"	**003H6902**
		20		R ¾"	**003H6903**
		25		R 1"	**003H6904**
	Фланцевые присоединительные фитинги	15	Фланцы, PN 25, по EN 1092-2		**003H6915**
		20			**003H6916**
		25			**003H6917**
	Комплект импульсной трубки AV **	Состав комплекта: - медная импульсная трубка ø6×1 мм, L = 1500 мм — 1 шт.; - компрессионный фитинг для присоединения импульсной трубки ø6×1 мм к трубопроводу*		R ⅜"	**003H6853**
				R ½"	**003H6854**
	10 компрессионных фитингов с ниппелем R ⅛" для присоединения импульсной трубки ø6×1 мм к трубопроводу				**003H6857**
	10 компрессионных фитингов с ниппелем R ⅜" для присоединения импульсной трубки ø6×1 мм к трубопроводу				**003H6858**
	10 компрессионных фитингов с ниппелем R ½" для присоединения импульсной трубки ø6×1 мм к трубопроводу				**003H6859**
	10 компрессионных фитингов для присоединения импульсной трубки ø6×1 мм к штуцеру регулирующего элемента G ⅛"				**003H6931**
	Запорный кран DN= 6 мм для отключения импульса давления				**003H0276**

* Компрессионный фитинг состоит из ниппеля, уплотнительного кольца и накидной гайки.
** Для регуляторов с фланцевым клапаном DN = 15–25 мм, устанавливаемых на подающем трубопроводе, требуется 2 комплекта импульсных трубок AV.

Номенклатура и коды для оформления заказа *(продолжение)*

Запасные детали

Эскиз	Наименование	DN, мм	K_{vs}, м³/ч	Кодовый номер	
				DPR для обратн. трубопр.	DPR для подающ. трубопр.
	Вставка клапана	15	1,6	003H6863	003H6871
			2,5	003H6864	003H6872
			4,0	003H6865	003H6873
		20	6,3	003H6866	003H6874
		25	8	003H6867	003H6875
		32/40/50	12,5/20/25	003H6868	003H6876

	Наименование	Диапазон (величина) настройки $\Delta P_{per.}$, бар	Кодовый номер	
			DPR для обратн. трубопр.	DPR для подающ. трубопр.
	Регулирующий блок с настроечной рукояткой (DPR)	0,2–1,0	003H6829	003H6834
		0,3–2,0	003H6830	003H6835

Технические характеристики

Клапан


Условный проход DN		мм	15			20	25	32	40	50
Пропускная способность K_{vs}		м³/ч	1,6	2,5	4,0	6,3	8,0	12,5	20	25
Коэффициент начала кавитации Z			≥ 0,6				≥ 0,55		≥ 0,5	
Условное давление PN		бар	25							
Макс. перепад давлений на клапане $\Delta P_{кл.}$		бар	20					16		
Регулируемая среда			Вода или 30 % водный раствор гликоля							
pH регулируемой среды			7–10							
Протечка, % от K_{vs}			≤0,02				≤0,05			
Температура регулируемой среды T		°C	2–150							
Присоединение	клапан		С наружной резьбой					С фланцами		
	фитинги		Приварные или резьбовые (с наружной резьбой)					—		
Материал										
Корпус клапана	резьбовой		Красная бронза CuSn5ZnPb (Rg5)					—		
	фланцевый		Высокопрочный чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)							
Седло клапана			Нержавеющая сталь, мат. № 1.4571							
Золотник клапана			Необесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As							
Уплотнения			EPDM							

Регулирующий блок


Тип			DPR	
Площадь диафрагмы		см²	54	
Условное давление PN		бар	25	
Диапазон (величина) настройки перепада давлений $\Delta P_{per.}$ и цвет настроечной пружины		бар	0,2–1,0	0,3–2,0
			Желтый	Красный
Материал				
Корпус регулирующей диафрагмы	верхняя часть		Нержавеющая сталь, мат. № 1,4301	
	нижняя часть		Необесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As	
Диафрагма			EPDM	
Импульсная трубка			Медная трубка ø6×1 мм	

Примеры применения

Установка регулятора на обратном трубопроводе

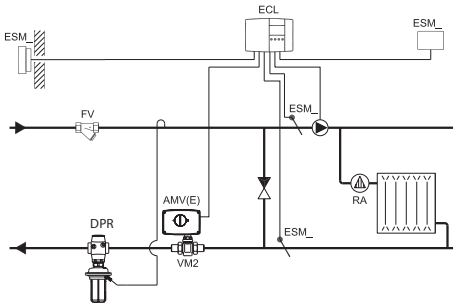


Зависимое присоединение системы отопления к тепловой сети

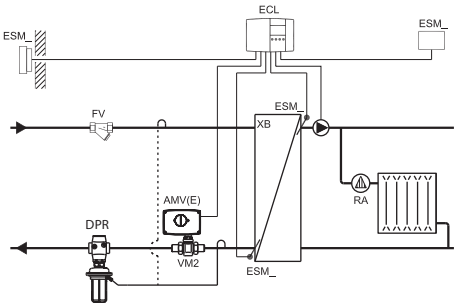


Независимое присоединение системы отопления к тепловой сети

Установка регулятора на подающем трубопроводе

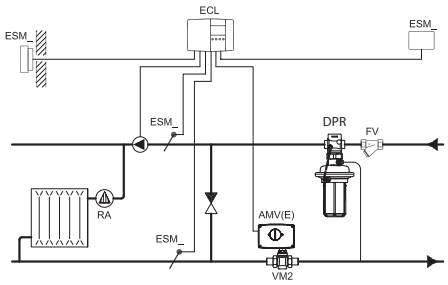

Зависимое присоединение системы отопления к тепловой сети

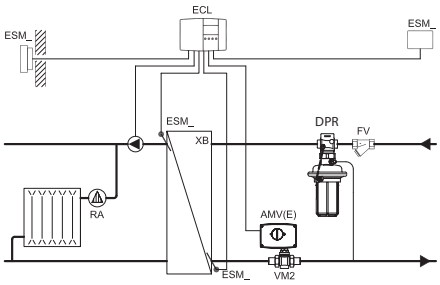



Независимое присоединение системы отопления к тепловой сети

Монтажные положения


При температуре регулируемой среды до 100 °C регуляторы могут быть установлены в любом положении.

При более высокой температуре среды регуляторы следует устанавливать только на горизонтальном трубопроводе регулирующим блоком вниз.

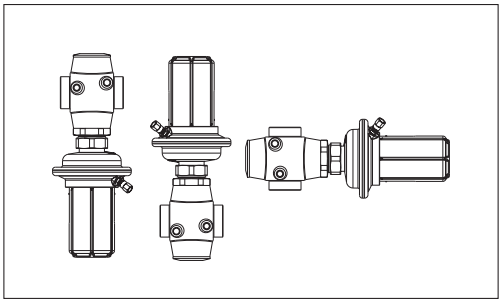

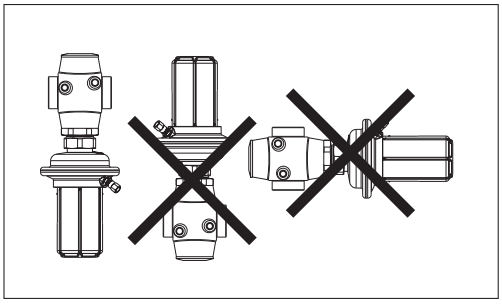


Условия применения

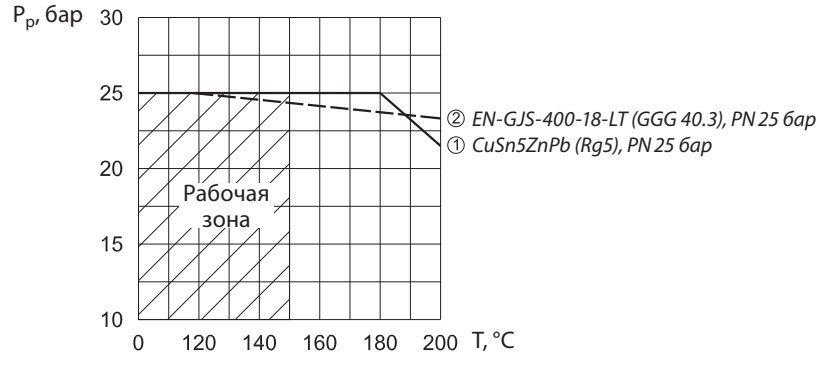


Зависимость рабочего давления от температуры регулируемой среды (в соответствии с EN 1092-3)

Номограмма для выбора регуляторов

DN = 15 мм

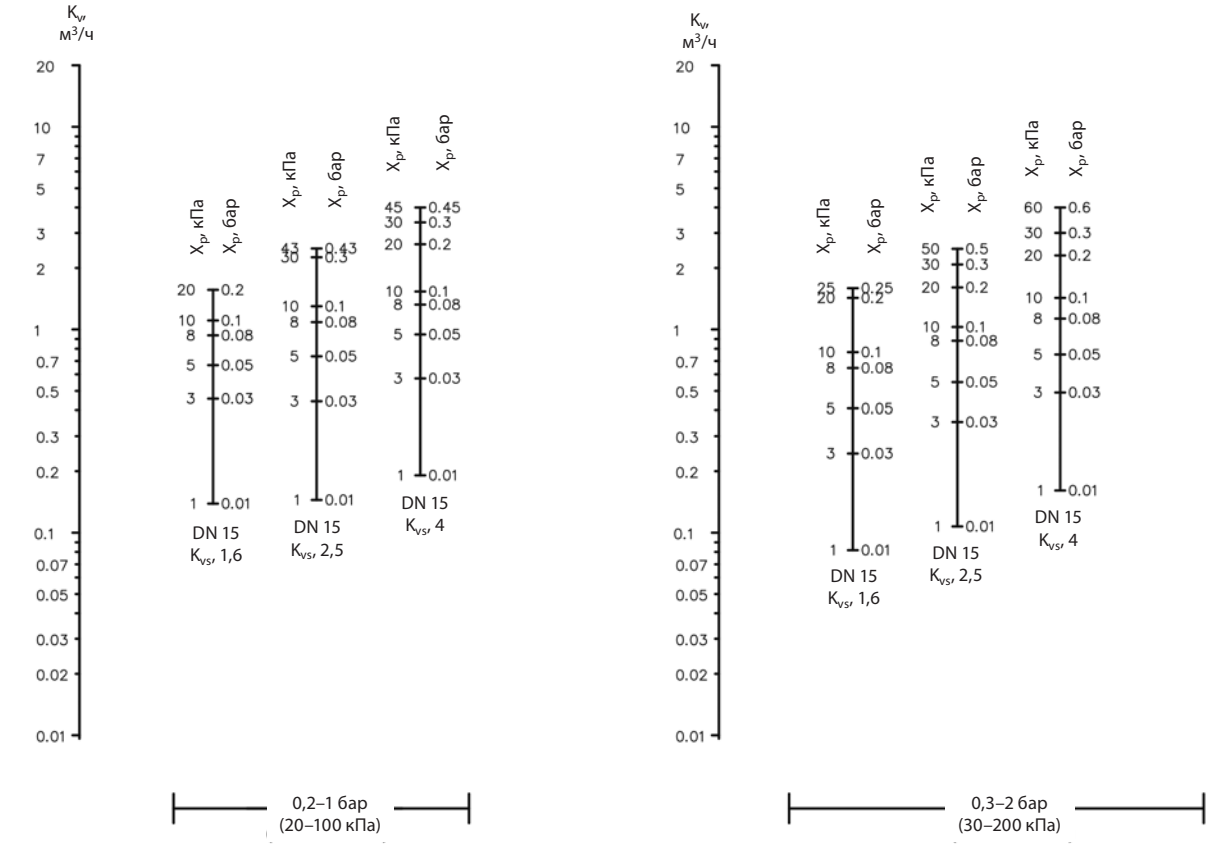

DN = 20–50 мм

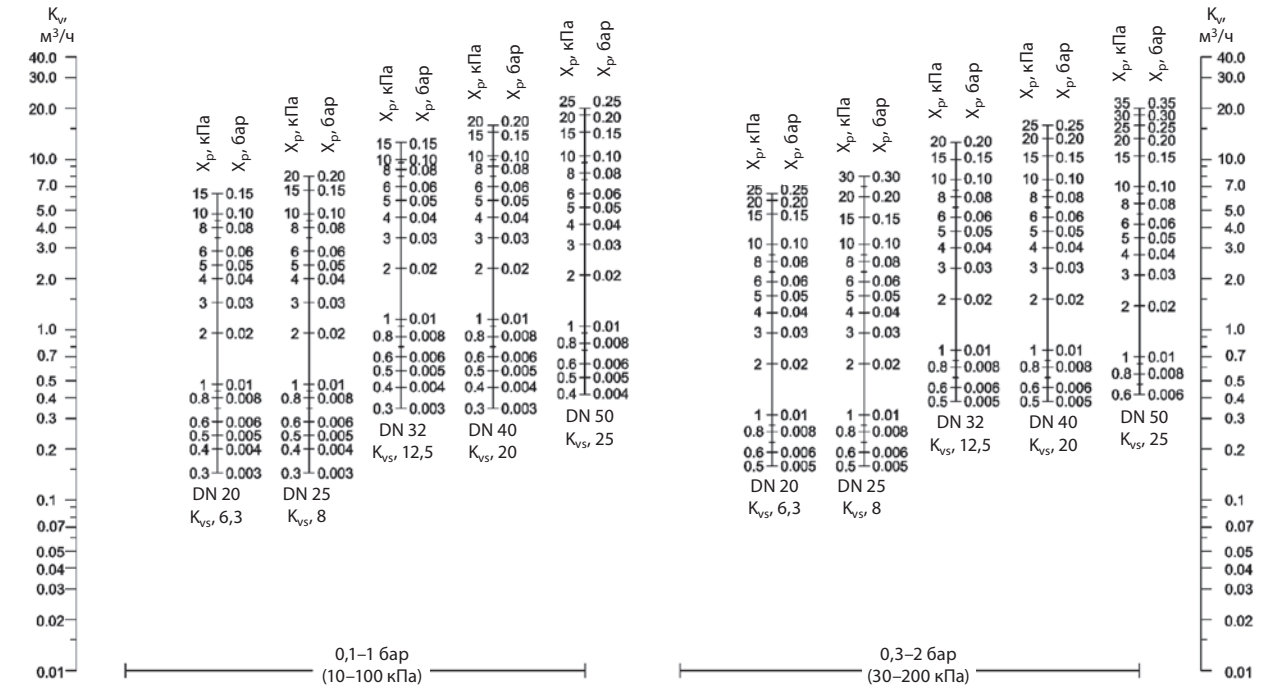

Зона пропорциональности X_p должна быть не более 50 % от величины настройки регулятора

Примеры выбора регуляторов

Для зависимого присоединения системы отопления к тепловой сети

Пример 1

Требуется выбрать клапан-регулятор DPR для создания постоянного перепада давлений на моторном клапане $\Delta P_{кл.}$ = 0,3 бар (30 кПа) в узле регулирования зависимого присоединения системы отопления к тепловой сети *(см. приведенные ниже рисунки)*.

Исходные данные

$G_{тс}$ = 1,2 м³/ч.
$\Delta P_{тс}$ = 0,7 бар (70 кПа).
$\Delta P_{кл.}$ = 0,3 бар (30 кПа).
$\Delta P_{со}$ = 0,1 бар (10 кПа).

Примечание.

1. $\Delta P_{со}$ компенсируется напором насоса и не влияет на выбор регулятора перепада.
2. Потери давления в трубопроводах, арматуре и др. в данном примере не учитываются.

Решение:

1. $\Delta P_{рег.} = \Delta P_{кл.}$ = 0,3 бар (30 кПа).


2. $\Delta P_{AVP} = \Delta P_{тс} - \Delta P_{кл.}$ = 0,7 – 0,3 = 0,4 бар (40 кПа).


3. $$K_v = \frac{G_{TC}}{\sqrt{\Delta P_{AVP}}} = \frac{1,2}{\sqrt{0,4}} = 1,9 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

4. Рекомендуется принимать к установке регулятор, у которого:

$$K_{vs} \geq 1,2 \cdot K_v = 1,2 \cdot 1,9 = 2,28 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

Из таблиц (стр. 115–116) выбирается регулятор DPR DN = 15 мм, K_{vs} = 2,5 м³/ч и $\Delta P_{рег.}$ = 0,2–1 бар.

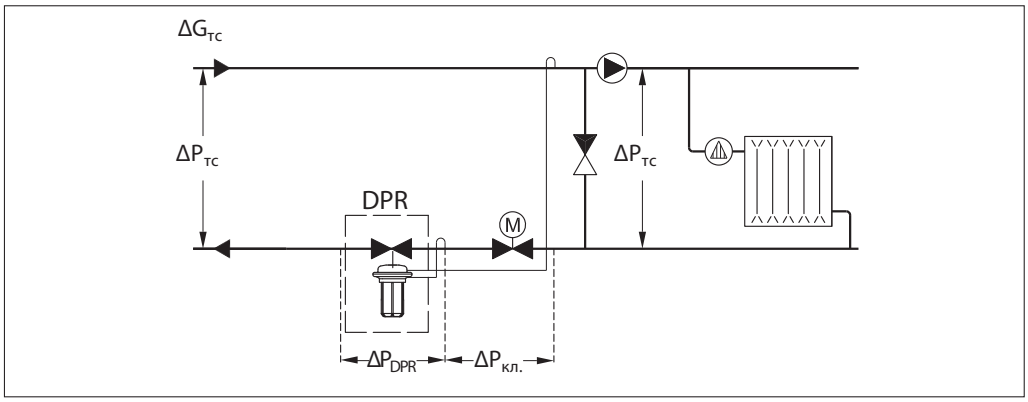

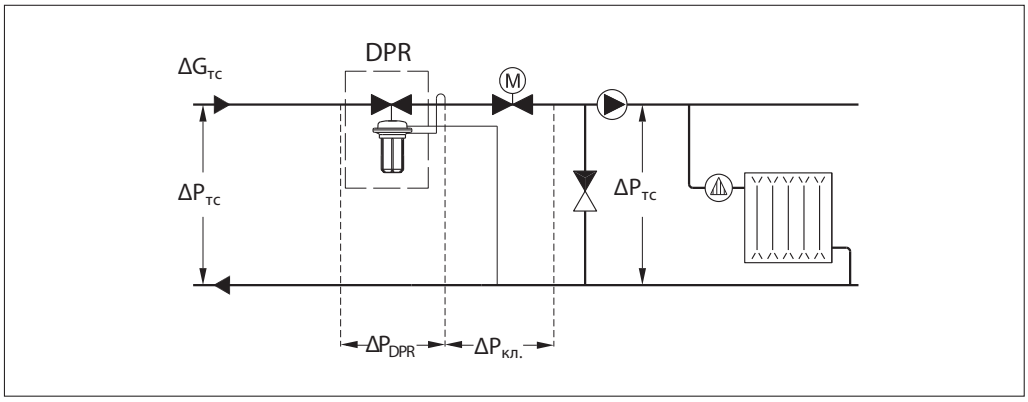

Примеры выбора регуляторов *(продолжение)*

Для независимого присоединения системы отопления к тепловой сети

Пример 2

Требуется выбрать клапан-регулятор DPR для обеспечения постоянного перепада давлений на моторном клапане $\Delta P_{кл.}$ = 0,4 бар (40 кПа) в узле регулирования независимого присоединения системы отопления к тепловой сети *(см. приведенные ниже рисунки).*

Исходные данные

$G_{тс}$ = 1,25 м³/ч.
$\Delta P_{тс}$ = 1 бар (100 кПа).
$\Delta P_{то}$ = 0,05 бар (5 кПа).
$\Delta P_{кл.}$ = 0,4 бар (40 кПа).

Примечание. Потери давления в трубопроводах, арматуре и др. в данном примере не учитываются.

Решение

1. $\Delta P_{рег.} = \Delta P_{то} + \Delta P_{кл.}$ = 0,05 + 0,4 = 0,45 бар (45 кПа).


2. $\Delta P_{DPR} = \Delta P_{тс} - \Delta P_{то} - \Delta P_{кл.}$ = 1 – 0,05 – 0,4 = = 0,55 бар (55 кПа).


3. $K_v = \frac{G_{TC}}{\sqrt{\Delta P_{AVP}}} = \frac{1,2}{\sqrt{0,55}}$ = 1,7 м³/ч.

4. Рекомендуется принимать к установке регулятор, у которого:

$K_{vs} \geq 1,2 \cdot K_v = 1,2 \cdot 1,7 = 2,04$ м³/ч.


Из таблиц (стр. 115–116) выбирается регулятор DPR DN =15 мм, K_{vs}= 2,5 м³/ч и $\Delta P_{рег.}$ = 0,2–1 бар.

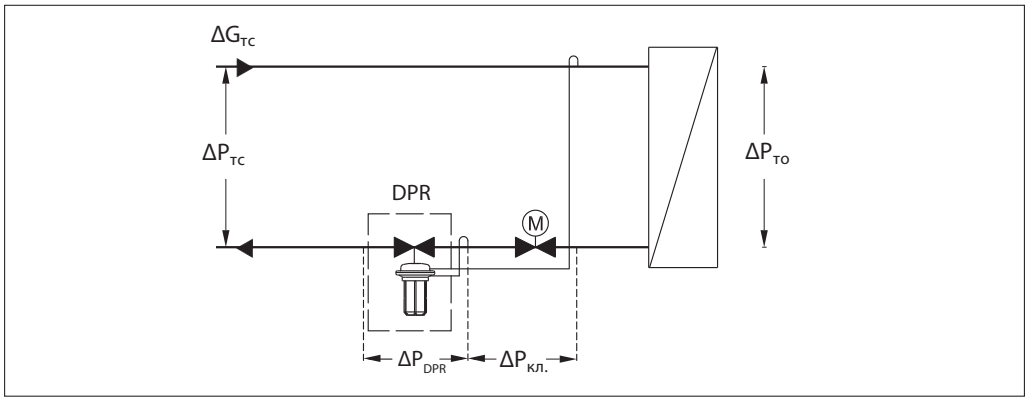

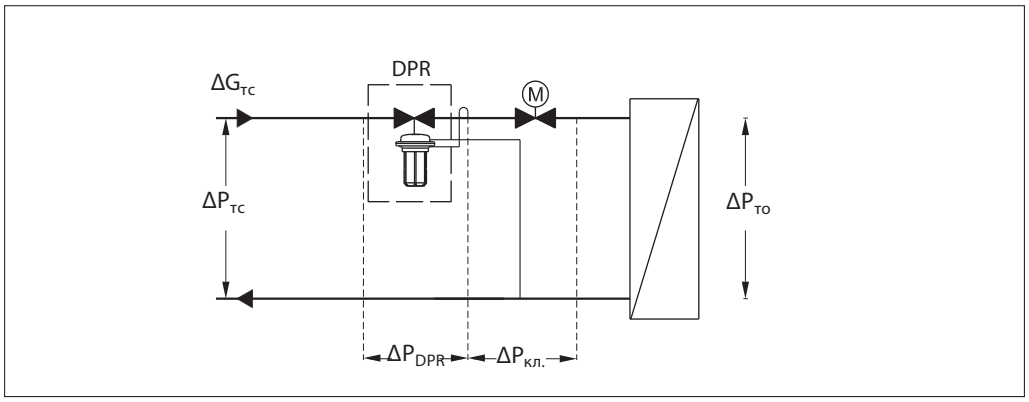

Устройство

1 — корпус клапана;
2 — вставка клапана;
3 — разгруженный по давлению золотник клапана;
4 — шток клапана;
5 — канал импульса давления;
6 — регулирующая диафрагма;
7 — настроечная пружина;
8 — настроечная рукоятка (с возможностью пломбирования);
9 — соединительная гайка;
10 — верхняя часть корпуса регулирующей диафрагмы;
11 — нижняя часть корпуса регулирующей диафрагмы;
12 — компрессионный фитинг для импульсной трубки;
13 — встроенный предохранительный клапан;
14 — корпус регулирующего блока.

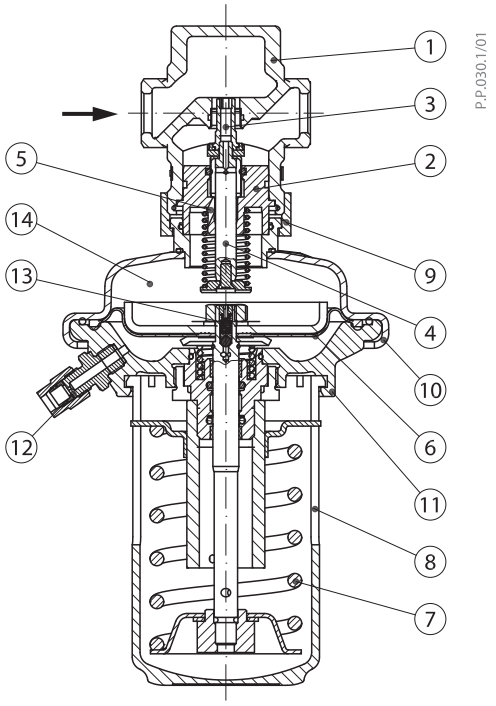

Принцип действия


Импульсы давлений передаются в полости диафрагменного элемента по импульсным трубкам или внешней импульсной трубке и каналу в штоке регулятора. Разность давлений воздействует на регулирующую диафрагму, которая, прогибаясь, перемещает золотник клапана. Клапан закрывается при увеличении разности давлений и открывается при ее снижении, поддерживая тем самым перепад на постоянном уровне.

Регулятор снабжен предохранительным клапаном, который защищает регулирующую диафрагму от слишком большого перепада давлений (более 2,5–3 бар).


Настройка

Настройка регулятора на требуемый перепад давлений осуществляется путем изменения сжатия настроечной пружины. Настройка выполняется с использованием диаграмм настройки или манометров.


Зависимость между значениями настройки и фактическими перепадами давлений. Указанные значения являются приблизительными.

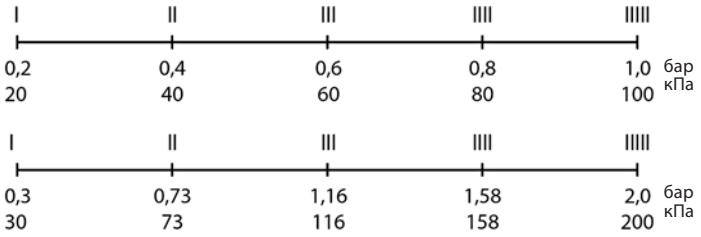


Габаритные и присоединительные размеры

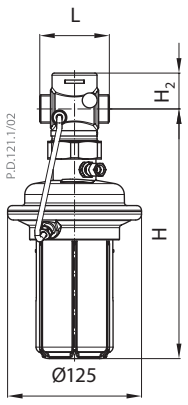

DN 15–25

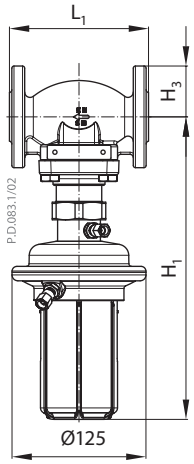



DN 15–25

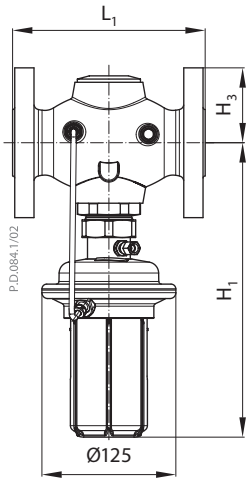



DN 32–50

DN, мм		15		20		25		32		40		50	
		подача	обратка	подача	обратка	подача	обратка	подача	обратка	подача	обратка	подача	обратка
L	мм	65		70		75		–		–		–	
L_1		130		150		160		180		200		230	
H		233	220	233	220	233	220	–	–	–	–	–	–
H_1		233	269	233	269	233	269	275	261	275	261	275	261
H_2		34		34		37		–		–		–	
H_3		47		52		57		70		75		82	
Вес (резьбов.)	кг	3,5		3,5		3,7		–		–		–	
Вес (фланцев.)		6,1		6,8		7,4		10,2		11,7		13,9	










DN, мм	R[1)]	SW	d	L_1[2)]	L_2	L_3	k	d_2	n
		мм							
15	½	32 (G ¾ A)	21	130	131	139	65	14	4
20	¾	41 (G 1 A)	26	150	144	154	75	14	4
25	1	50 (G 1¼ A)	33	160	160	159	85	14	4

[1)] Наружная коническая трубная резьба по EN 10266-1, дюймы.
[2)] Фланцы PN 25 по EN 1092-2.

Компрессионные фитинги

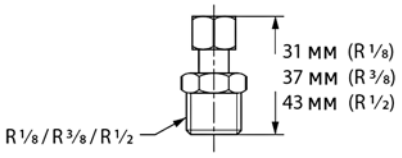

ENGINEERING
TOMORROW

Центральный офис • ООО «Данфосс»
Россия, 143581 Московская обл., Истринский р-н, д. Лешково, 217.
Телефон +7(495) 792-57-57, факс +7(495) 792-57-59. E-mail: he@danfoss.ru www.danfoss.ru

Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс», логотип «Danfoss» являются торговыми марками компании ООО «Данфосс». Все права защищены.

Техническое описание

Клапан — регулятор перепуска AVPA (PN 16 и PN 25)

Описание и область применения



Клапан — регулятор перепуска AVPA является регулятором прямого действия для поддержания постоянного перепада давлений, который предназначен для применения преимущественно в системах централизованного теплоснабжения.

Регулятор перепуска состоит из нормально закрытого регулирующего клапана и регулирующего блока с одной регулирующей диафрагмой и рукояткой для установки требуемого перепада давлений.

Клапан-регулятор открывается при превышении установленной величины перепада давлений.

Основные характеристики

- DN = 15–50 мм.
- PN = 16 бар и PN = 25 бар.
- K_{vs} = 4,0–25 м³/ч.
- Диапазоны настройки перепада давлений для регулятора AVPA:
  $\Delta P_{рег}$ = 0,05–0,5; 0,2–1,0; 0,3–2,0 бар.
- Температура регулируемой среды (вода или 30 % водный раствор гликоля): 2–150 °C.
- Присоединение к трубопроводу:
  - резьбовое (наружная резьба) — через резьбовые, приварные или фланцевые фитинги;
  - фланцевое.

Номенклатура и кодовые номера для заказа

Пример заказа



Клапан — регулятор перепуска DN = 15 мм, K_{vs} = 4 м³/ч, PN = 25 бар, $\Delta P_{рег}$ = 0,2–1 бар, $T_{макс}$ = 150 °C, с приварными присоединительными фитингами:
- клапан–регулятор AVPA DN = 15 мм, кодовый номер **003H6602** *— 1 шт.;*
- приварные фитинги, кодовый номер **003H6908** *— 1 компл.*

Клапан-регулятор AVPA поставляется в виде моноблока, включая встроенные импульсные трубки между клапаном и диафрагменным элементом. В комплект поставки регулятора с резьбовым клапаном не входят присоединительные фитинги, которые следует заказывать дополнительно.

Клапан-регулятор AVPA (PN 16)


Эскиз	DN, мм	K_{vs}, м³/ч	Присоединение		Диапазон настройки $\Delta P_{рег}$, бар	Кодовый номер	Диапазон настройки $\Delta P_{рег}$, бар	Кодовый номер
	15	4,0	Цилиндрическая наружная трубная резьба по ISO 228/1, дюймы	G ¾ A	0,05–0,5	**003H6593**	0,2–1,0	**003H6596**
	20	6,3		G 1 A		**003H6594**		**003H6597**
	25	8,0		G 1¼ A		**003H6595**		**003H6598**

Клапан-регулятор AVPA (PN 25)

Эскиз	DN, мм	K_{vs}, м³/ч	Присоединение		Диапазон настройки $\Delta P_{рег}$, бар	Кодовый номер	Диапазон настройки $\Delta P_{рег}$, бар	Кодовый номер
	15	4,0	Цилиндрическая наружная трубная резьба по ISO 228/1, дюймы	G ¾ A	0,2–1,0	**003H6602**	0,3–2,0	**003H6605**
	20	6,3		G 1 A		**003H6603**		**003H6606**
	25	8,0		G 1¼ A		**003H6604**		**003H6607**
	32	12,5		G 1¾ A		**003H6599**		—
	40	16		G 2 A		**003H6600**		—
	50	20		G 2½ A		**003H6601**		—
	32	12,5	Фланцы, PN 25, по EN 1092-2			**003H6608**		**003H6611**
	40	20				**003H6609**		**003H6612**
	50	25				**003H6610**		**003H6613**

Номенклатура и коды для оформления
(продолжение)

Дополнительные принадлежности

Эскиз	Наименование	DN, мм	Присоединение		Кодовый номер
	Приварные присоединительные фитинги	15	–		**003H6908**
		20			**003H6909**
		25			**003H6910**
		32			**003H6911**
		40			**003H6912**
		50			**003H6913**
	Резьбовые присоединительные фитинги (с наружной резьбой)	15	Коническая наружная трубная резьба по EN 10266-1, дюймы	R ½	**003H6902**
		20		R ¾	**003H6903**
		25		R 1	**003H6904**
		32		R 1¼	**003H6905**
		40		R 1 ½	**065B2004**
		50		R 2	**065B2005**
	Фланцевые присоединительные фитинги	15	Фланцы, PN 25, по EN 1092-2		**003H6915**
		20			**003H6916**
		25			**003H6917**

Запасные детали

Эскиз	Наименование	Диапазон настройки, $\Delta P_{рег}$, бар	Кодовый номер
–	Регулирующий блок с настроечной рукояткой (PN 16)	0,05–0,5	**003H6823**
		0,2–1,0	**003H6824**
–	Регулирующий блок с настроечной рукояткой (PN 25)	0,2–1,0	**003H6834**
		0,3–2,0	**003H6835**

Технические характеристики

Клапан для AVPA (PN 16)

Условный проход DN		мм	15	20	25
Пропускная способность K_{vs}		м³/ч	4,0	6,3	8,0
Коэффициент начала кавитации Z			≥0,6		
Протечка через закрытый клапан, % от K_{VS}			≤0,2		
Условное давление PN		бар	25		
Макс. перепад давлений на клапане $\Delta P_{кл.}$		бар	12		
Регулируемая среда			Вода или 30 % водный раствор гликоля		
pH регулируемой среды			7–10		
Температура регулируемой среды T		°C	2–150		
Присоединение	клапан		С наружной резьбой		
	фитинги		Приварные, резьбовые (с наружной резьбой) или фланцевые		
Материал					
Корпус клапана			Красная бронза CuSn5ZnPb (Rg5)		
Седло клапана			Нержавеющая сталь, мат. № 1.4571		
Золотник клапана			Необесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As		
Уплотнения			EPDM		

Регулирующий блок для AVPA (PN 16)

Площадь диафрагмы	см²	39	
Условное давление PN	бар	16	
Диапазон настройки перепада давлений $\Delta P_{рег}$	бар	0,05–0,5	0,2–1,0
Цвет настроечной пружины		Серый	Черный
Материал			
Корпус регулирующей диафрагмы		Оцинкованная сталь по DIN 1624, № 1.0338	
Диафрагма		EPDM	
Импульсная трубка		Медная трубка ø6×1 мм	

Технические характеристики *(продолжение)*

Клапан для AVPA (PN 25)


Условный проход DN		мм	15	20	25	32	40	50
Пропускная способность K_{vs}		м³/ч	4,0	6,3	8,0	12,5	16/20*	20/25*
Коэффициент начала кавитации Z			≥0,6		≥0,55		≥0,5	
Условное давление PN		бар	25					
Макс. перепад давлений на клапане $\Delta P_{кл}$		бар	20			16		
Регулируемая среда			Вода или 30 % водный раствор гликоля					
pH регулируемой среды			7–10					
Протечка через закрытый клапан, % от K_{vs}			≤0,02		≤0,05			
Температура регулируемой среды $T_{макс}$		°C	2–150					
Присоединение	клапан		С наружной резьбой			С наружной резьбой или с фланцами		
	фитинги		Приварные и резьбовые (с наружной резьбой)					
			фланцевые			–		
Материал								
Корпус клапана	резьбовой		Красная бронза CuSn5ZnPb (Rg5)			Высокопрочный чугун EN-GJS-400-18-LT GGG 40.3		
	фланцевый		–					
Седло клапана			Нержавеющая сталь, мат. № 1.4571					
Золотник клапана			Необесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As					
Уплотнения			EPDM					

* Для фланцевой версии регулятора.

Регулирующий блок для AVPA (PN 25)

Площадь диафрагмы		см²	54	
Условное давление PN		бар	25	
Диапазон настройки перепада давлений $\Delta P_{рег}$		бар	0,2–1,0	0,3–2,0
Цвет настроечной пружины			Желтый	Красный
Материал				
Корпус регулирующей диафрагмы	верхняя часть (со стороны клапана)		Нержавеющая сталь, No.1.4301	
	нижняя часть (со стороны рукоятки)		Необесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As	
Диафрагма			EPDM	
Импульсная трубка			Медная трубка ø6×1 мм	


Пример применения

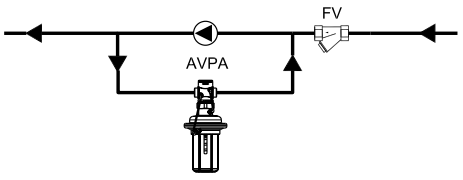


Регулятор перепуска на байпасе насоса

Монтажные положения


При температуре регулируемой среды до 100 °C регуляторы могут быть установлены в любом положении.

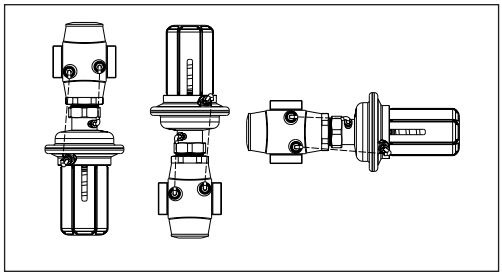

При более высокой температуре среды регуляторы следует устанавливать только на горизонтальном трубопроводе регулирующим блоком вниз.

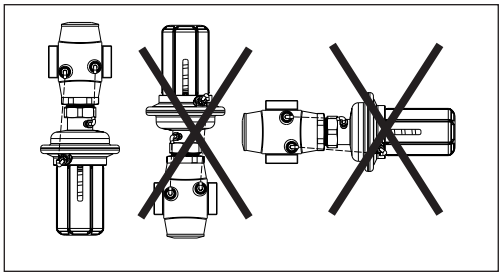

Условия применения

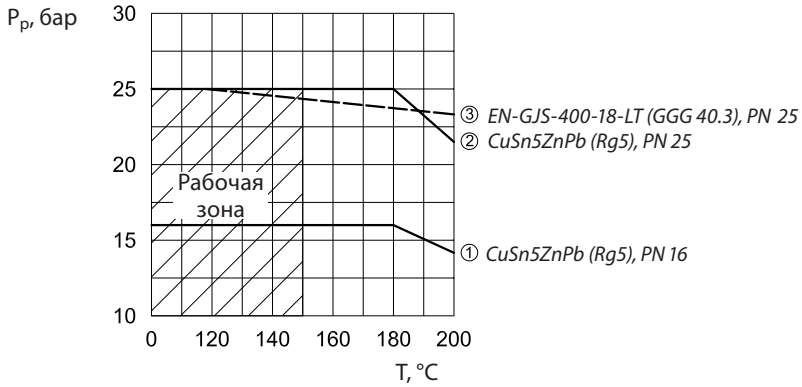


Зависимость рабочего давления от температуры регулируемой среды (в соответствии с EN 1092-3)

Пример выбора регулятора

Исходные данные
G = 3,5 м³/ч.
$\Delta P_{AVPA} = \Delta P_{per}$ = 1,4 бар.
PN = 25 бар.

Примечание. Потери давления в трубопроводах, арматуре и др. в данном примере не учитываются.

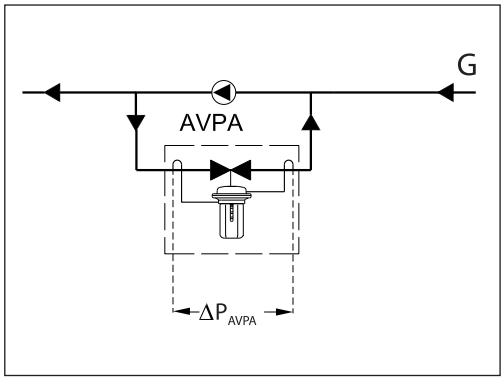

Решение:

1. $K_v = \frac{G}{\sqrt{\Delta P_{AVPA}}} = \frac{3,5}{\sqrt{1,4}} = 2,96$ м³/ч.


2. Рекомендуется принимать к установке регулятор, у которого:

$$K_{vs} \geq 1,2 \cdot K_v = 1,2 \cdot 2,96 = 3,55 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

Из таблицы (стр. *125*) выбираем регулятор AVPA PN = 25 бар, DN = 15 мм с K_{vs} = 4 м³/ч и ΔP_{per} = 0,3–2,0 бар.

Устройство

1 — корпус клапана;
2 — вставка клапана;
3 — разгруженный по давлению золотник клапана;
4 — шток клапана;
5 — регулирующая диафрагма;
6 — настроечная пружина;
7 — настроечная рукоятка (с возможностью пломбирования);
8 — соединительная гайка;
9 — верхняя часть корпуса регулирующей диафрагмы;
10 — нижняя часть корпуса регулирующей диафрагмы;
11 — импульсная трубка;
12 — компрессионный фитинг для импульсной трубки;
13 — корпус регулирующего блока.

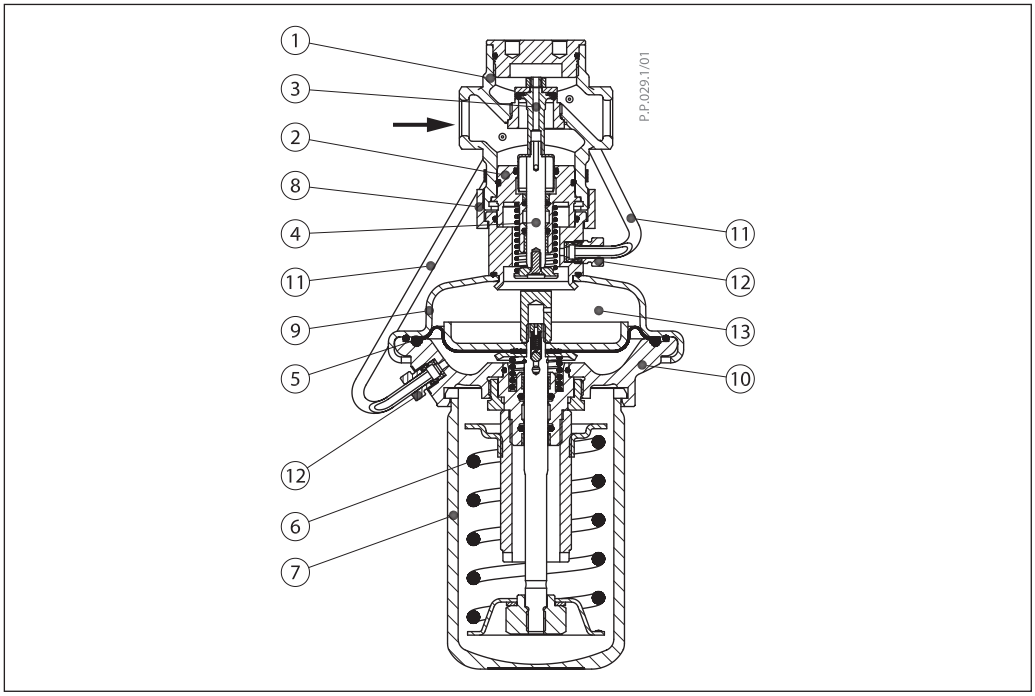

Принцип действия


Импульсы давлений до и после регулятора передаются по встроенным импульсным трубкам в полости диафрагменного элемента. При отклонении разности давлений от заданной величины диафрагма прогибается и перемещает золотник клапана. Клапан является нормально закрытым и открывается при увеличении разности давлений.

Регулятор снабжен предохранительным клапаном, который защищает регулирующую диафрагму от слишком большого перепада давлений.


Настройка

Настройка регулятора на требуемый перепад давлений осуществляется путем изменения сжатия настроечной пружины поворотом рукоятки. Настройка выполняется с использованием диаграмм настройки и/или манометров.


Зависимость между значениями настройки и фактическими перепадами давлений. Указанные значения являются приблизительными

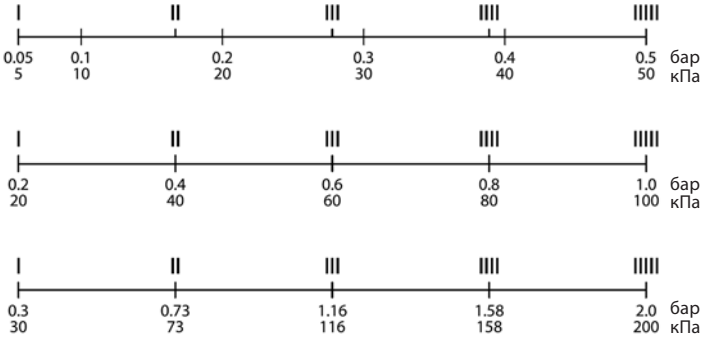


Габаритные и присоединительные размеры

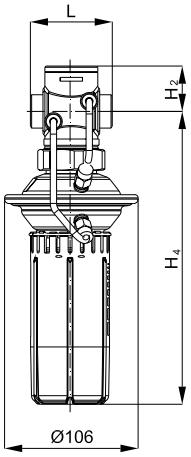


PN 16
DN = 15–25 мм

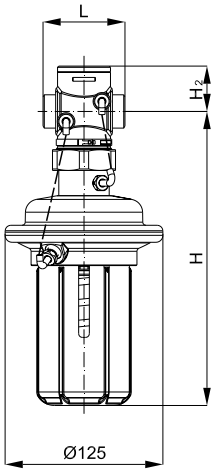

PN 25
DN = 15–25 мм

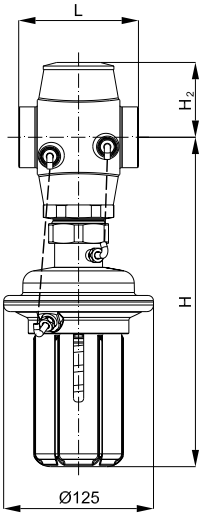


PN 25
DN = 32–50 мм

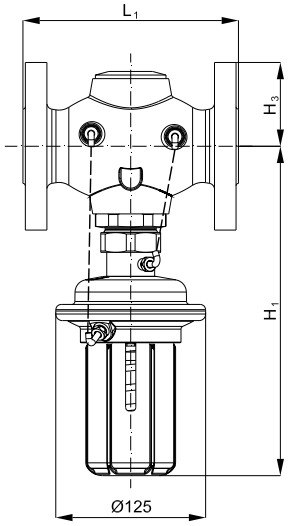



PN 25
DN =32–50 мм


DN, мм			15	20	25	32		40		50	
			резьбовой	резьбовой	резьбовой	резьбовой	фланцевый	резьбовой	фланцевый	резьбовой	фланцевый
L		мм	65	70	72	100		110		130	
L_1			–	–	–	180		200		230	
H			233	233	233	275		275		275	
H_1			–	–	–	275		275		275	
H_2			34	34	37	62		62		62	
H_3			–	–	–	70		75		82	
H_4			232	232	232	–		–		–	
Вес	PN 16	кг	1,8	1,8	2,0	–		–		–	
	PN 25		3,5	5,5	3,7	5,8	10,4	5,9	11,9	6,6	13,9

Примечание. Другие размеры фланцев см. в приведенной ниже таблице.









DN, мм		15	20	25	32	40	50
SW	мм	32 (G ¾ A)	41 (G 1 A)	50 (G 1¼ A)	63 (G 1¾ A)	70 (G 2 A)	82 (G 2½ A)
d		21	26	33	42	47	60
R[1)]		½	¾	1	1¼	–	–
L_1[2)]		130	150	160	–	–	–
L_2		131	144	160	177	195	252
L_3		139	154	159	184	204	234
k		65	75	85	100	110	125
d_2		14	14	14	18	18	18
n	шт.	4	4	4	4	4	4

[1)] Наружная коническая трубная резьба по EN 10266-1, дюймы.
[2)] Фланцы, PN 25, по EN 1092-2.

Центральный офис • ООО «Данфосс»
Россия, 143581 Московская обл., Истринский р-н, д. Лешково, 217.
Телефон +7(495) 792-57-57, факс +7(495) 792-57-59. E-mail: he@danfoss.ru www.danfoss.ru

Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс», логотип «Danfoss» являются торговыми марками компании ООО «Данфосс». Все права защищены.

Техническое описание

Клапан — регулятор давления «до себя» AVA (PN 25)

Описание и область применения



Клапан — регулятор давления «до себя» AVA предназначен для применения преимущественно в системах централизованного теплоснабжения.

AVA состоит из нормально закрытого регулирующего клапана и регулирующего блока с одной регулирующей диафрагмой и настроечной пружиной.

Клапан-регулятор открывается при превышении установленной величины давления.

Основные характеристики

- DN = 15–50 мм.
- PN = 25 бар.
- K_{vs} = 4,0–25 м³/ч.
- Диапазоны настройки давления для регулятора AVA $P_{рег}$: 1,0–4,5; 3–11 бар.
- Температура регулируемой среды (вода или 30 % водный раствор гликоля): 2–150 °C.
- Присоединение к трубопроводу:
  - резьбовое (наружная резьба) — через резьбовые, приварные или фланцевые фитинги,
  - фланцевое.

Номенклатура и кодовые номера для заказа

Пример заказа

Клапан — регулятор давления «до себя» DN = 15 мм, K_{vs} = 4 м³/ч, PN = 25 бар, $P_{рег}$ = 1,0–4,5 бар, $T_{макс}$ = 150 °C, с приварными присоединительными фитингами:


- *клапан-регулятор AVA DN = 15 мм, кодовый номер **003H6614** — 1 шт.;*
- *приварные фитинги, кодовый номер **003H6908** — 1 компл.*

Клапан-регулятор AVA поставляется в виде моноблока, включая встроенную импульсную трубку между клапаном и диафрагменным элементом. В комплект поставки регулятора с резьбовым клапаном не входят присоединительные фитинги, которые следует заказывать дополнительно.

Клапан-регулятор AVA

Эскиз	DN, мм	K_{vs}, м³/ч	Присоединение		Диапазон настройки $P_{рег}$, бар	Кодовый номер	Диапазон настройки $P_{рег}$, бар	Кодовый номер
	15	4,0	Цилиндрическая наружная трубная резьба по ISO 228/1, дюймы	G ¾ A	1,0–4,5	**003H6614**	3–11	**003H6620**
	20	6,3		G 1 A		**003H6615**		**003H6621**
	25	8,0		G 1¼ A		**003H6616**		**003H6622**
	32	12,5	Фланцы, PN 25, по EN 1092-2			**003H6626**		**003H6629**
	40	20				**003H6627**		**003H6630**
	50	25				**003H6628**		**003H6631**

Дополнительные принадлежности

Эскиз	Наименование	DN, мм	Присоединение		Кодовый номер
	Приварные присоединительные фитинги	15	—		**003H6908**
		20			**003H6909**
		25			**003H6910**
	Резьбовые присоединительные фитинги (с наружной резьбой)	15	Коническая наружная трубная резьба по EN 10266-1, дюймы	R ½	**003H6902**
		20		R ¾	**003H6903**
		25		R 1	**003H6904**
	Фланцевые присоединительные фитинги	15	Фланцы, PN 25, по EN 1092-2		**003H6915**
		20			**003H6916**
		25			**003H6917**

Номенклатура и кодовые номера для заказа *(продолжение)*

Запасные детали

Эскиз	Наименование	Диапазон настройки $P_{рег}$, бар	Кодовый номер
–	Регулирующий блок с настроечной пружиной	1,0–4,5	**003H6844**
		3–11	**003H6845**

Технические характеристики


Клапан AVA

Условный проход DN		мм	15	20	25	32	40	50
Пропускная способность K_{vs}		$м^3/ч$	4,0	6,3	8,0	12,5	20	25
Коэффициент начала кавитации Z			≥ 0,6		≥ 0,55		≥ 0,5	
Условное давление PN		бар	25					
Макс. перепад давлений на клапане $\Delta P_{кл.}$		бар	20			16		
Регулируемая среда			Вода или 30 % водный раствор гликоля					
pH регулируемой среды			7–10					
Протечка через закрытый клапан, % от K_{vs}			≤0,02		≤0,05			
Температура регулируемой среды T		°C	2–150					
Присоединение	клапан		С наружной резьбой			С фланцами		
	фитинги		Приварные, резьбовые (с наружной резьбой) или фланцевые			–		
Материал								
Корпус клапана	резьбовой		Красная бронза CuSn5ZnPb (Rg5)			Высокопрочный чугун EN-GJS-400-18-LT GGG 40.3		
	фланцевый		–					
Седло клапана			Нержавеющая сталь, мат. № 1.4571					
Золотник клапана			Необесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As					
Уплотнения			EPDM					


Регулирующий блок

Площадь диафрагмы		$см^2$	54	
Условное давление PN		бар	25	
Диапазон настройки давления $P_{рег}$		бар	1,0–4,5	3–11
Цвет настроечной пружины			Синий	Черный, зеленый
Материал				
Корпус регулирующей диафрагмы	верхняя часть (со стороны клапана)		Нержавеющая сталь, No.1.4301	
	нижняя часть (со стороны пружины)		Необесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As	
Диафрагма			EPDM	
Импульсная трубка			Медная трубка ø6×1 мм	

Примеры применения

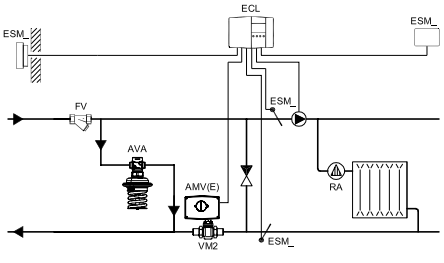


Зависимое присоединение к тепловой сети системы отопления

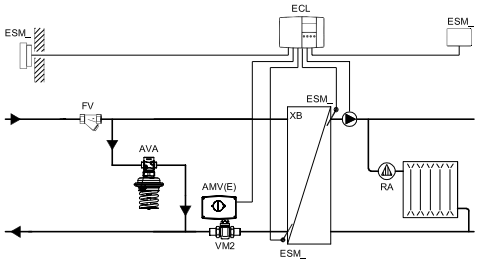

Независимое присоединение к тепловой сети системы отопления


Регулятор давления «до себя» (подпора) на обратном трубопроводе системы отопления




Монтажные положения


При температуре регулируемой среды до 100 °C регулятор может быть установлен в любом положении.

При более высокой температуре среды регулятор следует устанавливать только на горизонтальном трубопроводе регулирующим блоком вниз.

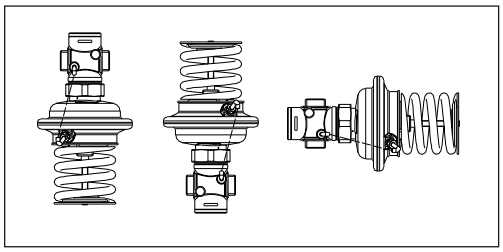

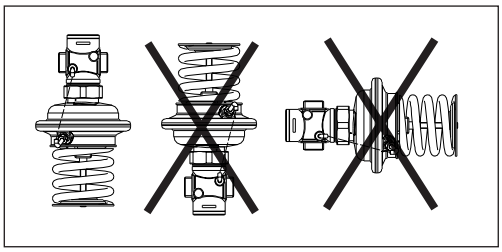

Условия применения

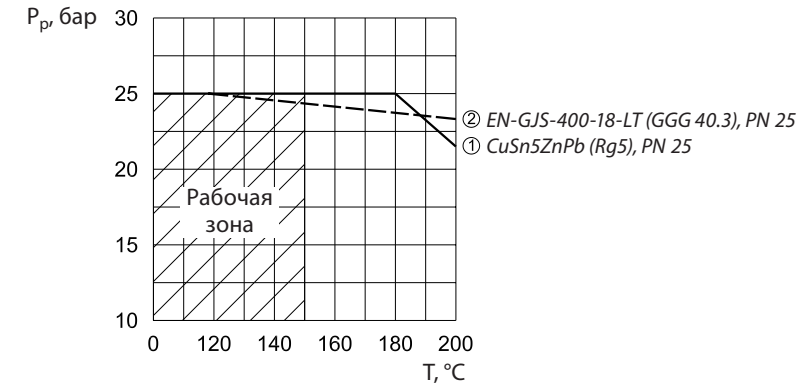

Зависимость рабочего давления от температуры регулируемой среды (в соответствии с EN 1092-3)

Пример выбора регулятора

Исходные данные
G = 1,9 м³/ч.
$P_1 = P_{рег} = 5{,}3$ бар.
$P_2 = 4$ бар.
PN = 25 бар.

Решение:
1. $\Delta P_{AVA} = P_1 - P_2 = 5{,}3 - 4 = 1{,}3$ бар.


2. $K_v = \dfrac{G}{\sqrt{\Delta P_{AVA}}} = \dfrac{1{,}9}{\sqrt{1{,}3}} = 1{,}7$ м³/ч.

3. Рекомендуется принимать к установке регулятор, у которого:

$$K_{vs} \geq 1{,}2 \cdot K_v = 1{,}2 \cdot 1{,}7 = 2{,}04 \text{ м}^3/\text{ч}.$$


Из таблицы на стр. 131 выбирается регулятор AVA PN = 25 бар, DN = 15 мм с $K_{vs} = 4$ м³/ч и $P_{рег} = 3$–11 бар.

Примечание.
Потери давления в трубопроводах, арматуре и т. д. в данном примере не учитываются.

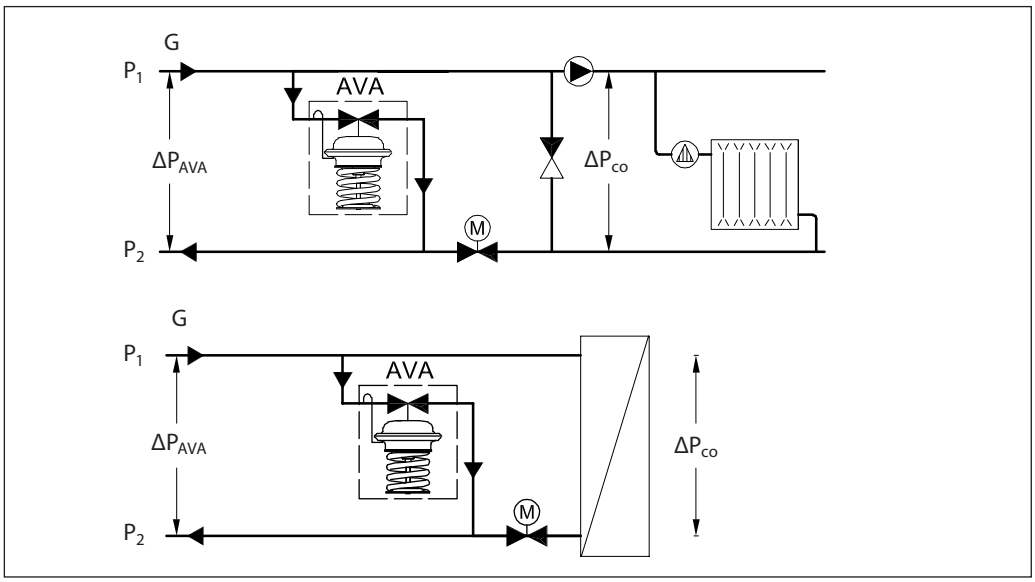

Устройство

1 — корпус клапана;
2 — вставка клапана;
3 — разгруженный по давлению золотник клапана;
4 — шток клапана;
5 — регулирующая диафрагма;
6 — настроечная пружина;
7 — настроечная рукоятка (с возможностью пломбирования);
8 — соединительная гайка;
9 — верхняя часть корпуса регулирующей диафрагмы;
10 — нижняя часть корпуса регулирующей диафрагмы;
11 — проточка для отбора атмосферного давления;
12 — импульсная трубка;
13 — компрессионный фитинг для импульсной трубки;
14 — корпус регулирующего блока.

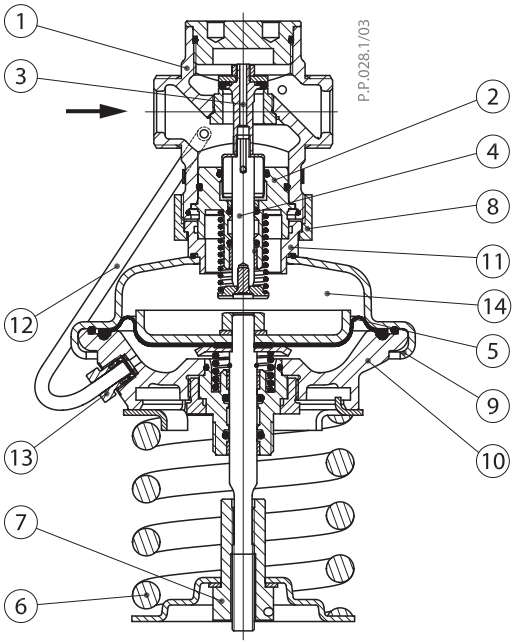


Принцип действия

Импульс давления от входного патрубка регулятора передается по встроенной импульсной трубке в нижнюю полость диафрагменного элемента. Вторая полость диафрагменного элемента сообщается с атмосферой. Клапан является нормально закрытым и открывается при повышении давления, поддерживая его на постоянном уровне.


Настройка

Настройка регулятора на требуемое давление осуществляется путем изменения сжатия настроечной пружины вращением гайки. Настройка выполняется с использованием диаграмм настройки *(см. соответствующие инструкции)* или манометров.


Габаритные и присоединительные размеры

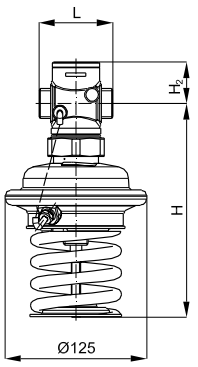


DN = 15–25 мм
$P_{рег}$ = 1,0–4,5 бар

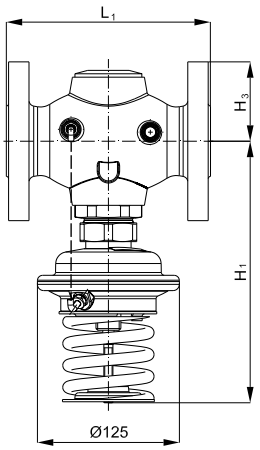

DN = 32–50 мм
$P_{рег}$ = 1,0–4,5 бар

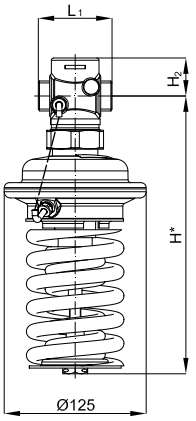

DN = 15–25 мм
$P_{рег}$ = 3,0–11 бар

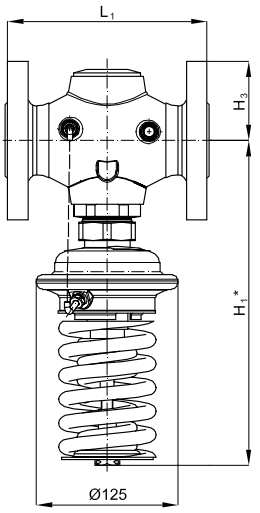


DN = 32–50 мм
$P_{рег}$ = 3,0–11 бар

DN		15	20	25	32	40	50
L	мм	65	70	75	–	–	–
L_1		–	–	–	180	200	230
H		188	188	188	–	–	–
H*		243	243	243	–	–	–
H_1		–	–	–	231	231	231
H1*		–	–	–	287	287	287
H_2		34	34	37	–	–	–
H_3		–	–	–	70	75	82
Вес (1,0–4,5 бар)	кг	3,5	3,5	3,7	10,4	12,0	13,9
Вес (3–11 бар)		3,7	3,7	3,9	10,5	12,1	14,0

Примечание. Другие размеры фланцев см. в таблице на стр. 136.

Габаритные и присоединительные размеры *(продолжение)*

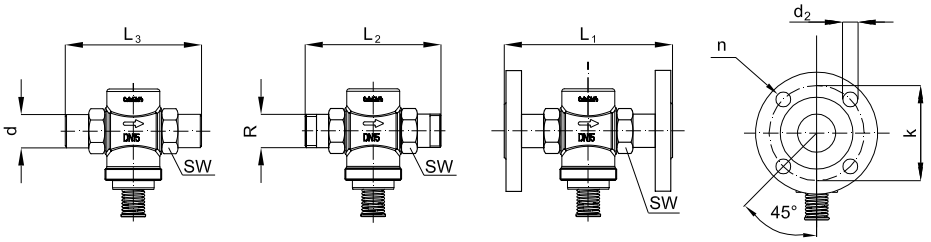

DN		15	20	25	32	40	50
R[1)]	дюйм	½	¾	1	–	–	–
SW	мм	32 (G ¾ A)	41 (G 1 A)	50 (G 1¼ A)	–	–	–
d		21	26	33	–	–	–
L_1[2)]		130	150	160	–	–	–
L_2		131	144	160	–	–	–
L_3		139	154	159	–	–	–
k		65	75	85	100	110	125
d_2		14	14	14	18	18	18
n	шт.	4	4	4	4	4	4

[1)] Наружная коническая трубная резьба по EN 10266-1, дюймы.
[2)] Фланцы, PN 25, по EN 1092-2.

Центральный офис • ООО «Данфосс»
Россия, 143581 Московская обл., Истринский р-н, д. Лешково, 217.
Телефон +7(495) 792-57-57, факс +7(495) 792-57-59. E-mail: he@danfoss.ru www.danfoss.ru

Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс», логотип «Danfoss» являются торговыми марками компании ООО «Данфосс». Все права защищены.

Техническое описание

Клапаны — регуляторы давления «после себя» AVD — для воды, AVDS — для пара (PN 25)

Описание и область применения



Клапаны — регуляторы давления «после себя» AVD и AVDS предназначены для применения преимущественно в системах централизованного теплоснабжения.

AVD и AVDS состоят из нормально открытого клапана, регулирующего блока с одной регулирующей диафрагмой и настроечной пружиной.

Клапан регуляторов закрывается при превышении установленной величины давления.

Основные характеристики AVD

- DN = 15–50 мм.
- PN = 25 бар.
- K_{vs} = 4–25 м³/ч.
- Диапазоны настройки давления $P_{рег}$: 1–5, 3–12 бар.
- Температура регулируемой среды (воды или 30 % водного раствора гликоля): 2–150 °C.
- Присоединение к трубопроводу:
  - резьбовое (наружная резьба) — через резьбовые, приварные или фланцевые фитинги;
  - фланцевое.

Основные характеристики AVDS

- DN = 15–25 мм.
- PN = 25 бар.
- K_{vs} = 1,0–6,3 м³/ч.
- Диапазоны настройки давления $P_{рег}$: 1–5, 3–12 бар.
- Температура регулируемой среды:
  - водяного пара: до 200 °C;
  - воды или 30 % водного раствора гликоля: 2–150 °C.
- Необходимо всегда использовать охладители импульса.
- Присоединение к трубопроводу резьбовое (наружная резьба) — через резьбовые, приварные или фланцевые фитинги.

Номенклатура и кодовые номера для заказа



Пример заказа

Клапан — регулятор давления «после себя» AVD DN = 15 мм, K_{vs} = 4 м³/ч, PN = 25 бар, $P_{рег}$ = 1–5 бар, $T_{макс.}$ = 150 °C, с приварными присоединительными фитингами:

*- клапан-регулятор AVD DN = 15 мм, кодовый номер **003H6644** — 1 шт.;*

*-приварные фитинги, кодовый номер **003H6908** — 1 компл.*

Клапан-регулятор AVD

Эскиз	DN, мм	K_{vs}, м³/ч	Присоединение		Диапазон настройки $P_{рег}$, бар	Кодовый номер	Диапазон настройки $P_{рег}$, бар	Кодовый номер
	15	4,0	Цилиндрическая наружная трубная резьба по ISO 228/1, дюймы	G ¾ A	1–5	**003H6644**	3–12	**003H6650**
	20	6,3		G 1 A		**003H6645**		**003H6651**
	25	8,0		G 1¼ A		**003H6646**		**003H6652**
	32	12,5	Фланцы, PN 25, по EN 1092-2			**003H6659**		**003H6662**
	40	20				**003H6660**		**003H6663**
	50	25				**003H6661**		**003H6664**

Примечание. Другие версии регулятора поставляются по спецзаказу.


Клапан-регулятор AVD поставляется в виде моноблока, включая встроенную импульсную трубку между клапаном и диафрагменным элементом.
В комплект поставки регулятора с резьбовым клапаном не входят присоединительные фитинги, которые следует заказывать дополнительно.

Номенклатура и кодовые номера для заказа
(продолжение)


Пример заказа
Клапан — регулятор давления «после себя» AVDS для пара DN = 15 мм, K_{vs} = 3,2 м³/ч, PN = 25 бар, $P_{рег}$ = 1–5 бар, $T_{макс.}$ = 200 °C, с приварными присоединительными фитингами:
- *клапан-регулятор AVDS DN = 15 мм, кодовый номер **003H6667** — 1 шт.;*
- *импульсная трубка AV с ниппелем ½" кодовый номер **003H6854** — 1 компл.;*
- *охладитель импульса давления, кодовый номер **003H0277** — 1 компл.;*
- *приварные фитинги, кодовый номер **003H6908** — 1 компл.;*
- *кран для отключения импульса давления, кодовый номер **003H0276** — 1 шт.*

Клапан-регулятор AVDS поставляется в виде моноблока. В комплект поставки не входят импульсная трубка AV, присоединительные фитинги, охладитель импульса давления и кран для отключения импульса, которые следует заказывать дополнительно.

Регулятор AVDS (для пара необходимо устанавливать охладители импульса)

Эскиз	DN, мм	K_{vs}, м³/ч	Присоединение		Диапазон настройки $P_{рег}$, бар	Кодовый номер	Диапазон настройки $P_{рег}$, бар	Кодовый номер
	15	1,0	Цилиндрическая наружная трубная резьба по ISO 228/1, дюймы	G ¾ A	1–5	**003H6665**	3–12	**003H6670**
		1,6				**003H6666**		**003H6671**
		3,2				**003H6667**		**003H6672**
	20	4,5		G 1 A		**003H6668**		**003H6673**
	25	6,3		G 1¼ A		**003H6669**		**003H6674**

Дополнительные принадлежности

Эскиз	Наименование	DN, мм	Присоединение		Кодовый номер
	Приварные присоединительные фитинги	15	–		**003H6908**
		20			**003H6909**
		25			**003H6910**
	Резьбовые присоединительные фитинги (с наружной резьбой)	15	Коническая наружная трубная резьба по EN 10266-1, дюймы	R ½	**003H6902**
		20		R ¾	**003H6903**
		25		R 1	**003H6904**
	Фланцевые присоединительные фитинги	15	Фланцы, PN 25, по EN 1092-2		**003H6915**
		20			**003H6916**
		25			**003H6917**
	Комплект импульсной трубки AV	Состав комплекта: – медная импульсная трубка ø6×1 мм, L = 1500 мм — 1 шт.; – компрессионный фитинг для присоединения импульсной трубки ø6×1 мм к трубопроводу*		R ⅜"	**003H6853**
				R ½"	**003H6854**
—	10 компрессионных фитингов с ниппелем R ⅛" для присоединения импульсной трубки ø6×1 мм к трубопроводу*				**003H6857**
	10 компрессионных фитингов с ниппелем R ⅜" для присоединения импульсной трубки ø6×1 мм к трубопроводу*				**003H6858**
	10 компрессионных фитингов с ниппелем R ½" для присоединения импульсной трубки ø6×1 мм к трубопроводу *				**003H6859**
	10 компрессионных фитингов для присоединения импульсной трубки ø6×1 мм к штуцеру регулирующего элемента G ⅛"*				**003H6931**
	Запорный кран DN = 6 мм для отключения импульса давления				**003H0276**
—	Охладитель импульса давления, объем 0,3 л, с 2 компрессионными фитингами ø6×1 мм для присоединения импульсных трубок**				**003H0277**

* Компрессионный фитинг состоит из ниппеля, уплотнительного кольца и накидной гайки.
** Охладитель импульса необходимо использовать при регулируемой среде — пар.

Запасные детали

Эскиз	Наименование	DN, мм	K_{vs}, м³/ч	Кодовый номер
–	Вставка клапана[1]	15	4,0	**003H6873**
		20	6,3	**003H6874**
		25	8,0	**003H6875**
		32/40/50	12,5/20/25	**003H6876**
	Удлинитель штока клапана с сальниковым блоком[2]	15/20/25	3,2/4,5/6,3	**003H6877**

Эскиз	Наименование	Диапазон настройки давления $P_{рег}$, бар	Кодовый номер
–	Регулирующий блок с настроечной пружиной	1–5	**003H6844**
		3–12	**003H6845**

[1] Только для регулятора AVD.
[2] Только для регулятора AVDS.

Технические характеристики

Клапан AVD

Условный проход DN		мм	15	20	25	32	40	50
Пропускная способность K_{vs}		$м^3$/ч	4,0	6,3	8,0	12,5	20	25
Коэффициент начала кавитации Z			≥ 0,6		≥ 0,55		≥ 0,5	
Условное давление PN		бар	25					
Макс. перепад давлений на клапане $\Delta P_{кл.}$		бар	20			16		
Регулируемая среда			Вода или 30 % водный раствор гликоля					
pH регулируемой среды			7–10					
Протечка через закрыты клапан, % от K_{vs}			≤0,02			≤0,05		
Температура регулируемой среды T		°C	2–150					
Присоединение	клапан		С наружной резьбой			С фланцами		
	фитинги		Под приварку, резьбовые (с наружной резьбой) или фланцевые			—		
Материал								
Корпус клапана	резьбовой		Красная бронза CuSn5ZnPb (Rg5)			—		
	фланцевый		—			Высокопрочный чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)		
Седло клапана			Нержавеющая сталь, мат. № 1.4571					
Золотник клапана			Необесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As					
Уплотнения			EPDM					


Клапан AVDS

Условный проход DN		мм	15			20	25
Пропускная способность K_{vs}		$м^3$/ч	1,0	1,6	3,2	4,5	6,3
Коэффициент начала кавитации Z			≥ 0,6				≥ 0,55
Условное давление, PN		бар	25				
Макс. перепад давлений на клапане $\Delta P_{кл.}$		бар	10				
Регулируемая среда			Вода, водяной пар или 30 % водный раствор гликоля				
pH регулируемой среды			7–10				
Протечка через закрыты клапан, % от K_{vs}			≤0,02				
Температура регулируемой среды T		°C	2–200				
Присоединение	клапан		С наружной резьбой				
	фитинги		Под приварку, резьбовые (с наружной резьбой) или фланцевые				
Материал							
Корпус клапана			Красная бронза CuSn5ZnPb (Rg5)				
Седло клапана			Нержавеющая сталь, мат. № 1.4571				
Золотник клапана			Нержавеющая сталь, мат. № 1.4122				


Регулирующий блок

Площадь диафрагмы		$см^2$	54	
Условное давление PN		бар	25	
Диапазон (величина) настройки перепада давлений P_{per}		бар	1–5	3–12
Цвет настроечной пружины			Синий	Черный, зеленый
Материал				
Корпус регулирующей диафрагмы	верхняя часть (со стороны клапана)		Нержавеющая сталь, мат. № 1.4301	
	нижняя часть (со стороны пружины)		Необесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As	
Диафрагма			EPDM	
Импульсная трубка			Медная трубка ø6×1 мм	


Примеры применения

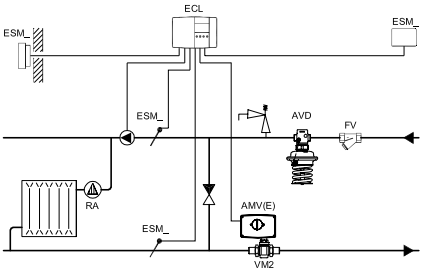

Зависимое присоединение к тепловой сети системы отопления

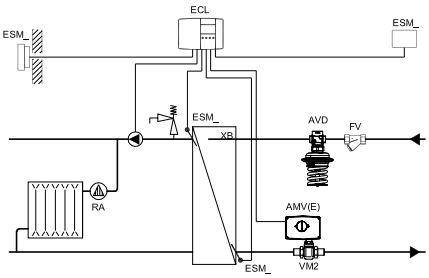


Независимое присоединение к тепловой сети системы отопления

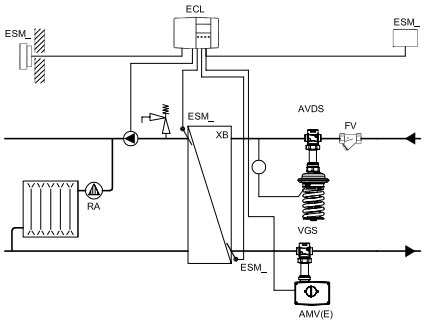



Монтажные положения

При температуре среды до 100 °C регулятор AVD может быть установлен в любом положении.


При более высокой температуре регулятор AVD, а также регулятор AVDS при любой температуре следует устанавливать только на горизонтальном трубопроводе регулирующим блоком вниз.

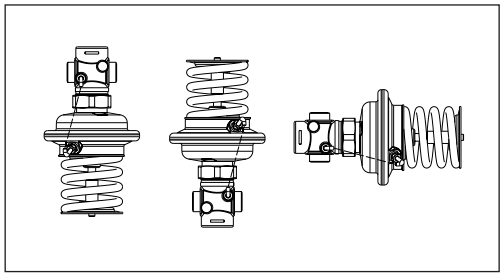

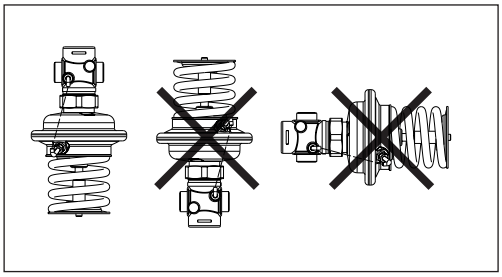

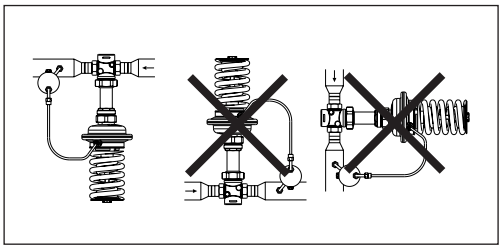

Условия применения

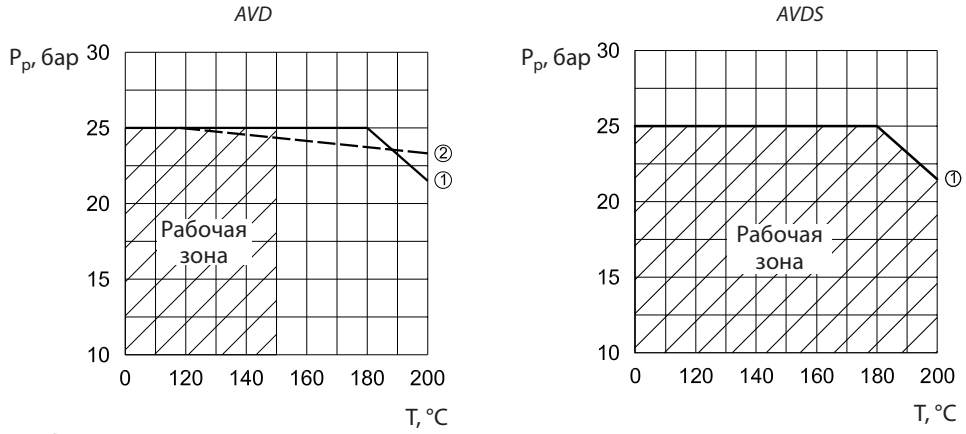

① *CuSn5ZnPb (Rg5), PN 25*

② *EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PN 25*

Зависимость рабочего давления от температуры регулируемой среды в соответствии с EN 1092-2 и EN 1092-3

Пример выбора регулятора

Требуется выбрать регулятор давления «после себя» в следующих условиях.

Исходные данные
G = 2,0 м³/ч.
P_1 = 7,5 бар.
$P_1 = P_{per}$ = 6,0 бар.
PN = 25 бар.

Примечание. Потери давления в трубопроводах, арматуре и т. д. в данном примере не учитываются.


Решение:
1. $\Delta P_{AVD} = P_1 - P_2 = 7,5 - 6,0 = 1,5$ бар.

2. $$K_v = \frac{G}{\sqrt{\Delta P_{AVD}}} = \frac{2,0}{\sqrt{1,5}} = 1,6 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

3. Рекомендуется принимать к установке регулятор, у которого:


$$K_{vs} \geq 1,2 \cdot K_v = 1,2 \cdot 1,6 = 1,92 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

Из таблицы (стр. 137) выбираем регулятор AVD PN = 25 бар, DN = 15 мм, K_{vs} = 4 м³/ч и P_{per} = 3–12 бар.

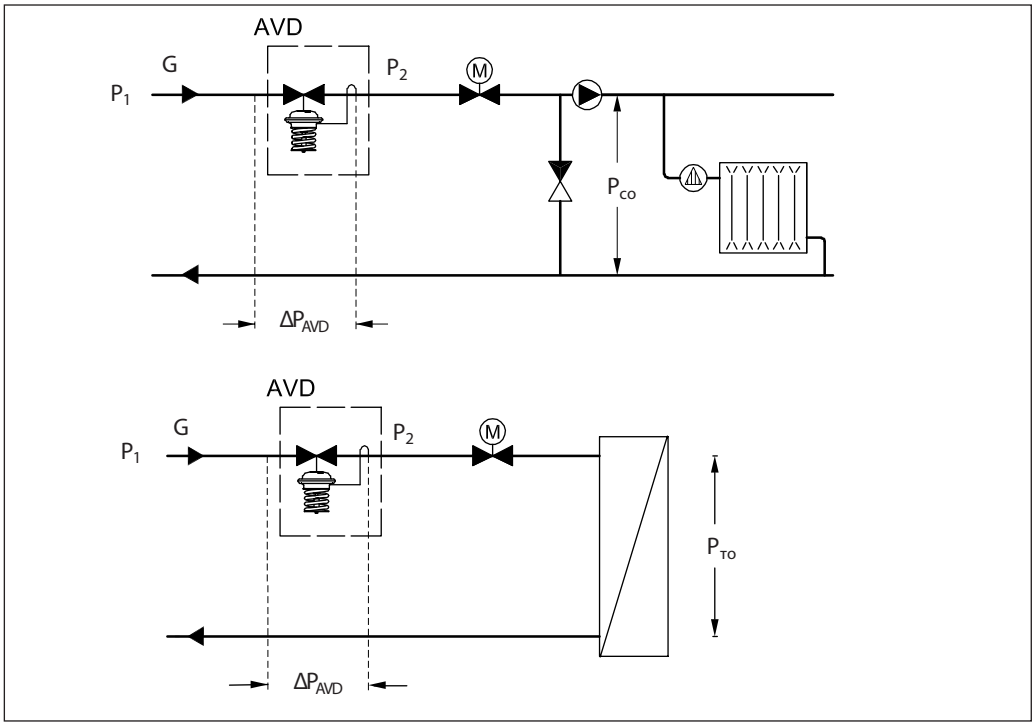


Устройство

1 — корпус клапана;
2 — вставка клапана;
3 — разгруженный по давлению золотник клапана;
4 — шток клапана;
5 — регулирующая диафрагма;
6 — настроечная пружина;
7 — настроечная гайка (с возможностью пломбирования);
8 — соединительная гайка;
9 — верхняя часть корпуса регулирующей диафрагмы;
10 — нижняя часть корпуса регулирующей диафрагмы;
11 — проточка для отбора атмосферного давления;
12 — импульсная трубка;
13 — компрессионный фитинг для импульсной трубки;
14 — корпус регулирующего блока;
15 — удлинитель штока клапана;
16 — сальниковое уплотнение.

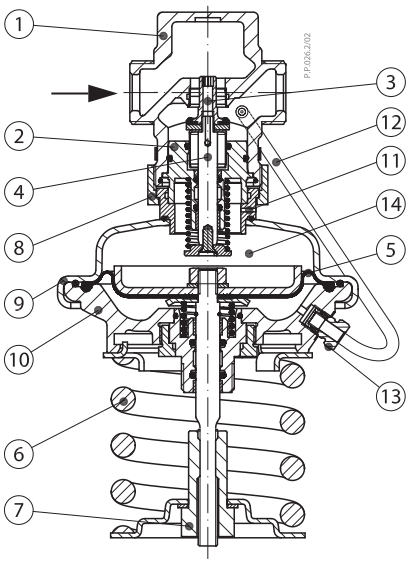

AVD

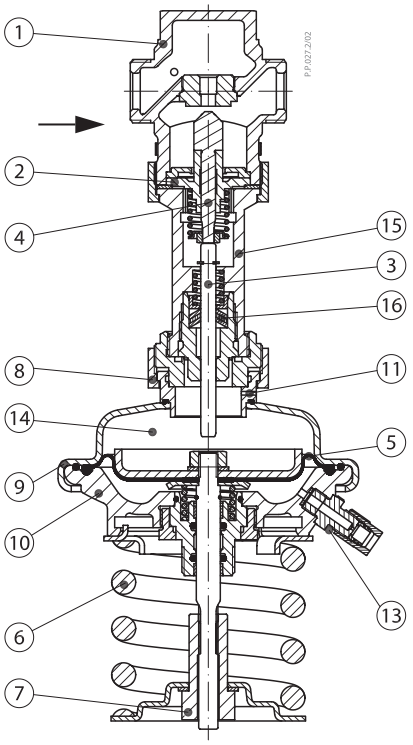

AVDS


Принцип действия

Импульс давления после регулятора передается по импульсной трубке в нижнюю полость диафрагменного блока. Вторая полость диафрагменного элемента сообщается с атмосферой. При возникновении разности давлений на диафрагме она прогибается и перемещает связанный с ней через шток конус клапана. Клапан является нормально открытым и закрывается при повышении давления, поддерживая его на постоянном уровне.


Настройка

Регулятор настраивается на требуемое давление путем изменения сжатия настроечной пружины. Настройка выполняется с использованием диаграмм настройки *(см. соответствующие инструкции)* и/или манометров.


Габаритные и присоединительные размеры

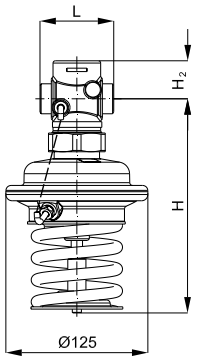


AVD
DN = 15–25 мм
$P_{рег}$ = 1–5 бар

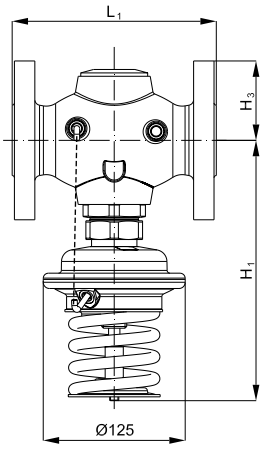

AVD
DN = 32–50 мм
$P_{рег}$ = 1–5 бар

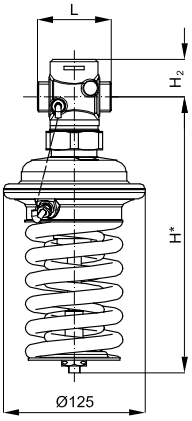

AVD
DN = 15–25 мм
$P_{рег}$ = 3–12 бар

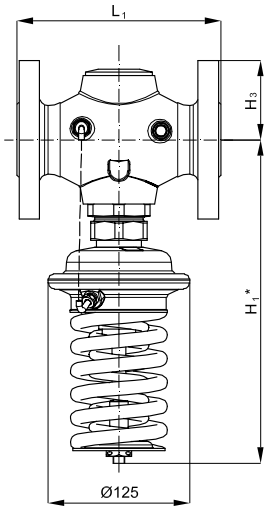


AVD
DN = 32–50 мм
$P_{рег}$ = 3–12 бар

DN, мм		15	20	25	32	40	50
L	мм	65	70	75	—	—	—
L_1		—	—	—	180	200	230
H		189	189	189	—	—	—
H*		243	243	243	—	—	—
H_1		—	—	—	231	231	231
H_1*		—	—	—	285	285	285
H_2		34	34	37	—	—	—
H_3		—	—	—	70	75	82
Вес ($P_{рег}$ = 1–5 бар)	кг	3,5	3,5	3,7	10,2	11,8	13,9
Вес ($P_{рег}$ = 3–12 бар)		3,7	3,7	3,8	10,4	11,9	14,0

Примечание. Другие размеры фланцев см. в таблице на стр. 144.


Габаритные и присоединительные размеры *(продолжение)*

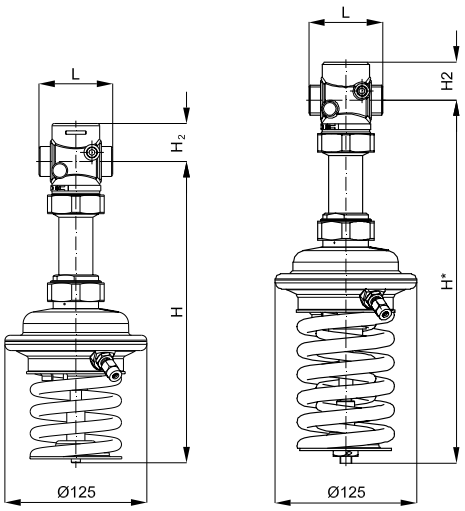

AVDS
DN = 15–25 мм
$P_{рег}$ = 1–5 бар

AVDS
DN = 15–25 мм
$P_{рег}$ = 3–12 бар


DN, мм		15	20	25
L	мм	65	70	75
H		266	266	266
H*		320	320	320
H_2		34	34	37
Вес ($P_{рег}$ = 1–5 бар)	кг	3,5	3,5	3,7
Вес ($P_{рег}$ = 3–12 бар)		3,7	3,7	3,9

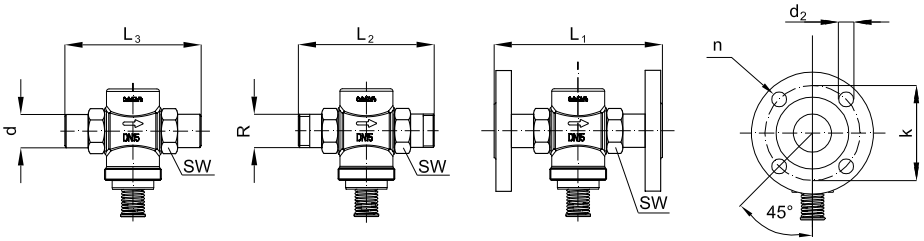

DN, мм		15	20	25	32	40	50
SW	мм	32 (G ¾ A)	41 (G 1 A)	50 (G 1¼ A)	–	–	–
d		21	26	33	–	–	–
R[1]		½	¾	1	–	–	–
L_1[2]		130	150	160	–	–	–
L_2		131	144	160	–	–	–
L_3		139	154	159	–	–	–
k		65	75	85	100	110	125
d_2		14	14	14	18	18	18
n	шт.	4	4	4	4	4	4


[1] Наружная коническая трубная резьба по EN 10266-1, дюймы.
[2] Фланцы, PN 25, по EN 1092-2.

Компрессионный фитинг



R ⅛/R ⅜/R ½

Охладитель импульса давления



Центральный офис • ООО «Данфосс»
Россия, 143581 Московская обл., Истринский р-н, д. Лешково, 217.
Телефон +7(495) 792-57-57, факс +7(495) 792-57-59. E-mail: he@danfoss.ru www.danfoss.ru

Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс», логотип «Danfoss» являются торговыми марками компании ООО «Данфосс». Все права защищены.

Техническое описание

Клапаны — регуляторы перепада давлений с ручным ограничением расхода AVPB, AVPB-F (PN 16)

AVPB — с переменной настройкой
AVPB-F — с фиксированной настройкой

Описание и область применения



AVPB и AVPB-F являются регуляторами прямого действия для поддержания постоянного перепада давлений с ручным ограничением предельного расхода теплоносителя. Клапаны-регуляторы предназначены для применения преимущественно в системах централизованного теплоснабжения.

Клапан — регулятор перепада давлений состоит из регулирующего клапана с дросселем — ограничителем расхода и регулирующего блока с одной регулирующей диафрагмой и рукояткой для установки требуемого перепада давлений (без рукоятки — в версии регулятора с фиксированной настройкой).

Клапан регулятора закрывается при превышении установленной величины перепада давлений.

Основные характеристики

- DN = 15–32 мм.
- PN = 16 бар.
- K_v = 1,6–10 м³/ч.
- Диапазоны настройки перепада давлений для регулятора AVPB $\Delta P_{рег}$: 0,05–0,5; 0,2–1,0.
- Величина фиксированной настройки перепада давлений для AVBP-F $\Delta P_{рег}$: 0,2; 0,3; 0,5 бар.
- Температура регулируемой среды (вода или 30 % водный раствор гликоля): 2–150 °C.
- Присоединение к трубопроводу резьбовое (наружная резьба) — через резьбовые, приварные или фланцевые фитинги.

Номенклатура и кодовые номера для заказа

Пример заказа

Клапан — регулятор перепада давлений с ручным ограничением расхода DN = 15 мм, K_{vs} = 1,6 м³/ч, PN = 25 бар, $\Delta P_{рег}$ = 0,2–1 бар, $T_{макс.}$ = 150 °C, с приварными присоединительными фитингами:


- *клапан–регулятор AVPB DN = 15 мм, кодовый номер **003H6399** — 1 шт.;*
- *импульсная трубка AV R ½, кодовый номер **003H6854** — 1 компл. (второй импульс давления передается по внутреннему каналу устройства);*
- *приварные фитинги, кодовый номер **003H6908** — 1 компл.*

Клапан-регулятор AVPB

Эскиз	DN, мм	K_{vs}, м³/ч	Присоединение		Диапазон настройки $\Delta P_{рег}$, бар	Кодовый номер	Диапазон настройки $\Delta P_{рег}$, бар	Кодовый номер
	15	1,6	Цилиндрическая наружная трубная резьба по ISO 228/1, дюймы	G ¾ A	0,05–0,5	**003H6393**	0,2–1,0	**003H6399**
		2,5				**003H6394**		**003H6400**
		4,0				**003H6395**		**003H6401**
	20	6,3		G 1 A		**003H6396**		**003H6402**
	25	8,0		G 1¼ A		**003H6397**		**003H6403**
	32	10		G 1¾ A		**003H6398**		**003H6404**

Примечание. Другие версии регулятора поставляются по спецзаказу.

Клапан-регулятор AVPB-F


Эскиз	DN, мм	K_{vs}, м³/ч	Присоединение		$\Delta P_{рег}$, бар	Кодовый номер	$\Delta P_{рег}$, бар	Кодовый номер	$\Delta P_{рег}$, бар	Кодовый номер
	15	1,6	Цилиндрическая наружная трубная резьба по ISO 228/1, дюймы	G ¾ A	0,2	**003H6411**	0,3	**003H6417**	0,5	**003H6423**
		2,5				**003H6412**		**003H6418**		**003H6424**
		4,0				**003H6413**		**003H6419**		**003H6425**
	20	6,3		G 1 A		**003H6414**		**003H6420**		**003H6426**
	25	8,0		G 1¼ A		**003H6415**		**003H6421**		**003H6427**
	32	10		G 1¾ A		**003H6416**		**003H6422**		**003H6428**

Примечание. Другие версии регулятора поставляются по спецзаказу.

Клапаны–регуляторы AVPB и AVPB-F поставляются в виде моноблока без внешней импульсной трубки AV и присоединительных фитингов, которые следует заказывать дополнительно.

Номенклатура и кодовые номера для заказа *(продолжение)*

Дополнительные принадлежности

Эскиз	Наименование	DN, мм	Присоединение		Кодовый номер
	Приварные присоединительные фитинги	15	–		003H6908
		20			003H6909
		25			003H6910
		32			003H6911
	Резьбовые присоединительные фитинги (с наружной резьбой)	15	Коническая наружная трубная резьба по EN 10266-1, дюймы	R ½	003H6902
		20		R ¾	003H6903
		25		R 1	003H6904
		32		R 1¼	003H6905
	Фланцевые присоединительные фитинги	15	Фланцы, PN 25, по EN 1092-2		003H6915
		20			003H6916
		25			003H6917
	Комплект импульсной трубки AV	Состав комплекта: - медная импульсная трубка ø6×1 мм, L = 1500 мм – 1 шт.; - компрессионный фитинг для присоединения импульсной трубки ø6×1 мм к трубопроводу*		R ⅜	003H6853
				R ½	003H6854
–	10 компрессионных фитингов с ниппелем R ⅛ для присоединения импульсной трубки ø6×1 мм к трубопроводу				003H6857
	10 компрессионных фитингов с ниппелем R ⅜ для присоединения импульсной трубки ø6×1 мм к трубопроводу				003H6858
	10 компрессионных фитингов с ниппелем R ½ для присоединения импульсной трубки ø6×1 мм к трубопроводу				003H6859
	10 компрессионных фитингов для присоединения импульсной трубки ø6×1 мм к штуцеру регулирующего элемента G ⅛				003H6931
	Запорный кран DN = 6 мм для отключения импульса давления				003H0276

* Компрессионный фитинг состоит из ниппеля, уплотнительного кольца и накидной гайки.

Запасные детали

Эскиз	Наименование	K_{vs}, м³/ч	Кодовый номер
–	Вставка клапана	1,6	003H6863
		2,5	003H6864
		4,0	003H6865
		6,3	003H6866
		8,0	003H6867
		10	

–	Наименование	Диапазон (величина) настройки ΔP_{per}, бар	Кодовый номер
	Регулирующий блок с настроечной рукояткой (AVPB)	0,05–0,5	003H6821
		0,2–1,0	003H6822
	Регулирующий блок без настроечной рукоятки (AVPB-F)	0,2	003H6825
		0,3	
		0,5	

Технические характеристики

Клапан

Условный проход DN	мм	15			20	25	32
Пропускная способность K_{vs}	м³/ч	1,6	2,5	4,0	6,3	8,0	10
Диапазон настройки предельного расхода $G_{макс}$ при перепаде давлений на дросселе — ограничителе расхода, $\Delta P_{др}$ = 0,2 бар[1)]		0,06–1,4	0,08–1,8	0,09–2,7	0,1–4,5	0,1–6,0	0,15–7,3
Коэффициент начала кавитации Z		≥0,6				≥0,55	
Условное давление PN	бар	25					
Макс. перепад давлений на клапане $\Delta P_{кл.}$	бар	12					
Мин. перепад давлений на клапане $\Delta P_{кл.}$	бар	См. примечания[2)]					
Регулируемая среда		Вода или 30 % водный раствор гликоля					
pH регулируемой среды		7–10					
Протечка через закрытый клапан, % от K_{vs}		0,02					0,05
Температура регулируемой среды T	°C	2–150					
Присоединение	клапан	С наружной резьбой					
	фитинги	Под приварку или резьбовые (с наружной резьбой)					
		Фланцевые					—
Материал							
Корпус клапана		Красная бронза CuSn5ZnPb (Rg5)					
Седло клапана		Нержавеющая сталь, мат. № 1.4571					
Золотник клапана		Необесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As					
Уплотнения		EPDM					

[1)] $\Delta P_{др}$ — перепад давлений на дросселе — ограничителе расхода.


[2)] Зависит от расхода и пропускной способности клапана. Если регулятор настроен на предельное значение расхода, то $\Delta P_{min} \geq 0,5$. Если же значение настройки меньше максимальной, то $\Delta P_{min}=(Q/K_{VS})^2 + \Delta P_{др}$.

Регулирующий блок


Тип		AVPB		AVPB-F		
Площадь диафрагмы	см²	39				
Условное давление PN	бар	16				
Диапазон (величина)настройки перепада давлений ΔP_{per} и цвет рабочей пружины	бар	0,05–0,5	0,2–1,0	0,2	0,3	0,5
		Серый	Черный	Фиксированная настройка		
Материал						
Корпус регулирующей диафрагмы		Оцинкованная сталь по DIN 1624, №1.0338				
Диафрагма		EPDM				
Импульсная трубка		Медная трубка ø6×1 мм				

Примеры применения

Клапаны — регуляторы перепада давлений AVPB и AVPB-F устанавливаются только на обратном трубопроводе.

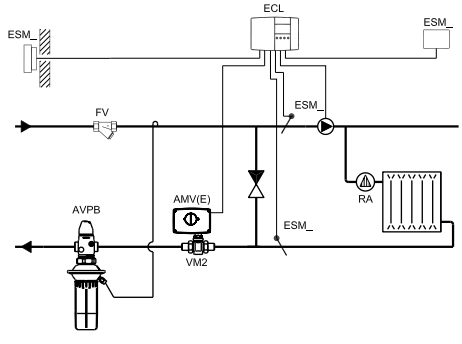

Зависимое присоединение системы отопления к тепловой сети

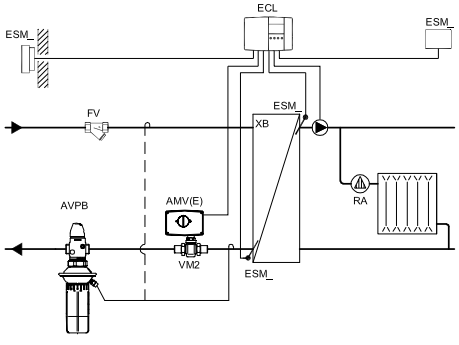



Независимое присоединение системы отопления к тепловой сети

Монтажные положения


При температуре регулируемой среды до 100 °C регуляторы могут быть установлены в любом положении.

При более высокой температуре регуляторы следует устанавливать только на горизонтальном трубопроводе регулирующим блоком вниз.

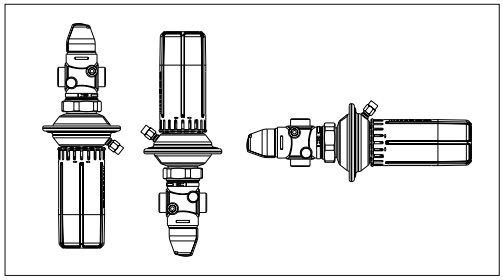

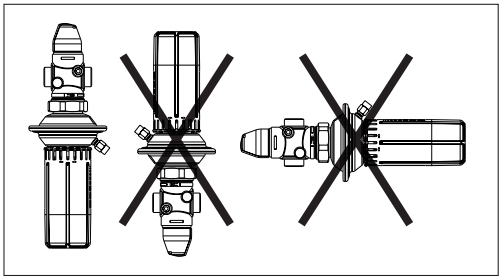

Условия применения

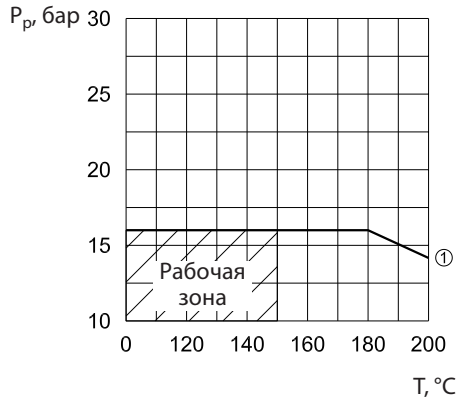


Зависимость рабочего давления от температуры регулируемой среды (в соответствии с EN 1092-3)

Диаграмма расхода

Диаграмма для выбора клапана–регулятора и настройки ограничителя расхода

Зависимость между фактическим расходом и приблизительным кол-вом оборотов дросселя-ограничителя

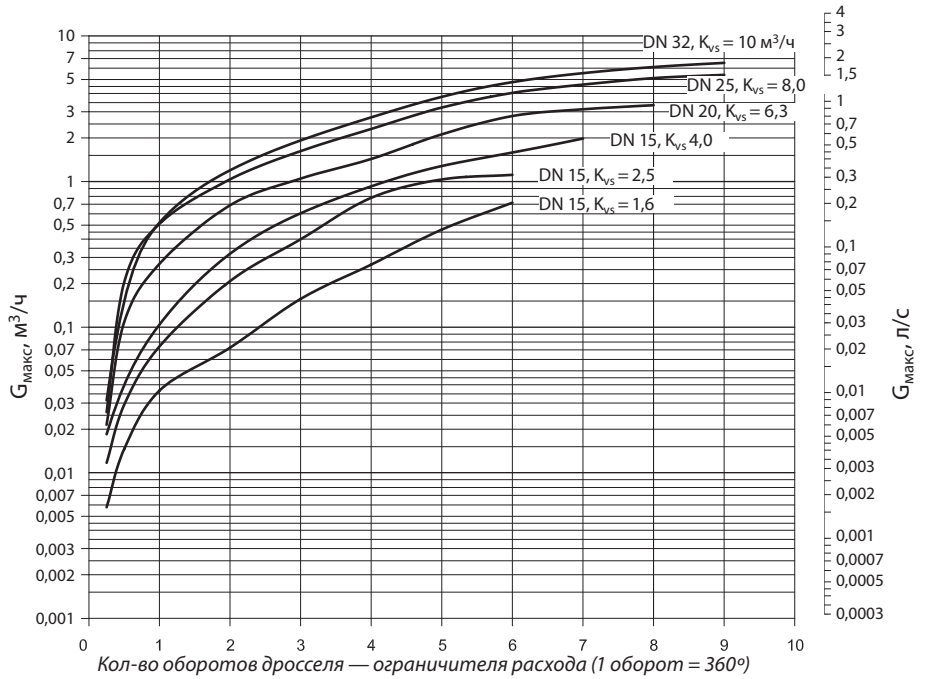

Расход может быть настроен вращением винта дросселя-ограничителя против часовой стрелки от закрытого положения на указанное на диаграмме количество оборотов.

Кривые расхода даны при перепаде давлений на дросселе 0,2 бар и на регуляторе в целом от 0,5 до 12 бар.

Примеры выбора регуляторов

Для зависимо-присоединенной к тепловой сети системы отопления

Пример 1

Требуется выбрать клапан-регулятор AVPB для обеспечения постоянного перепада давлений $\Delta P_{кл.}$ = 0,2 бар (20 кПа) на моторном клапане в узле регулирования зависимо-присоединенной к тепловой сети системы отопления при предельном расходе теплоносителя $G_{макс}$ = 900 кг/ч.

Исходные данные

$G_{макс.}$ = 0,9 м³/ч.
$\Delta P_{тс.}$ = 0,5 бар (50 кПа).
$\Delta P_{кл.}$ = 0,2 бар (20 кПа).
$\Delta P_{со}$ = 0,1 бар (10 кПа).
$\Delta P_{др.}$ = 0,1 бар (10 кПа).

Примечание.

1. $\Delta P_{со}$ компенсируется напором насоса и не влияет на выбор регулятора перепада.
2. Потери давления в трубопроводах, арматуре и др. в данном примере не учитываются.

Решение:

1. $\Delta P_{рег} = \Delta P_{кл.} + \Delta P_{др.} = 0,2 + 0,1$ бар = = 0,3 бар (30кПа).

2. $\Delta P_{AVPB} = \Delta P_{тс.} - \Delta P_{кл.} = 0,5 - 0,2 =$ = 0,3 бар (30 кПа).

3. $K_v = \frac{G_{макс}}{\sqrt{\Delta P_{AVPB} - P_{др}}} = \frac{0,9}{\sqrt{0,3 - 0,1}} = 2,0$ м³/ч,

или находится из номограммы (стр. *151*) по шкале K_v на продолжении линии, соединяющей G = 0,9 м³/ч и ΔP = 0,2 бар.


4. Рекомендуется принимать к установке регулятор, у которого:

$$K_{vs} \geq 1,2 \cdot K_v = 1,2 \cdot 2,0 = 2,4 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

Из таблиц на стр. *145* выбираем регулятор AVPB DN = 15 мм, K_{vs} = 2,5 м³/ч, $\Delta P_{рег}$ = = 0,05–0,5 бар и G = 0,08–1,8 м³/ч.

5. По номограмме на стр. *151* определяем зону пропорциональности X_p = 0,045 бар для выбранного клапана при K_v = 2 м³/ч. Это означает, что данный регулятор при настройке его на 0,3 бар будет поддерживать на моторном клапане перепад давлений в диапазоне от 0,3 бар (полностью открытый моторный клапан) до: 0,3 + 0,045 = 0,345 бар (закрытый клапан). Так как диаграмма расхода составлена при $\Delta P_{др.}$ = 0,2 бар, то использовать ее при других перепадах давлений на дросселе $\Delta P_{др.нов}$ можно только с учетом нового скорректированного расхода, который определяется по формуле:

$$G_{нов.} = G_{макс} \frac{\sqrt{0,2}}{\sqrt{\Delta P_{др.\,нов.}}}.$$

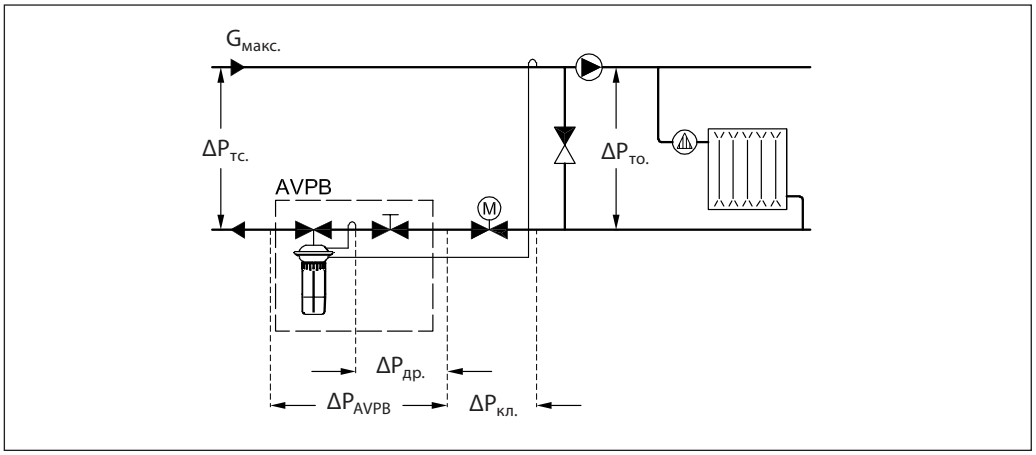

Примеры выбора регуляторов *(продолжение)*

Для независимо-присоединенной к тепловой сети системы отопления

Пример 2

Требуется выбрать клапан-регулятор AVPB для обеспечения постоянного перепада давлений $\Delta P_{кл.}$ = 0,2 бар (20 кПа) на моторном клапане в узле регулирования независимо-присоединенной к тепловой сети системы отопления при предельном расходе теплоносителя $G_{макс.}$ = 800 кг/ч.

Исходные данные

$G_{макс.}$ = 0,8 м³/ч.
$\Delta P_{тс}$ = 0,9 бар (100 кПа).
$\Delta P_{кл.}$ = 0,2 бар (20 кПа).
$\Delta P_{то.}$ = 0,05 бар (5 кПа).
$\Delta P_{др.}$ = 0,2 бар (20 кПа).

Примечание.

Потери давления в трубопроводах, арматуре и т. п. в данном примере не учитываются.

Решение:

1. $\Delta P_{рег} = \Delta P_{тс.} - \Delta P_{кл.} - \Delta P_{то.} = 0,9 - 0,2 - 0,05 =$
$= 0,45$ бар (45 кПа).

2. $\Delta P_{AVPB} = \Delta P_{тс.} - \Delta P_{то.} - \Delta P_{кл.} = 0,9 - 0,05 - 0,2 =$
$= 0,65$ бар (65 кПа).

3. $K_v = \dfrac{G_{макс}}{\sqrt{\Delta P_{AVPB} - P_{др}}} = \dfrac{0,8}{\sqrt{0,65 - 0,2}} = 1,2$ м³/ч

или находится из номограммы (стр. *151*) по шкале K_v на продолжении линии, соединяющей G = 0,8 м³/ч и $\Delta P = \Delta P_{AVPB} - \Delta P_{др.} =$
$= 0,65 - 0,2 = 0,45$ бар.

4. Рекомендуется принимать к установке регулятор, у которого:

$$K_{vs} \geq 1,2 \cdot K_v = 1,2 \cdot 1,2 = 1,44 \text{ м}^3/\text{ч}.$$


Из таблиц на стр. *145* выбираем регулятор AVPB DN = 15 мм, K_{vs} = 1,6 м³/ч, $\Delta P_{рег}$ = 0,05 – 0,5 бар и G = 0,06 – 1,4 м³/ч.

5. По номограмме на стр. *151* может быть определена зона пропорциональности регулятора X_p = 0,04 бар. Это значение находится на пересечении горизонтальной линии, проведенной из точки 1,2 м³/ч на шкале K_v, со шкалой X_p для регулятора DN = 15 мм, $\Delta P_{рег}$ = = 0,05–0,5 бар.


При такой зоне пропорциональности регулятор AVPB будет поддерживать перепад давлений между 0,45 бар при открытом моторном клапане и 0,45 + 0,04 = 0,49 бар при закрытом клапане.

Так как диаграмма расхода составлена при $\Delta P_{др.}$ = 0,2 бар, то использовать ее при других перепадах давлений на дросселе $\Delta P_{др.нов}$ можно только с учетом нового скорректированного расхода, который определяется по формуле:

$$G_{нов.} = G_{макс} \frac{\sqrt{0,2}}{\sqrt{\Delta P_{др.\,нов.}}}.$$

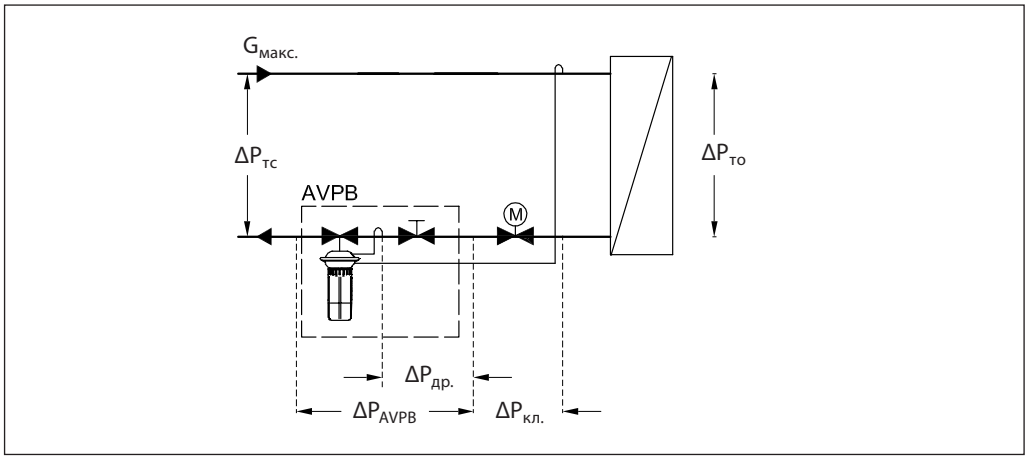


Номограмма для выбора регуляторов

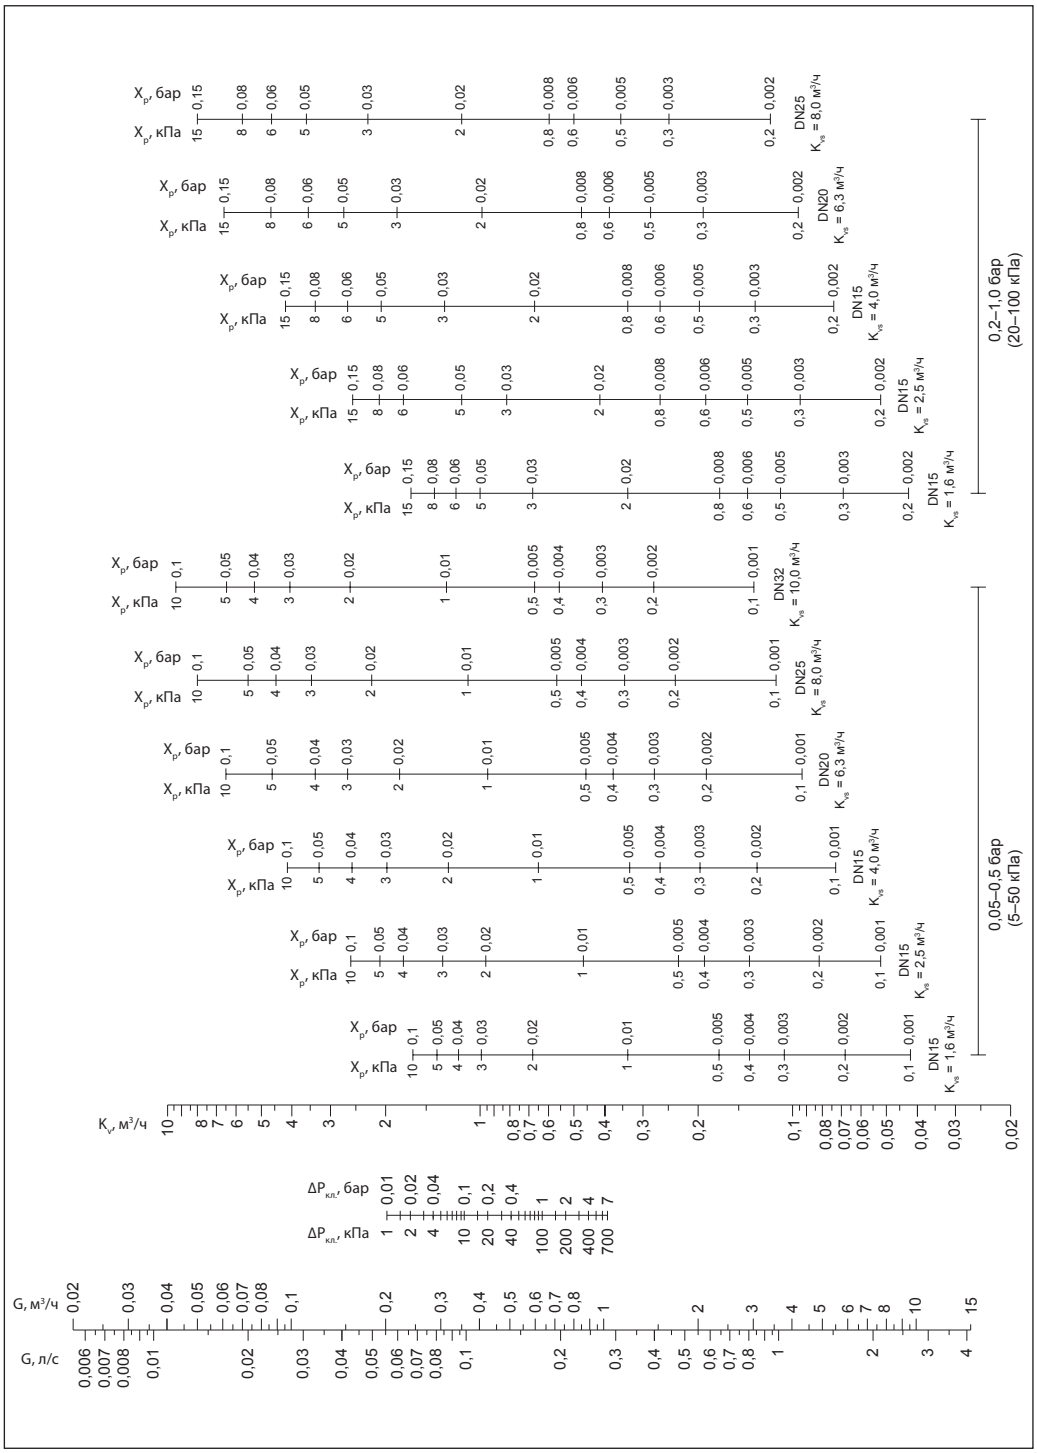


Устройство

1 — защитный колпачок;
2 — дроссель–ограничитель расхода;
3 — корпус клапана;
4 — вставка клапана;
5 — разгруженный по давлению золотник клапана;
6 — шток клапана;
7 — пружина для ограничения расхода;
8 — канал импульса давления;
9 — регулирующий элемент;
10 — регулирующая диафрагма;
11 — настроечная пружина;
12 — настроечная рукоятка (с возможностью пломбирования);
13 — соединительная гайка;
14 — компрессионный фитинг для импульсной трубки;
15 — встроенный предохранительный клапан.

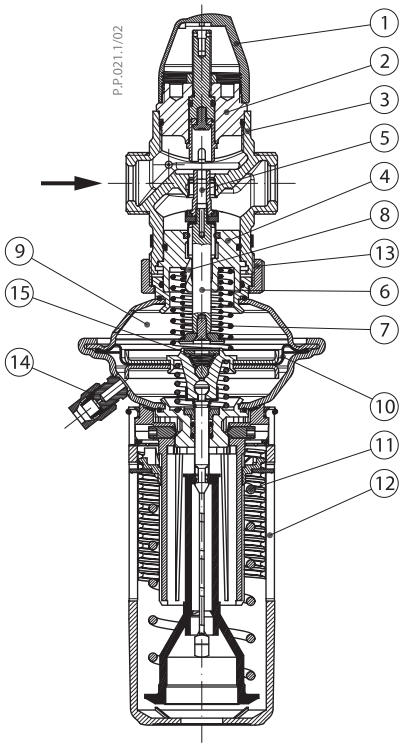

AVPB

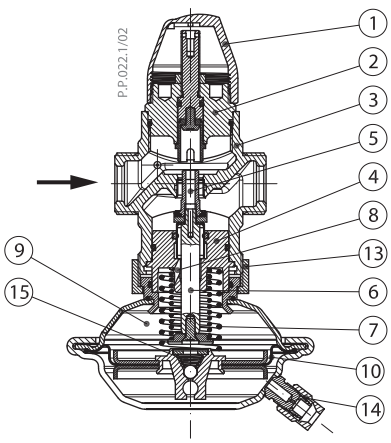

AVPB-F

Принцип действия

Положительный импульс давления передается в одну полость диафрагменного элемента по импульсной трубке, а отрицательный импульс — в другую полость по каналу в штоке клапана. Разность давлений воздействует на регулирующую диафрагму, которая, прогибаясь, перемещает золотник клапана. Клапан закрывается при увеличении разности давлений и открывается при ее снижении, поддерживая тем самым перепад на постоянном уровне. Предельный расход среды ограничивается с помощью дросселя-ограничителя.

Регулятор снабжен предохранительным клапаном, который защищает регулирующую диафрагму от слишком большого перепада давлений (свыше 2,5–3 бар).

Настройка


Ограничение расхода

Ограничение расхода производится путем установки дросселя-ограничителя в требуемое положение. Настройка выполняется с использованием диаграмм *(см. соответствующие инструкции)* или по показаниям теплосчетчика.


Настройка перепада давлений

Настройка регулятора на требуемый перепад давлений осуществляется путем изменения сжатия настроечной пружины. Настройка выполняется с использованием диаграмм и/или манометров.


Зависимость между значениями настройки и фактическими перепадами давления. Указанные значения являются приблизительными

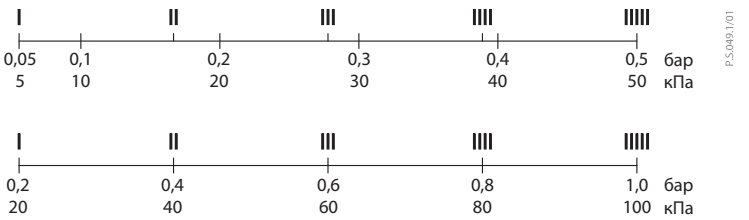

Габаритные и присоединительные размеры

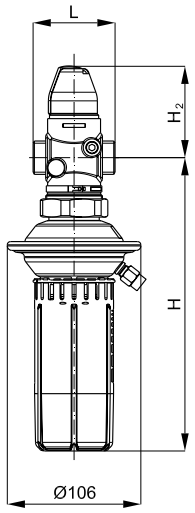



AVPB

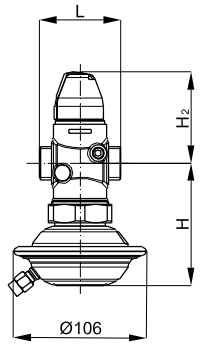



AVPB-F

DN, мм		15		20		25		32	
		AVPB	AVPB-F	AVPB	AVPB-F	AVPB	AVPB-F	AVPB	AVPB-F
L	мм	65		70		75		100	
H		232	97	232	97	232	97	232	97
H_2		73		73		76		77	
Вес	кг	1,9	1,5	2,0	1,5	2,1	1,8	2,4	2,0










DN, мм		15	20	25	32
SW	мм	32 (G ¾ A)	41 (G 1 A)	50 (G 1¼ A)	63 (G 1¾ A)
d		21	26	33	42
R[1)]		½	¾	1	1 ¼
L_1[2)]		130	150	160	–
L_2		131	144	160	177
L_3		139	154	159	184
k		65	75	85	–
d_2		14	14	14	–
n	шт.	4	4	4	–

[1)] Наружная коническая трубная резьба по EN 10266-1, дюймы.
[2)] Фланцы, PN 25, по EN 1092-2.

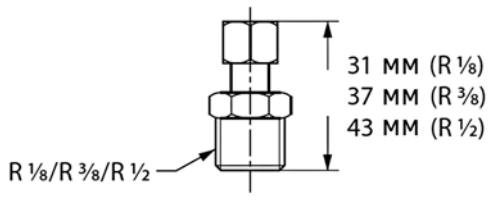

ENGINEERING
TOMORROW

Центральный офис • ООО «Данфосс»
Россия, 143581 Московская обл., Истринский р-н, д. Лешково, 217.
Телефон +7(495) 792-57-57, факс +7(495) 792-57-59. E-mail: he@danfoss.ru www.danfoss.ru

Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс», логотип «Danfoss» являются торговыми марками компании ООО «Данфосс». Все права защищены.

Техническое описание

Клапаны — регуляторы перепада давлений с ручным ограничением расхода (PN 25)

AVPB — с переменной настройкой
AVPB-F — с фиксированной настройкой

Описание и область применения



AVPB и AVPB-F — регуляторы прямого действия для поддержания постоянного перепада давлений с ручным ограничением предельного расхода теплоносителя и предназначены для применения преимущественно в системах централизованного теплоснабжения.

Клапан — регулятор перепада давлений состоит из регулирующего клапана с дросселем — ограничителем расхода и регулирующего блока с одной регулирующей диафрагмой и рукояткой для установки требуемого перепада давлений (без рукоятки — в версии регулятора с фиксированной настройкой).

Клапан-регулятор закрывается при превышении установленной величины перепада давлений.

Основные характеристики

- DN = 15–50 мм.
- PN = 25 бар.
- K_{vs}= 1,6–25 м³/ч.
- Диапазоны настройки перепада давлений для регулятора AVPB $\Delta P_{рег}$: 0,2–1,0; 0,3–2,0 бар.
- Величина фиксированной настройки перепада давлений для AVBP-F $\Delta P_{рег}$: 0,5 бар.
- Температура регулируемой среды (вода или 30 % водный раствор гликоля): T = 2–150 °C.
- Присоединение к трубопроводу резьбовое (наружная резьба) — через резьбовые, приварные или фланцевые фитинги.



Номенклатура и кодовые номера для заказа

Пример заказа

Клапан — регулятор перепада давлений с ручным ограничением расхода, DN = 15 мм, K_{vs} = 1,6 м³/ч, PN = 16 бар, $\Delta P_{рег}$ = 0,2–1,0 бар, $T_{макс.}$ = 150 °C, с приварными присоединительными фитингами:

- *клапан-регулятор AVPB, DN = 15 мм, кодовый номер **003H6399** — 1 шт.;*
- *импульсная трубка AV R ½, кодовый номер **003H6854** — 1 компл. (второй импульс давления передается по внутреннему каналу устройства);*
- *приварные фитинги, кодовый номер **003H6908** — 1 компл.*


Клапан-регулятор AVPB

Эскиз	DN, мм	K_{vs}, м³/ч	Присоединение		Диапазон настройки $\Delta P_{рег}$, бар	Кодовый номер	Диапазон настройки $\Delta P_{рег}$, бар	Кодовый номер
	15	1,6	Цилиндрическая наружная трубная резьба по ISO 228/1, дюймы	G ¾ A	0,2–1,0	**003H6444**	0,3–2,0	**003H6452**
		2,5				**003H6445**		**003H6453**
		4,0				**003H6446**		**003H6454**
	20	6,3		G 1 A		**003H6447**		**003H6455**
	25	8,0		G 1¼ A		**003H6448**		**003H6456**
	32	12,5		G 1¾ A		**003H6449**		**003H6457**
	40	16		G 2 A		**003H6450**		**003H6458**
	50	20		G 2½ A		**003H6451**		**003H6459**
	32	12,5	Фланцы, PN 25, по EN 1092-2			**003H6468**		–
	40	20				**003H6469**		–
	50	25				**003H6470**		–


Клапаны-регуляторы AVPB и AVPB-F поставляются в виде моноблока без внешней импульсной трубки AV и присоединительных фитингов (для регулятора с резьбовым клапаном), которые следует заказывать дополнительно.

Номенклатура и кодовые номера для заказа *(продолжение)*

Клапан-регулятор AVPB-F

Эскиз	DN, мм	K_{vs}, м³/ч	Присоединение		Величина ΔP_{per}, бар	Кодовый номер
	15	1,6	Цилиндрическая наружная трубная резьба по ISO 228/1, дюймы	G ¾ A	0,5	**003H6460**
		2,5				**003H6461**
		4,0				**003H6462**
	20	6,3		G 1 A		**003H6463**
	25	8,0		G 1¼ A		**003H6464**
	32	12,5	Фланцы, PN 25, по EN 1092-2			**003H6474**
	40	20				**003H6475**
	50	25				**003H6476**

Дополнительные принадлежности

Эскиз	Наименование	DN, мм	Присоединение		Кодовый номер
	Приварные присоединительные фитинги	15	–		**003H6908**
		20			**003H6909**
		25			**003H6910**
		32			**003H6911**
		40			**003H6912**
		50			**003H6913**
	Резьбовые присоединительные фитинги (с наружной резьбой)	15	Коническая наружная трубная резьба по EN 10266-1, дюймы	R ½	**003H6902**
		20		R ¾	**003H6903**
		25		R 1	**003H6904**
		32		R 1¼	**003H6905**
		40		R 1½	**065B2004**
		50		R 2	**065B2005**
	Фланцевые присоединительные фитинги	15	Фланцы, PN 25, по EN 1092-2		**003H6915**
		20			**003H6916**
		25			**003H6917**
	Комплект импульсной трубки AV	Состав комплекта: - медная импульсная трубка ø6×1 мм, L = 1500 мм — 1 шт.; - компрессионный фитинг для присоединения импульсной трубки ø6×1 мм к трубопроводу*		R ⅜	**003H6853**
				R ½	**003H6854**
–	10 компрессионных фитингов с ниппелем R ⅛ для присоединения импульсной трубки ø6×1 мм к трубопроводу				**003H6857**
	10 компрессионных фитингов с ниппелем R ⅜ для присоединения импульсной трубки ø6×1 мм к трубопроводу				**003H6858**
	10 компрессионных фитингов с ниппелем R ½ для присоединения импульсной трубки ø6×1 мм к трубопроводу				**003H6859**
	10 компрессионных фитингов для присоединения импульсной трубки ø6×1 мм к штуцеру регулирующего элемента G ⅛				**003H6931**
	Запорный кран DN = 6 мм для отключения импульса давления				**003H0276**

* Компрессионный фитинг состоит из ниппеля, уплотнительного кольца и накидной гайки.

Запасные детали

Эскиз	Наименование	DN, мм	K_{vs}, м³/ч	Кодовый номер
–	Вставка клапана	15	1,6	**003H6863**
			2,5	**003H6864**
			4,0	**003H6865**
		20	6,3	**003H6866**
		25	8,0	**003H6867**
		32/40/50	12,5/16/20/25	**003H6868**
–	**Наименование**		**Диапазон (величина) настройки ΔP_{per}, бар**	**Кодовый номер**
	Регулирующий блок с настроечной рукояткой (AVPB)		0,2–1,0	**003H6829**
			0,3–2,0	**003H6830**
	Регулирующий блок без настроечной рукоятки (AVPB-F)		0,5	**003H6841**

Технические характеристики

Клапан

Условный проход DN	мм	15			20	25	32	40	50
Пропускная способность K_{vs}	м³/ч	1,6	2,5	4,0	6,3	8,0	12,5	16/20[3]	20/25[3]
Диапазон настройки предельного расхода $G_{макс.}$ при перепаде давлений на дросселе — ограничителе расхода, $\Delta P_{др.}$ = 0,2 бар[1]		0,03–0,86	0,07–1,4	0,07–2,2	0,16–3,0	0,2–3,5	0,4–8,0	0,8–10	0,8–12
Макс. расход при $\Delta P_{др.}$ = 0,2 бар[2]		0,9	1,6	2,4	3,5	4,5	10	12	15
Коэффициент начала кавитации Z		≥0,6				≥0,55		≥0,5	
Условное давление PN	бар	25							
Мин. перепад давлений на клапане $\Delta P_{кл}$	бар	См. примечание [4]							
Макс. перепад давлений на клапане $\Delta P_{кл}$	бар	20					16		
Регулируемая среда		Вода или 30 % водный раствор гликоля							
pH регулируемой среды		7–10							
Протечка через закрыты клапан, % от K_{vs}		0,02					0,05		
Температура регулируемой среды T	°C	2–150							
Присоединение	клапан	С наружной резьбой					С наружной резьбой или фланцами		
	фитинги	Под приварку или фланцевые					Под приварку		
		Резьбовые (с наружной резьбой)						–	
Материал									
Корпус клапана	резьбовой	Красная бронза CuSn5ZnPb (Rg5)					Высокопрочный чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) (GGG 40.3)		
	фланцевый	–							
Седло клапана		Нержавеющая сталь, мат. № 1.4571							
Золотник клапана		Необесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As							
Уплотнения		EPDM							


[1] $\Delta P_{др.}$ — перепад давлений на дросселе — ограничителе расхода; полный перепад давлений на клапане регулятора ΔP_{AVPB} > 0,5 бар.
[2] Величина максимального расхода зависит от потерь давления в системе.
[3] Для фланцевой версии клапана.
[4] Зависит от расхода и пропускной способности клапана. Если регулятор настроен на предельное значение расхода, то $\Delta P_{min} \geq 0{,}5$. Если же значение настройки меньше максимальной, то $\Delta P_{min}=(Q/k_{VS})^2 + \Delta P_{др.}$

Регулирующий блок


Тип		AVPB		AVPB-F
Площадь регулирующей диафрагмы	см²	54		
Условное давление PN	бар	25		
Диапазон настройки перепада давлений $\Delta P_{рег}$	бар	0,2–1,0	0,3–2,0	0,5 фиксированная настройка
Цвет настроечной пружины		Желтый	Красный	–
Материал				
Корпус регулирующей диафрагмы	верхняя часть	Нержавеющая сталь, мат. № 1.4301		
	нижняя часть	Необесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As		
Диафрагма		EPDM		
Импульсная трубка		Медная трубка ø6×1 мм		

Примеры применения

Клапаны — регуляторы перепада давлений AVPB и AVPB-F устанавливаются только на обратном трубопроводе.

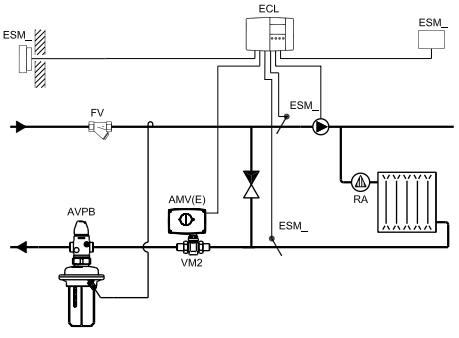

Зависимое присоединение системы отопления к тепловой сети

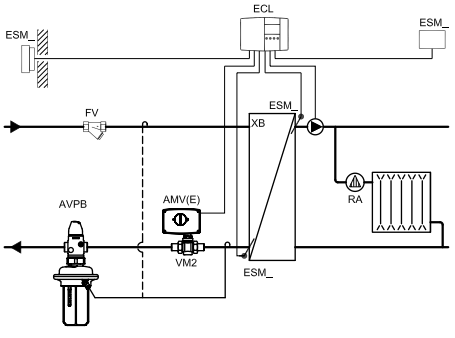



Независимое присоединение системы отопления к тепловой сети

Монтажные положения


При температуре регулируемой среды до 100 °C регуляторы могут быть установлены в любом положении.

При более высокой температуре регуляторы следует устанавливать только на горизонтальном трубопроводе регулирующим блоком вниз.

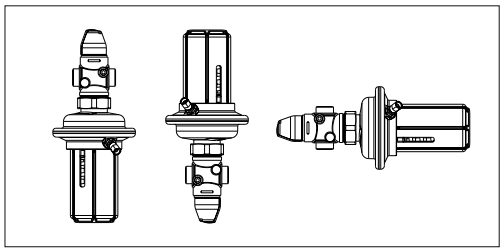

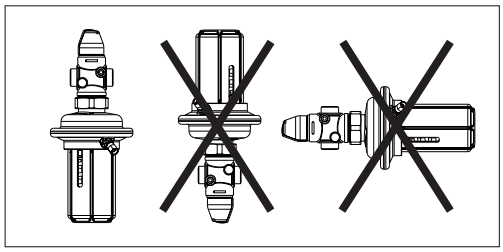

Условия применения регуляторов

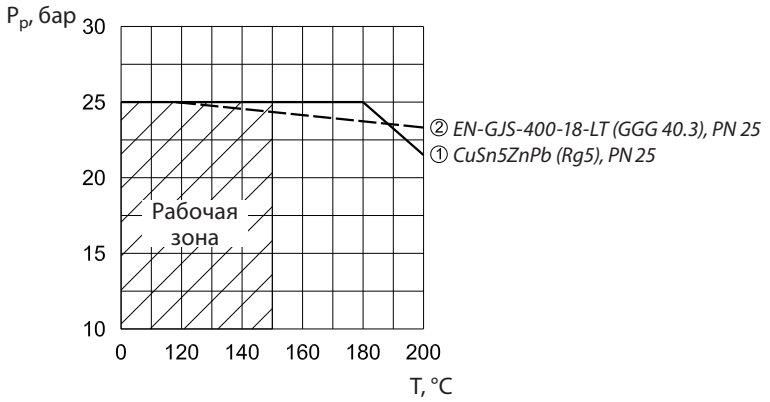


Зависимость рабочего давления от температуры регулируемой среды (в соответствии с EN 1092-3)

Диаграмма расхода

Диаграмма для выбора клапана-регулятора и настройки ограничителя расхода.

Зависимость между фактическим расходом и приблизительным количеством оборотов дросселя-ограничителя

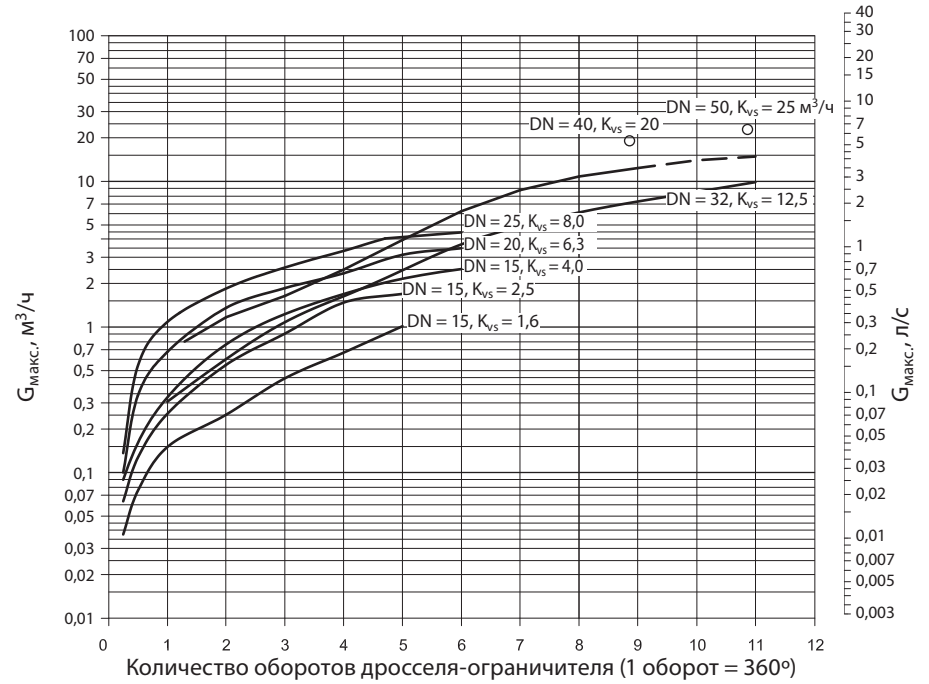

Расход может быть настроен вращением винта дросселя-ограничителя против часовой стрелки от закрытого положения на указанное на диаграмме количество оборотов.

Кривые расхода даны при перепаде давлений на дросселе 0,2 бар и на регуляторе в целом от 0,5 до 16/20 бар.

Примечание.
Регуляторы с клапаном DN = 40 и 50 мм имеют одинаковую кривую настройки до количества оборотов, равного 9.

Примеры выбора регуляторов

Для зависимо-присоединенной к тепловой сети системы отопления

Пример 1

Требуется подобрать клапан-регулятор AVPB для обеспечения постоянного перепада давлений $\Delta P_{кл.}$ = 0,3 бар (30 кПа) на моторном клапане в узле регулирования зависимо-присоединенной к тепловой сети системы отопления при предельном расходе теплоносителя $G_{макс.}$ = 1800 кг/ч.

Исходные данные

$G_{макс.}$ = 1,8 м³/ч.
$\Delta P_{тс}$ = 0,7 бар (70 кПа).
$\Delta P_{кл.}$ = 0,3 бар (30 кПа).
$\Delta P_{со}$ = 0,1 бар (10 кПа).
$\Delta P_{др}$ = 0,1 бар (10 кПа).

Примечание.

1. $\Delta P_{со}$ компенсируется напором насоса и не влияет на выбор регулятора перепада.
2. Потери давления в трубопроводах, арматуре и т. д. в данном примере не учитываются.

Решение:

1. $\Delta P_{рег} = \Delta P_{кл.} + \Delta P_{др.}$ = 0,1 + 0,3 бар = = 0,4 бар (40 кПа).

2. $\Delta P_{AVPB} = \Delta P_{тс} - \Delta P_{кл.}$ = 0,7 – 0,3 = = 0,4 бар (40 кПа).


3. $$K_v = \frac{G_{макс}}{\sqrt{\Delta P_{AVPB} - \Delta P_{др}}} = \frac{1,8}{\sqrt{0,4 - 0,1}} = 3,3 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

4. Рекомендуется принимать к установке регулятор, у которого:

$$K_{vs} \geq 1,2 \cdot K_v = 1,2 \cdot 3,3 = 3,96 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

Из таблиц на стр. *155* выбираем регулятор AVPB DN = 15 мм, K_{vs} = 4,0 м³/ч, $\Delta P_{рег}$ = 0,2–1,0 бар и G = 0,07–2,4 м³/ч.
Так как номограмма расхода составлена при $\Delta P_{др.}$ = 0,2 бар, то использовать ее при других перепадах давлений на дросселе $\Delta P_{др.\,нов}$ можно только с учетом нового скорректированного расхода, который определяется по формуле:

$$G_{нов.} = G_{макс} \frac{\sqrt{0,2}}{\sqrt{\Delta P_{др.\,нов.}}}.$$

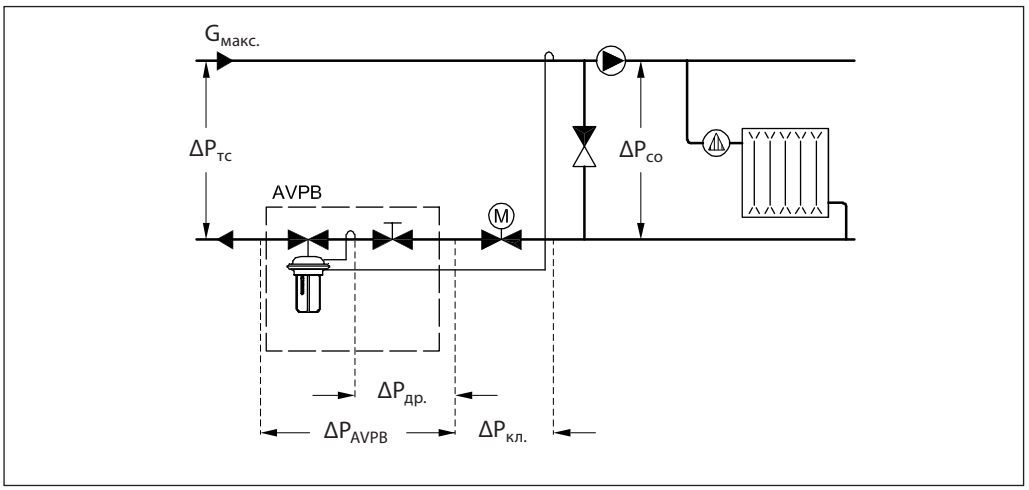

Примеры выбора регуляторов *(продолжение)*

Для независимо-присоединенной к тепловой сети системы

Пример 2

Требуется подобрать клапан-регулятор AVPB для обеспечения постоянного перепада давлений $\Delta P_{кл.}$ = 0,3 бар (30 кПа) на моторном клапане в узле регулирования независимо-присоединенной к тепловой сети системы отопления при предельном расходе теплоносителя $G_{макс.}$ = 1300 кг/ч.

Исходные данные

$G_{макс}$ = 1,3 м³/ч.
$\Delta P_{тс}$ = 1,0 бар (100 кПа).
$\Delta P_{кл.}$ = 0,3 бар (30 кПа).
$\Delta P_{то}$ = 0,05 бар (5 кПа).
$\Delta P_{др}$ = 0,2 бар (20 кПа).

Примечание.

Потери давления в трубопроводах, арматуре и т. д. в данном примере не учитываются.

Решение:

1. $\Delta P_{AVPB} = \Delta P_{тс} - \Delta P_{кл.} - \Delta P_{то} = 1,0 - 0,3 - 0,05 =$
$= 0,65$ бар (65 кПа).


2. $$K_v = \frac{G_{макс}}{\sqrt{\Delta P_{AVPB} - \Delta P_{др}}} = \frac{1,3}{\sqrt{0,65-0,2}} = 1,9 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

3. Рекомендуется принимать к установке регулятор, у которого:

$$K_{vs} \geq 1,2 \cdot K_v = 1,2 \cdot 1,9 = 2,28 \text{ м}^3/\text{ч}.$$


Из таблиц на стр. *155* выбираем регулятор AVPB DN = 15 мм, K_{vs} = 4,0 м³/ч,
$\Delta P_{рег}$ = 0,2–1,0 бар и G = 0,07–2,4 м³/ч.
Так как диаграмма расхода составлена при $\Delta P_{др}$ = 0,2 бар, то использовать ее при других перепадах давлений на дросселе $\Delta P_{др.\,нов}$ можно только с учетом нового скорректированного расхода, который определяется по формуле:

$$G_{нов.} = G_{макс} \frac{\sqrt{0,2}}{\sqrt{\Delta P_{др.\,нов.}}}.$$

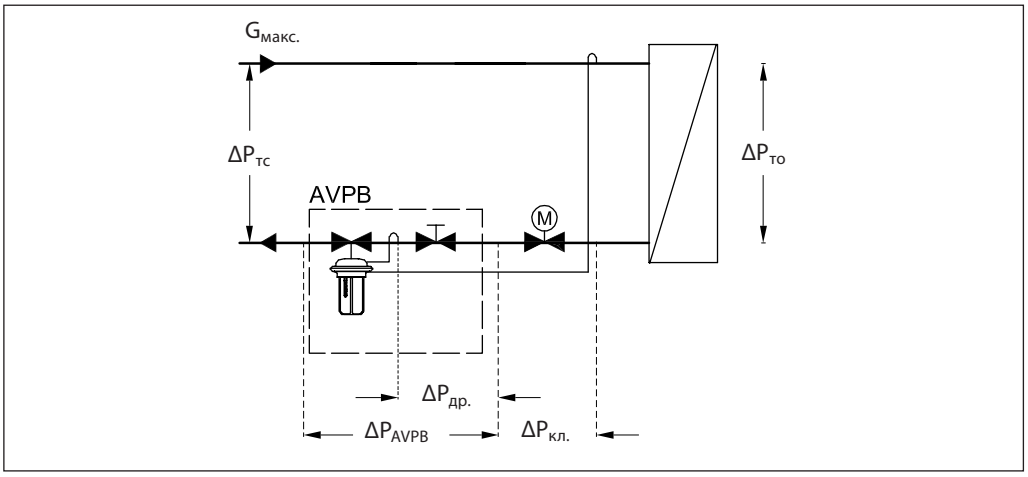


Устройство

1 — защитный колпачок;
2 — дроссель — ограничитель расхода;
3 — корпус клапана;
4 — вставка клапана;
5 — разгруженный по давлению золотник клапана;
6 — шток клапана;
7 — пружина для ограничения расхода;
8 — канал импульса давления;
9 — регулирующая диафрагма;
10 — настроечная пружина;
11 — настроечная рукоятка (с возможностью пломбирования);
12 — соединительная гайка;
13 — верхняя часть корпуса регулирующей диафрагмы;
14 — нижняя часть корпуса регулирующей диафрагмы.
15 — компрессионный фитинг для импульсной трубки;
16 — встроенный предохранительный клапан;
17 — корпус регулирующего блока.

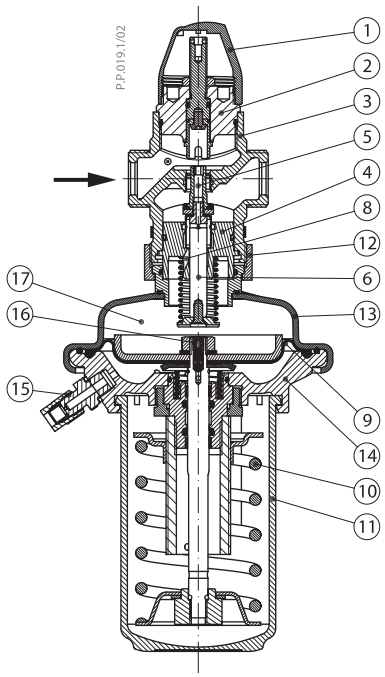

AVPB

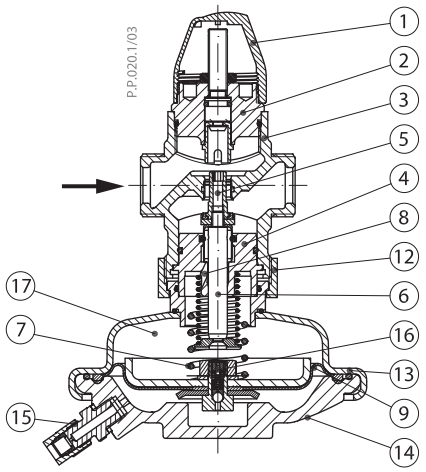

AVPB-F

Принцип действия

Положительный импульс давления передается в одну полость диафрагменного элемента по импульсной трубке, а отрицательный импульс — в другую полость по каналу в штоке клапана. Разность давлений воздействует на регулирующую диафрагму, которая, прогибаясь, перемещает золотник клапана. Клапан закрывается при увеличении разности давлений и открывается при ее снижении, поддерживая тем самым перепад на постоянном уровне. Предельный расход среды ограничивается с помощью дросселя-ограничителя.

Регулятор снабжен предохранительным клапаном, который защищает регулирующую диафрагму от слишком большого перепада давлений (свыше 2,3–3 бар).

Настройка


Ограничение расхода

Ограничение расхода производится путем установки дросселя-ограничителя в требуемое положение. Настройка выполняется с использованием диаграмм *(см. соответствующие инструкции)* или по показаниям теплосчетчика.


Настройка перепада давлений

Настройка регулятора на требуемый перепад давлений осуществляется путем изменения сжатия настроечной пружины и выполняется с использованием диаграмм и/или манометров.


Зависимость между значениями настройки и фактическими перепадами давления. Указанные значения являются приблизительными

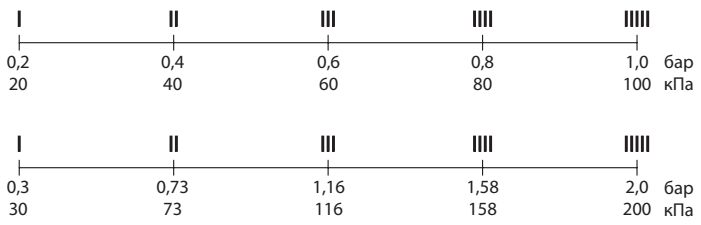


Габаритные и присоединительные размеры

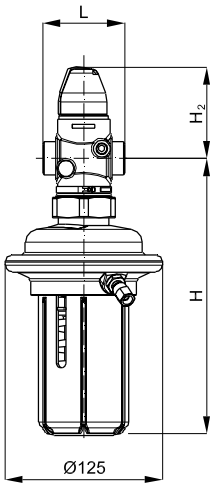


AVPB
DN = 15–50 мм

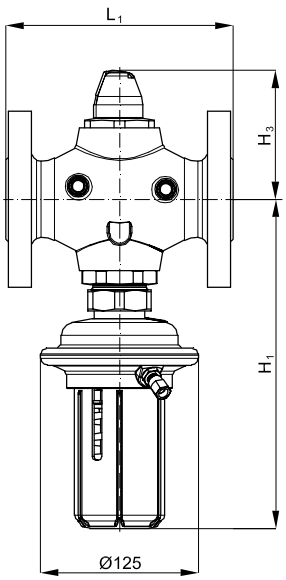

AVPB
DN = 32–50 мм

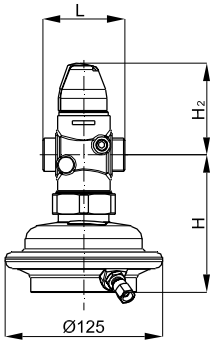

AVPB-F
DN = 15–50 мм

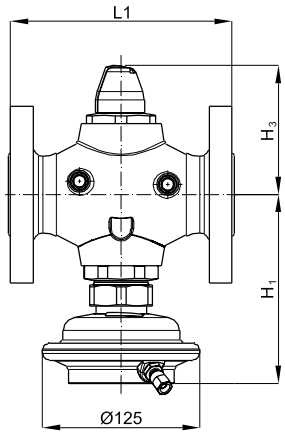


AVPB-F
DN = 32–50 мм

AVPB, AVPB-F

DN, мм		15		20		25		32		40		50	
		AVPB	AVPB-F	AVPB	AVPB-F	AVPB	AVPB-F	AVPB	AVPB-F	AVPB	AVPB-F	AVPB	AVPB-F
L	мм	65		70		75		100		110		130	
L_1		–						180		200		230	
H		220	109	220	109	220	109	261	150	261	150	261	150
H_1		–						261	150	261	150	261	150
H_2		73		73		76		103		103		103	
H_3		–						103		103		103	
Масса (резьбового)	кг	3,7	2,7	3,7	2,7	3,9	2,9	6,3	5,3	6,5	5,5	7,1	6,1
Масса (фланцевого)		–						10,8	9,8	12,3	11,3	14,4	13,4


Примечание. Другие размеры фланцев см. в таблице на стр. *163*.

Габаритные и присоединительные размеры *(продолжение)*

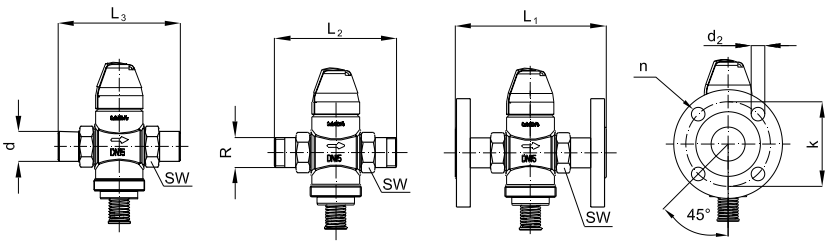

DN, мм		15	20	25	32	40	50
SW	мм	32 (G ¾ A)	41 (G 1 A)	50 (G 1¼ A)	63 (G 1¾ A)	70 (G 2 A)	82 (G 2½ A)
d		21	26	33	42	47	60
R[1)]		½	¾	1	1 ¼	–	–
L_1[2)]		130	150	160	–	–	–
L_2		131	144	160	177	–	–
L_3		139	154	159	184	204	234
k		65	75	85	100	110	125
d_2		14	14	14	18	18	18
n	шт.	4	4	4	4	4	4

[1)] Наружная коническая трубная резьба по EN 10266-1, дюймы.
[2)] Фланцы, PN 25, по EN 1092-2.

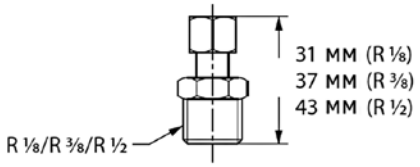

ENGINEERING
TOMORROW

Центральный офис • ООО «Данфосс»
Россия, 143581 Московская обл., Истринский р-н, д. Лешково, 217.
Телефон +7(495) 792-57-57, факс +7(495) 792-57-59. E-mail: he@danfoss.ru www.danfoss.ru

Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс», логотип «Danfoss» являются торговыми марками компании ООО «Данфосс». Все права защищены.

Техническое описание

Клапан — регулятор перепада давлений с автоматическим ограничением расхода AVPQ (PN 16) с переменной настройкой для обратного трубопровода

Описание и область применения



AVPQ является регулятором прямого действия для поддержания постоянного перепада давлений с автоматическим ограничением предельного расхода и предназначен для применения преимущественно в системах централизованного теплоснабжения.

Клапан — регулятор перепада давлений состоит из клапана с дросселем — ограничителем расхода и регулирующего блока с двумя диафрагмами и рукояткой для установки требуемого перепада давлений.

Клапан-регулятор закрывается при превышении установленной величины перепада давлений.

Основные характеристики

- DN= 15–32 мм.
- PN = 16 бар.
- K_v = 1,6–10 м^3/ч.
- Диапазоны настройки перепада давлений для регулятора AVPQ $\Delta P_{рег}$: 0,1–0,5; 0,2–1,0 бар.
- Величина фиксированного перепада давлений на дросселе-ограничителе $\Delta P_{др.}$: 0,2 бар.
- Температура регулируемой среды (вода или 30 % водный раствор гликоля): 2–150 °C.
- Присоединение к трубопроводу резьбовое (наружная резьба) — через резьбовые, приварные или фланцевые фитинги.

Номенклатура и кодовые номера для заказа

Пример заказа

Клапан — регулятор перепада давлений с автоматическим ограничением расхода
DN = 15 мм, K_{vs} = 1,6 м^3/ч,
PN = 16 бар, $\Delta P_{рег}$ = 0,2–1,0 бар,
$T_{макс.}$ = 150 °C, с приварными присоединительными фитингами:

- *клапан-регулятор AVPQ DN = 15 мм, кодовый номер **003H6483** — 1 шт.;*
- *импульсная трубка AV R ½, кодовый номер **003H6854** — 1 компл. (второй импульс давления передается по внутреннему каналу устройства);*
- *приварные фитинги, кодовый номер **003H6908** — 1 компл.*

Клапан-регулятор AVPQ (для обратного трубопровода)


Эскиз	DN, мм	K_{vs}, м^3/ч	Присоединение		Диапазон настройки $\Delta P_{рег}$, бар	Кодовый номер	Диапазон настройки $\Delta P_{рег}$, бар	Кодовый номер
	15	1,6	Цилиндрическая наружная трубная резьба по ISO 228/1, дюймы	G ¾ A	0,1–0,5	**003H6477**	0,2–1,0	**003H6483**
		2,5				**003H6478**		**003H6484**
		4,0				**003H6479**		**003H6485**
	20	6,3		G 1 A		**003H6480**		**003H6486**
	25	8,0		G 1¼ A		**003H6481**		**003H6487**
	32	10		G 1¾ A		**003H6482**		**003H6488**

Примечание. Другие версии регулятора поставляются по требованию.

Клапаны-регуляторы поставляются в виде моноблока, включая встроенную импульсную трубку между клапаном и диафрагменным элементом. В комплект поставки не входят внешняя импульсная трубка AV и присоединительные фитинги, которые следует заказывать дополнительно.

Номенклатура и кодовые номера для заказа *(продолжение)*

Дополнительные принадлежности

Эскиз	Наименование	DN, мм	Присоединение		Кодовый номер
	Приварные присоединительные фитинги	15	–		003H6908
		20			003H6909
		25			003H6910
		32			003H6911
	Резьбовые присоединительные фитинги (с наружной резьбой)	15	Коническая наружная трубная резьба по EN 10266-1, дюймы	R ½	003H6902
		20		R ¾	003H6903
		25		R 1	003H6904
		32		R 1¼	003H6905
	Фланцевые присоединительные фитинги	15	Фланцы, PN 25, по EN 1092-2		003H6915
		20			003H6916
		25			003H6917
	Комплект импульсной трубки AV	Состав комплекта: - медная импульсная трубка ø6×1 мм, L = 1500 мм — 1 шт.; - компрессионный фитинг для присоединения импульсной трубки ø6×1 мм к трубопроводу*		R ⅜	003H6853
				R ½	003H6854
–	10 компрессионных фитингов с ниппелем R ⅛ для присоединения импульсной трубки ø6×1 мм к трубопроводу				003H6857
	10 компрессионных фитингов с ниппелем R ⅜ для присоединения импульсной трубки ø6×1 мм к трубопроводу				003H6858
	10 компрессионных фитингов с ниппелем R ½ для присоединения импульсной трубки ø6×1 мм к трубопроводу				003H6859
	10 компрессионных фитингов для присоединения импульсной трубки ø6×1 мм к штуцеру регулирующего элемента G ⅛				003H6931
	Запорный кран DN = 6 мм для отключения импульса давления				003H0276

* Компрессионный фитинг состоит из ниппеля, уплотнительного кольца и накидной гайки.

Запасные детали

Эскиз	Наименование	DN, мм	K_{vs}, м³/ч	Кодовый номер
–	Вставка клапана	15	1,6	003H6863
			2,5	003H6864
			4,0	003H6865
		20	6,3	003H6866
		25	8,0	003H6867
		32	10	

Эскиз	Наименование	Диапазон (величина) настройки ΔP_{per}, бар	Кодовый номер
–	Нижняя часть регулирующего блока с настроечной рукояткой (AVPQ)	0,1–0,5	003H6821
		0,2–1,0	003H6822
	Блок диафрагмы для регулирования расхода	—	003H6827

Техническое описание

Клапан

Условный проход DN		мм	15			20	25	32
Пропускная способность K_{vs}		$м^3/ч$	1,6	2,5	4,0	6,3	8,0	10
Диапазон настройки предельного расхода $G_{макс.}$ при перепаде давлений на дросселе — ограничителе расхода, $\Delta P_{др.}$ = 0,2 бар[1]			0,06–1,4	0,08–1,8	0,09–2,7	0,1–4,5	0,1–6,0	0,15–7,3
Коэффициент начала кавитации Z			≥0,6				≥0,55	
Условное давление PN		бар	25					
Макс. перепад давлений на клапане $\Delta P_{кл}$		бар	12					
Мин. перепад давлений на клапане $\Delta P_{кл}$		бар	См. примечание [2]					
Регулируемая среда			Вода или 30 % водный раствор гликоля					
pH регулируемой среды			7–10					
Протечка через закрытый клапан, % от K_{vs}			≤0,02					≤0,05
Температура регулируемой среды T		°C	2–150					
Присоединение	клапан		С наружной резьбой					
	фитинги		Под приварку или резьбовые (с наружной резьбой)					
			Фланцевые					—
Материал								
Корпус клапана			Красная бронза CuSn5ZnPb (Rg5)					
Седло клапана			Нержавеющая сталь, мат. № 1.4571					
Золотник клапана			Необесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As					
Уплотнения			EPDM					

[1] $\Delta P_{др.}$ — перепад давлений на дросселе — ограничителе расхода.


[2] Зависит от расхода и пропускной способности клапана. Если регулятор настроен на предельное значение расхода, то $\Delta P_{min} \geq 0,5$. Если же значение настройки меньше максимальной, то $\Delta P_{min}=(Q/k_{VS})^2 + \Delta P_{др}$.

Регулирующий блок


Тип		AVPQ		
Площадь диафрагмы	$см^2$	39		
Условное давление PN	бар	16		
Перепад давлений на дросселе — ограничителе расхода $\Delta P_{др}$	бар	0,2		
Диапазон настройки перепада давлений $\Delta P_{рег}$ и цвет настроечной пружины		0,1–0,5	0,2–1,0	
		Серый	Черный	
Материал				
Корпус регулирующей диафрагмы		Оцинкованная сталь по DIN 1624, №1.0338		
Диафрагма		EPDM		
Импульсная трубка		Медная трубка ø6×1 мм		

Примеры применения

Регуляторы перепада давлений AVPQ устанавливаются только на обратном трубопроводе

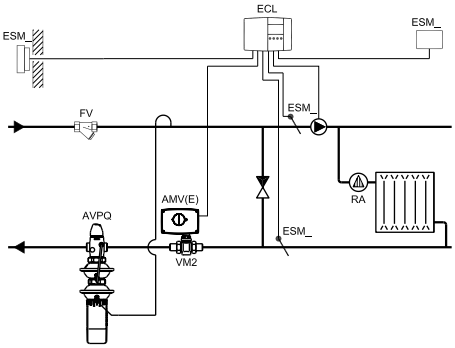


Зависимое присоединение системы отопления к тепловой сети

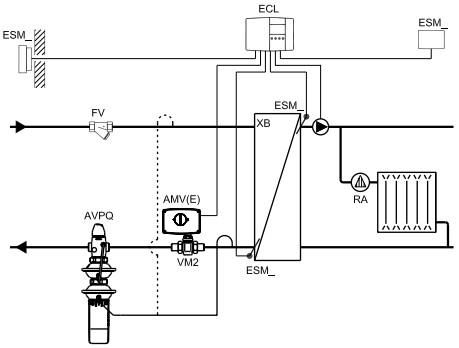


Независимое присоединение системы отопления к тепловой сети

Монтажные положения


При температуре регулируемой среды до 100 °C регуляторы могут быть установлены в любом положении.

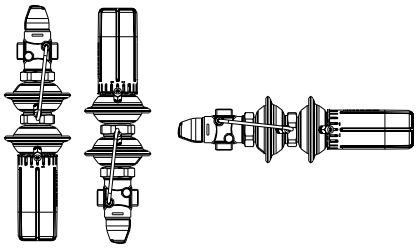

При более высокой температуре регуляторы следует устанавливать только на горизонтальном трубопроводе регулирующим блоком вниз.

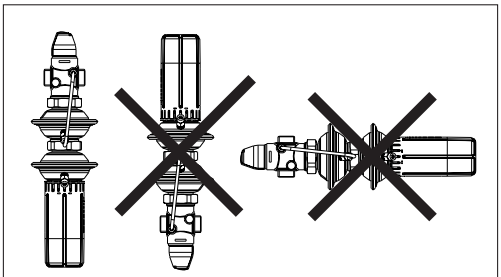

Условия применения

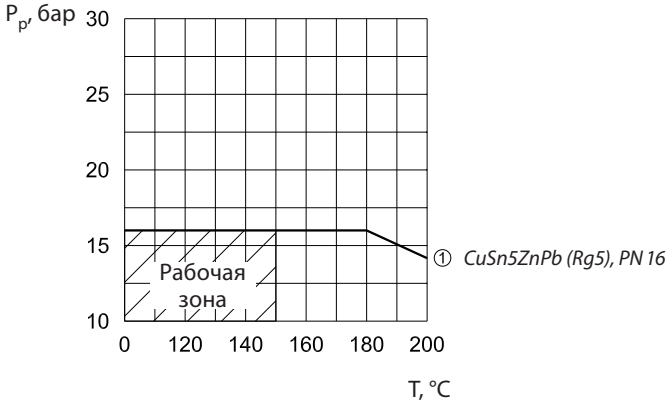


Зависимость рабочего давления от температуры регулируемой среды (в соответствии с EN 1092-3)

Диаграмма расхода

Диаграмма для выбора клапана-регулятора и настройки ограничителя расхода

Зависимость между фактическим расходом и примерным количеством оборотов дросселя-ограничителя

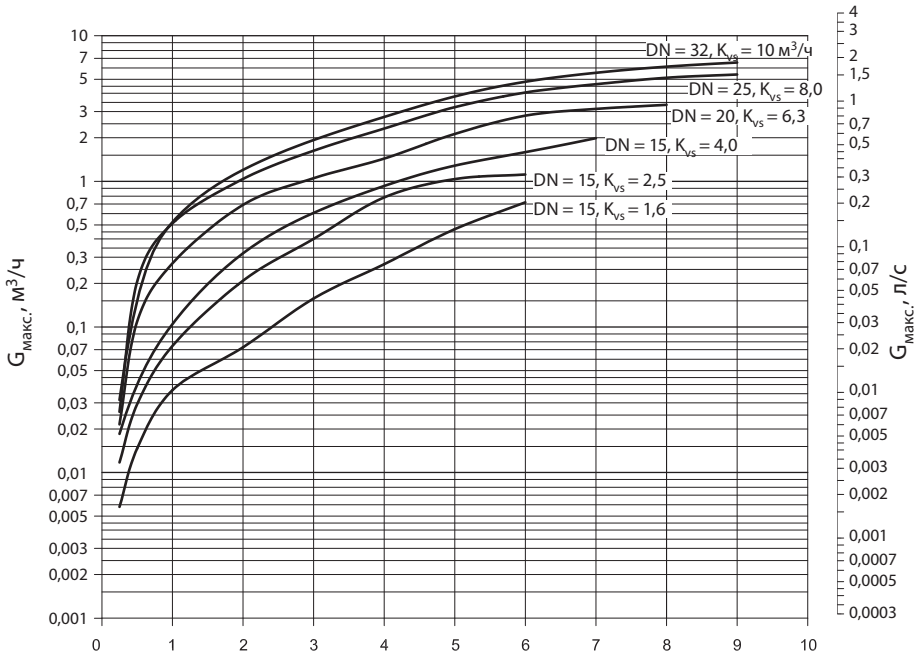

Расход может быть настроен вращением винта дросселя-ограничителя против часовой стрелки от закрытого положения на указанное на диаграмме количество оборотов.

Кривые расхода даны при перепаде давлений на дросселе 0,2 бар и на регуляторе в целом от 0,5 до 12 бар.

Примечание. Для настройки регулятора на максимальные значения настройки расхода необходимо использовать диаграммы из инструкции по эксплуатации.

Примеры выбора регуляторов

Для зависимо-присоединенной к тепловой сети системы отопления.

Пример 1

Требуется выбрать клапан-регулятор AVPQ для обеспечения постоянного перепада давлений $\Delta P_{кл.}$ = 0,2 бар (20 кПа) на моторном клапане в узле регулирования зависимо-присоединенной к тепловой сети системы отопления при предельном расходе теплоносителя $G_{макс.}$ = 1300 кг/ч.

Исходные данные

$G_{макс.}$ = 1,3 м³/ч.
$\Delta P_{тс}$ = 0,8 бар (80 кПа).
$\Delta P_{кл.}$ = 0,2 бар (20 кПа).
$\Delta P_{со}$ = 0,1 бар (10 кПа).
$\Delta P_{др.}$ = 0,2 бар (20 кПа).

Примечания.

1. $\Delta P_{со}$ компенсируется напором насоса и не влияет на выбор регулятора перепада.
2. Потери давления в трубопроводах, арматуре и др. в данном примере не учитываются.

Решение:

1. $\Delta P_{рег} = \Delta P_{кл.}$ = 0,2 бар (20 кПа).

2. $\Delta P_{AVPQ} = \Delta P_{тс} - \Delta P_{кл.}$ = 0,8 – 0,2 = 0,6 бар (60 кПа).

3.

$$K_v = \frac{G_{макс}}{\sqrt{\Delta P_{AVPQ} - \Delta P_{др}}} = \frac{1,3}{\sqrt{0,6 - 0,2}} = 2,0 \text{ м}^3/\text{ч}$$

или находится по номограмме (стр. *172*) на шкале K_v в точке пересечения продолжения линии, соединяющей G = 1,3 м³/ч и $\Delta P = \Delta P_{AVPQ} - \Delta P_{др.}$ = 0,6 – 0,2 = 0,4 бар.


4. Рекомендуется принимать к установке регулятор, у которого:

$$K_{vs} \geq 1,2 \cdot K_v = 1,2 \cdot 2,0 = 2,4 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

Из таблиц на стр. *165* выбираем регулятор AVPQ DN = 15 мм, K_{vs} = 2,5 м³/ч, $\Delta P_{рег}$ = 0,1–0,5 бар и G = 0,08–1,8 м³/ч.

5. По номограмме на стр. *172* определяем зону пропорциональности X_p = 0,045 бар для выбранного клапана при K_v = 2,0 м³/ч.

Это означает, что данный регулятор при настройке на 0,2 бар будет поддерживать на моторном клапане перепад давлений в диапазоне от 0,2 бар (полностью открытый моторный клапан) до 0,2 + 0,045 = 0,245 бар (закрытый клапан).

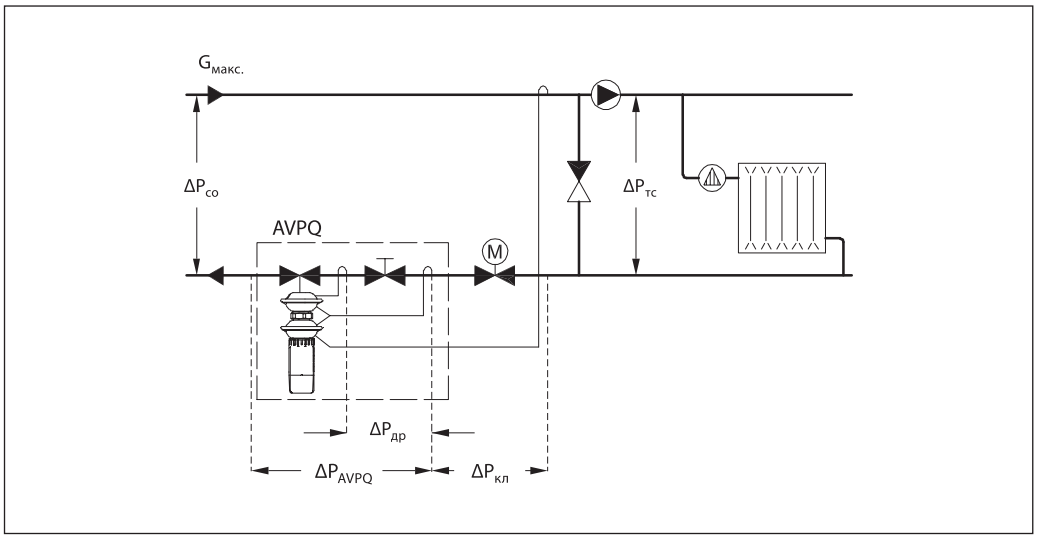

Примеры выбора регуляторов *(продолжение)*

Для независимо-присоединенной к тепловой сети системы отопления

Пример 2

Требуется выбрать клапан-регулятор AVPQ для обеспечения постоянного перепада давлений $\Delta P_{кл.}$ = 0,3 бар (30 кПа) на моторном клапане в узле регулирования независимо-присоединенной к тепловой сети системы отопления при предельном расходе теплоносителя $G_{макс.}$ = 800 кг/ч.

Исходные данные

$G_{макс.}$ = 0,8 м³/ч.
$\Delta P_{тс}$ = 1,1 бар (110 кПа).
$\Delta P_{кл.}$ = 0,3 бар (30 кПа).
$\Delta P_{то}$ = 0,05 бар (5 кПа).
$\Delta P_{др.}$ = 0,2 бар (20 кПа).

Примечание.

Потери давления в трубопроводах, арматуре и др. в данном примере не учитываются.

Решение:

1. $\Delta P_{рег} = \Delta P_{то} + \Delta P_{кл.} = 0{,}05 + 0{,}3 = 0{,}35$ бар (35 кПа).

2. $\Delta P_{AVPB} = \Delta P_{тс} - \Delta P_{кл.} - \Delta P_{то} = 1{,}1 - 0{,}3 - 0{,}05 =$
$= 0{,}75$ бар (75 кПа).

3.

$$K_v = \frac{G_{макс}}{\sqrt{\Delta P_{AVPQ} - \Delta P_{др}}} = \frac{0{,}8}{\sqrt{0{,}75 - 0{,}2}} = 1{,}1 \text{ м}^3/\text{ч}$$

или определяется по номограмме (стр. *172*) на шкале K_v в точке пересечения продолжения линии, соединяющей G = 0,8 м³/ч и $\Delta P = \Delta P_{AVPQ} - \Delta P_{др.} = 0{,}75 - 0{,}2 = 0{,}55$ бар.


4. Рекомендуется принимать к установке регулятор, у которого:

$$K_{vs} \geq 1{,}2 \cdot K_v = 1{,}2 \cdot 1{,}1 = 1{,}32 \text{ м}^3/\text{ч}.$$


Из таблиц на стр. *165* выбираем регулятор AVPQ DN = 15 мм, K_{vs} = 1,6 м³/ч, $\Delta P_{рег}$ = 0,1 – 0,5 бар и G = 0,06 – 1,4 м³/ч.

5. По диаграмме на стр. *172* определяем зону пропорциональности X_p = 0,035 бар для выбранного клапана при K_v = 1,1 м³/ч.

Это означает, что данный регулятор при настройке на 0,35 бар будет поддерживать на моторном клапане перепад давлений в диапазоне от 0,35 бар (полностью открытый моторный клапан) до 0,35 + 0,035 = 0,385 бар (закрытый клапан).

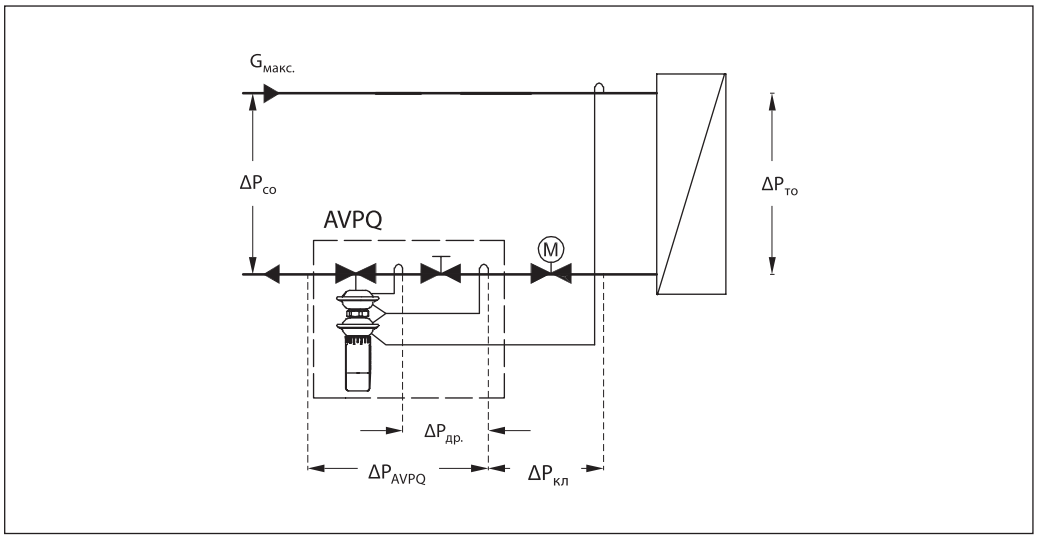


Номограмма для выбора клапана регуляторов

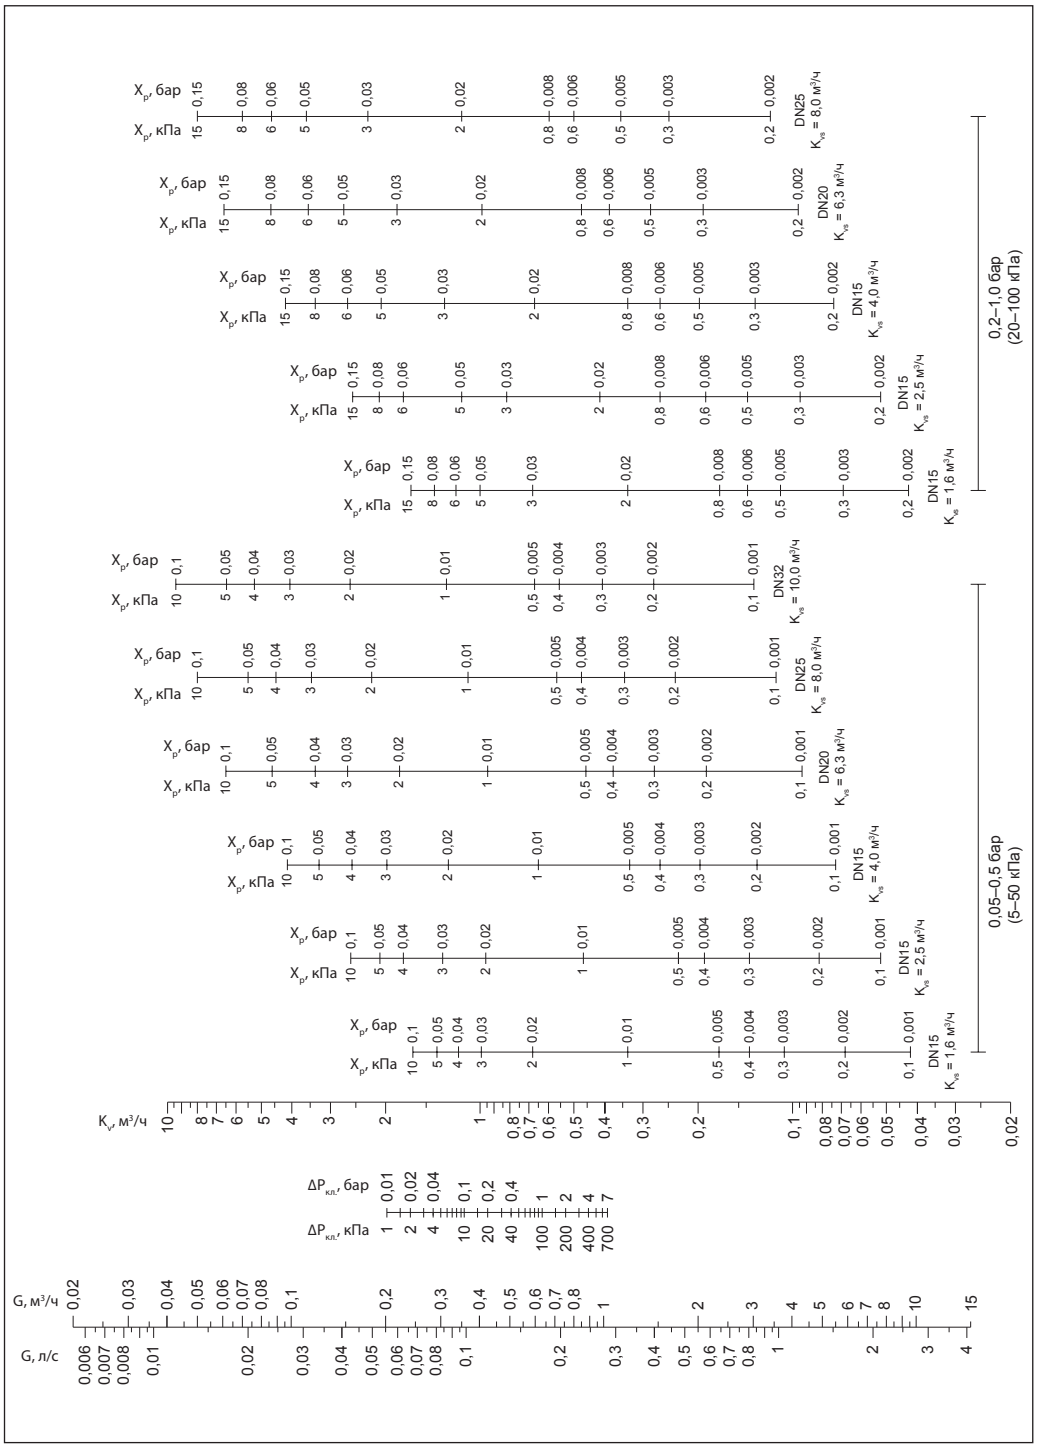

Устройство

1 — защитный колпачок;
2 — дроссель — ограничитель расхода;
3 — корпус клапана;
4 — вставка клапана;
5 — разгруженный по давлению золотник клапана;
6 — шток клапана;
7 — внутренняя пружина для регулирования расхода;
8 — канал импульса давления;
9 — диафрагма для регулирования расхода;
10 — диафрагма для регулирования перепада;
11 — пружина для настройки перепада давлений;
12 — рукоятка для настройки перепада давлений (с возможностью пломбирования);
13 — соединительная гайка;
14 — импульсная трубка;
15 — компрессионный фитинг для импульсной трубки;
16 — встроенный предохранительный клапан;
17 — корпус регулирующего блока.

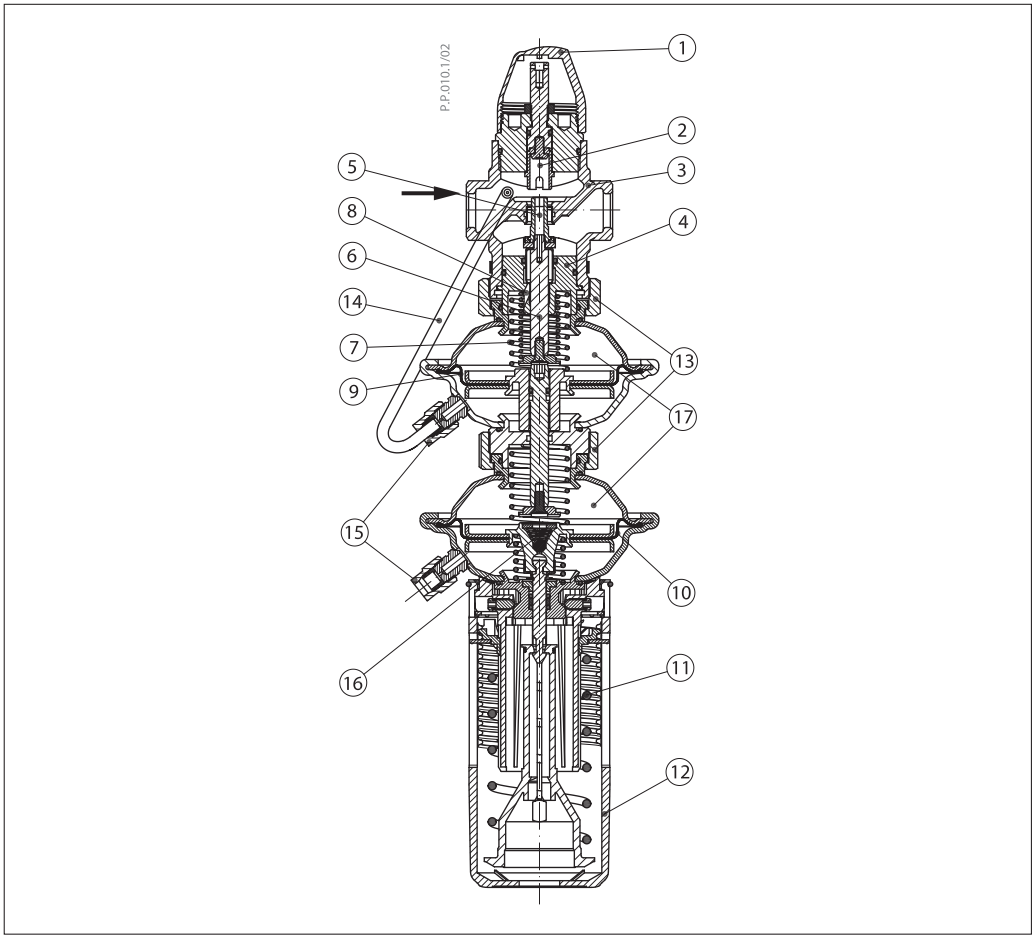

Принцип действия

Величина расхода определяется перепадом давлений на дроссельном клапане. Перепад давлений передается на регулирующую диафрагму через встроенную импульсную трубку и канал в штоке. Он поддерживается на постоянном уровне с помощью рабочей пружины регулятора.

Перепад давлений между подающим и обратным трубопроводами системы передается по импульсным трубкам на вторую диафрагму регулятора. При возрастании перепада давлений на системе клапан регулятора закрывается, а при понижении — открывается, тем самым поддерживая перепад на постоянном уровне. Регулятор снабжен предохранительным клапаном, который защищает регулирующую диафрагму от слишком большого перепада давлений.

Настройка


Установка расхода

Ограничение расхода производится путем установки дросселя-ограничителя в требуемое положение. Настройка выполняется с использованием диаграмм *(см. соответствующие инструкции)* и/или по показаниям теплосчетчика.


Настройка перепада давлений

Настройка регулятора на требуемый перепад давлений осуществляется путем изменения сжатия настроечной пружины с использованием диаграмм *(см. соответствующие инструкции)* и/или манометров.

Зависимость между значениями настройки и фактическими перепадами давления. Указанные значения являются приблизительными

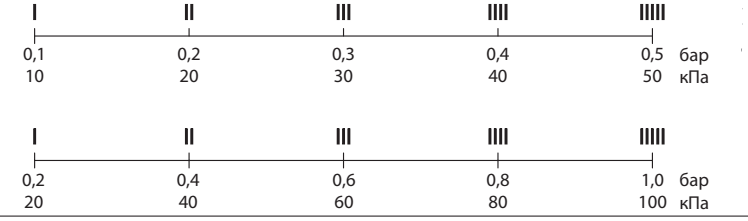


Габаритные и присоединительные размеры

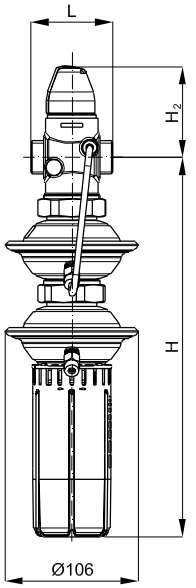

AVPQ


DN, мм		15	20	25	32
L	мм	65	70	75	100
H		301	301	301	301
H_2		73	73	76	77
Масса	кг	2,6	2,6	2,8	3,1

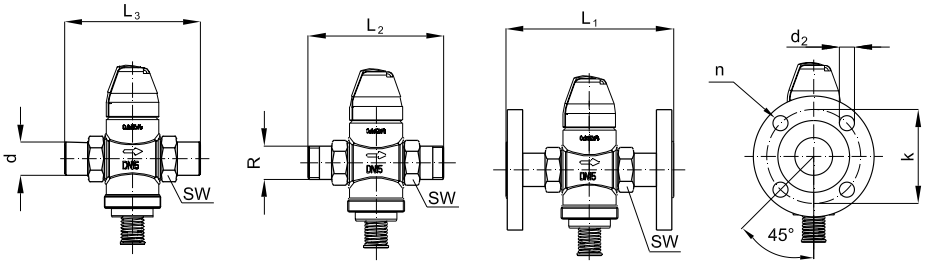

DN, мм		15	20	25	32
SW	мм	32 (G ¾ A)	41 (G 1 A)	50 (G 1¼ A)	63 (G 1¾ A)
d		21	26	33	42
R[1)]		½	¾	1	1 ¼
L_1[2)]		130	150	160	—
L_2		131	144	160	177
L_3		139	154	159	184
k		65	75	85	—
d_2		14	14	14	—
n	шт.	4	4	4	—

[1)] Наружная коническая трубная резьба по EN 10266-1, дюймы.
[2)] Фланцы, PN 25, по EN 1092-2.

Компрессионный фитинг

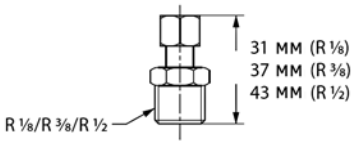

Центральный офис • ООО «Данфосс»
Россия, 143581 Московская обл., Истринский р-н, д. Лешково, 217.
Телефон +7(495) 792-57-57, факс +7(495) 792-57-59. E-mail: he@danfoss.ru www.danfoss.ru

Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс», логотип «Danfoss» являются торговыми марками компании ООО «Данфосс». Все права защищены.

Техническое описание

Клапаны — регуляторы перепада давления с автоматическим ограничением расхода AVPQ и AVPQ 4 (PN 25)

AVPQ — для обратного трубопровода,
AVPQ 4 — для подающего трубопровода

Описание и область применения



Клапаны AVPQ и AVPQ 4 являются регуляторами прямого действия для поддержания постоянного перепада давлений с автоматическим ограничением предельного расхода теплоносителя. Клапаны-регуляторы предназначены для применения преимущественно в системах централизованного теплоснабжения.

Регулятор перепада давлений состоит из клапана с дросселем — ограничителем расхода и регулирующего блока с двумя диафрагмами и рукояткой для установки требуемого перепада давлений.

Клапан-регулятор закрывается при превышении установленной величины перепада давлений.

Основные характеристики:

- DN = 15–50 мм.
- PN = 25 бар.
- K_{vs} = 0,4–25 м³/ч.
- Диапазоны настройки перепада давлений для регуляторов AVPQ и AVPQ 4 $\Delta P_{рег}$: 0,2–1,0; 0,3–2,0 бар.
- Величина фиксированного перепада давлений на дросселе-ограничителе $\Delta P_{др.}$: 0,2 бар.
- Температура регулируемой среды (вода или 30 % водный раствор гликоля): 2–150 °C.
- Присоединение к трубопроводу:
  – резьбовое (наружная резьба) — через резьбовые, приварные или фланцевые фитинги,
  – фланцевое.



Номенклатура и кодовые номера для заказа

Пример заказа

Клапан — регулятор перепада давления с автоматическим ограничением расхода AVPQ
DN = 15 мм, K_{vs} = 1,6 м³/ч,
PN = 25 бар, $\Delta P_{рег}$ = 0,2–1,0 бар,
$T_{макс.}$ = 150 °C с приварными присоединительными фитингами:

- *клапан-регулятор AVPQ, DN = 15 мм, кодовый номер **003H6531** — 1 шт.;*
- *импульсная трубка AV R ½, кодовый номер **003H6854** — 1 компл. (второй импульс давления передается по внутреннему каналу устройства);*
- *приварные фитинги, кодовый номер **003H6908** — 1 компл.*



Клапан-регулятор AVPQ (для обратного трубопровода)

Эскиз	DN, мм	K_{vs}, м³/ч	Присоединение		Диапазон настройки $\Delta P_{рег}$, бар	Кодовый номер	Диапазон настройки $\Delta P_{рег}$, бар	Кодовый номер
	15	0,4	Цилиндрическая наружная трубная резьба по ISO 228/1, дюймы	G ¾ A	0,2–1,0	003H6918	0,3–2,0	003H6920
		1,0				003H6919		003H6921
		1,6				003H6531		003H6539
		2,5				003H6532		003H6540
		4,0				003H6533		003H6541
	20	6,3		G 1 A		003H6534		003H6542
	25	8,0		G 1¼ A		003H6535		003H6543
	32	12,5		G 1¾ A		003H6536		003H6544
	40	16		G 2 A		003H6537		003H6545
	50	20		G 2½ A		003H6538		003H6546
	32	12,5	Фланцы, PN 25, по EN 1092-2			003H6563		003H6566
	40	20				003H6564		003H6567
	50	25				003H6565		003H6568


Клапаны-регуляторы AVPQ и AVPQ 4 поставляются в виде моноблока, включая встроенную импульсную трубку между клапаном и диафрагменным элементом. В комплект поставки регуляторов не входят внешняя импульсная трубка AV и присоединительные фитинги, которые следует заказывать дополнительно.

Номенклатура и кодовые номера для заказа *(продолжение)*

Клапан-регулятор AVPQ 4 (для подающего трубопровода)

Эскиз	DN, мм	K_{VS}, $м^3/ч$	Присоединение		Диапазон настройки $\Delta P_{рег}$, бар	Кодовый номер	Диапазон настройки $\Delta P_{рег}$, бар	Кодовый номер
	15	0,4	Цилиндрическая наружная трубная резьба по ISO 228/1, дюймы	G ¾ A	0,2–1,0	**003H6922**	0,3–2,0	**003H6924**
		1,0				**003H6923**		**003H6925**
		1,6				**003H6547**		**003H6555**
		2,5				**003H6548**		**003H6556**
		4,0				**003H6549**		**003H6557**
	20	6,3		G 1 A		**003H6550**		**003H6558**
	25	8,0		G 1¼ A		**003H6551**		**003H6559**
	32	12,5		G 1¾ A		**003H6552**		**003H6560**
	40	16		G 2 A		**003H6553**		**003H6561**
	50	20		G 2½ A		**003H6554**		**003H6562**
	32	12,5	Фланцы, PN 25, по EN 1092-2			**003H6569**		**003H6572**
	40	20				**003H6570**		**003H6573**
	50	25				**003H6571**		**003H6574**

Дополнительные принадлежности

Эскиз	Наименование	DN, мм	Присоединение		Кодовый номер
	Приварные присоединительные фитинги	15	–		**003H6908**
		20			**003H6909**
		25			**003H6910**
		32			**003H6911**
		40			**003H6912**
		50			**003H6913**
	Резьбовые присоединительные фитинги (с наружной резьбой)	15	Коническая наружная трубная резьба по EN 10266-1, дюймы	R ½	**003H6902**
		20		R ¾	**003H6903**
		25		R 1	**003H6904**
		32		R 1¼	**003H6905**
		40		R 1½	**065B2004**
		50		R 2	**065B2005**
	Фланцевые присоединительные фитинги	15	Фланцы, PN 25, по EN 1092-2		**003H6915**
		20			**003H6916**
		25			**003H6917**
	Комплект импульсной трубки AV	Состав комплекта: - медная импульсная трубка ø6×1 мм, L = 1500 мм — 1 шт. - компрессионный фитинг для присоединения импульсной трубки ø6×1 мм к трубопроводу*		R ⅜	**003H6853**
				R ½	**003H6854**
–	10 компрессионных фитингов с ниппелем R ⅛ для присоединения импульсной трубки ø6×1 мм к трубопроводу				**003H6857**
	10 компрессионных фитингов с ниппелем R ⅜ для присоединения импульсной трубки ø6×1 мм к трубопроводу				**003H6858**
	10 компрессионных фитингов с ниппелем R ½ для присоединения импульсной трубки ø6×1 мм к трубопроводу				**003H6859**
	10 компрессионных фитингов для присоединения импульсной трубки ø6×1 мм к штуцеру регулирующего элемента G ⅛				**003H6931**
	Запорный кран DN = 6 мм для отключения импульса давления				**003H0276**

* Компрессионный фитинг состоит из ниппеля, уплотнительного кольца и накидной гайки.

Номенклатура и кодовые номера для заказа
(продолжение)

Запасные детали

Эскиз	Наименование	DN, мм	K_{vs}, м³/ч	Кодовый номер
–	Вставка клапана	15	0,4	**003H6861**
			1,0	**003H6862**
			1,6	**003H6863**
			2,5	**003H6864**
			4,0	**003H6865**
		20	6,3	**003H6866**
		25	8,0	**003H6867**
		32/40/50	12,5/16/20/25	**003H6868**

Эскиз	Наименование	Диапазон настройки $\Delta P_{рег}$, бар	Кодовый номер	
			AVPQ	AVPQ 4
–	Регулирующий блок с настроечной рукояткой	0,2–1,0	**003H6833**	**003H6838**
		0,3–2,0	**003H6850**	**003H6851**

Технические характеристики

Клапан-регулятор

Условный проход DN		мм	15					20	25	32	40	50
Пропускная способность K_{vs}		м³/ч	0,4	1,0	1,6	2,5	4,0	6,3	8,0	12,5	16/20[3]	20/25[3]
Диапазон настройки предельного расхода $G_{макс.}$ при перепаде давлений на дросселе — ограничителе расхода, $\Delta P_{др.}$ = 0,2 бар[1]			0,015–0,18	0,02–0,4	0,03–0,86	0,07–1,4	0,07–2,2	0,16–3,0	0,2–3,5	0,4–8,0	0,8–10	0,8–12
Макс. расход при $\Delta P_{др.}$ = 0,2 бар[2]			–	–	0,9	1,6	2,4	3,5	4,5	10	12	15
Коэффициент начала кавитации Z			≥ 0,6						≥ 0,55		≥ 0,5	
Условное давление PN		бар	25									
Мин. перепад давлений на клапане $\Delta P_{кл}$		бар	См. примечания [4]									
Макс. перепад давлений на клапане $\Delta P_{кл}$		бар	20							16		
Регулируемая среда			Вода или 30 % водный раствор гликоля									
pH регулируемой среды			7–10									
Протечка через закрытый клапан, % от K_{vs}			0,02							0,05		
Температура регулируемой среды T		°C	2–150									
Присоединение	клапан		С наружной резьбой							С наружной резьбой или с фланцами		
	фитинги		Под приварку или фланцевые							Под приварку		
			Резьбовые (с наружной резьбой)									
Материал												
Корпус клапана	резьбовой		Красная бронза CuSn5ZnPb (Rg5)							Высокопрочный чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)		
	фланцевый		–									
Седло клапана			Нержавеющая сталь, мат. № 1.4571									
Золотник клапана			Необесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As									
Уплотнения			EPDM									


[1] $\Delta P_{др.}$ — перепад давлений на дросселе — ограничителе расхода.
[2] Значения максимального расхода достигаются при ΔP_{AVPQ} > 1–1,5 бар.
[3] Для фланцевой версии клапана.
[4] Зависит от расхода и пропускной способности клапана. Если регулятор настроен на предельное значение расхода, то $\Delta P_{min} \geq 0,5$. Если же значение настройки меньше максимальной, то $\Delta P_{min}=(Q/k_{VS})^2 + \Delta P_{др.}$

Регулирующий блок


Тип			AVPQ		AVPQ 4	
Площадь регулирующей диафрагмы		см²	54			
Условное давление PN		бар	25			
Перепад давлений на дросселе —ограничителе расхода $\Delta P_{др.}$		бар	0,2			
Диапазон настройки перепада давлений $\Delta P_{рег}$		бар	0,2–1,0	0,3–2,0	0,2–1,0	0,3–2,0
Цвет настроечной пружины			Желтый	Красный	Желтый	Красный
Материал						
Корпус регулирующей диафрагмы	верхняя часть		Нержавеющая сталь, мат. №1.4301			
	нижняя часть		Необесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As			
Диафрагма			EPDM			
Импульсная трубка			Медная трубка ø6×1 мм			

Примеры применения

Регулятор перепада давлений AVPQ на обратном трубопроводе

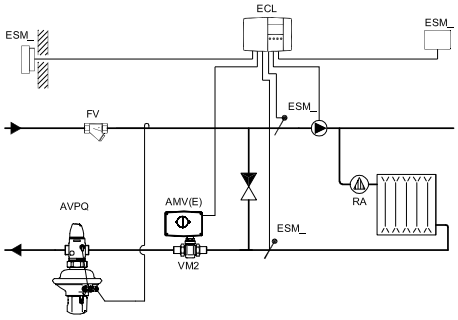


Зависимое присоединение системы отопления к тепловой сети

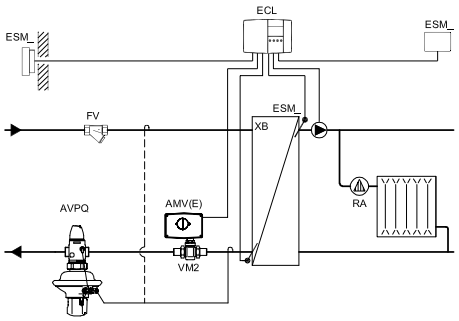


Независимое присоединение системы отопления к тепловой сети

Регулятор перепада давлений AVPQ 4 на подающем трубопроводе

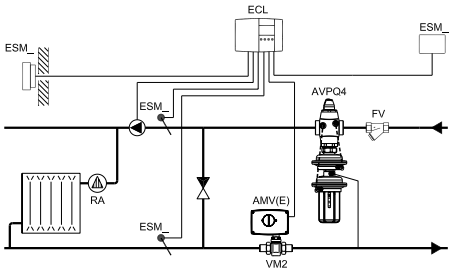


Зависимое присоединение системы отопления к тепловой сети

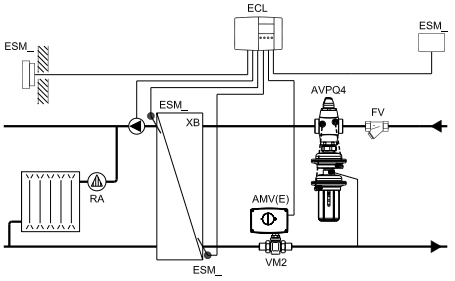


Независимое присоединение системы отопления к тепловой сети

Монтажные положения


При температуре регулируемой среды до 100 °C регуляторы могут быть установлены в любом положении.

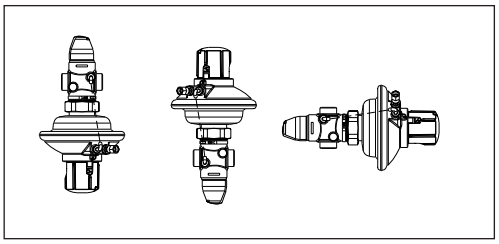

При более высокой температуре регуляторы следует устанавливать только на горизонтальном трубопроводе регулирующим блоком вниз.

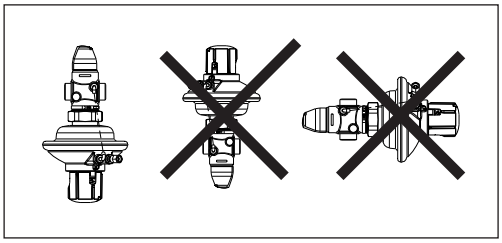

Условия применения

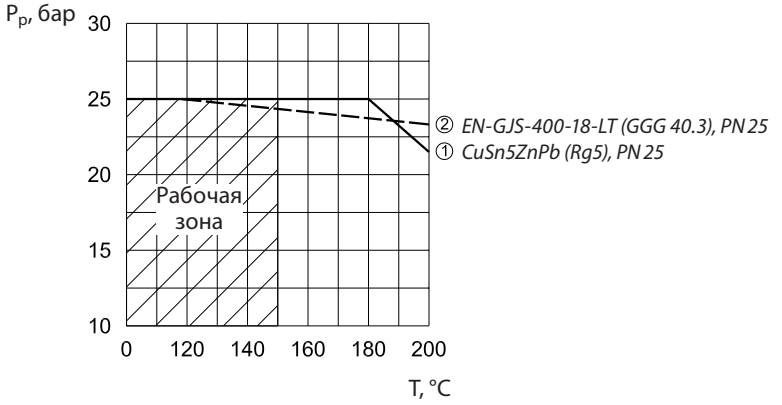


Зависимость рабочего давления от температуры регулируемой среды (в соответствии с EN 1092-3)

Диаграмма расхода

Диаграмма для выбора клапана-регулятора и настройки ограничителя расхода

Зависимость между фактическим расходом и приблизительным количеством оборотов дросселя-ограничителя

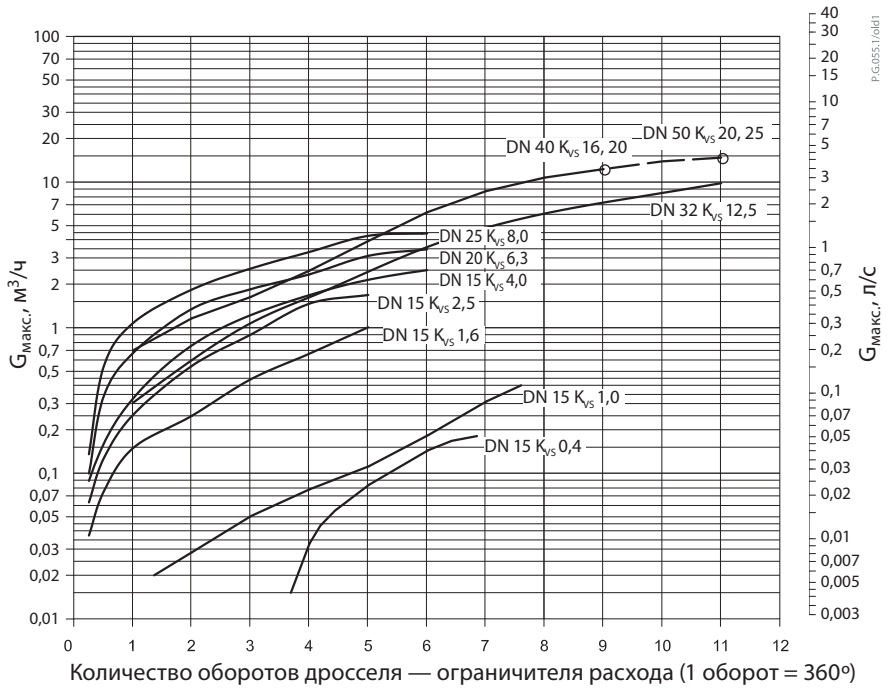

Расход может быть настроен вращением винта дросселя-ограничителя против часовой стрелки от закрытого положения на указанное на диаграмме количество оборотов.

Кривые расхода даны при перепаде давлений на дросселе 0,2 бар и на регуляторе в целом от 0,5 до 16/20 бар.

Примечание. Регуляторы с клапаном DN = 40, 50 мм имеют одинаковую кривую настройки до количества оборотов, равного 9.

Примеры выбора регуляторов

Для зависимо-присоединенной к тепловой сети системы отопления

Пример 1

Требуется выбрать клапан-регулятор AVPQ 4 для обеспечения постоянного перепада давлений $\Delta P_{кл.}$ = 0,3 бар (30 кПа) на моторном клапане в узле регулирования зависимо-присоединенной системы отопления к тепловой сети при предельном расходе теплоносителя $G_{макс.}$ = 1900 кг/ч.

Исходные данные

$G_{макс.}$ = 1,9 м³/ч.
$\Delta P_{тс.}$ = 0,9 бар (90 кПа).
$\Delta P_{кл.}$ = 0,3 бар (30 кПа).
$\Delta P_{со}$ = 0,1 бар (10 кПа).
$\Delta P_{др.}$ = 0,2 бар (20 кПа).

Примечание.

1. $\Delta P_{со}$ компенсируется напором насоса и не влияет на выбор регулятора перепада.
2. Потери давления в трубопроводах, арматуре и т. д. в данном примере не учитываются.

Решение:

1. $\Delta P_{рег} = \Delta P_{кл.}$ = 0,3 бар (30 кПа).

2. $\Delta P_{AVPQ} = \Delta P_{тс} - \Delta P_{кл.}$ = 0,9 – 0,3 = 0,6 бар (60 кПа).


3.


$$K_v = \frac{G_{макс}}{\sqrt{\Delta P_{AVPQ} - \Delta P_{др}}} = \frac{1,9}{\sqrt{0,6 - 0,2}} = 3,0 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

4. Рекомендуется принимать к установке регулятор, у которого:

$$K_{vs} \geq 1,2 \cdot K_v = 1,2 \cdot 3,0 = 3,6 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

Из таблицы на стр. 175–176 выбирается регулятор AVPQ 4 DN = 15 мм, K_{vs} = 4,0 м³/ч, $\Delta P_{рег}$ = 0,2 – 1,0 бар и G = 0,07 – 2,4 м³/ч.

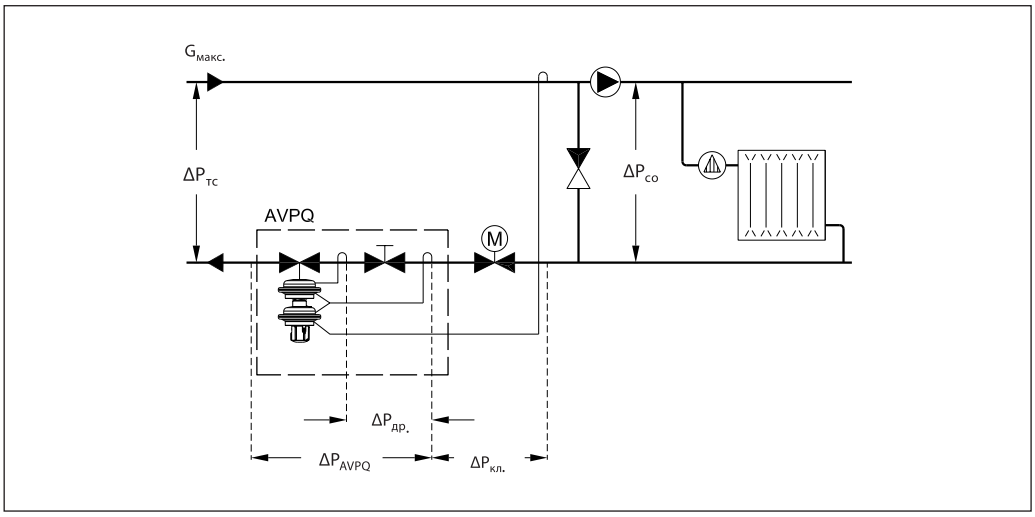

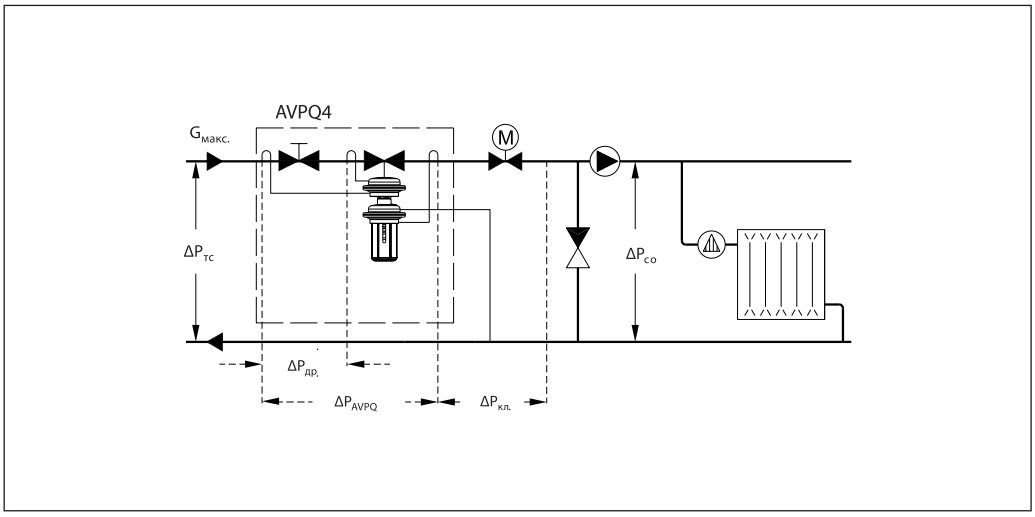

Примеры выбора регуляторов

Для независимо-присоединенной к тепловой сети системы отопления

Пример 2

Требуется выбрать клапан-регулятор AVPQ 4 для обеспечения постоянного перепада давлений $\Delta P_{кл.}$ = 0,3 бар (30 кПа) на моторном клапане в узле регулирования независимо-присоединенной к тепловой сети системы отопления при предельном расходе теплоносителя $G_{макс.}$ = 1150 кг/ч.

Исходные данные

$G_{макс.}$ = 1,15 м³/ч.
$\Delta P_{тс}$ = 1,0 бар (100 кПа).
$\Delta P_{кл.}$ = 0,3 бар (30 кПа).
$\Delta P_{то}$ = 0,05 бар (5 кПа).
$\Delta P_{др.}$ = 0,2 бар (20 кПа).

Примечание. Потери давления в трубопроводах, арматуре и т. д. в данном примере не учитываются.

Решение:

1. $\Delta P_{рег} = \Delta P_{то} + \Delta P_{кл.}$ = 0,05 + 0,35 бар (35 кПа).

2. $\Delta P_{AVPB} = \Delta Pтс - \Delta P_{кл.} - \Delta P_{то}$ = 1,0 – 0,3 – 0,05 = = 0,65 бар (65 кПа).


3.


$$K_V = \frac{G_{макс}}{\sqrt{\Delta P_{AVPQ} - \Delta P_{др}}} = \frac{1,15}{\sqrt{0,65 - 0,2}} = 1,7 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

4. Рекомендуется принимать к установке регулятор, у которого:

$$K_{vs} \geq 1,2 \cdot K_v = 1,2 \cdot 1,7 = 2,04 \text{ м}^3/\text{ч}.$$


Из таблиц на стр. 175–176 выбирается регулятор AVPQ 4 DN = 15 мм, K_{vs} = 2,5 м³/ч, $\Delta P_{рег}$ = 0,2 – 1,0 бар и G = 0,07 – 1,6 м³/ч.

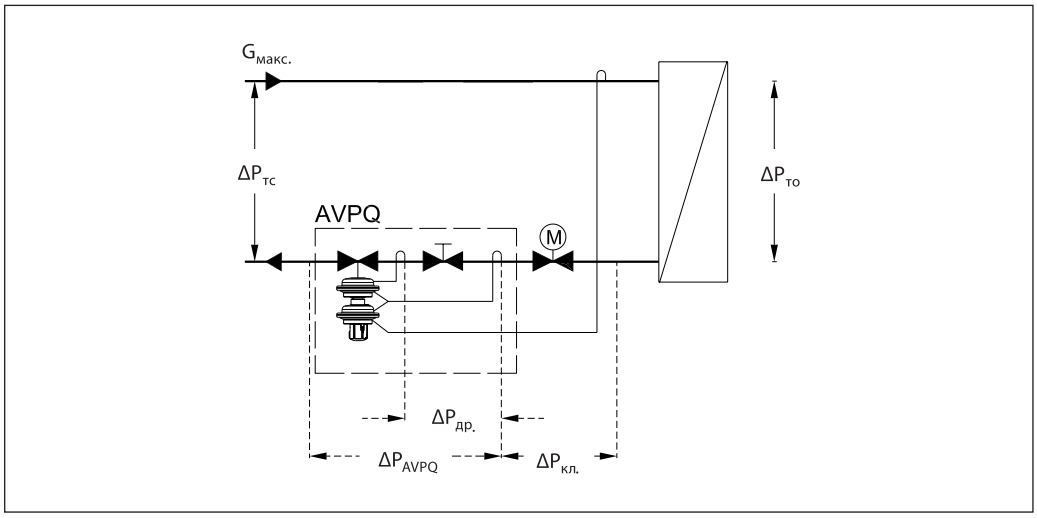

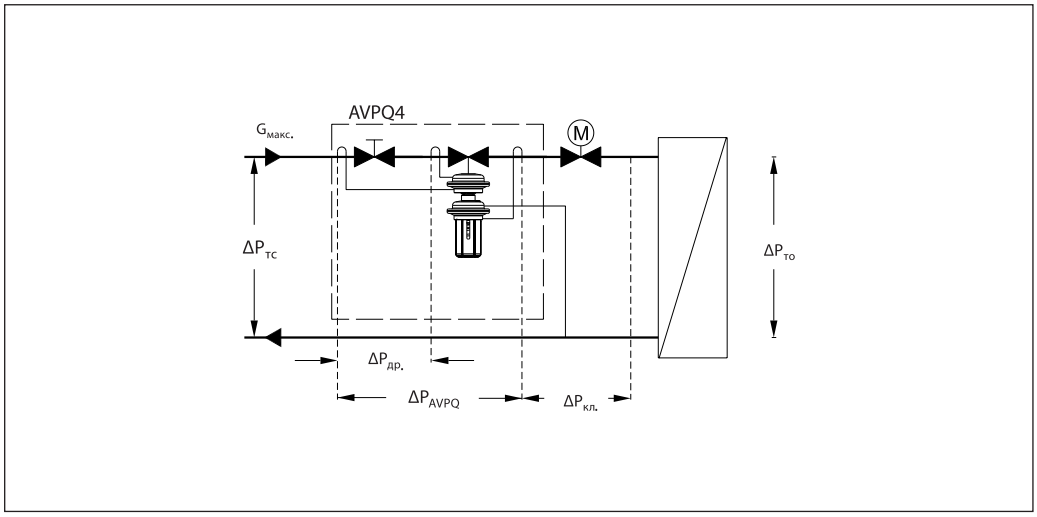


Устройство


1 — защитный колпачок;
2 — дроссель — ограничитель расхода;
3 — корпус клапана;
4 — вставка клапана;
5 — разгруженный по давлению золотник клапана;
6 — шток клапана;
7 — канал импульса давления;
8 — диафрагма для регулирования расхода;
9 — диафрагма для регулирования перепада;
10 — пружина для настройки перепада давлений;
11 — рукоятка для настройки перепада давлений (с возможностью пломбирования);
12 — гайка для настройки перепада давлений (с возможностью пломбирования);
13 — соединительная гайка;
14 — компрессионный фитинг для импульсной трубки;
15 — верхняя часть корпуса регулирующей диафрагмы;
16 — нижняя часть корпуса регулирующей диафрагмы;
17 — импульсная трубка;
18 — встроенный предохранительный клапан;
19 — корпус регулирующего блока.

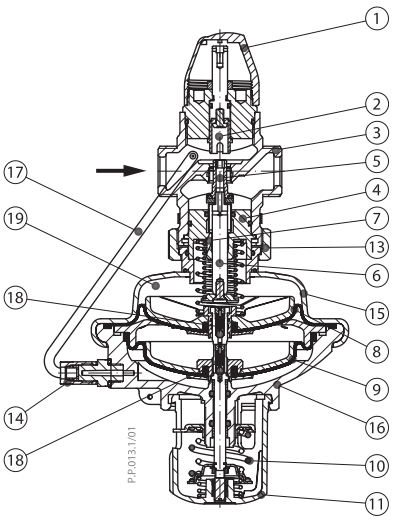

AVPQ (0,2–1,0 бар) для монтажа на обратном трубопроводе

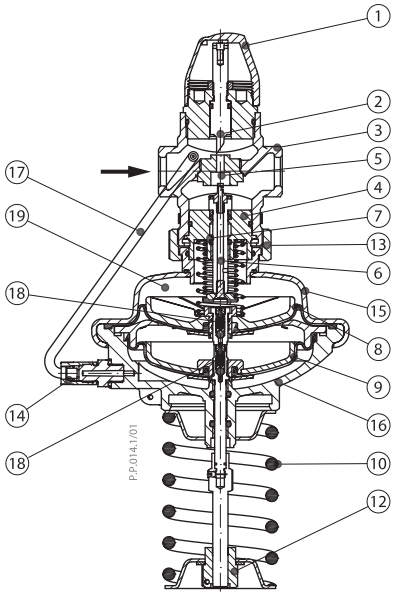

AVPQ (0,3–2,0 бар) для монтажа на обратном трубопроводе

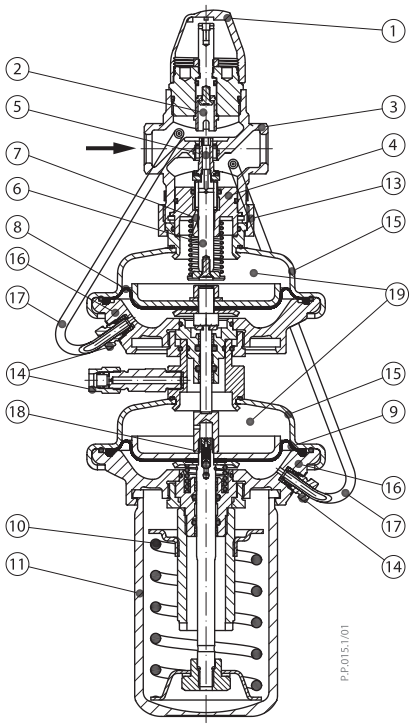

AVPQ 4 для монтажа на подающем трубопроводе

Принцип действия


Положительный импульс давления передается в одну полость диафрагменного элемента по импульсной трубке, а отрицательный импульс — в другую полость по импульсной трубке или каналу в штоке клапана. Разность давлений воздействует на регулирующую диафрагму, которая, прогибаясь, перемещает золотник клапана. Клапан закрывается при увеличении разности давлений и открывается при ее снижении, поддерживая тем самым перепад на постоянном уровне. Поддерживаемый с помощью диафрагмы с пружиной постоянный перепад давлений на дросселе позволяет ограничить расход регулируемой среды. Регулятор снабжен предохранительным клапаном, который защищает регулирующую диафрагму от слишком большого перепада давлений.

Настройка


Ограничение расхода

Ограничение расхода производится путем установки дросселя-ограничителя в требуемое положение. Настройка выполняется с использованием диаграмм *(см. соответствующие инструкции)* и/или по показаниям теплосчетчика.


Зависимость между значениями настройки и фактическими перепадами давления. Указанные значения являются приблизительными

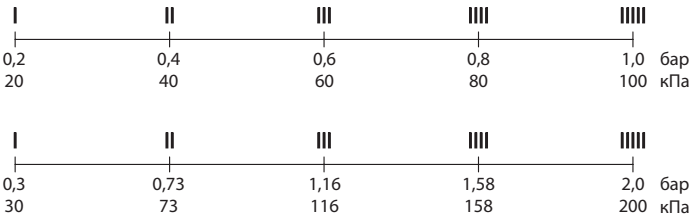

Габаритные и присоединительные размеры

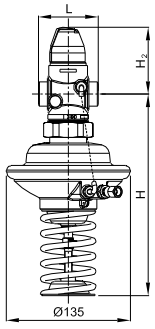

AVPQ DN = 15–50 мм, $\Delta P_{рег}$ = 0,3–2,0 бар

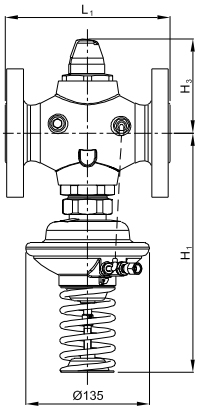


AVPQ DN = 32–50 мм, $\Delta P_{рег}$ = 0,3–2,0 бар


AVPQ ($\Delta P_{рег}$ = 0,3–2,0 бар)

DN, мм		15	20	25	32	40	50
L	мм	65	70	75	100	110	130
L_1		—	—	—	180	200	230
H		219	219	219	260	260	260
H_1		—	—	—	260	260	260
H_2		73	73	76	103	103	103
H_3		—	—	—	103	103	103
Масса (резьбового)	кг	3,2	3,2	3,4	5,9	6,0	6,7
Масса (фланцевого)		—	—	—	10,4	12,0	14,0

Примечание. Другие размеры фланцев см. в табл. на стр. 184.



AVPQ DN = 15–50 мм, $\Delta P_{рег}$ = 0,2–1,0 бар

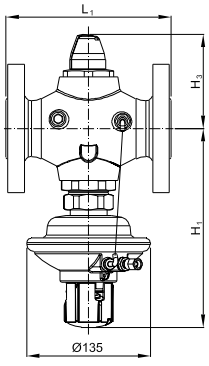


AVPQ DN = 32–50 мм, $\Delta P_{рег}$ = 0,2–1,0 бар

AVPQ ($\Delta P_{рег}$ = 0,2–1,0 бар)


DN, мм		15	20	25	32	40	50
L	мм	65	70	75	100	110	130
L_1		—	—	—	180	200	230
H		175	175	175	217	217	217
H_1		—	—	—	217	217	217
H_2		73	73	76	103	103	103
H_3		—	—	—	103	103	103
Масса (резьбового)	кг	3,2	3,2	3,4	5,9	6,0	6,7
Масса (фланцевого)		—	—	—	10,4	12,0	14,0

Примечание. Другие размеры фланцев см. в табл. на стр. 184.

Габаритные и присоединительные размеры

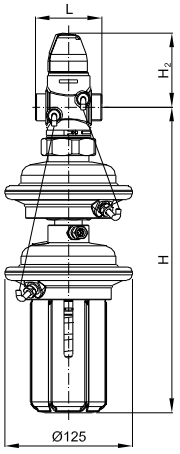

AVPQ 4
DN = 15–50 мм

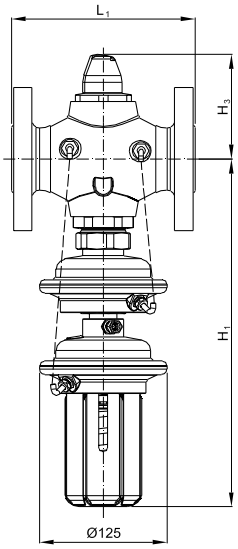


AVPQ 4
DN = 32–50 мм

AVPQ 4

DN, мм		15	20	25	32	40	50
L	мм	65	70	75	100	110	130
L_1		—	—	—	180	200	230
H		298	298	298	340	340	340
H_1		—	—	—	340	340	340
H_2		73	73	76	103	103	103
H_3		—	—	—	103	103	103
Масса (резьбового)	кг	5,4	5,4	5,6	8,1	8,2	8,9
Масса (фланцевого)		—	—	—	12,5	14,1	16,2


Примечание. Другие размеры фланцев см. в приведенной ниже таблице.

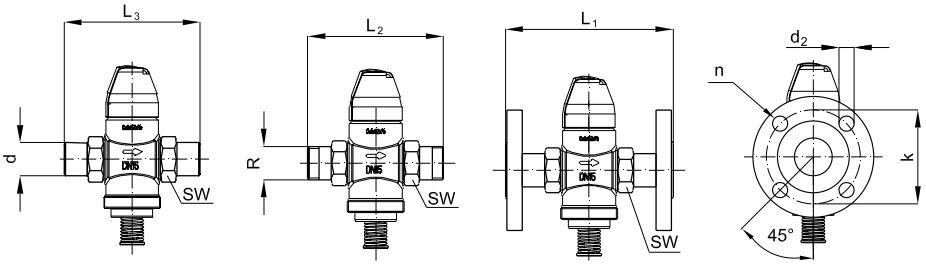

DN, мм		15	20	25	32	40	50
SW	мм	32 (G ¾ A)	41 (G 1 A)	50 (G 1¼ A)	63 (G 1¾ A)	70 (G 2 A)	82 (G 2½ A)
d		21	26	33	42	47	60
R [1]		½	¾	1	1 ¼	—	—
L_1 [2]		130	150	160	—	—	—
L_2		131	144	160	177	—	—
L_3		139	154	159	184	204	234
k		65	75	85	100	110	125
d_2		14	14	14	18	18	18
n	шт.	4	4	4	4	4	4

[1] Наружная коническая трубная резьба по EN 10266-1, дюймы.
[2] Фланцы, PN 25, по EN 1092-2.

Компрессионный фитинг



R ⅛/R ⅜/R ½

Центральный офис • ООО «Данфосс»
Россия, 143581 Московская обл., Истринский р-н, д. Лешково, 217.
Телефон +7(495) 792-57-57, факс +7(495) 792-57-59. E-mail: he@danfoss.ru www.danfoss.ru

Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс», логотип «Danfoss» являются торговыми марками компании ООО «Данфосс». Все права защищены.

Техническое описание

Клапан — ограничитель расхода AVQ (PN 16)

Описание и область применения



AVQ является регулятором прямого действия для автоматического ограничения расхода преимущественно в системах централизованного теплоснабжения.

Клапан регулятора закрывается при превышении заданной величины расхода.

AVQ состоит из клапана и регулирующего блока с диафрагмой и рабочей пружиной.

Основные характеристики

- DN = 15–32 мм.
- K_{vs}= 1,6–10 м³/ч.
- PN = 16 бар.
- Величина фиксированного перепада давлений на дросселе — ограничителе расхода регулятора AVQ $\Delta P_{др.}$: 0,2 бар.
- Температура регулируемой среды (вода или 30 % водный раствор гликоля): 2–150 °C.
- Присоединение к трубопроводу резьбовое (наружная резьба) — через резьбовые, приварные или фланцевые фитинги.


Номенклатура и кодовые номера для заказа

Клапан AVQ

Эскиз	DN, мм	K_{vs}, м³/ч	Присоединение		Кодовый номер
	15	1,6	Цилиндрическая наружная трубная резьба по ISO 228/1, дюймы	G ¾ A	**003H6711**
		2,5			**003H6712**
		4,0			**003H6713**
	20	6,3		G 1 A	**003H6714**
	25	8,0		G 1¼ A	**003H6715**
	32	10		G 1¾ A	**003H6716**

Примечание. Другие версии регуляторов поставляются по спецзаказу.

Дополнительные принадлежности

Эскиз	Наименование	DN, мм	Присоединение		Кодовый номер
	Приварные присоединительные фитинги	15	—		**003H6908**
		20			**003H6909**
		25			**003H6910**
		32			**003H6911**
	Резьбовые присоединительные фитинги (с наружной резьбой)	15	Коническая наружная трубная резьба по EN 10266-1, дюймы	R ½	**003H6902**
		20		R ¾	**003H6903**
		25		R 1	**003H6904**
		32		R 1¼	**003H6905**
	Фланцевые присоединительные фитинги	15	Фланцы, PN 25, по EN 1092-2		**003H6915**
		20			**003H6916**
		25			**003H6917**

Номенклатура и кодовые номера для заказа *(продолжение)*

Запасные детали

Эскиз	Наименование	DN, мм	K_{vs}, м³/ч	Кодовый номер
–	Вставка клапана	15	1,6	**003H6863**
			2,5	**003H6864**
			4,0	**003H6865**
		20	6,3	**003H6866**
		25	8,0	**003H6867**
		32	10,0	

–	Регулирующий блок	**Фиксированный перепад $\Delta P_{др.}$, бар**	**Кодовый номер**
		0,2	**003H6825**

Технические характеристики

Клапан-ограничитель

Условный проход DN	мм	15			20	25	32
Пропускная способность K_{vs}	м³/ч	1,6	2,5	4,0	6,3	8,0	10,0
Диапазон настройки предельного расхода $G_{макс.}$ при фиксированном перепаде давлений на дросселе — ограничителе расхода $\Delta P_{др.}$ = 0,2 бар[1)]		0,06–1,4	0,08–1,8	0,09–2,7	0,1–4,5	0,1–6,0	0,15–7,3
Коэффициент начала кавитации Z		≥ 0,6				≥ 0,55	
Протечка через закрытый клапан, % от K_{vs}		≤ 0,02					≤ 0,05
Условное давление PN	бар	25					
Макс. перепад давлений на клапане $\Delta P_{кл.}$	бар	12					
Мин. перепад давлений на клапане $\Delta P_{кл.}$	бар	См. примечания[2)]					
Регулируемая среда		Вода или 30 % водный раствор гликоля					
pH регулируемой среды		7–10					
Температура регулируемой среды T	°C	2–150					
Присоединение	клапан	С наружной резьбой					
	фитинги	Под приварку, резьбовые (с наружной резьбой), фланцевые					
Материал							
Корпус клапана		Красная бронза CuSn5ZnPb (Rg5)					
Седло клапана		Нержавеющая сталь, мат. № 1.4571					
Золотник клапана		Необесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As					
Уплотнения		EPDM					

[1)] $\Delta P_{др}$ — перепад на дросселе — ограничителе расхода.


[2)] Зависит от расхода и пропускной способности клапана. Если регулятор настроен на предельное значение расхода, то $\Delta P_{min} \geq 0,5$. Если же значение настройки меньше максимальной, то $\Delta P_{min}=(Q/k_{VS})^2 + \Delta P_{др}$.

Регулирующий блок


Тип		AVQ
Площадь регулирующей диафрагмы	см²	39
Условное давление, PN	бар	16
Перепад давления на дросселе — ограничителе расхода, $\Delta P_{др.}$	бар	0,2
Материал		
Корпус регулирующей диафрагмы		Оцинкованная сталь, мат. DIN 1624 № 1.0338
Диафрагма		EPDM
Импульсная трубка		Медная трубка ø6×1 мм

Примеры применения

Установка клапана на обратном трубопроводе

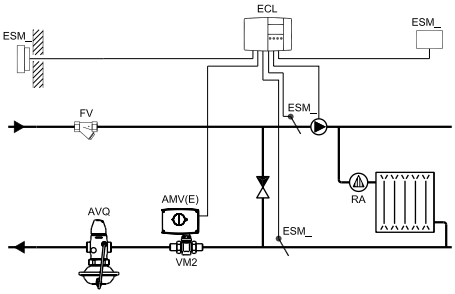


Зависимое присоединение системы отопления к тепловой сети

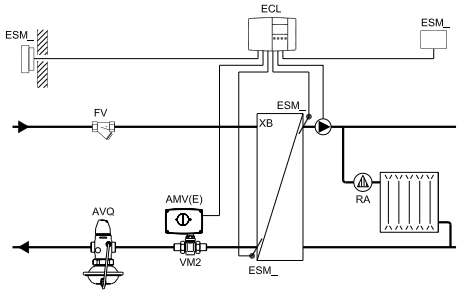


Независимое присоединение системы отопления к тепловой сети

Установка клапана на подающем трубопроводе

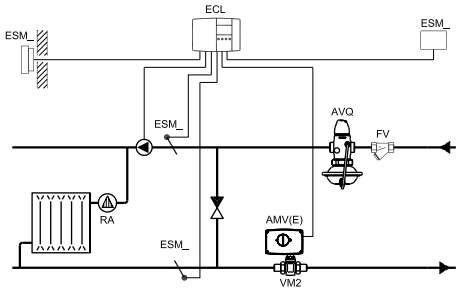

Зависимое присоединение системы отопления к тепловой сети

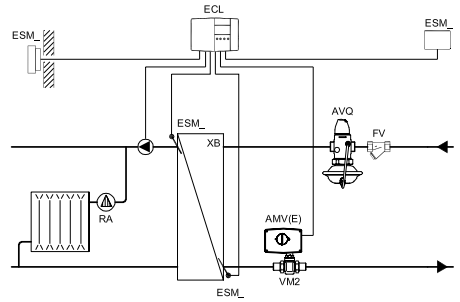



Независимое присоединение системы отопления к тепловой сети

Монтажные положения


При температуре регулируемой среды до 100 °C клапаны могут быть установлены в любом положении.

При более высокой температуре клапаны следует устанавливать только на горизонтальном трубопроводе регулирующим блоком вниз.

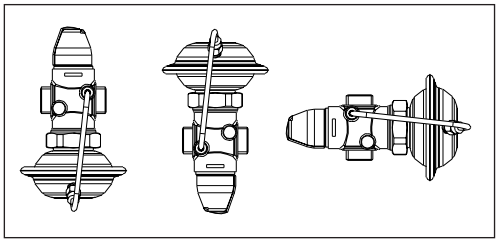

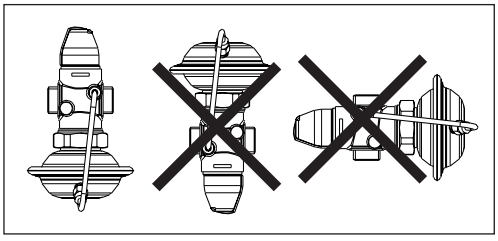

Условия применения

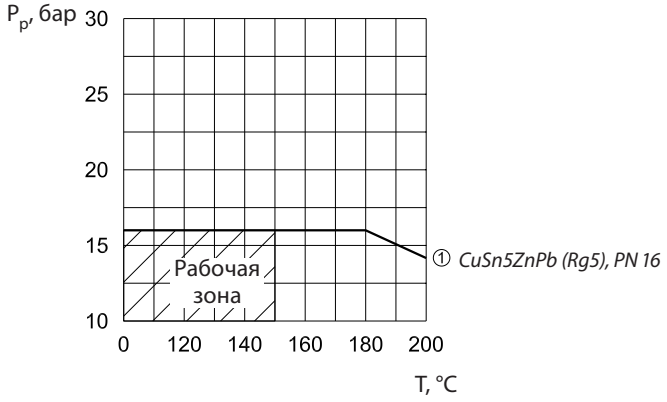


Зависимость рабочего давления от температуры регулируемой среды (в соответствии с EN 1092-3)

Диаграмма расхода

Диаграмма для выбора клапана AVQ и настройки ограничителя расхода

Зависимость между максимальным расходом и приблизительным числом оборотов дросселя-ограничителя

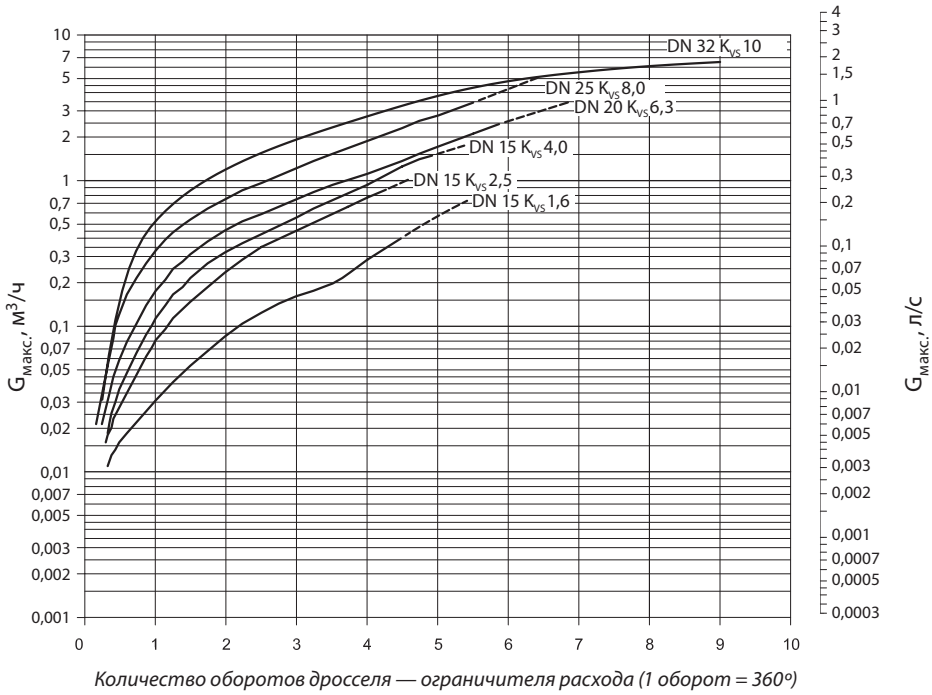

Количество оборотов дросселя — ограничителя расхода (1 оборот = 360°)

Расход может быть настроен вращением винта дросселя-ограничителя против часовой стрелки от закрытого положения на указанное на диаграмме количество оборотов.

Кривые расхода даны при перепаде давлений на дросселе 0,2 бар и на регуляторе в целом от 0,5 до 12 бар.

Примечание. Для настройки регулятора на максимальные значения настройки расхода необходимо использовать диаграммы из инструкции по эксплуатации.

Примеры выбора регулятора

Для зависимо-присоединенной к тепловой сети системы отопления

Пример 1

Требуется выбрать клапан AVQ для зависимо-присоединенной к тепловой сети системы отопления при предельном расходе теплоносителя $G_{макс}$ = 900 л/ч.

В узле регулирования установлен моторный регулирующий клапан. Потеря давления на нем составляет 0,2 бар.

Исходные данные

$G_{макс.}$ = 0,9 м³/ч.
$\Delta P_{тс}$ = 0,8 бар (80 кПа).
$\Delta P_{кл.}$ = 0,2 бар (20 кПа).
$\Delta P_{со}$ = 0,1 бар (10 кПа).
$\Delta P_{др.}$ = 0,2 бар (20 кПа).

Примечание.

1. $\Delta P_{со}$ компенсируется напором насоса и не влияет на выбор регулятора расхода.
2. Потери давления в трубопроводах, арматуре и т. д. в данном примере не учитываются.

Решение:

1. $\Delta P_{AVQ} = \Delta P_{тс} - \Delta P_{кл.} = 0,8 - 0,2 = 0,6$ бар (60 кПа).

2. По диаграмме (стр. *188*) при $G_{макс.}$ = 0,9 м³/ч выбираем клапан с наименьшим K_{vs} = 1,6 м³/ч.


3. Проверяем фактический перепад давлений на клапане регуляторе:


$$\Delta P_{AVQ}^{мин} = \left(\frac{G_{макс}}{K_{vs}}\right)^2 + \Delta P_{дз} = \left(\frac{0,9}{1,6}\right)^2 + 0,2 =$$

$$= 0,52 \text{ бар (52 кПа)},$$

$$\Delta P_{AVQ} = 0,6 > \Delta P_{AVQ}^{мин} = 0,52.$$

Результат проверки подтверждает правильность первоначального выбора клапана AVQ, DN = 15 мм, K_{vs} = 1,6 м³/ч и диапазоном настройки расхода 0,06–1,4 м³/ч.

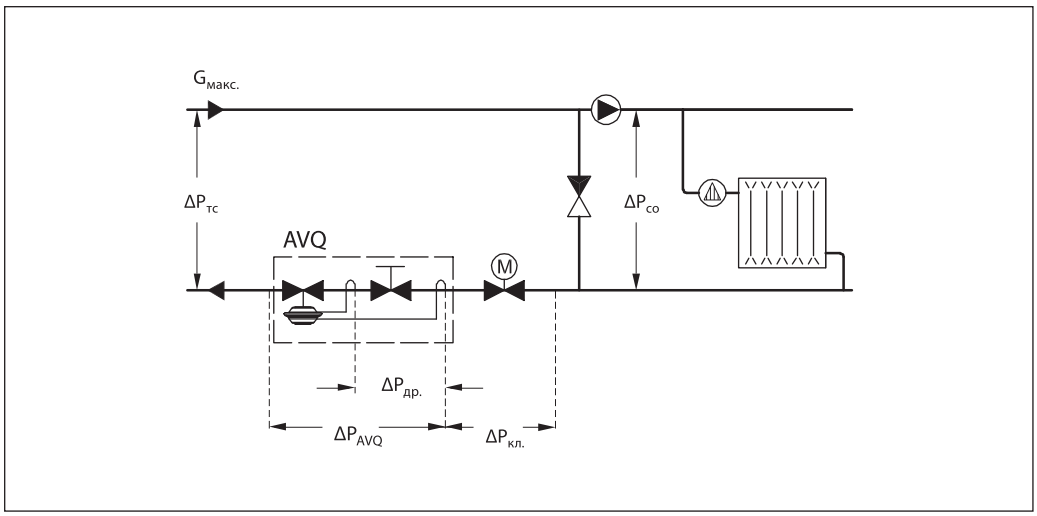

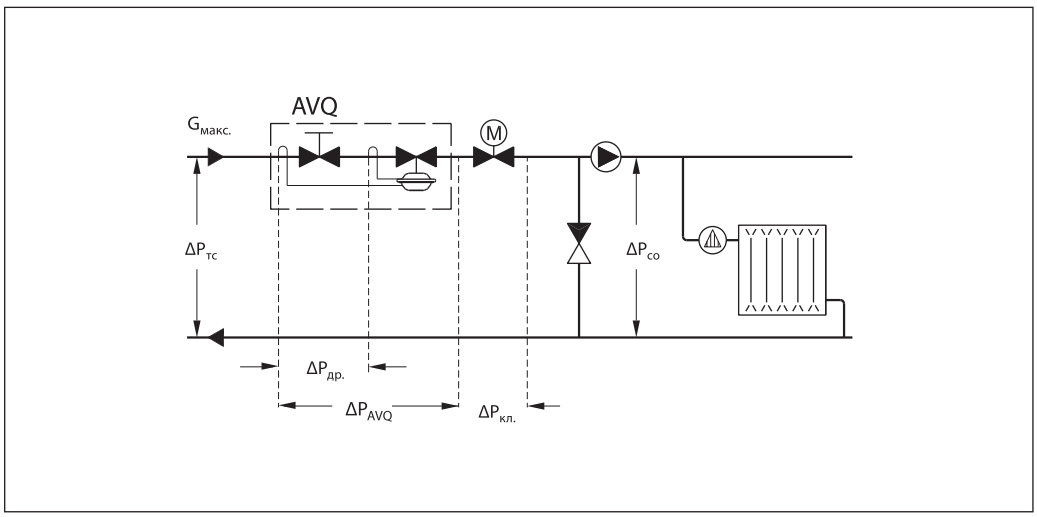

Примеры выбора регулятора *(продолжение)*

Для независимо-присоединенной к тепловой сети системы отопления

Пример 2

Требуется выбрать клапан AVQ для независимо-присоединенной к тепловой сети системы отопления при предельном расходе теплоносителя $G_{макс}$ = 1500 л/ч. В узле регулирования установлен моторный регулирующий клапан. Потеря давления на нем составляет 0,3 бар (30 кПа).

Исходные данные

$G_{макс.}$ = 1,5 м³/ч.
$\Delta P_{тс}$ = 1,1 бар (110 кПа).
$\Delta P_{кл.}$ = 0,3 бар (30 кПа).
$\Delta P_{то}$ = 0,1 бар (10 кПа).
$\Delta P_{др.}$ = 0,2 бар (20 кПа).

Примечание.

Потери давления в трубопроводах, арматуре и т. д. в данном примере не учитываются.

Решение:

1. $\Delta P_{AVQ} = \Delta P_{тс} - \Delta P_{кл.} - \Delta P_{то} = 1{,}1 - 0{,}3 - 0{,}1 =$
$= 0{,}7$ бар (70 кПа).

2. По диаграмме (стр. *188*) при $G_{макс.}$ = 1,5 м³/ч выбираем клапан с наименьшим K_{vs} = 2,5 м³/ч.


3. Проверяем фактический перепад давлений на клапане регуляторе:


$$\Delta P_{AVQ}^{мин} = \left(\frac{G_{макс}}{K_{vs}}\right)^2 + \Delta P_{дз} = \left(\frac{1{,}5}{2{,}5}\right)^2 + 0{,}2 =$$

$$= 0{,}56 \text{ бар (56 кПа)},$$

$$\Delta P_{AVQ} = 0{,}7 > \Delta P_{AVQ}^{мин.} = 0{,}56.$$


Результат проверки подтверждает правильность первоначального выбора клапана AVQ DN = 15 мм с K_{vs} = 2,5 м³/ч и диапазоном настройки расхода 0,08–1,8 м³/ч.

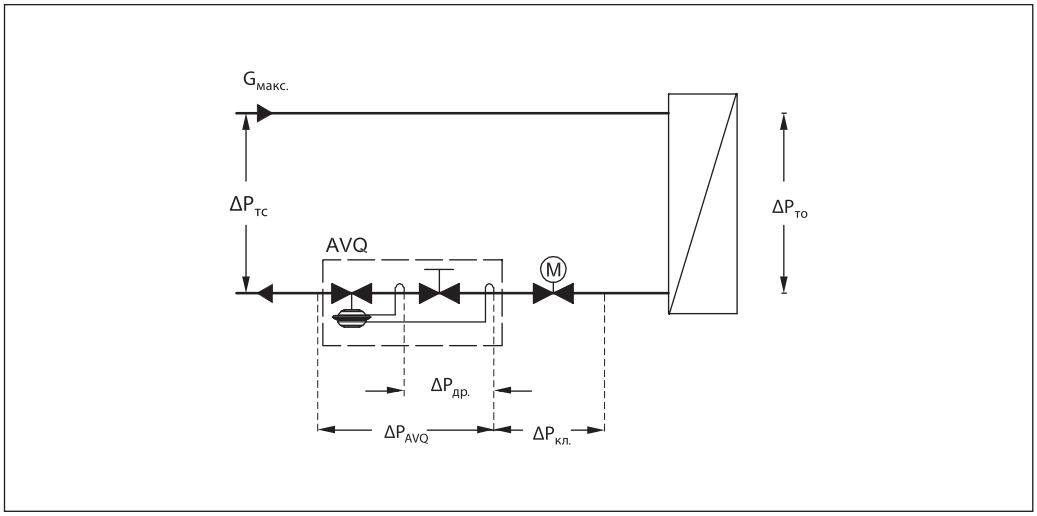

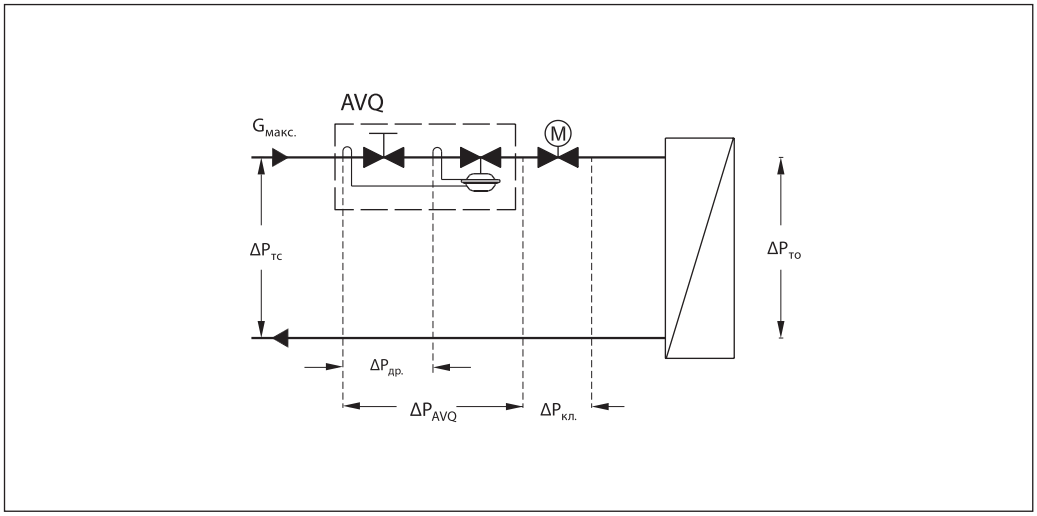

Устройство

1 — защитный колпачок;
2 — дроссель — ограничитель расхода;
3 — корпус клапана;
4 — вставка клапана;
5 — разгруженный по давлению золотник клапана;
6 — шток клапана;
7 — пружина для ограничения расхода;
8 — канал импульса давления;
9 — регулирующий элемент;
10 — регулирующая диафрагма;
11 — соединительная гайка;
12 — импульсная трубка;
13 — компрессионный фитинг для импульсной трубки;
14 — встроенный предохранительный клапан.

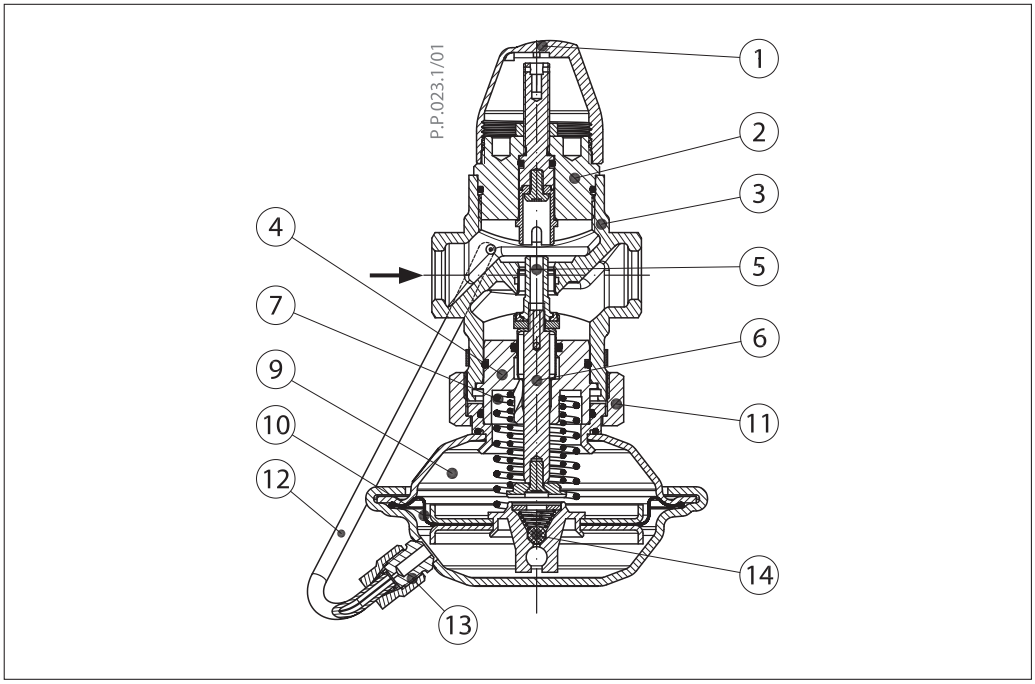

Принцип действия


Величина расхода определяется перепадом давлений на дроссельном клапане. Перепад давлений передается на регулирующую диафрагму через встроенную импульсную трубку и канал в штоке и поддерживается на постоянном уровне с помощью рабочей пружины регулятора.

Клапан — ограничитель расхода снабжен предохранительным клапаном, который защищает регулирующую диафрагму от слишком большого перепада давлений.


Настройка

Настройка расхода производится путем установки дросселя-ограничителя в требуемое положение с использованием диаграмм *(см. соответствующие инструкции)* и/или по показаниям теплосчетчика.

Габаритные и присоединительные размеры

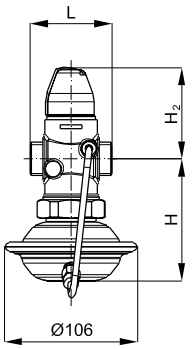

DN	L	H	H_2	Вес
	мм			кг
15	65	97	73	1,7
20	70	97	73	1,9
25	75	97	76	1,9
32	100	97	76	2,4

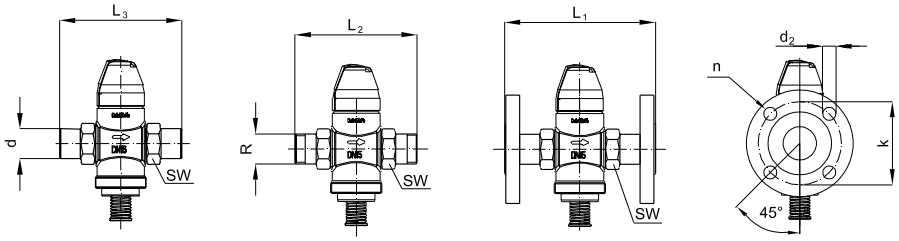

DN	R[1]	SW	d	L_1[2]	L_2	L_3	k	d_2	n
		мм							
15	½	32 (G ¾A)	21	130	131	139	65	14	4
20	¾	41 (G 1A)	26	150	144	154	75	14	4
25	1	50 (G 1¼A)	33	160	160	159	85	14	4
32	1¼	63 (G 1¾A)	42	–	177	184	100	18	4

[1] Наружная коническая трубная резьба по EN 10266-1, дюймы.
[2] Фланцы, PN 25, по EN 1092-2.

Центральный офис • ООО «Данфосс»
Россия, 143581 Московская обл., Истринский р-н, д. Лешково, 217.
Телефон +7(495) 792-57-57, факс +7(495) 792-57-59. E-mail: he@danfoss.ru www.danfoss.ru

Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс», логотип «Danfoss» являются торговыми марками компании ООО «Данфосс». Все права защищены.

Техническое описание

Клапан — ограничитель расхода AVQ (PN 25)

Описание и область применения



AVQ — регулятор прямого действия для автоматического ограничения расхода преимущественно в системах централизованного теплоснабжения.

Клапан-регулятор закрывается при превышении заданной величины расхода.

AVQ состоит из клапана и регулирующего блока с диафрагмой и рабочей пружиной.

Основные характеристики

- DN = 15–50 мм.
- K_{vs} = 1,6–25 м³/ч.
- PN = 25 бар.
- Величина фиксированного перепада давления на дросселе — ограничителе расхода регулятора AVQ $\Delta P_{др.}$: 0,2 бар.
- Температура регулируемой среды (вода или 30 % водный раствор гликоля): 2–150 °C.
- Присоединение к трубопроводу:
  - резьбовое (наружная резьба) — через резьбовые, приварные или фланцевые фитинги,
  - фланцевое.

Номенклатура и кодовые номера для заказа

Пример заказа

Клапан — ограничитель расхода для подающего трубопровода DN =15 мм, K_{vs} = 1,6 м³/ч, PN = 25 бар, $T_{макс.}$ = 150 °C, с приварными присоединительными фитингами:



*– клапан AVQ DN = 15 мм, кодовый номер **003H6722** — 1 шт;*

*– приварные фитинги, кодовый номер **003H6908** — 1 компл.*


Клапан AVQ поставляется в виде моноблока, включая встроенную импульсную трубку между клапаном и диафрагменным элементом.

В комплект поставки с резьбовым клапаном не входят присоединительные фитинги, которые следует заказывать дополнительно.

Клапан AVQ

Эскиз	DN, мм	K_{vs}, м³/ч	Присоединение		Кодовый номер
	15	1,6	Цилиндрическая наружная трубная резьба по ISO 228/1, дюймы	G ¾ A	003H6722
		2,5			003H6723
		4,0			003H6724
	20	6,3		G 1 A	003H6725
	25	8,0		G 1¼ A	003H6726
	32	12,5		G 1¾ A	003H6727
	40	16		G 2 A	003H6728
	50	20		G 2½ A	003H6729
	32	12,5	Фланцы, PN 25, по EN 1092-2		003H6730
	40	20			003H6731
	50	25			003H6732

Дополнительные принадлежности

Эскиз	Наименование	DN, мм	Присоединение		Кодовый номер
	Приварные присоединительные фитинги	15	—		003H6908
		20			003H6909
		25			003H6910
		32			003H6911
		40			003H6912
		50			003H6913
	Резьбовые присоединительные фитинги (с наружной резьбой)	15	Наружная трубная резьба по EN 10266-1, дюймы	R ½	003H6902
		20		R ¾	003H6903
		25		R 1	003H6904
		32		R 1¼	003H6905
		40		R 1½	065B2004
		50		R 2	065B2005
	Фланцевые присоединительные фитинги	15	Фланцы, PN 25, по EN 1092-2		003H6915
		20			003H6916
		25			003H6917

Номенклатура и кодовые номера для заказа *(продолжение)*

Запасные детали

Эскиз	Наименование	DN, мм	K_{vs}, м³/ч	Кодовый номер
–	Вставка клапана	15	1,6	**003H6863**
			2,5	**003H6864**
			4,0	**003H6865**
		20	6,3	**003H6866**
		25	8,0	**003H6867**
		32/40/50	12,5/20/25	**003H6868**
–	Регулирующий блок	**Фиксированный перепад $\Delta P_{др.}$, бар**		**Кодовый номер**
		0,2		**003H6841**

Технические характеристики

Клапан

Условный проход DN		мм	15			20	25	32	40	50
Пропускная способность K_{vs}		м³/ч	1,6	2,5	4,0	6,3	8,0	12,5	16/20[3]	20/25[3]
Диапазон настройки предельного расхода $G_{макс.}$ при фиксированном перепаде давлений на дросселе — ограничителе расхода $\Delta P_{др.}$ = 0,2 бар[1]			0,03–0,86	0,07–1,4	0,07–2,2	0,16–3,0	0,2–3,5	0,4–8,0	0,8–10	0,8–12
Макс. расход при $\Delta P_{др.}$ = 0,2 бар[2]			0,9	1,6	2,4	3,5	4,5	10	12	15
Коэффициент начала кавитации Z			≥ 0,6				≥ 0,55		≥ 0,5	
Условное давление PN		бар	25							
Мин. перепад давлений на клапане $\Delta P_{кл}$		бар	См. примечания[4]							
Макс. перепад давлений на клапане $\Delta P_{кл}$		бар	20					16		
Регулируемая среда			Вода или 30 % водный раствор гликоля							
pH регулируемой среды			7–10							
Температура регулируемой среды T		°C	2–150							
Присоединение	клапан		С наружной резьбой					С наружной резьбой или с фланцами		
	фитинги		Приварные или фланцевые					Приварные		
			Резьбовые (с наружной резьбой)							
Материал										
Корпус клапана	резьбовой		Красная бронза CuSn5ZnPb (Rg5)					Высокопрочный чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)		
	фланцевый		—							
Седло клапана			Нержавеющая сталь, мат. № 1.4571							
Золотник клапана			Необесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As							
Уплотнения			EPDM							


[1] $\Delta P_{др}$ — перепад на дросселе — ограничителе расхода.
[2] Значения максимального расхода достигаются при ΔP_{AVPQ} > 1–1,5 бар.
[3] Для фланцевой версии клапана.
[4] Зависит от расхода и пропускной способности клапана. Если регулятор настроен на предельное значение расхода, то $\Delta P_{min} \geq 0,5$. Если же значение настройки меньше максимальной, то $\Delta P_{min}=(Q/k_{VS})^2 + \Delta P_{др}$.

Регулирующий блок


Тип			AVQ
Площадь регулирующей диафрагмы		см²	54
Условное давление PN		бар	25
Перепад давленя на дросселе — ограничителе расхода $\Delta P_{др.}$		бар	0,2
Материалы			
Корпус регулирующей диафрагмы	Верхняя часть		Нержавеющая сталь, мат. № 1.4301
	Нижняя часть		Необесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As
Диафрагма			EPDM
Импульсная трубка			Медная трубка ø6×1 мм

Примеры применения

Установка клапана на обратном трубопроводе

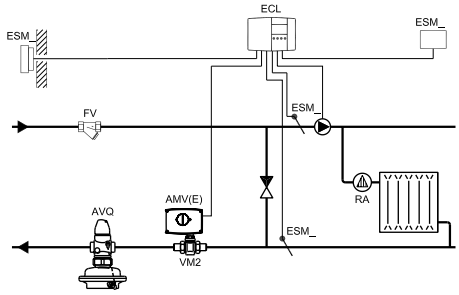


Зависимое присоединение системы отопления к тепловой сети

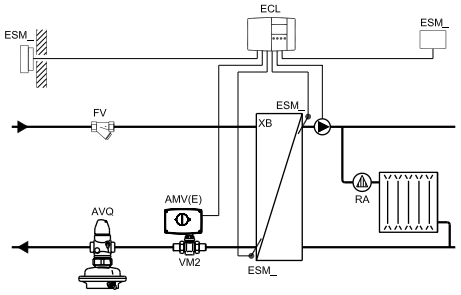


Независимое присоединение системы отопления к тепловой сети

Установка клапана на подающем трубопроводе

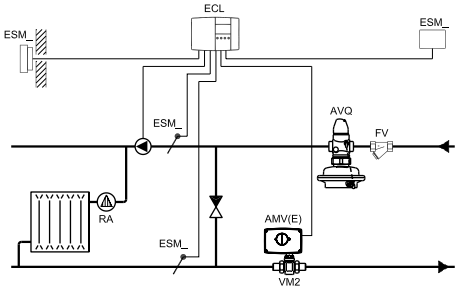

Зависимое присоединение системы отопления к тепловой сети

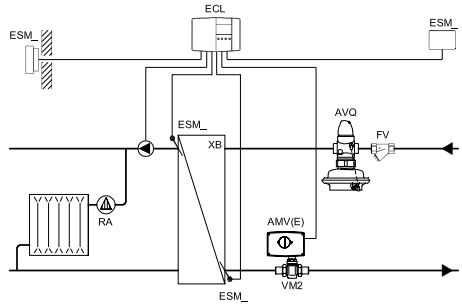



Независимое присоединение системы отопления к тепловой сети

Монтажные положения


При температуре регулируемой среды до 100 °C клапаны могут быть установлены в любом положении.

При более высокой температуре среды клапаны следует устанавливать только на горизонтальном трубопроводе регулирующим блоком вниз.

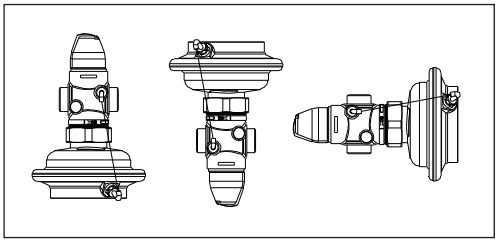

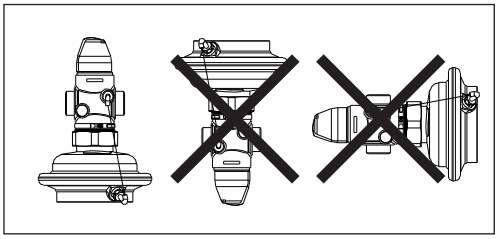

Условия применения

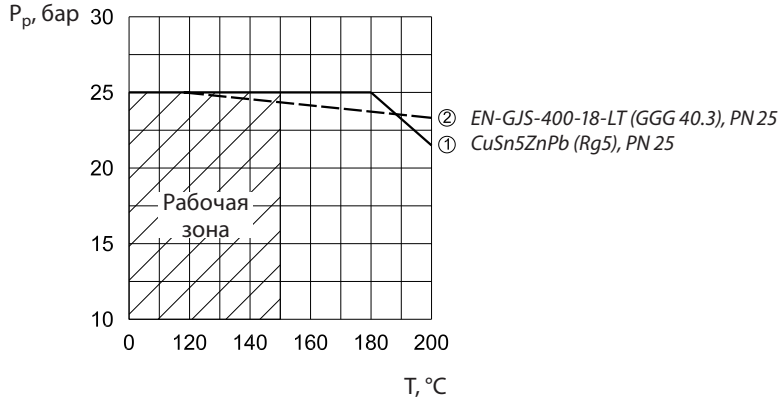


Зависимость рабочего давления от температуры регулируемой среды (в соответствии с EN 1092-3)

Диаграмма расхода

Диаграмма для выбора клапана AVQ и настройки ограничителя расхода

Зависимость между максимальным расходом и приблизительным количеством оборотов дросселя-ограничителя

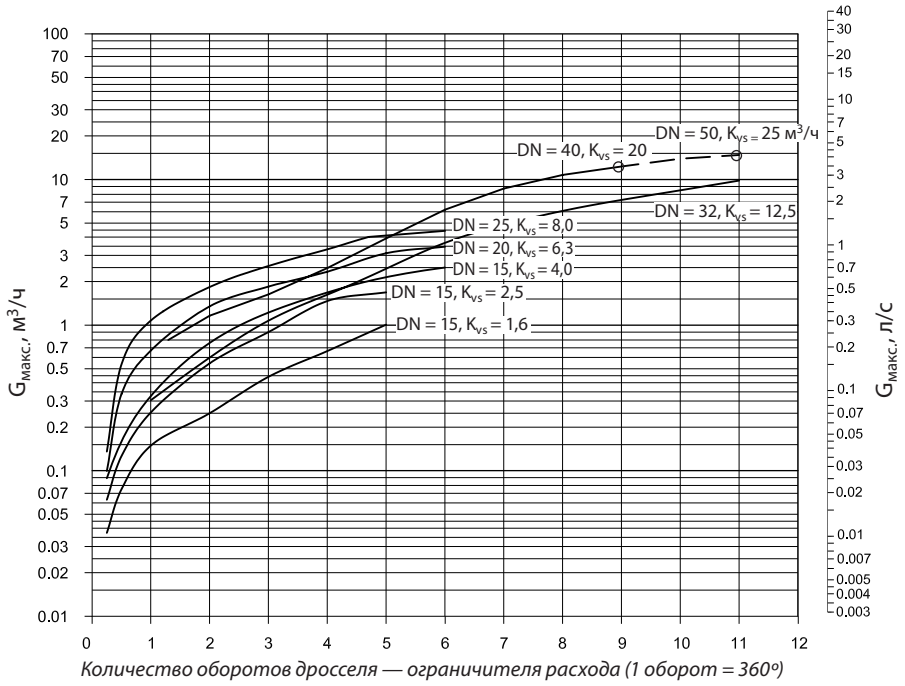

Расход может быть настроен вращением винта дросселя-ограничителя против часовой стрелки от закрытого положения на указанное на диаграмме количество оборотов.

Кривые расхода даны при перепаде давлений на дросселе 0,2 бар и на регуляторе в целом от 0,5 до 16/20 бар.

Примечание. Для настройки регулятора на максимальные значения расхода необходимо использовать диаграммы из инструкции по эксплуатации.
Регуляторы с клапаном DN 40, 50 имеют одинаковую кривую настройки до количества оборотов, равного 9.

Примеры выбора регулятора

Для зависимо-присоединенной к тепловой сети системы отопления

Пример 1

Требуется выбрать клапан AVQ для зависимо-присоединенной к тепловой сети системы отопления при предельном расходе теплоносителя $G_{макс.}$ = 800 л/ч.

В узле регулирования установлен моторный регулирующий клапан. Потеря давления на нем составляет 0,3 бар.

Исходные данные

$G_{макс.}$ = 0,8 м³/ч.
$\Delta P_{тс}$ = 0,9 бар (90 кПа).
$\Delta P_{кл.}$ = 0,3 бар (30 кПа).
$\Delta P_{со}$ = 0,1 бар (10 кПа).
$\Delta P_{др.}$ = 0,2 бар (20 кПа).

Примечание.

1. $\Delta P_{со}$ компенсируется напором насоса и не влияет на выбор регулятора расхода.
2. Потери давления в трубопроводах, арматуре и т. д. в данном примере не учитываются.

Решение:

1. $\Delta P_{AVQ} = \Delta P_{тс} - \Delta P_{кл.} = 0,9 - 0,3 = 0,6$ бар (60 кПа).

2. По диаграмме (стр. *196*) при $G_{макс.}$ = 0,8 м³/ч выбираем клапан с наименьшим K_{vs} = 1,6 м³/ч.


3. Минимально допустимый перепад давлений на клапане регулятора:


$$\Delta P_{AVQ}^{мин} = \left(\frac{G_{макс}}{K_{vs}}\right)^2 + \Delta P_{дз} = \left(\frac{0,8}{1,6}\right)^2 + 0,2 =$$

$$= 0,45 \text{ бар (45 кПа)},$$

$$\Delta P_{AVQ} = 0,6 > \Delta P_{AVQ}^{мин.} = 0,45.$$

Результат проверки подтверждает правильность первоначального выбора клапана AVQ DN = 15 мм с K_{vs} = 1,6 м³/ч и диапазоном настройки расхода 0,03–0,9 м³/ч.

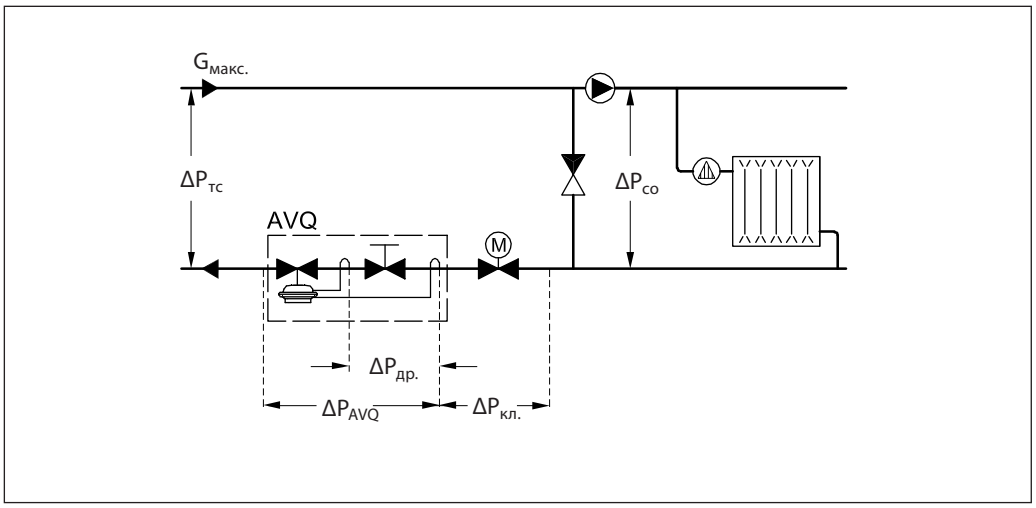

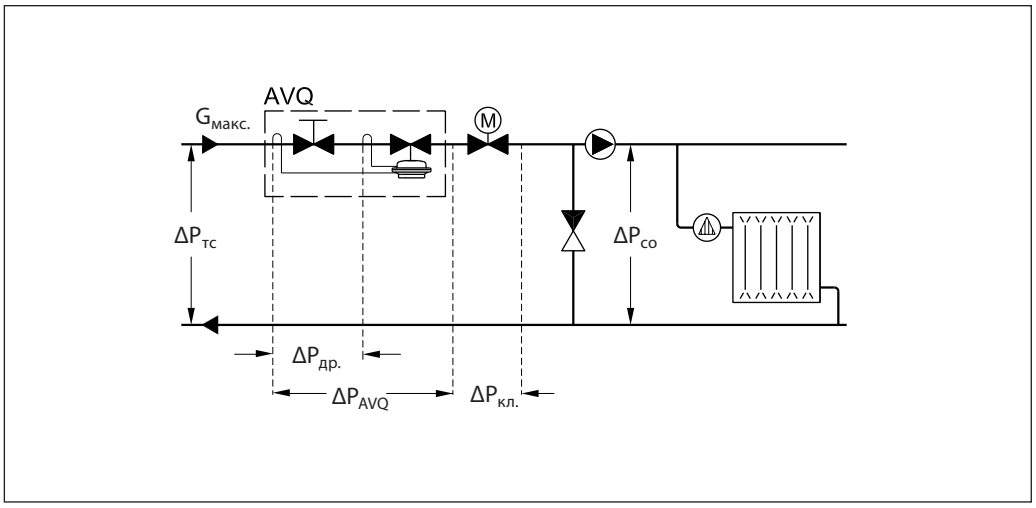

Примеры выбора регулятора *(продолжение)*

Для независимо-присоединенной к тепловой сети системы отопления

Пример 2

Требуется выбрать клапан AVQ для независимо-присоединенной к тепловой сети системы отопления при предельном расходе теплоносителя $G_{макс.}$ = 1900 л/ч.

В узле регулирования установлен моторный регулирующий клапан. Потеря давления на нем составляет 0,3 бар (30 кПа).

Исходные данные

$G_{макс.}$ = 1,9 м³/ч.
$\Delta P_{тс}$ = 1,1 бар (110 кПа).
$\Delta P_{кл.}$ = 0,3 бар (30 кПа).
$\Delta P_{то}$ = 0,1 бар (10 кПа).
$\Delta P_{др.}$ = 0,2 бар (20 кПа).

Примечание.

1. Потери давления в трубопроводах, арматуре и т. д. в данном примере не учитываются.

Решение

1. $\Delta P_{AVQ} = \Delta P_{тс} - \Delta P_{кл.} - \Delta P_{то} = 1,1 - 0,3 - 0,1 =$
$= 0,7$ бар (70кПа).

2. По диаграмме (стр. *196*) при $G_{макс.}$ = 1,9 м³/ч выбираем клапан с наименьшим K_{vs} = 4,0 м³/ч.


3. Проверяем фактический перепад давлений на клапане регуляторе:


$$\Delta P_{AVQ}^{мин} = \left(\frac{G_{макс}}{K_{vs}}\right)^2 + \Delta P_{дз} = \left(\frac{1,9}{4,0}\right)^2 + 0,2 =$$

$$= 0,43 \text{ бар (43 кПа)},$$

$$\Delta P_{AVQ} = 0,7 > \Delta P_{AVQ}^{мин.} = 0,43.$$


В результате проведенного расчета выбираем регулятор AVQ DN = 15 мм с K_{vs} = 4,0 м³/ч и диапазоном настройки расхода 0,07–2,4 м³/ч.

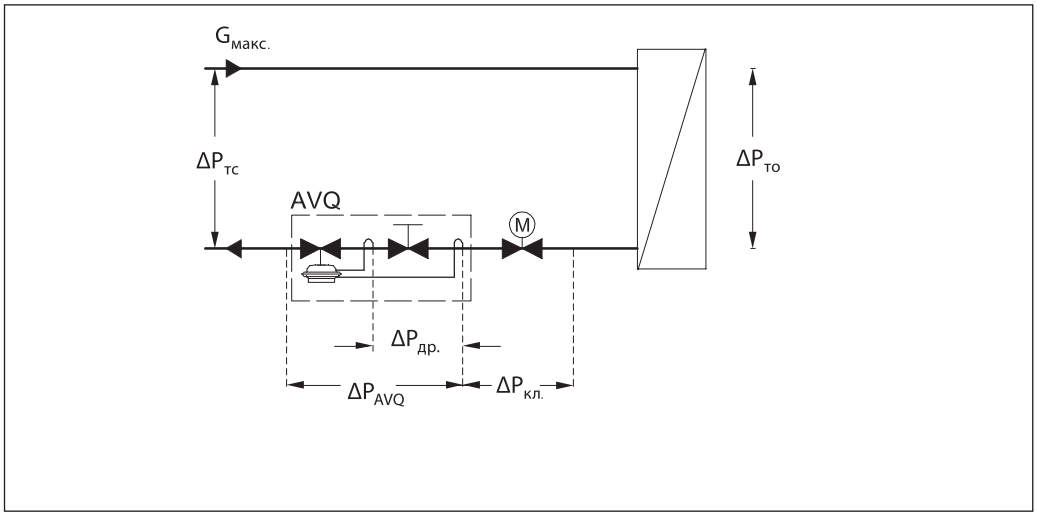

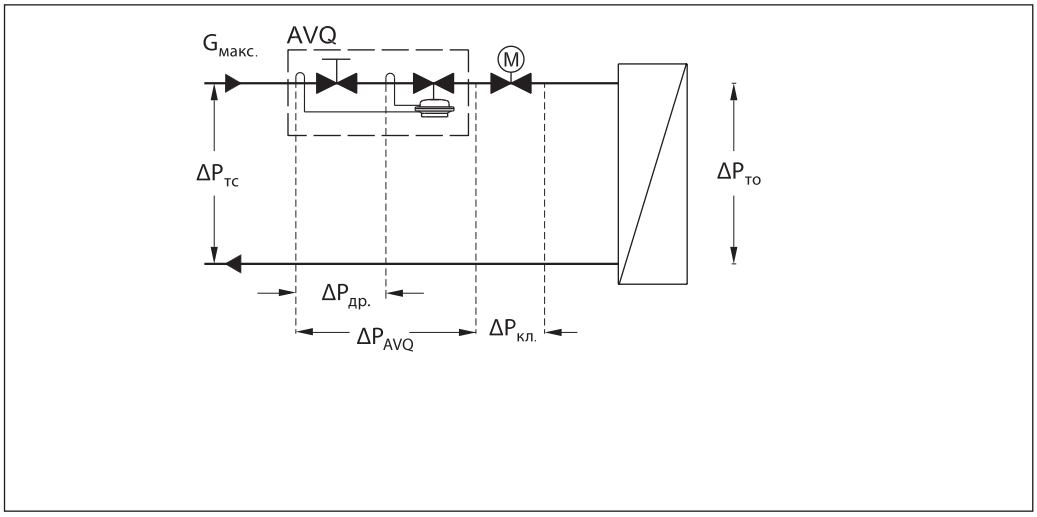

Устройство

1 — защитный колпачок;
2 — дроссель — ограничитель расхода;
3 — корпус клапана;
4 — вставка клапана;
5 — разгруженный по давлению золотник клапана;
6 — шток клапана;
7 — пружина для ограничения расхода;
8 — канал импульса давления;
9 — регулирующая диафрагма;
10 — соединительная гайка;
11 — верхняя часть корпуса регулирующей диафрагмы;
12 — нижняя часть корпуса регулирующей диафрагмы;
13 — импульсная трубка;
14 — компрессионный фитинг для импульсной трубки.

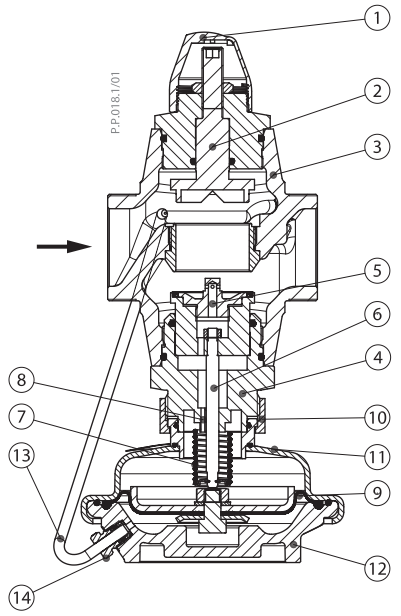

Принцип действия


Величина расхода определяется перепадом давлений на дроссельном клапане. Перепад давлений передается на регулирующую диафрагму через встроенную импульсную трубку и канал в штоке и поддерживается на постоянном уровне с помощью рабочей пружины регулятора.

Настройка

Установка расхода

Настройка расхода производится путем установки дросселя-ограничителя в требуемое положение. Настройка выполняется с использованием диаграмм *(см. соответствующие инструкции)* и/или по показаниям теплосчетчика.


Габаритные и присоединительные размеры

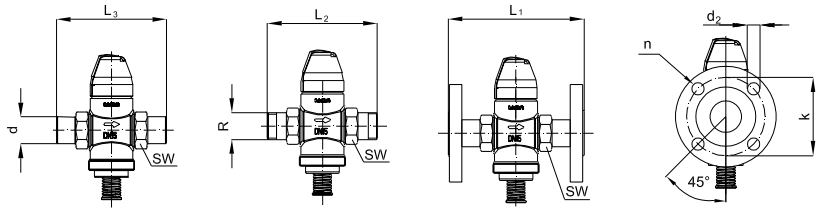

DN, мм		15	20	25	32	40	50
SW	мм	32 (G ¾ A)	41 (G 1 A)	50 (G 1¼ A)	63 (G 1¾ A)	70 (G 2 A)	82 (G 2½ A)
d		21	26	33	42	47	60
R[1)]		½	¾	1	1 ¼	—	—
L_1[2)]		130	150	160	—	—	—
L_2		131	144	160	177	—	—
L_3		139	154	159	184	204	234
k		65	75	85	100	110	125
d_2		14	14	14	18	18	18
n	шт.	4	4	4	4	4	4

[1)] Наружная коническая трубная резьба по EN 10266-1, дюймы.
[2)] Фланцы, PN 25, по EN 1092-2.

Габаритные и присоединительные размеры *(продолжение)*

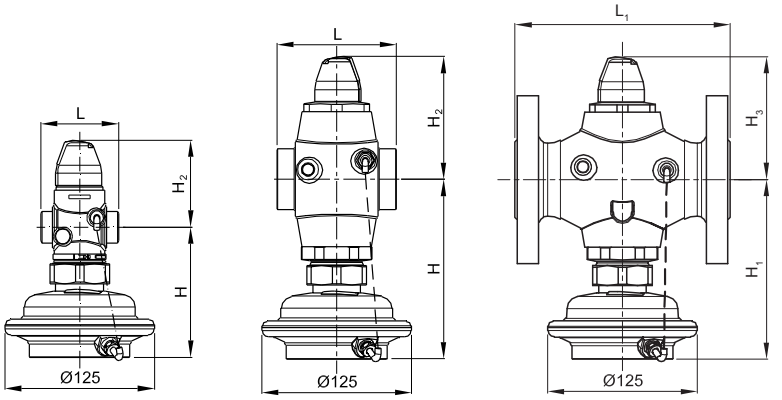

DN = 15–25 мм *DN = 32–50 мм* *DN = 32–50 мм*

DN, мм		15	20	25	32	40	50
L	мм	65	70	75	100	110	130
L_1		—	—	—	180	200	230
H		109	109	109	150	150	150
H_1		—	—	—	150	150	150
H_2		73	73	76	103	103	103
H_3		—	—	—	103	103	103
Масса (резьбового)	кг	2,7	2,7	2,9	5,3	5,5	6,1
Масса (фланцевого)		—	—	—	9,8	11,4	13,5

Примечание. Другие размеры фланцев см. в таблице на стр. 213.

Центральный офис • ООО «Данфосс»
Россия, 143581 Московская обл., Истринский р-н, д. Лешково, 217.
Телефон +7(495) 792-57-57, факс +7(495) 792-57-59. E-mail: he@danfoss.ru www.danfoss.ru

Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс», логотип «Danfoss» являются торговыми марками компании ООО «Данфосс». Все права защищены.

Техническое описание

Регулятор перепада давлений AFP/VFG2

Описание и область применения



AFP/VFG2

AFP/VFG2 — автоматический регулятор перепада давлений для использования в системах централизованного теплоснабжения. При повышении регулируемого перепада давлений клапан регулятора закрывается.

Регулятор состоит из регулирующего фланцевого клапана, регулирующего блока с диафрагмой и пружиной для настройки перепада давлений.

Основные характеристики


- DN = 15–250 мм.
- PN = 16, 25, 40 бар.
- Регулируемые среды: вода или 30 % раствор гликоля.
- K_{vs} = 4,0–400 м^3/ч.
- Диапазон настройки:
  – AFP: 0,05–0,35; 0,1–0,7; 0,15–1,5 бар;
  – AFP-9: 0,5–3; 1–6 бар.
- Температура среды: 2–150/200 °C.
- Присоединение: фланцевое.

Номенклатура и кодовые номера для заказа

Пример заказа

Регулятор перепада давлений AFP/VFG2 DN = 65 мм, PN = 25 бар; перемещаемая среда — вода при $T_{макс.}$ = 150 °C; регулируемый перепад давлений 0,15–1,5 бар:
*– клапан VFG2, кодовый номер **065B2407** — 1 шт.;*
*– регулирующий блок AFPB, кодовый номер **003G1016** — 1 шт.;*
*– импульсная трубка AF, кодовый номер **003G1391** — 2 компл.*
Составляющие регулятора поставляются отдельно.

Регулятор VFG2 с металлическим уплотнением затвора

Эскиз	DN, мм	K_{vs}, м^3/ч	$T_{макс.}$, °C		Кодовый номер		
					PN = 16 бар	PN = 25 бар	PN = 40 бар
	15	4,0	150	200*	**065B2388**	**065B2401**	**065B2411**
	20	6,3	150	200*	**065B2389**	**065B2402**	**065B2412**
	25	8,0	150	200*	**065B2390**	**065B2403**	**065B2413**
	32	16	150	200*	**065B2391**	**065B2404**	**065B2414**
	40	20	150	200*	**065B2392**	**065B2405**	**065B2415**
	50	32	150	200*	**065B2393**	**065B2406**	**065B2416**
	65	50	150	200*	**065B2394**	**065B2407**	**065B2417**
	80	80	150	200*	**065B2395**	**065B2408**	**065B2418**
	100	125	150	200*	**065B2396**	**065B2409**	**065B2419**
	125	160	150	200*	**065B2397**	**065B2410**	**065B2420**
	150	280	150	–	**065B2398**	–	**065B2421**
	200	320	150	–	**065B2399**	–	**065B2422**
	250	400	150	–	**065B2400**	–	**065B2423**

* Свыше 150 °C необходимо использовать клапаны PN 25, 40 бар только с охладителем импульса давления со стороны подающего трубопровода.

Номенклатура и кодовые номера для заказа *(продолжение)*


Пример заказа

Регулятор перепада давлений AFP/VFG2, DN = 65 мм, PN = 25 бар; перемещаемая среда — вода при $T_{макс.}$ = 200 °C; регулируемый перепад давлений 0,15–1,5 бар:


- *клапан VFG2, кодовый номер **065B2407** — 1 шт.;*
- *регулирующий блок AFP, кодовый номер **003G1016** — 1 шт.;*
- *охладитель импульса давления V1, кодовый номер **003G1392** — 1 шт.;*
- *импульсная трубка AF, кодовый номер **003G1391** — 3 компл.*

Составляющие регулятора поставляются отдельно.

Регулирующие блоки AFP/AFP-9

Эскиз	Тип	Для клапанов с DN, мм	Диапазон регулируемого перепада давлений $\Delta P_{рег.}$, бар	Кодовый номер
	AFP	15–250	0,15–1,50	**003G1016**
			0,1–0,7	**003G1017**
			0,05–0,35	**003G1018**
	AFP-9	15–125	1–6	**003G1014**
			0,5–3,0	**003G1015**

Принадлежности

Эскиз	Тип	Описание	Кол-во при заказе, шт.	Кодовый номер
	Охладитель V1 (емкость 1 л)	С компрессионными фитингами для трубки Ø10 мм	1	**003G1392**
	Охладитель V2 (емкость 3 л)	С компрессионными фитингами для трубки Ø 10 мм (для регулир. элемента 630 см²)	1	**003G1403**
	Импульсная трубка AF	Медная трубка Ø10×1×1500 мм, резьб. ниппель G ¼ ISO 228; втулка (2 шт.)	2 компл.*	**003G1391**
	Компрессионный фитинг**	Для подключения импульсной трубки Ø10 мм к регулирующему блоку, G ¼	При необходимости	**003G1468**
	Соединительная деталь KF3	Для комбинации клапана с регулирующими блоками и электроприводами		**003G1441**
	Соединительная деталь KF2	Для комбинации клапана и регуляторов температуры		**003G1440**
	Запорный клапан	Для импульсной трубки Ø10 мм		**003G1401**

* 3 комплекта при необходимости установки охладителя импульса давления.

** Фитинг состоит из ниппеля, уплотнительного кольца и втулки.

Технические характеристики

Регулятор VFG2

Условный проход DN, мм		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
Пропускная способность K_{vs}, м³/ч		4	6,3	8	16	20	32	50	80	125	160	280	320	400
Коэффициент начала кавитации Z		0,6	0,6	0,6	0,55	0,55	0,5	0,5	0,45	0,4	0,35	0,3	0,2	0,2
Макс. перепад давления на клапане $\Delta P_{макс.}$, бар	PN = 16 бар	16	16	16	16	16	16	16	16	15	15	12	10	10
	PN = 25, 40 бар	20	20	20	20	20	20	20	20	15	15	12	10	10
Условное давление PN, бар		16,25 или 40 бар, фланцы по DIN 2501												
Температура среды		2–150 °C (200 °C)[1]										2–150 °C		
Перемещаемая среда		Вода или 30 % водный раствор гликоля												
Протечка через закрытый клапан, % от K_{vs}		0,03										0,05		
Устройство разгрузки давления		Сильфон из нерж. стали, мат. № 1.4571										Гофрир. мембрана		
Материал														
Корпус клапана	PN = 16 бар	Серый чугун EN-GJL-250 (GG-25)												
	PN = 25 бар	Высокопрочный чугун EN-GJS-400 (GGG-40.3)												
	PN = 40 бар	Сталь GP240GH (GS-C 25)												
Конус клапана		Нерж. сталь, мат. № 1.4404										Нерж. сталь, мат. № 1.4021		
Седло клапана		Нерж. сталь, мат. № 1.4021										Нерж. сталь, мат. № 1.4313		
Уплотнение затвора		Металлическое												


[1] 200 °C для клапанов PN 25, 40 бар с охладителем импульса давления.

Регулирующий блок AFP


Тип		AFP-9	AFP	
Площадь регулирующей диафрагмы, см²		80	250	630
Диапазоны настройки давления для соотв. цветов пружины $\Delta P_{рег.}$, бар	красный	1–6	0,15–1,50	–
	желтый	0,5–3	0,1–0,7	0,05–0,35
Макс. рабочее давление PN, бар		25	25	16
Корпус регулирующего блока		Оцинкованная сталь с покрытием (мат. № 1.0338)		
Регулирующая диафрагма		EPDM с волоконным армированием		
Импульсная трубка		Медная трубка ø10×1 мм, штуцер с резьбой G, ISO 228		

Устройство и принцип действия


1 — корпус клапана;
2 — крышка клапана;
3 — седло клапана;
4 — клапанная вставка;
5 — конус клапана, разгруженный по давлению;
6 — шток клапана;
7 — сильфон для разгрузки клапана по давлению;
8 — регулирующий блок;
9 — диафрагма для разгрузки клапана по давлению;
10 — регулирующая диафрагма регулятора перепада давлений;
11 — встроенный предохранительный клапан;
12 — пружина для настройки регулятора перепада давлений;
13 — настроечная гайка с возможностью опломбирования;
14 — шейка регулирующего блока;
15 — соединительная гайка;
16 — компрессионный фитинг для импульсной трубки;
17 — верхняя часть регулирующего блока;
18 — нижняя часть регулирующего блока;
19 — удлинитель штока;
20 — запорный клапан для наполнения водой;
21 — запорная пробка.

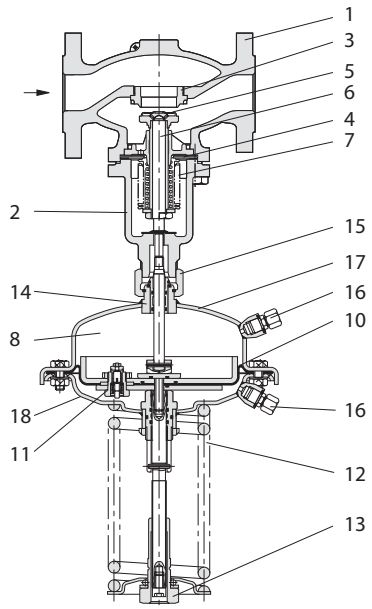

AFP/VFG2 DN 15–125



VFG2 DN 150–250, T_{max} 150 °C

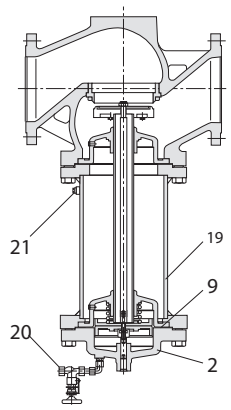


VFG2 DN 150–250, T_{max} 200 °C

Рост давления в подающем и обратном трубопроводах будет передаваться через импульсные трубки в регулирующий блок. При возрастании перепада давлений регулятор клапана прикрывается, а при снижении — открывается, поддерживая таким образом перепад давлений на постоянном уровне.


Регуляторы AFP (кроме AFP-9) поставляются вместе с клапаном ограничения давления, который защищает мембранный элемент от слишком высокого перепада давлений.

Примеры применения

Монтаж на подающем трубопроводе

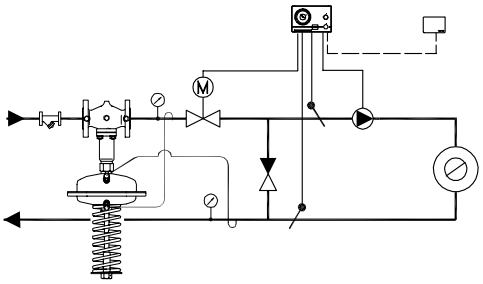


Зависимое присоединение системы отопления к тепловым сетям

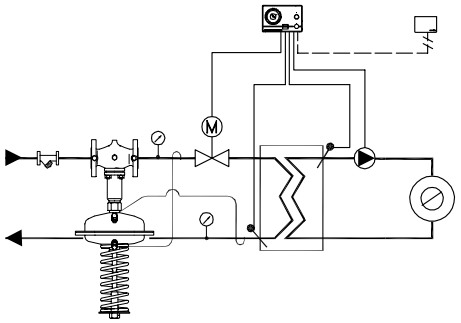


Независимое присоединение системы отопления к тепловым сетям

Монтаж на обратном трубопроводе

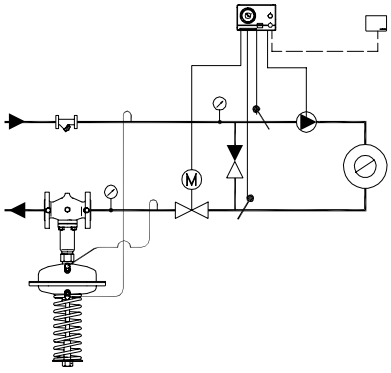


Зависимое присоединение системы отопления к тепловым сетям

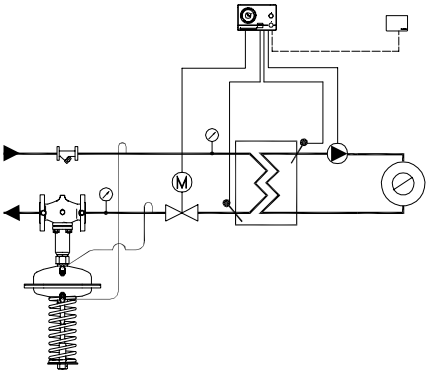

Независимое присоединение системы отопления к тепловым сетям

Номограммы для выбора регуляторов


DN = 15–32 мм, $\Delta P_{рег.}$ до 1,5 бар

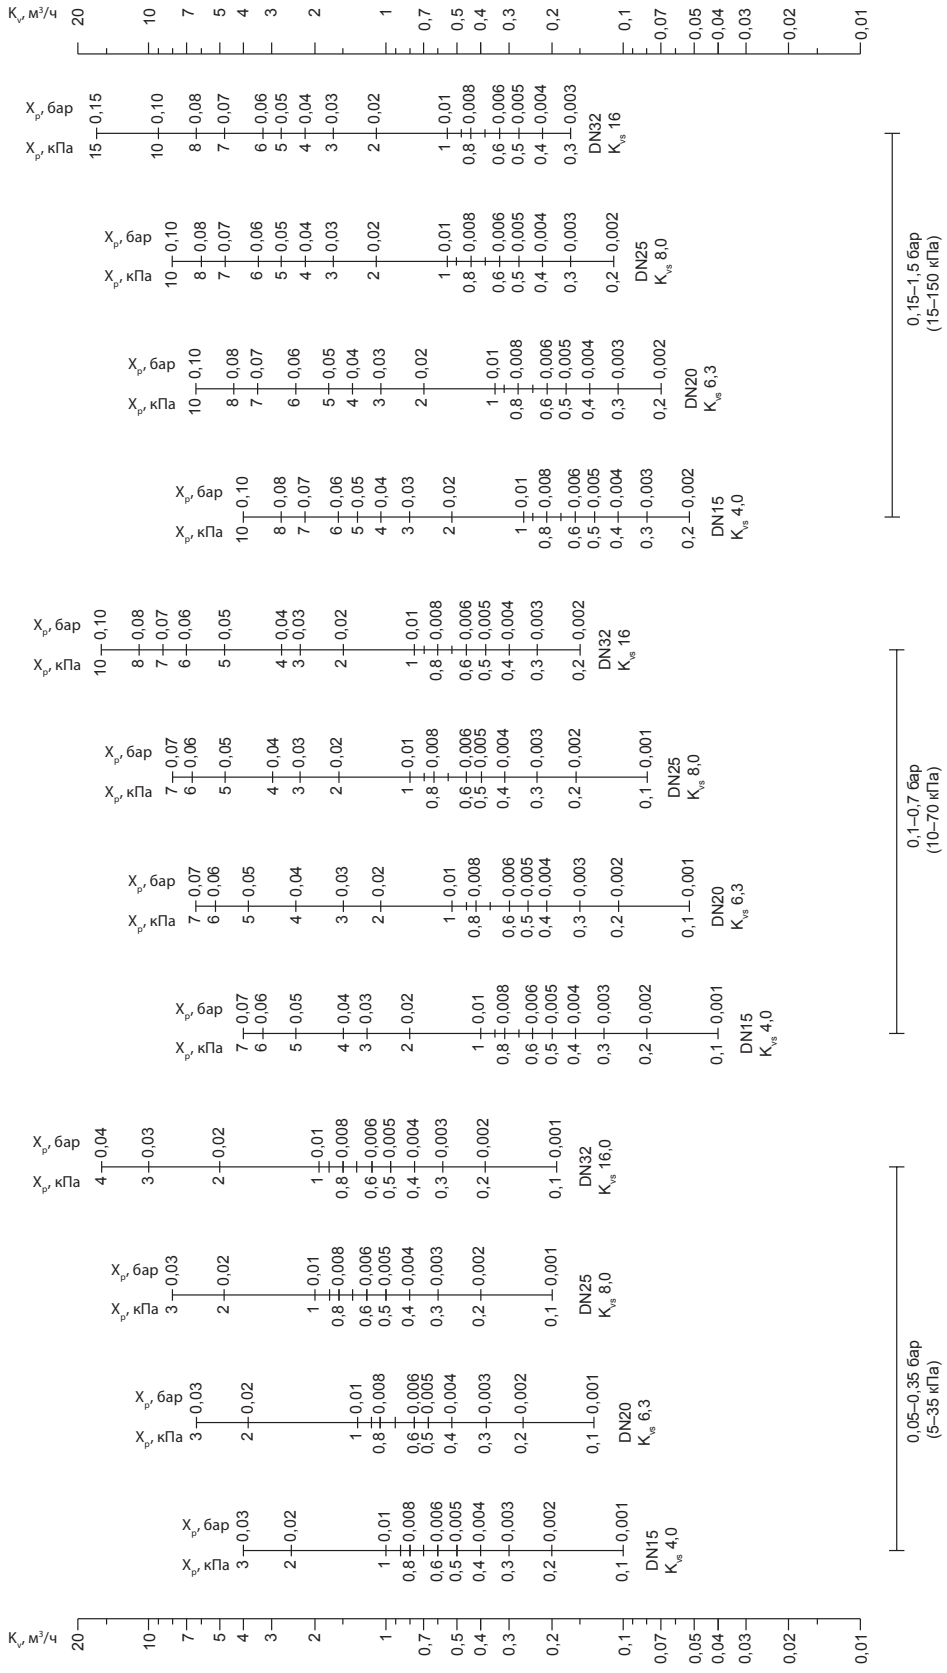

Зона пропорциональности X_P должна быть не более 50 % от величины настройки регулятора.

Номограммы для выбора регуляторов *(продолжение)*


DN = 15–32 мм, $\Delta P_{рег.}$ до 6 бар

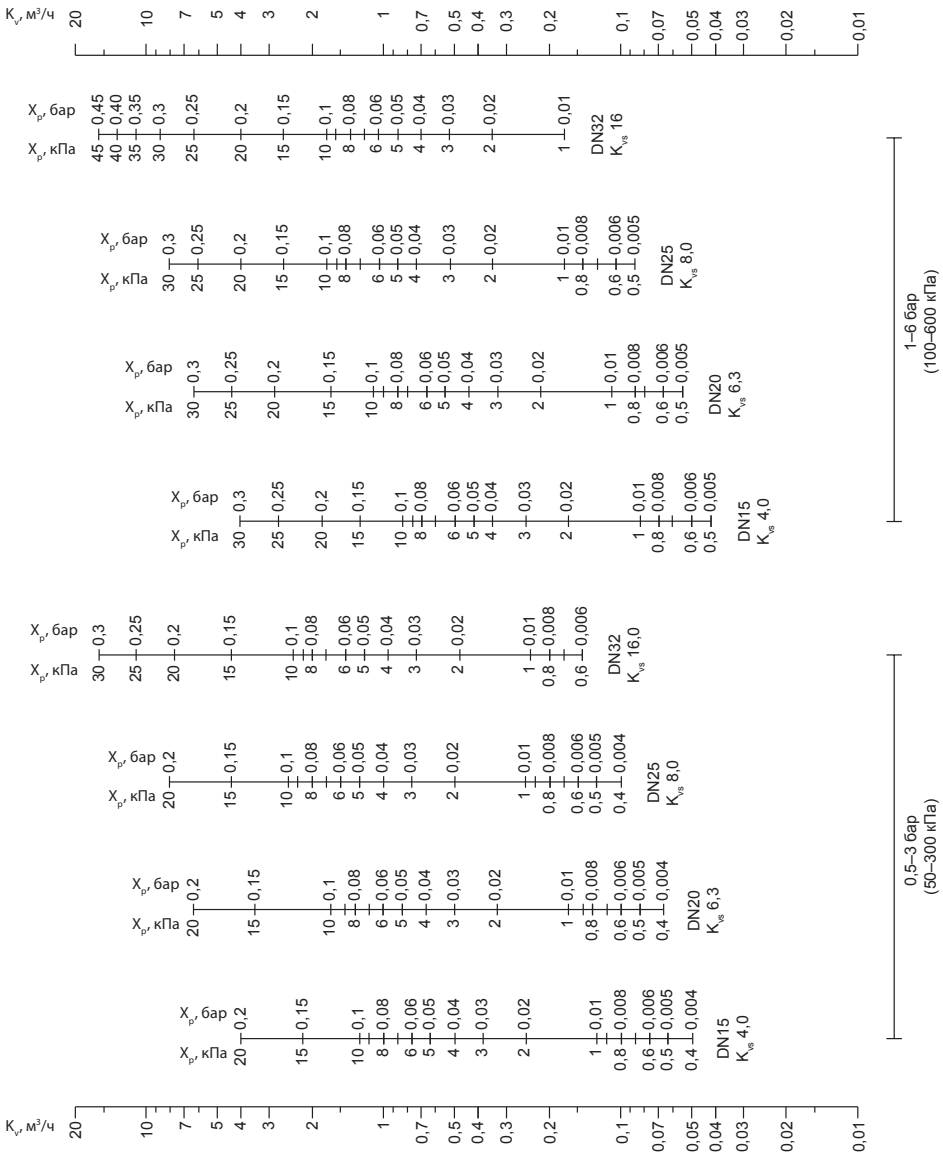

Зона пропорциональности X_P должна быть не более 50 % от величины настройки регулятора.

Номограммы для выбора регуляторов *(продолжение)*


DN = 40–100 мм, $\Delta P_{рег.}$ до 1,5 бар

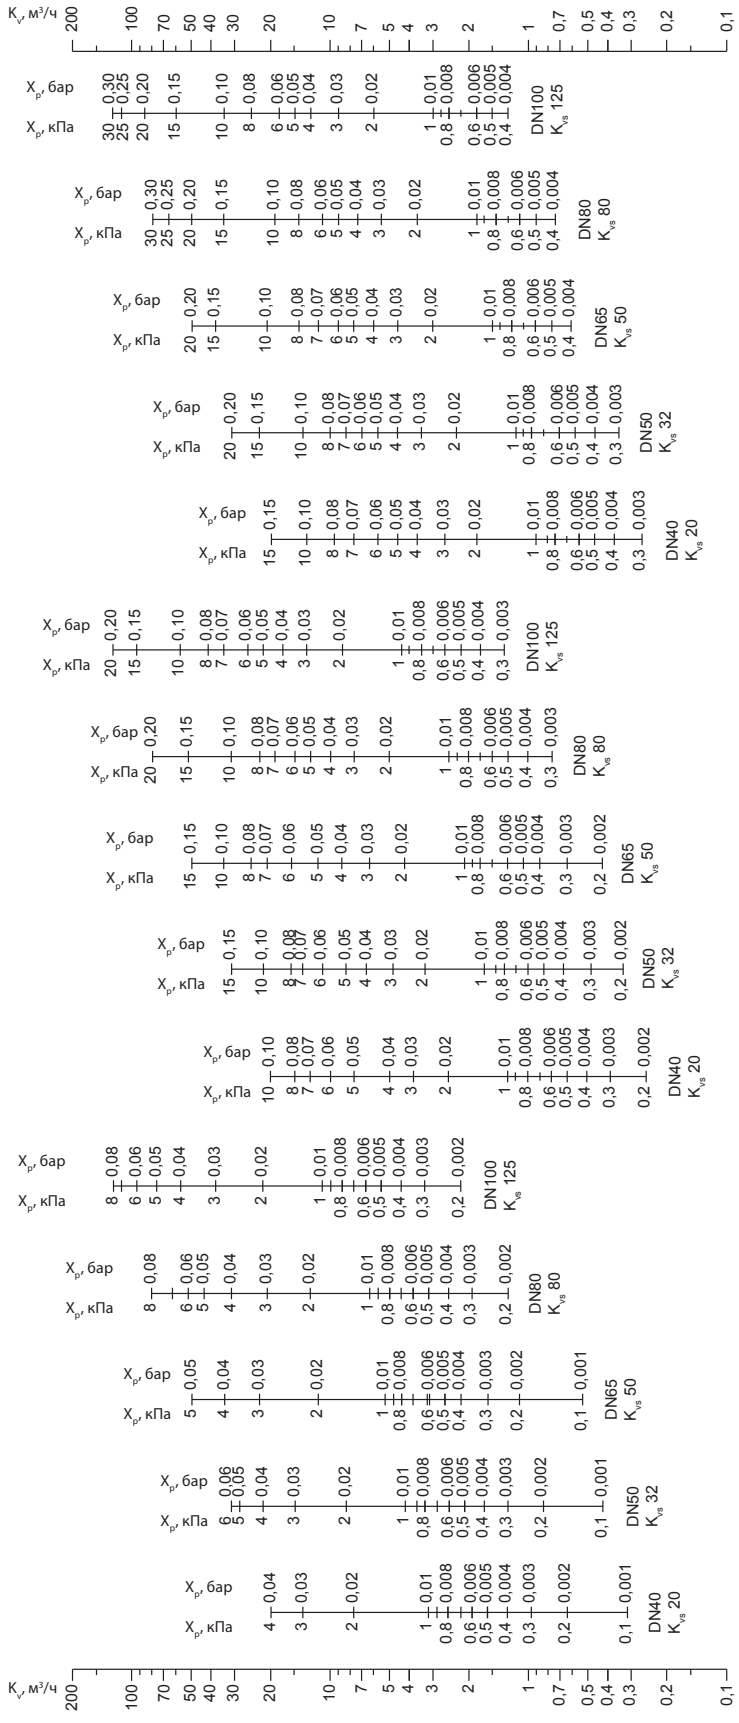

Зона пропорциональности X_P должна быть не более 50 % от величины настройки регулятора.

Номограммы для выбора регуляторов *(продолжение)*


DN = 40–100 мм, $\Delta P_{рег.}$ до 6 бар

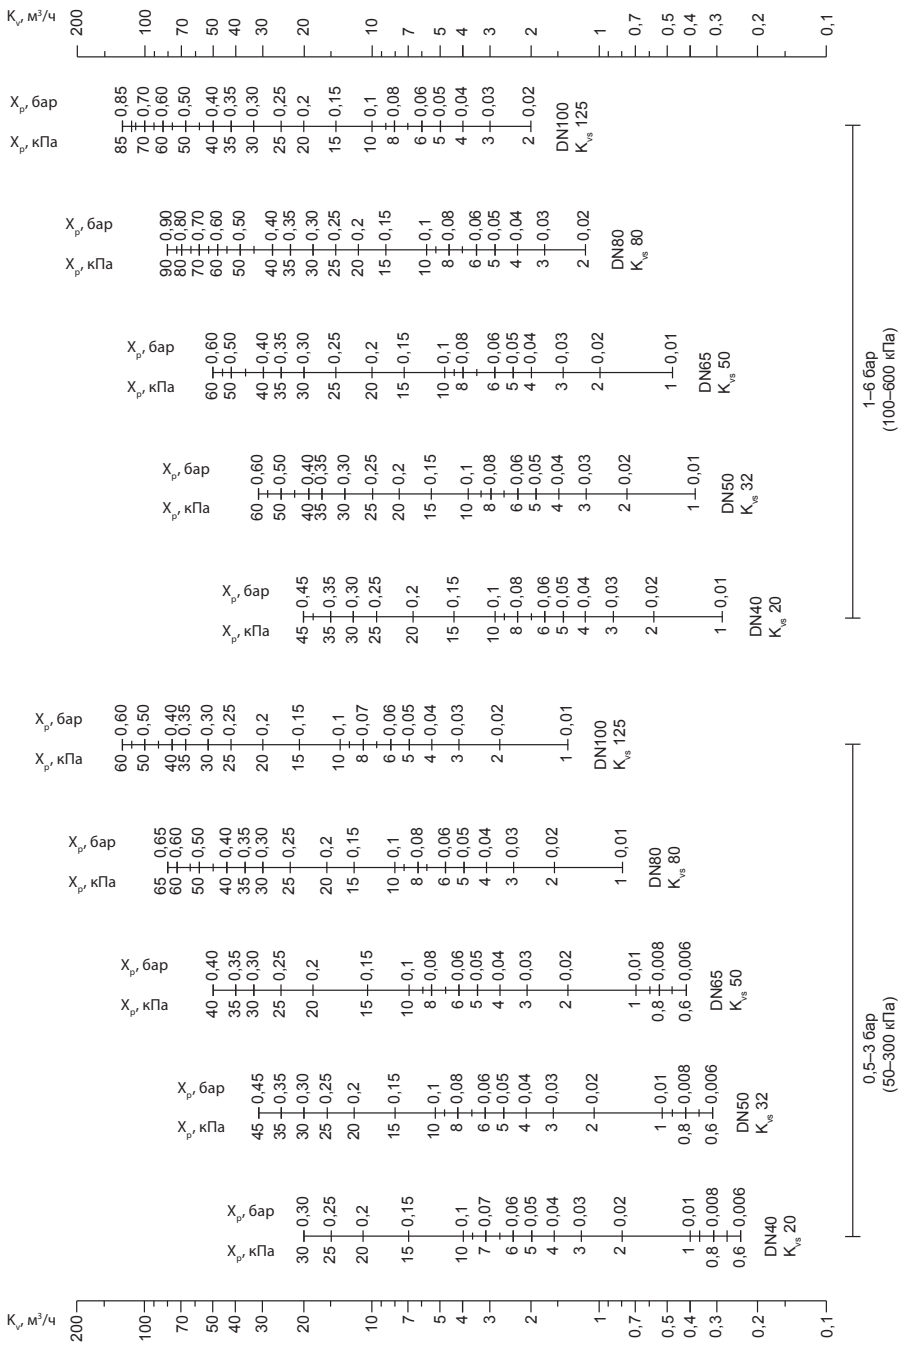

Зона пропорциональности X_P должна быть не более 50 % от величины настройки регулятора.

Номограммы для выбора регуляторов *(продолжение)*


DN = 125–250 мм, $\Delta P_{рег.}$ до 1,5 бар

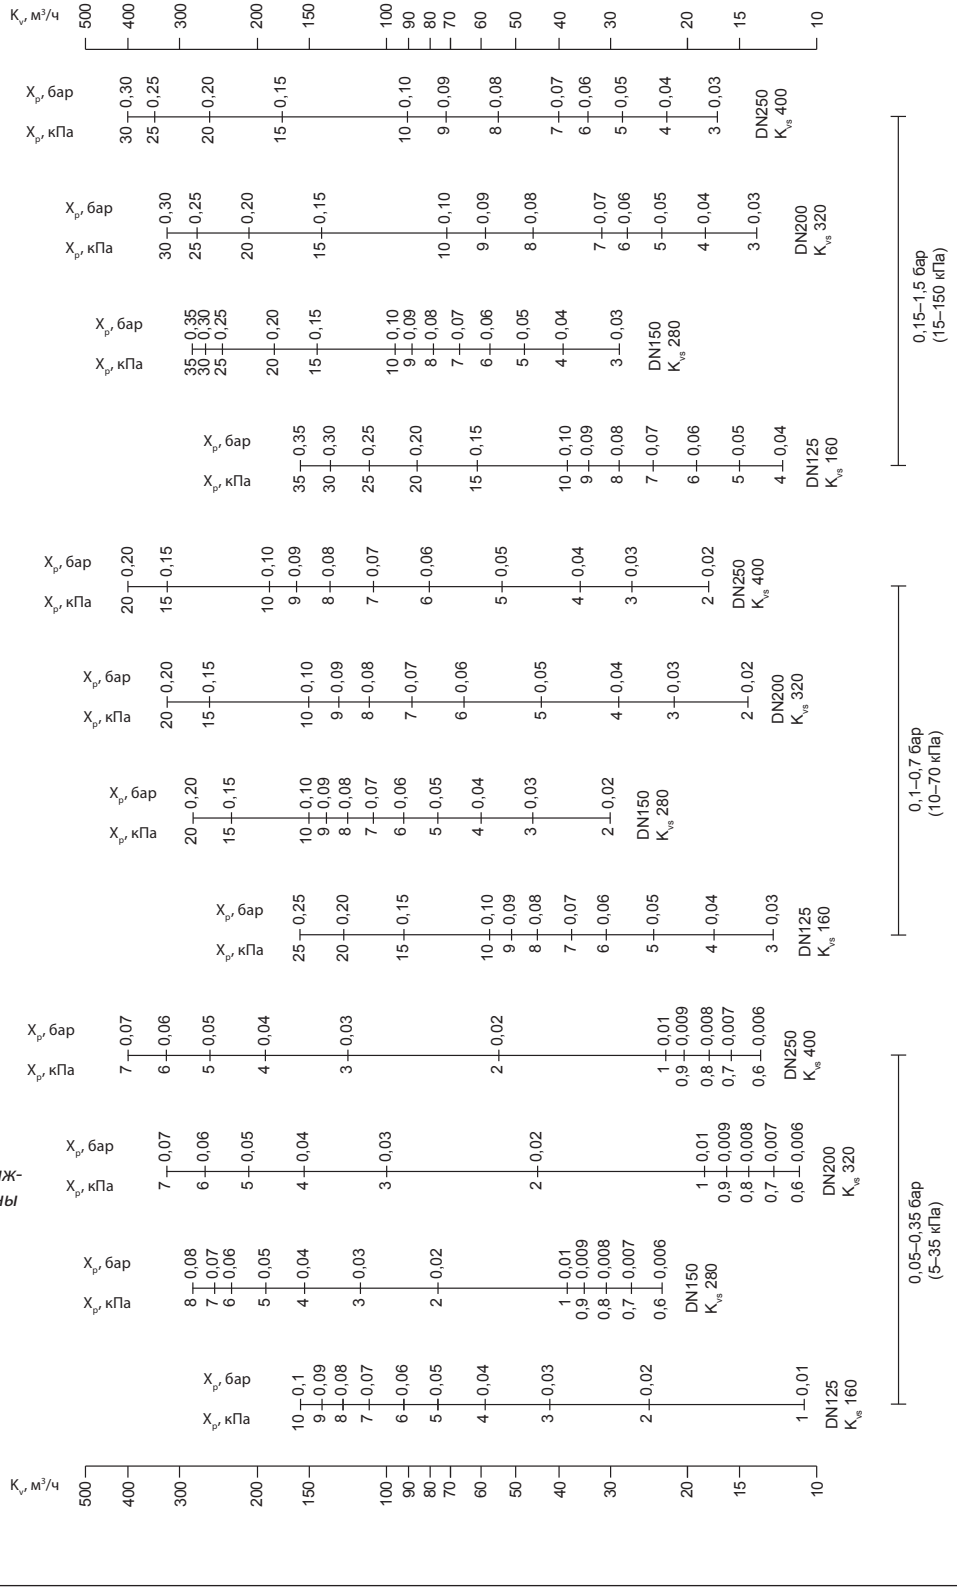

Зона пропорциональности X_P должна быть не более 50 % от величины настройки регулятора.

Номограммы для выбора регуляторов *(продолжение)*

DN = 125–250 мм, $\Delta P_{рег.}$ до 6 бар

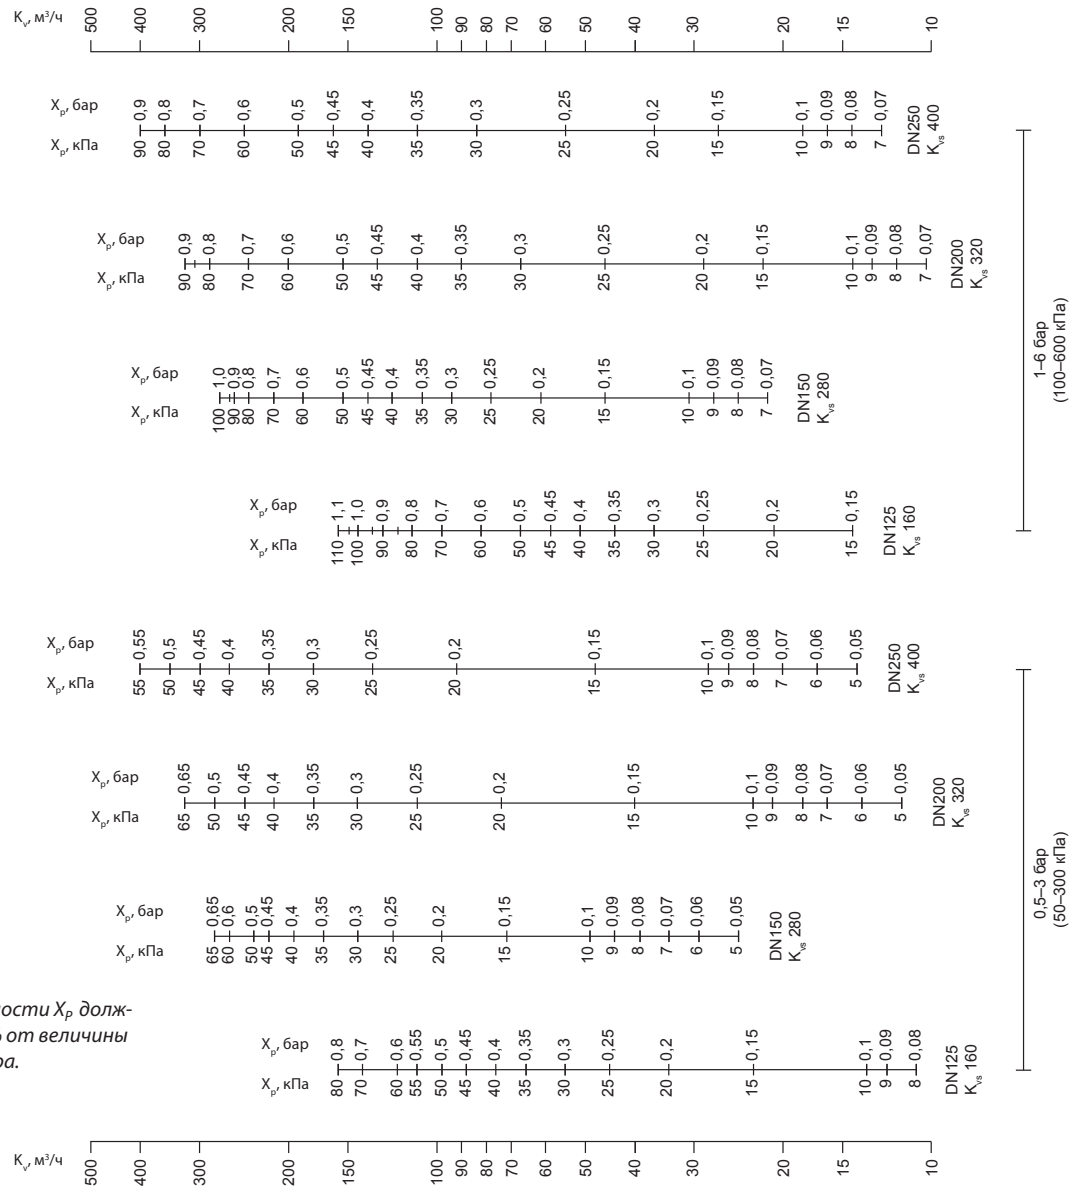


Зона пропорциональности X_P должна быть не более 50 % от величины настройки регулятора.

Монтажные положения

Регуляторы DN = 15–80 мм с температурой перемещаемой среды до 120 °C могут быть установлены в любом положении.


Регуляторы с клапанами DN =100–250 мм или с клапаном любого диаметра при температуре перемещаемой среды свыше 120 °C должны быть установлены на горизонтальных трубопроводах регулирующим блоком вниз.

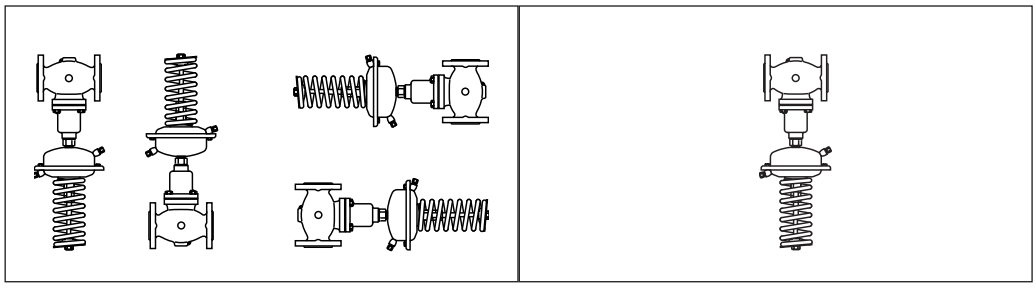

Импульсные трубки должны устанавливаться между подающим или обратным трубопроводом и регулирующим блоком.

При использовании перемещаемой среды с температурой от 150 до 200 °C на импульсной трубке, идущей к подающему трубопроводу, должен быть установлен охладитель импульса давления.

В разделе «Дополнительные принадлежности» представлены импульсные трубки AF, которые могут быть использованы для подключения охладителя. При установке охладителя трубка, как правило, разрезается.

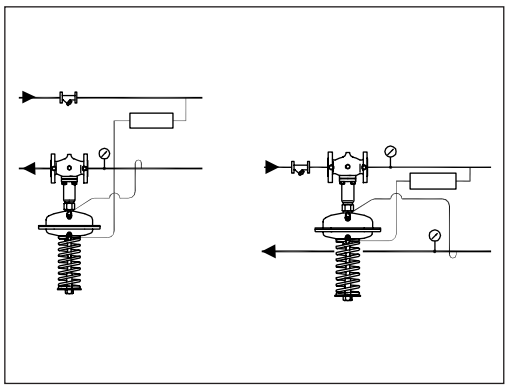

Настройка регулятора

Регулятор перепада давлений настраивается с помощью изменения сжатия настроечной пружины. Для настройки на требуемое значение необходимо вращать настроечную гайку и следить за показаниями манометров.

Комбинированные регуляторы

1 — клапан VFG2;
2 — регулятор температуры AFT06, 26, 17, 27*;
3 — импульсная трубка AF;
4 — соединительная деталь KF2;
5 — регулирующий блок AFP.


* См. техническое описание AFT.

Пример заказа

Регулятор перепада давлений AFP/AFT06/VFG2, DN = 65 мм, PN = 25 бар; перемещаемая среда — вода при $T_{макс.}$ = 150 °C; регулируемый перепад давлений 0,15–1,50 бар; диапазон регулируемых температур 20–90 °C:

- *клапан VFG2, кодовый номер **065B2407** — 1 шт.;*
- *регулирующий блок AFP, кодовый номер **003G1016** — 1 шт.;*
- *регулятор температуры AFT06, кодовый номер **0654391** — 1 шт.;*
- *соединительная деталь KF2, кодовый номер **003G1397** — 1 шт.;*
- *импульсная трубка AF, кодовый номер **003G1391** — 2 компл.*

Составляющие регулятора поставляются отдельно.

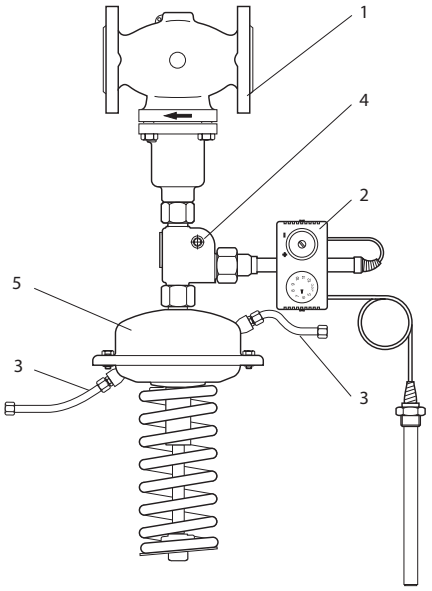


AFT06/KF2/AFP/VFG2

Соединительная деталь


Эскиз	Тип	Кодовый номер
	Соединительная деталь KF2*	**003G1440**
	Соединительная деталь KF3	**003G1441**

* KF2 используется в комбинации с термостатами.

Габаритные и присоединительные размеры

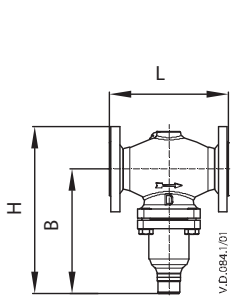


VFG DN 15–125

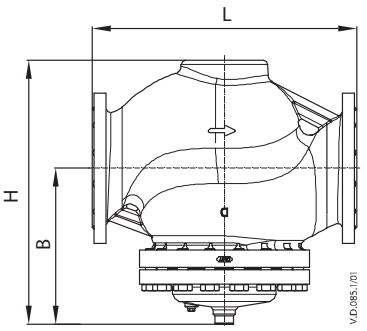

VFG DN 150–250

Клапан VFG 2


DN, мм		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
L, мм		130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730
B, мм		213	213	239	239	241	241	276	276	381	381	326	354	401
H, мм		267	267	304	304	323	323	370	370	505	505	505	591	661
Масса, кг	PN 16/25	7,5	8,5	10	12	15	18	27,5	30	58	68	115	185	323
	PN 40							30	32,5	60,5	69	141	253	333

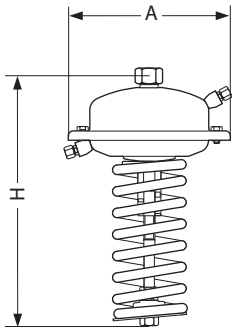


AFP

Регулирующий блок AFP


Площадь регулирующей диафрагмы, см^2	80	250	630
A, мм	172	263	380
H, мм	430	470	520
Масса, кг	7,5	13	28



Охладитель импульса давления V1

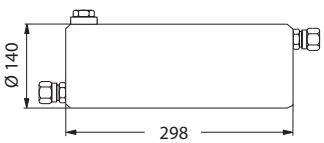

Охладитель импульса давления V2



Соединительная деталь KF2, KF3

Центральный офис • ООО «Данфосс»
Россия, 143581 Московская обл., Истринский р-н, д. Лешково, 217.
Телефон +7(495) 792-57-57, факс +7(495) 792-57-59. E-mail: he@danfoss.ru www.danfoss.ru

Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс», логотип «Danfoss» являются торговыми марками компании ООО «Данфосс». Все права защищены.

Техническое описание

Регулятор перепада давлений AFP 2/VFG 22(221) (PN 16, 25, 40)

Описание и область применения



Регулятор перепада давлений предназначен для использования в системах централизованного теплоснабжения. Надежный и высокоточный регулятор прямого действия, закрывается при превышении установленной величины перепада давлений.

Регулятор состоит из регулирующего клапана и регулирующего блока с мембраной и пружиной для поддержания перепада давления.

Для заказа доступны две версии клапанов:
- VFG 22 — конус с уплотнением металл/металл;
- VFG 221 — конус с мягким уплотнением.

Возможно использование с новыми интеллектуальным электроприводами Danfoss AMEi 6. Доступные функции электроприводов:
- оптимизация эффективности теплового пункта iSET;
- удаленная балансировка сети iNET.

Основные характеристики
- DN 65–250.
- K_{VS} = 60–800 м³/ч.
- PN 16, 25, 40*.
- Диапазон настройки: 0,1–0,35/0,1–0,7/0,2–1,5/1–2,5/1,5–4/1–3/1,5–5 бар.
- Температура циркуляционной воды/гликолевого раствора (вода + гликоль) до 30 %: 2–150 °C.
- Соединение: фланцевое.


** PN 40 доступен с 4-го квартала 2018 г.*

Номенклатура и кодовые номера для заказа


Пример 1

Регулятор перепада давления, монтаж на обратном трубопроводе, DN = 65 мм, K_{VS} = 60 м³/ч, PN = 16 бар, с металлическим уплотнением затвора, диапазон настройки 1,5–4 бар, $T_{макс.}$ = 150 °C, фланцевое соединение:
- *клапан VFG 22 DN 65, кодовый номер **065B5500** — 1 шт.;*
- *регулирующий блок AFP 2, кодовый номер **003G5606** — 1 шт.;*
- *комплект импульсной трубки AF, кодовый номер **003G1391** — 2 шт.*


Составляющие регулятора поставляются отдельно.

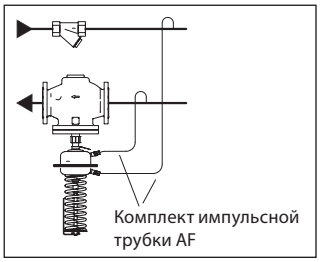

Клапан VFG 22 (с металлическим уплотнением затвора)


Эскиз	DN, мм	K_{VS}, м³/ч	Соединение	$T_{макс.}$, °C	Кодовый номер		
					PN 16	PN 25	PN 40
	65	60	Фланцевое по EN 1092-1	150	**065B5500**	**065B5507**	**065B5514**
	80	80			**065B5501**	**065B5508**	**065B5515**
	100	160			**065B5502**	**065B5509**	**065B5516**
	125	250			**065B5503**	**065B5510**	**065B5517**
	150	380			**065B5504**	**065B5511**	**065B5518**
	200	650			**065B5505**	**065B5512**	**065B5519**
	250	800			**065B5506**	**065B5513**	**065B5520**

Клапан VFG 221 (с мягким уплотнением затвора)




Эскиз	DN, мм	K_{VS}, м³/ч	Соединение	$T_{макс.}$, °C	Кодовый номер		
					PN 16	PN 25	PN 40
	65	60	Фланцевое по EN 1092-1	150	**065B5521**	**065B5528**	**065B5535**
	80	80			**065B5522**	**065B5529**	**065B5536**
	100	160			**065B5523**	**065B5530**	**065B5537**
	125	250			**065B5524**	**065B5531**	**065B5538**
	150	380			**065B5525**	**065B5532**	**065B5539**
	200	650			**065B5526**	**065B5533**	**065B5540**
	250	800			**065B5527**	**065B5534**	**065B5541**

Номенклатура и кодовые номера для заказа
(продолжение)

Регулирующий блок AFP 2

Эскиз	Площадь мембраны, см²		Диапазон настройки ΔP, бар	Для DN	Кодовый номер	
					PN 16	PN 40
	80	Красный	1,5–5	65–125	**003G5604**	**003G5614**
	80	Желтый	1–3		**003G5605**	**003G5615**
	160	Черный[1)]	1,5–4	65–250	**003G5606**	**003G5616**
	160	Красный	1–2,5		**003G5607**	**003G5617**
	160	Желтый	0,5–1,5	65–100	**003G5608**	**003G5618**
	320	Красный	0,4–1,5	125–250	**003G5609**	**003G5619**
	320	Желтый	0,1–0,7	65–250	**003G5610**	**003G5620**
	640	Желтый	0,1–0,35		**003G5611**	**003G5621**


Принадлежности

Эскиз	Наименование	Описание			Соединение	Кодовый номер
	Комплект импульсной трубки AF	– 1 медная трубка Ø10×1×1500 мм – 1 компрессионный фитинг для подсоединения импульсной трубки к трубопроводу (G ¼) – 2 розетки			–	**003G1391**
	Компрессионный фитинг[2)]	Для подсоединения импульсной трубки Ø10 мм к регулятору			G ¼	**003G1468**
	Запорный клапан	Для импульсной трубки Ø10 мм			–	**003G1401**
	Статический дроссельный клапан					**065B2909**
	Динамический дроссельный клапан	Для подсоединения импульсной трубки Ø10 мм к регулирующему блоку			G ¼	**003G1771**
	Адаптер DN 15–250	Для присоединения AFP 2 к клапанам VFG2			–	**003G1780**
	Вставка клапана для снижения K_{VS} VFG/Q/U 22	**K_{VS}, м³/ч**	**PN, бар**	**Для клапанов с DN**	–	**003G1710**
		60	16/25	80		
		80		100		**003G1701**
		160		125		**003G1711**
		250		150		**003G1702**
		380		200		**003G1703**
		650		250		**003G1704**
	Вставка клапана для снижения K_{VS} VFG/Q/U 221	60		80		**003G1715**
		80		100		**003G1706**
		160		125		**003G1716**
		250		150		**003G1707**
		380		200		**003G1708**
		650		250		**003G1709**
	Электропривод AMEi 6 **iSET** 230 В[3)]	Интеллектуальный привод ΔP с функцией **iSET**				**082G4300**
	Электропривод AMEi 6 **iSET** 24 В[3)]					**082G4301**
	Электропривод AMEi 6 **iNET** 230 В[3)]	Интеллектуальный привод ΔP с функцией **iNET**				**082G4302**
	Электропривод AMEi 6 **iNET** 24 В[3)]					**082G4303**

[1)] Использование в сочетании с AMEi 6 невозможно.
[2)] Состоит из штуцера, обжимного кольца и гайки.
[3)] Доступен со 2-го квартала 2020 г.

Номенклатура и кодовые номера для заказа *(продолжение)*

Сервисные комплекты

Эскиз	Тип	K_{VS}, м³/ч	PN, бар	DN, мм	Кодовый номер
	Вставка клапана VFG/Q/U 22	60	16/25/40	65	**003G1800**
		80		80	**003G1801**
		160		100	**003G1802**
		250		125	**003G1803**
		380		150	**003G1804**
		650		200	**003G1805**
		800		250	**003G1806**
	Вставка клапана VFG/Q/U 221	60		65	**003G1807**
		80		80	**003G1808**
		160		100	**003G1809**
		250		125	**003G1810**
		380		150	**003G1811**
		650		200	**003G1812**
		800		250	**003G1813**
	Сальниковое уплотнение регулятора давления VFG/Q/U 221			65–125	**003G1730**
				150–250	**003G1731**

Технические характеристики

Клапан

Условный проход		DN	**65**	**80**	**100**	**125**	**150**	**200**	**250**
Пропускная способность K_{VS}		м³/ч	60	80	160	250	380	650	800
Коэффициент начала кавитации Z			0,4	0,4	0,4	0,35	0,3	0,2	0,2
Протечка по IEC 534 (% от значения K_{VS})	VFG 22		≤ 0,03				≤ 0,05		
	VFG 221		≤ 0,01						
Номинальное давление		PN	16, 25, 40						
Макс. перепад давления	PN 16	бар	16		15		12	10	
	PN 25, 40		20						
Система разгрузки давления			Разгрузочная камера						
Теплоноситель			Циркуляционная вода/гликолевый раствор (вода + гликоль) до 30 %						
pH теплоносителя			7–10						
Температура теплоносителя	VFG 22(221)	°C	2–150						
Соединение			Фланцевое						
Материал									
Корпус клапана	PN 16		Серый чугун EN-GJL-250 (GG-25)						
	PN 25		Высокопрочный чугун EN-GJS-400(GGG-40.3)						
	PN 40		Сталь GP240GH (GS-C 25)						
Седло клапана			Нержавеющая сталь, мат. № 1.4021						
Конус клапана			Нержавеющая сталь, мат. № 1.4305						
Уплотнение	VFG 22		Металл						
	VFG 221		EPDM						


Регулирующий блок AFP 2

Площадь мембраны, см²	80		160			320		640
Макс. рабочее давление, бар	40							
Диапазоны настройки перепада давления и цвета пружины, бар	Красный	Желтый	Черный[1)]	Красный	Желтый	Красный	Желтый	Желтый
	1,5–5	1–3	1,5–4	1–2,5	0,5–1,5	0,4–1,5	0,1–0,7	0,1–0,35
Для клапанов с DN	65–125		65–250		65–100	125–250	65–250	
Материалы								
Корпус регулирующего блока	Сталь, мат. № 1.0345, цинковое покрытие							
Регулирующая мембрана	EPDM							

[1)] Использование в сочетании с AMEi 6 невозможно.


Рабочая область

Максимально допустимый перепад давления на регуляторе ($\Delta P_{макс.}$) при различных коэффициентах начала кавитации (Z)

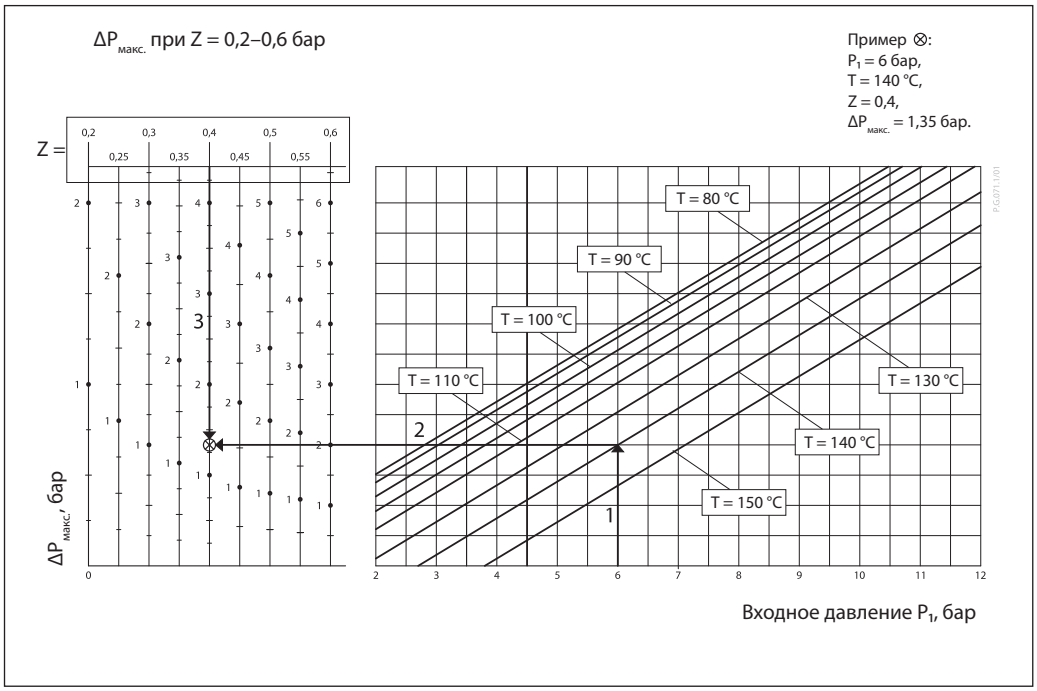

Примеры применения


Монтаж на обратном трубопроводе

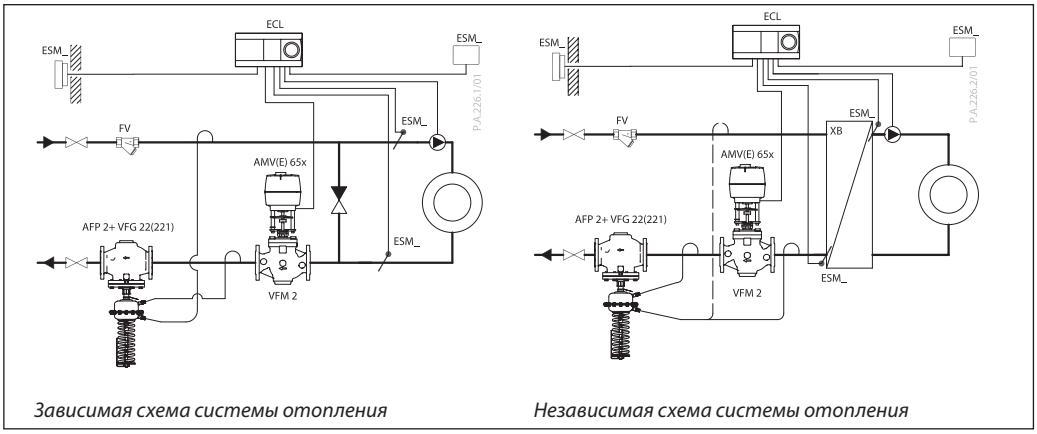

Зависимая схема системы отопления

Независимая схема системы отопления


Монтаж на подающем трубопроводе

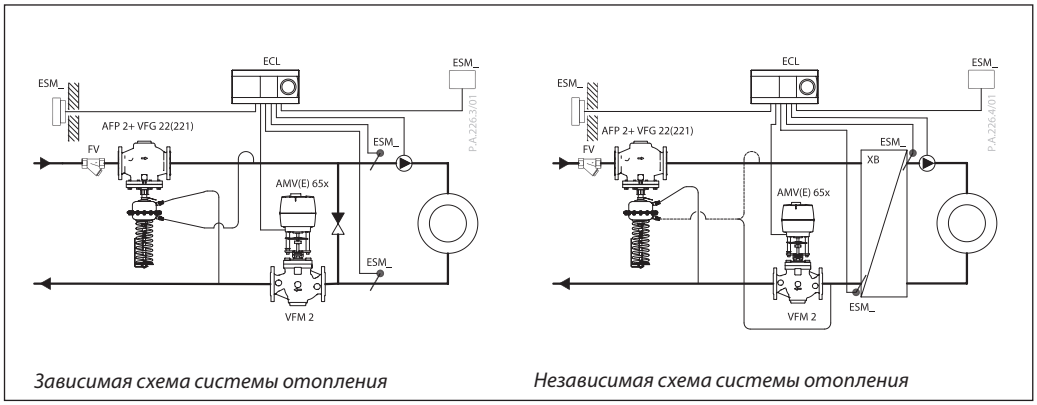

Зависимая схема системы отопления

Независимая схема системы отопления


Монтажные положения

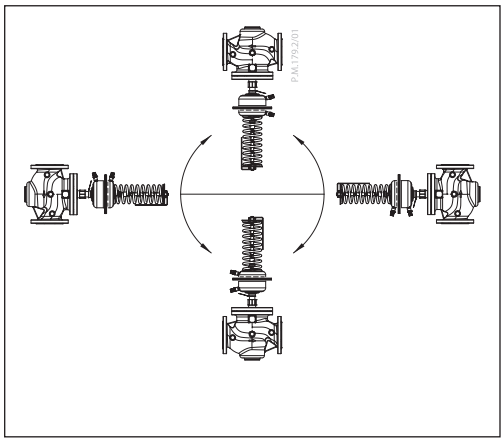


Регуляторы могут устанавливаться в любом положении.


Зависимость давления от температуры

Рабочая область расположена ниже линии P–T и заканчивается на $T_{макс.}$ для каждого клапана.

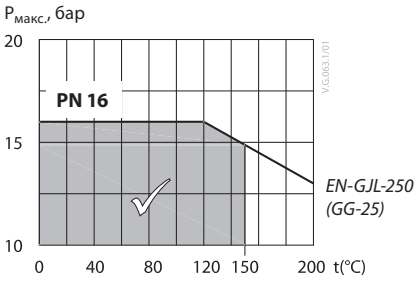

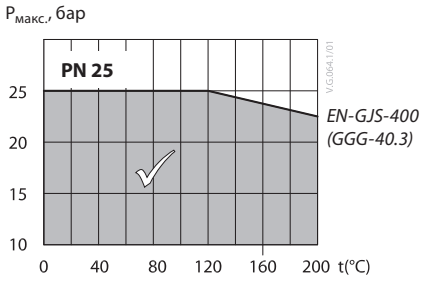

Зависимость максимально допустимого рабочего давления от температуры теплоносителя (согласно EN 1092-2)

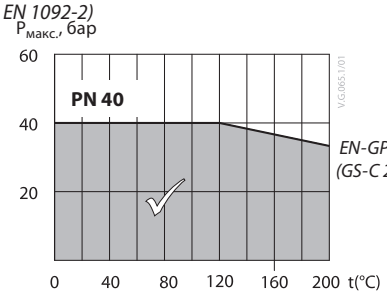

Зависимость максимально допустимого рабочего давления от температуры теплоносителя (согласно EN 1092-1)

Подбор размера

Пример

Требуется выбрать клапан-регулятор для обеспечения постоянного перепада давлений на регулирующем клапане $\Delta P_{кл} = 0,4$ бар (40 кПа) в узле регулирования независимо присоединенной к тепловой сети системы отопления (см. рисунок). Минимальный перепад давления на регулирующем клапане и регуляторе перепада давления — 0,7 бар.

Исходные данные

$Q_{макс.} = 25$ м^3/ч.
$\Delta P_{мин.} = 0,7$ бар.
$\Delta P_{MCV} = 0,4$ бар.

Перепад давления на регуляторе:

$$\Delta P_{AFP} = \Delta P_{мин.} - \Delta P_{MCV} = 0,7 - 0,4 = 0,3 \text{ бар (30 кПа)}$$

Рассчитаем значение K_v:


$$K_v = \frac{Q_{макс}}{\sqrt{\Delta p_{AFP}}} = \frac{25}{\sqrt{0,3}} = 45,6 \text{ м}^3/\text{ч}$$

Ближайшим большим табличным значением K_{vs} является 60 м^3/ч, что соответствует клапану VFG DN 65.

Поскольку необходимо поддерживать перепад давления 0,4 бар, выбираем регулирующий блок с диапазоном 0,1–0,7 бар (DN 65).


Решение:

AFP 2, 0,1–0,7,
VFG 22 (221), DN 65, K_{VS} 60.

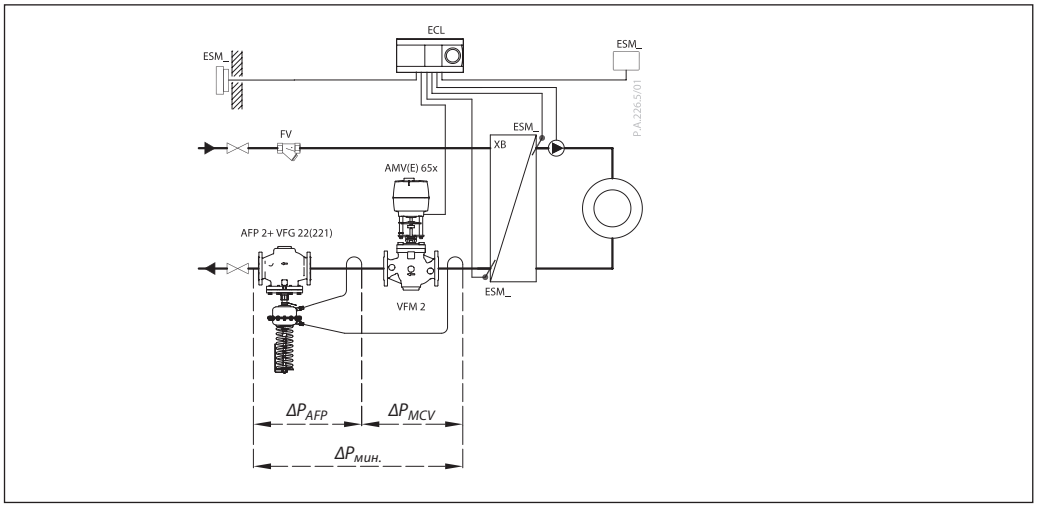

Устройство

1 — корпус клапана;
2 — седло клапана;
3 — вставка клапана;
4 — Регулирующий блок регулятора давления;
5 — конус клапана;
6 — сальник клапана;
7 — крышка клапана;
8 — штуцер для импульсной трубки;
9 — мембрана;
10 — предохранительный клапан избыточного давления мембраны;
11 — настроечная пружина;
12 — настроечная гайка с возможностью опломбирования;
13 — настроечная шкала;
14 — индикатор настройки;
15 — соединительная гайка;
16 — импульсная трубка.

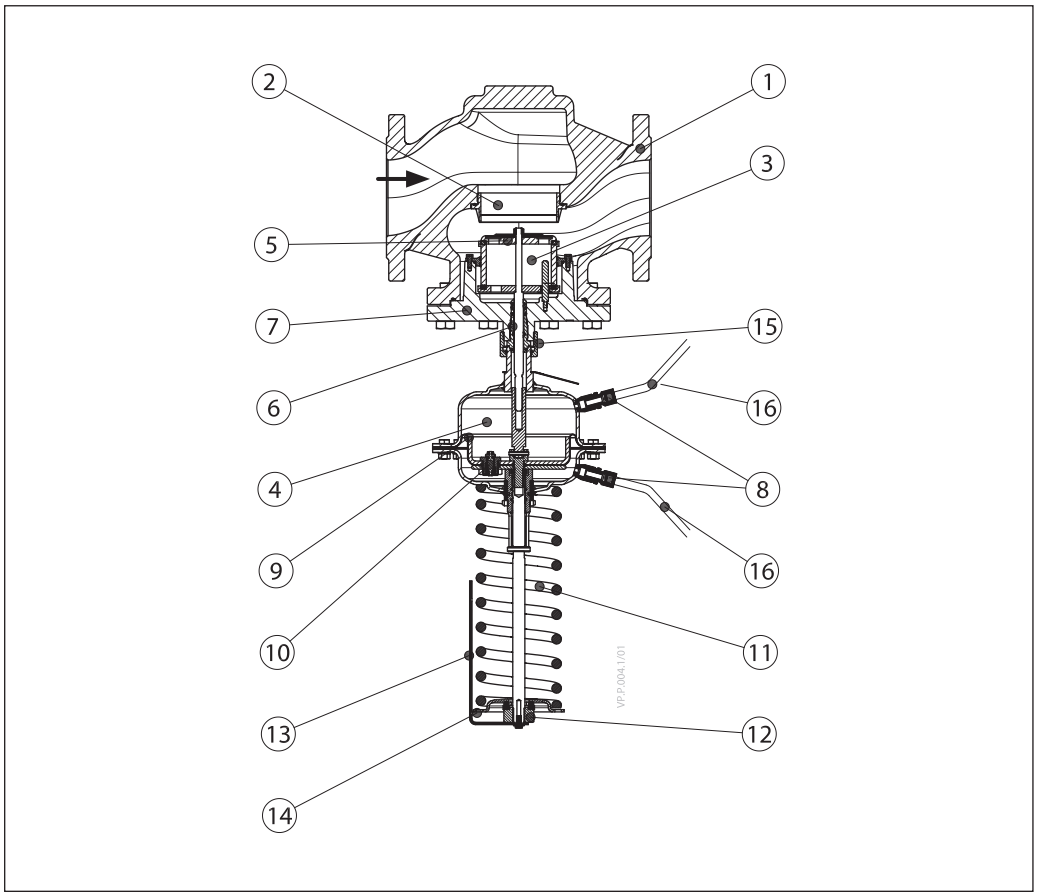

Принцип действия

Управление перепадом давлений осуществляется путем поддержания перепада давлений на регулирующем клапане/в системе.

Перепад давления на регулирующем клапане передается к мембране регулирующего блока через импульсные трубки.

Открытие/закрытие конуса регулирования давления осуществляется путем изменения перепада давлений на мембране.

Когда перепад давления на регулирующем клапане:

а) возрастает, клапан регулятора прямого действия будет закрываться до тех пор, пока не будет достигнут заданный перепад давления на регулирующем клапане/в системе;

б) понижается, клапан регулятора прямого действия будет открываться до тех пор, пока не будет достигнут заданный перепад давления на регулирующем клапане/в системе.


Мембрана регулирующего блока оснащена предохранительным клапаном избыточного давления для защиты мембраны от повреждений вследствие слишком большого перепада.

Настройка

Настройка перепада давления

Настройка регулятора на требуемый перепад давления осуществляется путем изменения степени сжатия настроечной пружины. Изменение перепада давления осуществляется поворотом настроечной гайки. Установленный перепад давлений необходимо проверить, наблюдая показания манометров.


Габаритные и присоединительные размеры

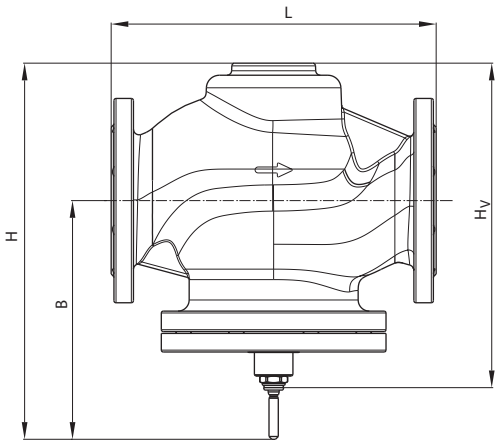

VFG 22(1) DN 65–250

Клапаны VFG 22, VFG 221


DN	L	B	H	H_V	Масса, кг		
мм					PN 16	PN 25	PN 40
65	290	220	345	285	24	25	26
80	310	220	345	285	29	30	32
100	350	260	405	345	47	48	50
125	400	260	425	365	60	62	60
150	480	325	515	455	105	108	130
200	600	360	605	545	204	210	260
250	730	420	675	615	343	353	375




Регулирующий блок AFP 2

Размер, $см^2$	ØA	H_A	H_{AI}	Масса, кг	
	мм			AFP 2	AFP 2 + AMEi 6
80	175	485	602	10	12,5
160	228	505	622	13,5	16
320	295	505	622	20,5	23
630	300	630	747	36	38,5


Общая монтажная высота регулятора (клапан VFG 22(1) + регулирующий блок AFP 2) представляет собой сумму H_V и H_A (H_{AI}).

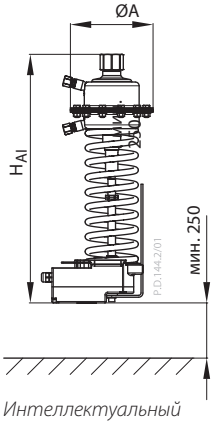

Интеллектуальный привод AMEi 6 с функцией iSET/iNET заказывается отдельно.



Запорный клапан



Компрессионный фитинг

Центральный офис • ООО «Данфосс»
Россия, 143581 Московская обл., Истринский р-н, д. Лешково, 217.
Телефон +7(495) 792-57-57, факс +7(495) 792-57-59. E-mail: he@danfoss.ru www.danfoss.ru

Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс», логотип «Danfoss» являются торговыми марками компании ООО «Данфосс». Все права защищены.

Техническое описание

Регулятор перепада давлений с ручным ограничением расхода AFPB(-F)/VFQ2 (PN 16, 25, 40)

AFPB/VFQ2 — с переменной настройкой, для монтажа на обратном трубопроводе

AFPB-F/VFQ2 — с фиксированной настройкой, для монтажа на обратном трубопроводе

Описание и область применения



AFPB/VFQ2

AFPB(-F)/VFQ2 — автоматический регулятор перепада давлений с ручным ограничением расхода для использования в системах централизованного теплоснабжения. При повышении перепада давлений на регуляторе клапан закрывается.

Регулятор состоит из регулирующего фланцевого клапана с настраиваемым дроссельным клапаном для ограничения расхода, регулирующего блока с диафрагмой и пружины для настройки перепада давлений.

Основные характеристики

- DN = 15–125 мм.
- PN = 16, 25, 40 бар.
- Диапазоны настройки (AFPB): 0,1–0,7 бар; 0,15–1,5 бар.
- Фиксированная настройка (AFPB-F): 0,2 бар; 0,5 бар.
- Температура регулируемой среды (вода или 30 % водный раствор гликоля): 2–150°C (200°C).
- Присоединение к трубопроводу: фланцевое.

Номенклатура и кодовые номера для заказа


Пример заказа

Регулятор перепада давлений AFPB/VFQ2; DN = 65 мм, PN = 25 бар, перемещаемая среда — вода при $T_{макс.}$ = 150 °C; перепад давлений — 0,1–0,7 бар:

- *клапан VFQ 2 DN = 65 мм — 1 шт., кодовый номер **065B2673**;*
- *регулирующий блок AFP — 1 шт., кодовый номер **003G1017**;*
- *импульсная трубка AFPB, 1 компл., кодовый номер **003G1361**;*
- *импульсная трубка AF — 1 компл., кодовый номер **003G1391**.*

Составляющие регулятора поставляются отдельно.

Клапан VFQ2 (металлическое уплотнение затвора)

Эскиз	DN, мм	K_{vs}, м³/ч	$T_{макс.}$, °C		Кодовый номер		
					PN = 16 бар	PN = 25 бар	PN = 40 бар
	15	4,0	150	200*	**065B2654**	**065B2667**	**065B2677**
	20	6,3	150	200*	**065B2655**	**065B2668**	**065B2678**
	25	8,0	150	200*	**065B2656**	**065B2669**	**065B2679**
	32	16	150	200*	**065B2657**	**065B2670**	**065B2680**
	40	20	150	200*	**065B2658**	**065B2671**	**065B2681**
	50	32	150	200*	**065B2659**	**065B2672**	**065B2682**
	65	50	150	200*	**065B2660**	**065B2673**	**065B2683**
	80	80	150	200*	**065B2661**	**065B2674**	**065B2684**
	100	125	150	200*	**065B2662**	**065B2675**	**065B2685**
	125	160	150	200*	**065B2663**	**065B2676**	**065B2686**

* Свыше 150 °C следует применять клапаны PN 25, 40 и только с охладителем импульса давления со стороны подающего трубопровода.

Регулирующий блок AFPB(-F)

Эскиз	Диапазон регулируемого перепада давлений $\Delta P_{рег}$, бар	Кодовый номер
	0,15–1,5	**003G1016**
	0,1–0,7	**003G1017**
	0,2	**003G1026**
	0,5	**003G1027**

Номенклатура и кодовые номера для заказа *(продолжение)*

Пример заказа

Регулятор перепада давлений AFPB/VFQ2; DN = 65 мм, PN = 25 бар, перемещаемая среда — вода при $T_{макс.}$ = 200 °C; регулируемый перепад давлений — 0,1–0,7 бар:


- *клапан VFQ 2, DN = 65 мм — 1 шт., кодовый номер **065B2673**;*
- *регулирующий блок AFP — 1 шт., кодовый номер **003G1017**;*
- *импульсная трубка AF — 2 компл., кодовый номер **003G1391**;*
- *импульсная трубка AFPB — 1 шт., кодовый номер **003G1362**;*
- *охладитель импульса давления V1 — 1 шт., кодовый номер **003G1392**.*

Составляющие регулятора поставляются отдельно.

Внутренняя импульсная трубка AFPB Ø10×0,8 мм из нержавеющей стали

Эскиз	DN , мм	Кодовый номер
	15	**003G1355**
	20	
	25	**003G1357**
	32	
	40	**003G1359**
	50	**003G1360**
	65	**003G1361**
	80	
	100	**003G1363**
	125	**003G1364**

Принадлежности

Эскиз	Тип	Описание	Кол-во при заказе, шт.	Кодовый номер
	Охладитель V1 (емкость 1 л)	С компрессионными фитингами для трубки Ø10 мм	1	**003G1392**
	Импульсная трубка AF	Медная трубка Ø10×1×1500 мм; резьб. ниппель G ¼ ISO 228; втулка (2 шт.)	1 компл.*	**003G1391**
	Компрессионный фитинг**	Для подключения импульсной трубки Ø10 мм к регулирующему блоку, G ¼	По необходимости	**003G1468**
	Соединительная деталь KF3	Для комбинации клапана с регулирующими блоками и электроприводами		**003G1441**
	Соединительная деталь KF2	Для комбинации клапана и регуляторов температуры		**003G1440**
	Запорный клапан	Для импульсной трубки Ø10 мм		**003G1401**

* Два комплекта при необходимости установки охладителя импульса давления.
** Фитинг состоит из ниппеля, уплотнительного кольца и втулки.

Технические характеристики

Клапан VFQ2

Условный проход DN, мм				15	20	25	32	40	50	65	80	100	125
Пропускная способность K_{vs}, м³/ч				4	6,3	8	16	20	32	50	80	125	160
Диапазон расхода, м³/ч[1]	$\Delta P_{рег}$ = 0,2 бар	$\Delta P_{сист}$ = 0,1 бар	$\Delta P_{др.}$ = 0,1 бар	0,05–1,4	0,15–2,1	0,25–2,5	0,4–5	0,6–6,5	0,9–10	2–16	3,5–25	6,5–40	11–50
	$\Delta P_{рег}$ = 0,5 бар	$\Delta P_{сист}$ = 0,3 бар	$\Delta P_{др.}$ = 0,2 бар	0,05–2	0,15–3	0,25–4	0,4–7	0,6–11	0,9–16	2–28	3,5–40	6,5–63	11–80
	$\Delta P_{рег}$ = 1,0 бар	$\Delta P_{сист}$ = 0,5 бар	$\Delta P_{др.}$ = 0,5 бар	0,05–3	0,15–4,5	0,25–6	0,4–10	0,6–16	0,9–24	2–40	3,5–58	6,5–90	11–120
Коэффициент начала кавитации Z				0,6	0,6	0,6	0,55	0,55	0,5	0,5	0,45	0,4	0,35
Макс. перепад давления на клапане $\Delta P_{макс.}$, бар	PN = 16 бар			16	16	16	16	16	16	16	16	15	15
	PN = 25, 40 бар			20	20	20	20	20	20	20	20	15	15
Условное давление PN, бар				16, 25 или 40 бар, фланцы по DIN 2501									
Макс. температура				2–150°C (200°C)[2]									
Перемещаемая среда				Вода или 30 % водный раствор гликоля									
Протечка через закрытый клапан, % от K_{vs}				0,03									
Устройство разгрузки давления				Сильфон из нерж. стали, мат. № 1.4571									
Материал корпуса клапана	PN = 16 бар			Серый чугун EN-GJL-250 (GG-25)									
	PN = 25 бар			Высокопрочный чугун EN-GJS-400 (GGG-40.3)									
	PN = 40 бар			Сталь GP240GH (GS-C 25)									
Материал уплотнения затвора				Нерж. сталь, мат. № 1.4421									
Конус клапана				Нерж. сталь, мат. № 1.4404									


[1] Максимальный расход зависит от перепада давлений в системе $\Delta P_{системы}$.
$\Delta P_{рег} = \Delta P_{системы} + \Delta P_{др.}$
$\Delta P_{др.}$ — перепад давлений на дроссельном клапане — ограничителе расхода.
$\Delta P_{др.макс.}$ — максимальный перепад давлений на дроссельном клапане — ограничителе расхода.
$\Delta P_{рег}$ — заданный перепад давлений.
[2] Для клапанов PN 25, 40 с охладителем импульса давлений.

Регулирующий блок AFPB(-F)


Площадь регулир. диафрагмы, см²		250
Значения фиксированной настройки перепада давлений, бар (для AFPB-F)		0,2; 0,5
Диапазоны настройки давления для соотв. цветов пружины $\Delta P_{рег}$, бар (для AFPB)	красный	0,15–1,5
	желтый	0,1–0,7
Макс. рабочее давление PN, бар		25
Корпус регулирующего блока		Оцинкованная сталь с покрытием (мат. № 1.0338)
Регулирующая диафрагма		EPDM с волоконным армированием
Импульсная трубка		Нержавеющая сталь Ø10×0,8 мм или медь Ø10×1 мм, резьб. штуцер G ¼ ISO 228
Охладитель импульса давления		Сталь с лаковым покрытием, емкость 1 л (V1). Устанавливается на импульсных трубках при температуре свыше 150 °C

Устройство и принцип действия


1 — корпус клапана;
2 — крышка клапана;
3 — дроссельный клапан — ограничитель расхода;
4 — седло клапана;
5 — клапанная вставка;
6 — конус клапана, разгруженный по давлению;
7 — шток клапана;
8 — сильфон для разгрузки клапана по давлению;
9 — регулирующий блок;
10 — регулирующая диафрагма;
11 — встроенный предохранительный клапан;
12 — встроенная регулирующая пружина;
13 — настроечная пружина регулятора перепада давлений;
14 — настроечная гайка с возможностью опломбирования;
15 — шейка регулирующего блока;
16 — соединительная гайка;
17 — импульсная трубка;
18 — компрессионный фитинг для импульсной трубки;
19 — верхняя часть регулирующего блока;
20 — нижняя часть регулирующего блока.

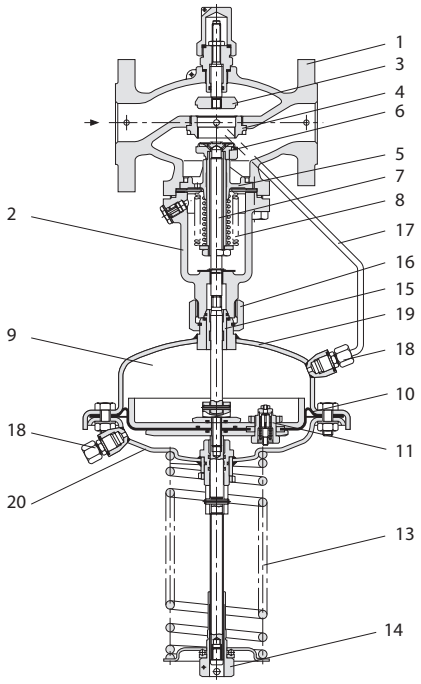

AFPB/VFQ2, DN 15–125

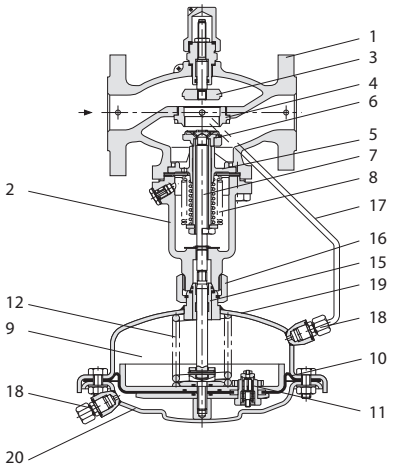


AFPB-F/VFQ2, DN 15–125

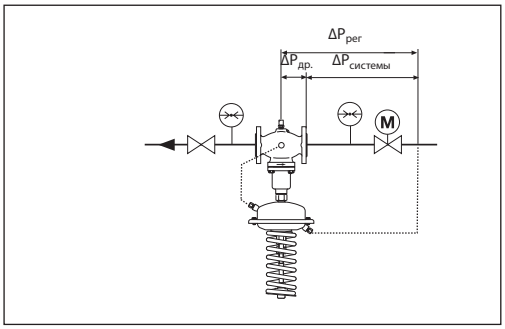

Полный перепад давлений $\Delta P_{рег}$, поддерживаемый регулятором, состоит из перепада давлений $\Delta P_{др.}$ на дроссельном клапане — ограничителе расхода и перепада давлений на системе $\Delta P_{системы}$ (клапан с регулирующим блоком). Полный перепад давлений передается в камеру диафрагмы через импульсные трубки, что создает усилие, сбалансированное усилием пружины.

Пример применения

Регулятор перепада давлений AFPB/VFQ2 устанавливается только на обратном трубопроводе.

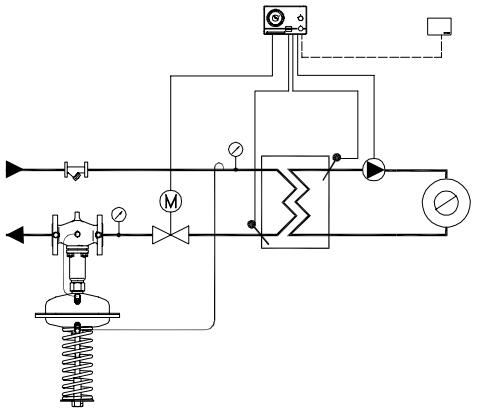



Регулятор перепада давлений AFPB/VFQ2 устанавливается только на обратном трубопроводе

Монтажные положения

Регуляторы DN = 15–80 мм с температурой перемещаемой среды до 120 °C могут быть установлены в любом положении.

Регуляторы с клапанами DN = 100–125 мм или с клапанами любого диаметра при температуре перемещаемой среды свыше 120 °C должны быть установлены на горизонтальных трубопроводах регулирующим блоком вниз.

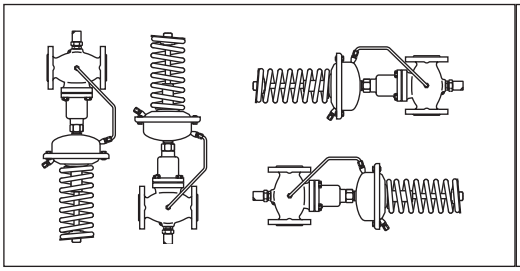

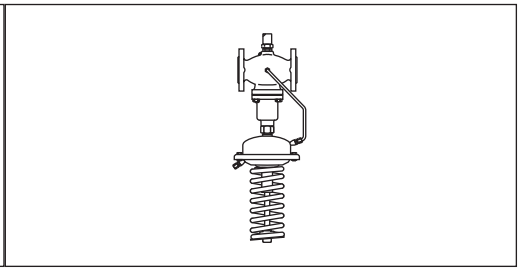

Импульсные трубки должны устанавливаться между подающим трубопроводом и регулирующим блоком.

При использовании перемещаемой среды с температурой от 150 до 200 °C на импульсной трубке, идущей к подающему трубопроводу, должен устанавливаться охладитель импульса давления.

В разделе «Принадлежности» представлены импульсные трубки AF, которые могут быть использованы для подключения охладителя.

Настройка регулятора

Регулятор перепада давлений настраивается с помощью изменения сжатия настроечной пружины. Для настройки на требуемое значение необходимо вращать настроечную гайку и следить за показаниями манометров.

Для ограничения расхода используется настроечная рукоятка на корпусе клапана. При настройке необходимо следить за показаниями теплосчетчиков.


Комбинированный регулятор

1 — клапан VFQ2;
2 — регулятор температуры AFT06, 26, 17, 27*;
3 — соединительная деталь KF2;
4 — регулирующий блок AFPB;
5 — импульсная трубка AF.

* См. техническое описание AFT06.

Пример заказа
Регулятор перепада давлений AFT06/AFPB/VFQ2 DN = 65 мм, PN = 25 бар, перемещаемая среда — вода при $T_{макс.}$ = 150 °C, регулируемый перепад давлений — 0,1–0,7 бар, диапазон регулируемых температур — 20–90 °C:
– клапан VFQ2, DN = 65 мм — 1 шт., кодовый номер ***065B2673;***
– регулирующий блок AFPB — 1 шт., кодовый номер ***003G1017;***
– регулятор температуры AFT06 — 1 шт., кодовый номер ***065-4391;***
– соединительная деталь KF2 — 1 шт., кодовый номер ***003G1397;***
– импульсная трубка AF — 2 компл., кодовый номер ***003G1391.***

Составляющие регулятора поставляются отдельно.

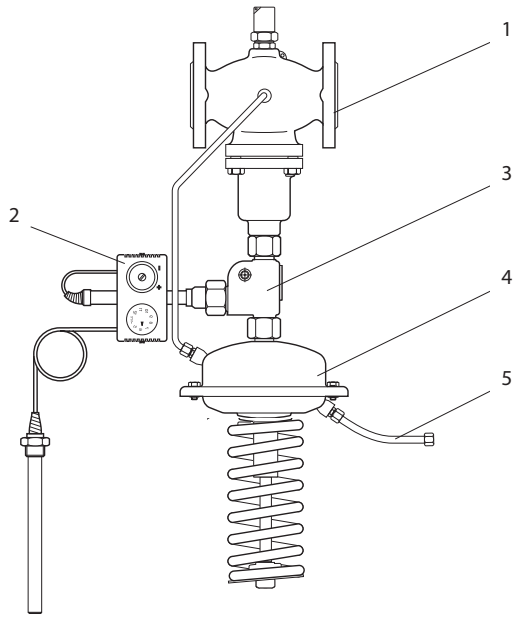


AFT06/KF2/AFPB/VFQ2

Соединительная деталь

Эскиз	Тип	Кодовый номер
	Соединительная деталь KF2[1)]	**003G1440**
	Соединительная деталь KF3[2)]	**003G1441**

[1)] KF2 используется в комбинации с термостатами.
[2)] KF3 предназначена для комбинации регулятора перепада давлений с электроприводом.


Габаритные и присоединительные размеры

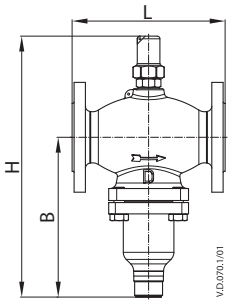


VFQ DN 15–125

Клапан VFQ2

DN, мм		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125
L, мм		130	150	160	180	200	230	290	310	350	400
B, мм		213	213	239	239	241	241	276	276	381	381
H, мм		337	337	374	374	393	393	440	440	575	575
Масса, кг	PN 16/25	8	9	10,5	12,5	15,5	18,5	28,5	31	61	71
	PN 40							31	34	63	72

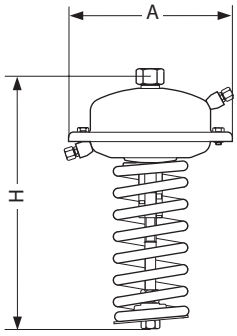




Регулирующий блок AFPB


Площадь регулирующей диафрагмы, см^2	250
A, мм	263
H, мм	150
Масса, кг	9

Регулирующий блок AFPB-F

Площадь регулируемой диафрагмы, см^2	250
A, мм	263
H, мм	160
Масса, кг	9



Охладитель импульса давления V1



Соединительная деталь KF2, KF3

Центральный офис • ООО «Данфосс»
Россия, 143581 Московская обл., Истринский р-н, д. Лешково, 217.
Телефон +7(495) 792-57-57, факс +7(495) 792-57-59. E-mail: he@danfoss.ru www.danfoss.ru

Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс», логотип «Danfoss» являются торговыми марками компании ООО «Данфосс». Все права защищены.

Техническое описание

Регуляторы перепада давлений с автоматическим ограничением расхода AFPQ/VFQ2 и AFPQ 4/VFQ2

AFPQ/VFQ2— для установки на обратном трубопроводе
AFPQ 4/VFQ2 — для установки на подающем трубопроводе

Описание и область применения

AFPQ/VFQ2



AFPQ 4/VFQ2



Регуляторы AFPQ и AFPQ 4 — автоматические регуляторы перепада давлений и ограничения расхода, предназначены для использования в системах централизованного теплоснабжения. При увеличении перепада давлений или превышении максимального расхода клапан регулятора закрывается.

Регулятор состоит из регулирующего фланцевого клапана с дроссельным клапаном для установки расхода, регулирующего блока с двумя диафрагмами и пружиной для настройки перепада давлений.

Основные характеристики

- DN = 15–250 мм.
- PN = 16, 25, 40 бар.
- Регулируемая среда: вода.
- Макс. температура регулируемой среды: 200 °C.
- Диапазоны настройки: 0,1–0,7; 0,15–1,5 бар.
- Перепад давлений на дросселе-ограничителе: 0,2; 0,5 бар.
- Температура регулируемой среды: вода или 30 % водный раствор гликоля: 2–150/200 °C.
- Присоединение к трубопроводу: фланцевое.

Номенклатура и кодовые номера для заказа


Пример заказа

Регулятор перепада давлений с ограничением расхода AFPQ/VFQ2 для установки на обратном трубопроводе DN = 65 мм, PN = 25 мм, перемещаемая среда — вода при $T_{макс.}$ = 150 °C, регулируемый перепад давлений 0,1–0,7 бар:

- *клапан VFQ2 DN = 65 мм, кодовый номер **065B2673** — 1 шт.;*
- *регулирующий блок AFPQ, кодовый номер **003G1029** — 1 шт.;*
- *импульсная трубка AFPQ, кодовый номер **003G1371** — 1 компл.;*
- *импульсная трубка AF, кодовый номер **003G1391** — 1 компл.*

Составляющие регулятора поставляются отдельно.

Клапаны VFQ2 с металлическим уплотнением затвора

Эскиз	DN, мм	K_{vs}, м³/ч	$T_{макс}$, °C		Кодовый номер		
					PN = 16 бар	PN = 25 бар	PN = 40 бар
	15	4,0	150	200*	065B2654	065B2667	065B2677
	20	6,3			065B2655	065B2668	065B2678
	25	8,0			065B2656	065B2669	065B2679
	32	16			065B2657	065B2670	065B2680
	40	20			065B2658	065B2671	065B2681
	50	32			065B2659	065B2672	065B2682
	65	50			065B2660	065B2673	065B2683
	80	80			065B2661	065B2674	065B2684
	100	125			065B2662	065B2675	065B2685
	125	160			065B2663	065B2676	065B2686
	150	280			065B2664	—	065B2687
	200	320			065B2758	—	065B2688
	250	400			065B2759	—	065B2689

* Свыше 150 °C следует применять клапаны PN 25, 40 с охладителем импульса давления.

Номенклатура и кодовые номера для заказа *(продолжение)*


Пример заказа

Регуляторы перепада давлений с ограничением расхода AFPQ/VFQ2 для установки на обратном трубопроводе DN = 65 мм, PN = 25 бар; перемещаемая среда — вода при $T_{макс.}$ = 200 °C; регулируемый перепад давлений 0,1–0,7 бар:

- *клапан VFQ 2, DN = 65 мм, кодовый номер **065B2673** — 1 шт.;*
- *регулирующий блок AFPQ, кодовый номер **003G1029** — 1 шт.;*
- *импульсная трубка AFPQ, кодовый номер **003G1371** — 1 компл.;*
- *импульсная трубка AF, кодовый номер **003G1391** — 2 компл.;*
- *охладитель V1, кодовый номер **003G1392** — 1(2) шт.*

Составляющие регулятора поставляются отдельно.

Регулирующие блоки AFPQ/AFPQ4

Эскиз	Диапазон перепада давлений, бар	Перепад давлений на дросселе $\Delta P_{др.}$, бар	Условное давление PN, бар	Кодовый номер	
				AFPQ (обратн.)	AFPQ 4 (подающ.)
	0,1–0,7	0,2	40	**003G1029**	**003G1033**
	0,1–0,7	0,5		**003G1030**	**003G1034**
	0,15–1,5	0,2		**003G1031**	**003G1035**
	0,15–1,5	0,5		**003G1032**	**003G1036**


Внутренние импульсные трубки Ø10×0,8 мм из нерж. стали для AFPQ (обратный трубопровод)

Эскиз	DN, мм	PN, бар	Кодовый номер
	15	16/25/40	**003G1365**
	20		
	25		**003G1367**
	32		
	40		**003G1369**
	50		**003G1370**
	65		**003G1371**
	80		
	100		**003G1373**
	125		**003G1374**
	150		**003G1375**
	200	16	**003G1416**
		40	**003G1376**
	250	16	**003G1417**
		40	**003G1405**

Внутренние импульсные трубки Ø10×0,8 мм из нерж. стали для AFPQ 4 (подающий трубопровод) при температуре до 150 °C

Эскиз	DN, мм	PN, бар	Кодовый номер
	15	16/25/40	**003G1378**
	20		
	25		**003G1380**
	32		
	40		**003G1382**
	50		**003G1383**
	65		**003G1384**
	80		
	100		**003G1386**
	125		**003G1387**
	150		**003G1388**
	200	16	**003G1418**
		40	**003G1389**
	250	16	**003G1419**
		40	**003G1406**


Принадлежности

Эскиз	Тип	Описание	Кол-во при заказе, шт.	Кодовый номер
	Охладитель V1 (емкость 1 л)	С компрессионными фитингами для трубки Ø10 мм	AFPQ — 1, AFPQ 4 — 3	**003G1392**
	Импульсная трубка AF	Медная трубка Ø10×1×1500 мм; резьб. ниппель G ¼ ISO 228; втулка (2 шт.)	1 комплект, 2 комплекта*, 4 комплекта**	**003G1391**
–	Компрессионный фитинг***	Для подключения импульсной трубки Ø10 мм к регулирующему блоку, G ¼	По необходимости	**003G1468**
–	Соединительная деталь KF3	Для комбинации клапана с регулирующими блоками и электроприводами		**003G1441**
–	Соединительная деталь KF2	Для комбинации клапана и регуляторов температуры		**003G1440**
–	Запорный клапан	Для импульсной трубки Ø10 мм		**003G1401**


* Два комплекта при установке охладителя импульса давления на AFPQ и 4 комплекта при установке охладителей на AFPQ 4 (вместо трубок AFPQ 4). Для AFPQ 4 три трубки разрезаются на две части.

** Четыре комплекта при установке охладителей импульса давлений на регулятор AFPQ 4 (вместо импульсных трубок AFPQ4). В таком случае три трубки AF разрезаются на две части.

*** Фитинг состоит из ниппеля, уплотнительного кольца и втулки.

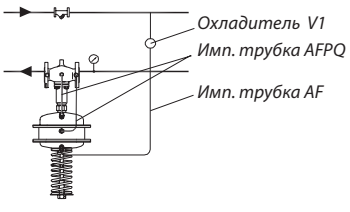

AFPQ/VFQ

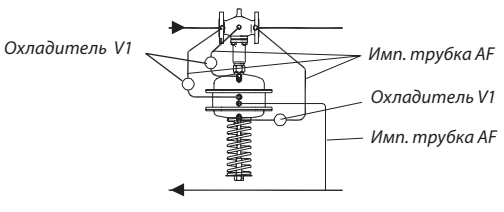

AFPQ 4/VFQ

Технические характеристики

Клапан VFQ2

Условный проход DN, мм		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
Пропускная способность K_{vs}, м³/ч		4	6,3	8	16	20	32	50	80	125	160	280	320	400
Диапазон расхода, м³/ч	$\Delta P_{др.}$ = 0,2 бар[1)]	0,1–2	0,2–3	0,2–4	0,4–7	0,6–11	0,8–16	3–28	4–40	6–63	8–80	12–125	15–150	18–180
	$\Delta P_{др.}$ = 0,5 бар[1)]	0,2–3	0,3–4,5	0,3–6	0,5–10	0,8–16	1,2–24	4–40	6–58	9–90	12–120	18–180	22–220	25–250
Коэфициент начала кавитации, Z		0,6	0,6	0,6	0,55	0,55	0,5	0,5	0,45	0,4	0,35	0,3	0,2	0,2
Макс. перепад давления на клапане $\Delta P_{макс.}$, бар	PN = 16 бар[2)]	16	16	16	16	16	16	16	16	15	15	12	10	10
	PN = 25, 40 бар[2)]	20	20	20	20	20	20	20	20	15	15	12	10	10
Мин. перепад давлений на клапане ΔP_{min}, бар		См. примечания[2)]												
Условное давление PN, бар		16, 25 или 40 бар, фланцы по DIN 2501												
Температура перемещаемой среды		2–150 °C (200 °C)[3)]										2–150 °C		
Перемещаемая среда		Вода или 30 % водный раствор гликоля												
Протечка через закрытый клапан, % от K_{vs}		0,03										0,05		
Устройство разгрузки давления		Сильфон из нерж. стали, мат. № 1.4571										Гофрир. мембрана		
Материал														
Корпус клапана	PN = 16 бар	Серый чугун EN-GJL-250 (GG-25)												
	PN = 25 бар	Высокопрочный чугун EN-GJS-400 (GGG-40.3)												
	PN = 40 бар	Сталь GP240GH (GS-C 25)												
Седло клапана		Нерж. сталь, мат. № 1.4021										Нерж. сталь, мат. № 1.4313		
Конус клапана		Нерж. сталь, мат. № 1.4404										Нерж. сталь, мат. № 1.4021		

[1)] $\Delta P_{др}$ — перепад давлений на дросселе — ограничителе расхода.

[2)] Зависит от расхода и пропускной способности клапана. Если регулятор настроен на предельное значение расхода, то $\Delta P_{min} \geq 0,5$. Если же значение настройки меньше максимальной, то $\Delta P_{min}=(Q/K_{VS})^2 + \Delta P_{др.}$


[3)] При температуре среды выше 150°C необходимо использовать клапаны PN 25, 40 и охладители импульса давления.

Регулирующий блок AFPQ


Площадь регулир. диафрагмы, см²	250
Перепад давлений на дросселе, бар	0,2/0,5
Диапазон настройки перепада давлений, бар	0,1–0,7 (желтая пружина)/0,15–1,5 (красная пружина)
Условное давление PN, бар	40
Корпус регулирующего блока	Оцинкованная сталь с покрытием (мат. № 1.0338)
Регулирующая диафрагма	EPDM с волоконным армированием
Импульсная трубка	Нержавеющая сталь, Ø10×0,8 мм, или медь, Ø10×1 мм, штуцер G ¼, ISO228
Охладитель импульса давления	Сталь с лаковым покрытием, емкость 1 л (V1). Устанавливается на импульсных трубках при температуре свыше 150 °C

Устройство и принцип действия


1 — корпус клапана;
2 — крышка клапана;
3 — дроссельный клапан-ограничитель расхода;
4 — седло клапана;
5 — клапанная вставка;
6 — конус клапана, разгруженный по давлению;
7 — шток клапана;
8 — сильфон для разгрузки клапана по давлению;
9 — диафрагма для разгрузки клапана по давлению;
10 — регулирующий блок;
11 — регулирующая диафрагма регулятора расхода;
12 — регулирующая диафрагма регулятора перепада давлений;
13 — встроенный предохранительный клапан;
14 — встроенная регулирующая пружина;
15 — настроечная пружина регулятора перепада давлений;
16 — настроечная гайка с возможностью опломбирования;
17 — шейка регулирующего блока;
18 — соединительная гайка;
19 — импульсная трубка;
20 — компрессионный фитинг для импульсной трубки;
21 — верхняя часть регулирующего блока;
22 — нижняя часть регулирующего блока.

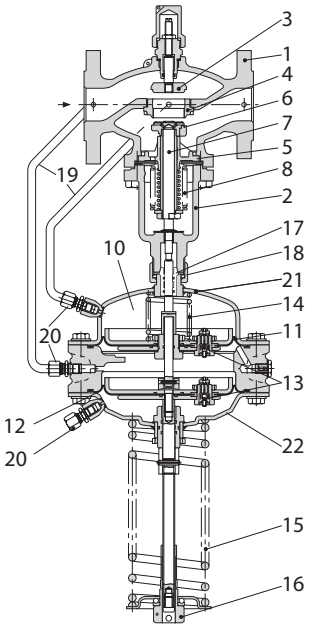

AFPQ/VFQ2 DN 15–125

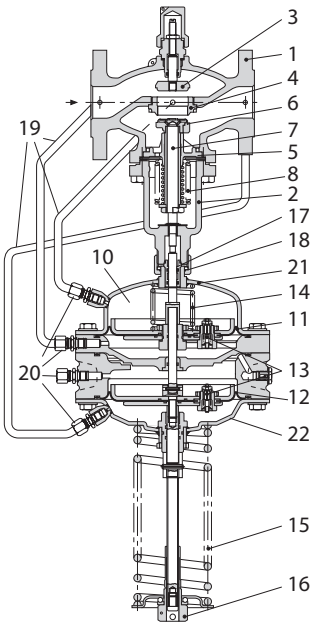

AFPQ4/VFQ2 DN 15–125

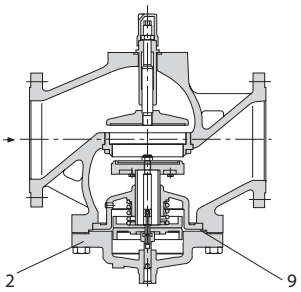

VFQ2 DN 150–250


Объемный расход создает перепад давлений на дроссельном клапане-ограничителе. Перепад давлений на нем воздействует через импульсные трубки на верхнюю диафрагму. Перепад давлений на дросселе соответствует усилию встроенной пружины.

Изменение давления в подающем и обратном трубопроводах передается через импульсные трубки на нижнюю диафрагму. При повышении перепада давлений регулирующий клапан закрывается и открывается при его снижении.


Регуляторы AFPQ оборудованы встроенным предохранительным клапаном, который защищает регулирующий блок от слишком высокого перепада давлений.

Примеры применения

Монтаж на подающем трубопроводе (AFPQ 4)

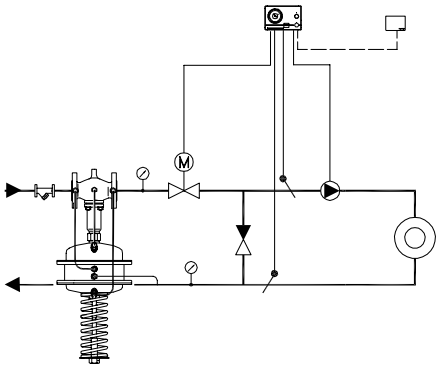


Зависимое присоединение системы отопления к тепловым сетям

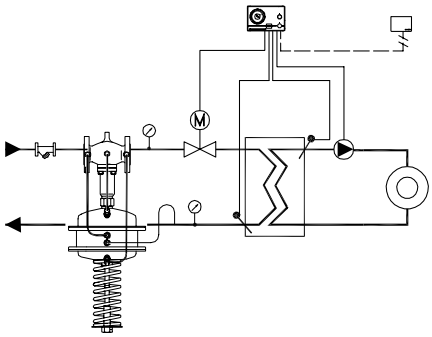


Независимое присоединение системы отопления к тепловым сетям

Монтаж на обратном трубопроводе (AFPQ)

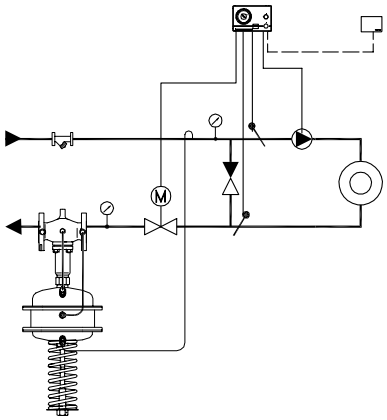

Зависимое присоединение системы отопления к тепловым сетям

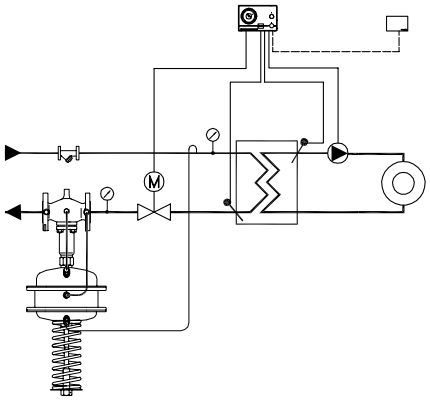


Независимое присоединение системы отопления к тепловым сетям

Монтажные положения

Регуляторы DN = 15–80 мм с температурой перемещаемой среды до 120 °C могут быть установлены в любом положении.

Регуляторы с клапанами DN = 100–125 мм или с клапанами любого диаметра при температуре перемещаемой среды свыше 120 °C должны быть установлены на горизонтальных трубопроводах регулирующим блоком вниз.

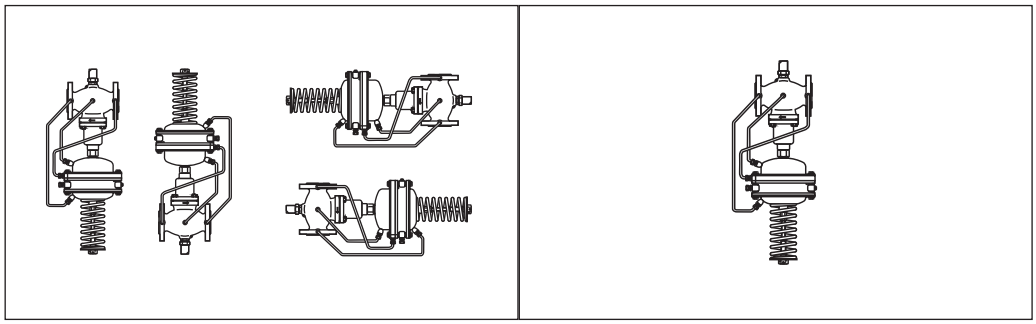

Импульсные трубки устанавливают между подающим трубопроводом и регулирующим блоком.

При использовании перемещаемой среды с температурой от 150 до 200 °C на импульсной трубке, идущей к подающему трубопроводу, должен устанавливаться охладитель импульса давления.

В разделе «Дополнительные принадлежности» представлены импульсные трубки AF, которые могут быть использованы для подключения охладителя.

Настройка регулятора

Ограничитель расхода настраивается путем вращения дроссельного клапана-ограничителя. Настройка может быть выполнена с помощью диаграммы (см. Инструкции по монтажу AFPQ) и/или с помощью расходомера.

Регулятор перепада давлений настраивается с помощью изменения сжатия настроечной пружины. Для настройки на требуемое значение необходимо вращать настроечную гайку и следить за показаниями манометров.

Комбинированный регулятор

1 —	клапан VFQ2;
2 —	регулятор температуры AFT06, 26, 17, 27*;
3 —	импульсная трубка AF;
4 —	соединительная деталь KF2;
5 —	регулирующий блок AFPQ.


* См. Техническое описание AFT06.

Пример заказа

Регулятор температуры и перепада давлений с ограничением расхода AFT06/AFPQ/VFQ2 для установки на обратном трубопроводе DN = 65 мм, PN = 25 бар; перемещаемая среда — вода при $T_{макс.}$ = 150 °C, перепад давлений на дросселе — 0,2 бар, диапазон регулируемых температур — 20–90°C:

- *клапан VFQ2; DN = 65 мм, кодовый номер **065B2673** — 1 шт.;*
- *регулирующий блок AFPQ, кодовый номер **003G1029** — 1 шт.;*
- *регулятор температуры AFT06, кодовый номер 0654391 — 1 шт.;*
- *соединительная деталь KF2, кодовый номер **003G1397** — 1 шт.;*
- *импульсная трубка AF, кодовый номер **003G1391** — 2 компл.*

Составляющие регулятора поставляются отдельно.

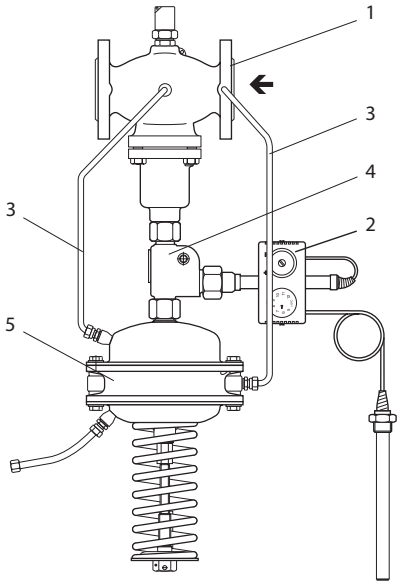


AFT06/KF3/AFPQ/VFQ2

Соединительная деталь


Эскиз	Тип	Кодовый номер
	Соединительная деталь KF2[1)]	**003G1440**
	Соединительная деталь KF3[2)]	**003G1441**

[1)] KF2 используется в комбинации с термостатами.
[2)] KF3 предназначена для комбинации регулятора перепада давления с электроприводом.

Габаритные и присоединительные размеры




VFQ DN15–125

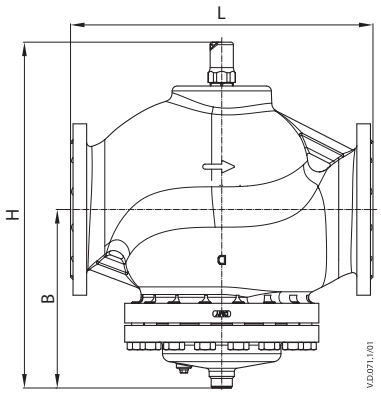

VFQ DN150–250


Клапан VFQ2

DN, мм		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
L, мм		130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730
B, мм		213	213	239	239	241	241	276	276	381	381	326	354	401
H, мм		337	337	374	374	393	393	440	440	575	575	595	686	756
Масса, кг	PN 16/25	8	9	10,5	12,5	15,5	18,5	28,5	31	61	71	120	193	337
	PN 40							31	34	63	72	147	264	347

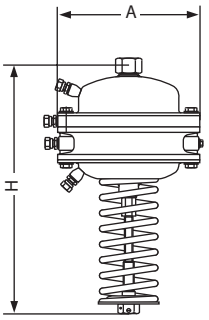


Регулирующие блоки AFPQ, AFPQ 4

Тип регулирующего блока	AFPQ/AFPQ 4
A, мм	257
H для X_s = 0,1–0,7/0,15–1,5 мм	520/540
H для X_s = 0,2–0,5 мм	350
Масса, кг	34

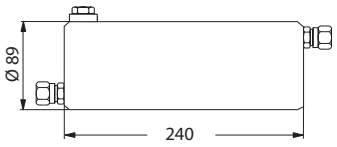

Охладитель импульса давления V1



Соединительная деталь KF2, KF3

Центральный офис • ООО «Данфосс»
Россия, 143581 Московская обл., Истринский р-н, д. Лешково, 217.
Телефон +7(495) 792-57-57, факс +7(495) 792-57-59. E-mail: he@danfoss.ru www.danfoss.ru

Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс», логотип «Danfoss» являются торговыми марками компании ООО «Данфосс». Все права защищены.

Техническое описание

Регулятор — ограничитель расхода AFQ/VFQ2

Описание и область применения

AFQ/VFQ2



AFQ/VFQ2 — автоматический регулятор постоянства расхода, предназначен для применения в системах централизованного теплоснабжения. При увеличении расхода сверх заданного регулятор закрывает клапан.

Регулятор состоит из регулирующего фланцевого клапана с дроссельным клапаном для задания расхода и регулирующего блока с диафрагмой.

Основные характеристики

- DN = 15–250 мм.
- PN = 16, 25, 40 бар.
- Перепад давлений на дросселе — ограничителе расхода: 0,2; 0,5 бар.
- Температура регулируемой среды (вода или 30 % водный раствор гликоля): 2–150/200 °C.
- Присоединение к трубопроводу: фланцевое.

Номенклатура и кодовые номера для заказа

Пример заказа

Регулятор расхода AFQ/VFQ2 DN = 65 мм, PN = 25 мм, перемещаемая среда — вода при $T_{макс.}$ = 150°C, перепад давления на дроссельном клапане — 0,2 бар.


*– клапан VFQ2 DN = 65 мм — 1 шт., кодовый номер **065B2673**;*

*– регулирующий блок AFQ — 1 шт., кодовый номер **003G1024**;*

*– внутренние импульсные трубки AFQ —1 компл., кодовый номер **003G1344**.*


Составляющие регулятора поставляются отдельно.

Клапаны VFQ2

Эскиз	DN, мм	K_{vs}, м³/ч	$T_{макс.}$, °C		Кодовый номер		
					PN = 16 бар	PN = 25 бар	PN = 40 бар
	15	4,0	150	200*	065B2654	065B2667	065B2677
	20	6,3			065B2655	065B2668	065B2678
	25	8,0			065B2656	065B2669	065B2679
	32	16			065B2657	065B2670	065B2680
	40	20			065B2658	065B2671	065B2681
	50	32			065B2659	065B2672	065B2682
	65	50			065B2660	065B2673	065B2683
	80	80			065B2661	065B2674	065B2684
	100	125			065B2662	065B2675	065B2685
	125	160			065B2663	065B2676	065B2686
	150	280			065B2664	–	065B2687
	200	320			065B2758	–	065B2688
	250	400			065B2759	–	065B2689

* Свыше 150 °C следует использовать только клапаны PN 25, 40 с охладителями импульса давления на внутренних импульсных трубках.

Регулирующий блок AFQ

Эскиз	Перепад давлений на дроссельном клапане $\Delta P_{др.}$, бар	Кодовый номер
	0,2	003G1024
	0,5	003G1025

Номенклатура и кодовые номера для заказа *(продолжение)*

Пример заказа


Регулятор расхода, температуры AFQ/VFQ2 DN = 65 мм, PN = 25 бар, перемещаемая среда – вода при $T_{макс.}$ = 200 °C, перепад давления на дроссельном клапане — 0,2 бар:
*– клапан VFQ2 DN = 65 мм — 1 шт., кодовый номер **065B2673**;*
*– регулирующий блок AFQ2 —1 шт., кодовый номер **003G1024**;*
*– импульсная трубка AF — 2 компл., кодовый номер **003G1391**;*
*– охладитель V1 — 2 шт., кодовый номер **003G1392**.*

Составляющие регулятора поставляются отдельно.

Внутренние импульсные трубки AFQ Ø10×0,8 мм из нержавеющей стали при температуре до 150 °C

Эскиз	DN , мм	Кодовый номер
	15	**003G1338**
	20	
	25	**003G1340**
	32	
	40	**003G1342**
	50	**003G1343**
	65	**003G1344**
	80	
	100	**003G1346**
	125	**003G1347**
	150	**003G1348**
	200 (PN = 16 бар)	**003G1414**
	200 (PN = 40 бар)	**003G1349**
	250 (PN = 16 бар)	**003G1415**
	250 (PN = 40 бар)	**003G1404**

Принадлежности для регулятора при температуре свыше 150 °C.
Импульсные трубки AF, охладители V1

Эскиз	Тип	Описание	Кол-во при заказе	Кодовый номер
	Охладитель V1 (емкость 1 л)	С компрессионными фитингами для трубки Ø10 мм	2 шт.	**003G1392**
	Импульсная трубка AF*	Медная трубка Ø10×1×1500 мм; резьб. ниппель G ¼ ISO 228; втулка (2 шт.)	DN =15–125 мм, 2 компл.	**003G1391**
	Компрессионный фитинг **	Для подключения импульсной трубки Ø10 мм к регулирующему блоку, G ¼	По необходимости	**003G1468**
	Соединительная деталь KF3	Для комбинации клапана с регулирующими блоками и электроприводами		**003G1441**
	Соединительная деталь KF2	Для комбинации клапана и регуляторов температуры		**003G1440**
	Запорный клапан	Для импульсной трубки Ø10 мм		**003G1401**

* Применяется вместо трубок AFQ при установке на них охладителей импульсов давлений. В этом случае трубки разрезаются.
** Фитинг состоит из ниппеля, уплотнительного кольца и втулки.

Технические характеристики

Клапан VFQ2

Условный проход DN, мм		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
Пропускная способность K_{vs}, м³/ч		4	6,3	8	16	20	32	50	80	125	160	280	320	400
Диапазон расхода, м³/ч	$\Delta P_{др.}$ = 0,2 бар[1)]	0,1–2	0,2–3	0,2–4	0,4–7	0,6–11	0,8–16	3–28	4–40	6–63	8–80	12–125	15–150	18–180
	$\Delta P_{др.}$ = 0,5 бар[1)]	0,2–3	0,3–4,5	0,3–6	0,5–10	0,8–16	1,2–24	4–40	6–58	9–90	12–120	18–180	22–220	25–250
Коэффициент начала кавитации Z		0,6	0,6	0,6	0,55	0,55	0,5	0,5	0,45	0,4	0,35	0,3	0,2	0,2
Макс. перепад давления на клапане $\Delta P_{макс.}$, бар	PN = 16 бар[2)]	16	16	16	16	16	16	16	16	15	15	12	10	10
	PN = 25, 40 бар[2)]	20	20	20	20	20	20	20	20	15	15	12	10	10
Мин. перепад давлений на клапане ΔP_{min}, бар		См. примечания[2)]												
Условное давление PN, бар		16, 25 или 40 бар, фланцы по DIN 2501												
Температура перемещаемой среды		2–150 °C (200 °C)[3)]										2–150 °C		
Перемещаемая среда		Вода или 30 % водный раствор гликоля												
Протечка через закрытый клапан, % от K_{vs}		0,03										0,05		
Устройство разгрузки давления		Сильфон из нерж. стали, мат. № 1.4571										Гофрир. мембрана		
Материал корпуса клапана	PN = 16 бар	Серый чугун EN-GJL-250 (GG-25)												
	PN = 25 бар	Высокопрочный чугун EN-GJS-400 (GGG-40.3)												
	PN = 40 бар	Сталь GP240GH (GS-C 25)												
Седло клапана		Нерж. сталь, мат. № 1.4021										Нерж. сталь, мат. № 1.4313		
Конус клапана		Нерж. сталь, мат. № 1.4404										Нерж. сталь, мат. № 1.4021		

[1)] $\Delta P_{др}$ — перепад давлений на дросселе — ограничителе расхода.

[2)] Зависит от расхода и пропускной способности клапана. Если регулятор настроен на предельное значение расхода, то $\Delta P_{min} \geq 0,5$. Если же значение настройки меньше максимальной, то $\Delta P_{min}=(Q/K_{vs})^2 + \Delta P_{др}$.


[3)] При температуре среды выше 150 °C необходимо использовать клапаны PN 25, 40 бар и охладители импульса давления на внутренних импульсных трубках.

Регулирующий блок AFQ


Площадь регулирующей диафрагмы, см²	250
Перепад давлений на дроссельном клапане, бар	0,2/0,5
Макс. рабочее давление, бар	25
Корпус регулирующего блока	Оцинкованная сталь с покрытием (мат. № 1.0338)
Гофрированная мембрана	EPDM с волоконным армированием
Импульсная трубка	Трубка из нержавеющей стали Ø10×0,8 мм или медная трубка Ø10×1 мм, штуцер с резьбой G ¼, ISO 228
Охладитель импульса давления	Сталь с лаковым покрытием, емкость 1 л (V1). Устанавливается на импульсных трубках при температуре свыше 150 °C

Устройство и принцип действия

1 — корпус клапана;
2 — крышка клапана;
3 — дроссельный клапан-ограничитель расхода;
4 — седло клапана;
5 — клапанная вставка;
6 — конус клапана, разгруженный по давлению;
7 — шток клапана;
8 — сильфон для разгрузки клапана по давлению;
9 — диафрагма для разгрузки клапана по давлению;
10 — регулирующий блок;
11 — регулирующая диафрагма регулятора расхода;
12 — встроенная регулирующая пружина;
13 — шейка регулирующего блока;
14 — соединительная гайка;
15 — импульсная трубка;
16 — компрессионный фитинг для импульсной трубки;
17 — верхняя часть регулирующего блока;
18 — нижняя часть регулирующего блока.

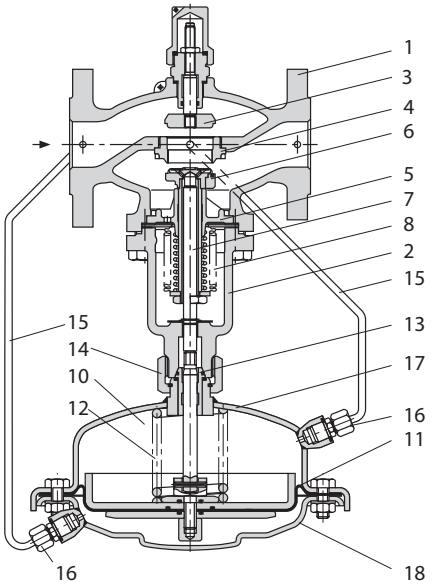

AFQ/VFQ2 DN 15–125

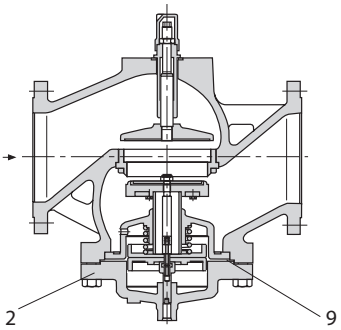


VFQ2 DN 150–250


Перемещаемая среда создает перепад давлений на дроссельном клапане-ограничителе. Перепад давлений воздействует через импульсные трубки на регулирующую диафрагму.

Примеры применения

Монтаж на подающем трубопроводе

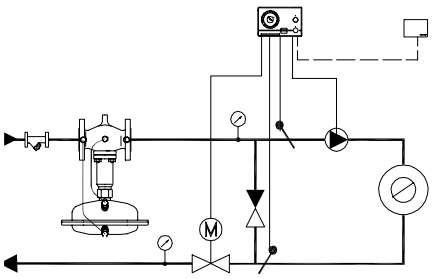


Зависимое присоединение системы отопления к тепловым сетям

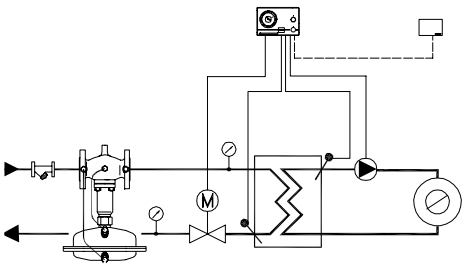


Независимое присоединение системы отопления к тепловым сетям

Монтаж на обратном трубопроводе

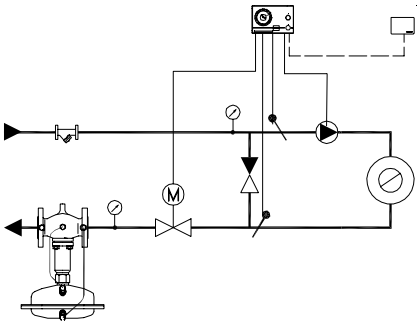

Зависимое присоединение системы отопления к тепловым сетям

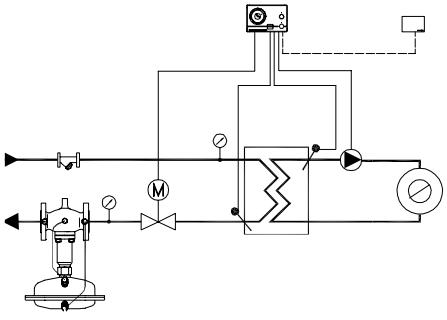



Независимое присоединение системы отопления к тепловым сетям

Монтажные положения

Регуляторы DN = 15–80 мм с температурой перемещаемой среды до 120 °C могут быть установлены в любом положении.

Регуляторы с клапанами DN = 100–125 мм или с клапанами любого диаметра при температуре перемещаемой среды свыше 120 °C должны быть установлены на горизонтальных трубопроводах регулирующим блоком вниз.

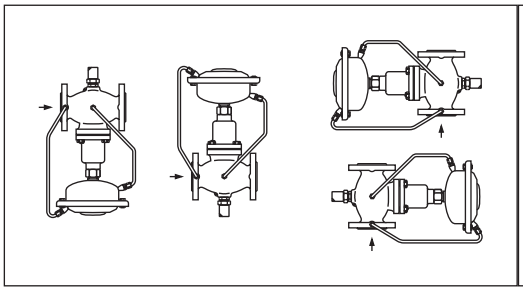

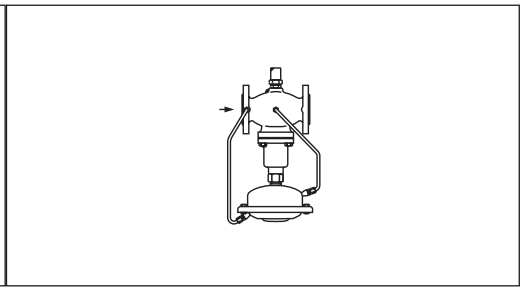

Импульсные трубки должны устанавливаться между подающим трубопроводом и регулирующим блоком.

При использовании перемещаемой среды с температурой от 150 до 200 °C на импульсной трубке, идущей к подающему трубопроводу, должен устанавливаться охладитель импульса давления.

В разделе «Принадлежности» представлены импульсные трубки AF, которые могут быть использованы для подключения охладителя.

Настройка регулятора

Ограничитель расхода настраивается путем вращения дроссельного клапана-ограничителя. Настройка может быть выполнена с помощью диаграммы (см. Инструкции по монтажу AFQ/VFQ2) и/или с помощью расходомера.

Комбинированные регуляторы

1 — клапан VFQ 2;
2 — регулятор температуры AFT06, 26, 17, 27*;
3 — соединительная деталь KF2;
4 — импульсная трубка AF;
5 — регулирующий блок AFQ.


* См. техническое описание AFT.

Пример заказа

Регулятор температуры AFT06/AFQ/VFQ2 с ограничением расхода, DN = 65 мм, PN = 25 бар, перемещаемая среда — вода при $T_{max.}$ = 150 °C, перепад давлений на дроссельном клапане — 0,2 бар, диапазон регулируемой температуры — 20-90 °C.

*– клапан VFQ 2, DN = 65 мм — 1 шт., кодовый номер **065B2673**;*
*– регулирующий блок AFQ — 1 шт., кодовый номер **003G1024**;*
– регулятор температуры AFT06, 1 шт., кодовый номер 065-4391;
*– соединительная деталь KF2 — 1 шт., кодовый номер **003G1397**;*
*– импульсная трубка AF — 2 компл., кодовый номер **003G1391**.*

Составляющие регулятора поставляются отдельно.

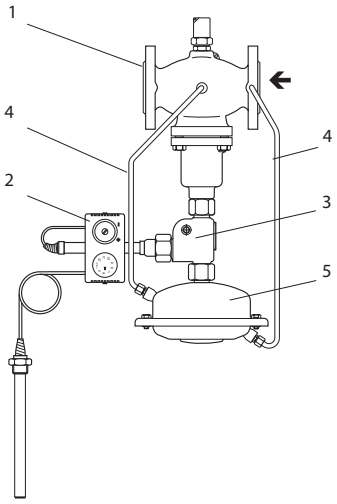


AFT06/KF2/AFQ/VFQ2

Соединительная деталь


Эскиз	Тип	Кодовый номер
	Соединительная деталь KF2*	**003G1440**
	Соединительная деталь KF3	**003G1441**

* KF2 используется в комбинации с термостатами.

Габаритные и присоединительные размеры




VFQ DN15–125

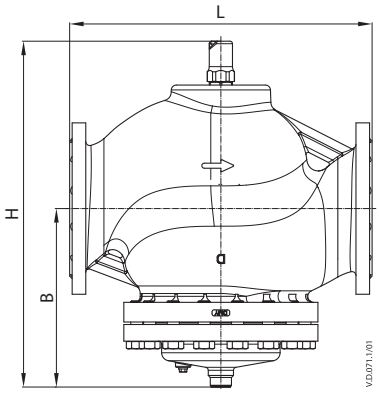

VFQ DN150–250

Клапан VFQ2


DN, мм		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
L, мм		130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730
B, мм		213	213	239	239	241	241	276	276	381	381	326	354	401
H, мм		337	337	374	374	393	393	440	440	575	575	595	686	756
Масса, кг	PN 16/25	8	9	10,5	12,5	15,5	18,5	28,5	31	61	71	120	193	337
	PN 40							31	34	63	72	147	264	347




AFQ

Регулирующий блок AFQ

Площадь регулирующей диафрагмы, $см^2$	250
A, мм	263
H, мм	160
Масса, кг	9



Охладитель импульса давления V1



Соединительная деталь KF2, KF3

Центральный офис • ООО «Данфосс»
Россия, 143581 Московская обл., Истринский р-н, д. Лешково, 217.
Телефон +7(495) 792-57-57, факс +7(495) 792-57-59. E-mail: he@danfoss.ru www.danfoss.ru

Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс», логотип «Danfoss» являются торговыми марками компании ООО «Данфосс». Все права защищены.

Техническое описание

Регулятор «перепуска» AFPA/VFG2

Описание и область применения

AFPA(VFG2)



AFPA/VFG2 является автоматическим регулятором перепада давлений для использования в системах централизованного теплоснабжения. При повышении перепада давлений на регуляторе клапан открывается.

Регулятор состоит из регулирующего фланцевого клапана, регулирующего блока с диафрагмой и пружины для настройки перепада давлений.

Основные характеристики

- DN = 15–250 мм.
- PN = 16, 25, 40 бар.
- Диапазоны настройки: 0,05–0,3; 0,1–0,6; 0,15–1,2; 0,5–2,5; 1–5 бар.
- Температура регулируемой среды (вода или 30 % водный раствор гликоля): 2–150/200 °C.
- Присоединение к трубопроводу: фланцевое.


Номенклатура и кодовые номера для заказа

Пример заказа

Регулятор «перепуска» AFPA/VFG2, DN = 65 мм, PN = 25 бар, перемещаемая среда — вода при $T_{макс.}$ = 150 °C, регулируемый перепад давлений – 0,5–2,5 бар.
*– клапан VFG2, DN = 65 мм — 1 шт., кодовый номер **065B2407**;*
*– регулирующий блок AFPA — 1 шт., кодовый номер **003G1020**;*
*– импульсная трубка AF — 2 компл., кодовый номер **003G1391**.*


Составляющие регулятора поставляются отдельно.

Клапаны VFG2 (металлическое уплотнение затвора)

Эскиз	DN, мм	K_{vs}, м³/ч	$T_{макс.}$, °C		Кодовый номер		
					PN = 16 бар	PN = 25 бар	PN = 40 бар
	15	4.0	150	200*	065B2388	065B2401	065B2411
	20	6,3			065B2389	065B2402	065B2412
	25	8,0			065B2390	065B2403	065B2413
	32	16			065B2391	065B2404	065B2414
	40	20			065B2392	065B2405	065B2415
	50	32			065B2393	065B2406	065B2416
	65	50			065B2394	065B2407	065B2417
	80	80			065B2395	065B2408	065B2418
	100	125			065B2396	065B2409	065B2419
	125	160			065B2397	065B2410	065B2420
	150	280			065B2398	—	065B2421
	200	320			065B2399	—	065B2422
	250	400			065B2400	—	065B2423

* Свыше 150 °C следует применять клапаны PN 25, 40 бар с охладителями импульса давления, устанавливаемыми на импульсных трубках до и после регулятора.

Регулирующий блок AFPA

Эскиз	Для клапана DN, м	Диапазон регулируемого перепада давлений $\Delta P_{рег}$, бар	Кодовый номер
	15–125	1–5	003G1019
	15–125	0,5–2,5	003G1020
	15–250	0,15–1,2	003G1021
	15–250	0,1–0,6	003G1022
	15–250	0,05–0,3 (630 см²)	003G1023

Номенклатура и кодовые номера для заказа *(продолжение)*

Пример заказа

Регулятор «перепуска» AFPA/VFG2 DN = 65 мм, PN = 25 бар, перемещаемая среда – вода при $T_{макс.}$ = 200 °C, регулируемый перепад давлений — 0,15–1,2 бар:


- *клапан VFG2, DN = 65 мм — 1 шт., кодовый номер **065B2407**;*
- *регулирующий блок AFPA — 1 шт., кодовый номер **003G1021**;*
- *охладитель импульса давления V1 — 2 шт., кодовый номер **003G1392**;*
- *импульсная трубка AF — 3 компл., кодовый номер **003G1391**.*

Составляющие регулятора поставляются отдельно.

Принадлежности

Эскиз	Тип	Описание	Кол-во при заказе, шт.	Кодовый номер
	Охладитель V1 (емкость 1 л)	С компрессионными фитингами для трубки Ø10 мм	1	**003G1392**
	Охладитель V2 (емкость 3 л)	С компрессионными фитингами для трубки Ø10 мм (для регулир. элемента 630 см^2)	1	**003G1403**
	Импульсная трубка AF	Медная трубка Ø10×1×1500 мм; резьб. ниппель G ¼ ISO 228; втулка (2 шт.).	2 компл.*	**003G1391**
	Компрессионный фитинг **	Для подключения импульсной трубки Ø10 мм к регулирующему блоку, G ¼	По необходимости	**003G1468**
	Запорный клапан	Для импульсной трубки Ø10 мм		**003G1401**

* 3 комплекта при установке охладителей импульсов давления. В этом случае одна из трубок разрезается на две части.
** Фитинг состоит из ниппеля, уплотнительного кольца и втулки.

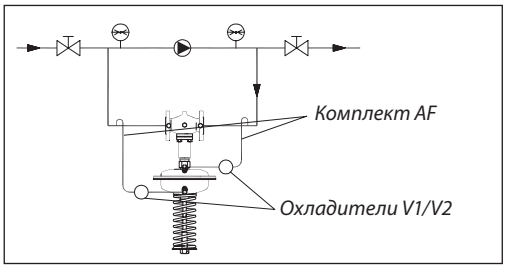

Технические характеристики

Клапан VFG2

Условный проход DN, мм		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
Пропускная способность K_{vs}, м^3/ч		4	6,3	8	16	20	32	50	80	125	160	280	320	400
Коэффициент начала кавитации Z		0,6	0,6	0,6	0,55	0,55	0,5	0,5	0,45	0,4	0,35	0,3	0,2	0,2
Макс. перепад давления на клапане $\Delta P_{макс}$, бар	PN = 16 бар	16	16	16	16	16	16	16	16	15	15	12	10	10
	PN = 25, 40 бар	20	20	20	20	20	20	20	20	15	15	12	10	10
Условное давление PN, бар		16, 25 или 40 бар, фланцы по DIN 2501												
Температура перемещаемой среды		2–150 °C (200 °C)[1]										2–150 °C		
Перемещаемая среда		Вода или 30 % водный раствор гликоля												
Устройство разгрузки давления		Сильфон из нерж. стали, мат. № 1.4571										Гофрир. мембрана		
Протечка через закрытый клапан, % от K_{vs}		0,03										0,05		
Материал корпуса клапана	PN = 16 бар	Серый чугун EN-GJL-250 (GG-25)												
	PN = 25 бар	Высокопрочный чугун EN-GJS-400 (GGG-40.3)												
	PN = 40 бар	Сталь GP240GH (GS-C 25)												
Седло клапана		Нерж. сталь, мат. № 1.4021										Нерж. сталь, мат. № 1.4313		
Конус клапана		Нерж. сталь, мат. № 1.4404										Нерж. сталь, мат. № 1.4021		


[1] При температуре среды свыше 150°C необходимо использовать клапаны PN 25, 40 и охладители импульса давления.

Регулирующий блок AFPA


Площадь регулирующей диафрагмы, см^2		80	250	630
Диапазоны настройки давления для соотв. цветов пружины $\Delta P_{рег.}$, бар	серебристый	1–5	0,15–1,2	—
	желтый	0,5–2,5	0,1–0,6	0,05–0,3
Макс. рабочее давление, бар		25	25	16
Корпус регулирующего блока		Оцинкованная сталь с покрытием (мат. №1.0338)		
Гофрированная мембрана		EPDM с волоконным армированием		
Импульсная трубка		Медная трубка Ø10×1 мм, штуцер с резьбой G, ISO 228		
Охладитель импульса давления		Сталь с лаковым покрытием, емкость 1 л (V1). Устанавливается на импульсных трубках при температуре свыше 150 °C		

Устройство и принцип действия

1 — корпус клапана;
2 — крышка клапана;
3 — седло клапана;
4 — клапанная вставка;
5 — конус клапана, разгруженный по давлению;
6 — шток клапана;
7 — сильфон для разгрузки клапана по давлению;
8 — регулирующий блок;
9 — диафрагма для разгрузки клапана по давлению;
10 — регулирующая диафрагма регулятора перепада давлений;
11 — пружина для настройки регулятора перепада давлений;
12 — настроечная гайка с возможностью опломбирования;
13 — шейка регулирующего блока;
14 — соединительная гайка;
15 — компрессионный фитинг для импульсной трубки;
16 — верхняя часть регулирующего блока;
17 — нижняя часть регулирующего блока.

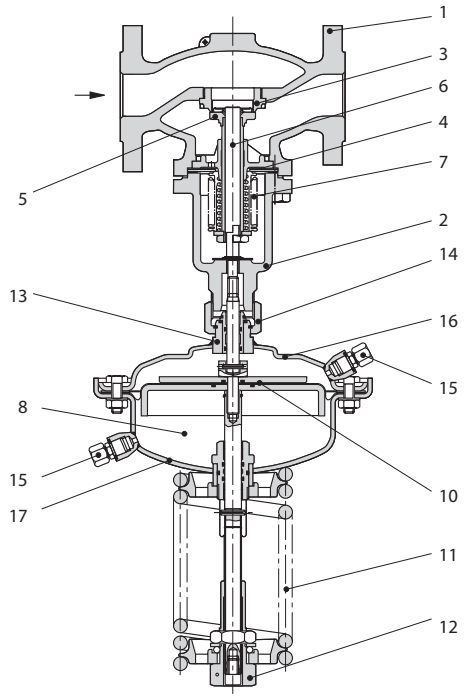

AFPA/VFG2 DN 15–125




VFG2 DN 150–250

Давление в трубопроводе до и после регулятора передается в камеры над и под мембраной через импульсные трубки. При возрастании перепада давлений свыше установленного значения клапан начинает открываться до тех пор, пока не установится равновесие между усилием воздействующего на диафрагму перепада давления и усилием пружины.

Регулируемый перепад давлений может быть отрегулирован изменением настройки.

Пример применения


Монтаж на подающем трубопроводе

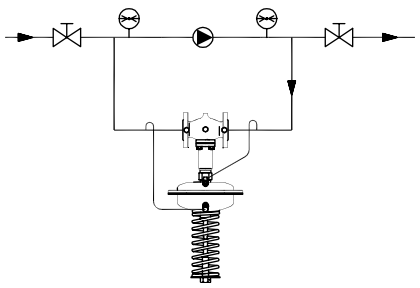

Регулируемый байпас у насоса

Номограммы для выбора регуляторов


DN = 15–32 мм, $\Delta P_{рег.}$ до 1,2 бар

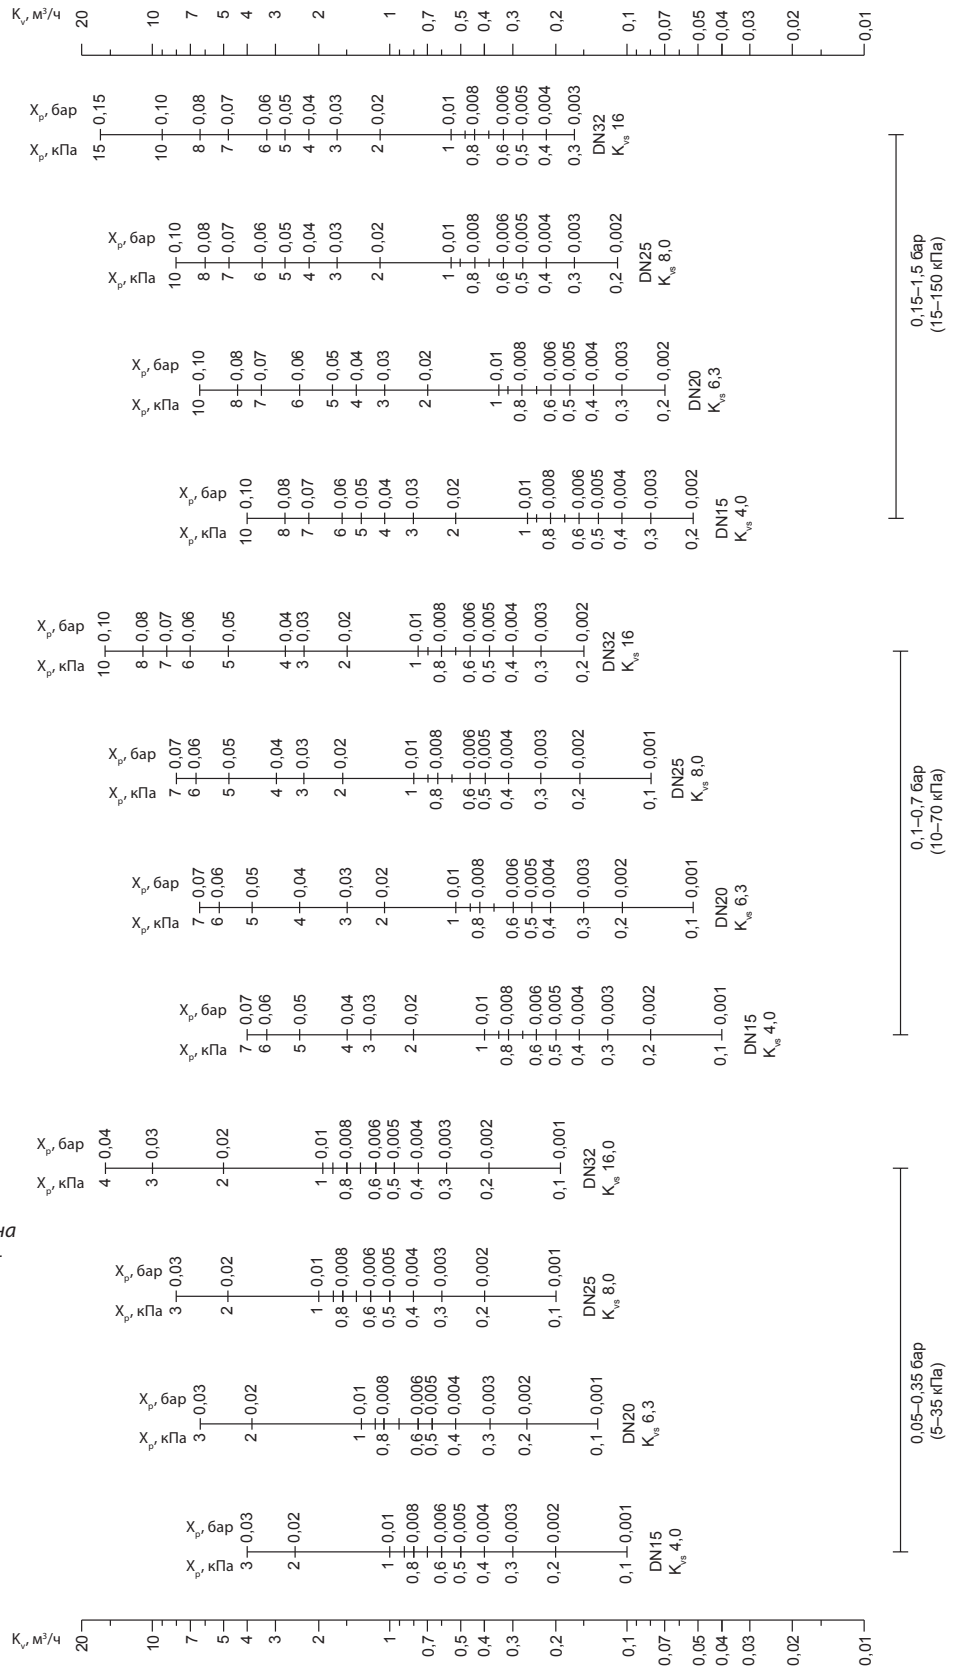

Зона пропорциональности X_P должна быть не более 50 % от величины настройки регулятора.

Номограммы для выбора регуляторов *(продолжение)*


DN = 15–32 мм, $\Delta P_{рег.}$ до 5 бар

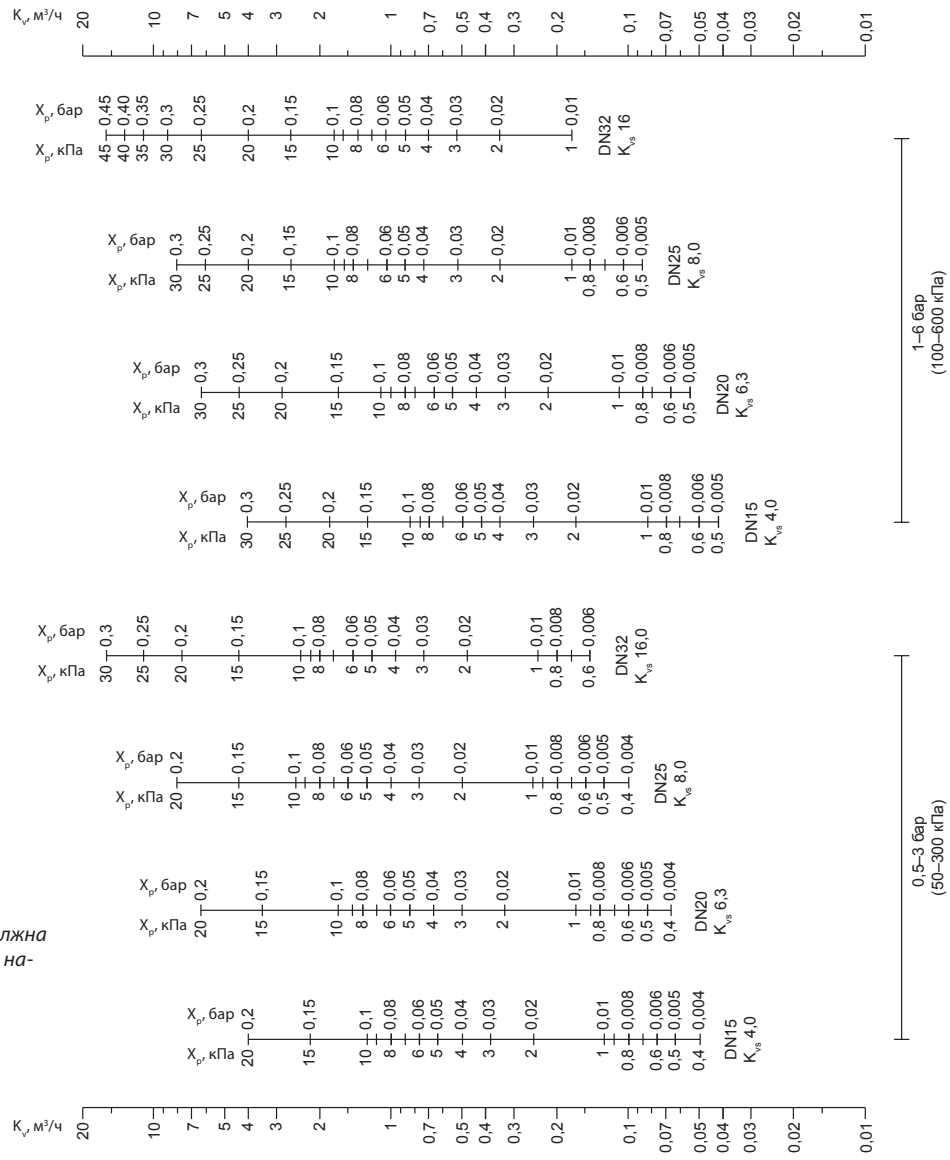

Зона пропорциональности X_P должна быть не более 50 % от величины настройки регулятора.

Номограммы для выбора регуляторов *(продолжение)*


DN = 40–100 мм, $\Delta P_{рег.}$ до 1,2 бар

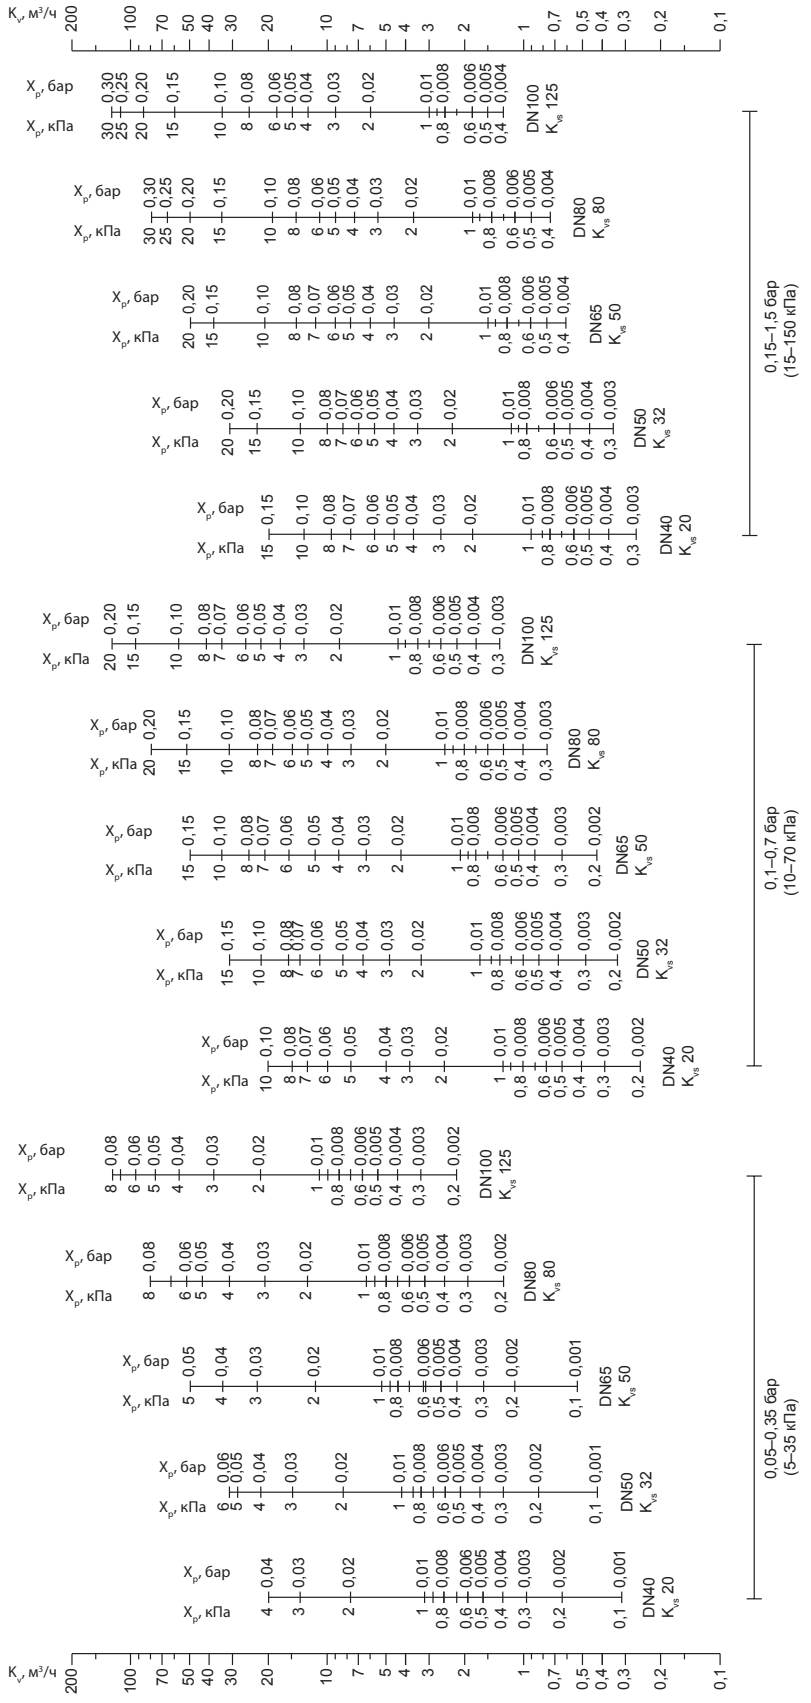

Зона пропорциональности X_P должна быть не более 50 % от величины настройки регулятора.

Номограммы для выбора регуляторов *(продолжение)*


DN = 40–100 мм, $\Delta P_{рег.}$ до 5 бар

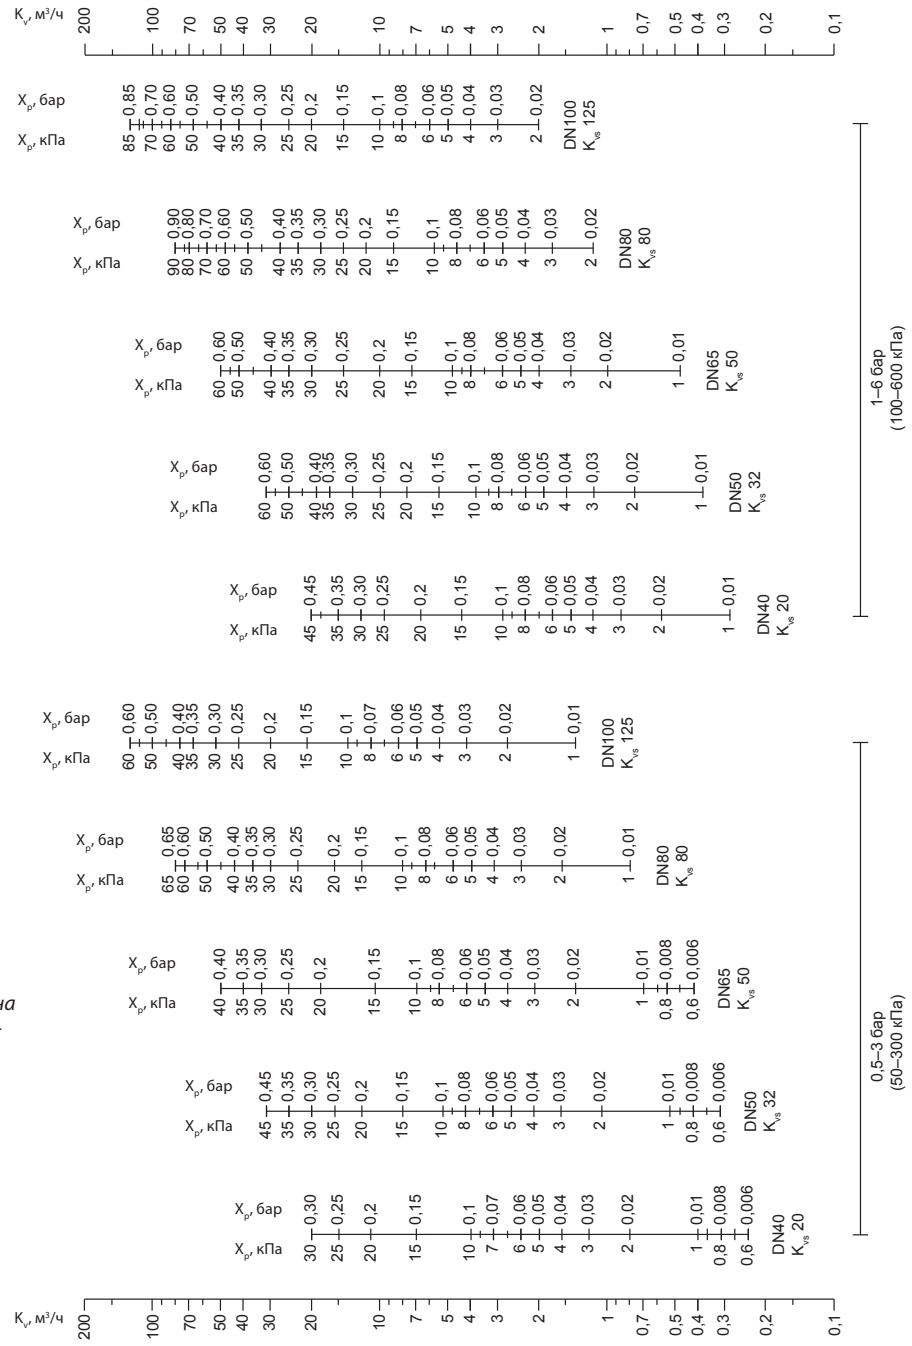

Зона пропорциональности X_P должна быть не более 50 % от величины настройки регулятора.

Номограммы для выбора регуляторов *(продолжение)*


DN = 125–250 мм, $\Delta P_{рег.}$ до 1,2 бар

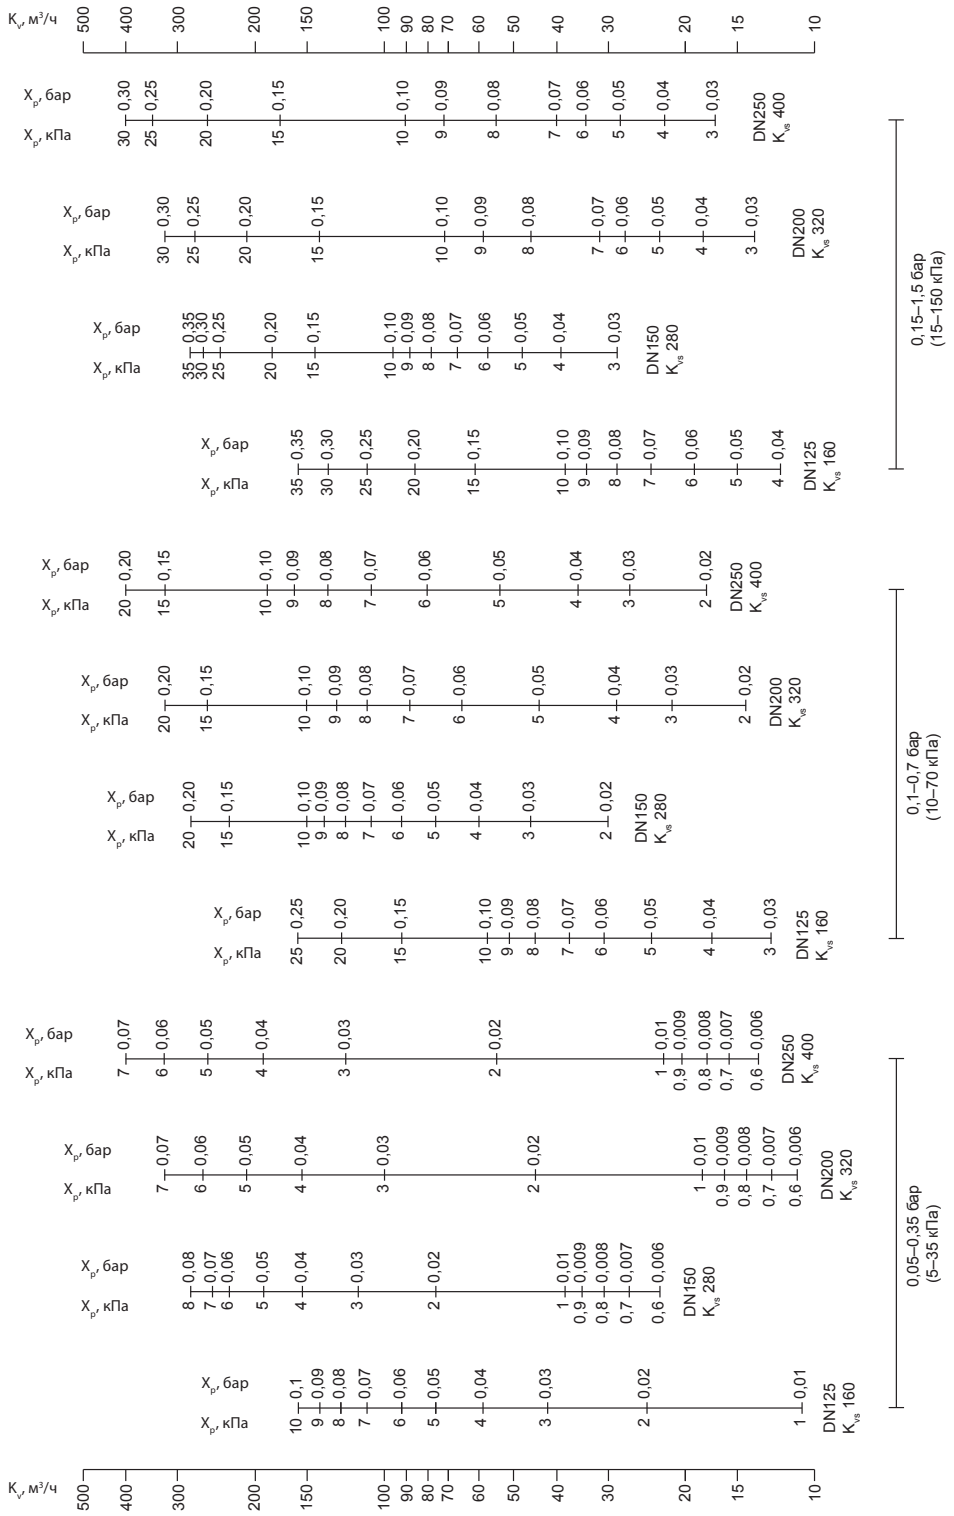

Зона пропорциональности X_p должна быть не более 50 % от величины настройки регулятора.

Номограммы для выбора регуляторов *(продолжение)*

DN = 125–250 мм, $\Delta P_{рег.}$ до 5 бар

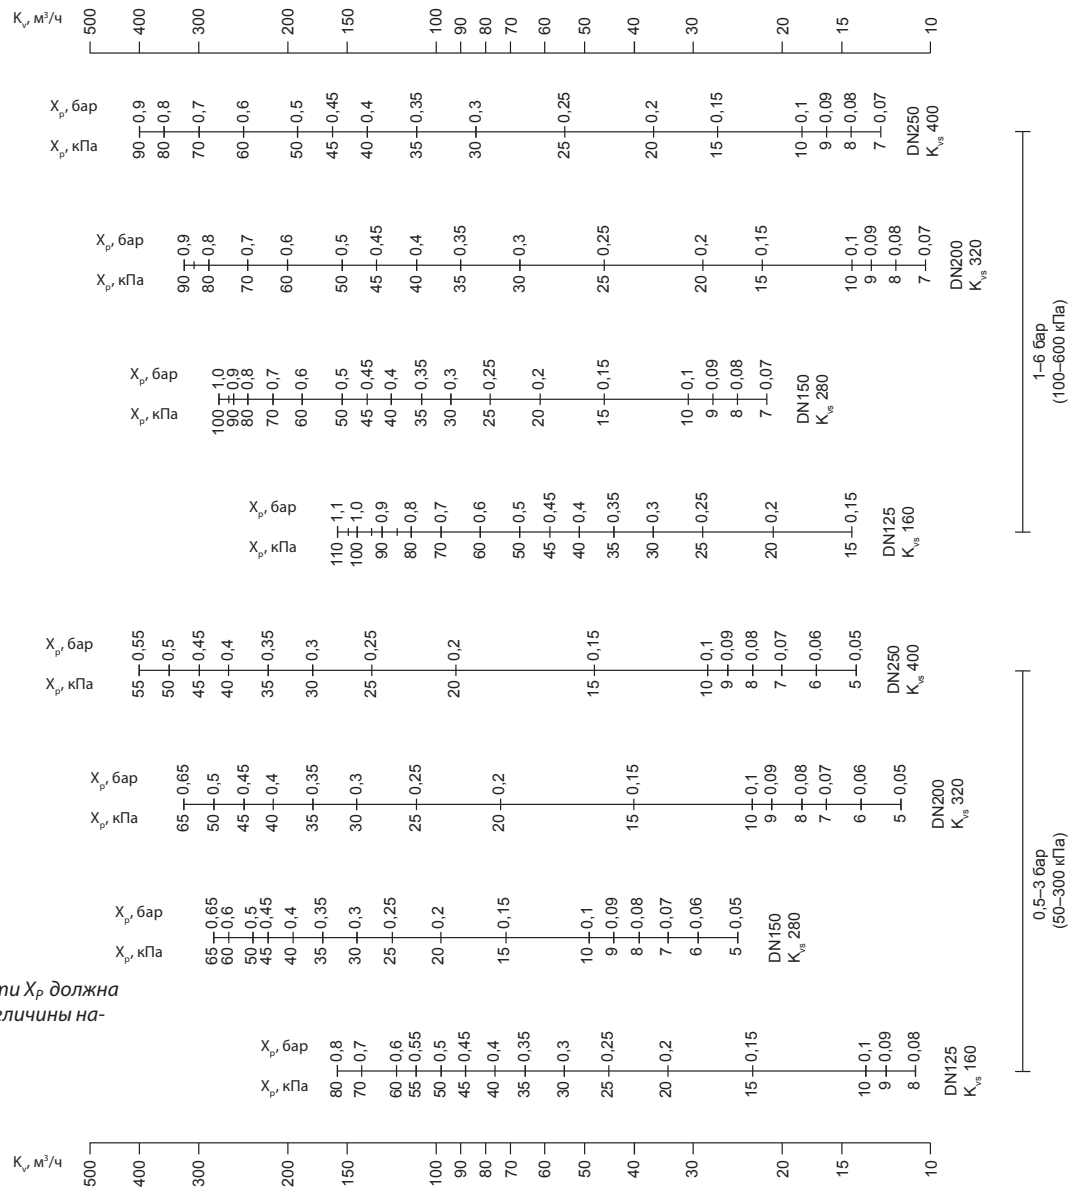



Зона пропорциональности X_P должна быть не более 50 % от величины настройки регулятора.

Монтажные положения

Регуляторы DN = 15–80 мм с температурой перемещаемой среды до 120 °C могут быть установлены в любом положении.

Регуляторы с клапанами DN = 100–125 мм или с клапанами любого диаметра при температуре перемещаемой среды свыше 120 °C должны быть установлены на горизонтальных трубопроводах регулирующим блоком вниз.

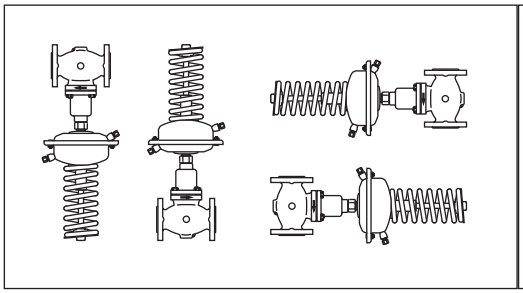


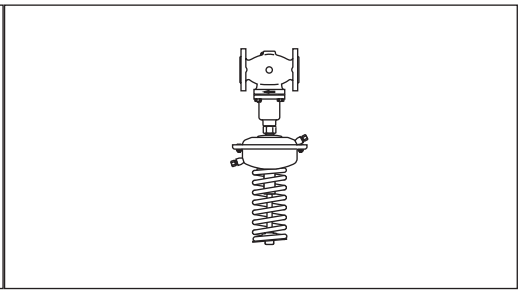


Настройка регулятора

Регулятор настраивается с помощью изменения сжатия настроечной пружины.

Габаритные и присоединительные размеры




VFG DN 15–125

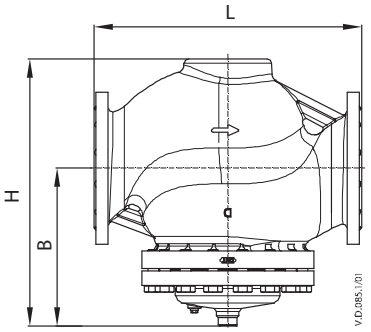

VFG DN 150–250

Клапан VFG 2


DN, мм		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
L, мм		130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730
B, мм		213	213	239	239	241	241	276	276	381	381	326	354	401
H, мм		267	267	304	304	323	323	370	370	505	505	505	591	661
Масса, кг	PN 16/25	7,5	8,5	10	12	15	18	27,5	30	58	68	115	185	323
	PN 40							30	32,5	60,5	69	141	253	333




AFPA

Регулирующий блок AFPA

Площадь регулирующей диафрагмы, см^2	80	250	630
A, мм	172	263	380
H, мм	430	470	520
Масса, кг	7,5	13	28



Охладитель импульса давления V1

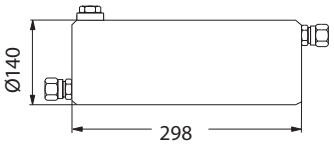

Охладитель импульса давления V2

Центральный офис • ООО «Данфосс»
Россия, 143581 Московская обл., Истринский р-н, д. Лешково, 217.
Телефон +7(495) 792-57-57, факс +7(495) 792-57-59. E-mail: he@danfoss.ru www.danfoss.ru

Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс», логотип «Danfoss» являются торговыми марками компании ООО «Данфосс». Все права защищены.

Техническое описание

Регулятор давления «до себя» AFA/VFG2

Описание и область применения

AFA/VFG2



AFA/VFG2 — автоматический регулятор, поддерживающий постоянное давление в трубопроводе до регулятора (по ходу движения теплоносителя). Предназначен для применения в системах централизованного теплоснабжения. При повышении давления до регулятора клапан открывается.

Регулятор состоит из регулирующего фланцевого клапана, регулирующего блока с диафрагмой и пружиной для настройки давления.

Основные характеристики

- DN = 15–250 мм.
- PN = 16, 25, 40 бар.
- Диапазоны настройки: 0,05–0,35; 0,1–0,6; 0,15–1,2; 0,5–2,5; 1–5; 3–11; 10–16 бар.
- Температура регулируемой среды (вода или 30 % водный раствор гликоля): 2–150/200 °C.
- Присоединение к трубопроводу: фланцевое.

Номенклатура и кодовые номера для заказа


Пример заказа

Регулятор давления «до себя» AFA/VFG2 DN = 65 мм, PN = 25 бар; перемещаемая среда — вода при $T_{макс.}$ = 150 °C; регулируемое давление — 3–11 бар:

*– клапан VFG2, DN = 65 мм, кодовый номер **065B2407** — 1 шт.;*
*– регулирующий блок AFA, кодовый номер **003G1008** — 1 шт.;*
*– импульсная трубка AF, кодовый номер **003G1391** — 1 компл.*

Составляющие регулятора поставляются отдельно.

Клапан VFG2 с металлическим уплотнением затвора

Эскиз	DN, мм	K_{vs}, м³/ч	$T_{макс.}$, °C		Кодовый номер		
					PN = 16 бар	PN = 25 бар	PN = 40 бар
	15	4,0	150	200*	065B2388	065B2401	065B2411
	20	6,3			065B2389	065B2402	065B2412
	25	8,0			065B2390	065B2403	065B2413
	32	16			065B2391	065B2404	065B2414
	40	20			065B2392	065B2405	065B2415
	50	32			065B2393	065B2406	065B2416
	65	50			065B2394	065B2407	065B2417
	80	80			065B2395	065B2408	065B2418
	100	125			065B2396	065B2409	065B2419
	125	160			065B2397	065B2410	065B2420
	150	280			065B2398	—	065B2421
	200	320			065B2399	—	065B2422
	250	400			065B2400	—	065B2423

* Свыше 150 °C следует использовать клапаны PN 25, 40 и только с охладителями импульса давления.

Номенклатура и кодовые номера для заказа *(продолжение)*


Пример заказа


Регулятор давления «до себя» AFA/VFG2 DN = 65 мм, PN = 25 бар; перемещаемая среда — вода при $T_{макс.}$ = 200 °C; регулируемое давление — 3–11 бар:

- *клапан VFG2 DN = 65 мм, кодовый номер **065B2407** — 1 шт.;*
- *регулирующий блок AFA, кодовый номер **003G1008** — 1 шт.;*
- *охладитель импульса давления V1, кодовый номер **003G1392** — 1 шт.;*
- *импульсная трубка AF, кодовый номер **003G1391** — 2 компл.*


Составляющие регулятора поставляются отдельно.

Регулирующий блок AFA

Эскиз	Регулируемое давление $P_{рег.}$, бар	Для клапанов с DN, мм	Кодовый номер
	10–16	15–125	**003G1007**
	3–11		**003G1008**
	1–5		**003G1009**
	0,5–2,5		**003G1010**
	0,15–1,2	15–250	**003G1011**
	0,1–0,6		**003G1012**
	0,05–0,35 (630 см²)		**003G1013**

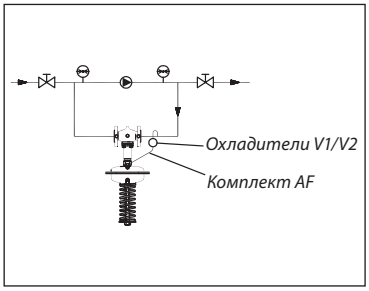

Принадлежности

Эскиз	Тип	Описание	Кол-во при заказе, шт.	Кодовый номер
	Охладитель V1 (емкость 1 л)	С компрессионными фитингами для трубки Ø10 мм	1	**003G1392**
	Охладитель V2 (емкость 3 л)	С компрессионными фитингами для трубки Ø10 мм (для регулир. элемента 630 см²)	1	**003G1403**
	Импульсная трубка AF	Медная трубка Ø10×1×1500 мм; резьб. ниппель G ¼ ISO 228; втулка (2 шт.)	1 компл.*	**003G1391**
	Компрессионный фитинг **	Для подключения импульсной трубки Ø10 мм к регулирующему блоку, G ¼	По необходимости	**003G1468**
	Запорный клапан	Для импульсной трубки Ø10 мм		**003G1401**

* 2 комплекта при установке охладителя импульса давления.

** Фитинг состоит из ниппеля, уплотнительного кольца и втулки.

Технические характеристики

Клапаны VFG2

Условный проход DN, мм		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
Пропускная способность K_{vs}, м³/ч		4	6,3	8	16	20	32	50	80	125	160	280	320	400
Коэффициент начала кавитации Z		0,6	0,6	0,6	0,55	0,55	0,5	0,5	0,45	0,4	0,35	0,3	0,2	0,2
Макс. перепад давления на клапане $\Delta P_{макс.}$, бар	PN = 16 бар	16	16	16	16	16	16	16	16	15	15	12	10	10
	PN = 25, 40 бар	20	20	20	20	20	20	20	20	15	15	12	10	10
Условное давление PN, бар		16, 25 или 40 бар, фланцы по DIN 2501												
Температура регулируемой среды	VFG2	2–150 °C (200 °C)[1]										2–150 °C		
Перемещаемая среда		Вода или 30 % водный раствор гликоля												
Протечка через закрытый клапан, % от K_{vs}	VFG2	0,03										0,05		
Устройство разгрузки давления		Сильфон из нерж. стали, мат. № 1.4571										Гофрир. мембрана		
Материал														
Корпус клапана	PN = 16 бар	Серый чугун EN-GJL-250 (GG-25)												
	PN = 25 бар	Высокопрочный чугун EN-GJS-400 (GGG-40.3)												
	PN = 40 бар	Сталь GP240GH (GS-C 25)												
Седло клапана		Нерж. сталь, мат. № 1.4021										Нерж. сталь, мат. № 1.4313		
Конус клапана		Нерж. сталь, мат. № 1.4404										Нерж. сталь, мат. № 1.4021		


[1] При температуре среды свыше 150°C необходимо использовать клапаны PN 25, 40 и охладители импульса давления.

Регулирующий блок AFA


Площадь регулир. диафрагмы, см²		32	80	250	630
Диапазоны настройки давления для соотв. цветов пружины $P_{рег.}$, бар	серебрист.	3–11	1–5	0,15–1,2	–
	желтый	–	0,5–2,5	0,1–0,6	0,05–0,35
	черный	10–16	–	–	–
Макс. рабочее давление PN, бар		25			16
Корпус регулирующего блока		Оцинкованная сталь с покрытием (мат. № 1.0338)			
Гофрированная мембрана		EPDM с волоконным армированием			
Импульсная трубка		Медная трубка Ø10×1 мм, штуцер с резьбой G, ISO 228			
Охладитель импульса давления		Сталь с лаковым покрытием, емкость 1 л (V1), 3 л (V2). Устанавливается на импульсных трубках при температуре свыше 150 °C			

Устройство и принцип действия

1 — корпус клапана;
2 — крышка клапана;
3 — седло клапана;
4 — клапанная вставка;
5 — конус клапана, разгруженный по давлению;
6 — шток клапана;
7 — сильфон для разгрузки клапана по давлению;
8 — регулирующий блок;
9 — диафрагма для разгрузки клапана по давлению;
10 — регулирующая диафрагма регулятора перепада давлений;
11 — пружина для настройки регулятора перепада давлений;
12 — настроечная гайка с возможностью опломбирования;
13 — шейка регулирующего блока;
14 — соединительная гайка;
15 — компрессионный фитинг для импульсной трубки;
16 — верхняя часть регулирующего блока;
17 — нижняя часть регулирующего блока.

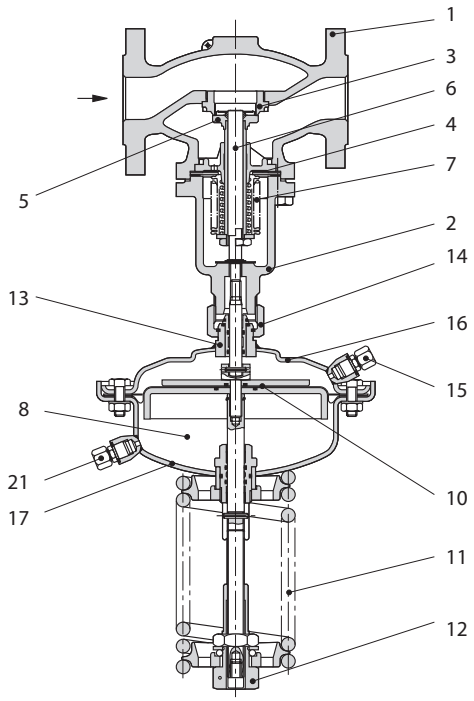

AFA/VFG2 DN 15–125




VFG2 DN 150–250


Если система находится в нерабочем состоянии, то клапан полностью закрыт. Давление в трубопроводе перед регулирующим клапаном передается в полость над регулирующей диафрагмой через импульсную трубку. На другую сторону диафрагмы действует атмосферное давление.

При возрастании регулируемого давления свыше установленного значения клапан начинает открываться до тех пор, пока не установится равновесие между усилиями со стороны диафрагмы и пружины. Давление может быть отрегулировано изменением настройки.

Примеры применения

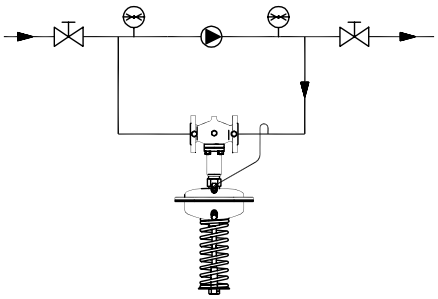


Регулирование давления в системе после насоса с клапаном на байпасной линии



Регулирование давления после системы отопления (регулятор подпора)

Номограммы для выбора регуляторов


DN = 15–32 мм, $P_{рег.}$ до 1,2 бар

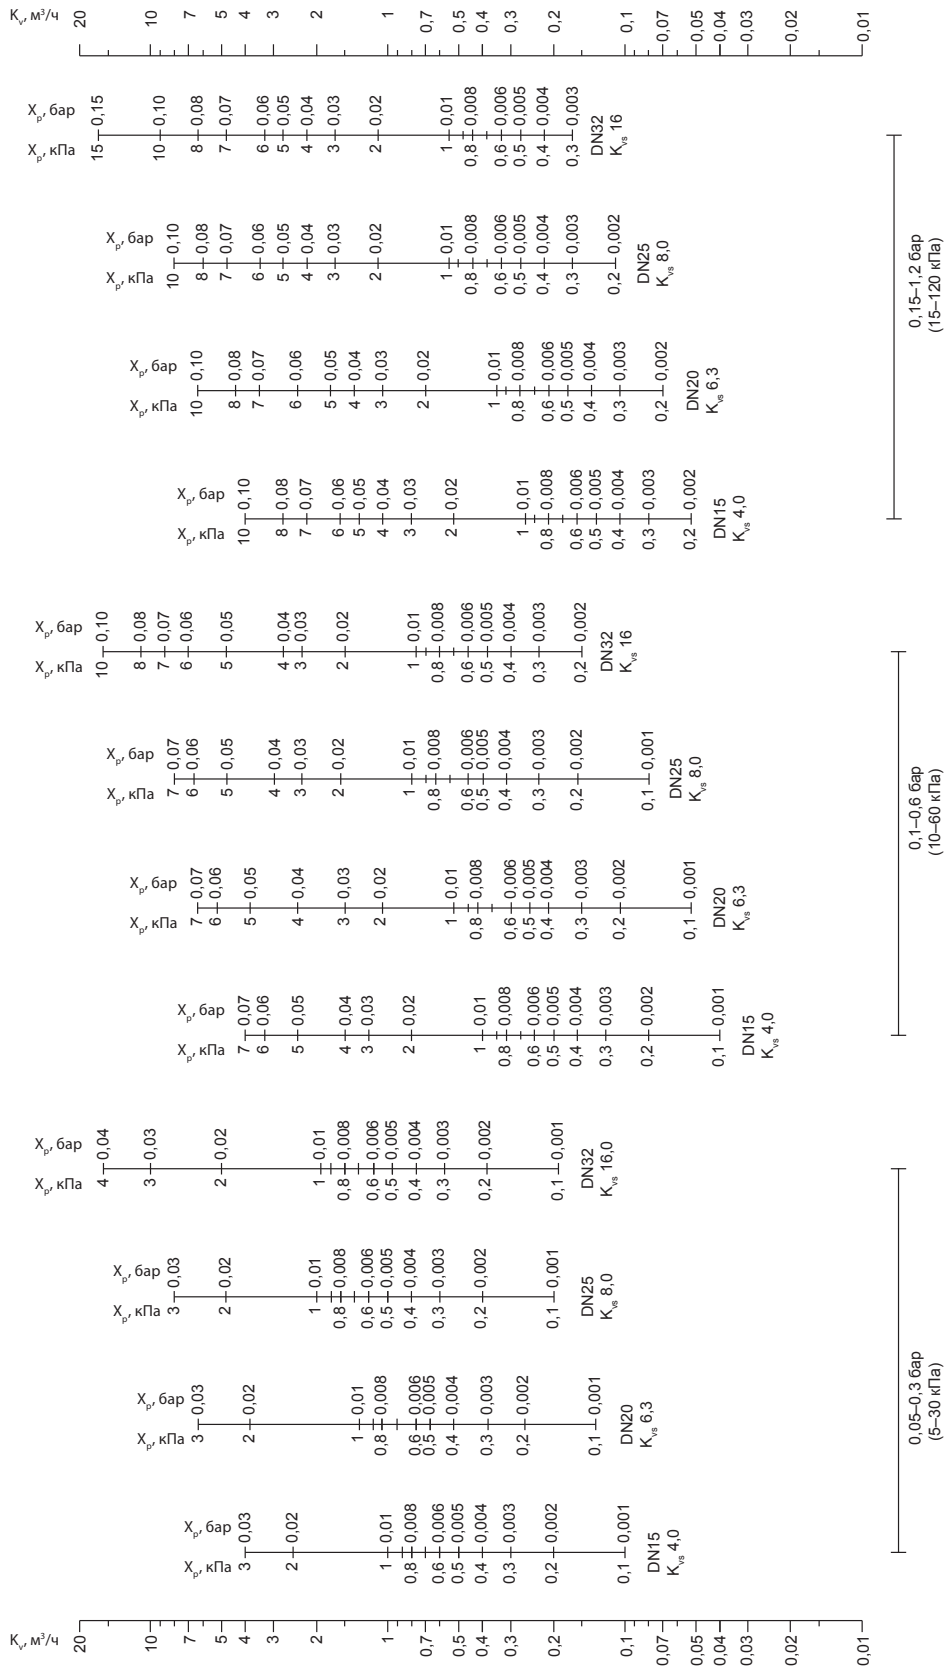

Зона пропорциональности X_P должна быть не более 50 % от величины настройки регулятора.

Номограммы для выбора регуляторов *(продолжение)*


DN = 15– 32 мм, $P_{рег.}$ до 5 бар

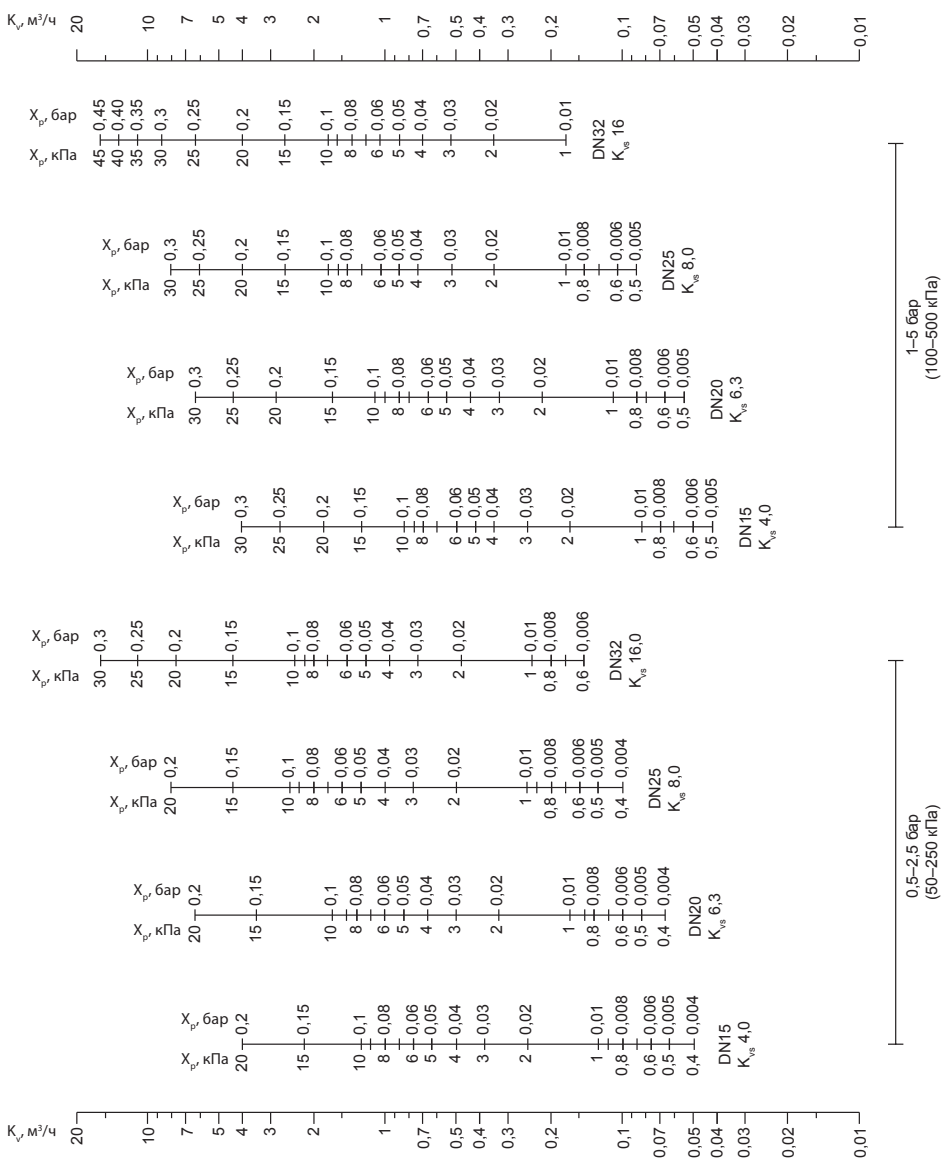

Зона пропорциональности X_P должна быть не более 50 % от величины настройки регулятора.

Номограммы для выбора регуляторов *(продолжение)*


DN = 15–32 мм, $P_{рег.}$ до 16 бар

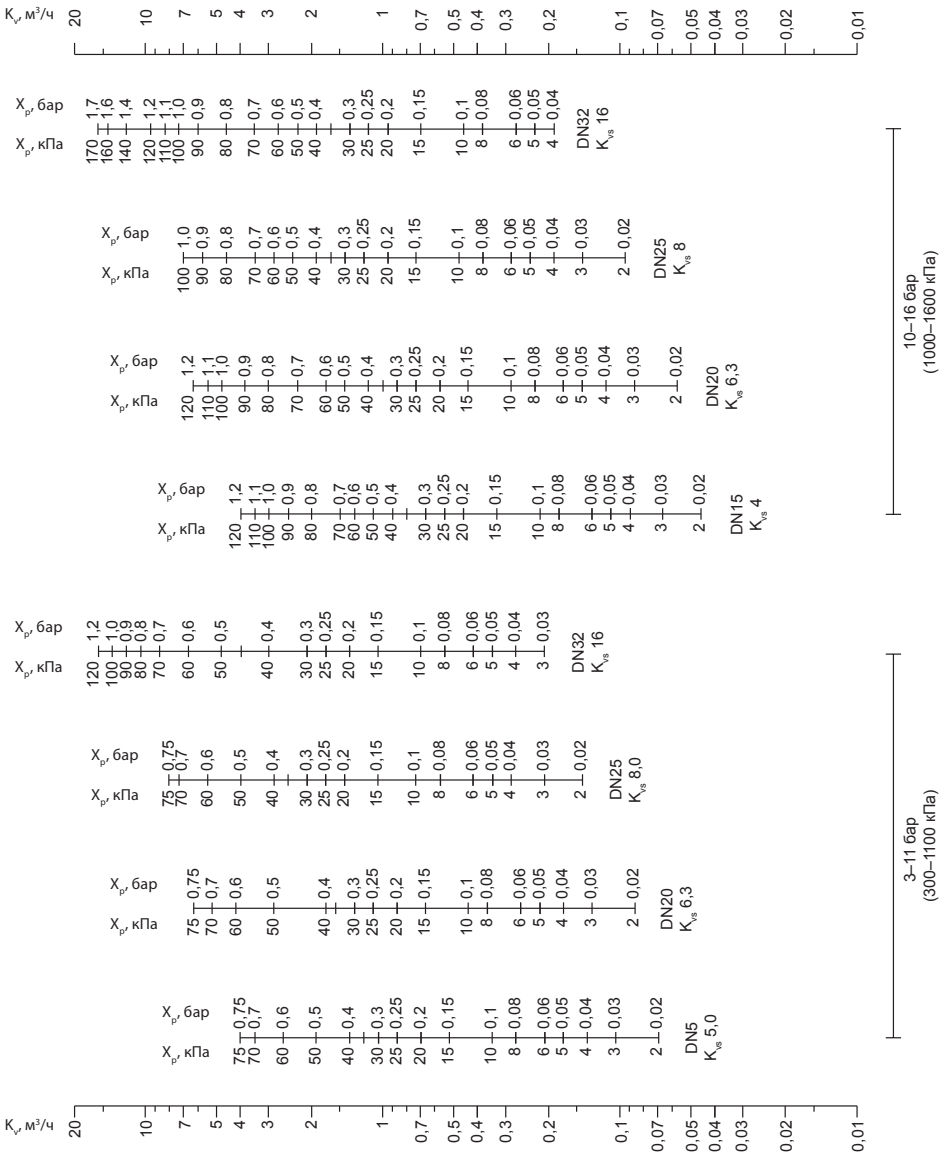

Зона пропорциональности X_P должна быть не более 50 % от величины настройки регулятора.

Номограммы для выбора регуляторов *(продолжение)*


DN = 40–100 мм, $P_{рег.}$ до 1,2 бар

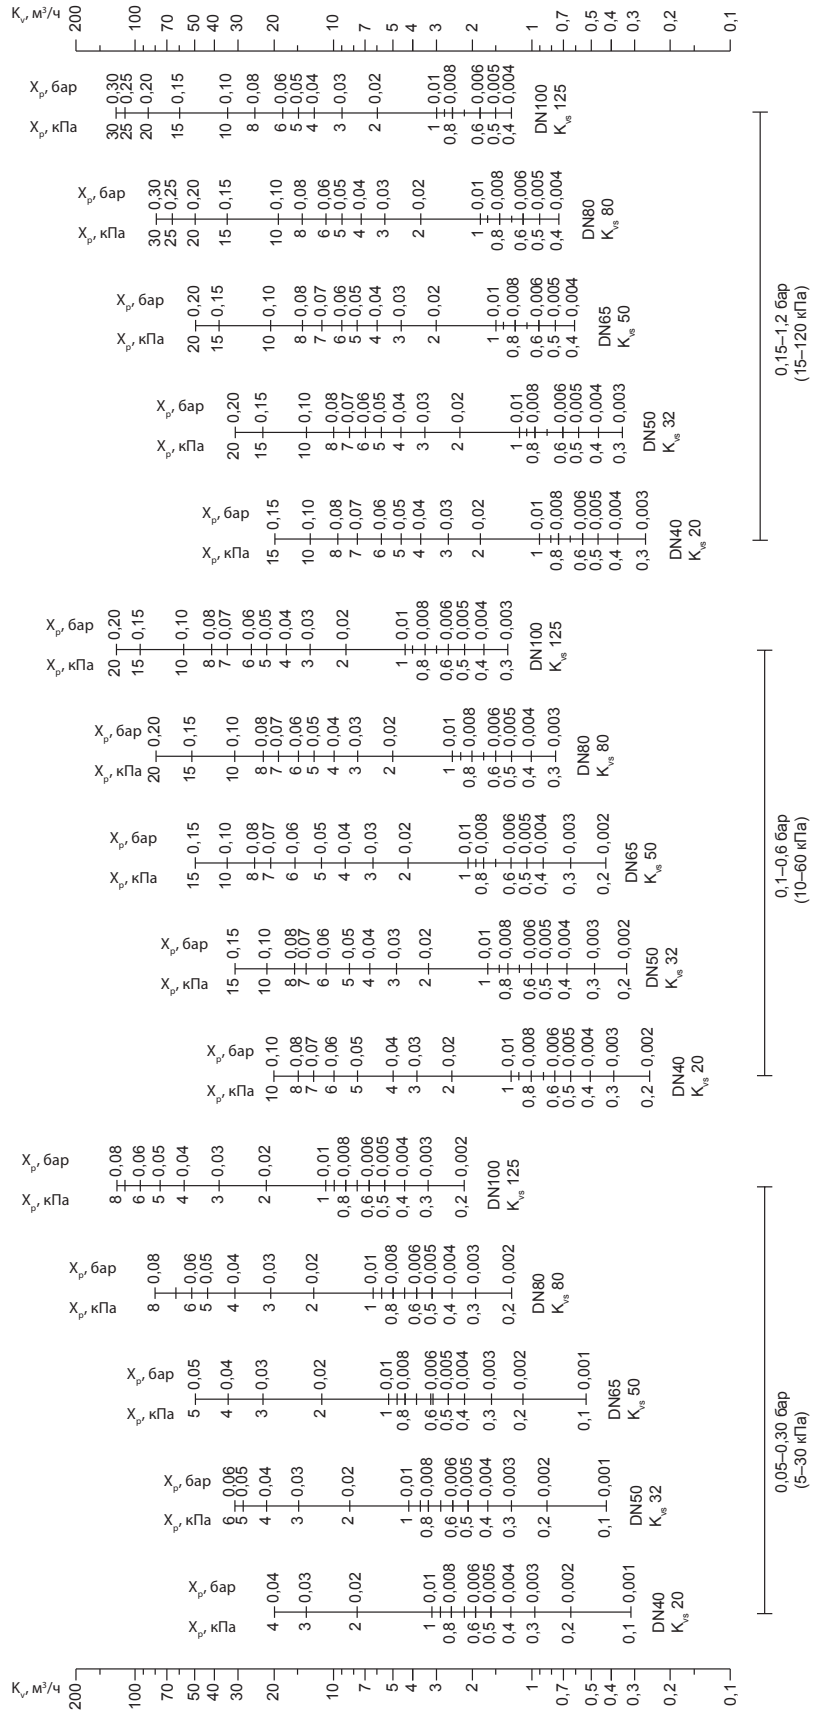

Зона пропорциональности X_P должна быть не более 50 % от величины настройки регулятора.

Номограммы для выбора регуляторов *(продолжение)*


DN = 40–100 мм, $P_{рег.}$ до 5 бар

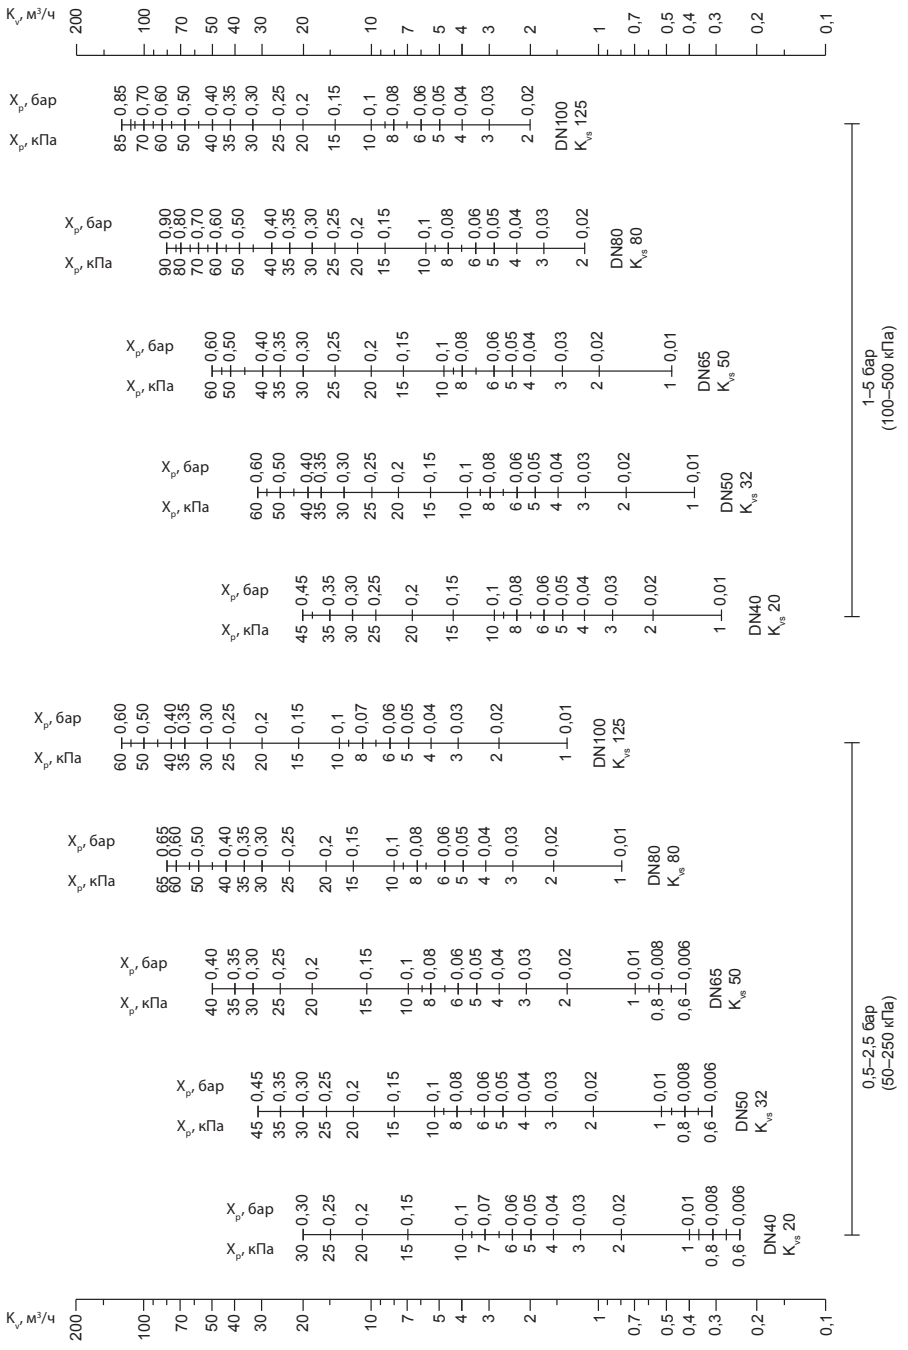

Зона пропорциональности X_P должна быть не более 50 % от величины настройки регулятора.

Номограммы для выбора регуляторов *(продолжение)*


DN = 40–100 мм, $P_{рег.}$ до 16 бар

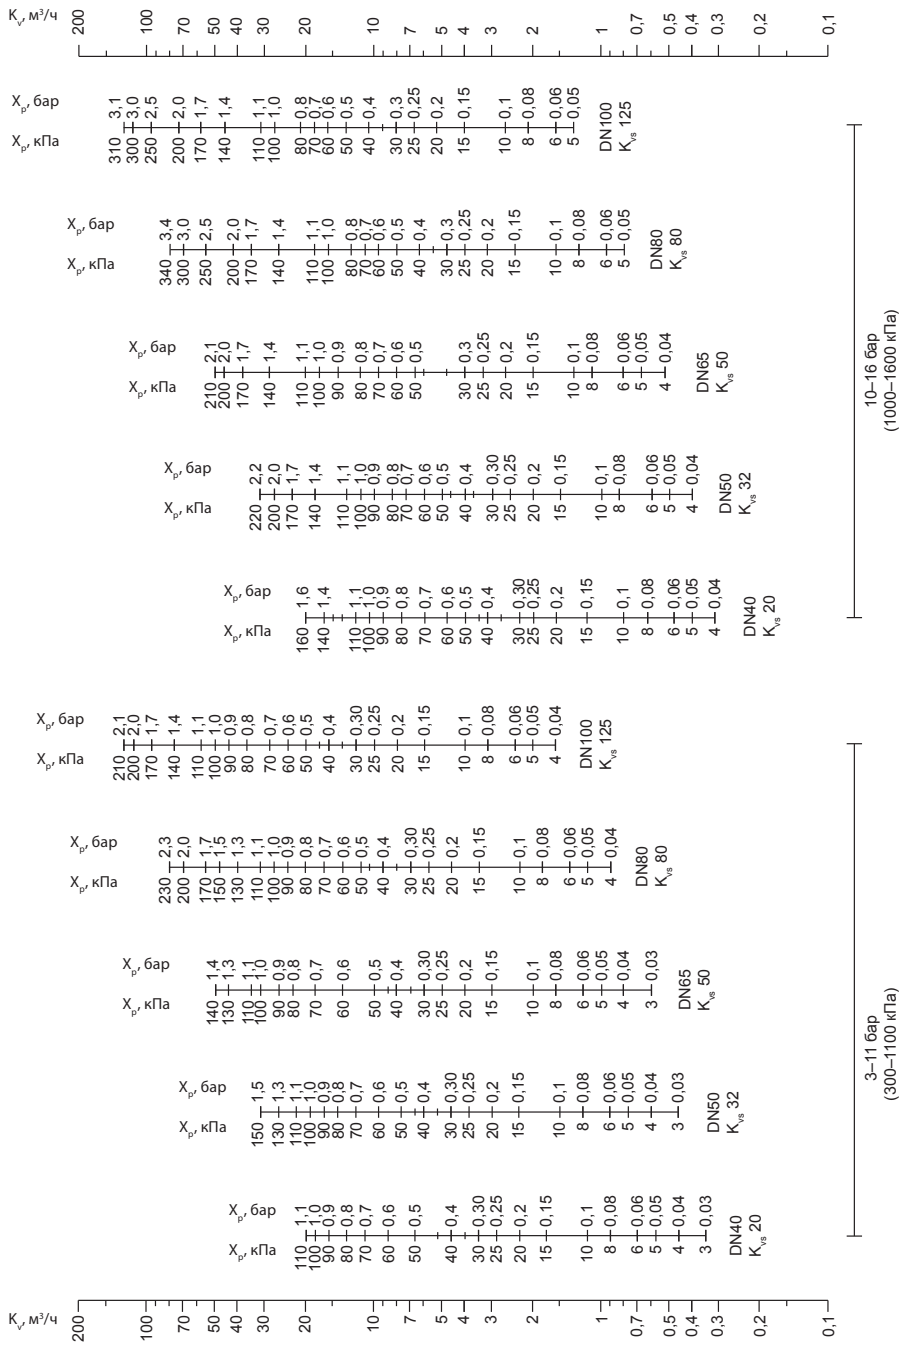

Зона пропорциональности X_P должна быть не более 50 % от величины настройки регулятора.

Номограммы для выбора регуляторов *(продолжение)*


DN = 125–250 мм, $P_{рег.}$ до 1,2 бар

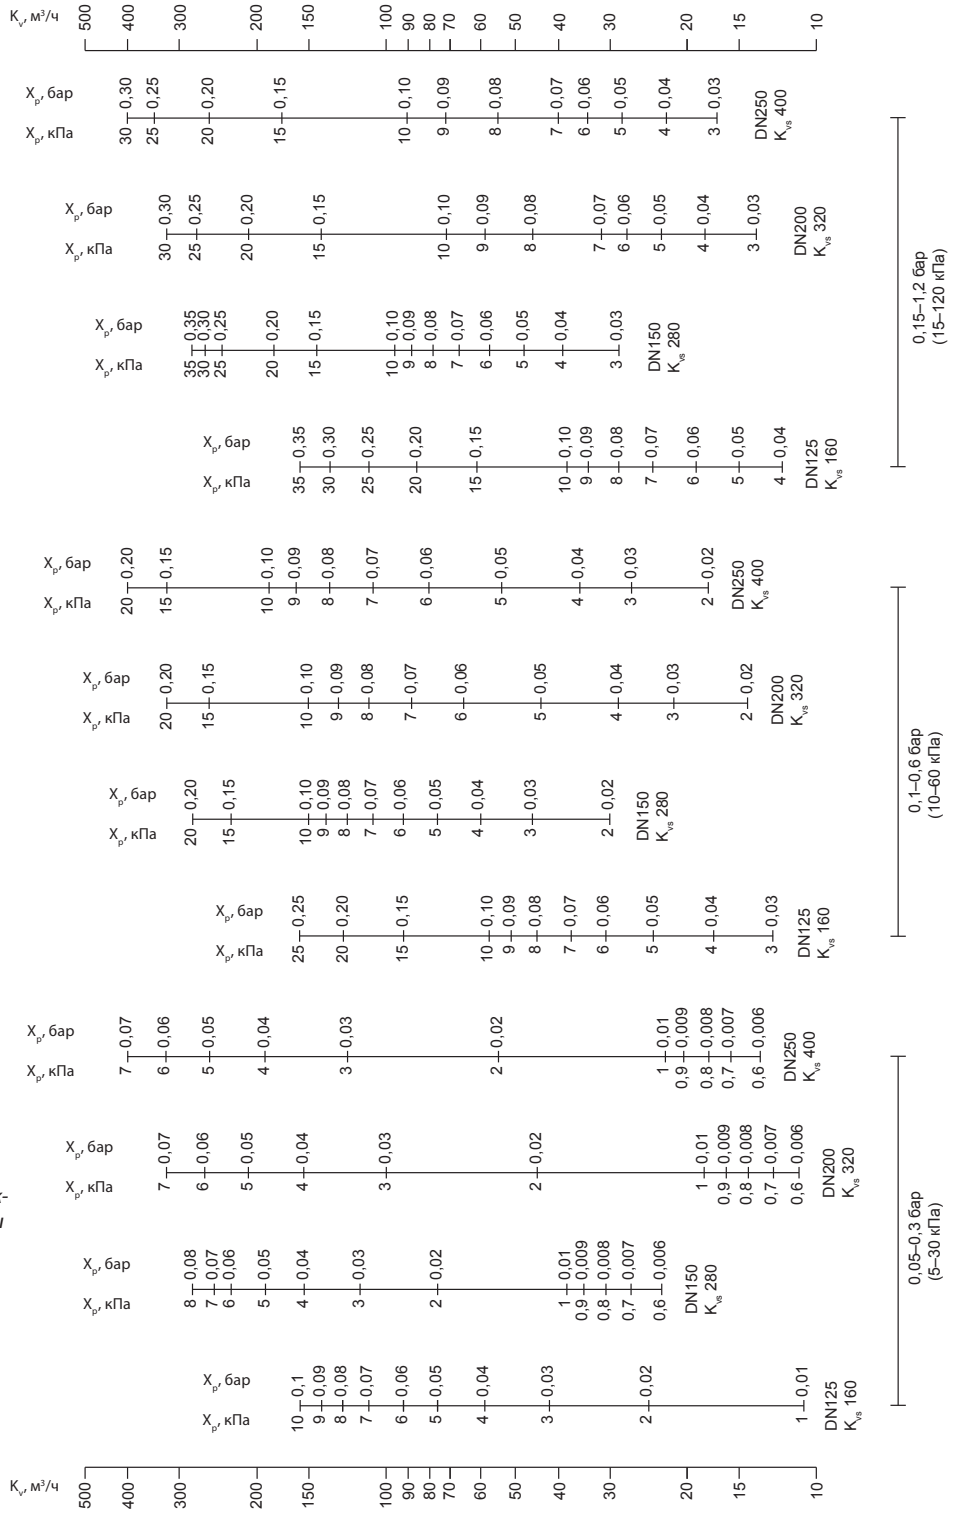

Зона пропорциональности X_P должна быть не более 50 % от величины настройки регулятора.

Номограммы для выбора регуляторов *(продолжение)*

DN = 125–250 мм, $P_{рег.}$ до 16 бар

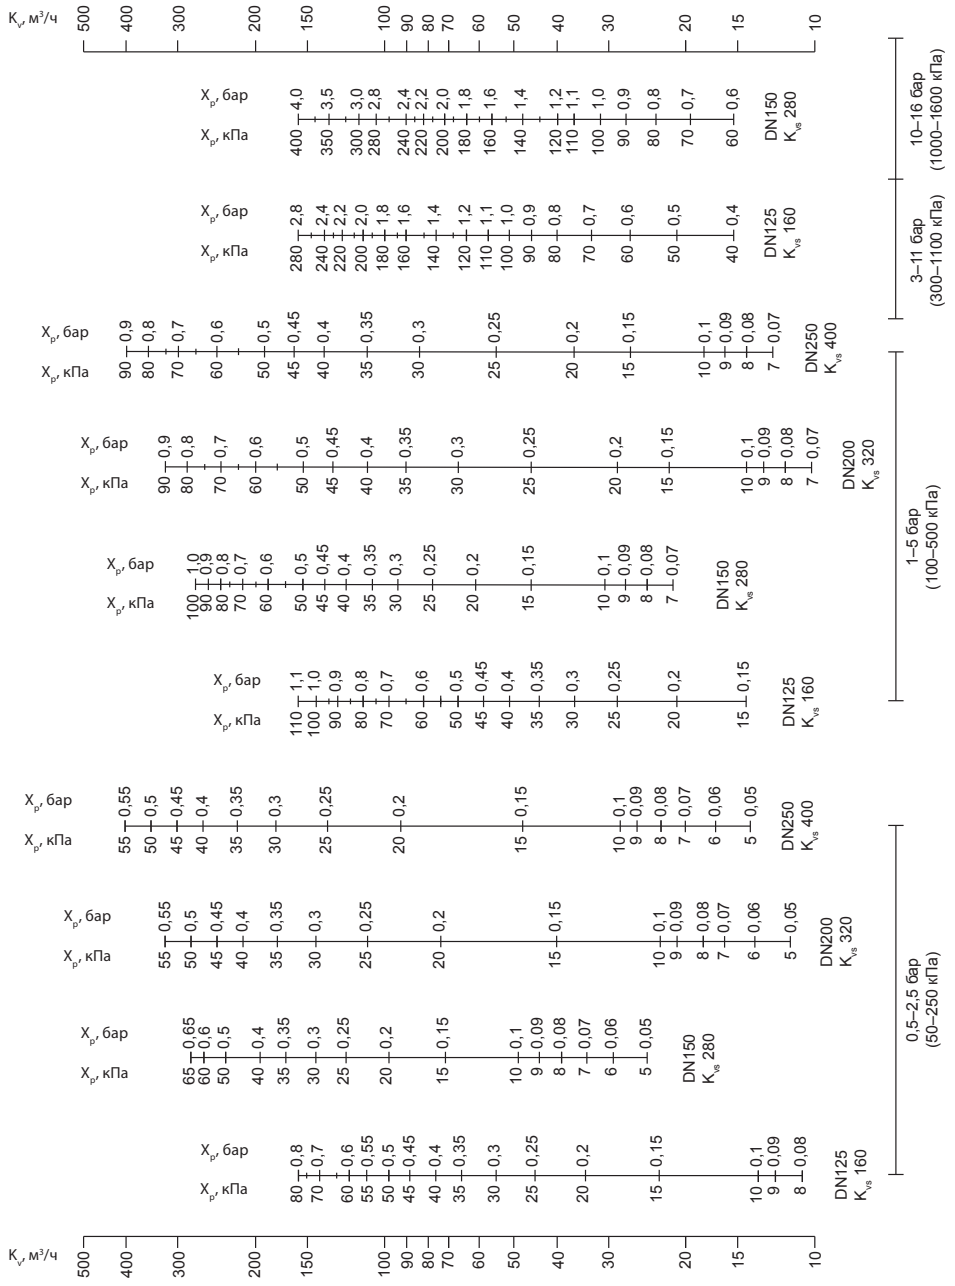

Зона пропорциональности X_P должна быть не более 50 % от величины настройки регулятора.


Настройка регулятора


Регулятор давления настраивается с помощью изменения сжатия настроечной пружины.

Монтажные положения


Регуляторы DN = 15–80 мм с температурой перемещаемой среды до 120 °C могут быть установлены в любом положении.

Регуляторы с клапанами DN = 100–125 мм или клапанами любого диаметра при температуре перемещаемой среды свыше 120 °C должны быть установлены на горизонтальных трубопроводах регулирующим блоком вниз.

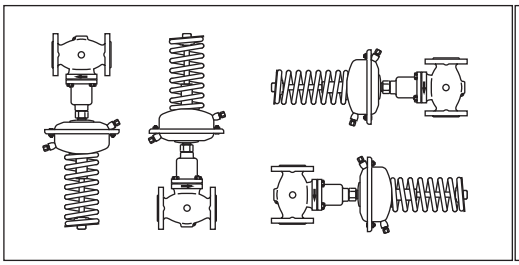


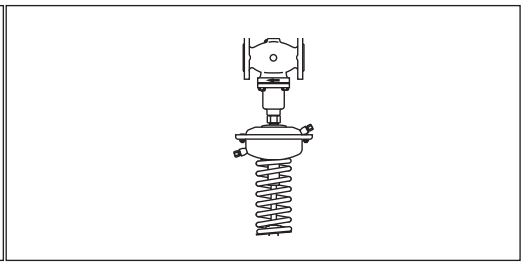

Габаритные и присоединительные размеры




VFG DN 15–125

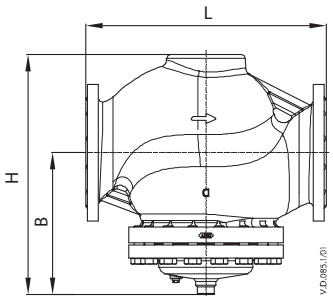

VFG DN 150–250

Клапан VFG 2


DN, мм		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
L, мм		130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730
B, мм		213	213	239	239	241	241	276	276	381	381	326	354	401
H, мм		267	267	304	304	323	323	370	370	505	505	505	591	661
Масса, кг	PN 16/25	7,5	8,5	10	12	15	18	27,5	30	58	68	115	185	323
	PN 40							30	32,5	60,5	69	141	253	333




AFA

Регулирующий блок AFA

Площадь регулирующей диафрагмы, см^2	32	80	250	630
A, мм	172	172	263	380
H, мм	435	430	470	520
Масса, кг	7,5	7,5	13	28



Охладитель импульса давления V1

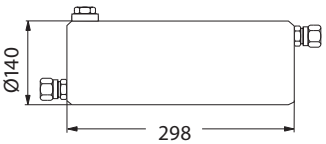

Охладитель импульса давления V2

Центральный офис • ООО «Данфосс»
Россия, 143581 Московская обл., Истринский р-н, д. Лешково, 217.
Телефон +7(495) 792-57-57, факс +7(495) 792-57-59. E-mail: he@danfoss.ru www.danfoss.ru

Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс», логотип «Danfoss» являются торговыми марками компании ООО «Данфосс». Все права защищены.

Техническое описание

Регуляторы давления «после себя» AFD/VFG2, AFD/VFGS2 (для пара)

Описание и область применения



AFD/VFG2(21)

Регулятор AFD/VFG2, AFD/VFGS2 является автоматическим редукционным клапаном для применения его в системах централизованного теплоснабжения. При повышении давления после регулятора (по ходу движения теплоносителя) клапан закрывается.

Регулятор состоит из фланцевого клапана, регулирующего блока с диафрагмой и пружиной для настройки давления.

Основные характеристики

- DN = 15–250 мм.
- PN = 16, 25, 40 бар.
- Диапазоны настройки: 0,05–0,3; 0,1–0,7; 0,5–3; 1–6; 3–12; 8–16 бар.
- Температура регулируемой среды (вода или 30 % водный раствор гликоля): 2–150/200/300/350 °C.
- Присоединение к трубопроводу: фланцевое.

Номенклатура и кодовые номера для заказа

Пример заказа

Регулятор давления «после себя» AFD/VFG2 DN = 65 мм, PN = 25 бар; перемещаемая среда — вода при $T_{макс.}$ = 150 °C; регулируемое давление — 0,15–1,50 бар:


*– клапан VFG2, кодовый номер **065B2407** — 1 шт.;*

*– регулирующий блок AFD, кодовый номер **003G1005** — 1 шт.;*

*– импульсная трубка AF, кодовый номер **003G1391** — 1 компл.*

Составляющие регулятора поставляются отдельно.

Клапаны VFG2 для воды с металлическим уплотнением затвора

Эскиз	DN, мм	K_{vs}, м³/ч	$T_{макс.}$, °C		Кодовый номер		
					PN = 16 бар	PN = 25 бар	PN = 40 бар
	15	4,0	150	200*	065B2388	065B2401	065B2411
	20	6,3			065B2389	065B2402	065B2412
	25	8,0			065B2390	065B2403	065B2413
	32	16			065B2391	065B2404	065B2414
	40	20			065B2392	065B2405	065B2415
	50	32			065B2393	065B2406	065B2416
	65	50			065B2394	065B2407	065B2417
	80	80			065B2395	065B2408	065B2418
	100	125			065B2396	065B2409	065B2419
	125	160			065B2397	065B2410	065B2420
	150	280			065B2398	–	065B2421
	200	320			065B2399	–	065B2422
	250	400			065B2400	–	065B2423

* Свыше 150 °C следует использовать клапаны PN 25, 40 бар только с охладителями импульса давления.

Номенклатура и кодовые номера для заказа *(продолжение)*


Пример заказа

Регулятор давления «после себя» AFD/VFGS2 DN = 65 мм, PN = 25 бар; перемещаемая среда — водяной пар при $T_{макс.}$ = 200 °C; регулируемое давление 0,15–1,50 бар:

- *клапан VFGS2, кодовый номер **065B2449** — 1 шт.;*
- *регулирующий блок AFD, кодовый номер **003G1005** — 1 шт.;*
- *охладитель импульса давления V1, кодовый номер **003G1392** — 1 шт.;*
- *импульсная трубка AF, кодовый номер **003G1391** — 2 компл.;*
- *сепаратор, кодовый номер **065B2378** — 1 шт.*

Составляющие регулятора поставляются отдельно.


Клапаны VFGS2[1] для водяного пара со специальным металлическим уплотнением затвора

Эскиз	DN, мм	K_{vs}, м³/ч	$T_{макс.}$, °C	Кодовый номер	
				PN = 25 бар	PN = 40 бар
	15	4,0/2,5[2]	350	**065B2443**	**065B2453**
	20	6,3/4,0[2]	350	**065B2444**	**065B2454**
	25	8,0/6,3[2]	350	**065B2445**	**065B2455**
	32	16/10[2]	350	**065B2446**	**065B2456**
	40	20/16[2]	350	**065B2447**	**065B2457**
	50	32/25[2]	350	**065B2448**	**065B2458**
	65	50/40[2]	350	**065B2449**	**065B2459**
	80	80/63[2]	350	**065B2450**	**065B2460**
	100	125/100[2]	350	**065B2451**	**065B2461**
	125	160/125[2]	350	**065B2452**	**065B2462**
	150	200[3]	300	–	**065B2463**
	200	225[3]	300	–	**065B2464**
	250	280[3]	300	–	**065B2465**


[1] Клапаны VFGS2 применяются всегда с охладителем импульса давления.
[2] Для клапанов VFGS2 с сепаратором (см. Принадлежности).
[3] Клапаны с предустановленным сепаратором для снижения шума.

Регулирующий блок AFD

Эскиз	Диапазон регулируемого давления $P_{рег.}$, бар	Для клапанов с DN, мм	Кодовый номер
	8–16	15–125	**003G1000**
	3–12		**003G1001**
	1–6		**003G1002**
	0,5–3		**003G1003**
	1–6	15–250	**003G1413**
	0,1–0,7		**003G1004**
	0,15–1,5		**003G1005**
	0,05–0,35 (630 см²)		**003G1006**

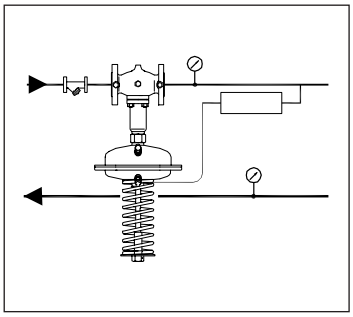

Принадлежности

Эскиз	Тип	Описание	Кол-во при заказе, шт.	Кодовый номер
	Охладитель V1 (емкость 1 л)	С компрессионными фитингами для трубки Ø10 мм	1	**003G1392**
	Охладитель V2 (емкость 3 л)	С компрессионными фитингами для трубки Ø10 мм (для регулир. элемента 630 см²)	1	**003G1403**
	Импульсная трубка AF	Медная трубка Ø10×1×1500 мм; резьб. ниппель G ¼ ISO 228; втулка (2 шт.)	1 компл.*	**003G1391**
	Удлинитель штока клапана ZF4	Необходимо использовать с клапанами VFGS2 DN 15-125 мм при температуре свыше 200 °C	1	**003G1394**
	Сепаратор для VFGS2 (устанавливается в клапан для снижения шума)	Для DN = 15, 20 мм	1	**065B2775**
		Для DN = 25, 32 мм	1	**065B2776**
		Для DN = 40, 50 мм	1	**065B2777**
		Для DN = 65, 80 мм	1	**065B2778**
		Для DN = 100, 125 мм	1	**065B2779**
	Компрессионный фитинг **	Для подключения импульсной трубки Ø10 мм к регулирующему блоку, G ¼	По необходимости	**003G1468**
	Соединительная деталь KF3	Для комбинации клапана с регулирующими блоками и электроприводами		**003G1441**
	Соединительная деталь KF2	Для комбинации клапана и регуляторов температуры		**003G1440**
	Запорный клапан	Для импульсной трубки Ø10 мм		**003G1401**

* Два комплекта при установке охладителя импульса давления.
** Фитинг состоит из ниппеля, уплотнительного кольца и втулки.

Технические характеристики

Клапаны VFG2, VFGS2

Условный проход DN, мм		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
Пропускная способность K_{vs}, м³/ч[1)]		4	6,3	8	16	20	32	50	80	125	160	280/200	320/225	400/280
Коэффициент начала кавитации Z		0,6	0,6	0,6	0,55	0,55	0,5	0,5	0,45	0,4	0,35	0,3	0,2	0,2
Макс. перепад давления на клапане $\Delta P_{макс.}$, бар	PN = 16 бар	16	16	16	16	16	16	16	16	15	15	12	10	10
	PN = 25, 40 бар	20	20	20	20	20	20	20	20	15	15	12	10	10
Условное давление PN, бар		16, 25 или 40 бар, фланцы по DIN 2501												
Температура рабочей среды	VFG2	2–150 °C (200 °C[1)])										2–150 °C		
	VFGS2	2–350 °C										2–300		
Перемещаемая среда		Вода или 30 % водный раствор гликоля, водяной пар (только для VFGS2)												
Протечка через закрытый клапан, % от K_{vs}	VFG2, VFGS2	0,03										0,05		
Устройство разгрузки давления		Сильфон из нерж. стали, мат. № 1.4571										Гофрир. мембрана		
Материал														
Корпус клапана	PN = 16 бар	Серый чугун EN-GJL-250 (GG-25)												
	PN = 25 бар	Высокопрочный чугун EN-GJS-400 (GGG-40.3)												
	PN = 40 бар	Сталь GP240GH (GS-C 25)												
Седло клапана		Нерж. сталь, мат. № 1.4021										Нерж. сталь, мат. № 1.4313		
Конус клапана		Нерж. сталь, мат. № 1.4404										Нерж. сталь, мат. № 1.4021		


[1)] При температуре среды выше 150 °C необходимо использовать охладители импульсов. Для клапанов DN 150–250 указано значение K_{vs} клапана VFG2/K_{vs} клапана VFGS2.

Регулирующий блок AFD и охладитель импульса давления


Площадь регулирующей диафрагмы, см²		32	80	160	250	630
Диапазоны настройки давления для соотв. цветов пружины $P_{per.}$, бар	красный	3–12	1–6	–	0,15–1,5	–
	желтый	–	0,5–3	–	0,1–0,7	0,05–0,35
	черный	8–16	–	–	–	–
	синий	–	–	1–6	–	–
Макс. рабочее давление PN, бар		25				16
Корпус регулирующего блока		Оцинкованная сталь с покрытием (мат. № 1.0338)				
Гофрированная мембрана		EPDM с волоконным армированием				
Импульсная трубка		Медная трубка Ø10×1 мм, штуцер с резьбой G, ISO 228				
Охладитель импульса давления		Сталь с лаковым покрытием, емкость 1 л (V1), 3 л (V2). Устанавливается на импульсных трубках при температуре свыше 150 °C				

Устройство и принцип действия


1 — корпус клапана;
2 — крышка клапана;
3 — седло клапана;
4 — клапанная вставка;
5 — конус клапана, разгруженный по давлению;
6 — шток клапана;
7 — сильфон для разгрузки клапана по давлению;
8 — регулирующий блок;
9 — диафрагма для разгрузки клапана по давлению;
10 — регулирующая диафрагма регулятора перепада давлений;
11 — пружина для настройки регулятора перепада давлений;
12 — настроечная гайка с возможностью опломбирования;
13 — шейка регулирующего блока;
14 — соединительная гайка;
15 — компрессионный фитинг для импульсной трубки;
16 — верхняя часть регулирующего блока;
17 — нижняя часть регулирующего блока;
18 — ниппель для отбора атмосферного давления;
19 — удлинитель штока;
20 — запорный клапан для наполнения водой;
21 — запорная пробка.

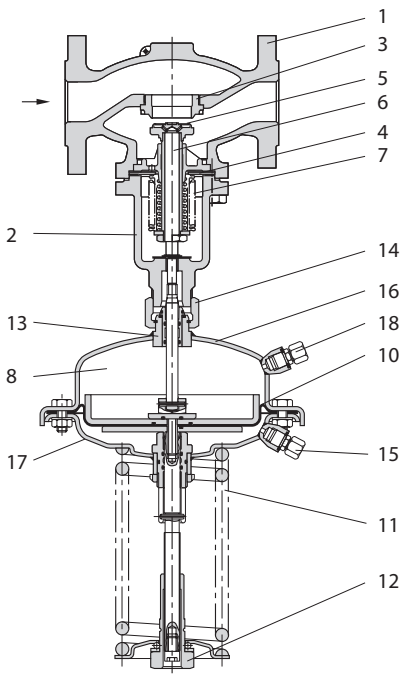

AFD/VFG(S) DN 15–125



VFG DN 150–250

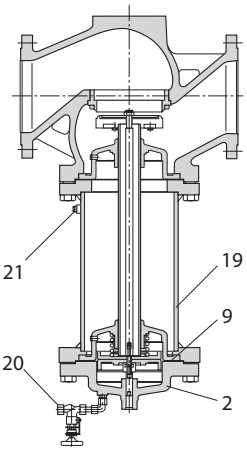


VFGS DN 150–250

Если система находится в нерабочем состоянии, то клапан полностью открыт. Давление в системе после регулирующего клапана передается в полость под регулирующую диафрагму (со стороны настроечной пружины) через импульсную трубку. На другую сторону диафрагмы действует атмосферное давление.

При возрастании регулируемого давления свыше установленного значения клапан прикрывается до тех пор, пока не будет достигнуто равновесие между усилиями со стороны диафрагмы и пружины. Давление может быть отрегулировано изменением настройки.

Номограммы для выбора регуляторов


DN = 15–32 мм, $P_{рег.}$ до 1,5 бар

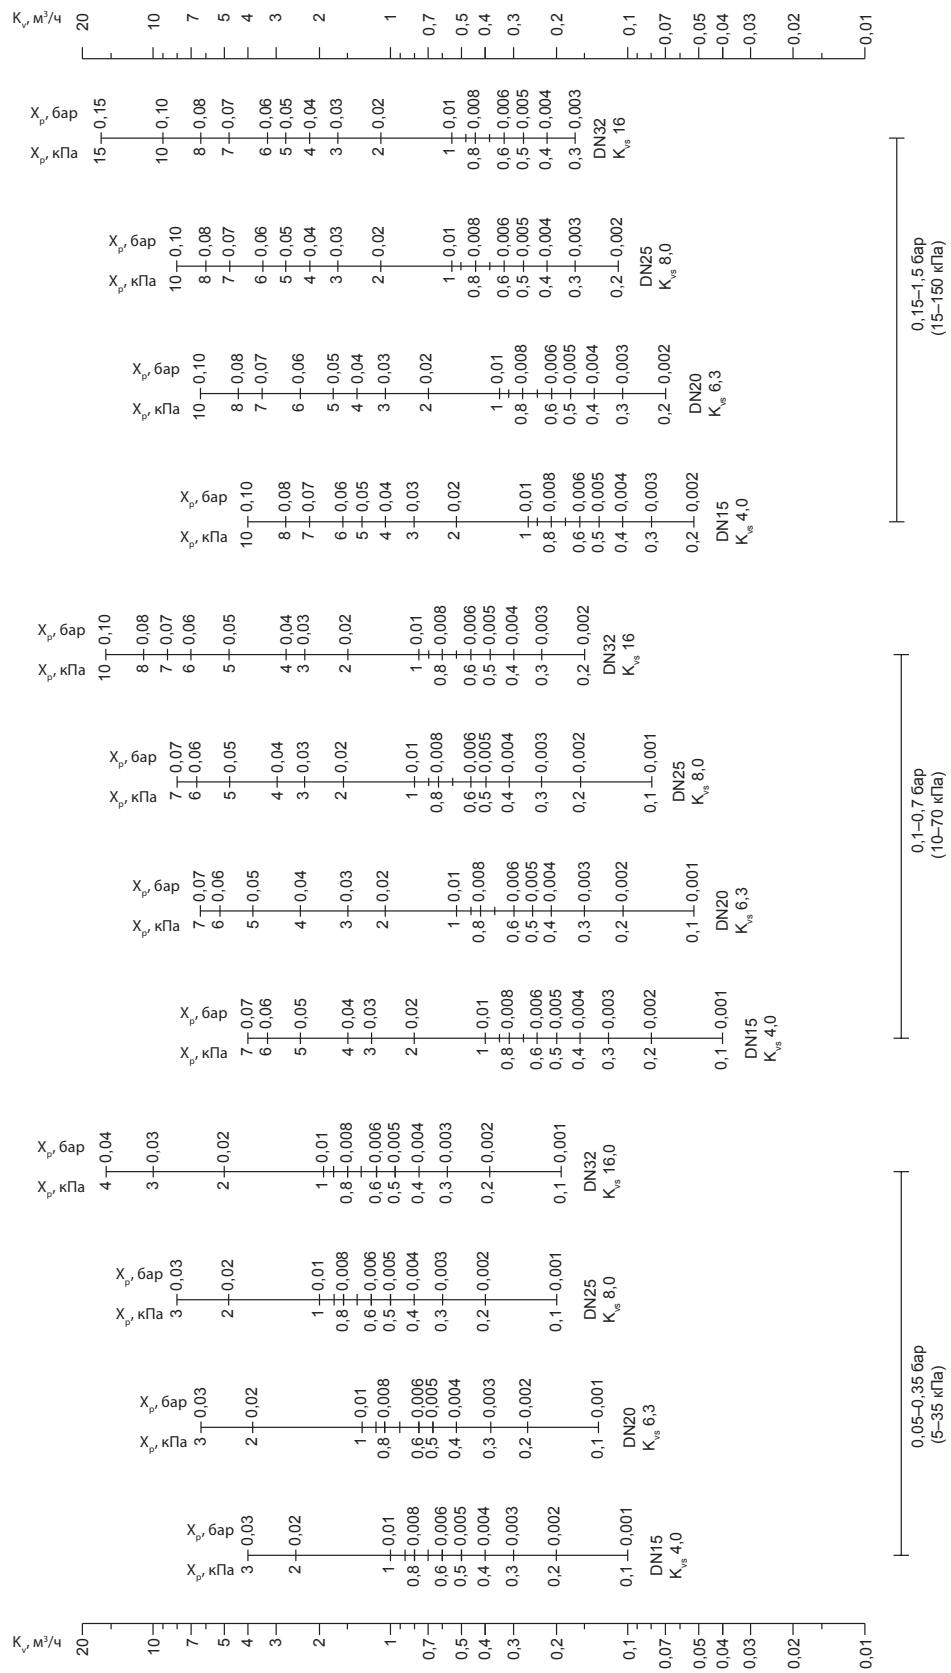

Зона пропорциональности X_P должна быть не более 50 % от величины настройки регулятора.

Номограммы для выбора регуляторов *(продолжение)*


DN = 15–32 мм, $P_{рег.}$ до 6 бар

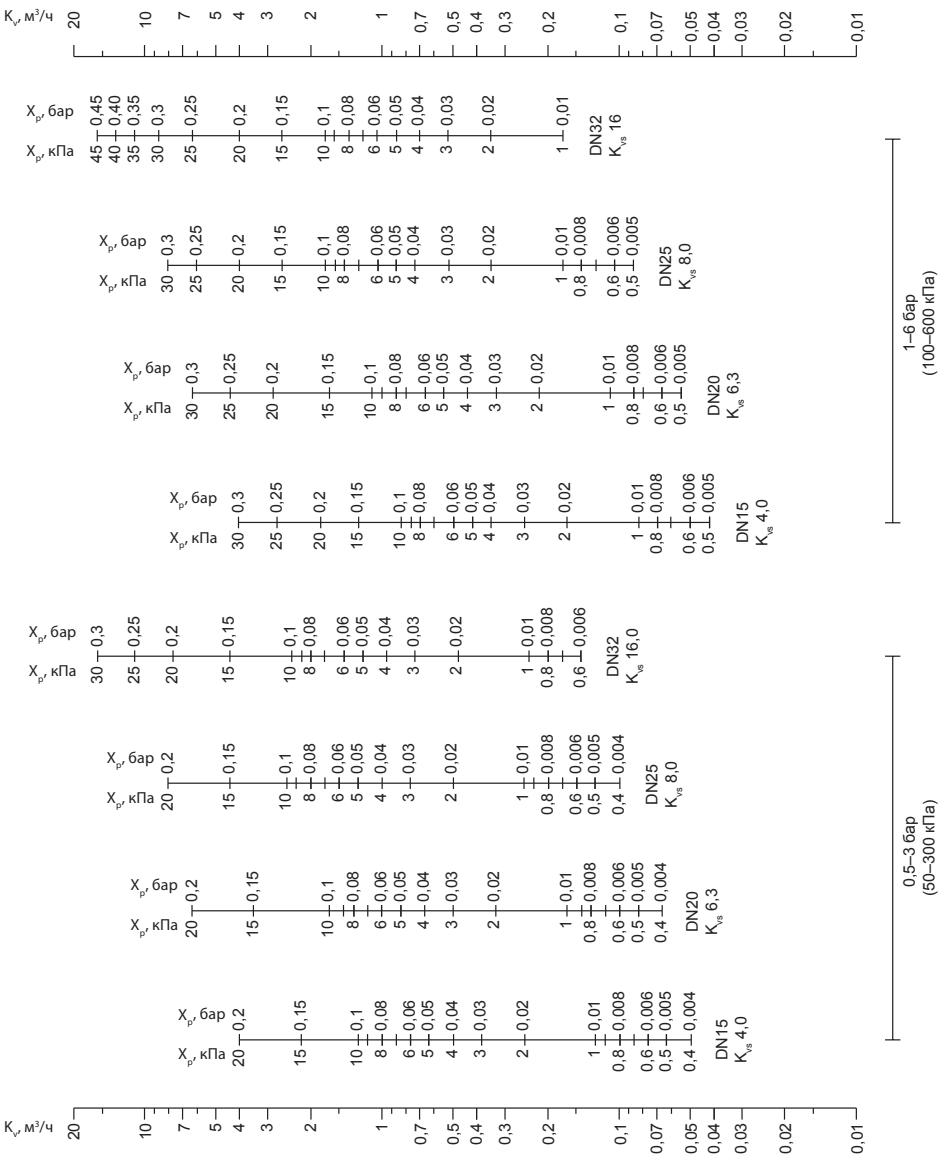

Зона пропорциональности X_P должна быть не более 50 % от величины настройки регулятора.

Номограммы для выбора регуляторов *(продолжение)*


DN = 15–32 мм, $P_{рег.}$ до 16 бар

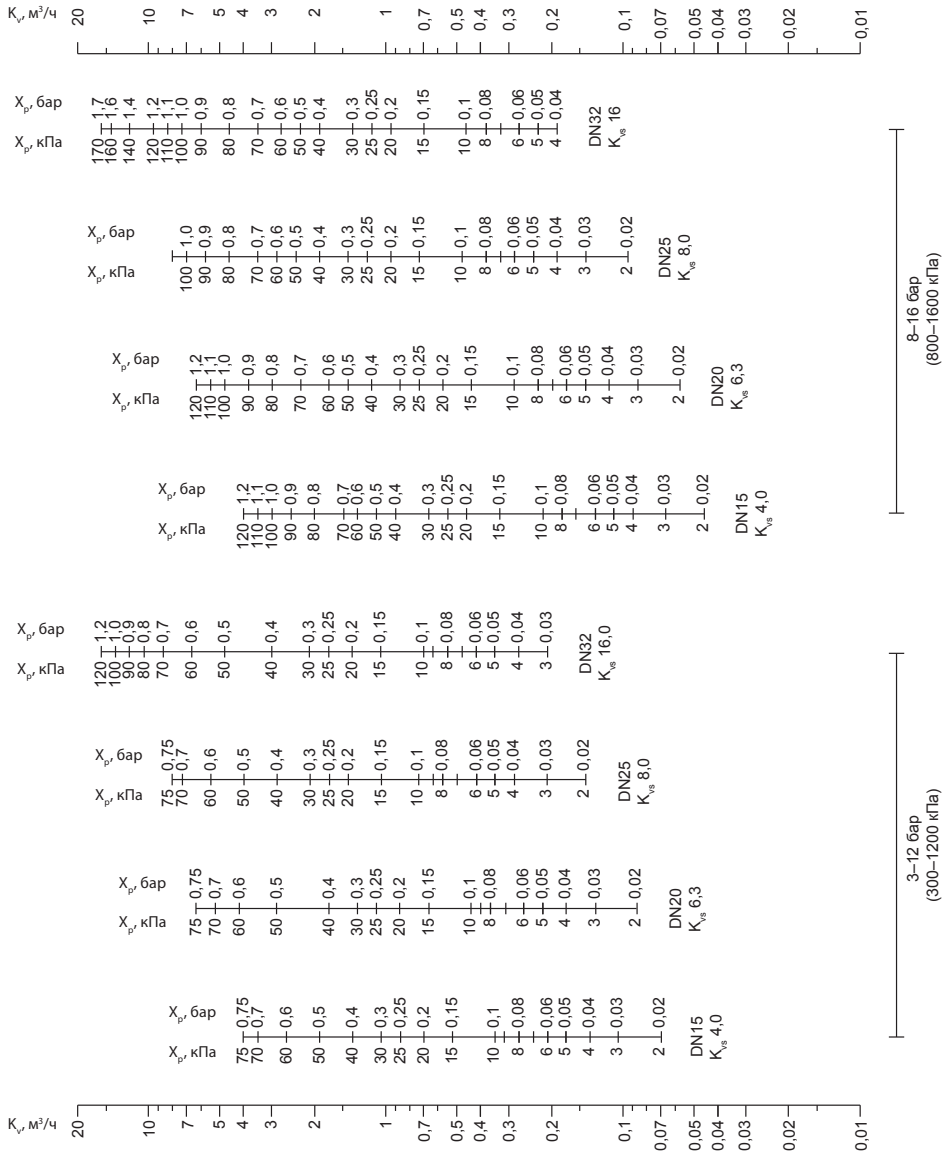

Зона пропорциональности X_P должна быть не более 50 % от величины настройки регулятора.

Номограммы для выбора регуляторов *(продолжение)*


DN = 40–100 мм, $P_{рег.}$ до 1,5 бар

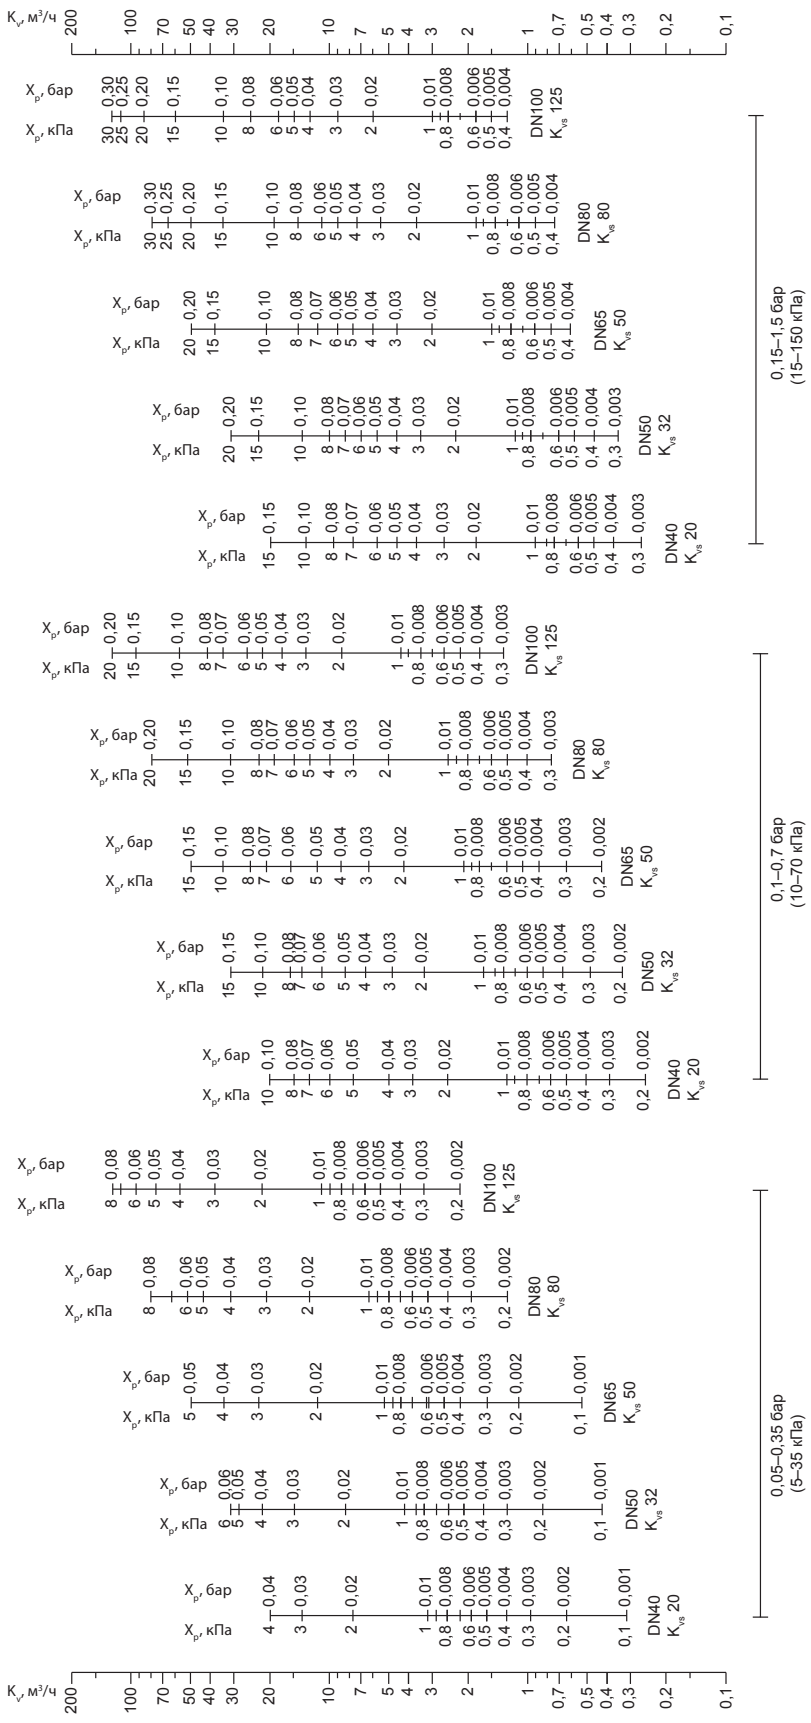

Зона пропорциональности X_P должна быть не более 50 % от величины настройки регулятора.

Номограммы для выбора регуляторов *(продолжение)*


DN = 40–100 мм, $P_{рег.}$ до 6 бар

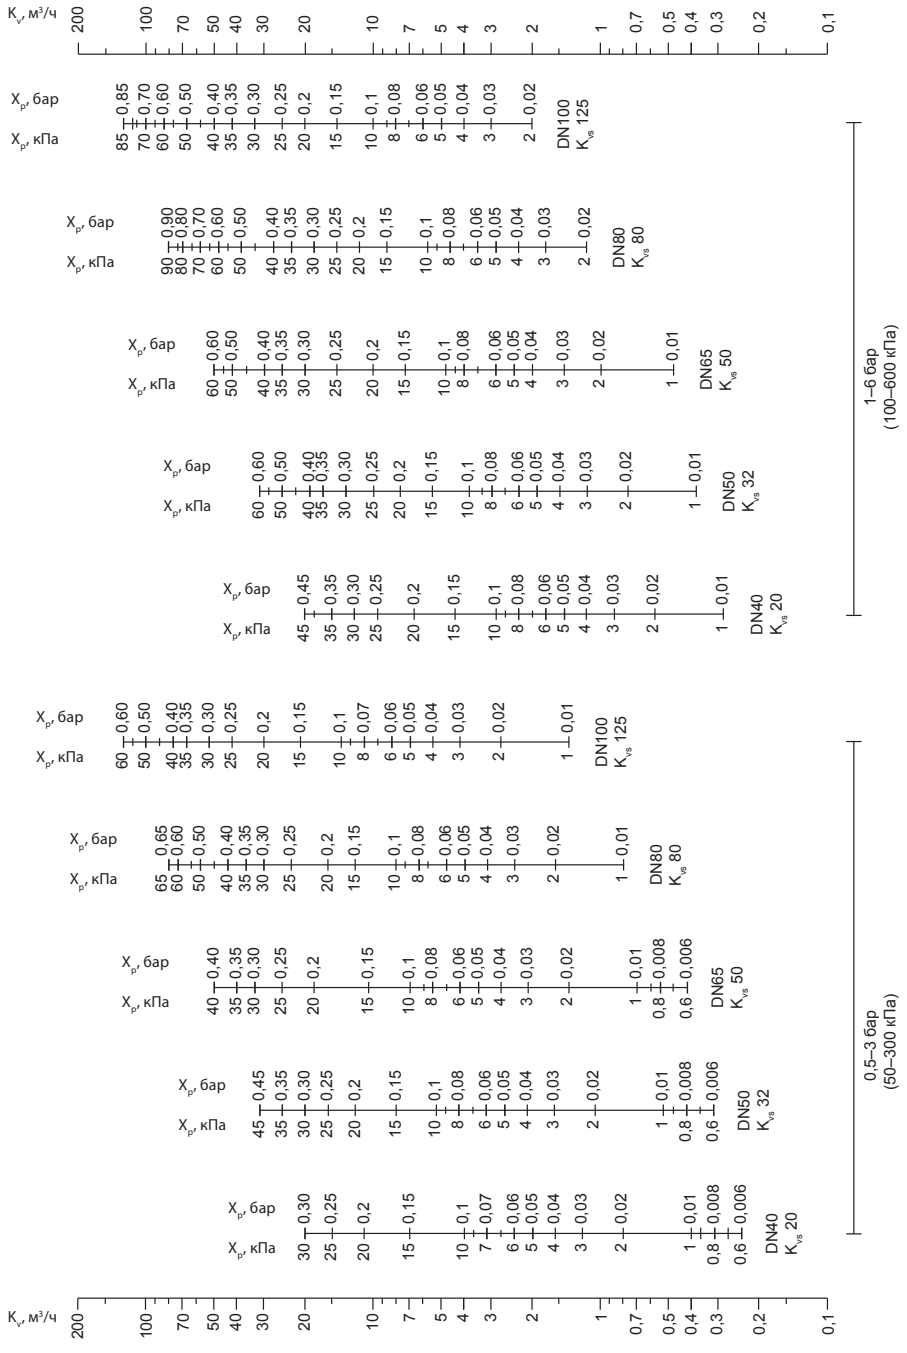

Зона пропорциональности X_P должна быть не более 50 % от величины настройки регулятора.

Номограммы для выбора регуляторов *(продолжение)*


DN = 40–100 мм, $P_{рег.}$ до 16 бар

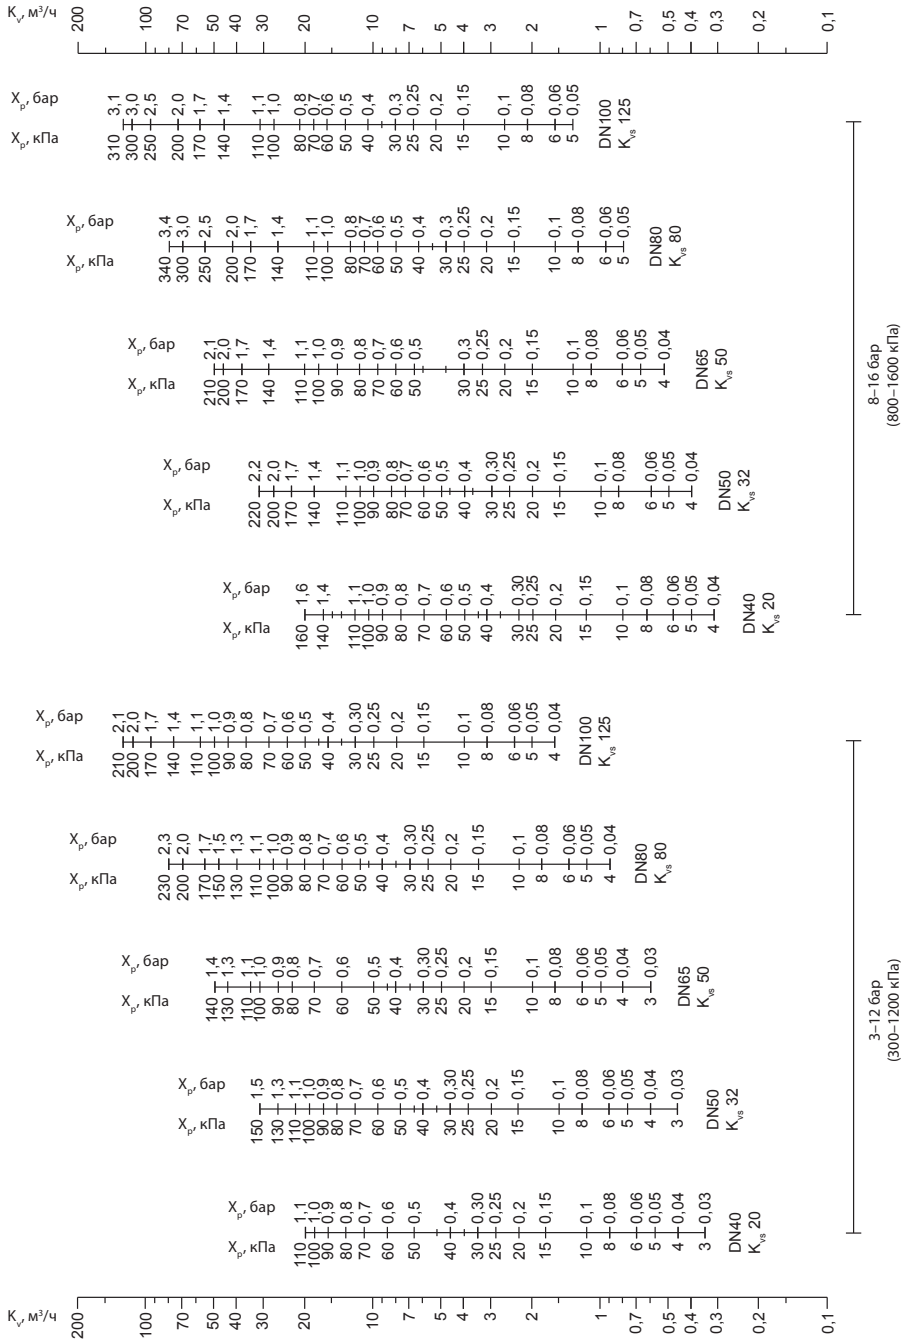

Зона пропорциональности X_P должна быть не более 50 % от величины настройки регулятора.

Номограммы для выбора регуляторов *(продолжение)*


DN = 125–250 мм, $P_{рег.}$ до 1,5 бар

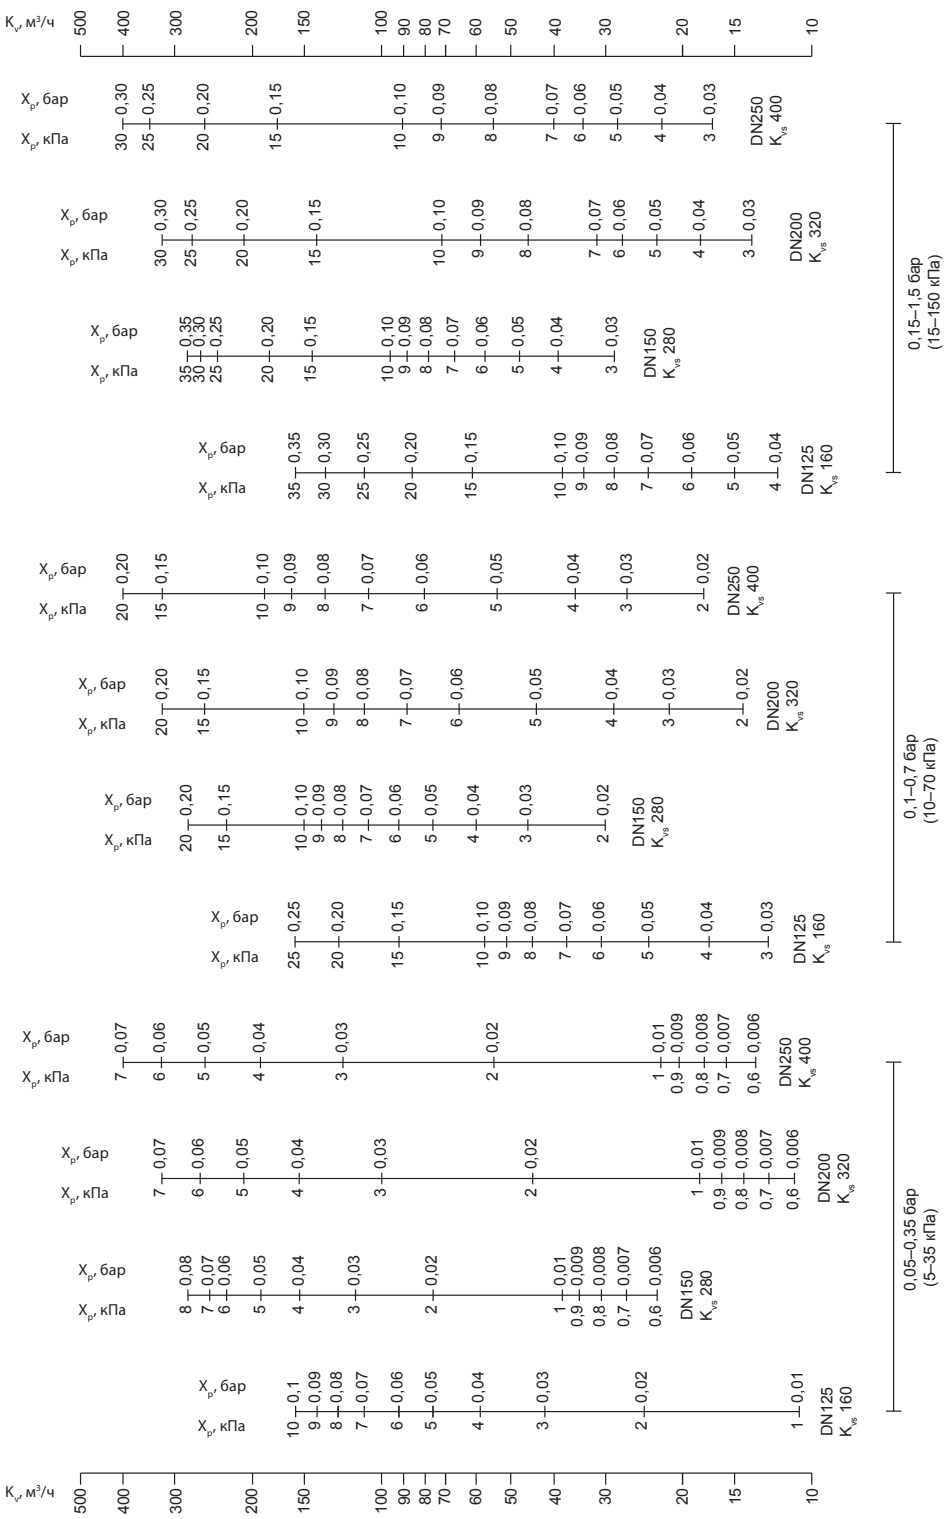

Зона пропорциональности X_P должна быть не более 50 % от величины настройки регулятора.

Номограммы для выбора регуляторов *(продолжение)*

DN = 125–250 мм, $P_{рег.}$ до 16 бар

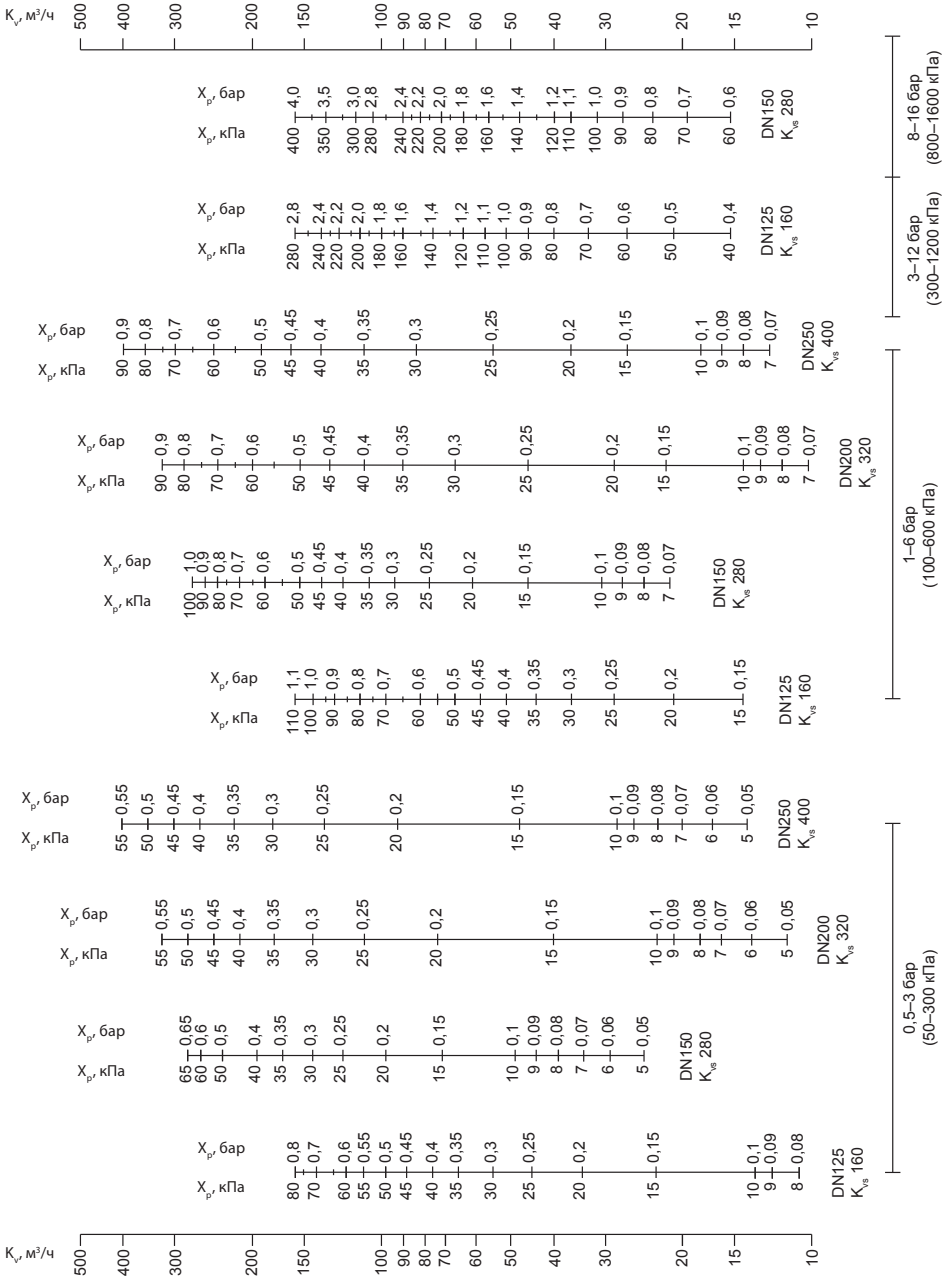



Зона пропорциональности X_P должна быть не более 50 % от величины настройки регулятора.

Монтажные положения

Регуляторы DN = 15–80 мм с температурой перемещаемой среды до 120 °C могут быть установлены в любом положении.


Регуляторы с клапанами DN = 100–250 мм или клапанами любого диаметра при температуре перемещаемой среды свыше 120 °C должны быть установлены на горизонтальных трубопроводах регулирующим блоком вниз.

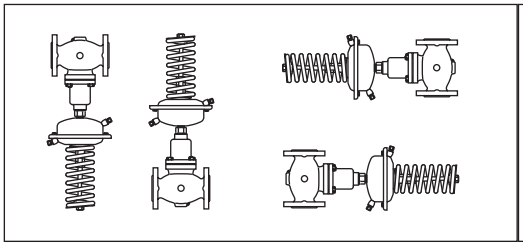

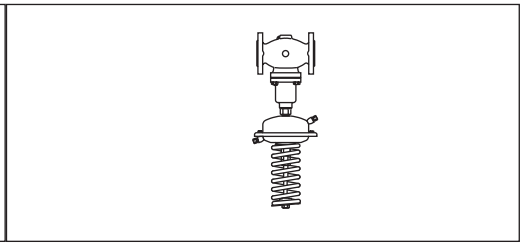

На импульсной трубке между трубопроводом и регулирующим блоком должен быть установлен охладитель импульса давления. Он применяется при температуре свыше 150 °C и при любой температуре пара.

В разделе «Принадлежности» представлены импульсные трубки AF, которые могут быть использованы для подключения охладителя.

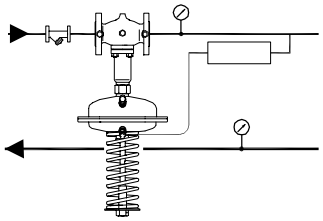

Настройка регулятора

Регулятор давления настраивается с помощью изменения сжатия настроечной пружины. Для настройки на требуемое значение необходимо вращать настроечную гайку и следить за показаниями манометров.

Комбинированные регуляторы

1 — клапан VFG2;
2 — соединительная деталь KF2;
3 — регулятор температуры AFT06, 26, 17, 27*;
4 — импульсная трубка AF;
5 — регулирующий блок AFD.


* См. Технические характеристики AFT06.

Пример заказа

Регулятор давления AFD/AFT06/VFG2 DN = 65 мм, PN = 25 бар; перемещаемая среда — вода при температуре $T_{макс.}$ = 150 °C; регулируемое давление 0,15–1,50 бар; диапазон регулируемых температур 20–90 °C:

- *клапан VFG2, кодовый номер **065B2407** — 1 шт.;*
- *регулирующий блок AFD, кодовый номер **003G1005** — 1 шт.;*
- *регулятор температуры AFT06, кодовый номер 065-4391 — 1 шт.;*
- *соединительная деталь KF2, кодовый номер **003G1397** — 1 шт.;*
- *импульсная трубка AF, кодовый номер **003G1391** — 1 компл.*

Составляющие регулятора поставляются отдельно.

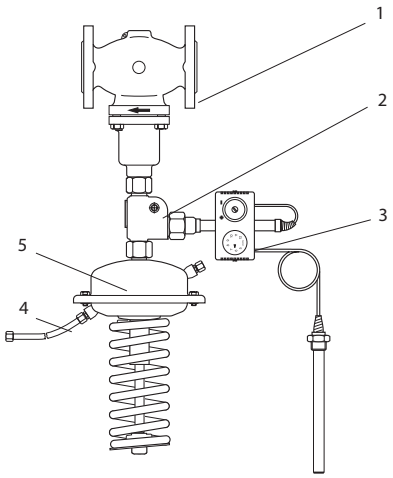


AFT06/KF2/AFD/VFG

Соединительная деталь


Эскиз	Тип	Кодовый номер
	Соединительная деталь KF2*	**003G1440**
	Соединительная деталь KF3	**003G1441**

* KF2 используется в комбинации с термостатами.


Габаритные и присоединительные размеры



VFG(S) DN 15–125




VFG DN 150–250

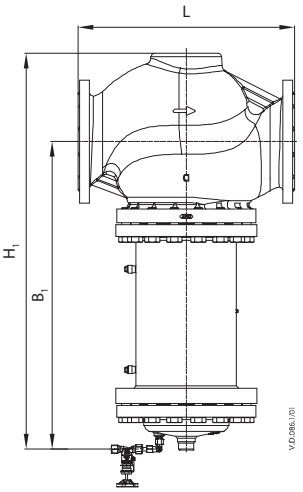

VFGS DN 150–250
с удлинителем штока

Клапаны VFG2, VFGS2


DN, мм		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
L, мм		130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730
B, мм		213	213	239	239	241	241	276	276	381	381	326	354	401
H, мм		267	267	304	304	323	323	370	370	505	505	505	591	661
Масса, кг	PN 16/25	7,5	8,5	10	12	15	18	27,5	30	58	68	115	185	323
	PN 40							30	32,5	60,5	69	141	253	333
B_1, мм		–										620	852	1199
H_1, мм		–										700	994	1359
Масса с удлинителем штока, кг	PN 25	–										154	301	469
	PN 40	–										179	336	505

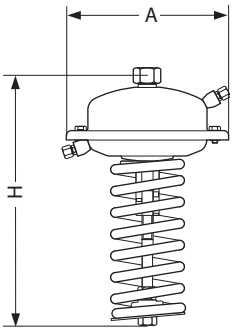


AFP

Регулирующий блок AFD


Площадь регулирующей диафрагмы, $см^2$	32	80	250	630
A, мм	172	172	263	380
H, мм	435	430	470	520
Масса, кг	7,5	7,5	13	28




Охладитель импульса давления V1

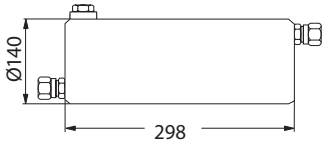

Охладитель импульса давления V2



Соединительная деталь KF2, KF3



Удлинитель штока клапана ZF4

Центральный офис • ООО «Данфосс»
Россия, 143581 Московская обл., Истринский р-н, д. Лешково, 217.
Телефон +7(495) 792-57-57, факс +7(495) 792-57-59. E-mail: he@danfoss.ru www.danfoss.ru

Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс», логотип «Danfoss» являются торговыми марками компании ООО «Данфосс». Все права защищены.

Техническое описание

Запорно-регулирующая рукоятка для клапанов VFG(S)2 и VFQ2

Описание и область применения

VFG(S) и VFQ2 с рукояткой



Запорно-регулирующая рукоятка предназначена для ручного управления регулирующими клапанами VFG2, VFGS2 и VFQ2, а также для исключения выхода регулируемой среды из клапана при временном отсутствии на нем регулирующего блока.


Номенклатура и кодовые номера для заказа

DN, мм	Кодовый номер
15–250	**003G1499**

Устройство

Запорно-регулирующая рукоятка состоит из сальникового блока с накидной гайкой, резьбового штока и маховика. Рукоятка закрепляется на клапане вместо регулирующего блока с помощью накидной гайки. Клапан может закрываться вращением маховика рукоятки по часовой стрелке и открываться вращением маховика против часовой стрелки. Снятие регулирующего блока с клапана и монтаж запорно-регулирующей рукоятки должны осуществляться при опорожненном трубопроводе.

Габаритные и присоединительные размеры

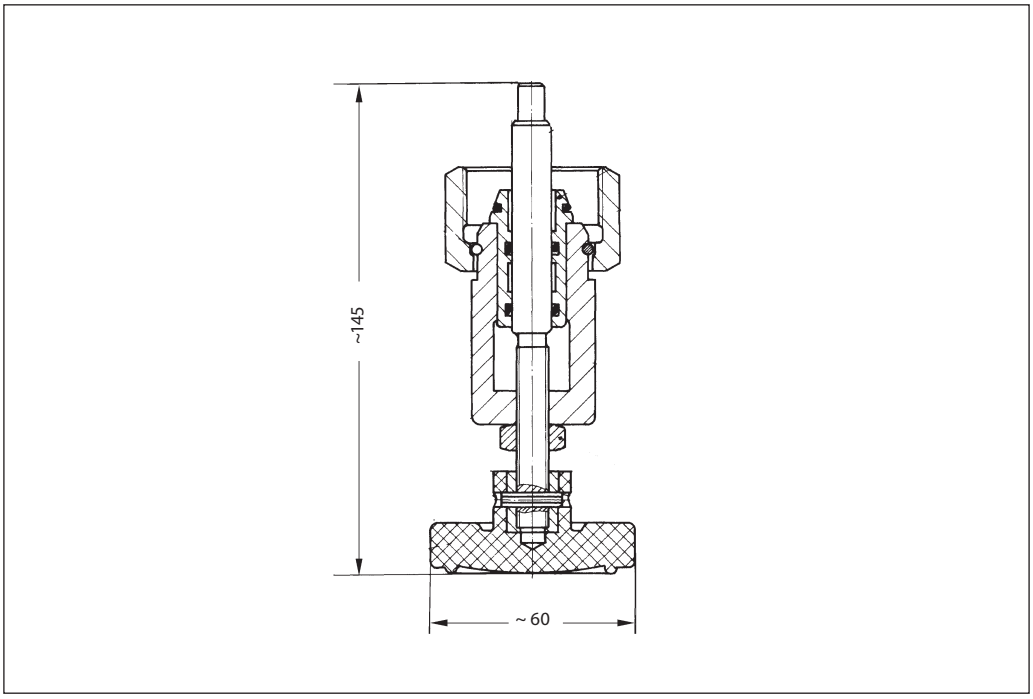


Центральный офис • ООО «Данфосс»
Россия, 143581 Московская обл., Истринский р-н, д. Лешково, 217.
Телефон +7(495) 792-57-57, факс +7(495) 792-57-59. E-mail: he@danfoss.ru www.danfoss.ru

Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс», логотип «Danfoss» являются торговыми марками компании ООО «Данфосс». Все права защищены.

Техническое описание

Регуляторы давления и расхода с пилотным управлением серии PCV

Описание и область применения

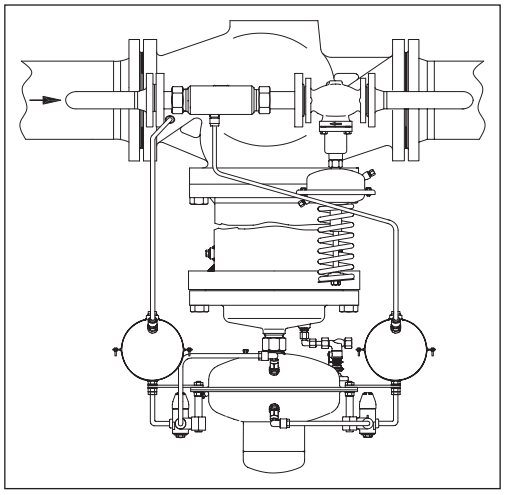

PCV — регулятор давления прямого действия, предназначен для применения преимущественно в системах центрального тепло- и холодоснабжения зданий.

Регулятор PCV состоит из регулирующего клапана, устанавливаемого на основном трубопроводе, а также пилотного клапана и сопла, устанавливаемых на байпас.

Функция регулирования PCV определяется регулирующей функцией пилотного клапана. Настройка осуществляется на пилотном клапане.

Применение регуляторов

Рабочая среда — вода

Регулятор перепада давления PCVP стр. 283
Регулятор давления «после себя» PCVD стр. 285
Регулятор давления «до себя» PCVA стр. 287

Рабочая среда — пар

Регулятор давления «после себя» для пара PCVDS стр. 289

Данные по дроссельному клапану — см. стр. 290.

Основные характеристики[1)]

- DN = 150–250 мм.
- K_{vs} = 320–630 м³/ч.
- PN = 16, 25, 40 бар.
- Температура:
  - воды/водогликолевых растворов концентрацией до 30 %: 2–150/200 °C;
  - пара: 2–300 °C.
- Присоединение:
  - пилотный клапан: фланцы;
  - основной клапан: фланцы.

[1)] Для дальнейшей информации см. разделы «Технические характеристики» и «Номенклатура и кодовые номера для заказа».

Отличительные особенности

- Различные функции регулирования в результате применения клапана с пилотным управлением.
- Гибкость — изменение/добавление функций регулирования путем изменения/добавления пилотных клапанов.
- Исключительно широкий динамический диапазон регулирования (см. табл. 1) из-за существенного различия пропускной способности основного (значение K_{vs}) и пилотного клапана.
- Малая зона пропорциональности регулирования (X_p) — ход штока пилотного клапана существенно меньше, чем ход штока основного клапана.
- Относительно небольшие габаритные размеры по сравнению со стандартным регулятором, имеющим высокий регулирующий блок с настроечной пружиной.
- Повышенная пропускная способность регуляторов DN = 150–250 мм по сравнению со стандартными устройствами.
- Высокое качество регулирования.
- Плавная работа.
- Применение в различных средах: вода и пар (по запросу).

Таблица 1


DN, мм	Динамический диапазон регулирования
150	400 : 1
200	550 : 1
250	750 : 1

Принцип работы

Колебания давления на входном патрубке и на сопле передаются через импульсные трубки к основному регулирующему блоку и взаимодействуют с его мембраной.

В случае небольшого расхода основной клапан закрывается и регулирование осуществляется только пилотным клапаном.

При увеличении расхода в камере сопла образуется зона с отрицательным давлением. Это пониженное давление действует на мембрану регулирующего блока основного клапана и заставляет его открыться.

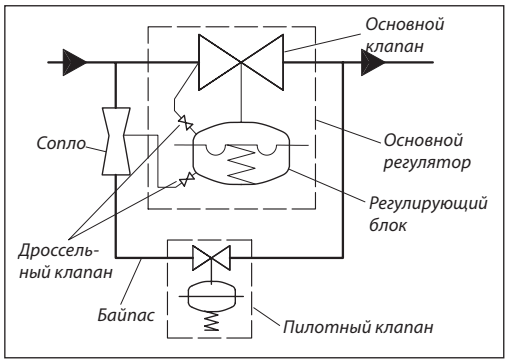

Технические характеристики

Для ознакомления с техническими характеристиками пилотных клапанов, пожалуйста, обратитесь к соответствующему техописанию.

Основной клапан

Условный диаметр DN, мм		150	200	250
Пропускная способность K_{vs}, м³/ч		320 (230)[1]	450 (320)[1]	630 (420)[1]
Коэффициент начала кавитации Z по VDMA 24 422		0,3	0,2	0,2
Коэффициент протечки, % от K_{vs}		≤ 0,05		
Условное давление PN, бар		16, 25, 40		
Макс. перепад давления, бар		12	10	10
Мин. перепад давления, бар		0,5		
Мин. статическое давление, бар		1,5		
Регулируемая среда	VFG 2	Вода/водогликолиевый раствор с концентрацией до 30 %		
	VFGS 2	Вода/водогликолиевый раствор с концентрацией до 30 %, пар		
pH регулируемой среды		7–10		
Температура регулируемой среды, °C	VFG 2 PN 16, 25	2–150(200)		
	VFGS 2 PN 40	2–300		
Присоединение	основной клапан	Фланцевое		
	пилотный клапан	Фланцевое		
Масса, кг	PN 16	120	193	337
	PN 25, 40	147	264	347
Материал				
Корпус клапана	PN 16	Серый чугун EN-GJL-250 (GG-25)		
	PN 25, 40	Сталь EN-GP-240-GH (GS-C 25)		
Седло клапана		Нержавеющая сталь, мат. № 1.4021	Нержавеющая сталь, мат. № 1.4313	
Конус клапана	VFG 2, VFGS 2	Нерж. сталь, мат. № 1.4021		
Уплотнения	VFG 2, VFGS 2	Металлическое		
Система разгрузки по давлению		Сильфон[2]	Сильфон[2] ($T_{макс}$ 300 °C)	

[1] Клапаны для пара со встроенным сепаратором для снижения уровня шума.

[2] Нержавеющая сталь, мат. № 1.4571.

Технические характеристики *(продолжение)*

(Для ознакомления с техническими характеристиками пилотных клапанов, пожалуйста, обратитесь к соответствующему техописанию)

Регулирующий блок основного клапана


Для основного клапана DN, мм	150	200	250
Площадь мембраны, см²	630		
Макс. рабочее давление, бар	16, 25		
Перепад давления ΔP_b на дросселе ограничителя расхода, бар	0,2/0,5		
Диапазон настроек перепада давления, бар	0,2–1,0/0,3–2,0/1–5/3–12		
Масса, кг	24		
Материал			
Корпус	Нержавеющая сталь, мат № 1.0338		
Регулирующая мембрана	EPDM		
Импульсная трубка	Трубка из нержавеющей стали ø10×0,8 мм		
Количество дроссельных клапанов установленных на импульсных трубках	2		

Сопло


Для основного клапана DN, мм		150	200	250
Размер сопла DN, мм		40		
Присоединение	VFG 2, VFGS 2	Фланцевое		
Макс. рабочее давление, бар	VFG 2, VFGS 2	40		
Масса, кг	Раб. среда — вода	6,6		
	Раб. среда — пар	7,1		
Материал				
Корпус	VFG 2	Красная бронза, мат. № 2.1090		
	VFGS 2	Сталь, мат. № 1.0305		
Импульсная трубка		Нержавеющаю сталь ø10×0,8 мм		

Монтажные положения

Основной и пилотный клапаны должны быть установлены только на горизонтальных трубопроводах регулирующим блоком вниз.

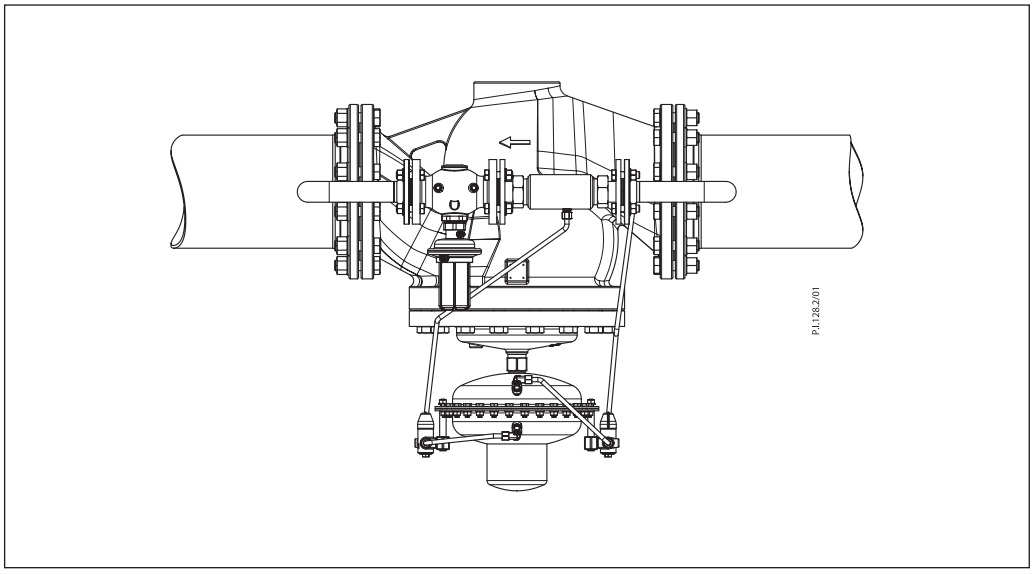


Условия применения

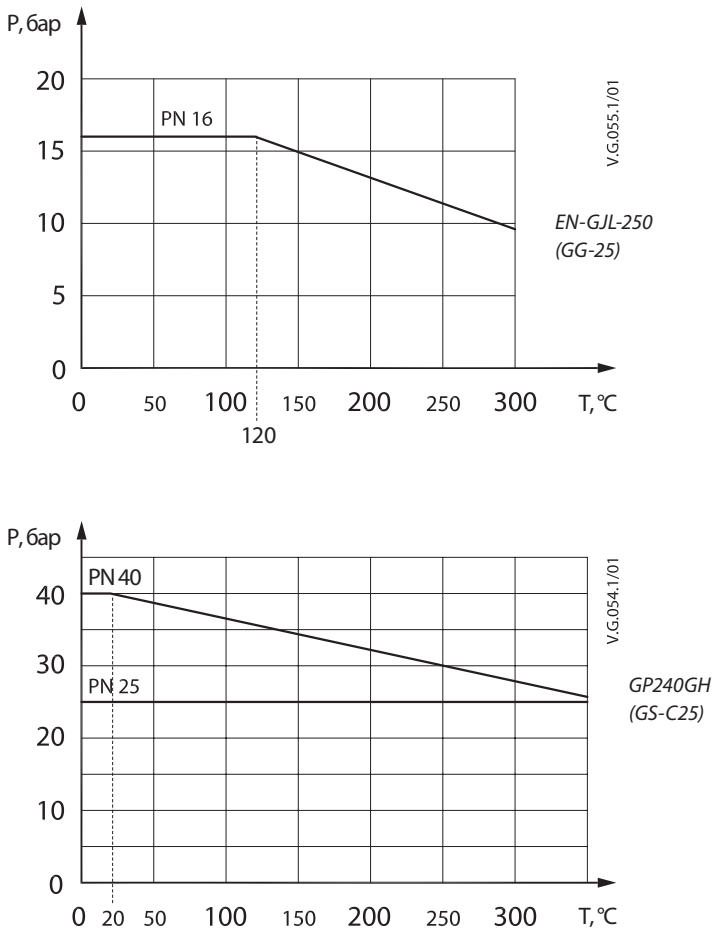


Зависимость рабочего давления от температуры для клапанов из различных материалов (в соответствии с EN 1092-1)

Регулятор перепада давления с пилотным регулированием PCVP *(PN = 16, 25, 40 бар)*


Установка на обратном трубопроводе

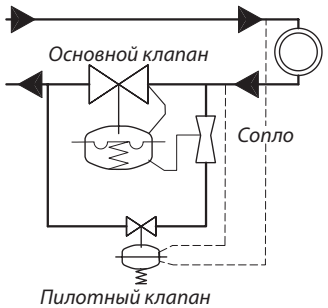


Установка на подающем трубопроводе

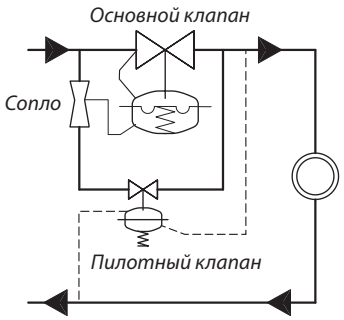

$T_{макс}$ = 150 /200 °C

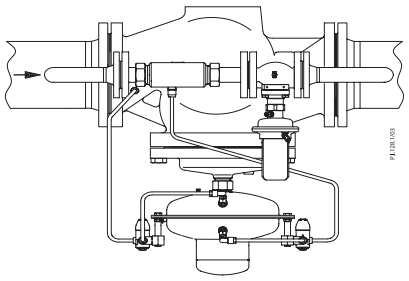

$T_{макс}$ = 300 °C

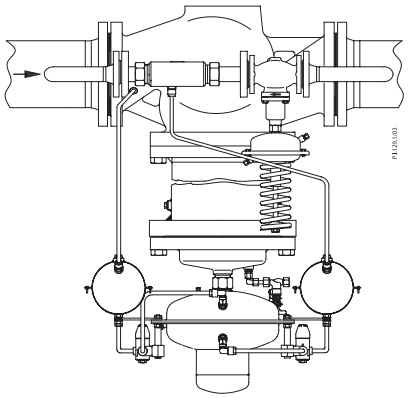


Номенклатура и кодовые номера для заказа

Пример заказа


Регулятор перепада давления с пилотным регулированием, DN = 150 мм, K_{vs} = 320 м³/ч, PN = 16 бар, диапазон настроек 0,2–1,0 бар, $T_{макс.}$ = 150 °C, присоединение фланцевое:

- *комплектующие для PCV-VFG DN = 150 мм, кодовый номер **003G1505** — 1 компл.;*
- *пилотный клапан DPR DN = 40 мм, кодовый номер **003H6109** — 1 шт.;*
- *монтажный комплект для импульсной трубки, кодовый номер **003G1599** — 1 компл.*

PCV-VFG 2 — основной клапан, сопло, дроссельный клапан, импульсные трубки

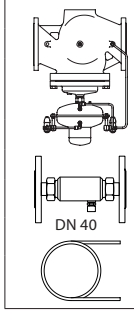
Эскиз	DN, мм	K_{vs}, м³/ч	$T_{макс}$, °C	PN, бар	Присоединение	$\Delta P_{макс}$, бар	Кодовый номер
	150	320	150	16	Фланцевое EN 1092-2	12	**003G1505**
	200	450				10	**003G1506**
	250	630					**003G1507**
	150	320		25		12	**003G1525**
	200	450				10	**003G1526**
	250	630					**003G1527**
	Импульсная трубка		Медь		Ø6×1×3000 мм		
					Ø10×1×1500 мм		
			Нержавеющая сталь		Ø10×0,8×1500 мм		

Пилотный клапан DPR


Эскиз	DN, мм	K_{vs}, м³/ч	$T_{макс.}$, °C	PN, бар	Присоединение	Диапазон настройки, бар	$\Delta P_{макс}$, бар	Кодовый номер
	40	20	150	25	Фланцевое EN 1092-2	0,2–1,0	16	**003H6109**
						0,3–2,0		**003H6120**
						1–5		По запросу
						3–12		
	Монтажный комплект для импульсной трубки[1]							**003G1599**

[1] Содержит дополнительное оборудование для изменения способа установки импульсной трубки на пилотном клапане. При использовании в качестве пилотного клапана составного регулятора VFG 2/AFP монтажный комплект не нужен.

PCV-VFGS 2 — основной клапан, сопло, дроссельный клапан, охладители импульса, импульсные трубки

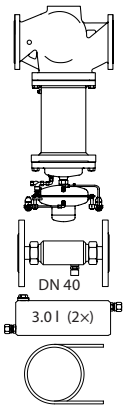
Эскиз	DN, мм	K_{vs}, м³/ч	$T_{макс}$, °C	PN, бар	Присоединение	$\Delta P_{макс}$, бар	Кодовый номер
	150	320	300	40	Фланцевое EN 1092-2	12	По запросу
	200	450				10	По запросу
	250	630					По запросу
	Импульсная трубка		Медь		Ø10×1×1500 мм		
			Нержавеющая сталь		Ø10×0,8×1500 мм		

Пилотный клапан VFG 2


Эскиз	DN, мм	K_{vs}, м³/ч	$T_{макс.}$, °C		Присоединение	Кодовый номер		
						PN 16	PN 25	PN 40
	40	20	150	200[1]	Фланцевое EN 1092-1	**065B2392**	**065B2405**	**065B2415**

[1] При температуре свыше 150 °C необходимо использовать клапаны PN 25, 40 только с охладителем импульса давления со стороны подающего трубопровода.

Регулирующие блоки AFP/AFP-9

Эскиз	Тип	Для клапанов с DN, мм	Диапазон регулируемого перепада давлений $\Delta P_{рег.}$, бар	Кодовый номер
	AFP	15–250	0,15–1,50	**003G1016**
			0,1–0,7	**003G1017**
			0,05–0,35	**003G1018**
	AFP-9	15–125	1–6	**003G1014**
			0,5–3,0	**003G1015**

Регулятор давления «после себя» с пилотным регулированием PCVD *(PN = 16, 25, 40 бар)*

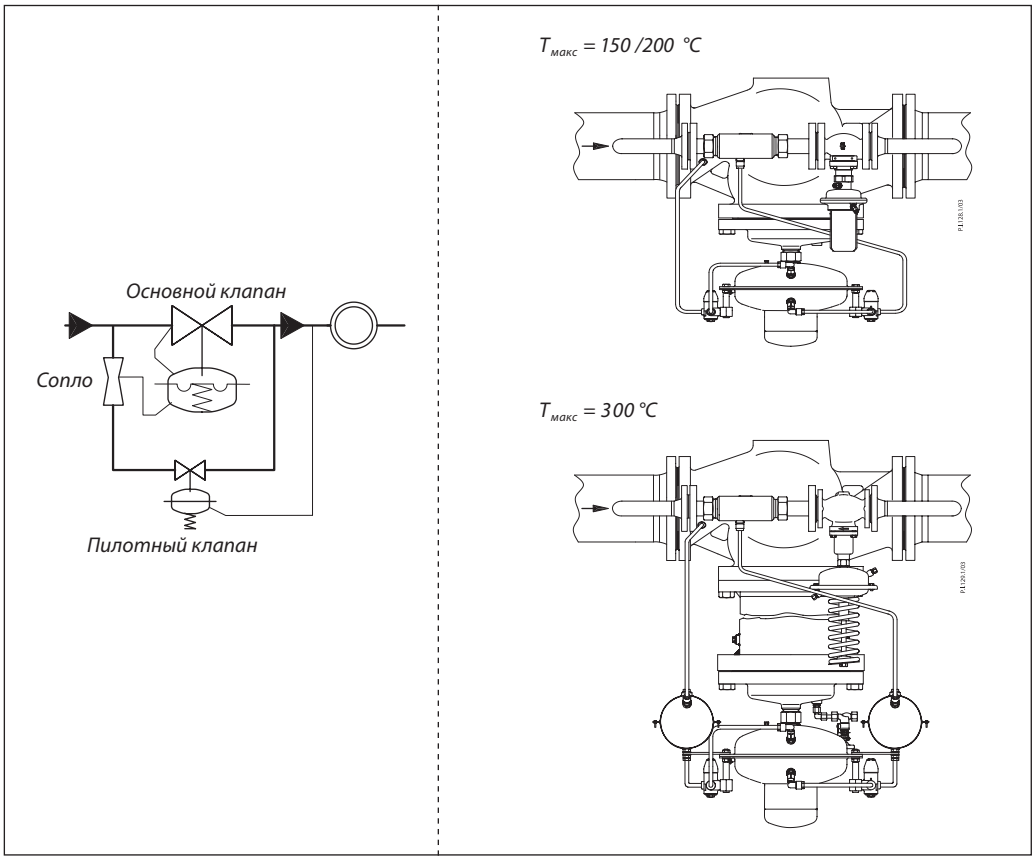


Номенклатура и кодовые номера для заказа

Пример заказа


Регулятор давления «после себя» с пилотным регулированием, DN = 150 мм, K_{vs} = 320 м³/ч, PN = 16 бар, диапазон настроек 1–5 бар, $T_{макс.}$ = 150 °C, присоединение фланцевое:

- *комплектующие для PCV-VFG DN = 150 мм, кодовый номер **003G1505** — 1 компл.;*
- *пилотный клапан AVD DN = 40 мм, кодовый номер **003H6660** — 1 шт.;*
- *монтажный комплект для импульсной трубки, кодовый номер **003G1599** — 1 компл.*


PCV-VFG 2 — основной клапан, сопло, дроссельный клапан, импульсные трубки

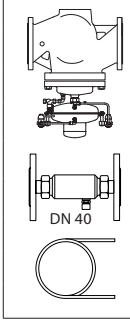Эскиз	DN, мм	K_{vs}, м³/ч	$T_{макс}$, °C	PN, бар	Присоединение	$\Delta P_{макс}$, бар	Кодовый номер
	150	320	150	16	Фланцевое EN 1092-2	12	**003G1505**
	200	450				10	**003G1506**
	250	630					**003G1507**
	150	320		25		12	**003G1525**
	200	450				10	**003G1526**
	250	630					**003G1527**
	Импульсная трубка		Медь		Ø6×1×3000 мм		
					Ø10×1×1500 мм		
			Нержавеющая сталь		Ø10×0,8×1500 мм		

PCV-VFGS 2 — основной клапан, сопло, дроссельный клапан, охладители импульса, импульсные трубки

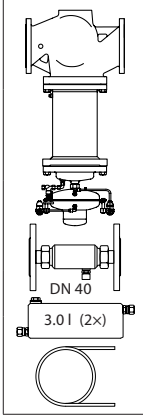Эскиз	DN, мм	K_{vs}, м³/ч	$T_{макс}$, °C	PN, бар	Присоединение	$\Delta P_{макс}$, бар	Кодовый номер
	150	320	300	40	Фланцевое EN 1092-2	12	По запросу
	200	450				10	По запросу
	250	630					По запросу
	Импульсная трубка		Медь		Ø10×1×1500 мм		
			Нержавеющая сталь		Ø10×0,8×1500 мм		

Пилотный клапан AVD[1,2)]


Эскиз	DN, мм	K_{vs}, м³/ч	$T_{макс.}$, °C	PN, бар	Соединение	Диапазон настроек Δp, бар	$\Delta P_{макс}$, бар	Кодовый номер
	40	16	150	25	Фланцевое EN 1092-2	1–5	16	**003H6660**
						3–12		**003H6663**
	Монтажный комплект для импульсной трубки[3)]							**003G1599**

[1)] В качестве пилотного клапана для PN 40 необходимо использовать клапан AFD + VFG PN 40, DN 40 и охладитель импульса.

[2)] Для $T_{макс.}$ = 150–200 °C необходимо использовать клапан AFD + VFG PN 25, 40 с удлинителем штока ZF4 или ZF5 и охладителем импульса давления.

[3)] Содержит дополнительное оборудование для изменения способа установки импульсной трубки. При использовании в качестве пилотного клапана составного регулятора VFG 2/AFD монтажный комплект не нужен.

Регулятор давления «до себя» с пилотным регулированием PCVA *(PN = 16, 25, 40 бар)*

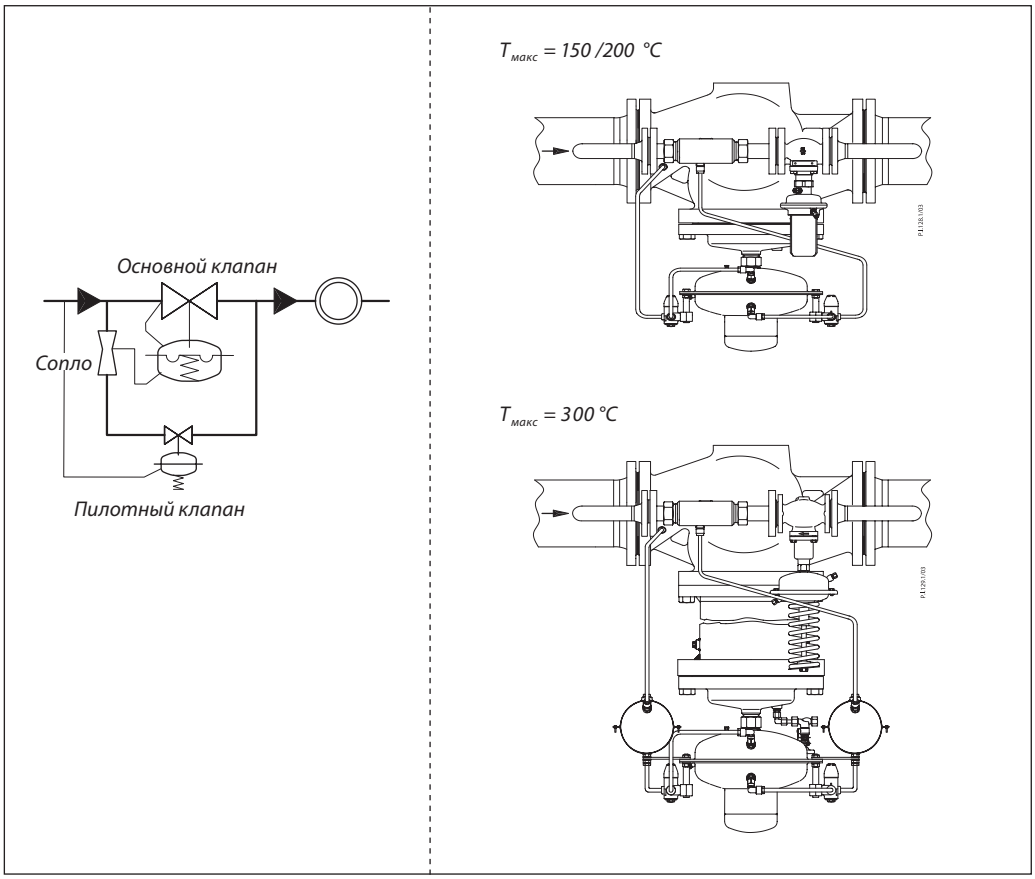


Номенклатура и кодовые номера для заказа

Пример заказа


Регулятор давления «до себя» с пилотным регулированием, DN = 150 мм, K_{vs} = 320 м³/ч, PN = 16 бар, диапазон настроек 1–4,5 бар, $T_{макс.}$ = 150 °C, присоединение фланцевое:

- *комплектующие для PCV-VFG DN = 150 мм, кодовый номер **003G1505** — 1 компл.;*
- *пилотный клапан AVA DN = 40 мм, кодовый номер **003H6627** — 1 шт.;*
- *монтажный комплект для импульсной трубки, кодовый номер **003G1599** — 1 компл.*


PCV-VFG 2 — основной клапан, сопло, дроссельный клапан, импульсные трубки

Эскиз	DN, мм	K_{vs}, м³/ч	$T_{макс}$, °C	PN, бар	Присоединение	$\Delta P_{макс}$, бар	Кодовый номер
	150	320	150	16	Фланцевое EN 1092-2	12	**003G1505**
	200	450				10	**003G1506**
	250	630					**003G1507**
	150	320		25		12	**003G1525**
	200	450				10	**003G1526**
	250	630					**003G1527**
	Импульсная трубка		Медь		Ø6×1×3000 мм		
					Ø10×1×1500 мм		
			Нержавеющая сталь		Ø10×0,8×1500 мм		

PCV-VFGS 2 — основной клапан, сопло, дроссельный клапан, охладители импульса, импульсные трубки

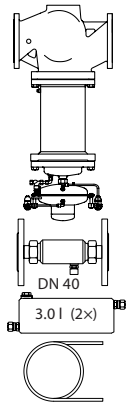Эскиз	DN, мм	K_{vs}, м³/ч	$T_{макс}$, °C	PN, бар	Присоединение	$\Delta P_{макс}$, бар	Кодовый номер
	150	320	300	40	Фланцевое EN 1092-2	12	По запросу
	200	450				10	По запросу
	250	630					По запросу
	Импульсная трубка		Медь		Ø10×1×1500 мм		
			Нержавеющая сталь		Ø10×0,8×1500 мм		

Пилотный клапан AVA[1)2)]


Эскиз	DN, мм	K_{vs}, м³/ч	$T_{макс.}$, °C	PN, бар	Соединение	Диапазон настроек Δp, бар	$\Delta P_{макс}$, бар	Кодовый номер
	40	16	150	25	Фланцевое EN 1092-2	1–4,5	16	**003H6627**
						3–12		**003H6630**
	Монтажный комплект для импульсной трубки[3)]							**003G1599**

[1)] В качестве пилотного клапана для PN40 необходимо использовать клапан AFV + VFG, PN40, DN40 и охладитель импульса.

[2)] Для $T_{макс.}$ = 150–200 °C необходимо использовать клапан AFA + VFG, PN 25, 40 с удлинителем штока ZF4 или ZF5 и охладитель импульса давления.

[3)] Содержит дополнительное оборудование для изменения способа установки импульсной трубки. При использовании в качестве пилотного клапана составного регулятора VFG 2/AFD монтажный комплект не нужен.

Регулятор давления «после себя» для пара PCVDS *(PN = 40 бар)*

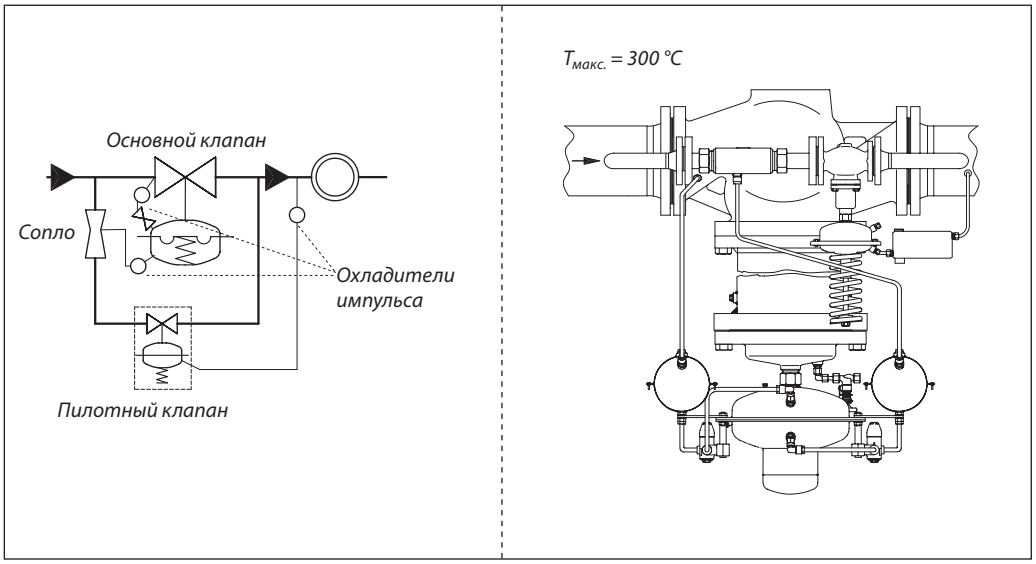

Номенклатура и кодовые номера для заказа

Данные контроллеры необходимо заказывать по запросу. Во время заказа, пожалуйста, уточните следующие параметры: регулируемая среда, DN, K_{vs}, PN, диапазон настроек, $T_{макс.}$, макс. перепад давления.

				$T_{макс.}$ теплоносителя = 300 °C	
DN, мм	**K_{vs}, м³/ч**		**PN, бар**	**Диапазон настроек ΔP, бар**	**Макс. перепад давления $\Delta P_{макс.}$, бар**
150	320	230[1)]	40	3–12 8–16	10
200	450	320[1)]			
250	630	420[1)]			

[1)] Версия со встроенным сепаратором для снижения уровня шума.

Дроссельный клапан



Дроссельный клапан является регулирующим и запорным устройством, устанавливаемым на импульсные трубки, подключенные к основному регулирующему блоку PCV. Количество используемых дроссельных клапанов можно узнать в таблице данных по основному регулирующему блоку в разделе технических характеристик.

Дроссельный клапан отвечает за регулирование скорости теплоносителя при прохождении через импульсную трубку и, соответственно, влияет на время реакции PCV. Влияние на время реакции не определено точно, в большой степени зависит от условий работы и может существенно отличаться для каждой системы.

Общие сведения

- При открытии клапана (вращение рукоятки по часовой стрелке) время реакции PCV увеличивается.
- При закрытии клапана (вращение рукоятки против часовой стрелки) время реакции PCV уменьшается.


В случае, если клапан полностью закрыт, он выполняет функции запорного клапана.

Дроссельный клапан поставляется с завода в полностью открытом положении.

Основные характеристики

- DN = 4 мм.
- Используются импульсные трубки ø10 мм.

Диаграмма расхода

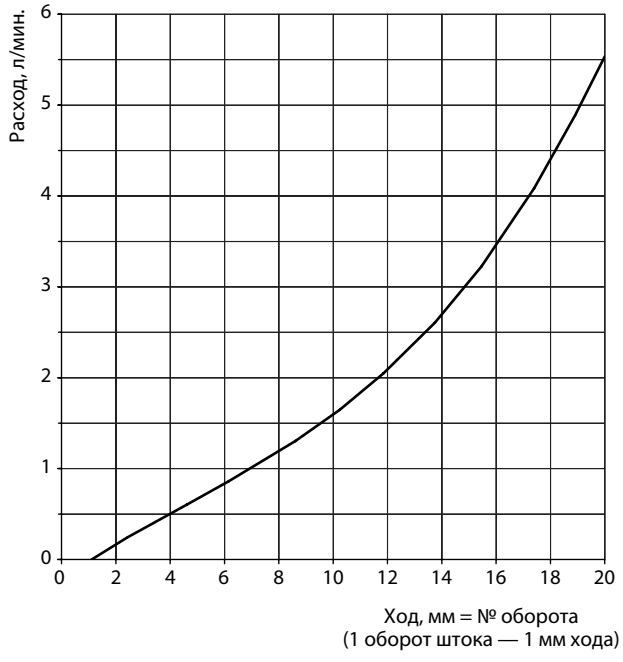


Габаритные размеры

Как основной, так и пилотный клапаны должны устанавливаться только на горизонтальные трубопроводы, а регулирующий блок должен быть направлен вниз.

Импульсные трубки (поз. 1–3) являются частью комплекта поставки. Их форма зависит от типа регулятора. В случае высоких температур ($T_{макс.}$>150 °C) необходимо установить охладители импульса. Для более детальной информации см. соответствующие инструкции.

Детали, отмеченные пунктирной линией, **не являются** частью комплекта поставки. Трубопроводы должны быть приварены во время монтажа.

$T_{макс.}$ = 150 °C, PN 16, 25

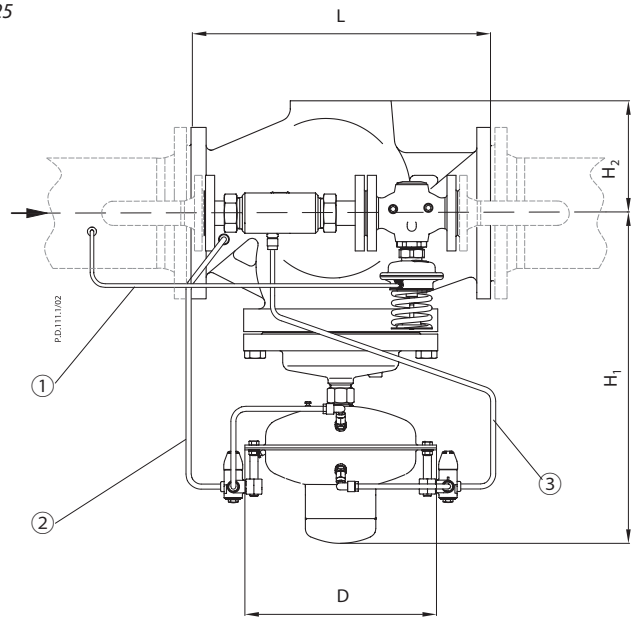


DN, мм		150	200	250
L_1	мм	480	600	730
H_1		619	647	697
H_2		179	237	257
D		380	380	380

Габаритные размеры


$T_{макс.}$ = 300 °C, PN 40

DN, мм		150	200	250
L_1	мм	480	600	730
H_1		916	1162	1494
H_2		169	234	254
D		380	380	380

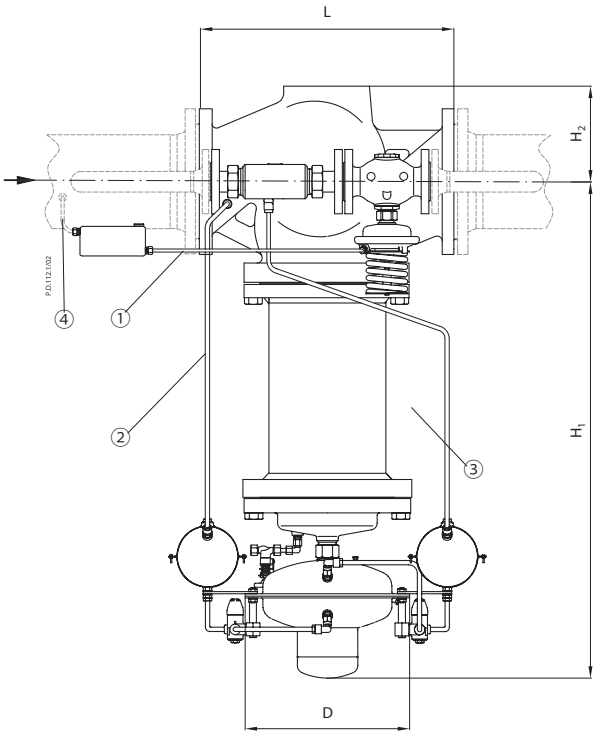

Импульсные трубки	$T_{макс.}$ 300 °C
1	Cu Ø6×1
2	SS Ø10×0,8
3	Cu Ø10×1
4	SS Ø6×1

PCV
$T_{макс.}$ = 150 °C (200 °C)[1], DN = 150–250 мм

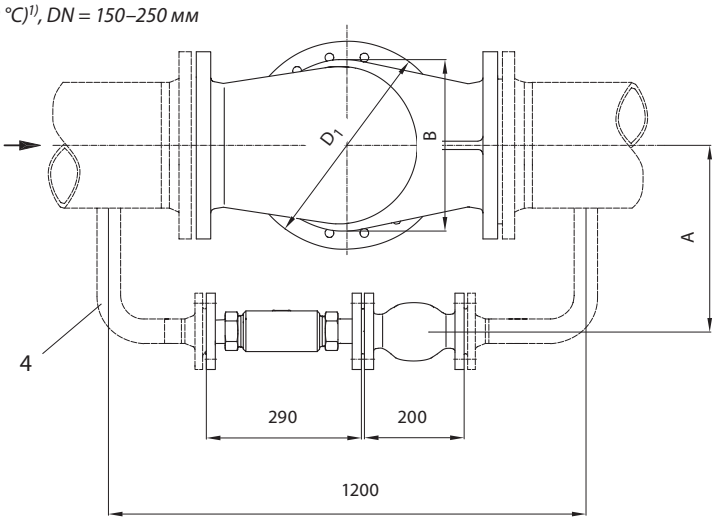

[1] Для температур $T_{макс}$ = 150–200 °C вместо клапана DPR, AVA, AVD используйте клапан AFP(D, A)/VFG PN 16/25/40 бар, удлинитель штока ZF4 или ZF5 и два охладителя импульса V3.

Трубки поз. 4:
DN = 40 мм, трубки 48,3×3,2 мм

DN, мм		150	200	250
D_1	мм	350	385	500
A		320	350	410
B		310	336	412

Центральный офис • ООО «Данфосс»
Россия, 143581 Московская обл., Истринский р-н, д. Лешково, 217.
Телефон +7(495) 792-57-57, факс +7(495) 792-57-59. E-mail: he@danfoss.ru www.danfoss.ru

Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс», логотип «Danfoss» являются торговыми марками компании ООО «Данфосс». Все права защищены.

Для заметок


Для заметок

Для заметок


Инструкция по активации плагина

1. Зарегистрируйтесь и авторизируйтесь на портале **open.danfoss.ru.**

2. Подтвердите номер мобильного телефона с помощью СМС в профиле пользователя.

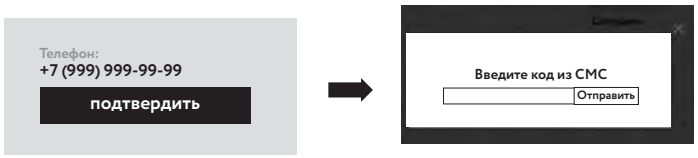

3. В меню личного кабинета перейдите по ссылке «DanfossCAD».

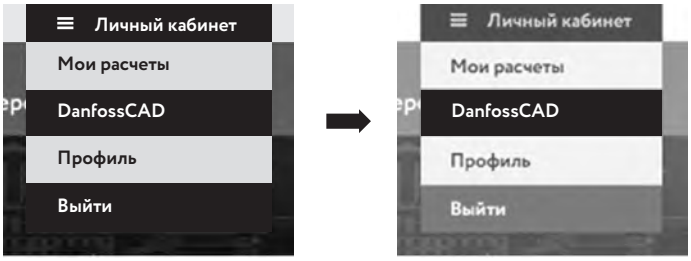


4. Выберите свой регион из предложенного списка (A).
Нажмите «Получить ключ активации» (B).
На экране появится код, который потребуется ввести на шаге 7.
Загрузите актуальную версию плагина, нажав на кнопку «Скачать последнюю версию плагина» (C).
Установите его с правами администратора.




5. Откройте AutoCAD
Во вкладке «DanfossCAD» на ленте меню выберите раздел «О программе» и нажмите ее.

6. В открывшемся окне нажмите на кнопку «Авторизация компьютера».

7. Выделите и скопируйте в буфер обмена ключ, который был создан на шаге 4.

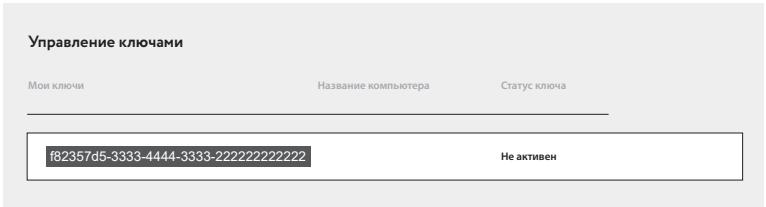

8. В окне «Авторизация компьютера» введите название вашего компьютера (A).
В следующую строку вставьте ключ, который вы получили ранее (B).
Нажмите «ОК» (C) и дождитесь появления сообщения об успешной авторизации компьютера.
После сообщения произойдет загрузка базы данных для работы с плагином.

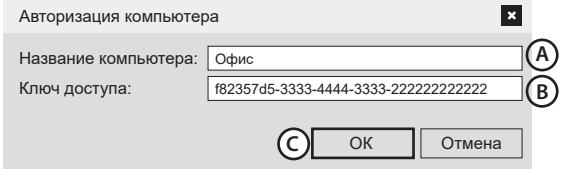

Плагин готов к работе!

ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss

DanfossCAD — расширяем возможности привычного инструмента

Новый плагин для AutoCAD с удобным функционалом
для расчёта проектов отопления и теплохолодоснабжения:
– Единая среда проектирования и расчёта
– Графическая документация проекта в соответствии с ГОСТ
– Конфигуратор узлов приборов отопления
– Автоматическая настройка структуры спецификации
– Автоматически настраиваемые выноски
– Динамичный фильтр элементов для выбора и редактирования



выполнение проекта быстрее на

47 %

open.danfoss.ru/danfosscad

DanfossCAD

ENGINEERING
TOMORROW

Центральный офис • ООО «Данфосс»
Россия, 143581 Московская обл.,
Истринский р-н, д. Лешково, 217.
Телефон +7 (495) 792-57-57, факс +7 (495) 792-57-59.
E-mail: he@danfoss.ru

Региональные представительства

Владивосток	тел. (423) 265-00-67
Волгоград	тел. (8442) 99-80-31
Воронеж	тел. (473) 296-95-85
Екатеринбург	тел. (343) 379-44-53
Иркутск	тел. (3952) 70-22-42
Казань	тел. (843) 279-32-44
Краснодар	тел. (861) 275-27-39
Красноярск	тел. (3912) 78-85-05
Нижний Новгород	тел. (831) 277-88-55
Новосибирск	тел. (383) 230-04-60
Омск	тел. (3812) 35-60-62
Пермь	тел. (342) 257-17-92
Ростов-на-Дону	тел. (863) 204-03-57
Самара	тел. (846) 270-62-40
Санкт-Петербург	тел. (812) 320-20-99
Саратов	тел. (987) 800-73-62
Тюмень	тел. (3452) 49-44-67
Уфа	тел. (347) 241-51-88
Хабаровск	тел. (4212) 41-31-15
Челябинск	тел. (351) 211-30-14
Ярославль	тел. (4852) 67-96-56

danfoss.ru

Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс», логотип «Danfoss» являются торговыми марками компании ООО «Данфосс». Все права защищены.

RC.08.H14.50